

مشخصات فنی عمومی و اجرایی

تأسیسات برقی کارهای ساختمانی

جلد اول:

تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط

(تجدیدنظر اول)

جمهوری اسلامی ایران
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی

جلد اول:

تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط

(تجدیدنظر اول)

نشریه شماره ۱۱۰-۱

معاونت امور فنی
دفتر امور فنی و تدوین معیارها

فهرست برگه

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین معیارها
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی / معاونت امور
فنی، دفتر امور فنی و تدوین معیارها؛ [تهیه و تدوین پرویز سید احمدی ... و دیگران].
تجدیدنظر اول [ویرایش ۲]. - تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک
علمی و انتشارات، ۱۳۸۰ -

ج.: مصور. - (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، دفتر امور فنی و تدوین
معیارها؛ نشریه شماره ۱۱۰) (انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور؛ ۱۰/۰۰/۸۰)
ISBN 964-425-258-6 (set)

مریوط به دستورالعمل شماره ۱۰۵-۵۴/۲۸ مورخ ۱۳۸۰/۱/۸
ویرایش قبلی توسط سازمان برنامه و بودجه. دفتر امور فنی و تدوین معیارها منتشر
شده است.

عنوان جلد اول ویرایش اول "تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار قوی"
مندرجات: ج. ۱. تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط. -

۱. برق - مهندسی - استانداردها. ۲. برق - سیمکشی - مشخصات. ۳. روشنایی برق -
مشخصات. ۴. تأسیسات - استانداردها. ۵. ساختمان سازی - استانداردها. الف. سید
احمدی، پرویز. ب. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. مرکز مدارک علمی و
انتشارات. ج. عنوان. د. فروست.

۱۳۸۰ ش. ۱۱۰ س. ۳۶۸ TA

شابِک سری دو جلدی ۹۶۴-۴۲۵-۲۵۸-۶ ISBN 964-425-258-6(set)
شابِک جلد اول ۹۶۴-۴۲۵-۲۵۷-۸ ISBN 964-425-257-8

مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی (جلد اول)
تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط
تهیه کننده: دفتر امور فنی و تدوین معیارها

ناشر: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، مرکز مدارک علمی و انتشارات

چاپ اول: ۲۰۰۰ نسخه، ۱۳۸۰

قیمت: ۲۸۰۰۰ ریال

لیتوگرافی: قاسملو

چاپ و صحافی: مؤسسه زحل چاپ

همه حقوق برای ناشر محفوظ است.



ریاست جمهوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
دفتر رئیس

بسمه تعالیٰ

شماره:	۱۰۵/۱۰۰-۵۴/۲۸	به دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران
تاریخ:	۱۳۸۰/۱/۸	
موضوع: مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی		

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی طرح‌های عمرانی موضوع ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و در چهارچوب نظام فنی و اجرایی طرح‌های عمرانی کشور (مصوبه شماره ۱۱۰-۱/۲۴۵۲۵/ت ۱۴۸۹۸، مورخ ۱۳۷۵/۴/۴ هیات وزیران) به پیوست، نشریه شماره ۱۱۰-۱، دفتر امور فنی و تدوین معیارهای این سازمان، با عنوان "مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط" از نوع گروه اول ابلاغ می‌شود تا از تاریخ ۱/۴/۸۰ به اجرا در آید.

رعایت کامل مفاد این نشریه از طرف دستگاه‌های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح‌های عمرانی الزامی است.

با انتشار این دستورالعمل، دستورالعمل شماره ۱۹۰۴-۱۹۹۲۵/۵۶-۱ مورخ ۲۵/۱۲/۷۰ لغو می‌گردد.

محمد رضا عارف
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان

بسمه تعالی

پیشگفتار

بهنگام و روزآمد نمودن نشریات و استانداردهای فنی با توجه به فناوریهای جدید و نوآوریهای صنعتی در مقاطع زمانی مختلف، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز در راستای وظایف و مسئولیتهای قانونی و به منظور هماهنگی و همگامی با فناوریهای جدید و تکمیل مجموعه موجود اقدام به بازنگری و تجدید نظر در نشریه شماره ۱۱۰-۱ با عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرایی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی - بخش نخست: تأسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط» نموده است. این مشخصات فنی به منظور ایجاد هماهنگی و یکنواختی در طراحی و اجرای تأسیسات برقی کارهای ساختمانی طرحهای عمرانی و استفاده از لوازم و مصالح برقی استاندارد و همچنین رعایت اصول، روشهای و فنون اجرایی متناسب با تجهیزات کاربردی و سازگار با شرایط و مقتضیات کشور تهیه و تدوین شده است.

در تجدید نظر این نشریه سعی شده است علاوه بر جایگزین نمودن تجهیزات جدید استاندارد به جای لوازم برقی خارج از رده، دستورالعملها و متون فنی نیز با استانداردها و آیین نامه‌های جدید داخلی کشور، که به وسیله مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، وزارت نیرو، وزارت مسکن و شهرسازی و دیگر سازمانها و نهادها تهیه گردیده، هماهنگ شود و در مواردی که ضوابط و معیارهای داخلی موجود نبوده از استانداردهای معتبر بین‌المللی همچون IEC، NEC، DIN، BS و NFC استفاده گردد. همچنین، نشریه به گونه‌ای سازمان یافته است که با توجه به مشکلات دسترسی به متون استانداردها و آیین نامه‌ها و به منظور بسط و توسعه فرهنگ دانش فنی و انتقال آن به عوامل اجرایی طرحها، محتوای استانداردها و ضوابط فنی لازم‌الاجرا تا حدامکان در اختیار استفاده کنندگان قرار گیرد.

این مجموعه حاوی مشخصات فنی و استاندارد ساخت لوازم، مصالح و تجهیزات مورد استفاده در تاسیسات برق فشار ضعیف و فشار متوسط، و نیز دستورالعمل و ضوابط اجرایی نصب، آزمون و راه اندازی تاسیسات نامبرده می‌باشد و شامل مباحث مریبوط به لوله‌کشی و سیمکشی برق، کلید و پریز، روشنایی، تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط، کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط، مولدهای برق، ترانسفورماتورهای فشار متوسط، خازنهای صنعتی و یکسوکننده‌ها، وسایل شبکه، و نهایتاً سیستمهای حفاظت در برابر آذرخش و اتصال زمین است.

این نشریه به وسیله آقای مهندس پرویز سیداحمدی مورد تجدید نظر قرار گرفته و تکمیل شده و از حمایتها و مساعدتهای بی دریغ آقای مهندس سیداکبرهاشمی و خانم مهندس بهناز پورسید برخوردار بوده است. متن اولیه نشریه در گروه کارشناسی به مسئولیت آقای پرویز سیداحمدی و با همکاری آقایان مهندسین ادیک زاریب خانیان و محمد سرفراز و آقای دکتر وحید طباطباآکیل تهیه و تدوین شده است.

معاونت امور فنی به این وسیله از نامبردها و تمامی سازمانها، نهادها و شرکتهای مهندسی مشاورکه با اظهارنظرهای اصلاحی و ارشادی این معاونت را در جهت تکمیل این نشریه یاری نموده اند سپاسگزاری و قدردانی نموده، موفقیت و توفیق آنان را از درگاه ایزدمنان خواستار است.

فهرست مطالب

عنوان		صفحه
فصل ۱ لوله کشی برق		
۱-۱	کلیات	۱۳
۱-۲	طبقه بندی	۱۳
۱-۳	انواع لوله و موارد کاربرد	۱۶
۱-۴	ظرفیت لوله ها	۱۸
۱-۵	اصول و روش های نصب لوله های برق	۲۱
۱-۶	علامه های ترسیمی الکتریکی برای لوله کشی برق	۲۶
فصل ۲ سیمکشی برق		
۲-۱	تعاریف	۲۹
۲-۲	استاندارد ساخت	۲۹
۲-۳	مشخصات و موارد مصرف انواع سیمه های دارای عایق پی - وی - سی	۳۰
۲-۴	مشخصات و موارد کاربرد سیمه های عایقدار و کابل های قابل انعطاف	۳۱
۲-۵	ضوابط طراحی سیستم سیمکشی	۳۷
۲-۶	اصول و روش های نصب در سیمکشی	۴۲
۲-۷	نمانه های ترسیمی الکتریکی برای سیمکشی برق	۴۴
فصل ۳ کلید و پریز		
۳-۱	تعاریف	۴۷
۳-۲	استاندارد ساخت	۴۷
۳-۳	کلید های برق	۴۸
۳-۳-۱	طبقه بندی	۴۸
۳-۳-۲	موارد کاربرد	۴۹
۳-۳-۳	انتخاب نوع، ظرفیت بار و روش سیمکشی کلیدها	۵۰
۴-۳	پریز های برق	۵۳
۴-۴-۱	طبقه بندی و موارد کاربرد	۵۳
۴-۴-۲	سیستم سیمکشی مدار و تعداد پریزها	۵۴
۵-۳	اصول و روش های نصب کلید و پریز	۵۶
۶-۳	نمانه های ترسیمی الکتریکی برای لوازم برقی	۵۹
فصل ۴ چراغ های روشنایی		
۴-۱	تعاریف	۶۳

۶۴	۲-۲- استاندارد ساخت چراغها، لامپها و تجهیزات جانبی	۴
۶۶	۳- طبقه‌بندی چراغها	۴
۶۶	۴- ۱-۳- طبقه‌بندی بر حسب درجه حفاظت در برابر برقگرفتگی	۴
۶۶	۴- ۲-۳- طبقه‌بندی بر حسب درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار	۴
۶۹	۴- ۳-۳- طبقه‌بندی بر حسب جنس سطوح نگهدارنده چراغ	۴
۷۱	۴- ۴- طراحی و محاسبه روشنایی	۴
۷۱	۴- ۱-۴- روش‌های نوربردازی	۴
۷۱	۴- ۲-۴- روش‌های محاسبه روشنایی	۴
۷۲	۴- ۳-۴- تعیین نوع و تعداد چراغها در یک طرح روشنایی	۴
۸۲	۴- ۵- مشخصات چراغهای روشنایی و موارد کاربرد آن	۴
۸۳	۴- ۶- اصول و روش‌های نصب چراغهای روشنایی	۴
۸۴	۴- ۷- نشانه‌های ترسیمی تأسیسات روشنایی	۴

فصل ۵ تابلوهای فشار ضعیف

۸۹	۱- کلیات	۵
۸۹	۱-۱- تعاریف	۵
۹۰	۲-۱- طبقه‌بندی	۵
۹۱	۲- انواع و موارد کاربرد	۵
۹۱	۲-۱-۲- تابلو تمام بسته: (برای نصب در فضاهای سرپوشیده)	۵
۹۱	۲-۲- تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز	۵
۹۲	۳- استاندارد ساخت	۵
۹۳	۴- مشخصات فنی ساخت و روشنایی	۵
۹۳	۴-۱- تابلوهای اصلی توزیع فشار ضعیف - نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت	۵
۹۵	۴-۲- تابلوهای نیم اصلی توزیع فشار ضعیف - انواع ایستاده قابل دسترسی از جلو و پشت	۵
۹۵	۴-۳- تابلو اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف - نوع ایستاده چند خانه‌ای	۵
۹۶	۴-۴- روش نصب تابلوهای ایستاده قابل دسترسی از جلو، قابل دسترسی از پشت و چندخانه‌ای	۵
۹۷	۴-۵- تابلو نیم اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف - نوع ایستاده چندخانه‌ای	۵
۹۷	۴-۶- تابلو توزیع نیرو - نوع ایستاده چند جعبه‌ای	۵
۹۷	۴-۷- تابلو توزیع فرعی نیروی برق - نوع دیواری	۵
۹۹	۴-۸- تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز	۵
۱۰۰	۵- لوازم، وسایل، و تجهیزات داخل تابلو	۵
۱۰۰	۵-۱- اجزای داخلی تابلوهای اصلی	۵
۱۰۰	۵-۲- تابلوهای فرمان وسایل موتوری	۵
۱۰۱	۵-۳- تابلوهای فرعی روشنایی	۵
۱۰۲	۶- مشخصات فنی لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو	۵
۱۰۲	۶-۱- کلیدهای اتوماتیک با رله حرارتی و مغناطیسی	۵
۱۰۳	۶-۲- کنتاکتورهای فشار ضعیف	۵
۱۰۳	۶-۳- فیوزها	۵

۱۰۴	۴-۶ کلیدهای مینیاتوری
۱۰۵	۵-۶-۵ ترانسهای جریان
۱۰۵	۶-۶ وسایل اندازه‌گیری و نمایشگر
۱۰۶	۷-۵ آزمایش تابلوهای فشار ضعیف
۱۰۶	۸-۵ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای وسایل تابلوهای فشار ضعیف
۱۳۹	ضمیمه

۱۵۵	فصل ۶ تابلوهای فشار متوسط
۱۵۵	۱-۶ تعاریف
۱۵۸	۲-۶ طبقه‌بندی
۱۵۸	۳-۶ انواع تابلوهای ایستاده تمام بسته فشار متوسط
۱۵۸	۱-۳-۶ تابلو ایستاده، تمام بسته، قابل دسترسی و فرمان از جلو
۱۵۸	۲-۳-۶ تابلو ایستاده، تمام بسته، کشویی
۱۵۹	۴-۶ استاندارد ساخت
۱۵۹	۱-۴-۶ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی
۱۵۹	۲-۴-۶ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش عایق
۱۵۹	۳-۴-۶ سایر انواع تابلوهای فشار متوسط
۱۵۹	۴-۴-۶ لوازم و وسایل داخل تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط
۱۶۰	۵-۶ مشخصات فنی ساخت تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط، ایستاده، تمام بسته با پوشش فلزی
۱۶۰	۱-۵-۶ مشخصات عمومی
۱۶۵	۲-۵-۶ تابلو فشار متوسط، ایستاده، تمام بسته و قابل دسترسی و فرمان از جلو
۱۶۶	۳-۵-۶ تابلو فشار متوسط، نوع ایستاده، تمام بسته، و کشویی
۱۶۷	۶-۶ مشخصات فنی لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو
۱۶۷	۱-۶-۶ کلیدهای قدرت
۱۶۸	۲-۶-۶ ترانسفورماتورهای جریان
۱۶۹	۳-۶-۶ ترانسفورماتورهای ولتاژ
۱۷۰	۴-۶-۶ کلیدهای جداکننده و کلیدهای زمین
۱۷۱	۵-۶-۶ وسایل اندازه‌گیری
۱۷۲	۷-۶ ترکیب کلی تابلو فشار متوسط
۱۷۲	۱-۷-۶ تابلو فشار متوسط برای استفاده در سیستم حلقه‌ای (رینگ)
۱۷۲	۲-۷-۶ تابلو فشار متوسط برای استفاده در سیستم شعاعی
۱۷۳	۳-۷-۶ شماتیک یک تابلو برق فشار متوسط نمونه
۱۷۳	۸-۶ روش نصب
۱۷۳	۱-۸-۶ تابلوهای فشار متوسط ایستاده تمام بسته، انواع قابل دسترسی و فرمان از جلو، و کشویی
۱۷۳	۲-۸-۶ سیمکشیها و فرم‌بندی مدارهای ثانوی تابلو
۱۷۳	۹-۶ آزمایش تابلوهای فشار متوسط
۱۷۳	۱-۹-۶ تابلوهای فشار متوسط پوشش فلزی

۱۷۴	۲-۹-۶ تابلوهای فشار متوسط مجهز به پوشش عایق
۱۷۵	۶-۰ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی
فصل ۷ کابلهای فشار ضعیف	
۱۸۱	۷-۱ کلیات و تعاریف
۱۸۱	۷-۱-۱ تعاریف
۱۸۱	۷-۲-۱ نشانه‌های شناسایی کابلها در سیستم VDE
۱۸۳	۷-۳-۱ طبقه‌بندی
۱۸۳	۷-۴-۱ مشخصات اصلی کابلها و عوامل مؤثر در انتخاب نوع کابلها
۱۸۴	۷-۵-۱ تعیین جریان مجاز کابلها
۱۸۶	۷-۲-۲ کابلهای هوایی
۱۸۶	۷-۲-۲-۱ استاندارد و مشخصات کابلهای هوایی
۱۸۷	۷-۲-۲-۲ اصول و روش‌های نصب کابلهای هوایی
۱۹۰	۷-۳-۱ کابلهای زمینی
۱۹۰	۷-۳-۲ استاندارد و مشخصات کابلهای زمینی دارای عایق‌بندی پلاستیکی
۱۹۱	۷-۳-۲-۱ استاندارد و مشخصات کابلهای زمینی دارای عایق‌بندی پلی‌اتیلن مستحکم (XLPE)
۱۹۱	۷-۳-۲-۲ استاندارد و مشخصات کابلهای زمینی مجهز به عایق‌بندی کاغذی
۱۹۲	۷-۴-۲ میزان جریان مجاز کابلهای زمینی با توجه به شرایط نصب، درجه حرارت محیط و تعداد کابلها
۱۹۲	۷-۵-۲ اصول و روش‌های نصب کابلهای زمینی
۲۰۰	۷-۴-۳ کابلهای زیرآبی
۲۰۰	۷-۴-۳-۱ استاندارد و مشخصات کابلهای زیرآبی
۲۰۰	۷-۴-۳-۲ اصول و روش‌های نصب کابلهای زیرآبی
۲۰۰	۷-۵-۱ کابلهای مخصوص
۲۰۱	۷-۵-۲ استاندارد و مشخصات کابلهای مخصوص
۲۰۱	۷-۵-۲-۱ اصول و روش‌های نصب کابلهای مخصوص
۲۰۱	۷-۶-۱ کابلشوها، سرکابلها و مفصلها
۲۰۱	۷-۶-۱-۱ کابلشوها
۲۰۲	۷-۶-۲-۱ سرکابلها
۲۰۲	۷-۶-۳-۱ مفصلها
فصل ۸ کابلهای فشار متوسط	
۲۱۵	۸-۱ کلیات و تعاریف
۲۱۵	۸-۱-۱ کابل فشار متوسط
۲۱۵	۸-۱-۲-۱ طبقه‌بندی و لیتر نامی عایق‌بندی کابلهای فشار متوسط
۲۱۵	۸-۱-۲-۲ استاندارد و مشخصات کابلهای فشار متوسط
۲۱۶	۸-۲-۱ کابلهای فشار متوسط با عایق‌بندی کاغذی
۲۱۶	۸-۲-۲ کابلهای فشار متوسط با عایق‌بندی پلاستیکی
۲۱۷	۸-۲-۳-۱ کابلهای فشار متوسط با عایق‌بندی پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌اتیلن مستحکم (XLPE)

۳-۸ اصول و روش‌های نصب کابل‌های فشار متوسط	۲۲۰
۱-۳-۸ اصول و روش‌های نصب کلی کابل‌های فشار متوسط	۲۲۰
۲-۳-۸ نصب کابل در داخل کانال خاکی	۲۲۲
۳-۳-۸ نصب کابل در داخل کانال پیش ساخته	۲۲۵
۴-۸ کابلشوها، سرکابلها و مفصلها	۲۲۸
۱-۴-۸ کابلشوها	۲۲۸
۲-۴-۸ سرکابلها	۲۲۸
۳-۴-۸ مفصلها	۲۳۰
۵-۸ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی	۲۳۲
۹ فصل مولدات برق	۲۳۵
۱-۹ کلیات و تعاریف	۲۳۵
۲-۹ موارد استفاده از نیروی برق اضطراری و سیستم برق بدون وقفه	۲۳۶
۳-۹ استاندارد و مشخصات فنی مولدات برق	۲۳۷
۱-۳-۹ موتور دیزل	۲۳۷
۲-۳-۹ تابلوی وسایل اندازه‌گیری موتور	۲۴۰
۳-۳-۹ سیستم اگزوست موتور و دودکش	۲۴۱
۴-۳-۹ سیستم سوخت	۲۴۱
۵-۳-۹ ژنراتور	۲۴۲
۶-۳-۹ تابلو کنترل الکتریکی	۲۴۳
۷-۳-۹ مشخصات فنی اضافی برای مولدات برق اضطراری	۲۴۳
۸-۳-۹ دستگاه سنکرونیزاسیون (همزمانی)	۲۴۴
۴-۹ اصول و روش‌های نصب	۲۴۴
۵-۹ آزمون دستگاهها	۲۴۵
۶-۹ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی	۲۴۵
۱۰ فصل ترانسفورماتورهای قدرت فشار متوسط	۲۴۹
۱۰-۱ کلیات و تعاریف	۲۴۹
۱۰-۲ استاندارد و مشخصات فنی ترانسفورماتورها	۲۵۰
۱۰-۲-۱ استاندارد ساخت	۲۵۰
۱۰-۲-۲ شرایط محیط کار عادی	۲۵۰
۱۰-۳-۲ پیش‌بینیهای لازم برای شرایط محیط کار غیرعادی	۲۵۱
۱۰-۴-۲ نوع ترانسفورماتورها	۲۵۱
۱۰-۵-۲ مشخصات الکتریکی	۲۵۱
۱۰-۶-۲ مشخصات ساخت	۲۵۲
۱۰-۳ اصول و روش‌های نصب ترانسفورماتور	۲۵۵
۱۰-۳-۱ نصب ترانسفورماتور در داخل ساختمان	۲۵۵
۱۰-۳-۲ نصب ترانسفورماتور در خارج ساختمان (فضای آزاد)	۲۵۷

۱۰ - ۴- محافظت ترانسفورماتور در برابر ازدیاد جریان ۲۰۹
فصل ۱۱ خازنهای صنعتی	
۱- کلیات ۲۶۱ ۱۱
۲- تعاریف ۲۶۱ ۱۱
۳- استاندارد و مشخصات فنی خازنهای صنعتی ۲۶۳ ۱۱
۴- آزمونهای خازن ۲۶۶ ۱۱
۵- توان واحدهای خازنی فشار ضعیف و روش محاسبه خازن مورد نیاز ۲۶۷ ۱۱
۶- وسایل قطع و وصل و حفاظت خازنهای فشار ضعیف ۲۶۹ ۱۱
۷- روشهای کنترل خودکار توان راکتیو ۲۶۹ ۱۱
۸- اصول و روشهای نصب ۲۷۰ ۱۱
۹- ۱- دمای کار ۲۷۰ ۱۱
۱۰- شرایط محل نصب ۲۷۰ ۱۱
۱۱- ۳- نصب مجموعه سیستم اصلاح ضریب قدرت ۲۷۱ ۱۱
۱۲- ۹- نشانه‌های ترسیمی الکتریکی ۲۷۱ ۱۱
فصل ۱۲ منابع تغذیه جریان مستقیم یا یکسوسازها	
۱- کلیات ۲۷۳ ۱۲
۲- تعاریف ۲۷۳ ۱۲
۳- استانداردها و مشخصات فنی یکسوسازها ۲۷۴ ۱۲
۴- آزمونهای دستگاههای یکسوساز ۲۷۷ ۱۲
۵- اصول و روشهای نصب ۲۷۸ ۱۲
۶- نشانه‌های ترسیمی الکتریکی ۲۷۸ ۱۲
فصل ۱۳ وسایل شبکه	
۱- کلیات ۲۸۱ ۱۳
۲- تعاریف ۲۸۱ ۱۳
۳- استانداردها و مشخصات فنی پایه‌های برق ۲۸۲ ۱۳
۴-۱- پایه‌های بتنی مسلح و پیش‌تنیده ۲۸۲ ۱۳
۴-۲- پایه‌های فلزی ۲۸۴ ۱۳
۴-۳- پایه‌های چوبی ۲۸۶ ۱۳
۵- اصول و روشهای نصب پایه‌های برق ۲۹۰ ۱۳
۶- ۱- ضوابط کلی ۲۹۰ ۱۳
۷- ۲- اصول و روشهای نصب پایه‌های بتنی ۲۹۱ ۱۳
۸- ۳- اصول و روشهای نصب پایه‌های فلزی ۲۹۱ ۱۳
۹- ۴- اصول و روشهای نصب پایه‌های چوبی ۲۹۳ ۱۳
۱۰- ۵- حریم مجاز نصب تیر یا سیم ۲۹۶ ۱۳
۱۱- ۵- کنسول‌ها و برآکتها ۲۹۶ ۱۳

۲۹۷	۱۳ - ۶ مقره‌ها
۲۹۸	۱۳ - بسته‌ها
۲۹۹	۱۳ - ۸ هادیها و مفتولهای خطوط هوایی توزیع
۳۰۰	۱۳ - ۹ مهارها و حایلهای
۳۰۰	۱۳ - ۹ مهارها
۳۰۱	۱۳ - ۹ - ۲ حایلهای
۳۰۱	۱۳ - ۹ - اصول و روشاهای نصب مهارها و حایلهای
۳۰۲	۱۳ - ۱۰ برقگیر حفاظتی
۳۰۲	۱۳ - ۱۱ انشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای وسایل شبکه
۳۰۵	فصل ۱۴ سیستم حفاظت در برابر آذربخش (برقگیر حفاظتی)
۳۰۵	۱۴ - ۱ کلیات
۳۰۶	۱۴ - ۲ تعاریف
۳۰۷	۱۴ - ۳ استانداردها و مشخصات فنی سیستمهای حفاظت در برابر آذربخش
۳۰۷	۱۴ - ۳ - ۱ استاندارد سیستمهای
۳۰۷	۱۴ - ۲-۳ مشخصات سیستم برقگیر نوع قفس فاراده یا شکلی از آن
۳۰۸	۱۴ - ۳-۲ مشخصات فنی برقگیر الکترونیک (ESE) براساس استاندارد NFC 17-102
۳۱۲	۱۴ - ۴ موارد استفاده و ضوابط محاسباتی برقگیرها
۳۱۲	۱۴ - ۱-۴ برقگیرهای قفس فاراده یا شکلی از آن
۳۱۸	۱۴ - ۲-۴ سیستم برقگیر مولد برق اولیه (ESE) موسوم به الکترونیک
۳۲۲	۱۴ - ۵ اصول و روشاهای نصب سیستمهای حفاظت در برابر آذربخش
۳۲۲	۱۴ - ۱-۵ برقگیرهای قفس فاراده یا شکلی از آن
۳۲۴	۱۴ - ۲-۵ اصول و روشاهای نصب سیستم برقگیر الکترونیک (ESE)
۳۳۹	فصل ۱۵ سیستم اتصال زمین
۳۳۹	۱۵ - ۱ کلیات و تعاریف
۳۳۹	۱۵ - ۱-۱ تعاریف
۳۴۰	۱۵ - ۲-۱ کلیات
۳۴۲	۱۵ - ۲ استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین
۳۴۵	۱۵ - ۳ محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم
۳۴۶	۱۵ - ۴ اصول و روشاهای نصب سیستم اتصال زمین
۳۴۶	۱۵ - ۱-۴ نصب الکترودهای اتصال زمین
۳۴۷	۱۵ - ۲-۴ نصب جعبه اتصال آزمون
۳۴۷	۱۵ - ۳-۴ نصب هادیهای اتصال زمین
۳۴۸	۱۵ - ۴-۴ آزمون سیستم اتصال زمین
۳۶۵	فهرست منابع و استانداردها

فصل ۱

لوله کشی برق

کلیات

۱-۱

استاندارد ساخت

۱-۱-۱

لوله های فلزی و لوازم مربوط به آن، که برای حفاظت هادیه ای عایقدار در تأسیسات الکتریکی ساختمانها به کار می رود، باید برابر استانداردهای IEC 423A، IEC 423، IEC 614-1 و IEC 614-2-2 مربوط جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۲۹۴ ساخته شده باشد. لوله های غیرفلزی و اتصالات مربوط به آن، که در تأسیسات مزبور مورد استفاده قرار می گیرد باید براساس استانداردهای IEC 423، IEC 614-1، IEC 614-2 و IEC 423A استاندارد ملی شماره ۲۸۳ تولید شده باشد.

ساختمانی از لوله ها که مشمول استانداردهای فوق نمی شود یا برای مصارف خاص یا محیطه ای ویژه مانند مناطق مخاطره آمیز^۱ به کار می رود باید برابر یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی همچون کمیسیون بین المللی الکترونیک ساخته شده باشد. لوله هایی که به وسیله یکی از استانداردهای نامبرده مورد تأیید قرار نگرفته باشد نباید مورد مصرف قرار داده شود.

طبقه بندی

۲-۱

لوله های برق با توجه به نوع جنس، روش اتصال، ویژگیهای الکتریکی و مکانیکی، قابلیت انعطاف، مقاومت در برابر حرارت و آتش، و حفاظت در برابر اثرات عوامل خارجی به شرح زیر طبقه بندی شده است (IEC 614-1) :

طبقه بندی بر حسب جنس لوله

۱-۲-۱

- لوله های فلزی
- لوله های عایق
- لوله های مرکب

۲-۲-۱ طبقه‌بندی بر حسب روش اتصال لوله

- ۱-۲-۲-۱ لوله‌های قابل دندنه پیچ کردن
- ۱-۲-۲-۲ لوله‌های بدون دندنه پیچ
- لوله‌های ساده
- لوله‌های خرطومی

۳-۲-۱ طبقه‌بندی بر اساس خواص مکانیکی

- لوله‌های مناسب برای تنشهای مکانیکی خیلی سبک
- لوله‌های مناسب برای تنشهای مکانیکی سبک
- لوله‌های مناسب برای تنشهای مکانیکی متوسط
- لوله‌های مناسب برای تنشهای مکانیکی سنگین
- لوله‌های مناسب برای تنشهای مکانیکی خیلی سنگین

۴-۲-۱ طبقه‌بندی بر حسب قابلیت خمش

- لوله‌های سخت
- لوله‌های قابل خم نمودن
- لوله‌های خودبرگردان^۱
- لوله‌های قابل انعطاف

۵-۲-۱ طبقه‌بندی بر حسب درجه حرارت طبق جدول زیر:

حدود تغییرات دما در بهره‌برداری دائمی (C°)	حداقل معمولی دما			طبقه‌بندی دما (C°)
	دماهای حمل و انبار	دماهای نصب و استفاده	(C°)	
+۶۰-۵	-۵	-۵	-۵	-۵
+۶۰-۱۵	-۱۵	-۲۵	-۲۵	
+۶۰*-۵	-۵	-۵	+۹۰	

* در مواردی که لوله نوع +۹۰ در بتون پیش‌ساخته استفاده می‌شود موقتاً تا حرارت +۹۰ درجه پایدار خواهد بود.

توجه: لوله‌های عایق تا حرارت ۲۰°C در دست بررسی است.

۶-۲-۱ طبقه‌بندی بر حسب مقاومت در برابر شعله

- لوله‌های مقاوم در برابر شعله
- لوله‌های آتشگیر

۷-۲-۱ طبقه‌بندی بر حسب ویژگی‌های الکتریکی

- لوله‌های قادر مداومت الکتریکی
- لوله‌های دارای مداومت الکتریکی
- لوله‌های قادر خواص عایق‌بندی
- لوله‌های دارای خواص عایق‌بندی

۸-۲-۱ طبقه‌بندی بر حسب مقاومت در برابر اثرات عوامل خارجی

۱-۸-۲-۱ حفاظت در برابر نفوذ آب

- | | |
|------|---|
| IPX0 | – لوله‌های بدون حفاظت |
| IPX3 | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر ترشح ^۱ آب |
| IPX4 | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر پاشیدن ^۲ آب |
| IPX5 | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر فوران ^۳ آب |
| IPX6 | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر امواج ^۴ دریا |
| IPX7 | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر فرو رفتن ^۵ در آب |
| IPX8 | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر فرو رفتن نامحدود ^۶ در آب |

۱-۸-۲-۲ حفاظت در برابر ورود اجسام صلب خارجی

- | | |
|------|---|
| IP3X | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر اجسام صلب بزرگتر از ۲/۵ میلیمتر |
| IP4X | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر اجسام صلب بزرگتر از یک میلیمتر |
| IP5X | – لوله‌های دارای حفاظت در برابر گرد و غبار |
| IP6X | – لوله‌های دارای حفاظت کامل در برابر گرد و غبار ^۷ |

۱-۸-۲-۳ مقاومت در برابر مواد خورنده یا آلاینده

- الف - لوله‌های دارای حفاظت یکسان در سطوح داخلی و خارجی
- لوله‌های دارای حفاظت کم
 - لوله‌های دارای حفاظت متوسط
 - لوله‌های دارای حفاظت زیاد

ب - لوله‌ایی که حفاظت سطح خارجی آن بیش از سطح داخلی آن است

- لوله‌ایی که در سطح خارجی دارای حفاظت متوسط و در سطح داخلی دارای حفاظت کم است.
- لوله‌ایی که در سطح خارجی دارای حفاظت زیاد و در سطح داخلی دارای حفاظت کم است.
- لوله‌ایی که در سطح خارجی دارای حفاظت زیاد و در سطح داخلی دارای حفاظت متوسط است.

۴-۸-۲ طبقه‌بندی برحسب میزان مقاومت در برابر نور خورشید

الف - لوله‌های قادر حفاظت در برابر نور خورشید

ب - لوله‌های دارای حفاظت در برابر نور خورشید

- لوله‌های دارای حفاظت کم در برابر نور خورشید

- لوله‌های دارای حفاظت متوسط در برابر نور خورشید

- لوله‌های دارای حفاظت زیاد در برابر نور خورشید

۳-۱ انواع لوله و موارد کاربرد

۱-۳-۱ لوله‌های فولادی سیاه

این نوع لوله و لوازم مربوط به آن، که به وسیله رنگ یا وارنیش مقاوم می‌شود، را می‌توان صرفاً در داخل ساختمانها (فضاهای سرپوشیده) مورد استفاده قرار داد. مصرف این قبیل لوله‌ها در ارتباط مستقیم با زمین، و یا در محلهایی که در معرض نفوذ عوامل زنگزدگی و خوردگی شدید است مجاز نخواهد بود.

۱-۳-۲ لوله‌های گالوانیزه

۱-۲-۳-۱ این نوع لوله و لوازم مربوط به آن را که در برابر زنگزدگی و خوردگی با ماده مقاومی مانند روی یا کادمیم، از داخل و خارج پوشیده می‌شود، می‌توان زیراندودگچی مورد استفاده قرار داد.

۱-۲-۳-۲ لوله فولادی گالوانیزه عمقی داغ

این نوع لوله و لوازم مربوط به آن در بتون، در تماس مستقیم با زمین، در لوله‌کشی‌های روکار که در فضای آزاد انجام می‌شود، یا در مواردی که لوله‌ها در معرض عوامل زنگزدگی و خوردگی قرار می‌گیرد مانند محلهای تر و مرطوب و همچنین در مواردی که استحکام مکانیکی زیاد مورد نیاز است، باید مورد استفاده قرار گیرد.

۱-۲-۳-۳ لوله‌های فولادی گالوانیزه بدون درز ضدافجار

این گونه لوله‌ها و لوازم مربوط به آن، در لوله‌کشی‌های مناطق مخاطره آمیز (طبقه‌بندی شده) باید به کار برده شود.

۱-۳-۳-۱ لوله‌های فولادی قابل انعطاف

۱-۳-۳-۲ موارد مصرف

در مواردی که لوله‌های برق از درز انبساط ساختمان عبور می‌کند و همچنین برای اتصال برق به موتورها یا ماشین آلاتی که ایجاد لرزش می‌کند باید از لوله‌های فولادی قابل انعطاف متناسب با نوع لوله کشی استفاده شود. داخل این نوع لوله‌ها باید دارای پوششی از لاستیک، یا مواد مشابه باشد.

۱-۳-۳-۲ موارد عدم مصرف

لوله های فولادی قابل انعطاف در موارد زیر نباید مورد استفاده قرار گیرد:

- الف - نصب در مکانهای تر^۱ به استثنای مواردی که هادیها دارای پوشش سربی، یا از انواع مصوب برای شرایط موردنظر باشد و مجاری سیمکشی به گونه ای باشد که ورود آب به داخل آن نامحتمل باشد.
- ب - استفاده در چاه آسانسور به استثنای مواردی که در آئین نامه مربوط مشخص شده است.
- پ - نصب در اتاق باتریهای ذخیره ای^۲
- ت - کاربرد در محیطهای مخاطره آمیز به استثنای مواردی که در آئین نامه مربوط تعیین شده است.
- ث - استفاده در مواردی که هادیهای عایق لاستیکی در معرض بنزین، روغن و مانند آن قرار دارد.
- ج - استفاده در زیرزمین یا در بتن ریزیها.

۱-۳-۴ لوله های غیرفلزی

این گونه لوله ها و لوازم مربوط به آن در مواردی که در بالای سطح زمین مورد استفاده قرار می گیرد باید در برابر رطوبت، فضاهای شیمیایی، ضربه، فشار، شعله، تغییر شکل ناشی از حرارت در شرایط بهره برداری، برودت، و اثرات نور خورشید مقاومت کافی داشته باشد. لوله های غیرفلزی مورد استفاده در زیر سطح زمین باید از موادی ساخته شود که در برابر رطوبت و عوامل خورنده مقاوم بوده و در برابر ضربه و فشارهایی که ممکن است در حمل و نقل و هنگام نصب به آن وارد شود نیز مقاومت نماید. در مواردی که این نوع لوله ها بدون غلاف بتنی مستقیماً در زمین نصب می شود باید از موادی ساخته شده باشد که بارهای مداوم محتمل پس از نصب را تحمل کند. برخی از موادی که دارای خواص فیزیکی نامبرده می باشد، برای مصارف زیرزمینی عبارت است از فیبر، سیمان ازبست، سنگ صابون^۳، پلی واينال كلراید سخت (PVC)، فایبر گلاس اپوکسی^۴، و پلی اتیلن با غلظت زياد، و برای مصارف بالاي سطح زمین پلی واينال كلراید سخت ممکن است به کار برده شود.

۱-۴-۳ موارد مصرف

استفاده از لوله های غیرفلزی سخت و لوازم مربوط به آن در موارد زیر مجاز است:

- الف - نصب توکار در دیوار، کف و سقف
- ب - در محلهایی که لوله ها در معرض عوامل ایجاد خوردگی شدید قرار می گیرد و یا در مکانهایی که در معرض مواد شیمیایی باشد. در این گونه موارد بنابر نوع عامل خورنده جنس لوله خاص مربوط باید به کار رود.
- پ - در مکانهای تراز قبیل محلهایی که دیوارها غالباً شسته می شود و یا قسمتهایی از برخی کارخانه ها و کارگاهها مانند لبیات سازی، لباسشویی، کنسرو سازی، و امثال آن، کلیه سیستم لوله کشی شامل جعبه ها و لوازم مربوط به لوله کشی، باید به گونه ای مجهز و نصب شود که از ورود آب به داخل آن جلوگیری شود. همچنین کلیه پایه ها، پیچها، بسته ها، مهره ها، و مانند آن باید از نوع مقاوم در برابر

۱- مکانهای تر در تأسیسات برقی شامل محلهایی است که تأسیسات در زیرزمین، یا در دال بتنی یا آجری در ارتباط مستقیم با زمین باشد، و یا در معرض اشیاع آب یا سایر مایعات قرار گرفته باشد و یا این که در فضای آزاد استقرار داشته باشد.

- زنگ زدگی و خوردگی بوده و یا با پوششی از مواد مقاوم مورد تأیید ساخته شده باشد.
- ت - در بخش‌های عمل، زایمان، و مراقبتها و ویژه (CCU و ICU) که از سیستم برق ایزوله استفاده می‌شود، سیستم لوله کشی باید کلاً با لوله‌های پی-وی-سی سخت (PVC) انجام شود.
- ث - کاربرد در مکانهای خشک یا مرطوب منوط به این که در بند ۲-۴-۳-۱ مصرف آن منع نشده باشد.
- ج - نصب روکار در موارد مجاز مشروط بر این که در معرض صدمه و آسیب فیزیکی یا تابش مستقیم خورشید نباشد.
- ج - نصب مستقیم در زیر سطح زمین منوط به این که لوله‌ها برای این منظور ساخته شده باشد و ضوابط مربوط به حداقل عمق نصب رعایت شود.

۱-۴-۳-۲ موارد عدم مصرف

کاربرد لوله‌های غیرفلزی سخت در موارد زیر مجاز نخواهد بود:

- الف - استفاده در محیط‌های مخاطره‌آمیز (طبقه‌بندی شده) بجز نصب در عمق حداقل ۶۰ سانتی‌متر از سطح زمین که در این صورت باید سیستم اتصال زمین اضافی برای حفظ مداومت الکتریکی مجاری فلزی و قسمتهای فلزی ماشین آلات کشیده شود و لوله قبل از خروج از زمین به طول ۶۰ سانتی‌متر از نوع فلزی باشد.
- ب - کاربرد به عنوان پایه نگهدارنده چراغها و سایر وسایل برقی
- پ - استفاده در مواردی که در معرض صدمات فیزیکی قرار گیرد.
- ت - نصب در محلی که لوله‌ها در معرض حرارتی بیش از دمای مجاز آن قرار گیرد.
- ث - کاربرد در مواردی که محدودیت حرارتی عایق‌بندی هادیها بیش از حرارت مجاز لوله‌ها باشد.

۴-۱ ظرفیت لوله‌ها

- ۱-۴-۱ تعداد مجاز هادیها در هر لوله بستگی به درصد سطح مقطعی از لوله که به وسیله هادیها اشغال می‌شود دارد و نباید از مقادیر تعیین شده در جدول ۱-۱ تجاوز نماید.

جدول ۱-۱ درصد سطح مقطع مجاز اشغال شده در هر لوله بر حسب تعداد و نوع هادی

نوع هادیها	تعداد هادیها				
	۱	۲	۳	۴	بیش از ۴ رشته
هادیهای غلاف سربی	%۵۵	%۳۰	%۴۰	%۳۸	%۳۵
انواع دیگر هادیها	%۵۳	%۳۱	%۴۰	%۴۰	%۴۰

- ۱-۴-۲ حداقل تعداد مجاز هادیهای روشنایی و نیرو در داخل لوله‌های فولادی عایقدار، بدون عایق، و پلاستیکی سخت بر حسب سطح مقطع هادیها و قطر داخلی لوله‌ها به شرح مندرج در جدول شماره ۲-۱ خواهد بود.
- ۱-۴-۳ حداقل تعداد مجاز هادیهای جریان ضعیف (تلفن، زنگ و مانند آن) در لوله‌های فولادی عایقدار، بدون عایق، و پلاستیکی سخت بر حسب سطح مقطع و يا قطر هادیها، و قطر داخلی لوله‌ها به شرح مندرج در جدول ۱-۳ خواهد بود.

جدول ۱ - ۲ حداکثر تعداد مجاز هادیهای روشنایی و نیرو در داخل لوله‌های فولادی عایقدار، بدون عایق، و پلاستیکی سخت بر حسب سطح مقطع هادیها و قطر داخلی لوله‌ها

۶						۵						۴						۳						۲						تعداد هادی	سطح مقطع هادی (میلیمترمربع)
نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار	نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار	نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار	نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار	نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار	نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار	نمایه لوله	قطر فولادی بدون عایق	قطر پلاستیکی سخت	قطر فولادی با عایقدار				
PG	قطر	قطر	PG	قطر	قطر	PG	قطر	PG	قطر	قطر	PG	قطر	قطر	PG	قطر	PG	قطر	قطر	PG	قطر	قطر	PG	قطر	قطر	PG	قطر	قطر	PG	(ج)		
(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱)	(ت) و (ج)			
(۱۳/۵)	۱۸	۲۱	(۱۳/۵)	۱۸	۲۱	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱/۵)	(ت) و (ج)			
(۱۶)	۱۹/۹	۲۱	(۱۳/۵)	۱۸	۲۱	(۱۳/۵)	۱۸	(۱۱)	۱۶/۴	۱۸	۲۱	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۲/۵)	(ت) و (ج)			
(۲۱)	۲۵/۵	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۱	(۱۶)	۱۹/۹	۲۱	(۱۳/۵)	۱۸	۲۱	(۱۱)	۱۶/۴	۱۸	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۴)	(ت) و (ج)			
(۲۹)	۳۴/۲	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۱	(۱۶)	۱۹/۹	۲۱	(۱۳/۵)	۱۸	۱۸	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۶)	(ت) و (ج)		
(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۹	(۱۶)	۱۹/۹	۲۱	(۱۳/۵)	۱۸	۱۸	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۱)	۱۶/۴	۱۶	(۱۰)	(ت) و (ج)			
(۳۶)	۴۴	۴۲	(۳۶)	۴۴	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۹	(۱۶)	(ت)	(۱۶)	(۳۶)	(۴۴)	(۴۲)	(۴)	(ج)			
(۳۶)	۴۴	۴۲	(۳۶)	۴۴	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۲۹	(۲۱)	۲۵/۵	۲۹	(۱۶)	(ج)	(۱۶)	(۳۶)	(۴۴)	(۴۲)	(۴)	(ت)			
(۴۲)	۵۱	۴۸	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۵)	(ت)	
(۴۲)	۵۱	۴۸	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۳۶	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۵)	(ج)	
(۴۸)	۵۵/۸	-	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۲۵)	(ج)	
-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۵۵/۸	-	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۵۰)	(ج)	
-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۵۵/۸	-	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۴۴	۴۲	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۷۰)	(ج)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۵۵/۸	-	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۹۵)	(ج)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۵۵/۸	-	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۲۰)	(ج)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(۴۸)	۵۵/۸	-	(۴۲)	۵۱	۴۸	(۳۶)	۴۴	۴۲	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۶)	(۲۹)	۳۴/۲	۳۶	(۱۵۰)	(ج)	

توضیحات ضروری:

۱ - ارقام مندرج در جدول زیر عنوان قطر نمایانگر قطر داخلی لوله‌ها بر حسب میلیمتر است.

۲ - جدول فوق شامل سیمهای NGA و NYA می‌شود که ممکن است در لوله زیرکار و یا روی کار نصب شود.

۳ - حرف «ت» نشان‌دهنده هادیهای تکرشته‌ای و حرف «ج» معرف هادیهای چندرشته‌ای می‌باشد.

۴ - در ستونهایی که لغت «فولادی» به کار رفته است منظور لوله‌های فولادی سیاه و یا گالووایزه است.

جدول ۱ - ۳ حدائق تعداد مجاز هادیهای جریان ضعیف (تلفن، زیستک و مانند آن) در لوله‌های فولادی عایقدار، بدون دایت و پلاستیک سخت

PG	فولادی بدون عایق (۳۶)	فولادی بدون عایق (۲۹)	فولادی بدون عایق (۲۱)	فولادی بدون عایق (۱۶)	فولادی بدون عایق (۱۱)	فولادی بدون عایق (۵)	فولادی بدون عایق (۱)
یا پلاستیکی سخت یا پلاستیکی ساخت یا	فولادی بدون عایق (۴۲ میلیمتر) فولادی عایقدار ۳۶ میلیمتر	فولادی بدون عایق (۴۰ میلیمتر) فولادی عایقدار ۲۹ میلیمتر	فولادی بدون عایق (۳۶ میلیمتر) فولادی عایقدار ۲۱ میلیمتر	فولادی بدون عایق (۳۰ میلیمتر) فولادی عایقدار ۲۰ میلیمتر	فولادی بدون عایق (۲۶ میلیمتر) فولادی عایقدار ۱۶ میلیمتر	فولادی بدون عایق (۲۰ میلیمتر) فولادی عایقدار ۱۴ میلیمتر	فولادی بدون عایق (۱۰ میلیمتر) فولادی عایقدار ۱۰ میلیمتر
۴۸×۰/۸ mm	۴۸×۰/۸ mm	۴۰×۰/۸ mm	۳۶×۰/۰ mm	۳۰×۰/۰ mm	۲۶×۰/۰ mm	۲۰×۰/۰ mm	۱۴×۰/۰ mm
۲۶×۰/۰ mm	۲۶×۰/۰ mm	۲۰×۰/۰ mm	۱۶×۰/۰ mm	۱۴×۰/۰ mm	۱۰×۰/۰ mm	۸×۰/۰ mm	۵×۰/۰ mm
۲۶×۰/۶ mm	۲۶×۰/۶ mm	۲۰×۰/۶ mm	۱۶×۰/۶ mm	۱۴×۰/۶ mm	۱۰×۰/۶ mm	۷×۰/۶ mm	۴×۰/۶ mm
۲۶×۰/۵ mm	۲۶×۰/۵ mm	۲۰×۰/۵ mm	۱۶×۰/۵ mm	۱۴×۰/۵ mm	۱۰×۰/۵ mm	۷×۰/۵ mm	۴×۰/۵ mm
۲۶×۰/۴ mm	۲۶×۰/۴ mm	۲۰×۰/۴ mm	۱۶×۰/۴ mm	۱۴×۰/۴ mm	۱۰×۰/۴ mm	۷×۰/۴ mm	۴×۰/۴ mm
۲۶×۰/۳ mm	۲۶×۰/۳ mm	۲۰×۰/۳ mm	۱۶×۰/۳ mm	۱۴×۰/۳ mm	۱۰×۰/۳ mm	۷×۰/۳ mm	۴×۰/۳ mm
۲۶×۰/۲ mm	۲۶×۰/۲ mm	۲۰×۰/۲ mm	۱۶×۰/۲ mm	۱۴×۰/۲ mm	۱۰×۰/۲ mm	۷×۰/۲ mm	۴×۰/۲ mm
۲۶×۰/۱ mm	۲۶×۰/۱ mm	۲۰×۰/۱ mm	۱۶×۰/۱ mm	۱۴×۰/۱ mm	۱۰×۰/۱ mm	۷×۰/۱ mm	۴×۰/۱ mm

توضیح: در هریک از موارد مندرج در جدول فوق یک سیم زمین نیز مجاز است.

۴-۴-۱ حداقل قطر داخلی لوله‌های فولادی عایقدار برق ۱۶/۴ میلیمتر (11 mm) و حداقل قطر داخلی لوله‌های فولادی بدون عایق و پلاستیکی سخت ۱۶ میلیمتر خواهد بود.

۵-۱ اصول و روش‌های نصب لوله‌های برق

۱-۵-۱ کلیات

۱-۱-۵-۱ پیمانکار یا مجری تأسیسات برق به منظور ایجاد هماهنگی و احتراز از دوباره کاری باید قبلً نقشه‌های ساختمانی و مکانیکی را مورد بررسی و مطالعه دقیق قرار داده و ترتیب انجام عملیات مربوط به لوله کشی و نصب تأسیسات برقی را به نحوی فراهم نماید که با سایر فعالیتهای ساختمانی هم آهنگ بوده و موجبات تداخل و تأخیر آن نشود. بدینهی است در صورتی که عملیات مذکور تغییراتی در نقشه‌ها ایجاد کند، مراتب باید به واحد ناظارت گزارش و پس از تأیید اجرا شود.

۲-۱-۵-۱ تمامی سیمکشیهای داخلی ساختمانها، اعم از روکار یا توکار، باید در داخل لوله‌های مخصوص برق یا مجاری ویژه این کار (ترانکینگ‌ها) انجام شود و برای اجرای انشعابهای، خمها، زانوهای، سه یا چهارراه‌ها و غیره باید از وسائل و متعلقات استاندارد و مخصوص هر نوع لوله یا مجرأ استفاده شود.

۳-۱-۵-۱ سیستمهای لوله کشی

سیستمهای زیر باید توسط لوله‌های جداگانه و یا تقسیم‌بندیهای متفاوت در کanal^۱ انجام پذیرد:

- الف - سیستم برق رسانی به پریزهای عمومی
- ب - سیستم برق رسانی به پریزهای اضطراری
- پ - سیستم برق رسانی به فن‌کویل‌ها
- ت - سیستم روشنایی برق متناوب
- ث - سیستم برق اضطراری - برق متناوب
- ج - سیستم برق اضطراری - برق مستقیم
- چ - سیستم تلفن و فکس
- ح - سیستم احضار
- خ - سیستم دربازکن
- د - سیستم تصویری
- ذ - سیستم مادر ساعت
- ر - سیستم اعلام حریق
- ز - سیستم صوتی
- ژ - سیستم تلکس
- س - سیستم کنترل تأسیسات مکانیکی از قبیل تهویه مطبوع، آسانسور و غیره

- ش - دستگاههای یک فاز
ص - سیستم شبکه رایانه

یادآوری

مدارهای سیستمهای جریان ضعیف در موارد زیر ممکن است به صورت یکجا کشیده شود
مشروط بر اینکه ولتاژ هیچ یک از هادیها از ولتاژ اسمی عایق‌بندی هادیهای فشار ضعیف مورد استفاده تجاوز نکند:

- تلفن، تلکس، فکس، و نظایر آن؛
- زنگ اخبار، احضار، دربازکن؛
- خطوط ارتباطی سیستم اعلام حریق با مرکز آتش‌نشانی یا مرکز اصلی.

۴-۱-۵-۱ لوله‌های حاوی هادیهای الکتریکی، جعبه‌ها، کابل‌های زره‌دار، تابلوها، زانوها و سایر لوازم مربوط به لوله کشی برق باید براساس ضوابط مشروطه در بند ۱-۳ انتخاب شود به نحوی که برای محیط مورد مصرف مناسب باشد.

۱-۱-۵-۵ مجاری سیمکشی (ترانکینگها) اعم از فلزی یا پلاستیکی، توکار و یا روکار، باید مجهر به جعبه تقسیمهای جعبه‌انشعابها، قطعات اتصالی و انتهایی و انواع زانوها، (داخلی و خارجی) و سه راه‌ها و چهار راه‌های مناسب و مخصوص به خود باشد. مجاري سیمکشی که از داخل آن علاوه بر سیمکشیهای مربوط به قدرت، سیمکشیهای تأسیسات فشار ضعیف نیز عبور می‌کند، باید حداقل به یک دیواره جداگانه دو نوع سیمکشی مجهر باشد و این جدایی باید در سراسر مجرأ و جعبه تقسیمهای جعبه‌انشعابها و غیره برقرار باقی بماند. مجاري فلزی باید به پیچهای مخصوص مداومت الکتریکی بدنه مجهر باشد و در سراسر سیستم مجرأ، بدنه‌ها به طور کامل به یکدیگر متصل و همگی به هادی حفاظتی تابلوی مربوط وصل شود.

۱-۱-۵-۶ تمامی لوله کشیهای برق باید از تابلوی برق مربوط شروع و به جعبه تقسیم یا جعبه کلید و پریز ختم شود، بدین معنی که باقی گذاردن سر لوله به طور آزاد و یا استفاده از سر چپقی برای ختم لوله مجاز نیست.

۱-۱-۵-۷ در مکانهای تر و مرتبط کلیه اتصالیهای مجرأها و لوله‌ها باید در برابر رطوبت عایق، و کلیه درپوشاهای جعبه تقسیمهای دارای واشر بوده و با پیچ به جعبه‌ها متصل شود.

۱-۱-۵-۸ در سیستم لوله کشی فلزی به منظور اجتناب از فعل و انفعالات گالوانیک باید حتی الامکان لوله‌های فلزی ناهمجنس مورد استفاده قرار نگیرد.

۱-۱-۵-۹ در مواردی که از لوله‌های غیرفلزی استفاده می‌شود باید کلیه لوازم اتصال آن نیز از همان نوع انتخاب شود.
۱-۱-۵-۱۰ کلیه لوله‌های روکار یا توکار باید با خطالرأس دیوارها و سقف، موازی و یا عمود بر آن، به طرز منظمی نصب شود. همچنین فواصل لوله‌ها از یکدیگر باید مساوی بوده و شعاع خمس لوله‌ها یکسان باشد. اتصال لوله‌های روکار به دیوار باید به وسیله پیچ و مهره فلزی مناسب انجام شود به گونه‌ای که ظاهر کار کاملاً تمیز و مرتب باشد.

۱-۱-۵-۱۱ در مواردی که لوله‌های برق از درز انبساط ساختمان عبور می‌کند باید از بوش منبسط شونده استفاده شود و یا ممکن است لوله اصلی را در داخل لوله بزرگتری قرار داد به نحوی که بتواند آزادانه منقبض و

منبسط شود و انتهای دیگر لوله بزرگتر نیز به وسیله یک تبدیل به دنباله لوله کشی وصل گردد و یک سیم رابط نیز به منظور حفظ مداومت اتصال زمین بین دو لوله کشیده شود.

۱-۱-۵-۱۲ خم کردن لوله‌ها - خم کردن لوله‌ها، در صورت لزوم، باید به گونه‌ای انجام شود که لوله‌ها زخمی نشده و قطر داخلی آن به طور مؤثر نقصان نیابد. برای لوله‌های با قطر ۲۵ میلیمتر می‌توان از لوله خم کن دستی استفاده کرد لیکن برای لوله‌های بیش از ۲۵ میلیمتر قطر باید از ماشین خم کن استفاده شود. شعاع داخلی انحنای لوله‌هایی که در کارگاه خم می‌شود، در صورتی که لوله حاوی هادیهای بدون روکش سربی باشد باید از ۸ برابر قطر لوله کمتر باشد و در صورتی که لوله حاوی هادیهای دارای روکش سربی باشد ۱۲ برابر قطر لوله باید در نظر گرفته شود.

۱-۱-۵-۱۳ تعداد خمها - در مسیر لوله کشی بین دو نقطه اتصال مکانیکی مانند دو جعبه (اعم از جعبه تقسیم و یا جعبه کلید و پریز) و یا یک جعبه و یک بوشن و یا دو بوشن در صورتی که تعداد خمها از چهار خم ۹۰ درجه (مجموعاً ۳۶۰ درجه) بیشتر گردد باید از جعبه کشش^۱ استفاده شود.

۱-۱-۵-۱۴ در مواردی که لوله‌ها در کارگاه بریده می‌شود باید لبه‌های تیز و برند آن از داخل و خارج لوله صاف، و به کلی برطرف شود.

۱-۱-۵-۱۵ لوله‌های له شده و زده‌دار باید در لوله کشی مصرف شود، و در هنگام نصب نیز باید دقیق و موازن بجهت آید که لوله‌ها زخمی و معیوب نشود.

۱-۱-۵-۱۶ تمامی مجاری و لوله‌ها باید از یک نقطه اتصال تا نقطه اتصال دیگر (جعبه تقسیم به جعبه تقسیم یا پریز به پریز و مانند آن) به صورت پیوسته امتداد یابد.

۱-۱-۵-۱۷ دهانه ورودی لوله‌هایی که از ساختمان خارج و یا به ساختمان وارد می‌شود باید به طریق مصوب در برابر آب و گاز مسدود شود.

۱-۱-۵-۱۸ کلیه لوله‌ها و مجاری و جعبه‌ها و مانند آن باید در جریان نصب به طریق مناسب و به طور موقت مسدود شود تا از ورود گچ و شن و مواد خارجی مشابه به داخل آن جلوگیری شود.

۱-۱-۵-۱۹ لوله‌ها باید در هنگام نصب خالی باشد و سیمهایا کابلها پس از پایان لوله کشی به داخل آن هدایت شود.

۱-۱-۵-۲۰ حداقل فاصله بین لوله‌های برق و سایر لوله‌های تأسیساتی از قبیل آب، بخار، گاز، و امثال آن باید ۱۵ سانتیمتر باشد.

۱-۱-۵-۲۱ در مسیر لوله کشی روکار و یا توکار در هر نقطه اتصال چراغ، کلید، پریز و مانند آن باید یک جعبه متناسب با مورد کاربرد نصب شود.

۱-۱-۵-۲۲ کلیه هادیهایی که به جعبه تقسیم یا جعبه کشش وارد می‌شود باید در برابر ساییدگی حفاظت شود، به این ترتیب که برای حراست پوشش عایق سیمهایا در محل ورود هادی، یا اتصال لوله به جعبه تقسیم، و مانند آن، باید یک بوشن فیبری و یا برنجی نصب شود مگر این که معادل آن در ساخت جعبه در نظر گرفته شده باشد.

۱-۱-۵-۲۳ اندازه جعبه‌های تقسیم یا کشش باید طوری انتخاب شود که فضای کافی برای سیمهایا کابلها داخل آن وجود داشته باشد.

۱-۱-۵-۲۴ در موارد اتصال لوله به جعبه در صورتی که از بوشن یا مهره قفلی^۲ استفاده شود جعبه‌های مدور باید به کار برده شود.

- ۱-۵-۱-۵-۱** جعبه‌های اتصال و جعبه‌ تقسیمهای فلزی مخصوص کنش باشد با مهره قفلی یا بوشن مناسب با نوع لوله کشی به لوله متصل شود و دقت کافی به عمل آید که رزووهای سر لوله به قدر کافی به داخل جعبه وارد شود و در نتیجه محل لازم برای نصب بوشن یا مهره قفلی و تأمین اتصال الکتریکی محکم با جعبه مربوط به وجود آید.
- ۱-۵-۱-۵-۲** در لوله کشی فلزی کلیه اتصالات اعم از لوله و جعبه‌ها و سایر لوازم مربوط باید به نحوی انجام شود که اتصال مؤثر الکتریکی تحقق پذیرد.
- ۱-۵-۱-۵-۳** مجاری فلزی، جعبه‌های تقسیم و کشش، تابلوها، کابل‌های زره‌دار، و لوازم لوله کشی مربوط، باید به سیستم زمین اتصال داده شود.
- ۱-۵-۱-۵-۴** در مواردی که لوله‌ها به کانال فلزی، یا تابلو، و یا هر نوع صفحه فلزی، ختم می‌شود، اتصال باید به وسیله بوشن برنجی و واشر سربی انجام شود.
- ۱-۵-۱-۵-۵** کلیه مجاری و لوله‌ایی که به جعبه‌های تقسیم و یا کشش، تابلوها، کابینت‌ها، و مانند آن ختم می‌شود، باید به طریق مقتضی، علامتگذاری و مشخص شود.
- ۱-۵-۱-۵-۶** در مواردی که لوله‌های برق از زیر دیوار یا کف بتنی و یا از زیر پارچی عبور می‌کند، باید قبل از دیوارکشی یا بتن‌ریزی بر حسب محل عبور لوله اصلی، لوله‌های محافظ از نوع چدنی، فولادی، یا سیمانی پیش‌بینی و نصب شود.
- ورودی لوله‌ایی که از زیر دیوار خارجی عبور می‌کند باید به نحو مقتضی، در برابر نفوذ آب و گاز و مانند آن مسدود شود. در صورتی که لوله برق با جاده یا لوله‌های آب و گاز و امثال آن تقاطع داشته باشد باید از غلاف محافظ فلزی مناسب استفاده شود.
- ۱-۵-۱-۵-۷** کلیه لوازم الکتریکی، باید به طور کاملاً مستقل روی دیوارها نصب شود و اتکایی به لوله‌های برق مجاور خود نداشته باشد.

۲-۵-۱ لوله کشی توکار

- ۱-۲-۵-۱** در دیوارهای بتنی برای نصب و عبور لوله‌های برق باید هنگام قالب‌بندی محل لازم در نظر گرفته شود. کندن شیار روی این‌گونه دیوارها، یا سقف و کف بتنی، پس از اتمام بتن‌ریزی، مجاز نخواهد بود.
- ۱-۲-۵-۲** در دیوارهای آجری، شیارکنی و یا جاسازی و ایجاد سوراخ برای نصب لوله‌های برق، باید پس از کاهگل‌کاری و یا گچ و خاک دیوارها و یا سقف انجام شود. عمق این‌گونه شیارها باید به نحوی باشد که اولاً، بیش از نصف ضخامت دیوار برداشته نشود و ثانیاً، سطح خارجی لوله نصب شده، حداقل $1/5$ سانتی‌متر زیر سطح تمام شده دیوار قرار گیرد. شیارهای فوق الذکر باید حتی المقدور با وسایل مکانیکی و در صورت عدم امکان دسترسی به وسایل مذکور با تیشه مخصوص انجام شود. عرض شیار باید حتی الامکان مناسب با مجموع پهنای لوله‌های مورد نظر باشد و درآوردن شیار بیش از حد لزوم مجاز نمی‌باشد.
- ۱-۲-۵-۳** تمامی جعبه‌های تقسیم، کشش و کلید و پریز باید به گونه‌ای نصب شود که لبه خارجی آن با سطح تمام شده دیوار کاملاً هم سطح و تراز باشد. در مواردی که این‌گونه جعبه‌ها پایین‌تر از سطح دیوار قرار گیرد، باید به وسیله حلقه‌های قابل تنظیم^۱ لبه‌های خارجی جعبه با سطح دیوار یکسان شود.

۴-۲-۵-۱ کاربرد لوله‌های برکمان و خرطومی پی-وی-سی در سیستم توکار به هیچ وجه مجاز نمی‌باشد.

۵-۲-۵-۱ لوله‌های توکار باید به طریقی نصب شود که از پیچ و خمها اضافی امتناع شود و حتی المقدور از کوتاهترین فاصله استفاده شود.

۶-۲-۵-۱ لوله‌های توکار باید حداقل ۱۵ میلیمتر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود.

۷-۲-۵-۱ در مواردی که لوله‌ها در کف نصب می‌شود حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده، باید سه سانتیمتر باشد.

۸-۲-۵-۱ جعبه‌های تقسیم و کشش و امثال آن، باید به گونه‌ای نصب شود که سیمها و کابل‌های محتوی آن بدون تخریب ساختمان و یا خاکبرداری قابل دسترسی باشد ضمن این‌که حتی المقدور دور از انتظار قرار گیرد.

۹-۲-۵-۱ اتصالات بدون رزو باید به طور محکم انجام شود. در مکانهای مرطوب یا در جایی که لوله در بتن یا زیر خاک و امثال آن دفن می‌شود، اتصال باید از نوعی باشد که از ورود آب به داخل لوله‌ها جلوگیری کند.

۱۰-۲-۵-۱ کلیه لوله‌ها و لوازم مربوط به آن و سایر تأسیسات برقی که در زیر کار نصب می‌شود باید پس از بازرسی، آزمایش و تصویب مهندس ناظر پوشیده شود. بدیهی است این امر باید به نحوی برنامه‌ریزی و اجرا شود که موجبات تأخیر و یا اختلال در انجام سایر فعالیت‌های ساختمانی را فراهم نکند.

۳-۵-۱ لوله کشی روکار

۱-۳-۵-۱ در سیستم لوله کشی روکار تمامی اتصالات باید از نوع پیچی باشد و به وسیله پیچ و مهره و بوشن و زانو و سهراه به یکدیگر متصل شود. محکم کردن لوله‌ها باید به وسیله لوازمی انجام گیرد که سبب زدگی و یا فرورفتگی آن نشود.

۲-۳-۵-۱ محل و فاصله بسته‌های لوله‌های روکار به وسیله مهندس ناظر تأسیسات برق دقیقاً در کارگاه تعیین می‌شود لیکن در هر حال فاصله بسته‌ها باید از ۴۰ سانتیمتر کمتر و از ۱۰۰ سانتیمتر بیشتر باشد. بسته‌ها باید به وسیله رول‌پلاگ و پیچ به دیوار یا سقف محکم شود. در مواردی که لوله بر روی سطح فلزی نصب می‌شود باید از پیچهای فولادی مخصوص فلز استفاده شود و در صورتی که لوله در روی سطح چوب نصب شود پیچهای مخصوص چوب باید به کار رود. استفاده از میخ به منظور محکم کردن لوله‌ها، جعبه‌های تقسیم، چراغها، و غیره مجاز نمی‌باشد.

۱-۳-۵-۲ لوله‌های برق، در سقف کاذب نباید روی رایتس نصب شود بلکه این‌گونه لوله‌ها را باید از سقف اصلی عبور داد. در صورتی که کلیه لوله‌های برق حتی المقدور از کف اطاها عبور داده شود از نظر آسیب‌دیدگی بیشتر مصنون خواهد بود.

۱-۳-۵-۳ اتصال لوله کشی به دستگاه‌های دارای لرزش (مانند موتور) باید به کمک لوله‌های فولادی قابل انعطاف با بوشهای مناسب، که حداقل طول آن ۲۰ سانتیمتر باشد، انجام شود.

۱-۳-۵-۴ در لوله کشی روکار در صورتی که از لوله‌های فولادی سیاه استفاده شود، کلیه لوله‌ها، جعبه‌ها، و سایر وسائل مربوط، باید با یکدست رنگ ضدزنگ و یا رنگ ثانویه پوشانده شود. نصب لوله‌های فولادی سیاه در مکانهای تر، یا در خارج ساختمانها (فضای آزاد) مجاز نخواهد بود.


۱-۳-۵-۵ در سیستم لوله کشی روکار در مکانهای تر داخل ساختمانها، لوله کشی روکار باید به نحوی انجام شود که بین تمامی لوله‌ها، جعبه‌ها و سایر لوازم مربوط به آن، و دیوار یا سطح اتکایی حداقل شش میلیمتر فاصله وجود داشته باشد.

۴-۵-۱ لوله کشی روکار ضدانفجار

۱-۴-۵-۱ در محیطهای مخاطره آمیز که ایجاد جرقه، قوس الکتریکی، و دمای بالا خطرساز است مانند محلهایی که گازهای محترق و قابل انفجار، بخارهای هادی جریان برق، مواد نفتی، رشته‌های قابل اشتعال متعلق در فضا و مانند آن وجود دارد، باید کلیه لوله کشیهای برق براساس طبقه‌بندیها و استانداردهای وزارت نفت، یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مانند کمیته بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و NFPA انجام شود.

۶-۱ علایم ترسیمی الکتریکی برای لوله کشی برق در جدول ۱-۴ نشان داده شده است.

جدول ۱ - ۴ نشانه های ترسیمی الکتریکی برای لوله کشی برق

نشانه	شرح
_____	مسیر لوله کشی توکار، در سقف، یا کف، و یا دیوار
-----	مسیر لوله کشی روکار، روی سقف، یا کف، و یا دیوار
— E —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم برق اضطراری
— T —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم تلفن
— IF —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم ایتر فون
— N —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم احضار پرستار
— A —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم آتن
— C —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم ما در ساعت
— F —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم اعلام و اطفای حریق
— S —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم صوتی
— M —	مسیر لوله کشی توکار، برای سیستم موسیقی
	جعبه انتهایی (تقسیم یا کشش)، یکراه، نوع روکار
	جعبه تقسیم یا جعبه کشش، دوراه، نوع روکار
	جعبه تقسیم یا جعبه کشش، سه راه، نوع روکار
	جعبه تقسیم یا جعبه کشش، چهار راه، نوع روکار
	جعبه انتهایی (تقسیم یا کشش)، یکراه، نوع توکار
	جعبه تقسیم یا جعبه کشش، دوراه، نوع توکار
	جعبه تقسیم یا جعبه کشش، سه راه، نوع توکار
	جعبه تقسیم یا جعبه کشش، چهار راه، نوع توکار

تعاریف

سیمکشی برق

سیم (رشته): سیم شامل هادی است که توسط پوششی (عایق) احاطه شده باشد.
هادی: هادی شامل مفتولهای نازک مسمی (افشان) در سیم قابل انعطاف و شامل تک مفتول یا مفتولهای منظم تابیده شده در سیم غیرقابل انعطاف می‌باشد.

ولتاژ اسمی: ولتاژ اسمی سیم ولتاژی است که سیم برای آن طراحی شده و آزمونهای الکتریکی براساس آن انجام می‌شود. ولتاژ اسمی به صورت U_0 بر حسب ولت بیان می‌شود.
 U_0 - مقدار مؤثر ولتاژ بین هر رشته و زمین می‌باشد.
 U_L - مقدار مؤثر ولتاژ بین هر دو فاز سیستمی از سیمهای می‌باشد.

جريان مجاز حرارتی یک هادی یا جريان اسمی: مقدار ثابتی از جريان، که تحت شرایط تعیین شده‌ای بدون این که درجه حرارت حالت تعادل هادی از میزان معینی تجاوز نماید، می‌تواند از آن عبور کند. برای هادیها جريان مجاز، جريان اسمی آن در نظر گرفته می‌شود.
اضافه جريان: هر جريانی است که بیش از جريان اسمی باشد.

جريان اضافه‌بار: اضافه جريان به وجود آمده در مداری که از نظر الکتریکی آسیب ندیده باشد.
جريان اتصال کوتاه: اضافه جريانی است که در اثر متصل شدن دو نقطه با ولتاژهای مختلف، در هنگام کار عادی از طریق مقاومت ظاهری (امپدانس) بسیار کم، به وجود آمده باشد.

استاندارد ساخت

سیمهای دارای عایق پلی وینیل کلراید (PVC) با ولتاژ اسمی تا و خود $450/750$ ولت که برای نصب ثابت در تأسیسات برقی کارهای ساختمانی به کار می‌رود، باید برابر استانداردهای ملی ایران با شماره‌های ۱-۳-۶۰۷ و ۱-۶۰۷-۶، و یا استانداردهای کمیسیون بین‌المللی الکترونیک با شماره‌های IEC 227-1 و IEC 227-3 ساخته شده باشد. سیمهای قابل انعطاف با پوشش لاستیکی (طبیعی، مصنوعی، و یا مخلوطی از آن دو)، با ولتاژ اسمی حداقل 750 ولت، مورد مصرف در تأسیسات یادشده، باید بر طبق استاندارد ملی ایران با شماره ۱۹۲۶ و یا استانداردهای آی-ای-سی با شماره‌های IEC 245-1، IEC 245-3، IEC 245-4، IEC 245-5 تولید شده باشد. در مواردی که برای سیم مورد نیاز استاندارد ایرانی موجود

نباشد باید از استانداردهای کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک و یا سایر استانداردهای معترض جهانی مانند CENELEC، VDE، BS و مشابه آن استفاده شود.

مشخصات و موارد مصرف انواع سیمهای دارای عایق پی-وی-سی براساس استانداردهای ملی شماره‌های ۱-۶۰۷-۳ و ۶۰۷-۱ IEC 227-۱ و ۶۰۷-۳

۱-۳-۲ سیم با هادی تک‌مفتولی و چند‌مفتولی برای مصارف عمومی:

این نوع سیم که با کد مشخصه ۱۰ (۶۰۷) شناخته می‌شود باید دارای ولتاژ اسمی ۴۵۰/۷۵۰ ولت بوده و هادیهای آن به صورت تک‌مفتولی (گروه ۱) و یا چند‌مفتولی تایید شده منظم (گروه ۲) مطابق مقررات استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عایق باید آمیزه‌ای از پلی‌وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عایق و همچنین قطر خارجی سیم باید مطابق مقررات و جدول (۱) از استاندارد ملی شماره ۶۰۷-۳ باشد. سیمهای نوع ۱۰ (۶۰۷) ممکن است با سطح مقطع ۱/۵ تا ۴۰۰ میلیمتر مربع ساخته شود. حداکثر دمای هادی در استفاده عادی برای این گونه سیمها ۷۰ درجه سلسیوس است.

۲-۳-۲ سیم با هادی قابل انعطاف برای مصارف عمومی

این نوع سیم که با کد مشخصه ۰۲ (۶۰۷) شناخته می‌شود باید دارای ولتاژ اسمی ۴۵۰/۷۵۰ ولت بوده و هادیهای قابل انعطاف آن (گروه ۵) از جنس مس و مطابق استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عایق باید آمیزه‌ای از پلی‌وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عایق و همچنین قطر خارجی سیم باید مطابق مقررات و جدول (۳) از استاندارد ملی شماره ۶۰۷-۳ باشد. سیمهای نوع ۰۲ (۶۰۷) ممکن است با سطح مقطع ۱/۵ تا ۲۴۰ میلیمتر مربع ساخته شود. حداکثر دمای هادی در بهره‌برداری عادی برای این گونه سیمها ۷۰ درجه سلسیوس است.

۳-۳-۲ سیم با هادی تک‌مفتولی برای سیمکشی داخلی

این نوع سیم که با کد مشخصه ۰۵ (۶۰۷) شناخته می‌شود باید دارای ولتاژ اسمی ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و هادیهای آن به صورت تک‌مفتولی (گروه ۱) مطابق استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عایق باید آمیزه‌ای از پلی‌وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را دربرگرفته باشد. ضخامت و مقاومت عایق و همچنین قطر خارجی سیم باید مطابق مقررات و جدول شماره (۵) از استاندارد ملی شماره ۶۰۷-۳ باشد. سیمهای نوع ۰۵ (۶۰۷) ممکن است با سطح مقطع اسمی ۰/۵، ۰/۷۵ و ۰/۱ میلیمتر مربع ساخته شود. حداکثر دمای هادی در استفاده عادی ۷۰ درجه سلسیوس می‌باشد.

۴-۳-۲ سیم با هادی قابل انعطاف برای سیمکشی داخلی

این نوع سیم که با کد مشخصه ۰۶ (۶۰۷) شناخته می‌شود باید دارای ولتاژ اسمی ۳۰۰/۵۰۰ ولت بوده و

هادیهای قابل انعطاف آن (گروه ۵) از جنس مس و مطابق استاندارد ملی ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عایق باید آمیزه‌ای از پلی‌وینیل کلراید از نوع C بوده و هادی را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عایق و همچنین قطر خارجی سیم باید مطابق مقررات و جدول شماره (۷) از استاندارد ملی شماره ۳ - ۶۰۷ باشد. سیمهای نوع ۰۶ (۶۰۷) ممکن است با سطح مقطع اسمی ۰/۵، ۰/۷۵ و ۱ میلیمتر مربع تولید شود. حداکثر دمای هادی در بهره‌برداری عادی ۷۰ درجه سلسیوس می‌باشد.

سیم با هادی تک‌مفتولی برای سیمکشی داخلی

۵-۳-۲

این نوع سیم که با کد مشخصه ۰۷ (۶۰۷) شناخته می‌شود باید دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت بوده و هادی آن به صورت تک‌مفتولی (گروه ۱) مطابق استاندارد ملی ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عایق باید آمیزه‌ای از پلی‌وینیل کلراید از نوع E بوده و هادی را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عایق و همچنین قطر خارجی سیم باید مطابق مقررات و جدول شماره (۹) از استاندارد ملی شماره ۳ - ۶۰۷ باشد. سیمهای نوع ۰۷ (۶۰۷) ممکن است با سطح مقطع اسمی ۰/۵ تا ۶ میلیمتر مربع تولید شود. حداکثر دمای هادی در استفاده عادی ۱۰۵ درجه سلسیوس می‌باشد.

سیم با هادی قابل انعطاف برای دمای هادی ۱۰۵ درجه سلسیوس

۶-۳-۲

این نوع سیم که با کد مشخصه ۰۸ (۶۰۷) شناخته می‌شود باید دارای ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت بوده و هادیهای آن از نوع مسی قابل انعطاف (گروه ۵) مطابق استاندارد ملی شماره ۳۰۸۴ ساخته شود. جنس عایق باید آمیزه‌ای از پلی‌وینیل کلراید از نوع E بوده و هادیها را پوشش دهد. ضخامت و مقاومت عایق و همچنین قطر خارجی سیم باید مطابق مقررات و جدول شماره (۱۱) از استاندارد ملی شماره ۳ - ۶۰۷ باشد. سیمهای نوع ۰۸ (۶۰۷) ممکن است با سطح مقطع اسمی ۰/۵ تا ۶ میلیمتر مربع تولید شود. حداکثر دمای هادی در استفاده عادی برای این نوع سیمها ۱۰۵ درجه سلسیوس می‌باشد.

مشخصات و موارد کاربرد سیمهای عایقدار و کابلهای قابل انعطاف براساس استانداردهای VDE و CENELEC

۴-۲

کد بین‌المللی هماهنگ^۱

۱-۴-۲

نشانهٔ شناسایی سیمهای کابلها در این سیستم عبارت است از حروف HAR یا نخی با رنگهای متواالی مشکی - قرمز - زرد، که همراه با نشانه‌های استاندارد کشور سازنده باید حداقل بر روی یک هسته علامتگذاری شود، به طوری که مثلاً سیمهای و کابلهای استاندارد آلمان در سیستم هماهنگ با علامت VDE □ HAR □ مشخص می‌شود. در مواردی که از نخ شناسایی استفاده می‌شود ملیت استاندارد تولیدکننده ممکن است با استفاده از طول رنگهای مختلف نیز مشخص شود. کد شناسایی مشخصات سیمهای و کابلها در سیستم هماهنگ (CENELEC) در جدول ۱-۲ ارائه شده است.

جدول ۲ - ۱ کد شناسایی مشخصات سیمها و کابلها در سیستم هماهنگ (CENELEC)

	بخش اول	بخش دوم	بخش سوم
نوع استاندارد			
CENELEC : مشخصات هماهنگ H			
استاندارد مصوب ملی A			
ولتاژ نامی U./U			
300/300 03			
300/500 05			
450/750 07			
جنس عایق			
پی - وی - سی V			
لاستیک طبیعی و یا مصنوعی R			
لاستیک سیلیکون S			
جنس خلاف			
پی - وی - سی V			
لاستیک طبیعی و یا مصنوعی R			
لاستیک پلی کلروپرین N			
پوشش پشم شیشه (braiding) J			
پوشش نخی T			
پوشش نخی با مواد مقاوم شعله T2			
ویزگی ساختمان			
کابل تخت قابل جدا شدن H			
کابل تخت غیرقابل جدا شدن H2			
نوع هادی			
هادی مفتولی U			
هادی رشته‌ای R			
هادی با رشته‌های قابل انعطاف برای K			
نصب ثابت			
هادی با رشته‌های قابل انعطاف برای F			
کابل‌های قابل انعطاف			
هادیهای رشته‌ای خیلی نازک H			
نوار قلع یا سیم نازک (Tensil) Y			
تعداد هسته‌ها ...			
با هادی حفاظتی (اتصال زمین) G			
بدون هادی حفاظتی X			
سطح مقطع هادی ...			

۲-۴-۲ انواع سیمهای و کابل‌های قابل انعطاف

عمده‌ترین انواع سیمهای عایقدار و کابل‌های قابل انعطاف مورد استفاده در تأسیسات برقی کارهای ساختمانی برابر استانداردهای سیستم هماهنگ CENELEC و VDE به قرار زیر است:

۲-۴-۲-۱ سیم از نوع U (NYA)II07V

این نوع سیم با ولتاژ اسمی $450/750$ ولت دارای هادی مفتولی از جنس مس نرم شده می‌باشد که با ماده پی - وی - سی به رنگ‌های مختلف پوشیده شده است. این‌گونه سیمهای در تابلوهای برق و تأسیسات نصب ثابت در محیط‌های خشک در داخل لوله، روی دیوار یا داخل آن به کار می‌رود. استفاده از این نوع سیم به طور مستقیم در داخل دیوار مجاز نخواهد بود.

۲-۴-۲-۲ سیم از نوع R (NYAB)II07V

این نوع سیم با ولتاژ اسمی $450/750$ ولت دارای هادی رشتہ‌ای (نیمه‌افشان) از مس نرم شده با پوششی از ماده پی - وی - سی به رنگ‌های مختلف می‌باشد و در تأسیسات نصب ثابت در محیط‌های خشک درون لوله به صورت روکار یا توکار به کار می‌رود. استفاده از این نوع سیم به طور مستقیم در داخل دیوار مجاز نخواهد بود. سیم نوع NYAB نسبت به نوع NYA دارای نرمش بیشتری است.

۲-۴-۲-۳ سیم از نوع K (NYAF)II07V

این نوع سیم با ولتاژ اسمی $450/750$ ولت دارای هادی افشان (قابل انعطاف) از مس نرم شده با پوششی از ماده پی - وی - سی به رنگ‌های مختلف می‌باشد و در تأسیسات نصب ثابت در محیط‌های خشک در داخل لوله به صورت روکار یا توکار به کار می‌رود. استفاده از این نوع سیم به طور مستقیم در داخل دیوار مجاز نیست.

۲-۴-۲-۴ سیمهای نوع U (NYFAF)II05V و K (NYFA)II05V

این نوع سیمهای با ولتاژ اسمی $300/500$ ولت دارای پوشش عایق از جنس پی - وی - سی می‌باشد. سیم U H05V-K دارای هادی مسی تک‌مفتولی و سیم H05V-K دارای هادیهای مسی افشان (قابل انعطاف) است. این‌گونه سیمهای در محیط‌های خشک برای سیمکشی داخلی یا اتصالات لوازم و دستگاه‌های اندازه‌گیری و کنترل تأسیسات نیرو، لوازم برقی و چراغها، و در تأسیسات حفاظت شده نصب ثابت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۴-۲-۵ کابل پلاستیکی سبک NYM

این نوع کابل با ولتاژ اسمی $300/500$ ولت دارای هادیهای مسی مفتولی یا افشان، عایق ترمومپلاستیک (پی - وی - سی)، پوشش مشترک بر روی هسته، و غلاف ترمومپلاستیک می‌باشد و در محیط‌های خشک، تر و مرطوب، در زیر یا روی کار به صورت نصب ثابت به کار می‌رود. استفاده از کابل مزبور در فضای باز در صورتی که در برابر نور مستقیم خورشید محافظت شود بلامانع است لیکن دفن آن در زیرزمین مجاز نخواهد بود.

۶-۲-۴-۲ سیم از نوع NYIF

این نوع سیم با ولتاژ اسمی ۳۸۰/۲۲۰ ولت، دارای هادی مسی مفتولی و عایق پلاستیکی است که چندرشته از آن با فاصله به موازات یکدیگر قرار داده شده و با یک روپوش مشترک لاستیکی پوشانیده شده است و برای سیمکشی نصب ثابت در محیطهای خشک درون گچکاری و یا زیر آن به کار می‌رود. استفاده از این نوع سیمهای در حمام آپارتمانها و هتلها نیز مجاز است.

۷-۲-۴-۲ سیم‌های نوع N4GA و N4GAF

سیم‌های نوع N4GA با هادی مسی قلع اندود مفتولی و نوع N4GAF با هادیهای مسی قلع اندود افشن، با ولتاژ اسمی ۷۵۰/۴۰۰ ولت و عایق مقاوم حرارت از جنس لاستیک مصنوعی در تأسیسات حفاظت شده نصب ثابت به کار می‌رود. این گونه سیم‌ها در مواردی که حرارت محیط بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد باشد در محیطهای خشک برای سیمکشی داخلی وسایل حرارتی، ماشینهای برقی، تابلوهای توزیع و به‌ویژه برای عبور سیم از داخل چراغها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۸-۲-۴-۲ سیم از نوع II05SJ-K

این نوع سیم با ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت دارای هادی مسی افشن، عایق از لاستیک سلیکون و روکش پشم شیشه با اندود وارنیش می‌باشد. سیم مزبور در مواردی که حرارت محیط بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد باشد در محیطهای خشک برای سیمکشی داخلی چراغهای روشنایی دارای شدت نور زیاد یا با نور مرکز، موتورهای برقی، و تمامی انواع وسایل حرارتی به کار می‌رود. همچنین این نوع سیم ممکن است در شرایطی که نصب وسایل برقی مشکل یا با تنشهای مکانیکی زیاد همراه باشد مورد استفاده قرار گیرد و در مقاطع ۱/۵ میلیمتر مربع به بالا نیز ممکن است از آن در تأسیسات حفاظت شده نصب ثابت در لوله به صورت روکار یا توکار استفاده شود.

۹-۲-۴-۲ کابل‌های 4GMII4G و N2GMII2G

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت برای حرارت محیط بیش از ۵۵ درجه سانتیگراد، در محیطهای خشک، مرطوب، تر، و هوای آزاد به عنوان کابل اتصال قابل انعطاف برای لوازم حرارتی و وسایل برقی پخت و پز مورد استفاده قرار می‌گیرد. کابل N2GMH2G دارای هادی مسی افشن، و عایق و غلاف از لاستیک سلیکون می‌باشد و در مواردی که تنشهای مکانیکی کم مطرح است باید از آن استفاده شود.

کابل 4GMH4G دارای هادی مسی قلع اندود افشن، و عایق و غلاف از لاستیک مصنوعی می‌باشد و در مواردی که تنشهای مکانیکی متوسط موجود باشد باید به کار رود.

۱۰-۲-۴-۲ سیم‌ها و کابل‌های NIIXMII و NYBUY

این نوع سیم‌ها و کابلها با ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت، در محیطهای خشک، مرطوب، تر، و در هوای آزاد در صورتی که در برابر نور مستقیم خورشید محافظت شود، ممکن است درون گچ و زیر یا روی آن به صورت نصب ثابت مورد استفاده قرار گیرد لیکن دفن آن در زیرزمین مجاز نخواهد بود. کابل

NHXMH دارای هادیهای مسی مفتولی یا افشاران، عایق از جنس پلی اتیلن مستحکم (XLPE)، پوشش درونی بر روی هسته و غلاف از نوع EVA مستحکم می‌باشد. این نوع سیمهای ساختمانی قادر ترکیبات هالوژن بوده و در برابر آتش مقاومت بیشتری دارد. کابل NYBUY دارای هادی مسی مفتولی، عایق از نوع پروتودر، پوشش داخلی هسته، غلاف سربی با روکش پروتودر می‌باشد. استفاده از کابلهای غلاف سربی در حمام مجاز نخواهد بود.

۱۱-۲-۴-۲ سیمهای NHXA و NHXAF

سیم NHXA با هادی مسی مفتولی و سیم NHXAF با هادی مسی افشاران با ولتاژ ۷۵۰/۴۵۰ ولت دارای عایق از جنس EVA می‌باشد و در محیطهای خشک برای سیمکشی داخلی تجهیزات برقی و در چراغها به صورت حفاظت شده مورد استفاده قرار می‌گیرد. استفاده از این نوع سیمهای در لوله به صورت روکار یا توکار و در کانالهای بسته نیز مجاز است.

۱۲-۲-۴-۲ سیم (NYZ)H03VII-II

این نوع سیم که به صورت بند تخت دوتایی ساخته می‌شود دارای ولتاژ اسمی ۳۰۰/۳۰۰ ولت، هادی از رشته‌های مسی خیلی نازک، و عایق از جنس پی - وی - سی می‌باشد، در محیطهای خشک با تنشهای مکانیکی خیلی کم برای تغذیه وسایل برقی خیلی کم مصرف که گرمای نمی‌باشد مانند رادیو، چراغ رومیزی و ساعت مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۳-۲-۴-۲ بندهای قابل انعطاف (NYMIIY)H05VV-F و (NYLIIY)H03VV-F

این نوع بندها با ولتاژ ۵۰۰/۳۰۰ ولت، دارای هادی از رشته‌های مسی نازک، عایق و غلاف پی - وی - سی می‌باشد. بند اتصال H03VV-F در محیطهای خشک با تنشهای مکانیکی کم برای تغذیه وسایل الکتریکی کوچک که گرمای نمی‌باشد مانند چراغهای روشنایی معمولی، لوازم برقی آشپزخانه، و لوازم برقی دفتری مورد استفاده قرار می‌گیرد. بند اتصال H05VV-F در محیطهای خشک، مرطوب، و تر، جز در هوای آزاد، برای تغذیه لوازم برقی، در مواردی که تنشهای مکانیکی متوسط وجود دارد مانند ماشین لباسشویی و یخچال به کار می‌رود.

۱۴-۲-۴-۲ کابلهای (NLH/NMII)H05RR-F و H05RN-F

این گونه کابلها با ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت دارای هادی از رشته‌های نازک مسی قلع‌اندود و عایق لاستیکی می‌باشد. کابل H05RR-F دارای غلاف از لاستیک سخت سبک است و در محیطهای خشک در مواردی که تنشهای مکانیکی کم وجود دارد برای اتصال الکتریکی لوازم برقی همچون جارو برقی، اجاق برقی، هاویه و مانند آن به کار می‌رود. کابل H05RN-F دارای غلاف از لاستیک مصنوعی سخت است و در محیطهای خشک، تر و در هوای آزاد؛ در مواردی که تنشهای مکانیکی کم مطرح است، برای اتصال الکتریکی لوازم برقی با غبانی همچون چمن زن برقی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۵-۲-۴-۲ بند از نوع H05RN-F و کابل از نوع (NMHou/NSHou)H07RN-F

بند H05RN-F با ولتاژ اسمی ۵۰۰/۳۰۰ ولت دارای هادی از رشته‌های مسی نازک، عایق از لاستیک

مصنوعی (EPR) و غلاف از الاستومر کلردار^۱ مانند پلی کلروپیرین می‌باشد که در برابر روغن مقاوم و در مقابل شعله کندسوز است. این‌گونه بندها در اطاقهای خشک و مرطوب، در مواردی که تنشهای مکانیکی کم وجود دارد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کابل H07RN-F با ولتاژ ۷۵۰/۴۵۰ ولت، دارای هادی از رشته‌های نازک مسی، عایق سیم از لاستیک، عایق هسته از لاستیک (برای مقاطع ۱۶ میلیمتر مربع به بالا) و غلاف خارجی از لاستیک مصنوعی می‌باشد. این‌گونه کابلها در محیطهای خشک، مرطوب، تر، و در هوای آزاد؛ در مواردی که تنشهای مکانیکی متوسط وجود دارد، برای اتصال الکتریکی لوازم و وسایل برقی سیار، دیگهای بخار بزرگ و مانند آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۶-۲-۴-۲ کابل از نوع (N)HXSIIHO

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۶/۰ تا یک کیلوولت دارای هادی از رشته‌های نازک مسی، عایق از لاستیک اتیلن پروپیلن (EPR)، غلاف داخلی و خارجی از ماده ای-وی-ای مستحکم^۲ می‌باشد. این‌گونه کابلها، که قادر ترکیبات هالوژن بوده و در برابر آتش مقاوم است، در محیطهای خشک، مرطوب، تر و در هوای آزاد برای اتصال لوازم الکتریکی همچون موتورهای سیار، دیگهای بخار بزرگ و مانند آن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۷-۲-۴-۲ کابل از نوع NSSIIOU

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۶/۰ تا یک کیلوولت دارای هادی از رشته‌های نازک مسی قلع‌اندود، عایق از لاستیک اتیلن پروپیلن (EPR)، غلاف داخلی از لاستیک و غلاف خارجی از الاستومر کلردار یا پرووتوفرم^۳ می‌باشد. این‌گونه کابلها در محیطهای خشک، مرطوب، تر، و در هوای آزاد؛ در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد وجود دارد، برای اتصال الکتریکی وسایل برقی سنگین در صنایع، کارگاههای ساختمانی و معادن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۸-۲-۴-۲ سیم از نوع NYFW

این نوع سیم با ولتاژ اسمی ۶/۰ تا یک کیلو ولت، دارای هادیهای مسی رشته‌ای، و عایق و غلاف ترموبلاستیک (پی-وی-سی) می‌باشد. این‌گونه سیمها که به صورت تکرشته‌ای ساخته می‌شود در برابر عوامل جوی مقاوم است و برای انشعاب مشترکین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۹-۲-۴-۲ سیم از نوع NYL

این نوع سیم با ولتاژ اسمی ۴ تا ۷ کیلوولت و ۸ تا ۱۴ کیلوولت، دارای هادی از رشته‌های مسی نازک و عایق از ترموبلاستیک (پی-وی-سی) می‌باشد، که برای نصب در چراگاهای فلورسنت برابر استاندارد شماره VDE0128 آلمان، و در لوله‌های فولادی سخت یا قابل انعطاف در رو یا زیر کار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ضوابط طراحی سیستم سیمکشی

۵-۲

طراحی سیستم سیمکشی تأسیسات برقی کارهای ساختمانی باید مطابق ضوابط مندرج در آیین نامه تأسیسات الکتریکی ساختمانها (استاندارد ملی شماره ۱۹۳۷)، یا استاندارد IEC 364، و یا یکی از استانداردهای معترض بین المللی مشابه انجام شود. در طراحی سیمکشیها موارد زیر باید مورد توجه قرار گرفته و رعایت شود:

- ۱-۵-۲ سیستم توزیع نیرو و اتصال زمین مورد استفاده در تأسیسات برقی کارهای ساختمانی عموماً سیستم TN از نوع S و یا در صورت انتخاب، سیستم TN-C-S خواهد بود.^۱ در مواردی که به علت توسعه وضع موجود یا علل موجه دیگر، از سیستمهای TT و IT و یا نوع دیگری از سیستمهای ایمنی استفاده می‌شود باید ضمن رعایت کلیات ضوابط این مشخصات فنی، از استانداردهای معترض همچون IEC، VDE، BS، NEC، و مانند آن استفاده شود. در این‌گونه موارد باید مجوز لازم قبل از مقام مجری این ضوابط یا نماینده مجاز وی کسب شود.
- ۲-۵-۲ انتخاب نوع سیمکشی و طرز نصب آن باید با توجه به ماهیت محل، نوع و ماهیت دیوارها و سایر قسمتهای حاوی سیمکشیها، امکان دسترسی انسان یا حیوانات اهلی، میزان ولتاژ، و تنشهای مکانیکی که ممکن است در جریان نصب یا بهره‌برداری به وجود آید، انجام شود.
- ۳-۵-۲ سطح مقطع هادیها باید با توجه به حداکثر دمای مجاز، افت ولتاژ مجاز، تنشهای الکترومکانیکی (اشی از اتصال کوتاه و دیگر تنشهای مکانیکی، حداکثر مقاومت ظاهری (امپدانس) با توجه به عمل وسیله حفاظتی در برابر اتصال کوتاه، و صرفه اقتصادی تعیین شود.
- ۴-۵-۲ در طراحی مدارهای توزیع (D) و مدارهای نهایی (F)، حداکثر افت ولتاژ مجاز باید مطابق مقادیر ارائه شده در جدول ۲-۲ باشد.



= نقطه تغذیه (وروڈی سرویس مشترک - تابلو اصلی ترانسفورماتور) SP

= مدار توزیع (این مدار ممکن است مرکب از چند مدار مختلف باشد که پس از عبور از چند تابلو به تابلو نهایی یا جعبه توزیع می‌رسد).

= جعبه توزیع DB

= مدار نهایی (فقط در مورد تأسیسات نصب ثابت) F

= تجهیزات مصرف نصب ثابت یا پریز E

^۱ - برای تعاریف و شرح انواع سیستمهای توزیع نیرو و اتصال زمین به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷ یا ۳۶۴-۳ IEC رجوع شود.

جدول ۲ - ۲ حداکثر افت و لتاژ مجاز در مدارهای توزیع و مدارهای نهایی

نوع مدار	نوع مصرف یا لوازم وصل شده	افت و لتاژ مجاز (درصد)
توزیع (D)	تابلوی توزیع	۲
نهایی (F)	روشنایی	۳
	تجهیزات دیگر	۵

- برگ نمونه محاسبه اندازه سیمها و کابلها شامل روش محاسبه افت و لتاژ و تعیین سطح مقطع هادیها برای برق مستقیم و متناوب یک فاز غیرالقایی و سه فاز در جدول ۲ - ۶ ارائه شده است. برای محاسبه اندازه کابلها و افت و لتاژ با در نظر گرفتن مقاومت القایی به فصل هفتم مراجعه شود.
- استفاده از ضرایب همزمانی فقط در مواردی مجاز است که مصرف‌کننده‌های غیرهمzman در مدار یا مدارهای تابلو وجود داشته باشد. در مورد مدارهای انفرادی نهایی مانند روشنایی، پریز، موتور و غیره، باید ضریب همزمانی اعمال شود؛ این‌گونه مدارها با بار کامل باید در نظر گرفته شود.
- هادیهای برقدار باید در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه، جز در مواردی که منبع تغذیه قادر به تأمین جریان به مقداری که بیش از جریان مجاز هادیها نباشد (مانند ترانسفورماتورهای زنگ، جوشکاری و یا ژنراتورهای ترموالکتریک) به کمک یک یا چند وسیله که به طور خودکار مدار تغذیه را قطع کند حفاظت شود. علاوه بر این، حفاظتهای اضافه بار و اتصال کوتاه باید با یکدیگر هماهنگ شود. وسایلی که حفاظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه را با هم تضمین می‌نماید عبارتند از کلیدهای خودکار، انواع مخصوص فیوزها و کلیدهای خودکار توأم با فیوز.
- در مواردی که در طول مدار جریان مجاز حرارتی هادیها در نتیجه تغییر در سطح مقطع یا نوع هادیها یا طرز ساختمان یا نحوه نصب آن تقلیل یابد یا از آن انشعاب گرفته شود باید یک وسیله حفاظت در برابر اضافه جریان مناسب با جریان مجاز مقطع کوچکتر پیش‌بینی و نصب شود، مگر آن‌که:
- الف - حداکثر طول مدار یا انشعاب با مقطع کوچکتر، ۳ متر باشد، یا
 - ب - وسیله حفاظتی در شروع مدار اصلی مناسب برای مدار یا انشعاب مقطع کوچکتر باشد.
- در انتخاب جریان مجاز هادیهای برقدار باید به تأثیر مدارهای هم‌جوار و شرایط نصب توجه و در صورت لزوم از ضریب تعدیل مناسبی استفاده شود. وسایل حفاظتی مدار باید با توجه به جریان مجاز تعدیل شده انتخاب شود.
- برای تعیین قابلیت بار مجاز و سطح مقطع سیمها و کابلها باید از جداول نشریه استاندارد ایران شماره ۱۹۳۶ و یا استاندارد IEC 364-5-523 استفاده شود. (برای تعیین میزان جریان مجاز انواع کابلها با توجه به شرایط نصب، درجه حرارت محیط و تعداد کابلها به فصل هفتم رجوع شود). در صورتی که با توجه به شرایط مندرج در نشریات یادشده نتوان جداول مورد نظر را ملاک عمل قرار داد ممکن است مقادیر ارائه شده در جدول ۲ - ۳ به کار بوده شود. در این جدول جریان مجاز و جریان فیوز کلیه سیمها و کابلها ساخته شده برابر استاندارد 607 ISIRI ایران و 69-12/00 VDE برای حرارت محیط ۲۵ درجه سانتیگراد، در سه گروه ارائه شده است. گروه اول هادیهای مسی یک یا چند رشته‌ای مانند سیم NYA در داخل لوله را شامل می‌شود؛ گروه دوم کابلهای چند رشته‌ای مانند سیمها و کابلهای غلاف‌دار، کابلهای

اتصال وسایل متحرک و کابلهای مسلح را دربر می‌گیرد؛ و گروه سوم کابلهای تکرشته مورد استفاده در فضای آزاد که با فواصلی برابر با قطر آن قابل نصب است و نیز هادیهای تکرشته که در تابلوهای توزیع و کنترل به کار می‌رود را شامل می‌شود.

اطلاعات ارائه شده در جدول ۲ - ۳ برای حرارت محیطی حداقل ۲۵ درجه سانتیگراد معتبر است، در مواردی که حرارت محیط از ۲۵ درجه سانتیگراد متجاوز باشد جریان مجاز سیمهای و کابلها باید براساس ضرایب تقلیل مندرج در جدول ۲ - ۴ اصلاح شود.

- ۱۱-۵-۲ در انتخاب سطح مقطع هادی خنثی در مدارهای سه‌فاز، باید دقیق کافی به عمل آید و در صورت لزوم سطح مقطع این هادی برابر هادیهای فاز انتخاب شود.
- ۱۲-۵-۲ سطح مقطع یا قطر هادیهای مسی برای مدارهای مختلف الکتریکی باید براساس محاسبه تعیین شود لیکن در هیچ موردی از مقادیر ارائه شده در جدول ۲ - ۵ نباید کمتر باشد.

جدول ۲ - ۳ قابلیت بار مجاز سیمهای مسی عایقدار و سطح مقطع‌های مربوط^۱

گروه سوم: سیمهای مخصوص نصب در هوای آزاد و مراکز توزیع		گروه دوم: کابلهای رشتهدی مانند NYM یا استاندارد ایران ۱۰(۶۰۷)		گروه اول: یک یا چند سیم عایقدار نوع NYA یا استاندارد ایران ۱۰(۶۰۷)		سطح مقطع
فیوز (آمپر)	جریان مجاز (آمپر)	فیوز (آمپر)	جریان مجاز (آمپر)	فیوز (آمپر)	جریان مجاز (آمپر)	
۲۰	۲۰	۱۶	۱۶	۱۰	۱۲	۱
۲۵	۲۵	۲۰	۲۰	۱۶	۱۶	۱/۵
۳۵	۳۴	۲۵	۲۷	۲۰	۲۱	۲/۵
۵۰	۴۵	۳۵	۳۶	۲۵	۲۷	۴
۶۳	۵۷	۵۰	۴۷	۳۵	۳۵	۶
۸۰	۷۸	۶۲	۶۵	۵۰	۴۸	۱۰
۱۰۰	۱۰۴	۸۰	۸۷	۶۳	۶۵	۱۶
۱۲۵	۱۳۷	۱۰۰	۱۱۵	۸۰	۸۸	۲۵
۱۶۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۴۳	۱۰۰	۱۱۰	۳۵
۲۰۰	۲۱۰	۱۶۰	۱۷۸	۱۲۵	۱۴۰	۵۰
۲۵۰	۲۶۰	۲۲۴	۲۲۰	۱۶۰	۱۷۵	۷۰
۳۰۰	۳۱۰	۲۵۰	۲۶۵	۲۰۰	۲۱۰	۹۵
۳۵۵	۳۶۵	۳۰۰	۳۱۰	۲۵۰	۲۵۰	۱۲۰
۴۲۵	۴۱۵	۳۵۵	۳۵۵	-	-	۱۵۰
۴۲۵	۴۷۵	۳۵۵	۴۰۵	-	-	۱۸۵
۵۰۰	۵۶۰	۴۲۵	۴۸۰	-	-	۲۴۰
۶۰۰	۶۴۵	۵۰۰	۵۵۵	-	-	۳۰۰
۷۱۰	۷۷۰	-	-	-	-	۴۰۰
۸۵۰	۸۸۰	-	-	-	-	۵۰۰

۱ - مقادیر جدول ۲ - ۳ باید با در نظر گرفتن مقاد بند ۱۱ - ۵ - ۲ و سایر اصول مندرج در این فصل مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۲ - ۴ ضرایب تصحیح جریان مجاز سیم و کابل بر حسب تغییرات درجه حرارت
محیط از ۲۵ درجه سانتیگراد^۱

درجه حرارت محیط (درجه سانتیگراد)	حداکثر بار مداوم مجاز به صورت در صد مقادیر مندرج در جدول ۲ - ۲	
	عایق پی - وی - سی	عایق لاستیکی
بیش از ۲۵ و حداکثر تا ۳۰	۹۲	۹۴
بیش از ۳۰ و حداکثر تا ۳۵	۸۵	۸۸
بیش از ۳۵ و حداکثر تا ۴۰	۷۵	۸۲
بیش از ۴۰ و حداکثر تا ۴۵	۶۵	۷۵
بیش از ۴۵ و حداکثر تا ۵۰	۵۳	۶۷
بیش از ۵۰ و حداکثر تا ۵۵	۳۸	۵۸

۱ - مقادیر جدول فوق باید با در نظر گرفتن مقاد بند ۲ - ۵ - ۱۱ و سایر اصول مندرج در این فصل مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۲ - ۵ حداقل سطح مقطع یا قطر هادیهای مسی برای مدارهای مختلف الکتریکی

نوع مدار	حداقل سطح مقطع یا قطر هادی
سیستم روشنایی	۱/۵ میلیمتر مربع
سیستم پریزها	۲/۵ میلیمتر مربع
سیستم تلفن یا فکس	۰/۶ میلیمتر
سیستم فرآخوان و دریازکن:	
انشعاب اصلی	۱ میلیمتر مربع
انشعاب فرعی	۰/۵ میلیمتر مربع
سیستم ساعت مرکزی	۱/۵ میلیمتر مربع
سیستم اعلام و اطافای حریق	۱/۵ میلیمتر مربع
سیستم صوتی	۱ میلیمتر مربع

جدول ۲ - ۶ برگ محاسبه اندازه سیم یا کابل

نام پروژه:	شماره پروژه:
محل پروژه:	
طبقه:	شماره نقشه:
بخش:	شماره اطاق:
نام اطاق:	
مجموع بار متصل شده:	
مجموع بار مصرفی (دیناند):	
فاصله:	

محاسبات

در مواردی که توان مشخص باشد

برای برق مستقیم و متناوب یک فاز غیرالقایی

$$A = \frac{2 \times L \times P}{x \times \Delta V \times V}$$

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times P}{x \times A \times V}$$

برای برق متناوب سه فاز

$$A = \frac{L \times P}{x \times \Delta V \times V}$$

$$\Delta V = \frac{L \times P}{x \times A \times V}$$

در مواردی که جریان معلوم باشد

برای برق مستقیم و متناوب یک فاز غیرالقایی

$$A = \frac{2 \times L \times I}{x \times \Delta V}$$

$$\Delta V = \frac{2 \times L \times I}{x \times \Delta V}$$

برای برق متناوب سه فاز

$$A = \frac{1/\sqrt{3} \times L \times I \times \cos\phi}{x \times \Delta V}$$

$$\Delta V = \frac{1/\sqrt{3} \times L \times I \times \cos\phi}{x \times A}$$

 V = ولتاژ خط بر حسب ولت؛ I = جریان بر حسب آمپر؛ x = ضریب هدایت: $Ir = 10$ ، $Zn = 16$ ، $Al = 34$ ، $Cu = 56$ ؛ $\cos\phi$ = ضریب توان؛

اندازه سیم یا کابل مورد نیاز؛

جریان نامی استاندارد سیم یا کابل؛

 ΔV = افت ولتاژ بر حسب ولت؛ P = توان بر حسب وات؛ A = سطح مقطع بر حسب میلیمتر مربع، L = طول خط (یک سیم) بر حسب متر

اصول و روش‌های نصب در سیمکشی

- ۱-۶-۲ سیمهای مدارهای مختلف الکتریکی حامل ولتاژهای متفاوت باید از لوله‌های جداگانه عبور کند.
- ۲-۶-۲ سیمهای باید در برابر گرم شدن زیاد با وسایل خودکاری که بستگی به مقدار جریان و درجه حرارت دارد محافظت گردد. (به بند ۷-۵-۷ رجوع شود).
- ۳-۶-۲ هادیهای مربوط به یک مدار (فاز یا فازها، هادی خنثی و هادی حفاظتی) باید کلاً در داخل یک لوله یا مجرای یا کanal سیمکشی (ترانکینگ) کشیده شود.
- ۴-۶-۲ سیم نول هر مدار فیوز باید به طور مجزا تعییه شود و استفاده از یک نول مشترک برای مدارهای مختلف مجاز نخواهد بود.
- ۵-۶-۲ به کار بردن سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی) به جای سیم نول مجاز نمی‌باشد، سیم نول (خنثی) باید به طور جداگانه کشیده شود.
- ۶-۶-۲ تمامی سیمهای درون لوله‌ها اعم از سیم خنثی (سیم صفر) و یا سیم محافظ (مخصوص اتصال بدنه به زمین) باید دارای پوشش باشد.
- ۷-۶-۲ لوله‌های فلزی و پوشش‌های فلزی سیمهای عایقدار نباید به عنوان سیم نول یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد.
- ۸-۶-۲ تمامی مدارها باید در داخل مجاری ساختمانی (کانالها، رایزرها و غیره)، کانالهای ویژه سیمکشی (مانند ترانکینگ و نظایر آن) یا لوله‌ها یا نگهدارهای مخصوص مانند سینی کابل یا نردبان کابل و غیره به گونه‌ای نصب یا هدایت شود که بازدید، خارج کردن و نصب مجدد آن در داخل مجاری، لوله‌ها و دیگر محلهای ذکر شده بدون ایجاد خرابی و کندوکاو، امکان‌پذیر باشد.
- ۹-۶-۲ استفاده از مسیر (شاфт) آسانسور به عنوان کanal بالارو برای هر نوع مداری جز مدارهای مجاز مربوط به خود آسانسور ممنوع است، مگر این‌که کانال عبور این‌گونه مدارها با دیواری که حداقل ضخامت آن برابر با عرض یک آجر (۱۰ سانتی‌متر) یا معادل آن از بتن باشد، از مسیر (شافت) آسانسور مجزا شده باشد. در هر حال استفاده از این دیوار به عنوان دیوار حامل کابلها ممنوع است.
- ۱۰-۶-۲ سیستم سیمکشی باید به گونه‌ای علامتگذاری شود که شناسایی هادیها برای بازرسی، آزمایش و تعمیرات بعدی به سهولت امکان‌پذیر باشد.
- ۱۱-۶-۲ پوشش سیمهای برای مصارف مختلف باید به رنگ‌های متفاوت باشد، لیکن برای یک نوع مصرف همچون سیمکشی سیستم تلفن و مانند آن، رنگ پوشش سیم در تمام ساختمان باید یکسان انتخاب شود به گونه‌ای که تغییرات و تعمیرات بعدی به سهولت انجام پذیرد.
- ۱۲-۶-۲ رنگ سیمهای باید بر حسب فاز تغذیه‌کننده تغییر کرده و بر طبق فهرست زیر باشد:
- | | |
|---------------------|---|
| فاز اول = آبی کمرنگ | نول = قرمز |
| فاز دوم = زرد | برگشت = ترجیحاً رنگ فاز مربوطه با خط سفید و در صورت عدم امکان خاکستری |
| فاز سوم = سیاه | زمین = رنگ دوگانه سبز/زرد |
- ۱۳-۶-۲ در اطراف هود آشپزخانه و محیط‌هایی که درجه حرارت محیط از ۵۵ درجه سانتی‌گراد تجاوز می‌کند باید از سیمهای نسوز در برابر حرارت که در داخل لوله‌های فولادی معمولی یا نرم قرار خواهد گرفت استفاده شود.

- ۱۴-۶-۲ سیمها نباید به داخل چراغها، لوازم، یا دستگاههای وارد شود که به علت انتقال حرارت در شرایط عادی کار ممکن است سبب تجاوز دمای هادیها از مقادیر منظور شده در محاسبه جریان و سطح مقطع گردد.
- ۱۵-۶-۲ سیمها و کابلها نباید از ابتدا در داخل لوله‌های برق قرار داده شود بلکه باید پس از نصب لوله‌ها و اتمام نازک کاری، در موقع مناسب نسبت به قرار دادن آن در داخل لوله‌ها اقدام شود.
- ۱۶-۶-۲ هنگام نصب یا کشیدن سیمها به داخل لوله‌ها، بهتر است تنش و کشش بر هادیها وارد شود و نه بر پوشش آن.
- ۱۷-۶-۲ تمامی سیمها باید در داخل لوله‌های برق قرار می‌گیرد باید یک تکه و بدون زدگی باشد.
- ۱۸-۶-۲ اتصال سیمها به یکدیگر باید در داخل جعبه‌های تقسیم انجام شود و موکدآ به وسیلهٔ ترمینال یا اتصالی نوع شانه‌ای پیچی صورت پذیرد.
- ۱۹-۶-۲ سرسیمهای افshan باید قبل از قرار گرفتن در ترمینال بال حیمکاری یکپارچه شود. در صورتی که عمل لحیمکاری مشکل باشد باید از کابلشوهای لوله‌ای پرسی مخصوص زیر ترمینال استفاده شود.
- ۲۰-۶-۲ پوشش سر سیمها (به ویژه سیمهای افshan) باید با استفاده از ابزار مخصوص (سیم لختکن) برداشته شود و توجه گردد که به رشته‌ها یا هادیها آسیبی وارد نشود.
- ۲۱-۶-۲ در هر نقطهٔ خروجی و در هر قسمت کلیدی حداقل باید ۱۵ سانتیمتر از سیم برای ایجاد اتصالات و وصل وسایل و دستگاههای مربوطه در نظر گرفته شود مگر آنکه سیم بدون اتصال از آن نقطه یا قسمت عبور داده شود.
- ۲۲-۶-۲ اتصال سیمها به شینه‌های تابلو، ماشینها و مصرف‌کننده‌های دیگر فقط با پیچ و مهره مجاز است.
- ۲۳-۶-۲ هر رشته سیم نول باید مستقلًا به شینه نول تابلو متصل شود و اتصال دو یا چند سیم نول به هم بسته به تابلو مجاز نخواهد بود.
- ۲۴-۶-۲ تمامی مدارهای نهایی روشنایی و پریزها، برای اتصال به بدن‌های هادی چراغها یا گشتاکت حفاظتی پریزها (برحسب مورد) باید شامل هادی حفاظتی باشد.
- ۲۵-۶-۲ سیمهای مورد استفاده در سیستم سیمکشی باید برای مقاطع پایین تا ۱۰ میلیمترمربع از نوع تک مفتولی و برای مقاطع بالاتر از نوع چندمفتولی، با عایق‌بندی پی-وی-سی انتخاب شود. کاربرد سیمهای افshan فقط در مواردی که انجام برخی قسمتهای سیمکشی به طور استثنایی مشکل باشد مجاز است.
- ۲۶-۶-۲ سیمهای لخت که به سیستم زمین متصل نیست باید فقط روی مقره کشیده شود و از دیوارها و قسمتهای فلزی و ساختمانها فاصلهٔ کافی داشته باشد.
- ۲۷-۶-۲ سیستمهای سیمکشی روکار یا توکار که در محیط‌های تر و مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرد باید با استفاده از لوله‌های فولادی مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی، یا پلاستیکی سخت، و یا کابلهای غلاف پلاستیکی یا غلاف سربی، و یا عایق معدنی انجام شود.
- ۲۸-۶-۲ لوازم سیمکشی که در محیط‌های تر^۱ و مرطوب^۲ به کار می‌رود باید مجهز به اتصالات مناسب با نوع

۱ - برای تعریف محیط‌تر به فصل اول رجوع شود.

۲ - محیط‌های مرطوب یا نمناگ شامل مکانهایی است که وجود رطوبت، ژالزاوی یا آثار مواد شیمیایی و مانند آن ممکن است مانع از کار صحیح لوازم و وسایل الکتریکی شود. این‌گونه محیط‌ها شامل مکانهای نیمه‌حفظاً شده مانند فضاهای باز مسقف، ایوانها و بالکن‌ها، و محلهای درونی ساختمان که در معرض درجات متوسطی از رطوبت قرار دارد مانند زیرزمین، سردخانه، آشپزخانه تجاری، گلخانه و غیره می‌شود.

سیمکشی باشد تا از نفوذ آب و رطوبت به درون لوله‌ها و سایر تجهیزات مانند جعبه‌ها، کلیدها، پریزها، چراغها و سایر مصرف‌کننده‌ها جلوگیری شود. تمامی لوازم مورد استفاده در این‌گونه محیطها باید حداقل دارای درجات حفاظت زیر باشد:

- الف - لوازم و تجهیزات مورد مصرف در محیط‌های مرطوب باید حداقل دارای درجه حفاظت IP44 باشد (مقاوم در برابر ترشح آب)
- ب - لوازم و تجهیزات مورد استفاده در محیط‌های تر باید حداقل دارای درجه حفاظت IP45 باشد (مقاوم در برابر آب تحت فشار)

۷-۲ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای سیمکشی برق در جدول ۲-۷ نشان داده شده است.

جدول ۲ - نشانه های ترسیمی الکتریکی برای سیمکشی برق

نشانه	شرح
	مسیر لوله و سیم (دو سیم)
	مسیر لوله و سیم، تعداد خطوط مورب نشانه شمار سیمهای (بیش از دو سیم) می باشد که ممکن است با عدد نیز نشان داده شود
	دو رشته سیم با سطح مقطع $1/5$ میلیمتر مربع در لوله شماره ۱۱
	مسیر لوله و سیم به طرف تابلو محلی، مدار شماره ۸
	مسیر لوله و سیم به طرف بالا
	مسیر لوله و سیم به طرف پایین
	مسیر لوله و سیم از پایین به بالا، یا از بالا به پایین
	نقطه انشعاب
	تقاطع، بدون اتصال الکتریکی
	هادی خشی
	هادی حفاظتی
	هادی مشترک حفاظتی و خشی
	مثال: سیمکشی سه فاز با هادیهای خشی و حفاظتی
	مرکز توزیع با ۵ لوله خروجی

تعاریف

فصل ۳ کلید و پریز

کلید: وسیله‌ای است که برای قطع و وصل جریان برق در یک یا چند مدار الکتریکی به کار می‌رود.
پریز و دوشاخه: وسیله‌ای است که برای اتصال هادیها و بندهای قابل انعطاف در سیمکشی ثابت به کار می‌رود و شامل دو قسمت است:

پریز ثابت: قسمتی است که با سیمکشی ثابت نصب می‌گردد.

دوشاخه: قسمتی است که به‌هادی، یا بند قابل انعطاف لوازم برقی یا بند قابل انعطاف پریز دستی متصل می‌شود.

پریز چندراهه: یک دستگاه پریز است که بیش از یک محل برای اتصال دوشاخه داشته باشد.

ولتاژ نامی: ولتاژی است که دستگاه برای آن ساخته شده و توسط سازنده روی آن نشانه‌گذاری شده است (در مورد سیستم سه‌فاز ولتاژ بین دو فاز می‌باشد).

جریان نامی: شدت جریانی که روی پریز یا دوشاخه به‌وسیله سازنده نشانه‌گذاری شده است. منظور از ولتاژ و شدت جریان مقدار مؤثر آن است مگر در مواردی که جز آن ذکر شده باشد.

استاندارد ساخت

کلیدهای فرمان روشنایی مورد مصرف در تأسیسات برقی ساختمانها (مسکونی، اداری، آموزشی، بهداشتی، صنعتی و غیره)، که ولتاژ نامی آن از ۲۵۰ ولت برای یک فاز و ۵۰۰ ولت برای دوفاز و سه‌فاز، و جریان اسمی آن از ۲۵ آمپر تجاوز نمی‌کند، باید منطبق با مشخصات مندرج در آخرین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۴۶۲ ساخته شده باشد.

کلیدهای دستی مصارف عمومی نصب ثابت، برای استفاده در داخل یا خارج ساختمان، که ولتاژ نامی آن از ۴۴۰ ولت و جریان نامی آن از ۶۳ آمپر تجاوز نمی‌کند باید برابر استاندارد IEC 669-1 می‌باشد. (استاندارد مزبور همچنین کلیدهای دارای چراغ پیلوت، کلیدهای کنترل از دور الکترومغناطیسی، کلیدهای مجهز به وسائل تأخیر زمانی،

- کلیدهای چندمنظوره^۱، و کلیدهای الکترونیکی را نیز شامل می‌شود.)
- ۳-۲-۳ جعبه‌های زیر کلید به استثنای جعبه‌های توکار معمولی (بدون حفاظت) باید مطابق استاندارد IEC 669-1 باشد. جعبه‌های زیرکلید توکار معمولی باید برابر استاندارد IEC 670 یا مشابه آن تولید شده باشد.
- ۴-۲-۳ پریزها و دوشاخه‌های برق یک‌فاز، دوفاز، و سه‌فاز که ولتاژ اسمی آن از ۳۸۰ ولت و جریان نامی آن از ۲۵ آمپر تجاوز نمی‌کند و جعبه‌های مربوط، باید براساس انطباق با جدیدترین اصلاحیه استاندارد ملی شماره ۶۳۵ تولید شده باشد.
- ۵-۲-۳ پریزهای صنعتی و پلاگ مربوط به آن، که ولتاژ اسمی آن از ۵۰۰ ولت و جریان نامی آن از ۱۰۰ آمپر تجاوز نمی‌کند، باید منطبق با نظریه استاندارد شماره ۳۰۹ کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) یا مشابه آن ساخته شده باشد.
- ۶-۲-۳ در سایر مواردی که استاندارد ایرانی موجود نباشد دیگر انواع کلید و پریز و پلاگ، و همچنین دکمه فشاری، انواع دیمر، روزت تلفن، بیزره، غیره، باید از استانداردهای کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک و مشابه آن استفاده شود.

۳-۳ کلیدهای برق

- ۱-۱-۳-۳ به طور کلی کلیدهای برق به سرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:
- ۱-۱-۳-۳ بر حسب نوع منبع نیرو که شامل کلیدهای مورد مصرف در برق متناوب (AC)، برق مستقیم (DC) و هر دو نوع متناوب و مستقیم (AC و DC) می‌شود.
- ۲-۱-۳-۳ بر حسب نوع اتصال که شامل کلیدهای یک جهته (یک پل، دوپل، سه‌پل، و سه‌پل و نول)، و کلیدهای چندجهته (دوجهته با حالت خاموش، دو مداره، تبدیل، تبدیل دوپل، و صلیبی) می‌باشد.
- ۳-۱-۳-۳ بر حسب روش به کار اندختن کلید که شامل کلیدهای گردان، شستی، تکمه فشاری و کششی می‌شود.
- ۴-۱-۳-۳ بر حسب درجه حفاظت در برابر اثر زیان‌آور آب به داخل کلید که شامل کلیدهای بدون حفاظت معمولی، حفاظت شده در برابر ترشح آب (IPX4)، و حفاظت شده در برابر فوزان آب (IPX5) خواهد بود.
- ۵-۱-۳-۳ بر حسب روش نصب که شامل نصب روکار، توکار، نیمه‌توکار، و تابلویی می‌باشد.
- ۶-۱-۳-۳ بر حسب فواصل بین کنタکتها که شامل فاصله معمولی و فاصله جزیی یا مینی^۲ (فقط برای برق متناوب) خواهد بود.
- ۷-۱-۳-۳ بر حسب درجه حفاظت در برابر شوک الکتریکی که شامل کلیدهای بدون پوشش و کلیدهای دارای پوشش (IP2X) می‌باشد. (در کلیدهای بدون پوشش حفاظت در برابر شوک الکتریکی به وسیله محفظه‌ای که در آن نصب می‌شود تأمین می‌گردد).
- ۸-۱-۳-۳ بر حسب روش نصب کلید از نظر طرح ساخت آن که شامل کلیدهایی می‌شود که پوشش یا صفحه

درپوش آن بدون جابجایی هادیها قابل برداشت باشد (طرح A)، و کلیدهایی که پوشش یا صفحه درپوش آن بدون جابجایی هادیها قابل برداشت نباشد (طرح B).

موارد کاربرد ۲-۳-۳

موارد کاربرد عمدترين انواع کلیدهای برق به قرار زير است:

۱-۲-۳-۳ کلید یک پل، یک راه، و یک خانه:

این نوع کلید برای قطع و وصل سیم فاز در چراغهای روشنایی و مصارف مشابه به کار می‌رود.

۲-۲-۳-۳ کلید یک پل، یک راه، و دو خانه:

این نوع کلید برای قطع و وصل دو مدار به کار می‌رود.

۳-۲-۳-۳ کلید دوپل:

این نوع کلید را که در حقیقت دو کلید در یک جعبه است می‌توان برای قطع و وصل همزمان دو فاز و یا یک فاز و یک نول مورد استفاده قرار داد.

۴-۲-۳-۳ کلید سه پل:

این نوع کلید برای قطع و وصل سه انشعاب از یک نقطه به کار می‌رود. این گونه کلیدها برای قطع و وصل موتورهای سه‌فاز نیز کاربرد دارد.

۵-۲-۳-۳ کلید دوراه یا تبدیل:

این نوع کلید که در واقع مدار را تبدیل یا عوض می‌کند برای قطع و وصل چراغ از دو نقطه مختلف به کار می‌رود.

۶-۲-۳-۳ کلید دوراه یا تبدیل دوپل:

این نوع کلید دو مدار را تبدیل یا عوض می‌کند و برای قطع و وصل دوفاز یا فاز و نول و یا برق ایزوله از دو نقطه مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷-۲-۳-۳ کلید صلیبی:

کلید صلیبی به همراه دو کلید تبدیل برای کنترل مدار چراغها از سه نقطه و یا بیشتر به کار برده می‌شود و نحوه قطع و وصل به صورت تغییر مدار (ضریبدر یا موازی) است.

۸-۲-۳-۳ کلید جیوه‌ای:

این نوع کلید در مدارهای فرعی با بار کم مانند ترمومترها، روی دیگهای بخار و چیلرهای اطاوهای عمل، و غیره به کار می‌رود.

۹-۲-۳-۳ سایر انواع کلیدها مانند کلید دوجهته با حالت خاموش و کلید سه‌فاز و نول نیز بر حسب نیاز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۰-۲-۳-۳ کلیدهای فوق‌الذکر به صورت حفاظت شده در برابر ترشح آب با درجه حفاظت IPX4 و حفاظت شده در برابر فوران آب با درجه حفاظت IPX5 نیز ساخته می‌شود که برای مکانهای تر و مرطوب و همچنین در فضای آزاد مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۱۱-۲-۳-۳ کلیدهای «ضد انفجار» و «ضد اشتعال غبار»:

این نوع کلیدها در مکانهای مخاطره‌آمیز (طبقه‌بندی شده) مورد استفاده قرار می‌گیرد. کلید «ضد انفجار» مجهر به محفظه‌ای است که در برابر انفجار گاز یا بخار مشخص در درون آن مقاوم بوده و از سرایت جرقه، برق یا انفجار گازهای درون محفظه به محیط خارج جلوگیری می‌کند. میزان دمای خارجی محفظه نیز به گونه‌ای است که موجب اشتعال و انفجار گازهای موجود در اطراف آن نمی‌شود. کلید «ضد اشتعال غبار» مجهر به پوششی است که مانع از ورود گرد و غبار قابل اشتعال به درون محفظه می‌شود و در صورتی که مطابق مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد قوس الکتریکی، جرقه یا حرارت تولید یا آزاد شده در داخل پوشش موجب اشتعال رسوبات خارجی روی محفظه یا غبارهای معلق در هوای اطراف آن نمی‌گردد (به بند ۳-۵-۲۰ نیز مراجعه شود).

۳-۳-۳ انتخاب نوع، ظرفیت بار و روش سیمکشی کلیدها

۱-۳-۳-۳ کلیدهای روشنایی باید براساس موارد استفاده، نوع منبع نیرو، شرایط محل نصب، ولتاژ مورد لزوم و محاسبه مقدار جریانی که از آن عبور می‌کند از انواع توکار یا روکار، یک پل (یکخانه یا دوچانه)، دوپل، سه‌پل، تبدیل، صلبی، و در صورت لزوم از انواع حفاظت شده در برابر اثر زیان‌آور رطوبت و ورود آب به داخل آن، یا حفاظت شده در برابر جرقه و انفجار انتخاب شود. این نوع کلیدها در سیستم برق یک‌فاز، ۲۰ ولت باید حداقل ۲۵۰ ولت و ۱۰ آمپر باشد.

۲-۳-۳-۳ جریان اسمی کلیدها باید با توجه به نوع باری که قطع و وصل می‌شود، برابر یا بزرگ‌تر از مقادیر زیر باشد مگر در مواردی که در استاندارد ساخت کلید به گونه‌ی دیگری مشخص شده باشد:
الف - برای بارهای دارای ضریب قدرت واحد (لامپهای رشته‌ای و مانند آن):

جریان مصرف؛

ب - برای بارهای دارای ضریب قدرت راکتیو (موتورها و مانند آن):
۱/۲۵ برابر جریان مصرف؛

پ - برای بارهای دارای ضریب قدرت خازنی و مواردی مانند لامپهای گازی با خازن تصحیح ضریب قدرت و موتورهای دارای راهانداز خازنی وغیره:
دو برابر جریان مصرف

۳-۳-۳-۳ کلیدهایی که برای قطع بار کامل الکتریکی القایی طراحی نشده باشد باید دارای آمپراژ دو برابر بار ثابت مورد نظر باشد.

۴-۳-۳ عمده‌ترین انواع کلیدهای برق مورد مصرف در تأسیسات الکتریکی ساختمانها شامل اتصالات ممکن، روش اتصال الکتریکی، و نقشه یک خطی در جدول ۳-۱ آمده است.

جدول ۳-۱ عمده‌ترین انواع کلیدهای برق مورد مصرف در تأسیسات الکتریکی ساختمانها، شامل اتصالات ممکن، روش اتصال الکتریکی و نقشه یک خطی

نقطه یک خطی	روش اتصال الکتریکی	اتصالات ممکن	نوع کلید
			یک پل، یکراه، یکخانه
			یک پل دومداره
			دوپل قطع فاز و نول
			سه پل
			سه پل قطع فاز و نول

جدول ۳ - ۱ عمدہ ترین انواع کلیدهای برق مورد مصرف در تأسیسات الکتریکی ساختمانها، شامل اتصالات ممکن، روش اتصال الکتریکی و نقشه یک خطی

نقطه یک خطی	روش اتصال الکتریکی	اتصالات ممکن	نوع کلید
			دوراه یا تبدیل
			تبدیل دوپل
			تبدیل با حالت خاموش
			صلیبی

پریزهای برق

۴-۳

طبقه‌بندی و موارد کاربرد

۱-۴-۳

۱-۱-۴-۳ طبقه‌بندی بر حسب روش نصب که شامل نصب روکار و نصب توکار می‌شود.

۲-۱-۴-۳ طبقه‌بندی بر حسب اتصال زمین که شامل پریزهای بدون اتصال زمین و پریزهای مجهز به اتصال زمین می‌باشد. پریزهای اتصال زمین دار باید به نحوی ساخته شود که در هنگام قرار دادن دوشاخه در پریز کنتاکتهای اتصال زمین قبل از شاخکهای اتصال حامل جریان وصل شود، و زمان‌کشیدن دوشاخه از پریز، شاخکهای اتصال حامل جریان قبل از کنتاکتهای اتصال زمین از پریز قطع شود. ساختمان پریزهای یک فاز اتصال زمین دار باید به گونه‌ای باشد که وصل دوشاخه‌های معمولی (بدون اتصال زمین) به آن امکان‌پذیر نباشد، لیکن اتصال دوشاخه‌های لوازم برقی مجهز به عایق‌بندی مضاعف به‌این‌گونه پریزها میسر باشد. پریزهای مجهز به اتصال زمین به منظور اتصال وسایل الکتریکی خانگی و اداری از قبیل یخچال، فریزر، کولر، لباسشویی، خشککن، ظرفشویی، و مانند آن در ساختمانها به کار می‌رود. این‌گونه وسایل به لحاظ امکان انفاقی جریان برق بر روی بدنه و قسمتهای خارجی آن، باید از طریق کنتاکتهای اتصال زمین به سیستم زمین متصل شود. ابزارهای دستی موتوری مانند دریل برقی، چمن‌زن برقی، و اره‌برقی نیز، به‌ویژه در مناطق مخاطره‌آمیز، یا در مناطق تر و مرطوب، و یا در مواردی که افراد در ارتباط مستقیم با زمین، کف فلزی، داخل مخازن فلزی و دیگهای بخار، و غیره از آن استفاده می‌کنند، باید به سیستم زمین اتصال یابد.

۳-۱-۴-۳ طبقه‌بندی بر حسب درجه حفاظت در برابر رطوبت و نفوذ آب که شامل پریزهای معمولی، حفاظت شده در برابر ترشح آب و حفاظت شده در برابر پاشیده شدن آب با فنیار می‌شود. پریزهای معمولی در محلهای خشک مورد استفاده قرار می‌گیرد و پریزهای حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب در محلهای تر و مرطوب و خارج ساختمانها بر حسب نیاز مربوط به کار می‌رود.

۴-۱-۴-۳ طبقه‌بندی بر حسب تعداد فازها که پریزهای یک فاز و سه‌فاز را در برابر می‌گیرد.

۵-۱-۴-۳ سایر انواع پریزها:

الف - پریزهای قفل شو:

این نوع پریزها به گونه‌ای طراحی و ساخته شده است که هنگام برقدار بودن کنتاکتهای اتصال، دوشاخه را نمی‌توان در پریز قرار داد، یا از آن خارج ساخت، و نیز بدون قرار دادن دوشاخه در پریز کنتاکتهای اتصال برقدار نمی‌شود.

ب - پریزهای ریش تراش:

این‌گونه پریزها، که برای اتصال ماشینهای ریش‌تراش برقی در دستشویی، حمام، بیمارستان، هتل و مانند آن به کار می‌رود، دارای ترانسفورماتور جداکننده و کلیدی است که در صورت عدم اتصال ریش‌تراش، ترانسفورماتور را از منبع برق جدا می‌کند.

پ - پریزهای بی‌خطر:

این نوع پریزها، که به عنوان پریزهای ایمنی نیز خوانده می‌شود، به گونه‌ای ساخته شده است که اتصالهای آن پس از کشیدن دوشاخه از برق بی‌برق شده یا کاملاً پوشانیده می‌شود.

۶-۱-۳ پریزهای صنعتی

پریزها و پلاگ‌های صنعتی، که معمولاً به اشکال سه‌قطبی (فاز، خنثی، و زمین)، چهارقطبی (سه‌فاز و زمین)، و پنج‌قطبی (سه‌فاز، خنثی، و زمین)؛ در ولتاژهای مختلف (۵۰ تا ۷۵۰ ولت) و آمپراژهای گوناگون (۱۶ تا ۴۰۰ آمپر) ساخته می‌شود، برای مصارف صنعتی به کار می‌رود. این‌گونه پریزها و پلاگ‌های مربوط به آن طوری طراحی شده است که پلاگ‌های هر ولتاژ و فرکانس معین مخصوص همان سیستم ولتاژ و فرکانس است و در پریز ویژه خود امکان اتصال دارد.

۷-۱-۴ ۳ پریزهای برق باید براساس موارد کاربرد، شرایط محل نصب، میزان ولتاژ و تعداد فاز، این‌منی مورد لزوم، و محاسبه مقدار جریانی که تغذیه می‌کند از انواع توکار یا روکار، با اتصال زمین یا بدون اتصال زمین، معمولی یا حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، یک فاز یا سه‌فاز، قفل شو یا بی خطر انتخاب شود. ۸-۱-۴ ۳ در تأسیسات برق ساختمانها پریزهای برق باید از نظر حداقل ظرفیت اسمی بار و دارا بودن اتصال زمین در سیستمهای مختلف برقی تابع شرایط زیر باشد:

الف - در مواردی که از سیستم برق یک فاز و ۲۰۰ ولت استفاده می‌شود، پریز باید حداقل ۲۵۰ ولت، ۱۶ آمپر و اتصال زمین دار باشد.

ب - در مواردی که از سیستم برق سه‌فاز و ۳۸۰ ولت استفاده می‌شود، پریز باید حداقل ۵۰۰ ولت، ۱۶ آمپر و اتصال زمین دار باشد.

پ - در مواردی که از سیستم برق یک فاز و ۱۱۰ ولت یا سه‌فاز و ۲۰۸ ولت استفاده می‌شود، پریزهای مورد مصرف ممکن است برحسب مورد از نوع اتصال زمین دار یا بدون اتصال زمین باشد.

ت - در مواردی که از سیستم برق ۶۰ ولت و ولتاژهای پایین‌تر استفاده می‌شود باید از پریزهای مخصوص بدون اتصال زمین استفاده شود.


در هریک از سیستمهای ولتاژ فوق الذکر پریزها و پلاگ‌های مربوط به آن، باید مخصوص همان ولتاژ باشد و پلاگ یک سیستم قابل جایگزینی در سیستمهای دیگر نباشد.

۹-۱-۴ ۳ کلیه پریزهایی که در کف نصب می‌شود باید مجهز به دریوش مخصوص بوده و شکننده نباشد. این‌گونه پریزها باید برای مکانهای خشک از نوع معمولی، برای مناطق تر و مرطوب یا خارج ساختمانها از نوع حفاظت شده در برابر رطوبت و نفوذ آب، و برای مکانهای مخاطره‌آمیز برحسب مورد از انواع «ضدانفجار» یا ضد «اشتعال غبار» انتخاب شود.

۲-۴-۳ سیستم سیمکشی مدار و تعداد پریزها

۱-۲-۴ ۳ در مواردی که برای سیمکشی مدار پریزها از سیستم شعاعی^۱ استفاده می‌شود، باید هادی برقدار از فیوز حفاظتی مدار به کتاتک فاز و هادی نول به کتاتک نول، و سیم زمین به کتاتک اتصال زمین هریک از پریزها به ترتیبی که در شکل ۳-۱ نشان داده شده است متصل شود.


حفاظت مدارهای این‌گونه پریزها در برابر اضافه بار به وسیله کلیدهای مینیاتوری یا فیوزهای مدار فرعی با ظرفیت مناسب، و با توجه به این نکته که ظرفیت بارکلید یا فیوز نباید از ظرفیت بار سیم یا کابل مربوط تجاوز کند، تأمین می‌شود.

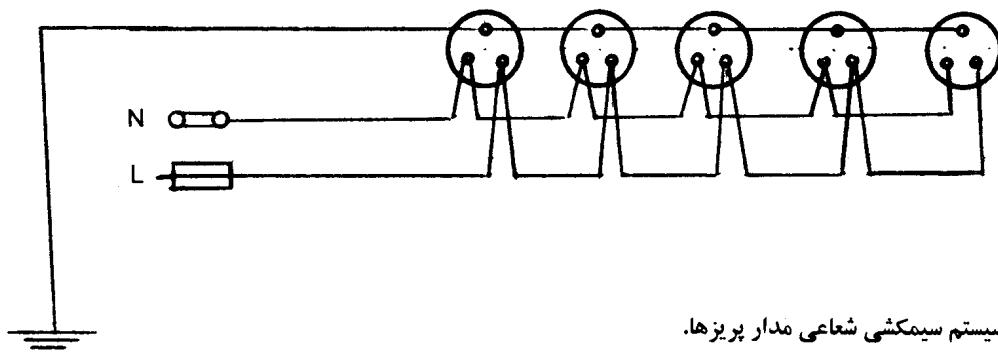

شکل ۳ - ۱ سیستم سیمکشی شعاعی مدار پریزها.

به شمش اتصال زمین تابلو

۴-۲-۴-۳ در مواردی که برای سیمکشی مدار پریزها از سیستم حلقوی یا رینگ^۱ استفاده می‌شود، باید هر دو سر هادی بر قدار به ترمینال فیوز حفاظتی ۳۰ آمپر، هر دو سر هادی خنثی به ترمینال نول، و هر دو سر اتصال زمین به ترمینال سیستم زمین به ترتیبی که در شکل ۳ - ۲ نشان داده شده است، متصل شود. در این سیستم سطح مقطع سیمهای مورد مصرف حداقل ۲/۵ میلیمتر مربع خواهد بود. و هر یک از مدارهای فرعی رینگ، که در محلهای مسکونی و مشابه آن مورد استفاده قرار می‌گیرد، نباید سطحی بیش از ۱۰۰ متر مربع را پوشش دهد.

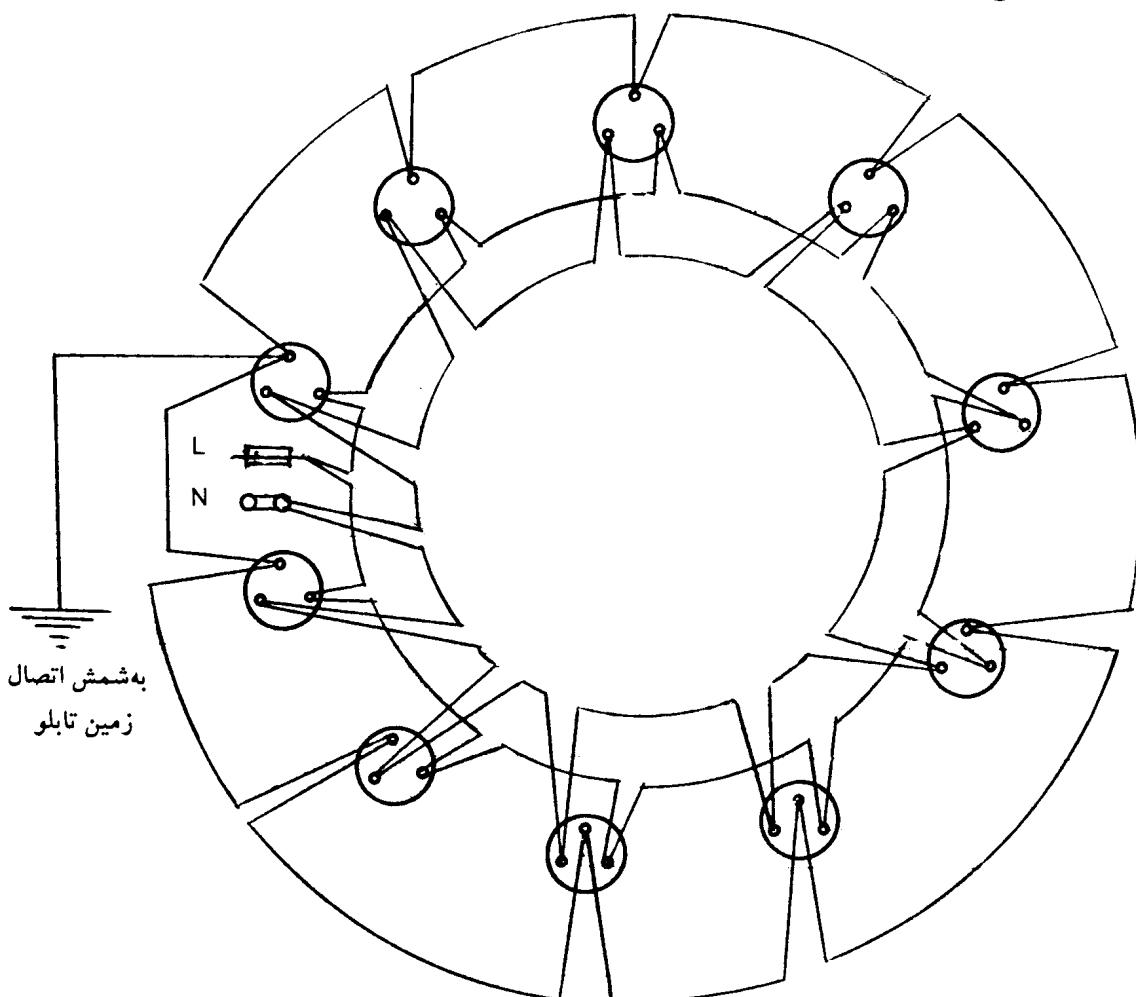

شکل ۳ - ۲ سیستم سیمکشی حلقوی مدار پریزها.

۳-۲-۴-۳ تعداد مدارهای نهایی لازم برای پریزها و بار هریک باید طبق یکی از روش‌های زیر تعیین شود:

الف - تعداد لوازم ثابت و یا پریزهایی که بهوسیله یک مدار نهایی تغذیه می‌شود باید طوری انتخاب گردد که جمع تقاضای مدار، با توجه به نحوه استفاده از لوازم در محل، از جریان مجاز حرارتی هادیهای مدار تجاوز ننماید. در مواردی که غیرهمزمانی زیادی بین مصرف لوازم و پریزها وجود داشته باشد احتیاجی به محدود کردن تعداد نقاط تغذیه مدار نهایی نخواهد بود، مانند مواردی که در آن سطح محدودی از زیربنا بهوسیله مدار تغذیه می‌شود.

جریان مجاز حرارتی یک مدار نهایی حلقوی ۱/۵ برابر جریان مجاز هادیهای مدار خواهد بود.

یادآوری

مقررات ذکر شده در بند الف، در درجه اول - برای آپارتمانها یا منازل مسکونی در نظر گرفته شده است ولی در موارد دیگری هم که غیرهمزمانی زیادی در مصارف وجود داشته باشد نیز از این مقررات می‌توان استفاده نمود به شرط آنکه تغییراتی که ممکن است در آینده در نحوه استفاده از محل به وجود آید مدنظر قرار گیرد.

ب - در مواردی که استفاده از ضربه هماهنگی امکان‌پذیر نیاشد بار هر مصرف‌کننده ثابت، مقدار اسمی ورودی آن بوده و هر پریز مانند یک مصرف‌کننده ثابت فرض شده و بار آن برابر جریان اسمی پریز یا وسیله حفاظتی انفرادی آن پریز خواهد بود.

۴-۲-۴-۳ برای وسایل برقی از قبیل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، خشککن، ظرفشویی، و مانند آن باید یک پریز با مدار جداگانه در نظر گرفته شود و حداقل فاصله آن از یک متر تجاوز نکند.

۵-۲-۴-۳ پریزهای مخصوص کارهای صنعتی مانند دریل رومیزی، سنگ سنباده، دستگاه جوش، و مانند آن، باید دارای مدار جداگانه بوده و برای تحمل بار مشخص شده به طور مداوم ظرفیت کافی داشته باشد. این‌گونه پریزها باید به درپوش مخصوص و مناسب مجهز بوده و در صورت امکان از نوع چدنی قفل شو باشد.

۵-۳ اصول و روش‌های نصب کلید و پریز

۱-۵-۳ کلیدها اصولاً باید سیم فاز مدار را قطع و وصل کند مگر در مواردی که از کلید دوپل برای قطع و وصل فاز و نول مدار استفاده شود و همچنین کلیدهای سه‌فاز و خنثی که سیم نول نیز به کلید آورده می‌شود. در این‌گونه موارد ساختمان کلید باید به‌گونه‌ای باشد که هادی خنثی (نول) قبل از هادیهای فاز قطع نشود و در هنگام وصل نیز هادی خنثی باید قبل از وصل شدن هادیهای فاز یا همزمان با آن وصل شود. در مواردی که از هادی خنثی در سیستمهای TN به عنوان هادی حفاظتی نیز استفاده می‌شود، هادی خنثی باید پیوسته بوده و هیچگاه قطع نشود.

۲-۵-۳ محل دقیق نصب کلیدها باید براساس نقشه‌های معماری و با توجه به استقرار تجهیزات و مبلمان، بر روی نقشه‌های اجرایی تفضیلی کارگاهی مشخص شود و پس از تصویب به مرحله اجرا درآید.

۳-۵-۳ کلیدهایی که محل نصب آن جنب در ورودی واقع می‌شود باید در طرف قفل در قرار گیرد. فاصله

- نژدیکترین لبه در پوش این گونه کلیدها از چارچوب باید از ۱۰ سانتیمتر کمتر و از ۳۰ سانتیمتر بیشتر نباشد و ضمناً فاصله مذکور باید به صورت یکسان در تمامی پروژه رعایت شود.
- ۴-۵-۳
- کلیدها باید طوری تعییه شود که رو به پایین روشن و رو به بالا خاموش باشد.
- ۵-۵-۳
- ارتفاع نصب کلیدها به شرح زیر خواهد بود:
- کلید روشنایی:
- برای اطاقهای مسکونی، اداری یا کار، آشپزخانه، اماکن صنعتی، و مانند آن ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- برای اطاقهای بخشهای عمل، زایمان، شکسته‌بندی و فضاهای مشابه، در صورتی که از نوع «ضد انفجار» نباشد ۱۵۵ سانتیمتر از کف تمام شده (به نشریه شماره ۸۹ دفتر تحقیقات و معیارهای فنی نیز مراجعه شود).
- کلید راهانداز موتور ۱۲۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- کلید کترول هوکش ۱۲۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- ۶-۵-۳
- در مواردی که از کلیدهای چندفاز مناسب با مورد کاربرد استفاده می‌شود باید نوع هریک از فازها با نصب علامت ویژه در زیر آن مشخص شود و عبارت «خطر ۳۸۰ ولت» نیز در زیر روکش کلید قیدگردد.
- ۷-۵-۳
- در پریز یک فاز و نول اتصال سیمها به کنتاکتهای پریز باید به ترتیبی انجام شود که سیم فاز سمت راست و سیم نول سمت چپ فردی که رو بروی پریز قرار می‌گیرد نصب شود.
- ۸-۵-۳
- در ساختمنهای مسکونی در اطاقهای نشیمن، خواب، مطالعه، هال، سالنهای ناهارخوری و پذیرایی، و آشپزخانه پریزهای برق باید به گونه‌ای نصب شود که در هر دیوار فاصله بین محل نصب پریزها و هر نقطه‌ای به موازات فصل مشترک دیوار و کف (خط کف) از دو متر تجاوز نکند. پریزهای واقع در کف در صورتی مورد احتساب قرار می‌گیرد که نزدیک دیوار واقع شده باشد.
- دیوار مورد اشاره در این بند باید حداقل دارای یک متر یا بیشتر طول باشد، و در طول خط کف به وسیله راهرو، بخاری، و مانند آن بریده نشده باشد، لیکن در گوشها ممکن است بیش از یک دیوار را شامل شود.
- منظور از شرایط مندرج در این بند آن است که کاربرد بندهای رابط قابل انعطاف در برابر محل عبور مانند راهرو، بخاری، و دهانه‌های مشابه به حداقل ممکن برسد.
- ۹-۵-۳
- ارتفاع نصب پریزها و فشاری زنگ به شرح زیر خواهد بود:
- پریزهای برق ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- پریزهای برق که در آشپزخانه، موتورخانه، تعمیرگاه، و گاراژ نصب می‌شود، ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- ۱۰-۵-۳
- پریزهای برق در پاراوانهای در کف نصب می‌شود.
- پریزهای تلفن ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- پریزهای آتن تلویزیون ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- فشاری زنگ در صورتی که در کنار پریز قرار گیرد ۳۰ سانتیمتر از کف تمام شده و چنانچه در جنب کلید قرار گیرد ۱۱۰ سانتیمتر از کف تمام شده.
- لوازم برقی از قبیل کلید و پریز و امثال آن در اطاقهای عمل، زایمان، شکسته‌بندی، بیهوشی یا در

مکانهایی که احتمال مصرف گاز بیهوشی وجود دارد در صورتی که از نوع «ضد انفجار» نباشد باید حداقل در ارتفاع ۱۵۵ سانتیمتر از کف تمام شده نصب شود.

در مکانهایی که از میز کار مخصوص و یا پیشخوان استفاده می‌شود مانند آزمایشگاهها، کارگاهها، آشپزخانه‌ها و غیره، پریزهای برق در صورتی که روی دیواره وسط میز آزمایشگاه یا روی قرنیز میز کار نصب نشده باشد، باید حداقل ۱۰ سانتیمتر بالای قرنیز میز روی دیوار نصب شود.

محل نصب کلید و پریز و مانند آن، در محلهایی که کاشیکاری می‌شود، باید به‌گونه‌ای تعیین شود که هر کدام از لوازم مزبور در مرکزیک کاشی قرار گیرد.

پریزهای سه‌فاز باید بر حسب مورد با چهار شاخه یا پنج شاخه مربوط همراه باشد.

لوازم برقی از قبیل کلید، پریز، دیمر، فشاری زنگ، و روزت تلفن باید در سیستم لوله کشی توکار از نوع توکار و در سیستم لوله کشی روکار از نوع روکار انتخاب و نصب شود. این‌گونه لوازم باید به‌طور کاملاً مستقل روی دیوار استقرار یابد و به‌لوله‌های برق مجاور آن اتکا داده نشود.

لوازم برقی همچون کلید، پریز و مانند آن، که در محیط‌های تر و مرطوب و خارج ساختمانها مورد استفاده قرار می‌گیرد باید حداقل دارای درجات حفاظت زیر باشد:

الف - برای محیط‌های مرطوب IP44

ب - برای محیط‌های تر و خارج ساختمانها IP45

در هریک از موارد فوق‌الذکر محل ورود کابل به داخل کلید و پریز باید رو به پایین قرار گرفته و با گلنده کاملاً آب‌بندی شود.

اتصالات سیستم لوله کشی شامل جعبه‌های زیر کلید و پریز و تقسیم، لوله‌ها، تابلوهای برق، پایه‌های کلید و پریز و امثال آن باید کاملاً پیچ شده باشد تا اتصال زمین را به‌ نحو مطلوب تأمین کند.

روش بستن کلید و پریز و مانند آن به جعبه زیر آن باید به‌وسیله پیچ بوده و محل ورود آن رزو شده باشد و نحوه اتصال لوله به جعبه باید به‌وسیله بوش برنجی انجام شود.

جعبه زیر کلید و پریز و لوازم مشابه، باید از نظر جنس برای کاربرد مورد نظر مناسب باشد. این‌گونه جعبه‌ها باید به‌گونه‌ای نصب شود که بدون در نظر گرفتن اتصال آن به‌لوله مستقل‌اً محکم شود و سطوح دریوش کلید و پریز توکار باید همسطح اندود آجری دیوار باشد.

در مکانهای مسکونی و مانند آن، در حمام، نصب هرگونه کلید، پریز یا وسیله برقی دیگر در محدوده قابل دسترسی توسط استفاده‌کننده از دوش ممنوع است. محوطه قابل دسترسی، در امتداد عمودی از کف حمام تا ارتفاع ۲۲۵ سانتیمتر و در جهت افقی از لبه‌وان یا زیردوشی تا فاصله ۶۰ سانتیمتر را شامل می‌شود.

یادآوری

برای مقررات مربوط به‌سایر وسائل نصب ثابت مورد استفاده در حمام به مقررات ملی ساختمانی با استاندارد IEC 364-7-701 رجوع شود.

۲۰-۵-۳ در مکانهای (طبقه‌بندی شده) مخاطره‌آمیز^۱ برای انتخاب نوع کلید و پریز و سایر لوازم برقی مشابه و

روش نصب آن باید براساس طبقه‌بندیها و دستورالعملها، و استانداردهای خاص مکانهای مخاطره‌آمیز که به وسیله وزارت نفت یا یکی از مؤسسات شناخته شده بین‌المللی مانند کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) و NFPA تدوین شده است عمل شود.

۲۱-۵-۳ لوازم الکتریکی از قبیل کلید، پریز، دیمر، فشاری زنگ و مانند آن، که در یک پروژه واحد مورد مصرف قرار می‌گیرد باید با رعایت بند ۳-۲ متحددالشکل بوده و از کارخانه سازنده واحدی تهیه شود.
۶-۳ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای لوازم برقی در جدول ۳-۲ نشان داده شده است.

جدول ۳ - ۲ نشانه‌های ترسیمی برای لوازم الکتریکی

علامت	شرح
	کلید، نشانه کلی
	کلید با چراغ پیلوت
	کلید یک‌پل، یک‌راه، یک‌خانه
	کلید یک‌پل، یک‌راه، یک‌خانه از نوع زمانی
	کلید یک‌پل، یک‌راه، یک‌خانه از نوع کششی
	کلید دوپل، یک‌راه، یک‌خانه (فاز و نول)
	کلید یک‌پل، یک‌راه، دو خانه (دومداره)
	کلید سه‌پل، یک‌راه، یک‌خانه
	کلید تبدیل (یک‌پل، دوراه، یک‌خانه)
	کلید صلیبی، یک‌پل، یک‌خانه
	کلیدهای چندخانه
	دیمر با کلید
	دکمه فشاری
	دکمه فشاری با لامپ
	دکمه فشاری با دسترسی محدود (پوشش شیشه‌ای)
	تجهیزات محدود کننده زمان یا دوره

جدول ۳ - نشانه‌های ترسیمی برای لوازم الکتریکی

علامت	شرح
	کلید زمانی
	وسیله قطع و وصل کلیددار (کنترل شبکه)
	بیزر
	پریز یک فاز و نول
	پریز یک فاز و نول با اتصال زمین
	مجموعه چند پریز (در شکل سه تایی)
	پریز یک فاز و نول با کلید و اتصال زمین
	پریز یک فاز و نول با کلید (قفل شونده) و اتصال زمین
	پریز یک فاز با فیوز
	پریز برق با صفحه حفاظتی
	مجموعه پریز برق و ترانسفورماتور مجزا کننده (مانند پریز ریش تراش)
	پریز سه فاز و نول با اتصال زمین
	پریز مخصوص مخابرات، نشانه کلی یادآوری: انواع مختلف با استفاده از نشانه‌های زیر مشخص می‌شود: ام = FM = اف = TP = تلفن TV = تلویزیون = M = میکروفون TX = تلکس = بلندگو =

جدول ۳ - ۲ نشانه‌های ترسیمی برای لوازم الکتریکی

علامت	شرح
	لوازم برقی از نوع صنعتی معمولی، مثال: کلید یک‌پل، یک‌راه، یک خانه، از نوع صنعتی
	لوازم برقی از نوع صنعتی بارانی، مثال: کلید یک‌پل، یک‌راه، یک خانه، از نوع صنعتی بارانی.
	لوازم برقی از نوع صنعتی ضدانفجار، مثال: کلید یک‌پل، یک‌راه، یک خانه، از نوع صنعتی ضدانفجار.
	پنکه سقفی
	هواکش دیواری
	هواکش سقفی
	کلید کنترل پنکه
	ترانسفورماتور اتوماتیک
	ترانسفورماتور ولتاژ
	دست خشک‌کن برقی

فصل ۴

چراغهای روشنایی

چراغ: وسیله‌ای که نور ساطع از یک یا چند لامپ روشنایی را توزیع، تبدیل یا فیلتر می‌کند و دارای تمامی قطعات لازم برای نصب، نگهداری و حفاظت لامپها بوده و در موارد لازم مجهز به اجزای کمکی مدار همراه با وسایل اتصال به منبع نیرو می‌باشد.

چراغ معمولی: چراغ بدون حفاظت در برابر رطوبت و غبار

چراغ عمومی یا هرکاره^۱: چراغی که برای منظور خاصی طراحی نشده باشد مانند چراغهای آویز، چراغهای نصب ثابت روکار و نورافکن‌های همگرا (اسپات^۲). نمونه چراغهای مخصوص که برای کاربردهای ویژه مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از چراغهای مخصوص استخر، عکسبرداری و مانند آن.

چراغ ثابت: چراغی که به سهولت قابل جایجایی نباشد، یا نحوه نصب به گونه‌ای باشد که چراغ به کمک یک ابزار برداشته شود و یا محل نصب آن خارج از دسترس باشد.

چراغ قابل حمل: چراغی که در شرایط عادی بهره‌برداری هنگام اتصال به برق به آسانی قابل جایجایی باشد.

چراغ توکار: چراغی که بخشی یا تمامی آن برای نصب توکار ساخته شده باشد.

عایق‌بندی اساسی: عایق‌بندی که به منظور حفاظت در برابر خطر بر قرفتگی به قسمتهای برقدار اعمال می‌شود.

عایق‌بندی تکمیلی: عایق‌بندی مستقلی است که علاوه بر عایق‌بندی اساسی به منظور تأمین حفاظت در برابر خطر بر قرفتگی در صورت بروز نقص در عایق‌بندی اساسی پیش‌بینی شده باشد.

عایق‌بندی دوگانه (مضاعف): عایق‌بندی است که متشكل از عایق‌بندی اساسی و تکمیلی باشد.

عایق‌بندی تقویت‌شده: یک سیستم عایق‌بندی واحد که به قسمتهای برقدار اعمال می‌شود و همان درجه حفاظت عایق‌بندی مضاعف را در برابر خطر بر قرفتگی ایجاد می‌کند.

ولتاژ خیلی ضعیف اینمنی^۳: ولتاژ مؤثری است که از ۵۰ ولت متناوب بین هادیها یا بین هر هادی و زمین در مداری که از شبکه اصلی برق با وسیله‌ای مانند ترانسفورماتور جدا کننده اینمنی یا یک کنورتور با سیم پیچ محزا، جدا شده باشد، تجاوز نکند.

بالاست ۱: وسیله‌ای است که بین منبع تغذیه و لامپهای تخلیه قرار داده می‌شود و به منظور محدود کردن جریان لامپ و تنظیم آن در حد مورد نظر در تمام اوقات کار لامپ اعم از راه اندازی و کار دائم آن به کار می‌رود.

راه انداز ۲: وسیله‌ای است که مدار پیش‌گرم‌کننده لامپ فلورسنت را به منظور راه انداختن لامپ بسته یا باز می‌کند.

ایگنیتور ۳: وسیله‌ای است که به تنهایی و یا همراه با تجهیزات دیگر، به منظور ایجاد پالس ولتاژ برای راه اندازی لامپهای تخلیه‌ای که قادر گر مکن برای الکتروودها می‌باشد، استفاده می‌گردد.

۲-۴ استاندارد ساخت چراغها، لامپها و تجهیزات جانبی*

الف - استاندارد چراغها

۱-۲-۴ چراغهای عمومی (هرکاره) نصب ثابت با لامپهای روشنایی رشتہ‌ای تنگستن، فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای تخلیه و با حداکثر ولتاژ تغذیه ۱۰۰۰ ولت برابر استاندارد IEC 598-2-1 و بخش‌های ذیربسط از استاندارد IEC 598-1 یا BS 4533 ساخته شده باشد.

۲-۲-۴ چراغهای توکار با لامپهای رشتہ‌ای تنگستن، فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای تخلیه و با حداکثر ولتاژ تغذیه ۱۰۰۰ ولت برابر استاندارد IEC 598-2-2 و بخش‌های ذیربسط از استاندارد IEC 598-1 یا BS 4533 تولید شده باشد.

۳-۲-۴ چراغهای خیابانی با لامپهای روشنایی رشتہ‌ای تنگستن، فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای تخلیه و با حداکثر ولتاژ تغذیه ۱۰۰۰ ولت باید برابر استاندارد IEC 598-2-3 و بخش‌های ذیربسط از استاندارد IEC 598-1 ساخته شده باشد (برای اطلاعات بیشتر به نشریه شماره ۱۹۵ زیر عنوان «مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری» رجوع شود).

۴-۲-۴ چراغهای عمومی (هرکاره) قابل حمل با لامپهای روشنایی رشتہ‌ای تنگستن، فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای تخلیه و با حداکثر ولتاژ ۲۵۰ ولت باید برابر استاندارد IEC 598-2-4 و بخش‌های ذیربسط از استاندارد IEC 598-1 ساخته شده باشد. (این استاندارد شامل چراغهای دستی نمی‌شود).

۵-۲-۴ چراغهای نورافکن واگرا (فلاد^۵) که با لامپهای رشتہ‌ای تنگستن، فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای تخلیه مورد استفاده قرار می‌گیرد و ولتاژ تغذیه آن از ۱۰۰۰ ولت متجاوز نباشد باید برابر استاندارد IEC 598-2-5 و بخش‌های ذیربسط از استاندارد IEC 598-1 ساخته شده باشد.

۶-۲-۴ چراغهای ترانسفورمر سرخود طبقه I و II با لامپهای رشتہ‌ای و ولتاژ تغذیه و خروجی حداکثر ۱۰۰۰ ولت و چراغهای ترانسفورمر سرخود طبقه ۰ (صفر) با لامپهای رشتہ‌ای و ولتاژ تغذیه و خروجی حداکثر ۲۵۰ ولت باید برابر استاندارد IEC 598-2-6 و بخش‌های ذیربسط از استاندارد IEC 598-1 ساخته شده باشد.

۷-۲-۴ چراغهای پایه‌دار با غچه‌ای قابل حمل، با لامپهای رشتہ‌ای تنگستن و فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای

۱- Ballast

2- Starter

3- Ignitor

۴- در هریک از مواد بند ۴-۲ استفاده از سایر استانداردهای معتبر بین‌المللی معادل مانند CENELEC، UL، BS، VDE، UTE و ... نیز مجاز است.

5- Flood light

- تخلیه و با ولتاژ تغذیه حداکثر ۲۵۰ ولت، قابل استفاده در فضای سبز، باغچه و مانند آن باید برابر استاندارد ۷-۵۹۸ IEC و بخش‌های مربوط از استاندارد ۱-۵۹۸ IEC تولید شده باشد.
- ۸-۲-۴ چراغهای دستی و چراغهای قابل حمل مشابه که هنگام استفاده در دست قرار می‌گیرد با لامپهای رشته‌ای تنگستن و فلورسنت لوله‌ای و با ولتاژ تغذیه حداکثر ۲۵۰ ولت باید برابر استاندارد ۸-۵۹۸ IEC و بخش‌های مربوط از استاندارد ۱-۵۹۸ IEC ساخته شده باشد.
- ۹-۲-۴ چراغهای مخصوص استفاده در کانالهای تهویه و فضاهای مشابه، با لامپهای فلورسنت لوله‌ای و با ولتاژ تغذیه حداکثر ۱۰۰۰ ولت باید برابر استاندارد ۱۹-۵۹۸ IEC و بخش‌های مربوط از استاندارد ۱-۵۹۸ IEC ساخته شده باشد.
- ۱۰-۲-۴ چراغهای روشنایی اضطراری با لامپهای رشته‌ای تنگستن، فلورسنت لوله‌ای و دیگر لامپهای تخلیه و با ولتاژ تغذیه برق اضطراری حداکثر ۱۰۰۰ ولت باید برابر استاندارد ۲۲-۵۹۸ IEC و بخش‌های مربوط از استاندارد ۱-۵۹۸ IEC تولید شده باشد.

ب - استاندارد لامپها و تجهیزات جانبی چراغها

- ۱۱-۲-۴ لامپهای رشته‌ای تنگستن برای مصارف روشنایی عمومی با ولتاژ اسمی ۲۲۰، ۲۰۰ یا ۲۳۰ ولت؛ توان اسمی ۱۵ تا ۱۵۰۰ وات؛ عمر اسمی ۱۰۰۰ یا ۲۵۰۰ ساعت؛ حباب‌شفاف، مات یا سفیدشیری در اشکال معمولی، قارچی یا شمعی؛ و کلاهک‌پیچی ادیسون باید برابر استاندارد شماره ۱۱۵ ایران ساخته شده باشد. سریچ لامپهای رشته‌ای باید برابر استاندارد ملی ایران شماره ۶۸۸ تولید شده باشد. طبقه‌بندی حباب لامپهای روشنایی از نظر شکل و ارائه علایم مشخصه برای شناسایی باید برابر استاندارد شماره ۳۰۸۳ ایران انجام شود.
- طراحی و ساخت لامپهای فوق الذکر از نظر مقررات ایمنی و تعویض‌پذیری باید با رعایت استاندارد شماره ۲۹۱۰ ایران صورت پذیرد.
- ۱۲-۲-۴ لامپهای فلورسنت لوله‌ای مورد مصرف در روشنایی عمومی با کاتد پیش‌گرم شونده و با راهانداز، یا با کاتد سرد و بدون راهانداز و یا با کاتد پیش‌گرم شونده و بدون راهانداز که با جریان متناوب کار می‌کند باید برابر استاندارد شماره ۶۸۷ ایران و یا ۸۱ IEC مطابقت نماید.
- سریچ لامپهای فلورسنت لوله‌ای و نگهدارنده راهاندازها باید مطابق استاندارد شماره ۲۶۱۰ ایران ساخته شده باشد.
- راهانداز لامپهای فلورسنت باید مطابق استاندارد ملی شماره ۱۵۶۰ ساخته شود.
- بالاست لامپهای فلورسنت باید برابر استاندارد ملی شماره ۷۰۰ تولید شود.
- ۱۳-۲-۴ لامپهای بخار جیوه با فشار زیاد و با پوشش فلورسنت تصحیح‌کننده رنگ قرمز و یا بدون آن که با جریان متناوب و با بالاست لامپهای بخار جیوه با فشار زیاد (مطابق استاندارد ۲۶۲ IEC) کار می‌کند باید مطابق استاندارد ملی شماره ۲۷۰۲ ساخته شده باشد.
- لامپهای بخار سدیم کم فشار U شکل و خطی برق متناوب با ولتاژ ۴۰۰/۲۳۰ ولت، و فرکانس ۵۰ یا ۶۰ هرتز باید برابر استاندارد ۱۹۲ IEC ساخته شده باشد.
- ۱۴-۲-۴ لامپهای بخار سدیم پرفشار، با بالاست و اینگینیتور مربوط به آن، که با برق متناوب ۴۰۰/۲۳۰ ولت و فرکانس ۵۰ و ۶۰ هرتز کار می‌کند باید برابر استاندارد ۶۶۲ IEC تولید شده باشد.

۳-۴ طبقه‌بندی چراغها

چراغها بر حسب نوع حفاظت در برابر بر قگرفتگی، درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار، و جنس سطوح نگهدارنده چراغ طبقه‌بندی می‌شود:

۱-۳-۴ طبقه‌بندی بر حسب درجه حفاظت در برابر بر قگرفتگی

چراغها با توجه به نوع حفاظت در برابر بر قگرفتگی به چهار گروه به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

گروه ۰ - چراغهایی را شامل می‌شود که در آن حفاظت در برابر خطر بر قگرفتگی صرفاً به عایق‌بندی اساسی متکی باشد. این امر بدان معنی است که هیچ وسیله‌ای برای اتصال قسمتهای هادی در دسترس (در صورت وجود) به هادی حفاظتی سیمکشی تأسیسات وجود ندارد و در صورت بروز نقص در عایق‌بندی اساسی حفاظت در برابر بر قگرفتگی متکی به شرایط محیط اطراف می‌شود.

گروه I - چراغهایی را شامل می‌شود که در آن حفاظت در برابر خطر بر قگرفتگی صرفاً به عایق‌بندی اساسی متکی نباشد بلکه پیش‌بینی اضافی دیگری برای اتصال قسمتهای هادی در دسترس به هادی حفاظتی (سیستم زمین) سیمکشی ثابت نیز شده باشد تا در صورت بروز نقص در عایق‌بندی اساسی قسمتهای مزبور برقدار نشود.

گروه II - چراغهایی را شامل می‌شود که حفاظت در برابر خطر بر قگرفتگی صرفاً به عایق‌بندی اساسی متکی نباشد بلکه پیش‌بینی اضافی دیگری نیز همچون عایق‌بندی مضاعف یا تقویت شده در آن در نظر گرفته شده باشد. در این نوع طبقه‌بندی پیش‌بینی اتصال زمین حفاظتی با شرایط محل نصب وجود ندارد.

گروه III - چراغهایی را شامل می‌شود که در آن حفاظت در برابر خطر بر قگرفتگی متکی بر تغذیه با ولتاژ خیلی ضعیف ایمنی (SELV) می‌باشد و ولتاژهای بیش از آن در چراغ تولید نمی‌شود.

۲-۳-۴ طبقه‌بندی بر حسب درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار

درجه حفاظت چراغها از نظر نفوذ رطوبت و غبار براساس «شماره IP» مطابق استاندارد شماره ۲۸۶۸ ایران زیر عنوان «طبقه‌بندی درجات حفاظت پوششها در لوازم الکتریکی» یا IEC 529 طبقه‌بندی می‌شود. حروف I و P به معنای حفاظت بین‌المللی و مخفف کلمات (International Protection) (International Protection) می‌باشد که با یک عدد دورقمی همراه است. رقم مشخصه اول که درجه حفاظت اشخاص در برابر تماس با قسمتهای برقدار و نفوذ اشیاء خارجی را نشان می‌دهد در جدول ۴-۱ (الف) آمده است و رقم مشخصه دوم که درجه حفاظت در برابر آب را نشان می‌دهد در جدول ۴-۱ (ب) ذکر شده است.

جدول ۴ - ۱ (الف) میزان حفاظت تعیین شده به وسیله اولین رقم مشخصه برابر استاندارد ۲۸۶۸ ایران و IEC 529

میزان حفاظت	شرح مختصر	رقم مشخصه اول
جزئیات نوع حفاظت ایجاد شده به وسیله پوشش دستگاه	حفظ نشده	0
دارای حفاظت برای اعضای بزرگ بدن انسان مانند دست (ولی قادر حفاظت در برابر دستری عمدی). دارای حفاظت برای اجسام بیش از ۵۰ میلیمتر قطر	حفظ در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۵۰ میلیمتر	1
دارای حفاظت برای انگشتان یا اجسامی که طول آن از ۸۰ میلیمتر متجاوز نباشد. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر	حفظ در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱۲ میلیمتر	2
دارای حفاظت برای ابزارها، سیمهها و غیره با قطر یا با ضخامت بیش از ۲/۵ میلیمتر. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از ۲/۵ میلیمتر	حفظ در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۲/۵ میلیمتر	3
دارای حفاظت برای سیمهها یا تسمه‌ها با ضخامت بیش از یک میلیمتر. دارای حفاظت برای اجسام سخت با قطر بیش از ۱/۵ میلیمتر	حفظ در برابر اجسام سخت بزرگتر از ۱/۵ میلیمتر	4
از نفوذگرد و غبار به درون دستگاه کاملاً جلوگیری نشده است لیکن گرد و غبار به میزانی که در کار دستگاه ایجاد اختلال کند وارد نمی‌شود.	حفظ در برابر گرد و غبار	5
هیچ‌گونه گرد و غباری نفوذ نمی‌کند	غیرقابل نفوذ در برابر گرد و غبار	6

جدول ۴ - ۱ (ب) میزان حفاظت تعیین شده بهوسیله دومین رقم مشخصه برای استاندارد ۲۸۶۸ ایران و IEC 529

میزان حفاظت	شرح مختصر	رقم مشخصه
جزئیات نوع حفاظت ایجادشده بهوسیله پوشش دستگاه		دوم
حفاظت ویژه‌ای ندارد	حفاظت نشده	۰
چکیدن آب (ریزش عمودی قطرات) اثر زیان‌آوری ندارد	حفاظت شده در برابر چکیدن آب	۱
قطرات عمودی آب بر پوشش با زاویه انحراف تا ۱۵ درجه اثر زیان‌آور نخواهد داشت	حفاظت شده در برابر چکیدن آب با زاویه انحراف تا ۱۵ درجه	۲
بارش آب به صورت پاشیدگی تا زاویه ۶۰ درجه از وضع قائم اثر زیان‌آور ندارد	حفاظت شده در برابر پاشیدگی آب	۳
آب ترشح شده از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان‌آور نخواهد داشت	حفاظت شده در برابر ترشح آب	۴
آب پرتاب شده توسط آب پخش کن از هر سو به پوشش دستگاه اثر زیان‌آور ندارد	حفاظت شده در برابر فوران آب	۵
آب حاصله از امواج دریایی طوفانی یا فوران شدید آب نباید به مقدار زیان‌آور داخل پوشش شود	حفاظت شده در برابر امواج دریا	۶
هنگامی که پوشش دستگاه در شرایط معینی از فشار و زمان در آب غوطه‌ور می‌شود نباید نفوذ آب به مقدار زیان‌آوری در آن امکان‌پذیر باشد.	حفاظت شده در برابر اثرات غوطه‌ورشدن در آب	۷
تجهیزات برای فرورفتگی مداوم در زیر آب در شرایطی که بهوسیله سازنده مشخص می‌شود مناسب است.	حفاظت شده در برابر فرورفتگی در زیر آب	۸
یادآوری: معمولاً این بدان معنی است که تجهیزات به طور غیرقابل نفوذی آب بندی شود. هرچند در انواع معینی از تجهیزات، این طور استنبط می‌شود که آب ممکن است داخل شود اما اثر زیان‌آور نخواهد داشت		

۳-۳-۴ طبقه‌بندی بر حسب جنس سطوح نگهدارنده چراغ

چراغها بر اساس این که اصولاً به منظور نصب مستقیم بر روی سطوح قابل اشتعال معمولی ساخته شده باشد و یا این که برای نصب بر روی سطوح نسوز^۱ مناسب باشد به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

- الف - چراغهای مناسب برای نصب بر روی سطوح نسوز.
- ب - چراغهای بدون بالاست یا ترانسفورماتور سرخود، مناسب برای نصب مستقیم بر روی سطوح قابل اشتعال معمولی.
- پ - چراغهای بالاست یا ترانسفورماتور سرخود، مناسب برای نصب مستقیم بر روی سطوح قابل اشتعال معمولی. (برای نشانه مشخص‌کننده این نوع چراغها به جدول ۴-۲ رجوع شود).

جدول ۴-۲ حاوی نشانه‌های مشخصات الکتریکی و طبقه‌بندی چراغهای روشنایی برابر استاندارد IEC 598-1 می‌باشد.

جدول ۴-۲ نشانه‌های مشخصات الکتریکی و طبقه‌بندی چراغهای روشنایی بر اساس IEC 598-1

نشانه	کد حفاظت بین‌المللی	شرح
	-	ترمینال زمین
A	-	آمپر
Hz	-	فرکانس (هرتز)
V	-	ولت
W	-	توان (وات)
	-	گروه II
	-	گروه III
$t_a \dots ^\circ C$	-	حداکثر حرارت محیط نامی
	-	هشدار در مورد عدم استفاده از لامپهای نور سرد
	-	حداقل فاصله از اشیا روسن بر حسب متر
	-	چراغهای بالاست یا ترانسفورماتور سرخود برای نصب مستقیم بر روی سطوح قابل اشتعال
-	IP20	چراغهای معمولی (بدون حفاظت)
	IPX1	ضد قطره
	IPX3	ضد باران
	IPX4	ضد آب پاشیدگی
	IPX5	ضد فوران آب
	IPX7	ضد آب (غوطه‌وری در آب)
	IPX8	ضد آب با فشار (قابل استفاده در زیر آب با تعیین حداکثر عمق بر حسب متر)
-	IP4X	حفظه در برابر اجسام با قطر یک میلیمتر
	IP5X	ضد گرد و غبار
	IP6X	غیرقابل نفوذ در برابر گرد و غبار

۴-۲ طراحی و محاسبه روشنایی

۴-۲-۱ روش‌های نورپردازی

روش‌های نورپردازی از نظر ترتیب استقرار منابع نوری به چهار دسته به شرح زیر قابل طبقه‌بندی است:

الف - نورپردازی موضعی که شامل یک واحد روشنایی تکی با توان مصرفی کم است و برای هر کارگر، ماشین یا میز کار در سطحی نزدیک به محل کار نصب می‌شود و در آن یکنواختی روشنایی مطرح نمی‌باشد.

ب - روش نورپردازی عمومی که در آن واحدهای روشنایی در سطحی نسبتاً نزدیک به سقف و یا لاقل با فاصله کافی از سطح کار نصب می‌شود. در این روش نورپردازی فوائل چراغها از یکدیگر یکسان بوده و بدون توجه به محل استقرار ماشینها، مبلمان یا سایر وسائل به گونه‌ای تعیین می‌شود که روشنایی به صورت یکنواخت توزیع گردد.


پ - نورپردازی گروهی روش میانه‌ای است بین نورپردازی موضعی و عمومی که در آن واحدهای روشنایی نزدیک به سقف و یا با فاصله قابل ملاحظه از سطح کار نصب می‌شود. در این روش فوائل نصب چراغها یکسان نمی‌باشد لیکن واحدهای مزبور در ارتباط با محل استقرار سطوح کار، ماشینها، موقعیت اپراتورها و مانند آن قرار می‌گیرد به گونه‌ای که روشنایی کافی برای هر ماشین، اپراتور یا سطوح کار دیگر تأمین شود. در این سیستم تأمین روشنایی یکنواخت مدنظر نمی‌باشد.

ت - در روش نورپردازی ترکیبی عمومی و موضعی روشنایی یکنواخت برای تمامی محیط به وسیله واحدهای روشنایی که طبق روش نورپردازی عمومی نصب می‌شود تأمین شده و در مواردی که شدت نور بیشتری مورد نیاز است از چراغهای موضعی استفاده می‌گردد.

۴-۲-۲ روش‌های محاسبه روشنایی

عمده‌ترین روش‌های محاسبه روشنایی و موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

الف - روش نقطه‌ای

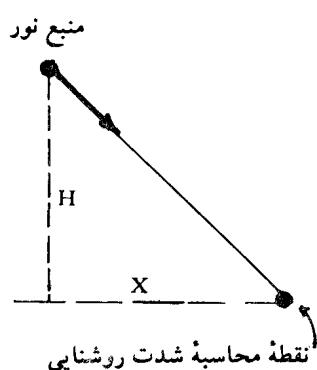

شکل ۴-۱

در این روش که براساس قانون عکس مجدد
فاصله استوار است، شدت شار نوری (I) بر حسب
عکس مجدد فاصله منبع نور از نقطه اندازه‌گیری
D تغییر می‌کند و شدت روشنایی (E) در هر سطح
عمود بر پرتوهای نور با استفاده از فرمول $E = \frac{I}{D^2}$
قابل محاسبه است. بنابراین شدت روشنایی در
سطح افقی (E_h) و عمودی (E_v) به شرح زیر
خواهد بود:

$$E_h = \frac{I \times H}{D^2} \quad \text{و} \quad E_v = \frac{I \times X}{D^2}$$


این روش که برای محاسبه نور مستقیم قابل استفاده است در نورپردازی موضعی و در مواردی که یک منبع نور واحد مطرح است غالباً به کار می‌رود.

ب - روش استفاده از ضریب چراغ یا ضریب کاربردی^۱

در نورپردازی فضاهای داخلی نور غیرمستقیم سطوح انعکاسی مانند سقف، دیوار و سطوح کار نیز باید مورد محاسبه قرار گیرد. از جمله روش‌های محاسباتی متداول در این زمینه روش استفاده از ضریب بهره چراغ یا ضریب کاربردی است که به ویژگیهای توزیع نور چراغها، ترتیب استقرار و خصوصاً ارتفاع نصب آن بستگی دارد. این ضریب مضافاً به شکل هندسی فضای محصور و خواص انعکاسی دیوارها، سقف، کف و مبلمان نیز مرتبط است. در این روش محاسبه شار نوری و در نتیجه تعیین تعداد چراغها با استفاده از جدول ۴-۵ به دو صورت زیر امکان‌پذیر است:

۱- محاسبه شاخص فضا، K از رابطه (۱) جدول ۴-۵ و تعیین ضرایب نگهداری و بهره چراغ از جداول مشخصات چراغها و محاسبه شار نوری چراغها بر حسب لومن از فرمول (۲) جدول مذبور. در این روش ارتفاع سطح کار 85 متر در نظر گرفته می شود.

۲- تقسیم‌بندی فضای مورد محاسبه^۲ به سه بخش سقفی، میانی و کفی مطابق شکل ۴-۲ و محاسبه ضرایب بخشها (ضرایب کاواک) از فرمول (۳)، تعیین انعکاس مؤثر سقف (ρ_{cc}) و کف (ρ_{pc}) با توجه به ضرایب انعکاس واقعی سقف و دیوارها و یا کف و دیوارها به کمک جداول مربوط^۳ به صورت اعداد واحد و به دست آوردن ضرایب MF و CU از جداول مشخصات چراغها و محاسبه شار نوری چراغها ϕ بر حسب لومن از رابطه (۲). در این روش تعیین ارتفاع سطح کار در اختیار طراح است.

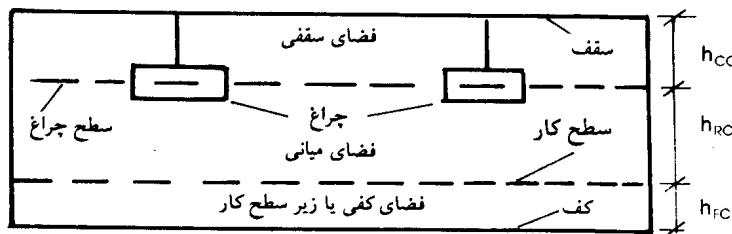

شکل ۴-۲ - تقسیم‌بندی فضای اتاق.

۳-۴ - ۴ تعیین نوع و تعداد چراغها در یک طرح روشنایی

۱-۳-۴-۴ در یک طرح روشنایی جنبه‌های اقتصادی، که شامل تعداد و هزینه چراغها و بخصوص لامپها و نیز هزینه نگهداری و تعمیر آن می‌باشد، باید در نظر گرفته شود. علاوه بر این، یک طرح روشنایی هنگامی قابل قبول است که اصول بهداشتی در مورد آن رعایت گردیده باشد یعنی در مرحله اول بایستی نور تولید شده یکنواخت بوده و در قدم بعدی روشنایی کافی و تا حد امکان به نور روز نزدیک باشد. بنابراین در طراحی و محاسبه روشنایی، باید دو عامل اقتصادی و بهداشتی توأم در نظر گرفته شود.

۴-۳-۲-۴ در هر طرح روشنایی، به موازات اعمال و اجرای اهداف مورد نظر کارفرما، بایستی نوع محل چراغها و چگونگی قرار دادن و فواصل آن از یکدیگر و نیز معماری محل از نظر رعایت اصول زیبایی در مدنظر قرار گیرد.

۳-۳-۴-۴ در طراحی و اجرای پروژه روشنایی، علاوه بر تعیین نوع روشنایی یعنی روشنایی عمومی یا روشنایی موضعی باید نوع جریان، ولتاژ، فرکانس و مدت استفاده از روشنایی نیز توجه شود تا بهوسیله این عوامل بتوان لامپ و چراغ و مقطع سیم مورد نظر را انتخاب نمود.

۴-۳-۴-۴ شدت روشنایی داخلی برحسب لوکس (لومن بر متر مربع) برای اماكن مسکونی، عمومی، کارخانجات و کارگاهها برابر استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در جدول ۳-۴ درج شده است. در استاندارد مذبور میزان روشنایی برای هر محل به صورت دو مقدار کمینه و پیشنهادی در نظر گرفته شده است. شدت روشنایی مورد نظر باید حتی الامکان هم ارز مقادیر پیشنهادی انتخاب شود و در صورتی که شرایط فنی و اقتصادی ایجاب کند می توان میزان روشنایی را بیش از مقادیر پیشنهادی انتخاب نمود ولی هیچ گاه باید کمتر از میزان کمینه باشد.

شدت نور لازم شامل نور عمومی و در صورت لزوم نور موضعی برای قسمتهای مختلف بیمارستان برابر استاندارد ۱۹۸۸-۵۰۳۵ DIN در جدول ۴-۴ ارائه شده است.

۵-۳-۴-۴ سیستم روشنایی مورد لزوم باید با توجه به نوع کار از نظر میزان دقت و احتیاج به روشنایی، سایه اندازی، ارتفاع نصب، ارتفاع محل کار، و در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و بهداشتی انتخاب شود.

۶-۳-۴-۴ پس از انتخاب نوع چراغ و تعیین شدت روشنایی مورد لزوم از جدول ۳-۴ یا ۴-۴، تعداد چراغهای لازم برای هر اتاق یا هر فضای مورد نظر دیگر با استفاده از یکی از روشهای مندرج در بند ۴-۲ محاسبه و تعیین می شود.

جدول ۳-۴ شدت روشنایی بر حسب لوگن

پیشنهادی	کمینه	مکان	پیشنهادی	کمینه	مکان
۵۰۰	۲۰۰	۳-۴-آزمایشگاه			۱- محلهای مسکونی
۷۰۰	۵۰۰	۴-۴-کلاس نقاشی و کارهای دستی	۲۰۰	۷۰	۱- اتاق نشیمن و پذیرایی
۳۰۰	۱۵۰	۵-۴-سالن ورزشی سرپوشیده	۵۰۰	۱۵۰	۲- اتاق مطالعه (نوشتن، خواندن کتاب، مجله و روزنامه)
۱۰۰	۵۰	۶-۴-رختکن، توالت، دستشویی	۲۰۰	۱۰۰	۳- آشپزخانه (ظرفشویی، اجاق گاز و میز کار)
		۵- بیمارستان (به جدول ۴-۴ رجوع شود)	۱۰۰	۵۰	۴- اتاق خواب
			۵۰۰	۲۰۰	۱- روشنایی عمومی ۲- روشنایی تخت خواب و میز توالت
		۶- کارخانه کنسروسازی			۳- حمام
۵۰۰	۱۵۰	۱-۶- محل دسته‌بندی و تفکیک			۴-۱- روشنایی عمومی
۲۰۰	۱۰۰	۲-۶- محل پوست کندن	۱۰۰	۵۰	۴-۲- آینه (برای اصلاح صورت)
۳۰۰	۱۵۰	۳-۶- محل پختن	۵۰۰	۲۰۰	۵- پلکان
۵۰۰	۳۰۰	۴-۶- محل قوطی پرکنی	۱۵۰	۱۰۰	۶- راهرو، سرسرآ و آسانسور
		۷- آسیاب غلات	۱۵۰	۵۰	
۱۰۰	۷۰	۱-۷- روشنایی عمومی			۷- دفاتر و اداره‌ها
۵۰۰	۲۰۰	۲-۷- روشنایی محل کار	۵۰۰	۲۰۰	۸- تمام کارهای عمومی
		۸- نانوایی	۶۰۰	۳۰۰	۹- ماشین‌نویسی و محل دیکته کردن
۳۰۰	۲۰۰	۱-۸- خمیرگیری			۱۰- حسابداری و ماشینهای حساب و انديکاتورنويسى
		۲-۸- اتاق تنور:	۳۰۰	۱۰۰	۱۱- بايگاني
۲۰۰	۱۰۰	۱-۲-۸- روشنایی عمومی	۱۰۰۰	۵۰۰	۱۲- اتاق نقشه‌کشی
۵۰۰	۳۰۰	۲-۲-۸- تنور	۵۰۰	۲۰۰	۱۳- اتاق کنفرانس
۳۰۰	۲۰۰	۳-۸- بسته‌بندی	۵۰۰	۱۵۰	۱۴- اتاق انتظار و اطلاعات
		۹- کارخانه شکلات و آبنبات‌سازی	۱۵۰	۵۰	۱۵- پلکان
		۱-۹- تهیه مواد اولیه			۱۶- راهرو، سرسرآ و آسانسور
۱۵۰	۱۰۰	۱-۱-۹- روشنایی عمومی	۲۰۰	۱۰۰	۱۷- کتابخانه
۵۰۰	۳۰۰	۲-۱-۹- روشنایی رزی نوار	۲۰۰	۱۰۰	۱۸- قفسه‌ها (در سطح عمودی)
۲۰۰	۱۵۰	۲-۹- تزیین و بسته‌بندی	۵۰۰	۳۰۰	۱۹- سالن مطالعه
		۱۰- کارخانه لبیات			۲۰- روی میز مطالعه
۱۰۰	۷۰	۱-۱۰- مسکوکی تخلیه	۵۰۰	۲۰۰	۲۱- مدارس
۳۰۰	۳۰۰	۲-۱۰- ظرف‌نشانی	۵۰۰	۳۰۰	۲۲- کلاس درس، آمفی‌თئاتر
					۲۳- تحکه‌خانه (در سطح عمودی)

جدول ۴ - ۳ شدت روشنایی بر حسب نوکس. (ادامه)

مکان	کمینه	پیشنهادی	مکان	کمینه	پیشنهادی	مکان
۱۰- ماشین آلات تهیه مواد	۲۰۰	۲۰۰	۹-۱۳- بازرسی:	۳۰۰	۳۰۰	
۱۱- پُر کردن بطری	۲۰۰	۲۰۰	۱۳-۹-۱۳- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	
۱۰- آزمایشگاهها	۳۰۰	۳۰۰	۱۳-۹-۱۳- روشنایی محل کار	۵۰۰	۳۰۰	
۱۱- کارخانه نوشابه سازی			۱۴- کارخانه نساجی (پنبه)			
۱۱- روشنایی عمومی			۱۴- عدل شکن:			
۱۱- محل تهیه و تخمیر			۱۴-۱-۱۴- روشنایی عمومی	۱۰۰	۷۰	
۱۱- محل شست و شوی لوازم			۱۴-۲-۱۴- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۱۱- محل پر کردن			۱۴-۲-۱۴- حلاجی:	۳۰۰	۲۰۰	
۱۲- چاپخانه و گراور سازی			۱۴-۱-۲-۱۴- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	
۱۲- ماشین حروف چینی:			۱۴-۲-۲-۱۴- روشنایی محل کار			
۱۲- روشنایی عمومی			۱۴-۳-۱۴- نخریسی و دولاتابی:			
۱۲- محل حروف چینی چاپ:			۱۴-۱-۳-۱۴- روشنایی عمومی			
۱۲- روشنایی عمومی			۱۴-۲-۳-۱۴- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۱۲- روی ماشین			۱۴-۴-۱۴- دوک کردن:	۵۰۰	۳۰۰	
۱۲- میز تصحیح			۱۴-۱-۴-۱۴- روشنایی عمومی			
۱۲- گراور سازی			۱۴-۲-۴-۱۴- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۱۲- حکاکی			۱۴-۵-۱۴- بافنده‌گی:	۵۰۰	۳۰۰	
۱۳- کارخانه شیشه سازی			۱۴-۱-۵-۱۴- روشنایی عمومی	۷۰۰	۵۰۰	
۱۳- کوره			۱۴-۲-۵-۱۴- روشنایی محل کار	۷۰۰	۵۰۰	
۱۳- روشنایی عمومی			۱۴-۶-۱۴- آزمایشگاه رنگ:	۳۰۰۰	۲۰۰۰	
۱۳- محلوط کردن مواد خام:			۱۴-۷-۱۴- روشنایی عمومی			
۱۳- روشنایی عمومی			۱۴-۲-۷-۱۴- روشنایی محل کار	۳۰۰	۱۰۰	
۱۳- روی دستگاههای توزین			۱۴-۷-۱۵- کارخانه نساجی (پشم)			
۱۳- دمیدن و پرس کردن:			۱۵- عدل شکن:			
۱۳- روشنایی عمومی			۱۵-۱-۱۵- روشنایی عمومی	۱۵۰	۱۰۰	
۱۳- روشنایی محل کار			۱۵-۱-۱-۱۵- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۱۳- برش			۱۵-۲-۱۵- حوضچه‌ها:	۲۰۰	۱۵۰	
۱۳- صیقل دادن			۱۵-۳-۱۵- محل شست و شوی:	۲۰۰	۱۵۰	
۱۳- تقره کاری (آینه کاری)			۱۵-۱-۳-۱۵- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	
۱۳- تراش دقیق			۱۵-۲-۳-۱۵- روشنایی محل کار	۵۰۰	۳۰۰	
۱۳- تزیین و چلاع حکاکی			۱۵-۴-۱۵- حلاجی:	۵۰۰	۳۰۰	

جدول ۴-۳ شدت روشنایی بر حسب لوکس. (ادامه)

پیشنهادی	کمینه	مکان	پیشنهادی	کمینه	مکان
		۱۸- کارخانه رنگسازی	۲۰۰	۱۰۰	۴-۱۵- روشنایی عمومی
۱۰۰	۵۰	۱-۱۸- مخلوط، آسیاب و پودر کردن	۳۰۰	۲۰۰	۲-۴-۱۵- روشنایی محل کار
		۲-۱۸- پر کردن و توزین			۵-۱۵- پشم ریسی و دولatabی:
۲۰۰	۱۰۰	۱-۲-۱۸- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	۱-۵-۱۵- روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	۲-۲-۱۸- روشنایی محل کار	۵۰۰	۳۰۰	۲-۵-۱۵- روشنایی محل کار
		۳-۱۸- آزمایشگاه رنگ:			۶-۱۵- دوک کردن (ماسوره پیچی):
۵۰۰	۲۰۰	۱-۳-۱۸- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	۱-۶-۱۵- روشنایی عمومی
۱۰۰۰	۵۰۰	۲-۳-۱۸- روشنایی محل کار	۵۰۰	۳۰۰	۲-۶-۱۵- روشنایی محل کار
					۷-۱۵- بافتگی:
		۱۹- کارخانه لاستیک سازی	۳۰۰	۲۰۰	۱-۷-۱۵- روشنایی عمومی
		۱-۱۹- تهیه مواد اولیه:	۵۰۰	۳۰۰	۲-۷-۱۵- روشنایی محل کار
۳۰۰	۲۰۰	۱-۱-۱۹- ماشین مخلوط کردن و			۳-۱۵- چله کشی و تاریچی:
		ورز دادن	۱۰۰۰	۷۰۰	۱-۸-۱۵- روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	۲-۱-۱۹- نوار کردن	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۲-۸-۱۵- روشنایی محل کار
		۲-۱۹- تهیه الیاف			
۵۰۰	۳۰۰	۱-۲-۱۹- برش الیاف و تهیه لایه ها			۱۶- کارخانه نساجی (ابریشم
۳۰۰	۲۰۰	۲-۲-۱۹- روی ماشینها			طبیعی و الیاف مصنوعی)
		۳-۱۹- ساخت لاستیک و سایل نقلیه:	۱۰۰	۵۰	۱-۱۶- حوضچه
۲۰۰	۱۰۰	۱-۳-۱۹- روشنایی عمومی			۲-۱۶- رسندگی و دولatabی:
۳۰۰	۲۰۰	۲-۳-۱۹- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	۱-۲-۱۶- روشنایی عمومی
۳۰۰	۲۰۰	۴-۱۹- ولکانیزه کردن	۵۰۰	۳۰۰	۲-۲-۱۶- روشنایی محل کار
		۵-۱۹- بازرگانی:			۳-۱۶- بافتگی:
۳۰۰	۲۰۰	۱-۵-۱۹- روشنایی عمومی	۵۰۰	۳۰۰	۱-۳-۱۶- روشنایی عمومی
۵۰۰	۳۰۰	۲-۵-۱۹- روشنایی محل کار	۷۰۰	۵۰۰	۲-۳-۱۶- روشنایی محل کار
۳۰۰	۲۰۰	۶-۱۹- بسته بندی			۴-۱۶- بازرگانی منسوجات:
			۱۵۰۰	۱۰۰۰	۱-۴-۱۶- روشنایی محل کار
		۲۰- کارخانه دخانیات			
۲۰۰	۱۵۰	۱-۲۰- محل برش			۱۷- کارخانه صنایع شیمیایی
۲۰۰	۱۵۰	۲-۲۰- خشک و تخمیر کردن	۳۰۰	۲۰۰	۱-۱۷- جلو دستگاههای مخلوط کننده
۳۰۰	۲۰۰	۳-۲۰- درجه بندی			و خردکننده
			۲۰۰	۱۵۰	۱۷- ۲- روی دستگاههای کنترل و
		۲۱- کارخانه صابون سازی			سنگش (در سطح عمودی)
۲۰۰	۱۵۰	۱-۲۱- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	۳-۱۷- روی میز کنترل
۳۰۰	۲۰۰	۲-۲۱- تابلوهای کنترل			۴-۱۷- آزمایشگاهها:
۳۰۰	۲۰۰	۳-۲۱- ماشینهای بسته بندی	۳۰۰	۲۰۰	۱-۴-۱۷- روشنایی عمومی
			۵۰۰	۳۰۰	۲-۴-۱۷- روشنایی محل کار

جدول ۴ - ۳ شدت روشنایی بر حسب لوکس. (ادامه)

مکان	پیشنهادی	کمینه	مکان	پیشنهادی	کمینه
۲۲- کارگاههای مکانیکی			۳-۲-۲-۲۴- با قطعات خیلی ظرفی روی میز کار یا روی ماشین و ساختن ابزار و سنجش کالیبر و تراش قطعات دقیق	۱۵۰۰	۱۰۰۰
۱-۲-۲۲- کارهای خشن مانند شمارش و بازرسی سطحی اشیای موجود در محل:			۱۵۰	۱۰۰	۱-۱-۲۲- روشنایی عمومی
۲-۱-۲۲- روشنایی محل کار	۲۵- جوشکاری و لحیم کاری	۳۰۰	۱۵۰	۱۰۰	۲-۲-۲۲- کارهای متوسط، مانند بازرسی
۲-۲-۲۲- کارهای با شخص:	۱-۲۵- جوشکاری:				
۱-۲-۲۲- روشنایی عمومی	۱-۱-۲۵- روشنایی عمومی	۲۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۱-۲-۲-۲۲- روشنایی عمومی
۲-۲-۲۲- روشنایی محل کار	۲-۱-۲۵- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	۳۰۰	
۳-۲۲- کارهای دقیق، مانند کار باوسایل مخابراتی، دستگاههای سنجش و وسایل دقیق	۲-۲-۲۵- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	۷۰۰	۳-۲۲- کارهای دقیق، مانند کار باوسایل
۴-۲۲- کارهای خیلی دقیق مانند سنجش و بازرسی اجزا و وسایل ساخته شده	۲۶- ریخته گری	۲۵۰۰	۱۵۰۰	۱۵۰۰	۴-۲۲- کارهای بسیار دقیق (کار با چشم مسلح)
۵-۲۲- کارهای موتور	۱-۲۶- ماهیچه سازی				
۱-۲۳- محل قطعه های بزرگ	۱-۱-۲۶- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	۲۰۰	۱-۲-۲-۲۶- روشنایی عمومی
۲-۲۳- محل قطعه های متوسط	۲-۱-۲-۲۶- روشنایی محل کار	۲۰۰	۱۰۰۰	۵۰۰	۲-۱-۲-۲۶- روشنایی محل کار
۳-۲۳- محل قطعه های کوچک	۲-۲-۲-۲۶- قالب گیری با دست:			۱۰۰۰	۱۰۰۰
۴-۲۳- محل قطعه های خیلی کوچک	۱-۲-۲-۲۶- قالب گیری معمولی با دست یا ماشین:	۳۰۰	۲۰۰	۱۵۰	۱-۲-۲-۲۶- قالب گیری معمولی با دست یا ماشین:
۱-۲۴- کار با ورقهای فلزی (روی میز کار)	۱-۱-۲-۲۶- روشنایی عمومی	۲۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۱-۱-۲-۲-۲۶- روشنایی عمومی
۲-۲۴- کار با ماشینهای افزار (صنایع فلزی)	۲-۱-۲-۲-۲۶- قالب گیری ظرفی با دست:	۳۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۲-۱-۲-۲-۲۶- قالب گیری ظرفی با دست:
۱-۲-۲۴- روشنایی عمومی	۱-۲-۲-۲۶- روشنایی عمومی	۲۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۱-۱-۲-۲-۲۶- روشنایی عمومی
۲-۲-۲۴- روشنایی محل کار:	۲-۱-۲-۲-۲۶- با قطعات متوسط روی میز کار یا روی ماشین و تراش قطعات بزرگ	۳۰۰	۳۰۰	۳۰۰	۲-۱-۲-۲-۲۶- با قطعات کوچک روی میز کار یا روی ماشین و تراش قطعات متوسط و کوچک و تنظیم ماشینهای خودکار
۳-۲-۲۴- با قطعات کوچک روی میز کار یا روی ماشین و تراش قطعات متوسط و کوچک و تنظیم ماشینهای خودکار	۵-۲۶- تمیز کردن قطعات ریخته شده: ۶-۲۶- بازرسی قطعات ریخته شده:	۱۰۰	۵۰	۳۰۰	۱-۴-۲۶- روشنایی عمومی
۴-۲-۲۴- با قطعات کوچک روی میز کار یا روی ماشین و تراش قطعات متوسط و کوچک و تنظیم ماشینهای خودکار	۱-۶-۲۶- روشنایی عمومی	۳۰۰	۱۵۰	۲۰۰	۱-۱-۴-۲۶- روشنایی عمومی
۵-۲-۲۴- با قطعات کوچک روی میز کار یا روی ماشین و تراش قطعات متوسط و کوچک و تنظیم ماشینهای خودکار	۲-۶-۲۶- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	۳۰۰	۲-۲-۴-۲۶- روشنایی محل کار

جدول ۴-۳ شدت روشنایی بر حسب لوکس. (ادامه)

مکان	کمینه	پیشنهادی	مکان	کمینه	پیشنهادی	مکان
۲۷- کارخانه ذوب آهن			۳۱- کارگاه صحافی			
۱-۲۷- محل تخلیه و انبار مواد اولیه			۱-۳۱- صحافی معمولی:	۱۰۰	۵۰	
۲-۲۷- محل کوره‌های بلند	۲۰۰	۱۵۰	۱-۱-۳۱- روشنایی عمومی	۱۵۰	۱۰۰	
۳-۲۷- نورد قطعه‌های بزرگ	۳۰۰	۲۰۰	۲-۱-۳۱- روشنایی محل کار	۱۰۰	۵۰	
۴-۲۷- نورد و پروفیل‌سازی:			۲-۳۱- برش:			
۱-۴-۲۷- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	۱-۲-۳۱- روشنایی عمومی	۳۰۰	۱۵۰	
۲-۴-۲۷- روشنایی محل کار	۵۰۰	۳۰۰	۲-۲-۳۱- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۵-۲۷- حدیده سیمه‌های کلفت			۳-۳۱- چاپ با فشار روی جلد:	۱۰۰	۵۰	
۶-۲۷- حدیده سیمه‌های نازک:	۳۰۰	۲۰۰	۱-۳-۳۱- روشنایی عمومی			
۷-۲۷- روشنایی عمومی	۵۰۰	۳۰۰	۲-۳-۳۱- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۸-۲۷- روشنایی محل کار			۵۰۰	۳۰۰	۳۰۰	
۹-۲۷- نورد ورقه‌ای نازک:			۳۲- صنایع سفالی (سرامیک)			
۱-۷-۲۷- روشنایی عمومی	۱۵۰	۱۰۰	۱-۳۲- تهیه و عمل آوردن گل	۳۰۰	۲۰۰	
۲-۷-۲۷- روشنایی محل کار	۲۰۰	۱۵۰	۲-۳۲- فرم دادن	۵۰۰	۳۰۰	
۳-۲۷- بازرسی ورقه‌ای فلزی:	۱۵۰	۱۰۰	۳-۳۲- کوره			
۴-۸-۲۷- روشنایی عمومی	۷۰۰	۵۰۰	۴-۳۲- تزیین و لعاب کاری	۳۰۰	۲۰۰	
۵-۸-۲۷- روشنایی محل کار			۵۰۰	۳۰۰	۳۰۰	
۶- کارگاه دستکش‌سازی			۳۳- کارگاه آهنگری:			
۷- کارگاه آهنگری	۵۰۰	۳۰۰	۱-۳۳- بافنده‌گی			
۸- کارگاه آهنگری	۵۰۰	۳۰۰	۲-۳۳- برش و پرس	۱۵۰	۱۰۰	
۹- کارخانه اتومبیل‌سازی	۱۰۰۰	۷۰۰	۳-۳۳- دوزندگی (روشنایی محل کار)			
۱۰- مونتاژ قطعات	۷۰۰	۵۰۰	۴-۳۳- بازرسی			
۱۱- کارگاه نقاشی (روی بدنه ماشین)			۳۴- کارگاه کلاهدوزی	۱۰۰۰	۵۰۰	
۱۲- تودوزی	۳۰۰	۲۰۰	۱-۳۴- رنگرزی، تمیزکاری، نمدمالی، فرم دادن	۳۰۰	۲۰۰	
۱۳- بازرسی نهایی			۲-۳۴- دوزندگی	۵۰۰	۳۰۰	
۱۴- نیروگاهها	۷۰۰	۵۰۰	۳۵- کارگاه قالی‌بافی			
۱۵- موتورخانه:			۱-۳۵- محل انتخاب مواد اولیه	۲۰۰	۱۵۰	
۱۶- روشنایی عمومی			رنگ شده:	۳۰۰	۲۰۰	
۱۷- روشنایی محل کار			۱-۱-۳۵- روشنایی عمومی			
۱۸- اتاق فرمان:	۲۰۰	۱۵۰	۲-۱-۳۵- روشنایی محل کار	۳۰۰	۲۰۰	
۱۹- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	۲-۲-۳۵- کارگاه بافت:	۵۰۰	۳۰۰	
۲۰- محل کار (روی تابلوها)			۱-۲-۳۵- روشنایی عمومی	۳۰۰	۲۰۰	

جدول ۴ - ۳ شدت روشنایی بر حسب لوکس. (ادامه)

مکان	پیشنهادی	کمینه	مکان	پیشنهادی	کمینه
۲-۲-۳۵- روشنایی محل کار	۳۰۰	۵۰۰	۳-۳۵- محل پرداخت	۲۰۰	۳۰۰
۳۶- کارگاه دباغی			۱۰۰	۱۵۰	
۱-۳۶- حوضچه‌ها			۱۵۰	۲۰۰	
۲-۳۶- تمیز کردن و رنگ کردن			۱۰۰	۲۰۰	
۳-۳۶- پرداخت و برش و غلطک زنی			۲۰۰	۳۰۰	
۳۷- کارگاه سراجی			۳۰۰	۵۰۰	۵۰۰
۱-۳۷- برش، پرداخت و فرم دادن			۵۰۰	۱۰۰۰	
۲-۳۷- دوخت					
۳۸- کارخانه کفاشی			۵۰۰	۷۰۰	
۱-۳۸- بازرسی و انتخاب مواد اولیه			۵۰۰	۷۰۰	
۲-۳۸- روی میز کار			۳۰۰	۵۰۰	
۳-۳۸- روی ماشینها					
۳۹- کارخانه کاغذسازی			۲۰۰	۳۰۰	
۱-۳۹- مخلوط و خمیر کردن مواد			۱۵۰	۳۰۰	
۲-۳۹- برش و تکمیل					
۴۰- کارگاه نجاری			۲۰۰	۳۰۰	
۱-۴۰- ماشینهای اره			۲۰۰	۳۰۰	
۲-۴۰- روی میز کار			۳۰۰	۵۰۰	
۳-۴۰- روی سایر ماشینها					

جدول ۴-۳ شدت روشنایی لازم برای قسمتهای مختلف بیمارستان بر حسب لوکس بر اساس استاندارد DIN 5035-1988

شدت نور لوکس	شرح محل و نوع روشنایی	شدت نور لوکس	شرح محل و نوع روشنایی
	۶- اتفاق عمل		۱- اتفاچهای خواب بیماران
۱۰۰۰	روشنایی عمومی	۱۰۰	روشنایی عمومی
۲۰۰۰۰) تا (۱۰۰۰۰۰)	روشنایی موضعی	۲۰۰	روشنایی مطالعه
		۳۰۰	روشنایی معاينه
	۷- اتفاچهای فرعی بخش عمل		۲- بخش نوزادان
	روشنایی عمومی رختکن	۲۰۰	روشنایی عمومی
	اتفاقهای شست و شوی	۲۰	روشنایی مراقبت شب
۵۰۰	آماده سازی قبل از عمل		۳- اتفاچهای معاينه و درمان عمومی
	نگهداری بعد از عمل	۵۰۰	روشنایی عمومی
	نگهداری وسایل جراحی	۱۰۰۰	روشنایی موضعی معاينه
	نگهداری لوازم استریل		۴- اتفاچهای معاينه و درمان ویژه
	محل استریل کردن		۱-۴- معاينات اندوسکبی
۵۰۰	ریکاوری	۵۰۰	آماده سازی
قابل تبدیل			ارولوژی
به ۱۰۰		۵۰	رکتوسکبی
			گانیکالوژی
	۸- اتفاچهای درمان، حمامهای طبی، فیزیوتراپی، ماساژ		۲-۴- معاينات چشم
۳۰۰	روشنایی عمومی	۵۰۰	روشنایی عمومی
	۹- اتفاچهای دیالیز		انکسارستنجی
۱۰۰	روشنایی عمومی اتفاق	۵۰	عکسبرداری شبکیه
	روشنایی عمومی محل		معاینه درونی
۵۰۰	مریض خوابها		انحرافستنجی
	۱۰- آزمایشگاه و داروخانه		دیدستنجی
۵۰۰	روشنایی عمومی		انطباقستنجی
۱۰۰۰	کنترل رنگ	۵	۳-۴- معاينات رادیوگرافی
	۱۱- راهروها و راه پله ها	۵۰۰	روشنایی عمومی
۲۰۰	در محل مریض خوابها- روز	۲۰	کاربا مانیتور
۵۰	شب		۴-۴- دندانپزشکی
۳۰۰	روز در بخش عمل	۵۰۰	نور عمومی
۱۰۰	شب	۸۰۰۰	نور موضعی
	۱۲- توالتها و قسمتهای کثیف		۵-۴- معاينات پوستی
۲۰۰	توالتها	۵۰۰	نور عمومی
۳۰۰	قسمتهای کثیف		۵- مراقبتهاشیدید
	۱۳- اتفاق کار پزشکان و پرستاران	۱۰۰	نور عمومی
	روشنایی عمومی	۳۰۰	نور عمومی روی تختها
	روشنایی کارهای چشمی	۱۰۰۰	نور موضعی روی تختها
۵۰۰	سخت	۲۰	روشنایی مراقبت شب

جدول ۴ - ۵ برگ محاسبه روشنایی

۱ - مشخصات طرح		
نام طرح	شماره	محل پروژه
بخش	طبقه	شماره نقشه
۲ - مشخصات اتاق		
مساحت اتاق (A)	ارتفاع (H) متر	عرض (W) متر
انعکاس دیوارها (درصد)		طول (L) متر
۳ - مشخصات چراغ		
شدت نور (E)	ضریب نگهداری (MF)	ضریب بهره (CU)
۴ - فرمولهای محاسباتی		
(۱) $K = \frac{L \times W}{H(L+W)}$		شاخص فضای (K)
(۲) $\phi = \frac{A \times E}{C_U \times M_F}$		میزان نور لازم (لومن)
(۳) $(X)CR = \frac{\Delta h_{(XY)}(L+W)}{L \times W}$		(شکل ۴ - ۴)
ضریب کاواک ^۱ [h _(XY)] و فواصل کاواک [h _(XY) CR] :		
ضریب سقفتی (FCR)	ضریب میانی (RCR)	ضریب (CCR)
h_{FC}	فاصله چراغ تا سطح کار:	h_{CC}
تعداد لامپها و میزان مصرف (وات):		
تعداد و نوع چراغ:		

۵-۴ مشخصات چراغهای روشنایی و موارد کاربرد آن:

- ۱-۵-۴** تعداد انواع مختلف چراغها و لامپها باید در حداقل ممکن بوده و در انتخاب آن باید عوامل هزینه اولیه، هزینه تعمیر و نگهداری و تعویض، خیرگی لامپ، صدا، پارازیت رادیویی و بالاخره معناری محل در نظر گرفته شود. جدول ۴-۶ بهره نوری، رنگ، طول عمر، اثر تغییرات ولتاژ و تجهیزات لامپهای مختلف را با یکدیگر مقایسه می نماید.
- ۲-۵-۴** چراغهای حاوی لامپهای رشته ای باید دارای سریچ لامپ مارپیچی باشد. لامپهای فیلامان تنگستن باید از بهترین نوع بوده و برابر استاندارد بین المللی IEC ساخته شده باشد.
- ۳-۵-۴** چراغهای فلورسنت باید دارای سریچهای میخی (دو شاخه ای) بوده و شامل چوکهای رفع کننده تداخل رادیویی، خازنهای تصحیح ضرب قدرت، لامپ و در صورت لزوم کلیدهای راه انداز (استارتر) باشد. در هنگام انتخاب انواع لامپهای فلورسنت باید در مورد احتمال تولید اعوجاج رنگ نامطلوب توسط این لامپها دقت و توجه کافی به عمل آید. رفلکتورها و حبابها باید طوری طراحی و ساخته شده باشد که تعویض و تمیز کردن لامپها به سهولت انجام پذیرد.
- ۴-۵-۴** سریچها باید مناسب نوع لامپ مصرفی و از نوع چینی یا برنجی باشد. استفاده از سریچهای پلاستیکی در هیچ مورد مجاز نخواهد بود. سریچها باید طوری باشد که اتصال الکتریکی فقط موقعی که لامپ کاملاً بسته شده است انجام پذیرد.
- ۵-۵-۴** در مورد چراغهای رشته ای، بغير از مواردی که لامپ دیده می شود لامپ با شیشه بی رنگ باید در کلیه چراغها مصرف شود.
- ۶-۵-۴** خازن تصحیح ضرب قدرت باید در کلیه چراغها بجز چراغهای رشته ای پیش بینی و نصب شود.
- ۷-۵-۴** کلیه چراغها بایستی به طور کامل با حباب، سریچ، لامپ و وسایل نصب از قبیل پیچ و مهره، رول پلاک، لوله آویز، روزت و سایر وسایل مربوطه تهیه و نصب شود.
- ۸-۵-۴** چراغها باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که هنگام استفاده طبیعی از آن کیفیت کارشان قابل اطمینان بوده و هیچ گونه خطری برای مصرف کننده یا محیط اطراف ایجاد نکند.
- ۹-۵-۴** چراغها باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که نگهداری عمومی آن از جمله تمیز کردن، تعویض نمودن لامپها و راه اندازها بدون ایجاد صدمه ای به چراغ یا خطری برای کننده کار امکان پذیر باشد.
- ۱۰-۵-۴** اتصالات پیچ شده و سایر اتصالات ثابت بین قسمتهای مختلف چراغ باید طوری باشد که در اثر نوسانات و یا سایر نیروهایی که در هنگام کار معمولی چراغ به آن ممکن است وارد آید تغییر نکند.
- ۱۱-۵-۴** ساختمان چراغ باید به نحوی باشد که از افتادن لامپها در اثر نوسانات و یا سایر شرایط کار مربوطه جلوگیری کند.
- ۱۲-۵-۴** سطوح کلیه قسمتهای فلزی چراغ باید بر حسب طبقه بندی آن و شرایط کار مربوطه در مقابل زنگ زدگی مقاوم باشد.
- ۱۳-۵-۴** لبه های صفحات فلزی و سایر مواد باید به نحوی هموار و صاف باشد که تواند عایق هادیهای مربوطه را زخمی نماید.
- ۱۴-۵-۴** قسمتهای شیشه ای چراغها باید طوری طراحی و ساخته شده باشد که قادر به مقاومت در برابر شوک حرارتی حاصل از کاربرد مربوطه باشد.

- ۱۵-۵-۴ چراغها هنگام روشن بودن، باید دارای صدای قابل شنیدن حاصل از انساط حرارتی باشد و چوک آن نیز باید باعث تشدید صدا شود.
- ۱۶-۵-۴ کلیه چراغها بخصوص چراغهای رشته‌ای باید به نحوی طراحی و ساخته شده باشد که حرارت حاصل از لامپها را به سهولت دفع کرده و حرارت مذکور باید سبب ایجاد هرگونه خطری برای کاربرد معمولی و حتی غیرعادی چراغها شود.

۶-۴ اصول و روش‌های نصب چراغهای روشنایی

- ۱-۶-۴ جزیيات ساختمانی نصب چراغها باید دقیقاً مطابق آنچه در نقشه‌ها نشان داده شده است باشد.
- ۲-۶-۴ محل دقیق نصب چراغها باید با توجه به محدودیتهايی که از نظر اسکلت‌بندی ساختمان و سایر مواد از قبیل شبکه‌های هوا، بلندگو و غیره وجود دارد تعیین شود.
- ۳-۶-۴ محل قرار گرفتن کلیه چراغها باید دقیقاً در محل نصب تعیین شود به نحوی که امتداد چراغها مخصوصاً در راهروها کاملاً یکسان باشد.
- ۴-۶-۴ کلیه چراغهای سقفی و آویز بايستی در مرکز سقفها به نسبتها مساوی از دیوار نصب شده و حالت تقارن از یکدیگر را حفظ کند. کلیه سیمهای و حلقة‌ها باید کاملاً در داخل چراغ قرار گیرد.
- ۵-۶-۴ چراغها باید طوری نصب شود که بهترین بازده نوری را داشته باشد. در صورتی که با تغییراتی در نصب بتوان پخش نور را به نحو بهتر و یکسان انجام داد پیمانکار می‌تواند با موافقت مهندس مشاور اقدام به تغییر محل چراغها کند.
- ۶-۶-۴ کلیه چراغها باید قبل از نصب به طور کامل سیمکشی شده باشد. سیم مصرفی باید از بهترین نوع بوده و بر برابر حرارت حاصل از کاربرد چراغ مقاومت کافی را دارا باشد. ضمناً در محل ورود سیمهای اصلی به داخل چراغ لازم است سیمهای مزبور به وسیله غلاف نسوز محافظت شود.
- ۷-۶-۴ چراغهای سقفی باید به سقف اصلی ساختمان نصب شود و در صورت وجود سقف کاذب چراغها باید به سقف اصلی آویزان شود، قاب چراغ نیز بایستی به سقف کاذب محکم شود. اتصال چراغها به سقف اصلی به وسیله رول‌پلاگ و پیچ خواهد بود.
- ۸-۶-۴ اتصال به چراغهای توکار، در بالای سقف کاذب توسط کابل نرم سه‌رشته‌ای که یک سر آن به روزت وصل شده باشد انجام می‌گیرد و در مورد چراغهای رشته‌ای کابل نرم باید از نوع ضد حرارت باشد.
- ۹-۶-۴ سیم چراغهای فلورسنت که مستقیماً روی جعبه نصب می‌شود باید مستقیماً به اتصالی داخل جعبه تقسیم برای اتصال بردشود.
- ۱۰-۶-۴ در هنگام استفاده از سریچهای نوع پیچی باید دقت کافی به عمل آید تا هادی فاز به قسمت پیچی سریچ اتصال نیابد.
- ۱۱-۶-۴ در صورت استفاده از خازنهای تصحیح ضرب قدرت در مدارهای لامپ تخلیه گازی، هر قسمت از مدار نهایی که به وسیله یک کلید جداگانه و مستقل کنترل می‌شود باید دارای خازن تصحیح ضرب قدرت جداگانه باشد. هر خازنی که در مدار لامپ تخلیه گازی به کار می‌رود (به استثنای خازنهای حذف تداخل رادیویی) باید به وسیله‌ای مانند مقاومت نشستی فوراً به محض قطع منبع جریان به صورت اتوماتیک دشارژ شود.

- ۱۲-۶-۴ چراغهای بشتابی لعابی با حباب مات استوانه‌ای که به عنوان چراغهای خیابانی بر روی تیرهای چوبی، پایه‌های بتنی و تیرهای فلزی نصب می‌شود باید به وسیلهٔ براکت فولادی، بست پیچی شکافدار، بست نگهدارنده سیم، و کلمپ اتصال به شبکه بر طبق مشخصات و استانداردهای وزارت نیرو ساخته شده و نصب شود.
- ۱۳-۶-۴ چراغهای لاکپشتی با حباب و لامپ مربوطه که به عنوان چراغهای خیابانی بر روی پایه‌های بتنی یا دیوار ساختمانها نصب می‌شود باید وسیلهٔ براکت فولادی شلاقی، بست پیچی شکافدار، بست نگاهدار کابل، سیم مسی، کلید کنترل روشنایی، لولهٔ فولادی گالوانیزه، و تسمهٔ فولادی گالوانیزه بر طبق مشخصات و استانداردهای وزارت نیرو ساخته شده و نصب شود.
- ۷-۴ نشانه‌های ترسیمی تأسیسات روشنایی برابر استاندارد ۱۱ و IEC617-۸ در جدول ۴-۷ ارائه شده است.


جدول ۶ - مقایسه انواع لامپهای روشنایی

ردیف	نوع لامپ	حداکثر بهره lm/W	رنگ	طول عمر (ساعت)	اثر تغییرات ولتاژ لامپ	تجهیزات	خیرگی
۱	رشته‌ای	۲۰	مایل به قرمز	۱۰۰۰	زیاد	کم	زیاد
۲	فلورسنت	۷۰	انواع سفید و رنگهای دلخواه	۱۰۰۰۰	نسبتاً زیاد	نسبتاً کم	زیاد
۳	جیوه‌ای با فشار زیاد	۶۰	سفید مایل به آبی	۵۰۰۰	کم	معمولی	بسیار زیاد
۴	جیوه‌ای با فشار کم	۴۵	سفید مایل به آبی	۵۰۰۰	کم	معمولی	بسیار زیاد
۵	جیوه‌ای دوبل	۳۰	سفید مایل به قرمز	۲۰۰۰	متوسط	معمولی	زیاد
۶	سدیم با فشار کم	۸۵	قرمز مایل به زرد	۴۰۰۰	کم	زیاد	بسیار زیاد
۷	سدیم با فشار زیاد	۱۰۰	قرمز مایل به زرد	۶۰۰۰	کم	زیاد	بسیار زیاد
۸	متال هلاید	۷۰	سفیدکمی مایل به قرمز	۴۰۰۰	کم	معمولی	زیاد
۹	ئون	۱۰	انواع رنگها	۱۰۰۰۰	نسبتاً کم	بسیار زیاد	کم
۱۰	هالوژن	۲۵	قرمز مایل به زرد	۱۰۰۰	زیاد	معمولی	زیاد

جدول ۴ - ۷ نشانه‌های ترسیمی برای تأسیسات روشنایی برابر استاندارد IEC 617-8,11

نشانه	شرح
	محل اتصال لامپ یا چراغ با سیمکشی مربوط
	محل اتصال لامپ یا چراغ دیواری با امتداد سیمکشی به طرف چپ
	<p>لامپ و چراغ، نشانه عمومی لامپ و چراغ نشانگر، نشانه عمومی یادآوری:</p> <p>۱ - در صورتی که تعیین رنگ نور مورد نظر باشد، در کنار نشانه از حروف مشخص‌کننده زیر استفاده شود:</p> <p>قرمز = RD زرد = YE سبز = GN آبی = BU سفید = WH</p> <p>۲ - در صورتی که تعیین نوع لامپ موردنظر باشد، در کنار نشانه از حروف مشخص‌کننده زیر استفاده شود:</p> <p>نئون = Ne زنون = Xe بخار سدیم = Na بخار جیوه = Hg ید = I رشته‌ای = IN الکترولومینیسنست = EL قوس الکتریکی = ARC فلورسنت = FL مادون قرمز = IR ماورای بنفش = UV دیود نورافشان = LED</p>
	چراغ نشانگر چشمکزن

جدول ۴ - ۷ نشانه‌های ترسیمی برای تأسیسات روشنایی بر این استاندارد IEC 617-8,11 (ادامه).

نشانه	شرح
  	<p>لامپ یا چراغ فلورسنت، نشانه عمومی مثالها:</p> <p>چراغ، مجهز به سه لامپ فلورسنت</p> <p>چراغ، مجهز به پنج لامپ فلورسنت</p>
	نورافکن، نشانه عمومی
	نورافکن همگرا (اسپات)
	نورافکن واگرا (فلاد)
	<p>تجهیزات کمکی برای لامپهای تخلیه‌ای</p> <p>یادآوری: این نشانه فقط در مواردی به کار رود که تجهیزات کمکی به صورت جداگانه نصب شود.</p>
	چراغ اضطراری بر روی مدار ویژه
	چراغ اضطراری با تری سرخود

فصل ۵

تابلوهای فشار ضعیف

۱-۵ کلیات

۱-۱-۵ تعاریف

۱-۱-۱-۵ تابلو فشار ضعیف: ترکیبی است از یک یا چند وسیله کلیدی (قطع و وصل) فشار ضعیف همراه با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت، و تنظیم که کلیه اتصالات برقی و مکانیکی داخلی و قسمتهای بدنه آن به طور کامل سوار شده باشد.

۱-۲-۱-۵ اسکلت نگهدار: آن قسمت از ساختمان تابلو که به منظور نگهداری قسمتهای مختلف دیگر و پوشش آن در صورتی که وجود داشته باشد طرح شود.

۱-۳-۱-۵ پوشش: جزیی از تابلو که به منظور جلوگیری از نزدیک شدن اتفاقی افراد به قسمتهای برقدار یا متحرک نصب شده و تجهیزات داخلی آن را در برابر عوامل خارجی محافظت نماید.

۱-۴-۱-۵ زیرسازی:

الف - چربی‌گیری: زدودن روغن، چربی، گریس و غبار موجود که باعث ممانعت نفوذ آب روی سطح قطعه می‌گردد به طریق مقتضی مانند شست‌وشوی به صورت گرم با محلولهای قلیایی نظریه هیدروکسید سدیم و کربنات سدیم و مانند آن.

ب - زنگ‌زدایی: زدودن زنگ از سطح فلز یا قطعه که ممکن است با روش‌های مختلف مکانیکی، شن‌پاشی تحت فشار آب یا هوا و یا شیمیایی باشد.

پ - فسفاته کاری: سطح فلز چربی‌گیری و زنگ‌زدایی شده، با محلول نمکهای اسید فسفریک و اسید نیتریک تحت شرایط ویژه، شروع به ایجاد کریستال، در کلیه سطوح فلز می‌کند که این کریستالهای ناهموار، زمینه خوبی برای پذیرش رنگ به وجود آورده و چسبندگی رنگ را به حد مطلوب می‌رساند.

۱-۵-۱-۵ لوازم داخل تابلو:

الف - کلید خودکار (اتوماتیک): وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان است که قادر است در شرایط عادی، جریانها را وصل یا قطع کند یا از خود عبور دهد. این نوع کلید مجهز به وسائلی

است که جریانهای غیرعادی (اضافه بار، اتصال کوتاه) را به طور خودکار قطع می‌کند.

ب - کلید فیوز: کلیدی است که در آن فشنگ فیوز عمل کنکاتکهای متحرک کلید رانیز انجام می‌دهد.

کلید فیوز ممکن است از نوع مجزاکننده، قطع بار و یا از نوع مجزاکننده و قطع بار باشد.

پ - فیوز: به وسیله‌ای گفته می‌شود که در اثر ذوب یک یا چند عنصر تشکیل‌دهنده آن که به نحوی ویژه و متناسب طراحی می‌شود مداری را که در آن قرار دارد با قطع جریان در صورتی که جریان از مقدار معینی به مدتی کافی تجاوز نمود، باز نماید. فیوز شامل کلیه اجزایی است که یک وسیله کامل را تشکیل می‌دهد.

ت - کنکاتور مکانیکی: وسیله قطع و وصل مکانیکی است که تنها یک وضع سکون دارد و به طریق غیردستی عمل می‌کند و قادر به وصل کردن، عبور دادن و قطع جریان در شرایط عادی مدار از جمله شرایط اضافه بار بهره‌برداری می‌باشد.

کنکاتور ممکن است قادر به قطع و وصل جریان اتصال کوتاه هم باشد. کنکاتورها بر حسب روش فرمان (به الکترومغناطیسی، بادی، الکتریکی - بادی)، محیط قطع کنکاتکها (قطع در هوا، قطع در روغن)، و درجه حفاظت تأمین شده توسط محفظه طبقه‌بندی می‌شود.

۲-۱-۵ طبقه‌بندی

تابلوهای فشار ضعیف مورد استفاده در تأسیسات برق ساختمانها را می‌توان با توجه به محل و موقعیت استقرار نسبت به منبع تغذیه و نقشی که در سیستم کنترل و توزیع برق ایفا می‌کند به ترتیب زیر طبقه‌بندی کرد:

۱-۲-۱-۵ تابلو اصلی:

این عنوان به تابلویی اطلاق می‌شود که عموماً در پست برق نصب می‌شود و به طرف فشار ضعیف ترانسفورماتور متصل است و برق مجموعه را توزیع و کنترل می‌کند.

۲-۲-۱-۵ تابلو نیم اصلی:

این گونه تابلوها برق بلوك ساختمانی یا قسمت مستقلی از مجموعه را توزیع و کنترل می‌کند. تابلوهای نامبرده از تابلوی اصلی تغذیه می‌شود.

۳-۲-۱-۵ تابلو فرعی تأسیسات و تجهیزات عبارت از تابلویی است که برای توزیع و کنترل سیستم برقی خاص مانند موتورخانه، آشپزخانه، رختشویخانه و غیره به کار می‌رود. این گونه تابلوها از تابلو نیم اصلی تغذیه می‌شود.

۴-۲-۱-۵ تابلو فرعی روشنایی عبارت از تابلویی است که برق روشنایی و پریزهای عمومی مربوط به هر قسمت را توزیع و کنترل می‌کند. این نوع تابلو نیز از تابلو نیم اصلی تغذیه می‌شود.

۵-۲-۱-۵ نقشه‌های شماتیک سیستم توزیع نیروی برق به وسیله تابلوهای اصلی، نیم اصلی، فرعی، و غیره برای توزیع در سطح در شکل ۵-۱، و برای توزیع در ارتفاع در شکل‌های ۵-۲ (الف) و ۵-۲ (ب) نشان داده شده است.

۲-۵ انواع و موارد کاربرد

عمده‌ترین انواع تالبوهای موردمصرف در تأسیسات برق ساختمانها و موارد کاربرد آن به شرح زیر است:

۱-۲-۵ تابلو تمام بسته: (برای نصب در فضاهای سرپوشیده)

این نوع تابلو عبارت است از مجموعه سوار شده در کارخانه که تمام جوانب آن - جز سطح نصب که ممکن است باز باشد - به‌ نحوی بسته باشد که حداقل، درجه حفاظت IP ۲۰ تأمین شود این‌گونه تابلو را تابلو تمام بسته ایمنی نیز می‌نامند. تالبوهای تمام بسته ایمنی به اشکال مختلف ساخته می‌شود که بر حسب نوع کاربرد متفاوت و عمده‌ترین انواع آن به شرح زیر است:

۱-۱-۲-۵ تابلوهای تمام بسته ایستاده:

منظور تابلویی است که بتواند به طور مستقل و بدون اتکا به دیوار در روی کف ساختمان استقرار پیدا کند. این‌گونه تابلوها معمولاً برای تابلوهای اصلی و تأسیسات و تجهیزات به کار می‌رود. انواع تابلوهای ایستاده به اشکال زیر ساخته می‌شود:

الف - تابلو ایستاده قابل دسترسی از جلو عبارت است از تابلویی که دسترسی برای فرمان، تعویض فیوز و لوازم، اتصال سرکابل و سیم، وغیره کلاً از طرف جلو تابلو امکان‌پذیر باشد و شامل یک یا چند سلول می‌باشد (شکل‌های ۵-۵ و ۶-۵).

ب - تابلو ایستاده قابل دسترسی از پشت عبارت است از تابلویی که وسایل اندازه‌گیری در جلو تابلو قرار گرفته و فرمانها نیز از سمت جلو تابلو انجام می‌شود ولی دسترسی برای تعویض وسایل، اتصال کابلها و سیمهای مانند آن، از پشت تابلو امکان‌پذیر است و شامل یک یا چند سلول می‌باشد (شکل ۵-۷).

پ - تابلو ایستاده چندخانه‌ای عبارت است از تابلویی که هر سلول آن دارای شینه‌کشی عمودی و قابل خانه‌بندی متغیر برای نصب کلیدهای مختلف، فیوزها و وسایل اندازه‌گیری برای فرمان ماشین‌آلات وغیره بوده و مجهز به شینه‌کشی افقی برای توسعه به چند سلول نیز می‌باشد (شکل ۸-۵).

ت - تابلو ایستاده چند جعبه‌ای عبارت است از تابلویی که اجزای آن (شینه، فیوز، کلید، وغیره) در قطعات مساوی با جعبه‌های چدنی یا فولادی ساخته شده و با اتصال جعبه‌ها به یکدیگر تشکیل تابلو می‌دهد (شکل ۹-۵).

۲-۱-۲-۵ تابلو تمام بسته دیواری:

این نوع تابلو که به صورت یک جعبه قابل نصب در روی کار و یا در توی کار در ابعاد مختلف ساخته می‌شود و فقط از قسمت جلو آن قابل دسترسی است شامل شینه، کلید، و وسایل حفاظت در برابر اضافه‌بار می‌باشد و برای کنترل مدارهای فرعی روشنایی و نیرو به کار می‌رود. (شکل ۱۱-۵).

۲-۲-۵ تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز:

تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز عبارت است از تابلوی تمام بسته با سقف شیبدار

و مقاوم در برابر نفوذ رطوبت، آب و گردوغبار، که معمولاً بر روی پایه‌های بتونی نصب می‌شود و برای تغذیه منازل، فرمان و کنترل روشنایی محوطه، آب‌نماها و غیره به کار می‌رود. (شکل ۱۸-۵).

۳-۵ استاندارد ساخت:

تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف سوار شده در کارخانه که ولتاژ اسمی آن در جریان متناوب از ۱۰۰۰ ولت و فرکانس آن از ۱۰۰۰ هرتز، و در جریان مستقیم ولتاژ اسمی آن از ۱۲۰۰ ولت تجاوز نمی‌کند باید مطابق با مشخصات مندرج در جدیدترین اصلاحیه‌های استاندارد شماره ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ ایران یا نشریه شماره ۴۳۹ کمیته بین‌المللی الکتروتکنیک ساخته شده باشد و از نظر درجه حفاظت در برابر تماس با قسمتهای برقدار، ورود اجسام صلب خارجی و مایعات طبق جدیدترین اصلاحیه استاندارد شماره ۲۹۶ ایران زیر عنوان «درجات حفاظت پوشش‌های تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف» با علامت... IP مشخص شود.

لوازم داخل تابلو باید برابر استانداردهای زیر یا یکی از استانداردهای بین‌المللی معتبر مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد:

- شینه‌های مسی برابر استاندارد VDE 0201 و شینه‌های آلومینیومی برابر استاندارد 0202.

- کلیدهای فشار ضعیف برابر استاندارد IEC 947

- کلیدهای خودکار فشار ضعیف برابر استاندارد 2 و 157-1

- کنتاکتورهای فشار ضعیف که کنتاکتها قدرت آن برای اتصال به مدارهایی در نظر گرفته شده است که ولتاژ اسمی آن از ۱۰۰۰ ولت متناوب و ۱۲۰۰ ولت مستقیم، تجاوز نمی‌کند باید برابر استانداردهای ۳۱۷۹ و ۳۱۸۰ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا IEC 158-1c و ۱۵۸-1 معتبر شده باشد. کنتاکتورهایی که برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه در نظر گرفته می‌شود باید علاوه بر مقررات استانداردهای مزبور با مقررات و شرایط تعیین شده برای کلیدهای خودکار^۱ در استاندارد ۱۵۷-۱ نیز مطابقت داشته باشد.

- روش‌های علامتگذاری و شناسایی ترمینالهای کنتاکتورهای فشار ضعیف و رله‌های اضافه بار همراه آن باید برابر استاندارد شماره ۳۱۸۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام شود.

- فیوزهای ولتاژ ضعیف برابر استانداردهای ۳ و ۲ و ۱-۳۱۰۹ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران و یا 3A، 2A و 269-2 IEC.

- ترانسفورماتورهای جریان برابر استاندارد IEC 185

سایر انواع تابلوها و وسایل داخل آن مانند وسایل اعلام خطر، ترمینالها و غیره باید در صورت فقدان استاندارد ایرانی برابر مشخصات فنی یکی از استانداردهای معتبر و شناخته شده بین‌المللی که مورد قبول دستگاه نظارت نیز باشد مانند کمیسیون بین‌المللی الکتروتکنیک (IEC) طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

مشخصات فنی ساخت و روش نصب:

۴-۵

تابلوهای اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف - نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت

۱-۱-۴-۵ این نوع تابلوها باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی، ناودانی و سپری ساخته شده و به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل شود به گونه‌ای که در برابر تنشهای مکانیکی وارد در شرایط عادی بهره‌برداری مقاوم باشد.

پوشش تابلو باید از ورقهای فلزی با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر بوده و به وسیله پیچ و مهره به اسکلت نگهدار محکم شود. ساختمان بدنه این نوع تابلوها باید به گونه‌ای باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد و به همین جهت پوششها جانسی تابلو باید به وسیله پیچ و مهره‌های کروم به اسکلت اصلی متصل شود.

۲-۱-۴-۵ در تابلوهای قابل دسترسی از جلو باید با بازکردن درب محافظ جلو تابلو، یا برداشتن صفحه محافظ جلو آن، دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو، بدون تداخل با کار قسمتهای مختلف امکان‌پذیر باشد، ولی در تابلوهای قابل دسترسی از پشت این امکان باید با بازکردن درب پشت تابلو حاصل شود.

۳-۱-۴-۵ به منظور ایجاد حافظت در برابر زنگزدگی و فساد تدریجی، تمامی سطوح تابلو باید مطابق روش زیرین زیرسازی و رنگ‌آمیزی شود:

الف - زیرسازی شامل چربی‌گیری، زنگزدایی، فسفاته کاری و یک لایه رنگ آستری.

ب - رنگ‌آمیزی شامل حداقل دو لایه پوشش رنگ برای شرایط آب و هوایی خشک و سه لایه پوشش رنگ برای شرایط آب و هوایی مرطوب.

۴-۱-۴-۵ ظرفیت الکتریکی شینه فازها نباید از صد و پنجاه درصد شدت جریان اسمی کلید اصلی تغذیه کننده تابلو کمتر باشد. سطح مقطع شمشهای مسی تخت باید براساس جدول ۵-۳، و سطح مقطع شمشهای آلومینیومی تخت برابر با جدول ۵-۴ انتخاب شود. در مواردی که از شینه‌های مسی و یا آلومینیومی با مقاطع گرد (لوله‌ای) یا ناودانی استفاده می‌شود باید از جداول مندرج در نشریه وزارت نیرو - امور برق، استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع، جلد اول استفاده شود. سطح مقطع شینه‌های خنثی و اتصال زمین نباید از نصف سطح مقطع شینه فاز کمتر باشد. شینه‌های خنثی و اتصال زمین باید برای سرتاسر طول تابلو پیش‌بینی شود. شینه‌های فازها و خنثی باید روی مقره‌های اتکایی چینی یا صمغ مصنوعی نصب شود و شینه اتصال زمین باید روی مقره نصب شده و سپس به بدنه تابلو متصل گردد. نقطه اتصال شینه‌ها به یکدیگر و کلیدها به شینه‌ها باید قبل از اتصال کاملاً تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره‌ای پوشیده و سپس به وسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنز محکم شود تا حداکثر هدایت الکتریکی به وجود آمده و از گرم شدن جلوگیری شود. حداقل فاصله بین شینه‌ها باید از ۱۰ سانتیمتر کمتر نباشد. اتصال کابلها به شینه‌ها، کلیدها، فیوزها و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد.

شینه‌ها باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ‌آمیزی شود:

فاز اول، به رنگ قرمز

فاز دوم، به رنگ زرد

فاز سوم، به رنگ آبی

شینه‌های اتصال زمین و خنثی به رنگ سبز و زرد

طریقه استقرار شینه‌های فاز اول، دوم و سوم در سطوح مختلف به قرار زیر خواهد بود:

الف - برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح افقی تابلو:

شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد، و شینه‌ای که به طرف پشت تابلو

قرار می‌گیرد به رنگ آبی خواهد بود.

ب - برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح عمودی تابلو:

شینه بالا به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد، و شینه پایین به رنگ آبی خواهد بود.

پ - برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو (جهت نگاه از جلو تابلو):

شینه سمت چپ به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد، و شینه سمت راست به رنگ آبی خواهد

بود.

ت - برای شینه کشیهای عمودی واقع در سمت عمودی تابلو (جهت نگاه از جنب تابلو):

شینه سمت جلو تابلو به رنگ قرمز، شینه وسط به رنگ زرد و شینه‌ای که به طرف پشت تابلو قرار

می‌گیرد به رنگ آبی خواهد بود.

۵-۱-۴-۵ دربهای تابلو باید بالولای گالوانیزه یا استیل بوده و دارای قفل باشد و قفلها باید شبیه به هم انتخاب شده باشد و یک کلید برای هر قفل موجود باشد و هر درب علاوه بر قفل دارای چفت نیز باشد.

۶-۱-۴-۵ در مواردی که تابلو برای استفاده در محیطهایی با رطوبت و تغییر دمای زیاد در نظر گرفته شده باشد، باید اقدامات مناسبی با استفاده از تأمین عبور هوا از داخل تابلو یا گرمکن برای جلوگیری از تعرق زیان آور در داخل تابلو به عمل آید.

۷-۱-۴-۵ لوازم داخل تابلو از قبیل کلید، کتابکتور، وسایل اندازه‌گیری، فیوز، رله، واحد اعلام خطر، و غیره باید به نحوی نصب شود که از نظر تعمیر و نگهداری و یا تعویض، هر یک از آن به سهولت در دسترس باشد.

۸-۱-۴-۵ وسایل اندازه‌گیری و چراگهای سیگنال و اعلام خطر، در صورتی که روی قسمت متحرک یا قابل برداشت تابلو نصب شده باشد کلیه سیمکشیهای مربوط باید با کابل یا سیم قابل انعطاف انجام شود.

۹-۱-۴-۵ فواصل دستگاههایی که قسمتی از تابلو را تشکیل می‌دهد باید با فواصل داده شده در مشخصات مربوط به آن مطابقت داشته باشد. برای هادیهای برقدار و ترمینالها (مانند: شینه‌ها، اتصالات بین دستگاهها و...) فواصل هوایی و فواصل خزشی با فواصل مربوط به دستگاهی که بلا فاصله به آن وصل می‌باشد، باید مطابقت داشته باشد.

۱۰-۱-۴-۵ کلیدها، وسایل اندازه‌گیری، و غیره که در تابلوها نصب می‌شود باید دارای شماره راهنما بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می‌شود روی آن نوشته شود، به علاوه اتصالات وسایل اندازه‌گیری و سیستمهای کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت‌گذاری شده انجام گیرد.

۱۱-۱-۴-۵ کلید سریمهای در ابتدا و انتهای داخل تابلو و همچنین کابلها باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره‌گذاری شود.

۱۲-۱-۴-۵ ترمینالهایی که برای اتصال هادیهای مسی یا آلومینیومی در نظر گرفته می‌شود باید توسط سازنده مشخص شود. این‌گونه ترمینالها باید به گونه‌ای ساخته شده باشد که اتصال هادیها به آن با استفاده از پیچ یا بست و مانند آن امکان پذیر بوده و فشار تماسی لازم و متناسب با جریان نامی و استقامت اتصال کوتاه دستگاه و مدار را تأمین نماید.

۱۳-۱-۴-۵ شماتیک تقسیم‌بندی کلیدها در تابلو بر حسب حداقل قدرت قطع کلید و جدول حداقل قدرت قطع مجاز کلیدهای فرعی نسبت به حداقل قدرت قطع کلید اصلی در شکل شماره ۴-۵ آمده است.

۱۴-۱-۴-۵ حداقل ابعاد تابلو اصلی توزیع فشار ضعیف، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت به قرار زیر است:

تابلو قابل دسترسی از پشت	تابلو قابل دسترسی از جلو
ارتفاع ۲۲۰ سانتیمتر	ارتفاع ۲۲۰ سانتیمتر
عرض ۹۰ سانتیمتر	عرض ۹۰ سانتیمتر
عمق ۸۰ سانتیمتر	عمق ۶۰ سانتیمتر

۱۵-۱-۴-۵ نمای تابلوی تمام بسته ایستاده، نوع قابل فرمان و دسترسی از جلو در شکلهای ۵-۵ و ۵-۶، به عنوان نمونه، ارائه شده است.

۱۶-۱-۴-۵ نما و ابعاد تابلو ایستاده توزیع برق، نوع قابل فرمان از جلو و دسترسی از پشت، در شکل ۵-۷، به عنوان نمونه، نشان داده شده است.

۲-۴-۵ تابلوهای نیم‌اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف - انواع ایستاده قابل دسترسی از جلو و پشت:

مشخصات فنی ساخت و روش نصب تابلوهای نیم‌اصلی عیناً مانند تابلوهای اصلی است که در بندهای ۱-۴-۵ و ۴-۵ آمده است.

۳-۴-۵ تابلو اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف - نوع ایستاده چند خانه‌ای:

۱-۳-۴-۵ این گونه تابلو باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن به فرم ت بشی، ناودانی و سپری ساخته شده و به وسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل شود. پوشش تابلو باید از ورقهای فلزی با ضخامت حداقل ۲ میلیمتر یا بیشتر بوده و به وسیله پیچ و مهره به اسکلت نگهدار محکم شود. ساختمان تابلو باید طوری باشد که هر سلول قابل تفکیک به سه، چهار، یا شش خانه اصلی بوده و هر خانه اصلی نیز قابل تفکیک به اجزای کوچکتر دو، سه و یا چهارخانه فرعی باشد. تقسیمات مزبور باید دارای ابعاد استاندارد و مساوی بوده و هر قسمت نیز باید مجهز به درب جداگانه، برای نصب یا تعویض وسایل داخلی آن باشد. پوششهای طرفین تابلو، برای سهولت در امر توسعه، باید با پیچ و مهره‌های کروم به اسکلت نگهدارنده متصل شود به طوری که در صورت نیاز به توسعه تابلو، بدون دخالت در کار آن انجام پذیر باشد.

۲-۳-۴-۵ تمامی خانه‌ها و سطوح تابلو باید در برابر زنگ‌زدگی و فساد تدریجی مطابق روش زیر رنگ‌آمیزی و حفاظت شود:

الف - زیرسازی: شامل زنگ‌زدایی، چربی‌گیری، فسفاته کاری و یک لایه رنگ آستری.

ب - رنگ‌کاری: در شرایط آب و هوایی خشک حداقل دو لایه پوشش و در شرایط مرطوب سه لایه پوشش رنگ مناسب زده شود.

۳-۳-۴-۵ شینه‌کشی در این نوع تابلوها باید به نحوی انجام شود که، در صورت لزوم، اضافه کردن کلید در هر قسمت از تابلو، یا تعویض آن، و یا تبدیل یک قسمت به چند قسمت و برعکس، بدون تداخل در ادامه کار تابلو، امکان‌پذیر باشد. شینه‌ها بهتر است در صورت امکان دارای مقطع گرد، و با

ایزولاسیون باشد.

محل اتصال کلیه شینه‌ها به یکدیگر، و کلیدها به شینه‌ها، باید به طور کامل تمیز شده و در صورت امکان با یک لایه نقره‌ای پوشیده شود و سپس در شینه‌های تخت، به وسیله پیچ و مهره و واشرهای مسی یا برنزی محکم شود، در شینه‌های گرد، باستهای دوراهی، سه راهی و چهار راهی مخصوص شینه گرد به هم متصل شود تا حداکثر هدایت الکتریکی در محل اتصال به وجود آمده و از گرم شدن جلوگیری شود.

حداقل فاصله بین شینه‌ها باید از ۱۰ سانتیمتر کمتر نباشد.

اتصال کابلها به شینه‌ها، کلیدها، فیوزها، وغیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد.

۴-۳-۴ لوازم داخل تابلو از قبیل کلیدها، کنترلورها، وسایل اندازه گیری، فیوزها، رله‌ها، واحدهای اعلام خطر، وغیره باید به نحوی انتخاب و نصب شود که با بازکردن درب هر قسمت، یا هر خانه به سهولت قابل دسترسی و تعویض، یا تبدیل باشد و در صورت امکان کلیه وسایل و لوازم داخل تابلو باید از نوع فشاری باشد.

۵-۳-۴ کلیه سرمهای کابلها در ابتدا و انتهای مسیر در داخل تابلو، باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود.

۶-۳-۴ کلیدها، وسایل اندازه گیری، وغیره که در تابلو نصب می‌شود باید دارای شماره راهنمایی بوده و شماره‌های خطوط محله‌ایی که برای اتصال تعیین می‌شود روی آن نوشته شود، به علاوه اتصالات وسایل اندازه گیری و سیستمهای کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت‌گذاری شده انجام گیرد.

۷-۳-۴ بعد تابلو اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف، نوع ایستاده چند خانه‌ای به قرار زیر است:

ارتفاع ۲۰۰ سانتیمتر

عرض ۵۰ سانتیمتر

عمق ۵۰ سانتیمتر

۸-۳-۴ نما و بعد ایک تابلوی توزیع نیروی برق ایستاده چند خانه، به عنوان نمونه، در شکل ۸-۵ نشان داده شده است.

۴-۴-۵ روش نصب تابلوهای ایستاده قابل دسترسی از جلو، قابل دسترسی از پشت و چند خانه‌ای:

۱-۴-۴ این قبیل تابلوها ممکن است بر حسب مورد به یکی از دو روش زیر نصب شود:

الف - نصب بر روی اطاقک کابل: برای نصب این قبیل تابلوها بر روی اطاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل با ابعاد کف تابلو در سقف اطاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود. طول دهانه موردنظر باید ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن، برای تابلوهای قابل دسترسی از جلو و چند خانه، ۴۰ سانتیمتر و برای تابلوهای قابل دسترسی از پشت ۶ سانتیمتر خواهد بود. لبه دهانه باید با آهن نبشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار شود.

ب - نصب بر روی کanal: طول کanal موردنظر که تابلو بر روی آن استقرار می‌باید، باید ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن، برای تابلوهای قابل دسترسی از جلو و چند خانه ۴ سانتیمتر و برای تابلوهای قابل دسترسی از پشت ۶ سانتیمتر، و عمق آن ۸۰ سانتیمتر

خواهد بود. این کانال باید به کانالی که کابلهای ورودی و خروجی در آن ادامه می‌باید مرتبط باشد. لب کانال باید با آهن نیشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار شود.
برای جلوگیری از جمع شدن آب در داخل کانال، کف آن باید آبکش بوده و یا به یک سمت شیب داده شده و منتهی به کفسور و چاهک جذب آب شود.

۵-۴-۵ تابلو نیم‌اصلی توزیع نیروی برق فشار ضعیف - نوع ایستاده چندخانه‌ای:

مشخصات فنی ساخت و روش نصب این گونه تابلوها عیناً مانند تابلو اصلی است که در بندهای ۳-۴-۵ و ۴-۵-۴ بیان شده است.

۶-۴-۵ تابلو توزیع نیرو - نوع ایستاده چند جعبه‌ای:

۱-۶-۴-۵ این نوع تابلو از جعبه‌های مشابه با ابعاد مساوی که به طور مکانیکی به هم متصل می‌شود و بر روی پایه فلزی مشترک یا دیوار قابل نصب است تشکیل می‌شود. جعبه‌ها که حاوی شینه، کلیدگردان، فیوز، کلید خودکار و وسایل اندازه‌گیری و غیره می‌باشد، از چدن، یا فولاد، و یا کائوچوی سخت خواهد بود. هر جعبه مجموعاً دارای پنج درب قابل برداشت و نصب در پنج جهت می‌باشد به این ترتیب که درب جلو برای دسترسی به وسایل و دربهای جانبی برای اتصال جعبه‌ها به یکدیگر، عبور اتصالات برقی، و یا توسعه تابلو خواهد بود.

۲-۶-۴-۵ برای جلوگیری از نفوذ گردوغبار و آب به داخل جعبه‌ها، کلیه دربهای فوق الذکر باید دارای واشر مخصوص آب‌بندی باشد و هنگام برداشتن دربهای اتصال جعبه‌ها به یکدیگر باید توجه شود که واشرهای مزبور حتماً بین دو جعبه قرار داده شود.

۳-۶-۴-۵ شینه‌ها بایستی به وسیله بستهای عایق مخصوص به بدن جعبه مهار شده و سرشینه‌ها جهت اتصال به یکدیگر آب‌نقره کاری و محل لازم برای عبور به جعبه مجاور در طرفین جعبه پیش‌بینی گردد. اتصال شینه‌ها به یکدیگر باید به وسیله پیچ و مهره مسی یا برنجی انجام شود.

۴-۶-۴-۵ وسایل و تجهیزاتی که در داخل هر جعبه نصب می‌شود باید متناسب با جعبه و از یک سازنده باشد.

۵-۶-۴-۵ تابلوهای چند جعبه‌ای برای توزیع نیروی اصلی برق در پست برق فضاهای باز مناطق صنعتی و کارخانجات بالاخص در مناطق غباری و مرطوب به کار برده می‌شود.

۶-۶-۴-۵ نما و شماتیک تابلوی توزیع نیروی برق، نوع چند جعبه‌ای، قابل نصب روی دیوار و یا پایه فلزی، در شکل ۵-۹ به عنوان نمونه نشان داده شده است.

۷-۶-۴-۵ نمونه پایه فلزی برای نصب تابلو چند جعبه‌ای در شکل ۵-۱۰ ارائه شده است.

۷-۴-۵ تابلو توزیع فرعی نیروی برق - نوع دیواری

۱-۷-۴-۵ این نوع تابلو، که ممکن است بر حسب مورد در روی کار و یا توی کار نصب شود، شامل سه قسمت اصلی جداگانه به شرح زیر خواهد بود:

الف - جعبه تابلو (شکل ۵-۱۱ - الف): در صورتی که ارتفاع تابلو مورد نیاز تا یک متر باشد، جعبه تابلو باید از ورق آهن با ضخامت ۱/۲۵ میلیمتر ساخته شود، و چنانچه ارتفاع تابلو موردنظر از

یک متر متراز باشد، جعبه تابلو بایستی از ورق آهن با ضخامت $1/5$ میلیمتر انتخاب گردد.
برای ورود کابل و لوله به داخل تابلو باید در جداره‌های فوقانی و تحتانی جعبه تابلو سوراخهای نوع سنبه‌ای به قطرهای مختلف، یا شیار سراسری با دریوش تعییه شود. (توضیح این‌که، کلیه لوله‌های ورودی به تابلو باید به وسیله مهره و بوش برنجی به بدنه تابلو کاملاً متصل و محکم شود).

ب - اسکلت داخلی برای نصب لوازم (شکل ۱۱-۵ - الف): کلیه وسایل و تجهیزات داخل تابلو، برای جلوگیری از آسیب و صدمه در زمان اجرای عملیات ساختمانی، باید بر روی یک اسکلت جداگانه نصب شود. اسکلت مزبور باید از ورق آهن به ضخامت $1/5$ میلیمتر با خمکاریهای لازم ساخته شده و به وسیله چهار عدد پیچ به سهولت در داخل جعبه تابلو قابل نصب و یا برداشت باشد. (پیچ یا مهره‌ای که برای نصب اسکلت بر روی جعبه تابلو به کار می‌رود باید به بدنه جعبه جوش شود).

پ - چارچوب و درب تابلو (شکل ۱۱-۵ - ب و پ): ضخامت ورق آهن مورد لزوم برای چارچوب و درب تابلو باید برابر ضخامت تعیین شده برای جعبه تابلو باشد (به بند الف مراجعه شود). درب تابلو از نظر استقامت باید دارای پشت‌بند بوده و دورادور آن دارای خمهای به شکل یو (U) باشد. چارچوب درب تابلوهای روکار باید از هر چهار طرف حداقل دو سانتیمتر بیشتر از ابعاد جعبه تابلو ساخته شود.

۲-۷-۴-۵ کلیه اجزای تابلو فوق الذکر باید پس از زیرسازی شامل زنگ‌زدایی، چربی‌گیری و فسفاته کاری، با یکدست رنگ آستری و یکدست رنگ اصلی پوشیده شود.

۳-۷-۴-۵ روش نصب

تابلوهای روکار باید پس از تکمیل نقاشی ساختمان، به وسیله چهار عدد پیچ و رول پلاگ مناسب بر روی سطح دیوار نصب شود.

برای نصب تابلوهای توکار باید پس از اجرای گچ و خاک یا کاهگل دیوار محل نصب تابلو، ابتدا فقط جعبه تابلو همطراز با سطح تمام شده دیوار به وسیله حداقل چهار عدد پیچ و رول پلاگ مناسب نصب شود و سپس سایر اجزای تابلو از قبیل اسکلت، چارچوب و درب آن قبل از شروع نقاشی ساختمان نصب شود.

**۴-۷-۴-۵ ارتفاع نصب برای کلیه تابلوهای دیواری 210 سانتیمتر از بالای تابلو تا کف تمام شده خواهد بود.
۵ نما و اجزای یک تابلوی توزیع فرعی نیروی برق از نوع دیواری در شکل ۱۱-۵، به عنوان نمونه، ارائه شده است.**

۵-۷-۴-۵ شماتیک تابلوی فرعی توزیع برق، نوع یک فاز، 12 مداره، در شکل ۱۲-۵، و دو فرم مختلف از سیستم استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی مزبور، در شکل‌های ۱۳-۵ و ۱۴-۵، به عنوان نمونه نشان داده شده است.

۶-۷-۴-۵ شماتیک تابلوی فرعی توزیع برق، نوع سه فاز، 21 مداره، در شکل ۱۵-۵، و سیستمهای افقی و عمودی استقرار وسایل با حداقل فواصل در داخل تابلوی یاد شده، به ترتیب در شکل‌های ۱۶-۵ و ۱۷-۵، به عنوان نمونه، ارائه شده است.

۸-۴-۵ تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز

۱-۸-۴-۵ این‌گونه تابلوها باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن گالوانیزه به فرم نبشی، ناودانی، و سپری، و پوشش آن از ورقهای آهن گالوانیزه با ضخامت حداقل دو میلیمتر یا بیشتر ساخته شود و پس از زیرسازی شامل زنگ‌زدایی، چربی‌گیری و فسفاته کاری، با یکدست رنگ ضدزنگ مخصوص، یکدست رنگ آستری، و یکدست رنگ اصلی پوشیده شود.

این نوع تابلو ممکن است از جنس آلومینیوم نیز ساخته شود که در این صورت اسکلت نگهدار و کلیه اجزای آن از جنس آلومینیوم خواهد بود و پوشش آن باید از ورقهای آلومینیوم با ضخامت حداقل سه میلیمتر یا بیشتر ساخته شود.

۲-۸-۴-۵ بدنه این نوع تابلو باید به نحوی ساخته شود که کلیه جوانب آن کاملاً مسدود بوده و فقط از طرف جلو قابل دسترسی باشد.

۳-۸-۴-۵ سقف بیرونی این نوع تابلو باید دارای شبیب دو طرفه بالبهای برگردان به طرف داخل باشد و حداقل پنج سانتیمتر از هر چهار طرف بزرگتر از ابعاد سقف تابلو باشد.

۴-۸-۴-۵ ساختمان تابلو باید طوری باشد که دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخلی تابلو برای فرمان، تعمیر، و تعویض بدون تداخل با کار قسمتهای دیگر امکان‌پذیر باشد.

۵-۸-۴-۵ درب تابلو باید مجهر به لاستیک آب‌بندی بوده و مطابق شکل شماره ۱۸-۵ ساخته شود.

۶-۸-۴-۵ این‌گونه تابلوها باید از نظر ایمنی مجهر به قفل مخصوص باشد و درب آن به‌وسیله کلید یا آچار مخصوص باز و بسته شود.

۷-۸-۴-۵ برای مشخصات فنی و نحوه شینه‌کشی به بند ۱-۴-۵ مراجعه شود.

۸-۸-۴-۵ برای سیمکشی وسایل اندازه‌گیری و چراگاهی سیگنال، فواصل دستگاههای داخل تابلو، شماره‌گذاری لوازم و تجهیزات داخل تابلو، شماره‌گذاری سریمهای سرمهایها و کابلها، و همچنین شرایط ترمینالها به ترتیب به بندهای ۱-۴-۵، ۸-۱، ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ مراجعه شود.

۹-۸-۴-۵ ابعاد تابلو توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز به قرار زیر است:

ارتفاع (حداکثر) ۱۲۰ سانتیمتر

عرض بر حسب نیاز

عمق ۴۰ سانتیمتر

۱۰-۸-۴-۵ نما و مقطع تابلوی توزیع برق قابل نصب در فضای باز در شکل ۱۸-۵، به عنوان نمونه، ارائه شده است.

۱۱-۸-۴-۵ شماتیک تابلوی فرمان روشنایی محوطه و آب‌نماها در شکل ۱۹-۵، به عنوان نمونه، نشان داده شده است.

۱۲-۸-۴-۵ روش نصب:

این نوع تابلو باید بر روی سکوی بتنی یا آجری، که ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر از کف تمام شده خیابان یا محوطه مربوط ارتفاع داشته باشد، نصب شود. سکوی یاد شده، که از نوع توخالی خواهد بود، باید دارای دیواره‌ای به قطر ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر باشد و نیم‌متر پایین‌تر از کف تمام شده محوطه شروع و تا ۲۰ الی ۲۵ سانتیمتر بالاتر از کف مزبور ادامه یابد.

لبه خارجی سکو، که به صورت نیم‌گرد (پخ) ساخته خواهد شد، باید از هر چهار طرف حداقل ۱۰

سانتیمتر بزرگتر از بدنه تابلو بوده و لبه داخلی آن حداقل ۵ سانتیمتر از بدنه تابلو فاصله داشته باشد.
محل نصب تابلوهای قابل نصب در فضای باز باید طوری پیش‌بینی شود که در جلوی آن محل کافی برای دسترسی به تابلو وجود داشته باشد.

- ۱۳-۸-۴-۵ برای نصب تابلو روی سکوی بتی در نواحی مرطوب، ابتدا باید کلافی از نبشی آهنی آماده شود و سپس تابلو به آن پیچ و مهره گردد، تا تابلو با کف بتی تماس مستقیم نداشته باشد.
۱۴-۸-۴-۵ در شکل ۵-۲۰، نمونه سکوی مخصوص نصب تابلوهای توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز، نشان داده شده است.

۵-۵ لوازم، وسایل، و تجهیزات داخل تابلو:

لوازم، وسایل، و تجهیزاتی که در داخل تابلو نصب می‌شود و یک تابلو کامل را تشکیل می‌دهد شامل اقلام زیر است:

- الف - وسایل اندازه‌گیری مانند ولت‌متر، آمپر‌متر، فرکانس‌متر، کسینوس فی‌متر، وات‌متر،
ولت - آمپر‌متر، ترانسفورماتور جریان، دورشمار، ساعت شمار، فشارسنج وغیره.
ب - لوازم و وسایل حفاظت و فرمان مانند فیوزهای فشنگی و چاقویی، کلیدهای مینیاتوری، کلیدهای خودکار حفاظت خط یا موتوری، کنتاکتورهای مجهز به رله محافظ (بی - متال) یا بدون رله
محافظ، کلید فیوز، کلید گردان، کلید چاقویی، رله‌ها و تایمرهای مختلف، کلید فرمان ولت‌متر و آمپر‌متر وغیره.
پ - وسایل سمعی و بصری اعلام خطر، چراغ سیگنال وغیره.
ت - مقره‌ها و شیشه‌ها

۱-۵-۵ اجزای داخلی تابلوهای اصلی:

در تابلوهایی که برای توزیع نیروی برق اصلی به کار بردہ می‌شود، کلید ورودی (اصلی) باید الزاماً از نوع خودکار بوده و کلیدهای توزیع فرعی، در صورتی که برای تغذیه تابلوهای نیم اصلی یا فرعی سیستمهای موتوری به کار رود، باید از نوع خودکار، و چنانچه برای تغذیه تابلوهای نیم اصلی یا فرعی سیستمهای روشنایی مورد استفاده قرار گیرد، باید از نوع کلید فیوز، و یا کلید گردان یا چاقویی با فیوز جداگانه، باشد.
(توضیح این‌که، چنانچه بار متصله بیش از ۶۰ آمپر باشد، باید از ترانس جریان و آمپر‌متر مخصوص با ضریب مناسب استفاده شود).

در مواردی که از کلید و فیوز جداگانه استفاده می‌شود، کلید باید قبل از فیوز قرار گیرد به طوری که با خاموش کردن کلید، برق فیوز نیز قطع شود.

۲-۵-۵ تابلوهای فرمان وسایل موتوری:

در تابلوی فرمان وسایل موتوری کلید اصلی باید از نوع خودکار حفاظت موتوری بوده و مجهز به سه دستگاه آمپر‌متر و یک دستگاه ولت‌متر و کلید تبدیل ولت‌متر از نوع هفت حالتی باشد. (شکل ۳-۵)

مدارهای فرعی فرمان و سایل موتوری باید الزاماً دارای کنتاکتور و رله محافظ باشد مگر در مورد دستگاههای مجهز به تابلوی فرمان و راهاندازی جداگانه، که در این صورت مدار مزبور باید به وسیله کلید فیوز، یا کلیدگردان و فیوز جداگانه، محافظت شود.

برای انتخاب کنتاکتور، بی‌مثال، فیوز، کلید قطع و وصل، و کابل^۱ به جداول انتخاب لوازم و سایل مزبور مراجعه شود (جدول ۵-۱ برای موتورهای تک‌فاز و جدول ۵-۲ برای موتورهای سه‌فاز).

برای آگاهی از روشن یا خاموش بودن کلید اصلی یا هر یک از کنتاکتورها باید برای هر مدار دو عدد چراغ سیگنال به رنگهای قرمز و سبز (قرمز برای حالت روشن و سبز برای حالت خاموش) پیش‌بینی شود.

هر مدار، در صورت لزوم، باید مجهز به آمپر متر مناسب باشد جریان آن باشد و در مدارهایی که شدت جریان آن بیش از ۶۰ آمپر می‌باشد باید از ترانس جریان و آمپر متر مخصوص با ضریب مناسب استفاده شود. ظرفیت آمپر متر انتخابی باید، از حدود ۲۵ درصد حداکثر بار بیشتر در نظر گرفته شود. به طور مثال، در صورتی که حداکثر بار ۴۰۰ آمپر باشد، آمپر متر و ترانس جریان انتخابی باید با نسبت تبدیل ۵۰۰/۵ باشد.

۳-۵-۵ تابلوهای فرعی روشنایی:

در تابلوهای فرعی روشنایی تک‌فاز و سه‌فاز، کلید اصلی باید حتی الامکان از نوع گردان بوده، و برای محافظت در برابر اضافه بار و اتصال کوتاه نیز از فیوز فشنگی مناسب با ظرفیت کلید اصلی استفاده شود.

کلیه مدارهای خروجی، که برای روشنایی، پریزها، وغیره به کار می‌رود، باید ترجیحاً به وسیله کلیدهای مینیاتوری، یا فیوز فشنگی با ظرفیت اسمی زیر محافظت گردد:

برای مدارهای زنگ اخبار و احضار	حداکثر ۴ آمپر
برای مدارهای روشنایی	حداقل ۱۰ آمپر
برای مدارهای پریزها	حداقل ۱۶ آمپر

کلیه سیمکشیهای داخل تابلو - از کلید اصلی به فیوز اصلی، و از فیوز اصلی به شینه توزیع، و از شینه توزیع به کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها، و از کلیدهای مینیاتوری یا فیوزها به ترمینال - باید با سیم مسی تک‌لا (مفتولی)، با عایق حداقل ۱۰۰۰ ولت و با سطح مقطع مناسب (حداکثر چهار آمپر برای هر میلی‌متر مربع سطح مقطع سیم) انجام شود.

فرم‌بندی سیمکشیهای مزبور باید به نحوی انجام شود، که در صورت نیاز تعویض هر یک از سیمهای بدون تداخل با کار سایر مدارها امکان‌پذیر بوده و یا، کلیه سیمکشیهای داخلی در داخل کانال مخصوص، از نوع نسوز انجام شود.

سطح مقطع ترمینالهای موردنیاز باید با سطح مقطع هادیهای داخلی تابلو یکسان باشد و به علاوه به هر ترمینال باید فقط یک هادی وصل شود و اتصال دو یا چند هادی به یک ترمینال تک‌سوراخ مجاز نمی‌باشد.

۱- مقاطع توصیه شده برای کابل تغذیه موتورهای برقی در جداول ۵-۱ و ۵-۲ مربوط به فواصل کوتاه در داخل موتورخانه و مانند آن می‌باشد، در مواردی که فاصله بین محل نصب مotor و تابلو قابل ملاحظه باشد برای تعیین سطح مقطع کابل تغذیه باید افت ولتاژ مجاز نیز محاسبه و کنترل شود.

۶-۵ مشخصات فنی لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو:

۱-۶-۵ کلیدهای اتوماتیک با رله حرارتی و مغناطیسی

۱-۱-۵ محفظه کلید باید از فنل یا پلی استر با درجه خلوص زیاد یا مواد مشابه با پایداری حرارت زیاد، ساخته شده باشد.

۲-۱-۵ مکانیزم عملکرد باید دارای سرعت قطع و وصل زیاد بوده و مستقل از عملکرد دستگیره کنترلها را به طور لحظه‌ای باز و بسته نماید. مکانیزم مزبور باید تمام قطبها را به طور همزمان قطع نماید.

۳-۱-۵ ترمینالهای واقع در سمت خط تغذیه و همچنین ترمینالهای واقع در سمت بار، باید برای اتصال به کابلشوها یا اتصال به شینه‌ها، مناسب باشد.

۴-۱-۵ در مواردی که دستگاه قطع کننده به منبع تغذیه نیاز دارد، منبع مذکور باید یک جزء مجتمع از کلید باشد.

۵-۱-۵ کلید باید به گونه‌ای طراحی شود که نصب افقی یا عمودی هیچ‌گونه اثر مغایری با عملکرد الکتریکی آن نداشته باشد.

۶-۱-۶-۵ مکانیزم عملکرد:

الف - مکانیزم قطع کننده حرارتی برای کلیدهای دارای جریان اسمی بیش از ۱۰۰ آمپر باید توسط وسیله تنظیم بدون جایجایی هیچ قسمی از کلید، قابل تنظیم و امکان پذیر باشد و مکانیزم قطع مغناطیسی برای کلیدهای دارای جریان اسمی بیش از ۲۰۰ آمپر، باید قابل تنظیم باشد.

ب - دستگیره عمل کننده باید جهت آسانی عمل دارای طول کافی بوده و محل آن قابل دسترس و مقابله کلید باشد.

پ - پس از این‌که حالت قطع پیش آمد، دستگیره باید بین شانگرهای ON و OFF قرار گیرد و امکان بازگشت کلید به حالت ON، بدون برگرداندن به موقعیت خود، در این حالت نباید وجود داشته باشد.

۷-۱-۵ ویژگیهای زیر باید بر روی یک لوحة‌ای بادوام و با خطوط دائمی درج شود و در محل مناسب روی کلید قرار گیرد:

الف - استاندارد مورد استفاده

ب - ولتاژ اسمی و تعداد فازها

پ - جریان اسمی

ت - جریان(های) قطع مربوط به ولتاژ(های) اعمال شده

ث - نام سازنده یا علامت تجاری

ج - فرکانس

چ - نام کشور سازنده

ح - درجه حفاظت

در ضمن مقادیر اسمی جریان کلید باید به آسانی و بدون جایجایی کلید از محل رویت باشد.

۲-۶-۵ کنتاکتورهای فشار ضعیف

- ۱-۲-۶-۵ کنتاکتورها باید دارای مشخصات فنی ذکر شده در جدول زیر باشد:
- ولتاژ اسمی (ولت)
 - فرکانس اسمی (هرتز)
 - تعداد قطبها
 - واسطه قطع (هوا/...)
 - وظیفه اسمی مشخص شده
 - ولتاژ آزمون عایقی (ولت)
 - ولتاژ آزمون اسمی ایستادگی فرکانس صنعتی یک دقیقه‌ای (ولت)

تعداد کنتاکتها کمکی:

کنتاکتهای حالت عادی بسته (NC)

کنتاکتهای حالت عادی باز (NO)

۲-۲-۶-۵ کنتاکتورها و هادیها، باید طوری انتخاب شود که جریان بار نامی را به طور مداوم بتواند تحمل کند و در این حال هیچ‌گونه خسارت یا آسیبی به آن یا اجزای مجاور آن وارد نشود.

۳-۲-۶-۵ افزایش درجه حرارت قسمتهای مختلف در حال کار باید از مقادیر مشخص شده در استاندارد کلیدها بیشتر شود (قسمت خواص دی‌الکتریک بند (۷ - ۴) از ۱۵۸-۱ IEC جدول VI)

۴-۲-۶-۵ کنتاکتور باید هنگام کار در محدوده ولتاژ نامی، قادر هرگونه لرزش و یا پرشی در کنتاکتها باشد.

۵-۲-۶-۵ علاوه بر کنتاکتهای اصلی، کنتاکتهای فرعی نیز برای فرمان و کنترل وجود داشته باشد.

۶-۲-۶-۵ کنتاکتهای حامل بار باید قابل تعویض باشد و فاصله بین قطبها گوناگون کنتاکتور باید هم اندازه باشد.

۷-۲-۶-۵ فنر عمل‌کننده باید از فلز زنگ نزن مناسب یا از فلزی با روكش مؤثر بادوام که در آن خوردگی ایجاد نمی‌شود، تهیه گردد. کنتاکتورها باید در محفظه‌ای که در برابر گرد و غبار محافظت شده باشد قرار گیرد و تمام پیچ و مهره‌های آن سفت و محکم باشد.

۸-۲-۶-۵ ویژگیهای زیر باید بر روی یک پلاک بادوام با خطوط دایمی درج شود. (برابر قسمت ۵ از نشریه (IEC 158)

الف - ولتاژ اسمی

ب - جریان اسمی

ج - رده کاربرد

د - فرکانس اسمی

ه - علامت تجاری یا نام سازنده

۹-۲-۶-۵ کنتاکتورهای انتخاب شده باید برای استفاده در شرایط جوی مشخص شده مناسب باشد.

۱۰-۲-۶-۵ کنتاکتورها باید دارای پایداری کافی در کار باشد.

۳-۶-۵ فیوزها

۱-۳-۶-۵ فیوزها باید به آسانی قابل نصب در داخل تابلو یا کلید فیوز باشد.

۲-۳-۶-۵ فیوزها باید دارای مشخصات فنی مندرج در جدول زیر باشد:

ولتاژ نامی (ولت)

جريان اسمی پایه فیوز (آمپر)

جريان اسمی فیوز (آمپر)

جريان اتصال کوتاه (کیلوآمپر)

فرکانس اسمی (هرتز)

سطح عایقی (ولت)

مشخصه های زمان جريان (تندکار / کندکار / ...)

نوع فیوز (کاردی، فشنگی)

قابلیت محدود کنندگی جريان اتصال کوتاه (بلی / خیر)

۳-۳-۶-۵ ضرایب کاهش مقادیر اسمی جريانها در ارتفاعات و مکانهای گوناگون با توجه به درجه حرارت محیط در انتخاب فیوز ملاحظه شده باشد.

۴-۳-۶-۵ مشخصات زمان - جريان فیوزها ارائه شود.

۵-۳-۶-۵ پایداری:

فیوز باید به گونه ای طراحی شده باشد که در حالات گوناگون و شرایط کار طبیعی و غیرطبیعی، موارد ذکر شده زیر را برآورده نماید:

الف - در هر شرایط کار طبیعی و تحت وضعیت سرویس مشخص شده، دمای قسمتهای مختلف آن از مقادیر مشخص شده بیشتر نشود و در مشخصه زمان - جريان تعیین شده تغییر قابل توجهی ظاهر نشود.

ب - پایداری حرارتی در طول مدت اتصال کوتاه و همچنین در طول مدت برقراری جريان اسمی کوتاه مدت تعیین شده.

پ - پایداری دینامیکی در برابر قویترین نیروی تولید شده به وسیله حداکثر مقدار جريان اتصال کوتاه همانند فشار ضربه ای قوی که به وسیله قطع همان جريان تولید می گردد.

۴-۶-۵ کلیدهای مینیاتوری

۱-۴-۶-۵ کلیدهای مینیاتوری باید از نوع حرارتی - مغناطیسی باشد و بدنه آن استقامات حرارتی و مکانیکی کافی برای تحمل مداوم جريان نامی قید شده آن را داشته باشد.

۲-۴-۶-۵ بدنه کلیدهای مینیاتوری باید بتواند جريان اضافه بار و اتصال کوتاهی را که کلید عامل حفاظتی آن است در شرایط کاری قید شده تحمل نماید.

۳-۴-۶-۵ درجه حفاظت کلید باید با درجه حفاظت تابلو همخوانی داشته و از درجه حفاظت تابلو نکاهد.

۴-۴-۶-۵ محفظه دربرگیرنده جزء عملکننده حفاظتی، باید به منظور جلوگیری از تماس شخص با مکانیزم مزبور کاملاً مهر و موم شده باشد.

۵-۴-۶-۵ اجزای فلزی مکانیزم عملکننده کلید باید از جنس مقاوم باشد تا در شرایط آب و هوایی نامساعد فرسوده نشود. ترمینالهای کلید باید به گونه ای باشد که از پراکنده شدن سیم و کابل متصل به آن جلوگیری

شود. رزووهای پیچ ترمینالها باید در فلز محکم شود. انتهای آچارخور پیچها باید گرد باشد تا از صدمه رساندن به سیمها جلوگیری نماید.

۶-۴-۶-۵ اطلاعات زیر باید به طور خوانا و همیشگی بر روی بدنه کلید درج شده باشد:

الف - استاندارد ساخت

- ب - جریان اسمی
- پ - ولتاژ اسمی و تعداد فازها
- ت - دمای مرجع برای تنظیم کردن
- ث - نوع کلید بر حسب جریان قطع حفاظتی آن
- ج - نام سازنده یا علامت تجاری آن
- چ - فرکانس نامی
- ح - وظیفه کلید

۵-۶-۵ ترانسهای جریان

۱-۵-۶-۵ ترانسفورماتورهای جریان باید مطابق مشخصات ذکر شده در آخرین نشریه استاندارد IEC 185 طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۲-۵-۶-۵ ترانسفورماتورهای جریان باید برای کار عادی، تحت شرایط مشخص شده مناسب باشد. این نوع ترانسها باید به صورت یکپارچه ریخته شده و با ساخت مناسب برای نصب در تابلوهای تمام بسته فلزی ساخته شده و دارای تحمل الکتریکی، مکانیکی زیاد بوده و در برابر قوس الکتریکی و درجه حرارت، مقاومت زیاد داشته باشد.

تمام اجزای واقع در معرض هوا، باید برای مقاومت در برابر خوردگی از مواد ضد خوردگی تهیه و یا گالوانیزه گرم شده باشد. همچنین این گونه ترانسها باید نیازی به نگهداری نداشته باشد.

۳-۵-۶-۵ ترمینال اولیه باید از جنس مس گالوانیزه شده بوده و به پیچهای اتصال با اندازه مناسب برای اتصال به هادی مسی تا ۴ میلیمتر مربع مجهز باشد.

۴-۵-۶-۵ مجموعه ترانسفورماتورهای جریان باید روی یک صفحه نگهدارنده با مقاومت مکانیکی کافی ثابت گردد. ترانسفورماتور جریان باید بتواند توسط چهار عدد پیچ در هر وضعیت مطلوبی نصب شود.

۵-۵-۶-۵ یک پلاک ضدزنگ، که شامل اطلاعات مندرج در استاندارد IEC 185، و نشانگر دیاگرام اتصالات به صورت پاک نشدنی، باشد باید در یک مکان قابل دید روی ترانسفورماتور جریان نصب گردد. روش علامت‌گذاری ترمینالها باید مطابق استاندارد IEC 185 باشد.

۶-۶-۵ وسایل اندازه‌گیری و نمایشگر

۱-۶-۶-۵ وسایل نمایشگر باید در برابر نفوذ رطوبت و خاک مقاوم باشد و تقریباً همسطح قسمت نگهدارنده که ضخامت آن دو میلیمتر است، نصب شود. این وسایل باید دارای زمینه سفیدرنگ بوده و علامت‌گذاریها و درجه‌بندی و نشانگر آن به رنگ سیاه باشد.

۲-۶-۶-۵ وسایل نمایشگر باید دارای پیچ تنظیم برای صفر کردن باشد و میزان دقت آن در مقادیر اسمی برابر با ± 1

در صد باشد.

۳-۶-۵ آمپر مترها باید مطابق جریان اولیه ترانسفورماتور جریان مدرج شده باشد.

۴-۶-۵ ولت مترها باید دارای دامنه ۱ تا ۵۰۰ ولت باشد.

۵-۶-۵ کلید ولت متر باید از نوع گردان هفت حالته باکنتاکت نگهدارنده، و بدون فنر برگشت بوده و دارای صفحه علامت‌گذاری شده باشد و برای نصب روی ورقه دو میلیمتری مناسب باشد. علامتها باید شامل:

T-S، R-T، R-S، T، S، R و O باشد.

۶-۶-۵ لامپهای نمایشگر باید از نوع تابلویی، دارای مصرف کم و برای نصب بر روی تابلو مورد نظر مناسب باشد. کلاهک رنگی روی لامپها نباید با گرمای لامپ تغییر شکل و رنگ دهد.

۷-۶-۵ حداقل سطح مقطع سیمهای فشار ضعیف و کنترل داخل تابلو باید از ۲/۵ میلیمتر مربع کمتر باشد و پوشش عایق آن باید حداقل تحمل ولتاژ ۱۰۰۰ ولت را داشته باشد.

۸-۶-۵ تابلوها و تجهیزات داخل آن باید دارای پلاک یا لوحة ویژگیهای مربوط به آن باشد که به صورت ماندگار و خوانا در محل قابل رویت نصب شود.

لوحة ویژگیهای تابلو باید حداقل شامل نام یا علامت تجاری سازنده، علامت مشخص کننده نوع تابلو، نوع جریان، ولتاژ اسمی کار، ولتاژ اسمی عایق‌بندی، ولتاژ جریان اسمی مدارهای فرعی، محدودیت و شرایط کاربرد، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، درجه حفاظت تابلو و افراد، و ابعاد تابلو باشد.

آزمایش تابلوهای فشار ضعیف: ۷-۵

کلیه تابلوهای فشار ضعیف باید پس از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی، در زمینه‌های خواص دی الکتریک، افزایش دما، ایستادگی در برابر اتصال کوتاه، پیوستگی مدارهای حافظتی، فواصل هوایی و خزشی، نحوه کار اجزای مکانیکی، و درجه حفاظت مورد آزمایش قرار گیرد. این گونه آزمونها باید براساس مفاد بند ۸ نشریه شماره ۱۹۲۸ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران زیر عنوان «مشخصات آزمونها»، که برای سهولت مراجعه عیناً ضمیمه این فصل گردیده است، انجام شود.

۸-۵ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای وسایل تابلوهای فشار ضعیف در جدول ۵-۵ ارائه شده است.

جدول ۵ - ۱ جدول انتخاب وسائل فرمان و حفاظت تابلوهای سیستم موتورهای تک فاز برقی

کابل یا سیم تغذیه	اندازه کلید قطع (آمپر)	نیزه نشکن (آمپر)	پایه (آمپر)	نوع	روله حفاظت حرارتی (بی - متال)	ردیفه گستره (آمپر) ۰/۶ - ۱	جربیان اسمی	نمود اندازه	را اندازه	قدرت اسمی موتورهای تک فاز	
										شلت جریان (آمپر) در شلت ۲۰ ولت، ۵ سیکل	دور در دقیقه
سطح مقطع د و تعداد رشته	اندازه کلید قطع (آمپر)	نیزه نشکن (آمپر)	پایه (آمپر)	نوع	روله حفاظت حرارتی (بی - متال)	ردیفه گستره (آمپر) ۰/۸ - ۱	جربیان اسمی	نمود اندازه	را اندازه	کیلووات	اسباب بخار (متربیک)
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	DIAZED تاجیر زمانی	۰/۷۵	۱/۲ - ۰/۸	۹	۰	۰	۱۲۵	۰/۴۷
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	DIA	۰/۹۵	۱/۲ - ۰/۸	۹	۰	۰	۱۲۵	۰/۴۶
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA	۱/۲۵	۱/۶ - ۰/۱	۹	۰	۰	۱/۲	۰/۰۹
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA	۱/۷۵	۲ - ۱/۴	۹	۰	۰	۱/۲	۰/۱۲
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA	۲/۳۵	۲/۵ - ۱/۷	۹	۰	۰	۱/۲	۰/۱۸
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA	۳/۳۵	۴/۵ - ۲	۹	۰	۰	۱/۲	۰/۲۵
۲×۲/۵	۱۶	۱۰	۲۵	DIA	۴/۱۵	۶ - ۴	۹	۰	۰	۱/۱	۰/۲۷
۲×۲/۵	۱۶	۱۶	۲۵	DIA	۶/۲۰	۸ - ۵/۵	۹	۰	۰	۱/۱	۰/۵۰
۲×۲/۵	۱۶	۱۶	۲۵	DIA	۷/۴۰	۱۲ - ۸	۱۶	۱	۰	۱/۰	۰/۷۵
۲×۴	۲۰	۲۰	۲۰	DIA	۹/۶۰	۱۲ - ۸	۱۶	۱	۰	۱/۰	۱/۱
۲×۶	۴۰	۲۰	۶۳	DIA	۱۴/۲۰	۱۶ - ۱۱	۲۲	۲	۰	۱۴	۱/۰
۲×۱۰	۶۳	۵۰	۶۳	DIA	۲۱/۵۰	۲۵ - ۱۷	۲۲	۲	۰	۱۱	۲/۲
۲×۱۶	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	DIA	۳۵/۵۰	۴۵ - ۲۰	۴۵	۲	۰	۲۰	۱/۶
۲×۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	DIA	۵۱	۶۳ - ۴۰	۶۳	۴	۰	۵	۰/۰

جدول ۵-۲ جدول انتخاب وسائل فرمان و حفاظت تایپوهای سیستم موتورهای سفاراز برقی

کابل یا سیم تغذیه	اندازه کلید قطع (آمپر)	روش حفاظت موتورهای برقی		ردیف رله محافظ حرارتی (بی- مطال)		نوع گشته (آمپر) جربان (آمپر)	اندازه جربان اسمی	نوع ادناره جربان اسمی	دور در دیقه دستگیره شدت جریان (آمپر) در سیکل	قدرت اسمی موتورهای سفاراز نمودار استرسک)
		نیوپ پشتیبان	شنک	نوع پلیه (آمپر)	نوع تنظیم (آمپر)					
۲×۲/۵	۱۶	۲	۲۵	DIAZED تغیر زمانی	۰/۲۵ - ۰/۱۸	۹	۰	۰ - ۱	۱۵۰۰۰ ۰/۲۲۴	۱۰۰۰ ۰/۰۶
۲×۲/۵	۱۶	۲	۲۵	DIAZED تغیر زمانی	۰/۴ - ۰/۲۵	۹	۰	۰ - ۱	۰/۳۲۶	۰/۳۲۶ ۰/۰۹
۲×۲/۵	۱۶	۲	۲۵	DIA ت-ز	۰/۴۰	۹	۰	۰ - ۱	۰/۴۴	۰/۵۰ ۰/۱۲
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	DIA ت-ز	۰/۶۰	۹	۰	۰ - ۱	۰/۵۲	۰/۶۱ ۰/۱۸
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	DIA ت-ز	۰/۶۵	۹	۰	۰ - ۱	۰/۶۱	۰/۶۸ ۰/۷
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	DIA ت-ز	۰/۸۰	۹	۰	۰ - ۱	۰/۷۱	۰/۷۸ ۰/۷۵
۲×۲/۵	۱۶	۴	۲۵	DIA ت-ز	۱/۱۰	۹	۰	۰ - ۱	۱/۱۲	۱/۱۵ ۰/۳۷
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA ت-ز	۱/۵۰	۹	۰	۰ - ۱	۱/۴۷	۱/۶۳ ۰/۵۰
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA ت-ز	۱/۶۰	۹	۰	۰ - ۱	۱/۴۵	۱/۶۳ ۰/۴۵
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA ت-ز	۱/۷۰	۹	۰	۰ - ۱	۱/۹۵	۱/۱۵ ۰/۷۵
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA ت-ز	۱/۸۵	۹	۰	۰ - ۱	۱/۰	۱/۱۵ ۰/۱
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA ت-ز	۱/۹۵	۹	۰	۰ - ۱	۱/۰	۱/۱۵ ۰/۱
۲×۲/۵	۱۶	۶	۲۵	DIA ت-ز	۱/۱۰	۹	۰	۰ - ۱	۱/۸	۱/۰ ۰/۱
۲×۲/۵	۱۶	۱۰	۲۵	DIA ت-ز	۱/۵۰	۹	۰	۰ - ۱	۱/۱۴	۱/۴ ۰/۱۶
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۰۰	۹	۰	۰ - ۱	۰/۹۵	۰/۰ ۰/۱۵
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۲۵ - ۰/۲	۹	۰	۰ - ۱	۰/۰	۰/۰ ۰/۱
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۵۰ - ۰/۳	۹	۰	۰ - ۱	۰/۸۰	۰/۱۴ ۰/۱۶
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۵۰ - ۰/۲	۹	۰	۰ - ۱	۰/۷	۰/۰ ۰/۱۵
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۶۰	۹	۰	۰ - ۱	۰/۴	۰/۹۵ ۰/۱۰
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۲۵	۹	۰	۰ - ۱	۰/۸	۰/۱۰ ۰/۱۲
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۲۵	۹	۰	۰ - ۱	۰/۲	۰/۸ ۰/۱۰
۲×۲/۵	۲۵	۱۶	۲۵	DIA ت-ز	۰/۴۰	۹	۰	۰ - ۱	۰/۶	۰/۶ ۰/۱۰

جدول ۵ - ۲ (داده)

کابل پاسیم تفصیل	روش حفاظت موتورهای برقی						قدرت اسمی موتورهای سفاز	کیلووات (متربک)
	اندازه نیوز پشتیبان	رله مוגانظ حرارتی (بی - متال)	راه انداز	اندازه گستره	جیریان	دور در دقیقه		
سطح مقطع و وتمدد رشته	کلید قطع (آمپر)	نشنج پایه (آمپر)	نوع	اندازه (آمپر)	نوع	شدت جریان (آمپر) در دلت، ۵ سیکل		
۳×۴	۲۰	۲۰	DIAZED باختر زمانی	۸/۹	۹/۰-۶/۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰
۳×۴	۲۰	۲۰	DIA	۱۰/۹	۱۲-۸	۱	۱۰/۱	۵/۵
۳×۶	۴۰	۳۵	۶۳	۱۱/۸	۱۶-۱۱	۱	۱۰/۸	۶/۶۷
۳×۶	۴۰	۳۵	۶۳	۱۵/۷	۲۰-۱۴	۲	۱۴/۹	۱۰
۳×۱۰	۵۰	۵۰	DIA	۱۵/۷	۳۲	۳-۱	۱۵/۶	۷/۰
۳×۱۰	۶۳	۶۳	DIA	۲۰/۵	۲۵-۱۷	۲	۲۰/۴	۲۰
۳×۱۰	۶۳	۶۳	DIA	۲۲/۵	۲۵-۱۷	۲	۲۲/۵	۲۲/۳
۳×۱۰	۶۳	۶۳	DIA	۲۹/۰	۳۲-۲۲	۲	۳۰	۲۹
۳×۱۶	۱۰۰	۸۰	۱۰۰	۳۸/۰	۴۵-۳۰	۳	۳۶	۳۷/۰
۳×۱۶	۱۰۰	۸۰	DIA	۴۰	۴۰-۳۰	۳	۳۷/۹	۴۰/۱
۳×۲۰	۱۰۰	۸۰	DIA	۴۴	۶۳-۴۰	۴	۴۲/۰	۴۲/۰
۳×۲۰	۱۰۰	۱۰۰	DIA	۵۰	۶۳-۴۰	۴	۴۲-۱	۳۰
۳×۲۵	۱۰۰	۱۰۰	DIA	۵۹	۶۳-۴۰	۴	۴۱-۱	۵۰
۳×۳۰	۱۰۰	۱۰۰	DIA	۶۸	۸۰-۵۰	۶	۶۵/۰	۶۸
۳×۳۰	۱۰۰	۱۰۰	DIA	۷۲	۸۰-۵۰	۶	۶۹	۴۶/۶۶

جدول ۵ - ۳ (ادامه)

کابل پایسم	روش حفاظت موتورهای بر قی						شدت جریان (آمپر) در ۳۸۰ ولت، ۵۰ سیکل	تدریت اسمی موتورهای سه فاز
	راه انداز	رله محافظ حرارتی (بی - متال)	نیوز پشتیبان	نوع	تنظیم	جریان		
اندازه	کلید قطع و شنگ (آمپر)	پایه (آمپر)	نوع	تنظیم (آمپر)	گستره (آمپر)	دور در دیقه	اسباب بخار (ستریک)	
۳×۳۰	۲۰۰	۱۲۰	DIAZED	۷۸	۱۰۰ - ۷۰	۱۱۰	۶	۳۰۰۰
۳×۵۰	۲۰۰	۱۶۰	DIAZED	۷۸	۱۰۰ - ۷۰	۱۱۰	۶	۱۵۰۰
۳×۵۰	۲۰۰	۱۶۰	DIA	۸۸	۱۰۰ - ۷۰	۱۱۰	۶	۱۰۰۰
۳×۵۰	۲۰۰	۲۰۰	DIA	۹۶	۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰	۶	۳۰۰۰
۳×۵۰	۲۰۰	۲۰۰	DIA	۹۶	۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰	۶	۱۵۰۰
۳×۵۰	۲۰۰	۲۰۰	DIA	۹۶	۱۱۰ - ۹۰	۱۱۰	۶	۱۰۰۰
۳×۷۰	۴۰۰	۲۲۴	HRC	۱۴۴	۱۷۰ - ۱۲۰	۱۷۰	۸	۱۴۰
۳×۹۰	۴۰۰	۴۰۰	HRC	۱۷۲	۲۰۰ - ۱۴۰	۲۵۰	۱۰	۱۴۴
۳×۱۲۰	۴۰۰	۳۰۰	HRC	۲۱۰	۲۵۰ - ۱۷۰	۲۵۰	۱۰	۲۰۰
۳×۱۵۰	۴۰۰	۳۱۰	HRC	۲۵۰	۳۲۰ - ۲۲۰	۴۰۰	۱۲	۲۰۰
۳×۱۸۰	۴۰۰	۶۳۰	HRC	۲۹۰	۴۰۰ - ۲۸۰	۴۰۰	۱۲	۲۹۰
۳×۲۰۰	۶۳۰	۶۳۰	HRC	۳۷۰	۵۰۰ - ۳۵۰	۴۰۰	۱۲	۳۷۰
۳×۲۰۰	۶۳۰	۶۳۰	HRC	۴۶۰	۶۳۰ - ۴۴۰	۶۳۰	۱۴	۴۶۰
۳×۴۰۰	۶۳۰	۶۳۰	HRC	۵۸۰	۶۳۰ - ۴۴۰	۶۳۰	۱۴	۵۶۰
۲(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۸۰۰	HRC	۷۰۰	۱۰۰۰ - ۲۵۰	۱۰۰۰	۱۳	۶۶۰
۲(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	HRC	۷۲۰	۱۰۰۰ - ۲۵۰	۱۰۰۰	۱۳	۷۲۰
۲(۳×۲۴۰)	۱۰۰۰	۱۰۰۰	HRC	۹۱۰	۱۲۰۰ - ۷۵۰	۱۰۰۰	۱۳	۷۸۰

کابل پایه‌سیم تغذیه	روش حفاظت موتوهای برقی						شدت جریان (آمپر) در ولت، ۵۰ سیکل	تدریت اسمی موتوهای سنجاق
	اندازه نیوز پشتیان	اندازه گسترہ	اندازه جریان اسسی	اندازه نوع	اندازه رله محافظ حرارتی (بی - مtal)	راہ انداز		
سطح مقطع و و تعداد رشته	کلید قطع (آمپر)	نشیگ (آمپر)	پایہ (آمپر)	نوع	گسترہ	رله محافظ حرارتی (بی - مtal)	دور در دقیقه	اسب بخار (متریک)
۲(۳×۴۶)	۴۰	۲۰	NEOZ-25 HRC-125 HRC L	۱۳	۱۱ - ۱۶	۲۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰
۲(۳×۱۰)	۶۳	۵۰	NEOZ-63 HRC-125 HRC L	۱۸	۲۰ - ۱۴	۵۰	۲۲/۵	۲۲
۲(۳×۱۰)	۱۰۰	۶۳	NEOZ-63 HRC-125 HRC L	۲۲	۲۵ - ۱۷	۵۰	۳۶	۳۸
۲(۳×۱۶)	۱۰۰	۶۳	NEOZ-63 HRC-125 HRC L	۲۴	۳۲ - ۲۲	۷۰	۳۷/۹	۳۷/۵
۲(۳×۱۶)	۱۰۰	۶۳	NEOZ-63 HRC-125 HRC L	۲۶	۳۲ - ۲۲	۷۰	۴۰/۱	۴۰/۱
۲(۳×۱۶)	۱۰۰	۶۳	NEOZ-63 HRC-125 HRC L	۲۹	۳۲ - ۲۲	۷۰	۴۲/۵	۴۲/۵
۲(۳×۱۶)	۱۲۵	۸۰	HRC L	۳۰	۴۰ - ۳۰	۷۰	۳ - س	۴۰
۲(۳×۲۵)	۱۲۵	۱۰۰	HRC L	۴۰	۴۰ - ۳۰	۱۰۰	۴ - س	۴۰/۵
۲(۳×۲۵)	۱۶۰	۱۲۰	HRC L	۴۲	۶۳ - ۴۰	۱۰۰	۴ - س	۶۹
۲(۳×۲۵)	۱۶۰	۱۲۰	HRC L	۴۰	۶۳ - ۴۰	۱۰۰	۴ - س	۷۱
۲(۳×۳۵)	۱۶۰	۱۲۰	HRC L	۵۱	۶۳ - ۴۰	۱۶۰	۴ - س	۸۳
۲(۳×۳۵)	۱۶۰	۱۲۰	HRC L	۵۶	۶۳ - ۴۰	۱۶۰	۴ - س	۹۳
۲(۳×۵۰)	۲۰۰	۱۶۰	HRC L	۵۲	۸۰ - ۵۰	۱۶۰	۴ - س	۱۰۴
۲(۳×۷۰)	۲۰۰	۲۰۰	HRC L	۸۴	۱۰۰ - ۷۰	۱۶۰	۴ - س	۱۴۰

جدول ٥ - ٢ (اداًه)

کابل با سیم تغذیه		روش حفاظت موتورهای برقی						قدرت اسمی موتورهای سنازار	
اندازه نیزه پشتیبان		رله محافظ حرارتی (سی - متال)				راه انداز		شدت جریان (آمپر) در شدت ولت، ۵۰ سیکل	
قطعه و تعداد رشته	کلید قطعه (آمپر)	نیشک (آمپر)	پایه (آمپر)	نوع	اندازه	نوع	دور در دقیقه	اسب بخار (سترنک)	کیلووات
۲(۳×۹۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۹۸	۱۲۵-۸۸	۲۰۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰۰
۲(۳×۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۱۲۰	۱۲۵-۸۸	۲۵۰	۱۵۰	۱۲۵
۲(۳×۱۰۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۱۴۰	۱۷۰-۱۲۰	۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰
۲(۳×۱۰۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۱۷۰	۱۷۰-۱۲۰	۲۵۰	۲۰۵	۱۶۰
۲(۳×۱۱۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۱۰	۲۰۰-۱۷۵	۳۰۰	۲۴۰	۱۷۰
۲(۳×۱۱۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۱۵	۲۰۵-۱۷۵	۳۰۰	۲۴۵	۱۷۵
۲(۳×۱۲۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۱۰	۲۰۰-۱۷۵	۳۰۰	۲۵۰	۱۸۰
۲(۳×۱۲۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۱۵	۲۰۵-۱۷۵	۳۰۰	۲۵۵	۱۸۵
۲(۳×۱۳۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۲۰	۲۱۰-۱۸۵	۳۰۰	۲۶۰	۱۹۰
۲(۳×۱۳۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۲۵	۲۱۵-۱۸۵	۳۰۰	۲۶۵	۱۹۵
۲(۳×۱۴۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۳۰	۲۲۰-۱۸۵	۳۰۰	۲۷۰	۲۰۰
۲(۳×۱۴۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۳۵	۲۲۵-۱۸۵	۳۰۰	۲۷۵	۲۰۵
۲(۳×۱۵۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۴۰	۲۳۰-۱۸۵	۳۰۰	۲۸۰	۲۱۰
۲(۳×۱۵۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۴۵	۲۳۵-۱۸۵	۳۰۰	۲۸۵	۲۱۵
۲(۳×۱۶۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۵۰	۲۴۰-۱۸۵	۳۰۰	۲۹۰	۲۲۰
۲(۳×۱۶۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۵۵	۲۴۵-۱۸۵	۳۰۰	۲۹۵	۲۲۵
۲(۳×۱۷۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۶۰	۲۵۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۰۰	۲۳۰
۲(۳×۱۷۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۶۵	۲۵۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۰۵	۲۳۵
۲(۳×۱۸۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۷۰	۲۶۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۱۰	۲۴۰
۲(۳×۱۸۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۷۵	۲۶۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۱۵	۲۴۵
۲(۳×۱۹۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۸۰	۲۷۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۲۰	۲۵۰
۲(۳×۱۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۸۵	۲۷۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۲۵	۲۵۵
۲(۳×۲۰۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۹۰	۲۸۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۳۰	۲۶۰
۲(۳×۲۰۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۲۹۵	۲۸۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۳۵	۲۶۵
۲(۳×۲۱۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۰۰	۲۹۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۴۰	۲۷۰
۲(۳×۲۱۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۰۵	۲۹۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۴۵	۲۷۵
۲(۳×۲۲۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۱۰	۳۰۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۵۰	۲۸۰
۲(۳×۲۲۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۱۵	۳۰۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۵۵	۲۸۵
۲(۳×۲۳۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۲۰	۳۱۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۶۰	۲۹۰
۲(۳×۲۳۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۲۵	۳۱۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۶۵	۲۹۵
۲(۳×۲۴۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۳۰	۳۲۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۷۰	۳۰۰
۲(۳×۲۴۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۳۵	۳۲۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۷۵	۳۰۵
۲(۳×۲۵۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۴۰	۳۳۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۸۰	۳۱۰
۲(۳×۲۵۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۴۵	۳۳۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۸۵	۳۱۵
۲(۳×۲۶۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۵۰	۳۴۰-۱۸۵	۳۰۰	۳۹۰	۳۲۰
۲(۳×۲۶۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۵۵	۳۴۵-۱۸۵	۳۰۰	۳۹۵	۳۲۵
۲(۳×۲۷۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۶۰	۳۵۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۰۰	۳۳۰
۲(۳×۲۷۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۶۵	۳۵۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۰۵	۳۳۵
۲(۳×۲۸۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۷۰	۳۶۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۱۰	۳۴۰
۲(۳×۲۸۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۷۵	۳۶۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۱۵	۳۴۵
۲(۳×۲۹۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۸۰	۳۷۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۲۰	۳۵۰
۲(۳×۲۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۸۵	۳۷۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۲۵	۳۵۵
۲(۳×۳۰۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۹۰	۳۸۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۳۰	۳۶۰
۲(۳×۳۰۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۳۹۵	۳۸۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۳۵	۳۶۵
۲(۳×۳۱۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۰۰	۳۹۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۴۰	۳۷۰
۲(۳×۳۱۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۰۵	۳۹۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۴۵	۳۷۵
۲(۳×۳۲۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۱۰	۴۰۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۵۰	۳۸۰
۲(۳×۳۲۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۱۵	۴۰۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۵۵	۳۸۵
۲(۳×۳۳۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۲۰	۴۱۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۶۰	۳۹۰
۲(۳×۳۳۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۲۵	۴۱۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۶۵	۳۹۵
۲(۳×۳۴۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۳۰	۴۲۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۷۰	۴۰۰
۲(۳×۳۴۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۳۵	۴۲۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۷۵	۴۰۵
۲(۳×۳۵۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۴۰	۴۳۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۸۰	۴۱۰
۲(۳×۳۵۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۴۵	۴۳۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۸۵	۴۱۵
۲(۳×۳۶۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۵۰	۴۴۰-۱۸۵	۳۰۰	۴۹۰	۴۲۰
۲(۳×۳۶۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۵۵	۴۴۵-۱۸۵	۳۰۰	۴۹۵	۴۲۵
۲(۳×۳۷۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۶۰	۴۵۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۰۰	۴۳۰
۲(۳×۳۷۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۶۵	۴۵۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۰۵	۴۳۵
۲(۳×۳۸۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۷۰	۴۶۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۱۰	۴۴۰
۲(۳×۳۸۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۷۵	۴۶۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۱۵	۴۴۵
۲(۳×۳۹۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۸۰	۴۷۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۲۰	۴۵۰
۲(۳×۳۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۸۵	۴۷۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۲۵	۴۵۵
۲(۳×۴۰۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۹۰	۴۸۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۳۰	۴۶۰
۲(۳×۴۰۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۴۹۵	۴۸۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۳۵	۴۶۵
۲(۳×۴۱۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۰۰	۴۹۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۴۰	۴۷۰
۲(۳×۴۱۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۰۵	۴۹۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۴۵	۴۷۵
۲(۳×۴۲۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۱۰	۵۰۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۵۰	۴۸۰
۲(۳×۴۲۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۱۵	۵۰۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۵۵	۴۸۵
۲(۳×۴۳۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۲۰	۵۱۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۶۰	۴۹۰
۲(۳×۴۳۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۲۵	۵۱۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۶۵	۴۹۵
۲(۳×۴۴۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۳۰	۵۲۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۷۰	۵۰۰
۲(۳×۴۴۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۳۵	۵۲۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۷۵	۵۰۵
۲(۳×۴۵۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۴۰	۵۳۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۸۰	۵۱۰
۲(۳×۴۵۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۴۵	۵۳۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۸۵	۵۱۵
۲(۳×۴۶۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۵۰	۵۴۰-۱۸۵	۳۰۰	۵۹۰	۵۲۰
۲(۳×۴۶۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۵۵	۵۴۵-۱۸۵	۳۰۰	۵۹۵	۵۲۵
۲(۳×۴۷۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۶۰	۵۵۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۰۰	۵۳۰
۲(۳×۴۷۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۶۵	۵۵۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۰۵	۵۳۵
۲(۳×۴۸۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۷۰	۵۶۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۱۰	۵۴۰
۲(۳×۴۸۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۷۵	۵۶۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۱۵	۵۴۵
۲(۳×۴۹۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۸۰	۵۷۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۲۰	۵۵۰
۲(۳×۴۹۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۸۵	۵۷۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۲۵	۵۵۵
۲(۳×۵۰۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۹۰	۵۸۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۳۰	۵۶۰
۲(۳×۵۰۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۵۹۵	۵۸۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۳۵	۵۶۵
۲(۳×۵۱۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۰۰	۵۹۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۴۰	۵۷۰
۲(۳×۵۱۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۰۵	۵۹۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۴۵	۵۷۵
۲(۳×۵۲۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۱۰	۶۰۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۵۰	۵۸۰
۲(۳×۵۲۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۱۵	۶۰۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۵۵	۵۸۵
۲(۳×۵۳۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۲۰	۶۱۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۶۰	۵۹۰
۲(۳×۵۳۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۲۵	۶۱۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۶۵	۵۹۵
۲(۳×۵۴۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۳۰	۶۲۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۷۰	۶۰۰
۲(۳×۵۴۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۳۵	۶۲۵-۱۸۵	۳۰۰	۶۷۵	۶۰۵
۲(۳×۵۵۰)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۴۰	۶۳۰-۱۸۵	۳۰۰	۶۸۰	۶۱۰
۲(۳×۵۵۵)	۴۰۰	۲۵۰	۴۰۰	HRC	۶۴۵	۶			

جدول ۵ - ۳ جدول ظرفیت بار ثابت شمشهای مسی تخت در حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد بر حسب آمپر


ظرفیت بار شمش بر حسب تعداد										نوع جریان برق	وزن کیلوگرم بر متر	سطح مقطع میلیمتر مربع	ابعاد میلیمتر				
بدون رنگ					رنگ شده												
۴	۳	۲	۱	۴	۳	۲	۱										
		۳۰۰	۱۷۰			۳۳۰	۱۸۵	~		۰/۴	۴۵	۱۵×۳					
		۳۰۵	۱۷۵			۳۳۵	۱۹۵	=									
		۳۸۰	۲۲۰			۴۲۵	۲۴۵	~		۰/۰۳	۶۰	۲۰×۳					
		۳۹۵	۲۲۵			۴۳۵	۲۵۰	=									
		۴۶۰	۲۷۰			۵۱۰	۳۰۰	~		۰/۶۷	۷۵	۲۵×۳					
		۴۸۵	۲۷۵			۵۳۰	۳۱۰	=									
		۷۰۰	۴۰۰			۷۸۰	۴۵۰	~		۱/۳۴	۱۰۰	۳۰×۵					
		۷۲۵	۴۲۵			۸۰۰	۴۷۵	=									
		۹۰۰	۵۲۰			۱۰۰۰	۶۰۰	~		۱/۷۸	۲۰۰	۴۰×۵					
		۹۳۵	۵۵۰			۱۰۳۰	۶۰۰	=									
۲۱۰۰	۱۵۰۰	۱۱۰۰	۶۳۰	۲۳۰۰	۱۷۵۰	۱۲۰۰	۷۰۰	~		۲/۲۳	۲۵۰	۵۰×۵					
	۱۷۰۰	۱۱۵۰	۶۵۰		۱۸۷۰	۱۲۷۰	۷۴۰	=									
۲۴۰۰	۱۸۰۰	۱۳۰۰	۷۵۰	۲۶۰۰	۱۹۸۰	۱۴۰۰	۸۲۵	~		۲/۶۷	۳۰۰	۶۰×۵					
۲۵۰۰	۱۹۰۰	۱۴۰۰	۷۸۰	۲۷۰۰	۲۲۰۰	۱۵۰۰	۸۷۰	=									
۳۴۰۰	۲۵۰۰	۱۸۶۰	۱۱۰۰	۳۸۰۰	۲۸۰۰	۲۱۰۰	۱۲۰۰	~		۰/۳۴	۶۰۰	۶۰×۱۰					
۳۵۰۰	۲۸۰۰	۲۰۰۰	۱۱۰۰	۳۹۰۰	۳۱۰۰	۲۲۰۰	۱۲۵۰	=									
۲۹۰۰	۲۲۰۰	۱۶۰۰	۹۵۰	۳۳۰۰	۲۴۵۰	۱۸۰۰	۱۰۶۰	~		۳/۰۶	۴۰۰	۸۰×۵					
۳۲۰۰	۲۵۰۰	۱۸۰۰	۱۰۰۰	۳۵۰۰	۲۸۰۰	۲۰۰۰	۱۱۵۰	=									
۴۲۰۰	۳۱۰۰	۲۳۰۰	۱۴۰۰	۴۶۰۰	۳۴۵۰	۲۶۰۰	۱۰۴۰	~		۷/۱۲	۸۰۰	۸۰×۱۰					
۴۵۰۰	۳۶۰۰	۲۶۰۰	۱۴۰۰	۵۱۰۰	۴۰۰۰	۲۸۰۰	۱۶۵۰	=									
۴۸۰۰	۳۶۰۰	۲۷۰۰	۱۷۰۰	۵۴۰۰	۴۰۰۰	۳۱۰۰	۱۸۸۰	~		۸/۹	۱۰۰۰	۱۰۰×۱۰					
۵۶۰۰	۴۴۰۰	۳۲۰۰	۱۷۰۰	۶۲۰۰	۴۹۰۰	۳۶۰۰	۲۰۰۰	=									
۵۵۰۰	۴۲۰۰	۳۲۰۰	۲۰۰۰	۶۱۰۰	۴۹۰۰	۳۵۰۰	۲۲۰۰	~		۱۰/۶۸	۱۲۰۰	۱۲۰×۱۰					
۶۶۰۰	۵۲۰۰	۳۷۰۰	۲۱۰۰	۷۴۰۰	۵۷۰۰	۴۲۰۰	۲۳۰۰	=									

جدول ۵ - ۴ جدول ظرفیت بار ثابت شمشهای آلومینیومی تخت در حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد بر حسب آمپر

ظرفیت بار شمش بر حسب تعداد							نوع جریان برق	وزن کیلوگرم بر متر	سطح مقطع میلیمتر مربع	بعاد میلیمتر	
بدون رنگ			رنگ شده								
۴	۳	۱	۴	۳	۲	۱					
		۲۷۰	۱۴۰			۳۴۰	۱۹۰	~	۰/۱۶۲	۹۰	۲۰×۳
		۲۸۰	۱۵۰			۳۵۰	۲۰۰	=			
		۳۳۰	۱۸۰			۴۱۰	۲۴۰	~	۰/۲۰۲	۷۵	۲۵×۳
		۳۴۰	۱۸۰			۴۳۰	۲۴۰	=			
		۵۰۰	۲۷۰			۶۲۵	۳۶۰	~	۰/۴۰۵	۱۵۰	۳۰×۵
		۵۲۰	۲۷۵			۶۴۵	۳۸۰	=			
		۶۰۰	۳۵۰			۸۰۰	۴۶۰	~	۰/۰۴۰	۲۰۰	۴۰×۵
		۶۶۰	۳۶۰			۸۳۰	۴۸۰	=			
۱۸۰۰	۱۳۵۰	۹۷۵	۵۱۵	۲۲۵۰	۱۶۵۰	۱۲۰۰	۶۷۰	~	۱/۰۸۰	۴۰۰	۴۰×۱۰
	۱۴۲۰	۱۰۰۰	۵۴۰		۱۷۵۰	۱۲۴۰	۷۰۰	=			
۲۱۶۰	۱۶۰۰	۱۱۰۰	۶۲۵	۲۲۶۰	۱۹۹۰	۱۴۴۰	۸۲۰	~	۱/۳۵	۵۰۰	۵۰×۱۰
	۱۷۳۰	۱۲۱۰	۶۵۰		۲۱۴۰	۱۰۲۰	۸۰۰	=			
۱۷۳۰	۱۳۰۰	۹۰۰	۵۰۰	۲۱۲۰	۱۰۸۰	۱۱۳۰	۶۶۰	~	۰/۸۱	۳۰۰	۶۰×۵
۱۸۵۰	۱۴۲۰	۹۶۰	۵۳۰	۲۲۰۰	۱۷۰۰	۱۲۱۰	۷۰۰	=			
۲۰۰۰	۱۸۰۰	۱۳۰۰	۷۳۰	۳۰۴۰	۲۲۳۰	۱۶۰۰	۹۶۰	~	۱/۶۲	۶۰۰	۶۰×۱۰
۲۶۰۰	۲۶۳۰	۱۴۳۰	۷۷۰	۳۱۵۰	۲۰۰۰	۱۷۹۰	۱۰۰۰	=			
۳۱۰۰	۲۲۳۰۰	۱۶۵۰	۹۳۰	۳۶۸۰	۲۷۶۰	۲۱۰۰	۱۲۳۰	~	۲/۱۶	۸۰۰	۸۰×۱۰
۳۴۰۰	۲۶۴۰	۱۸۴۰	۹۸۰	۴۱۰۰	۳۲۰۰	۲۳۰۰	۱۳۰۰	=			
۳۷۰۰	۲۷۰۰	۱۹۰۰	۱۱۰۰	۴۳۰۰	۳۲۰۰	۲۴۰۰	۱۰۰۰	~	۲/۷۰	۱۰۰۰	۱۰۰×۱۰
۴۲۰۰	۳۲۰۰	۲۲۴۰	۱۲۰۰	۵۰۰۰	۳۹۰۰	۲۸۰۰	۱۰۸۰	=			
۴۳۰۰	۳۱۰۰	۲۲۰۰	۱۳۱۰	۴۹۰۰	۳۷۰۰	۲۸۰۰	۱۷۸۰	~	۳/۲۴	۱۲۰۰	۱۲۰×۱۰
۵۰۰۰	۳۸۰۰	۲۶۴۰	۱۴۲۰	۵۹۰۰	۴۶۰۰	۳۳۰۰	۱۸۷۵	=			

نکاتی که برای استفاده از جداول ۳-۵ و ۴-۵ باید مورد توجه قرار گیرد:

- ۱ - ظرفیت بار مشخص شده، در هر یک از جداول، برای شینه‌هایی معتبر است که ضلع بزرگتر مقطع آن (a) در وضعیت عمودی قرار گیرد.

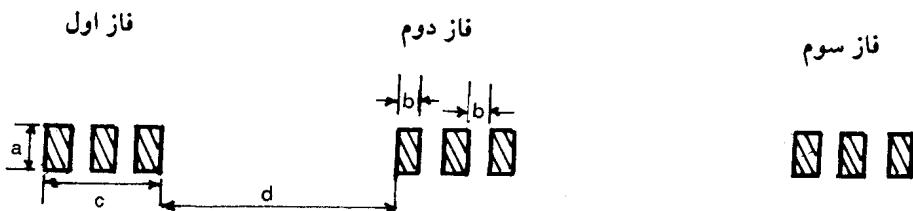

- ۲ - در هر یک از فازها، فاصله بین دو شینه مجاور (b)، برابر است با ضخامت شینه مورد نظر.
- ۳ - مقادیر ظرفیت بار (I) در حرارت‌های بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد (θ) با استفاده از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$I = I_{30} \sqrt{\frac{\theta}{30}}$$

$I = I_{30}$ = ظرفیت بار (آمپر) در حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد.

- ۴ - شدت جریان مجاز (I) برای فرکانس‌های دیگر (f)، با استفاده از فرمول $I = I_{30} \sqrt{\frac{50}{f}}$ محاسبه می‌شود.


- در هر یک از فازها فقط سطوح خارجی شینه‌ها باید رنگ آمیزی شود.

- شرایط زیر برای برق متناوب (a.c.) معتبر است:

- الف - معدل افزایش حرارت در جدول برابر ۳۰ درجه سانتیگراد خواهد بود مشروط بر آنکه فاصله بین مجموعه شینه‌های دوفاز (d) از ده برابر قطر مجموع شینه‌های یکی از فازها (c) کمتر نباشد. در صورتی که فاصله d کمتر از ده برابر فاصله c باشد، مقادیر ظرفیت بار مندرج در جداول ۳-۵ و ۴-۴ طبق ضرایب زیر کاهش می‌یابد:


ضریب کاهش	c : d	نسبت
۰/۸	۲	۰/۸
۰/۹	۴	۰/۹
۰/۹۴	۶	۰/۹۴
۰/۹۷	۸	۰/۹۷


- ب - شینه‌هایی که روی فازهای مجاور واقع می‌شود دارای چند درجه حرارت بیشتر خواهد بود.

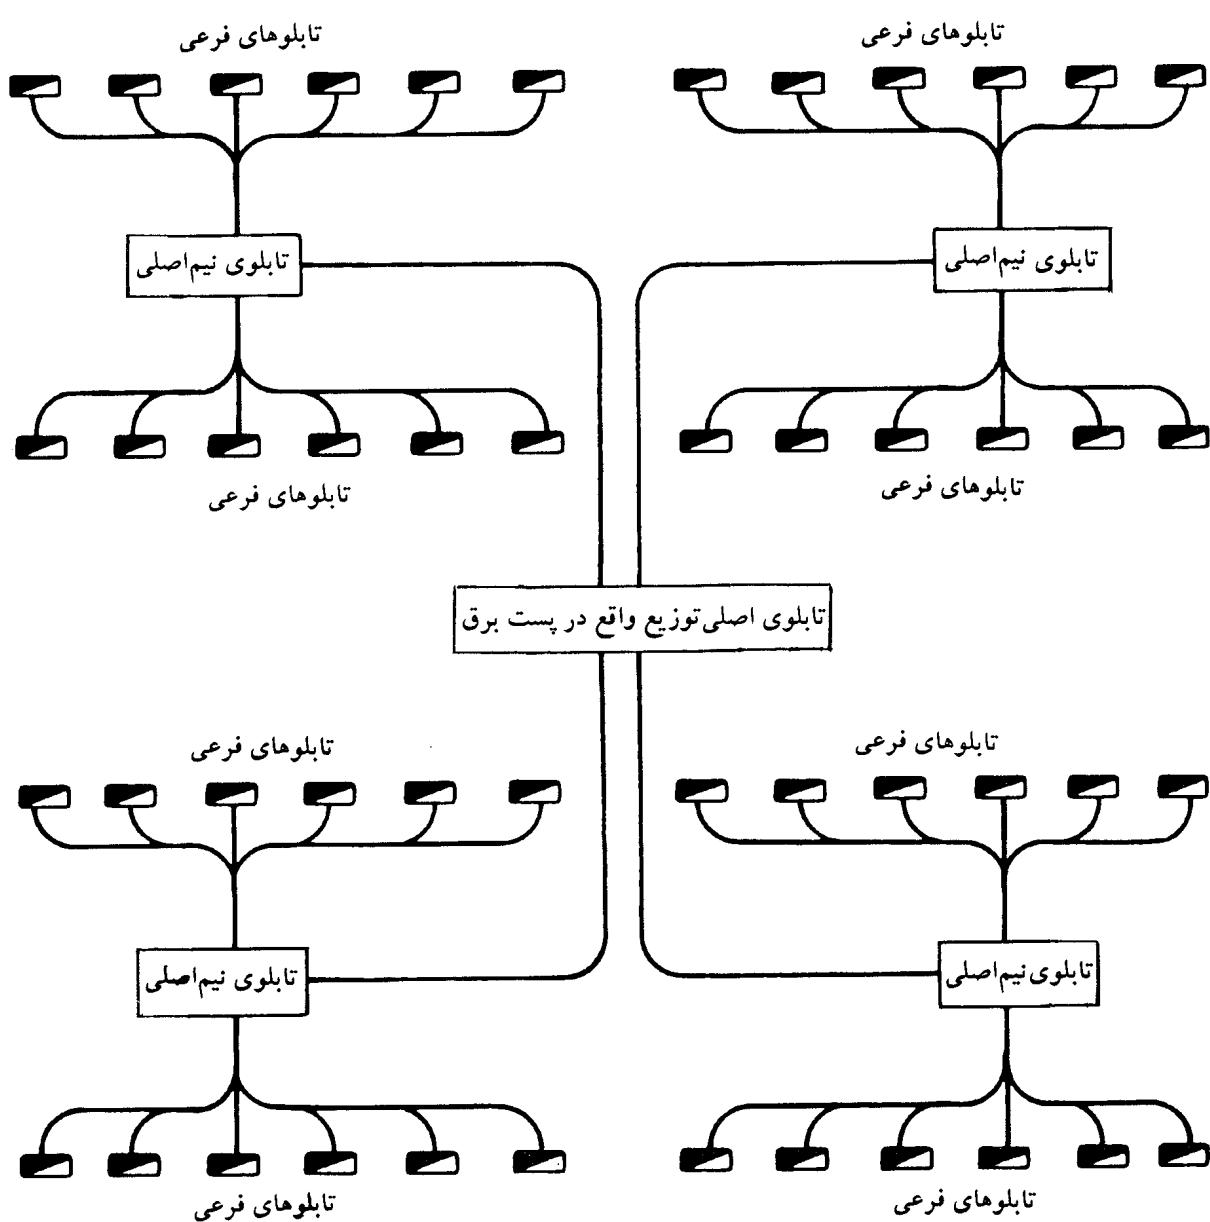


شماتیک سیستم توزیع نیروی برق در سطح.

شکل ۵ - ۱

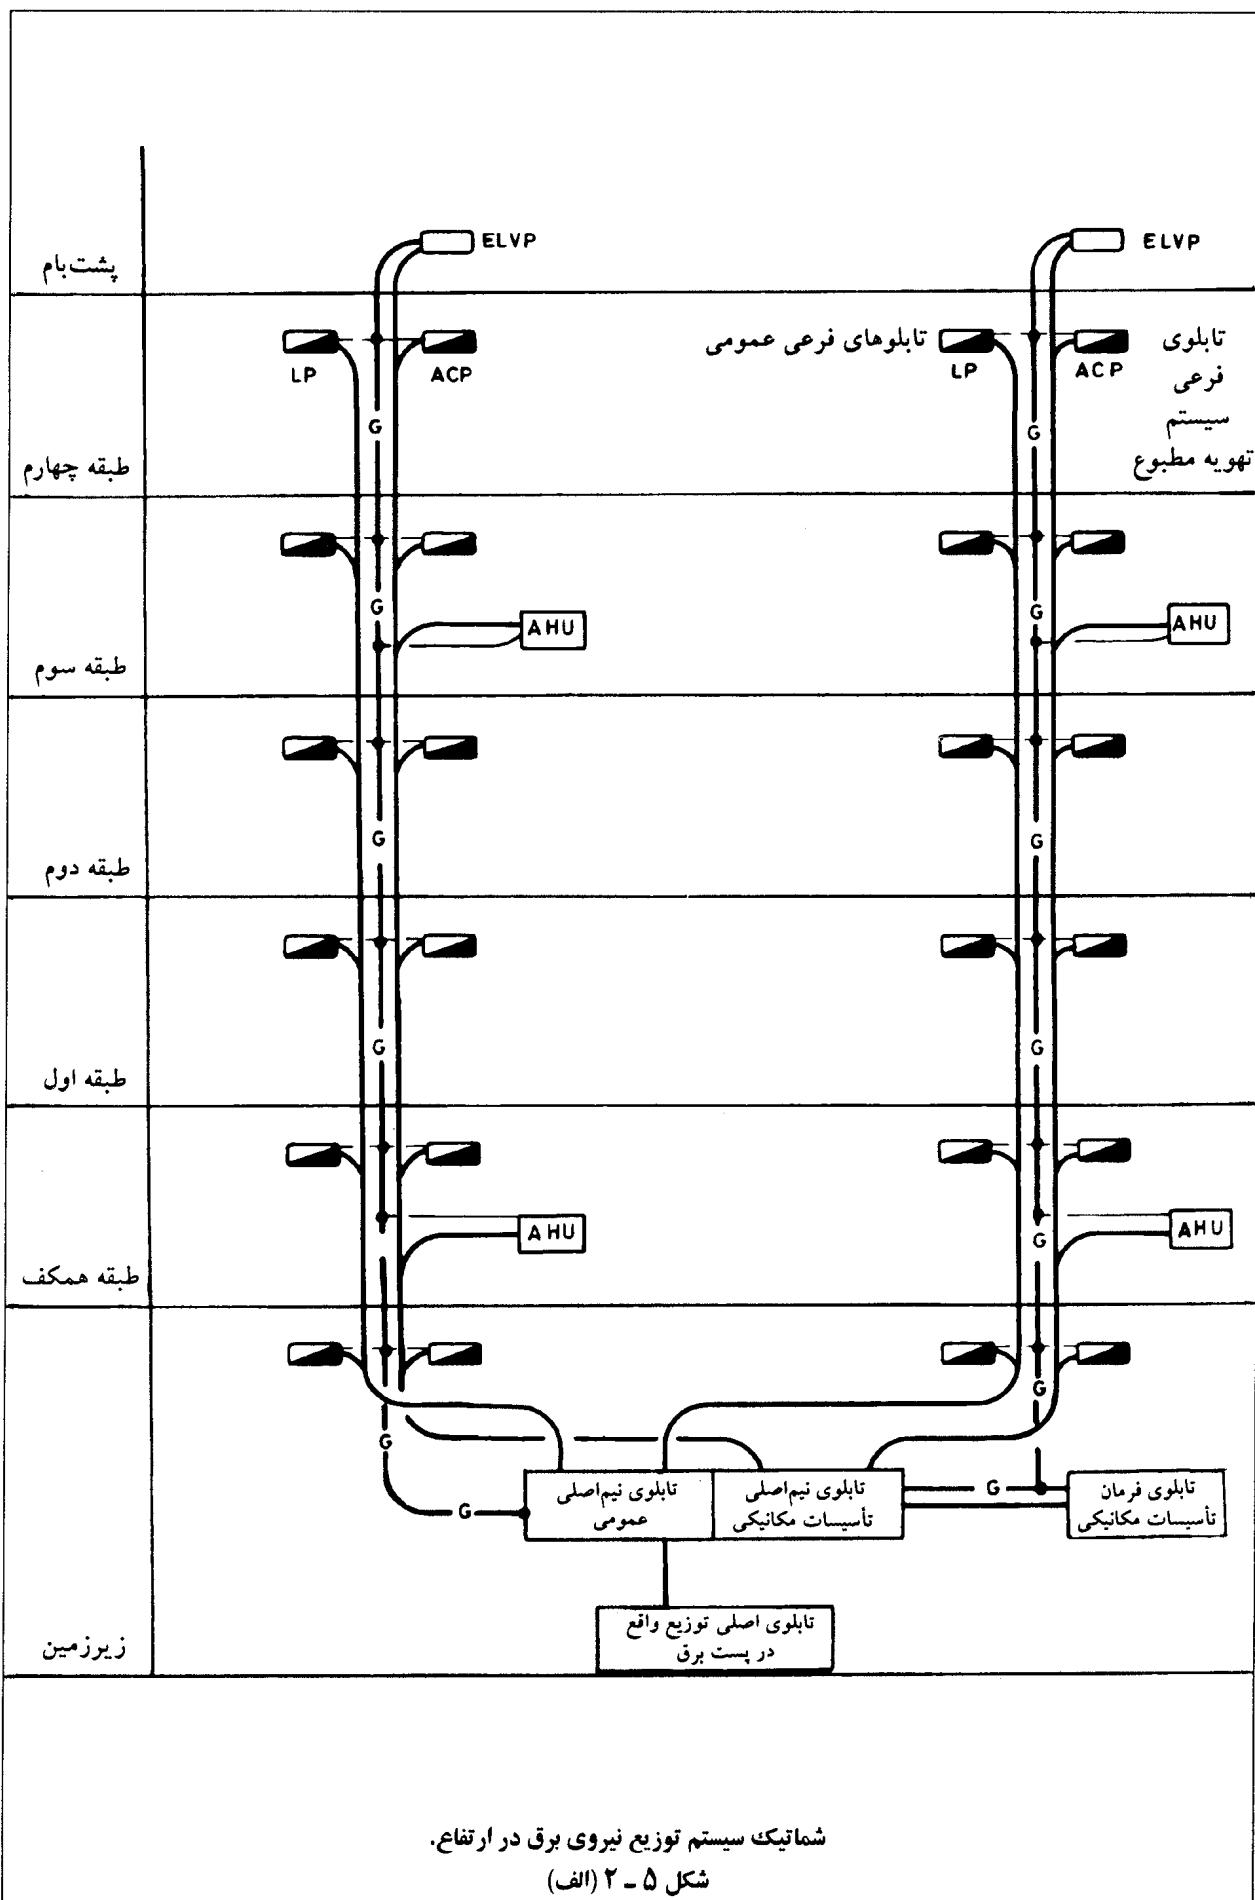


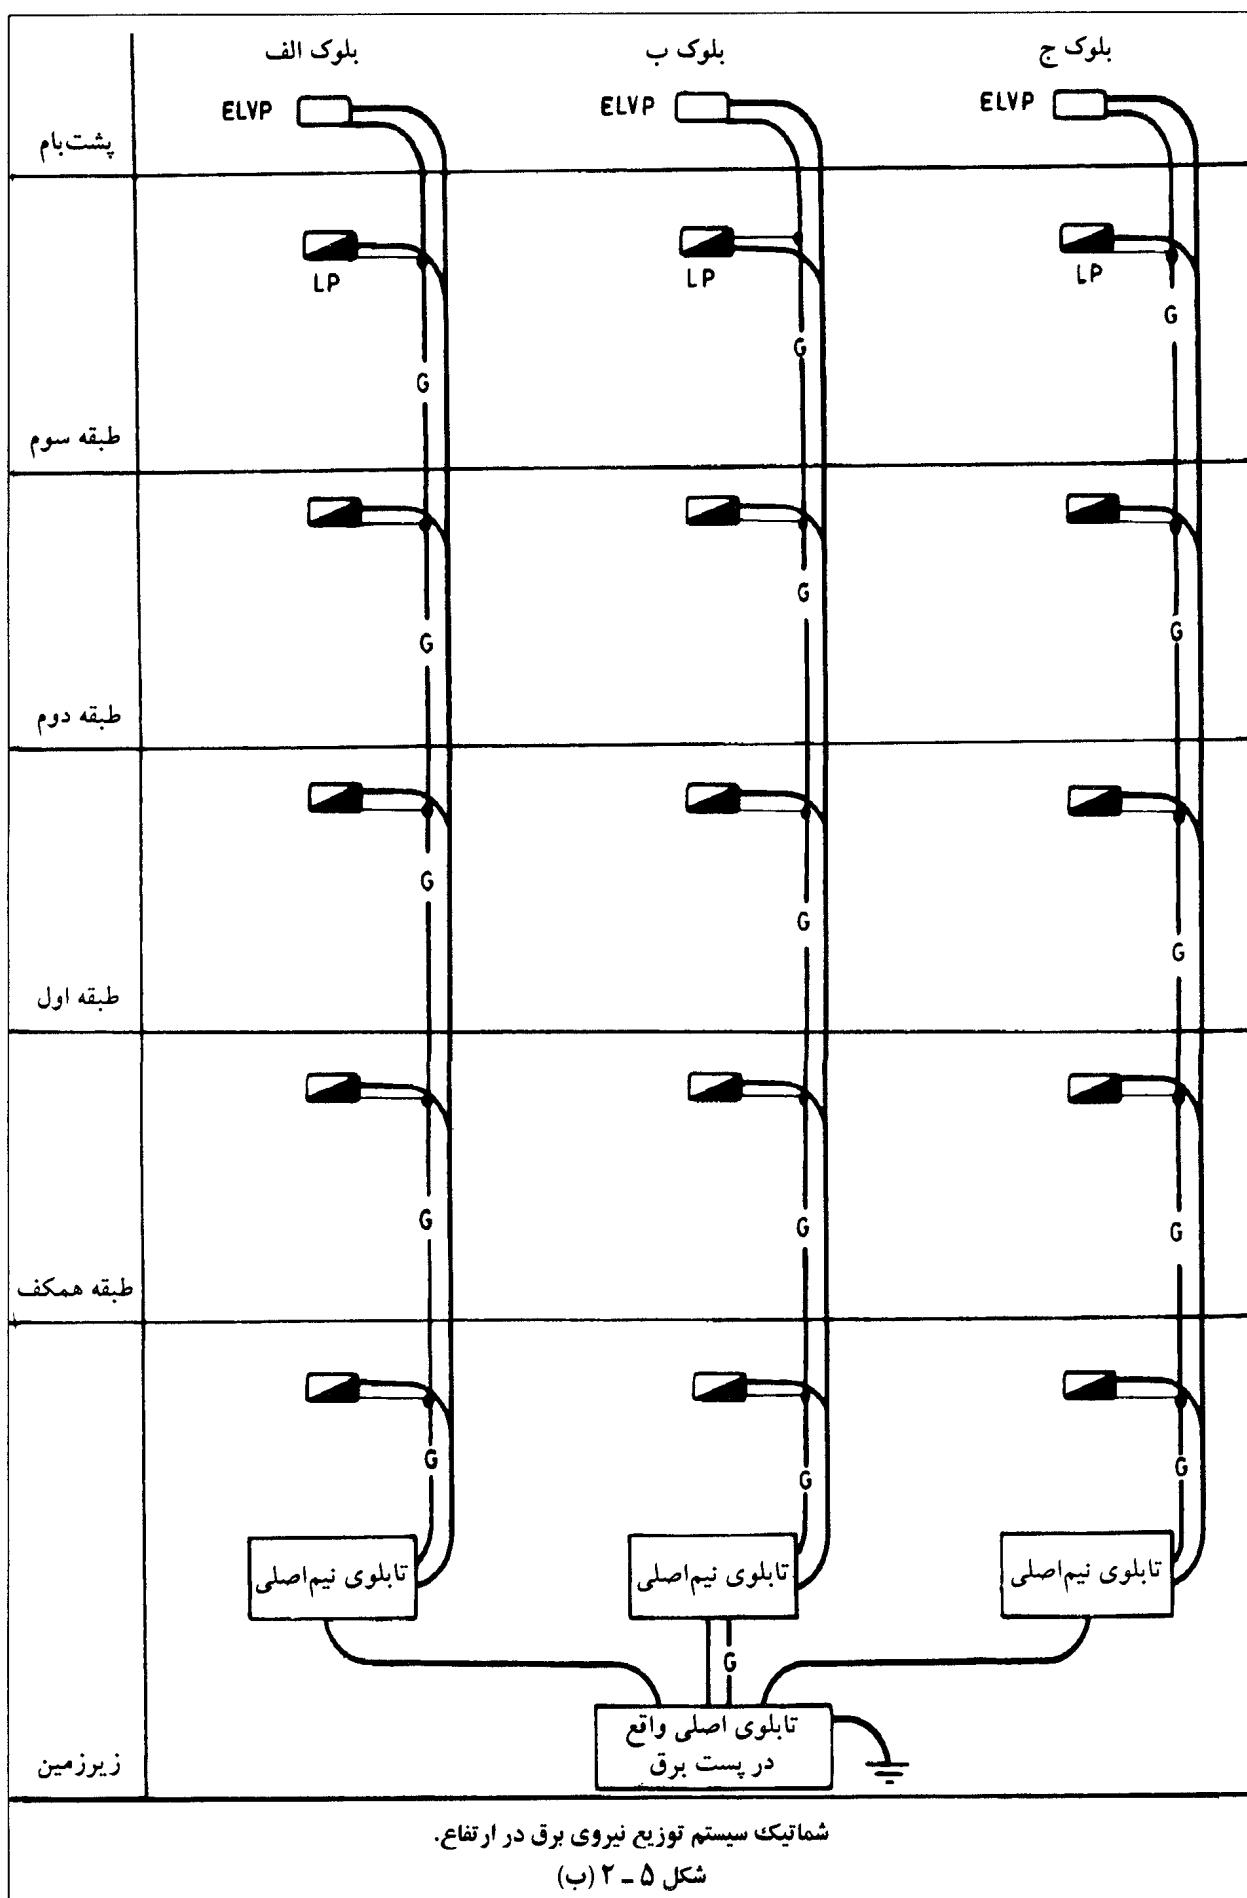

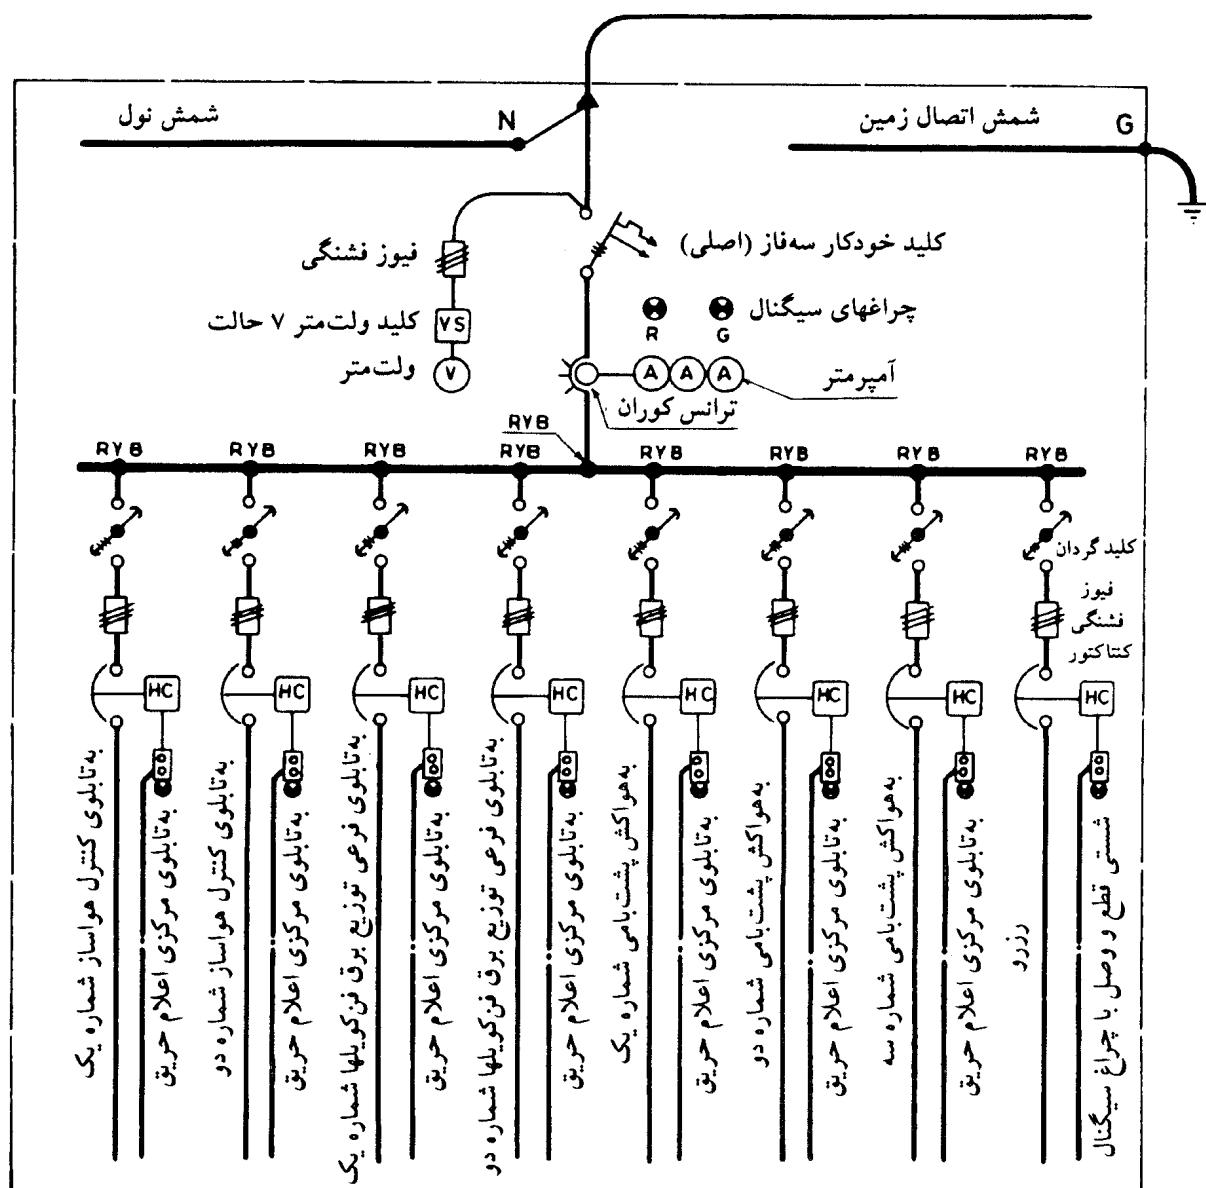


شماتیک تابلوی اصلی توزیع نیروی برق سیستم تهویه مطبوع و هواسخها.

(برای سیستم قطع خودکار جریان هوای هر منطقه در صورت عملکرد اعلام حریق آن منطقه در موقع آتش‌سوزی)

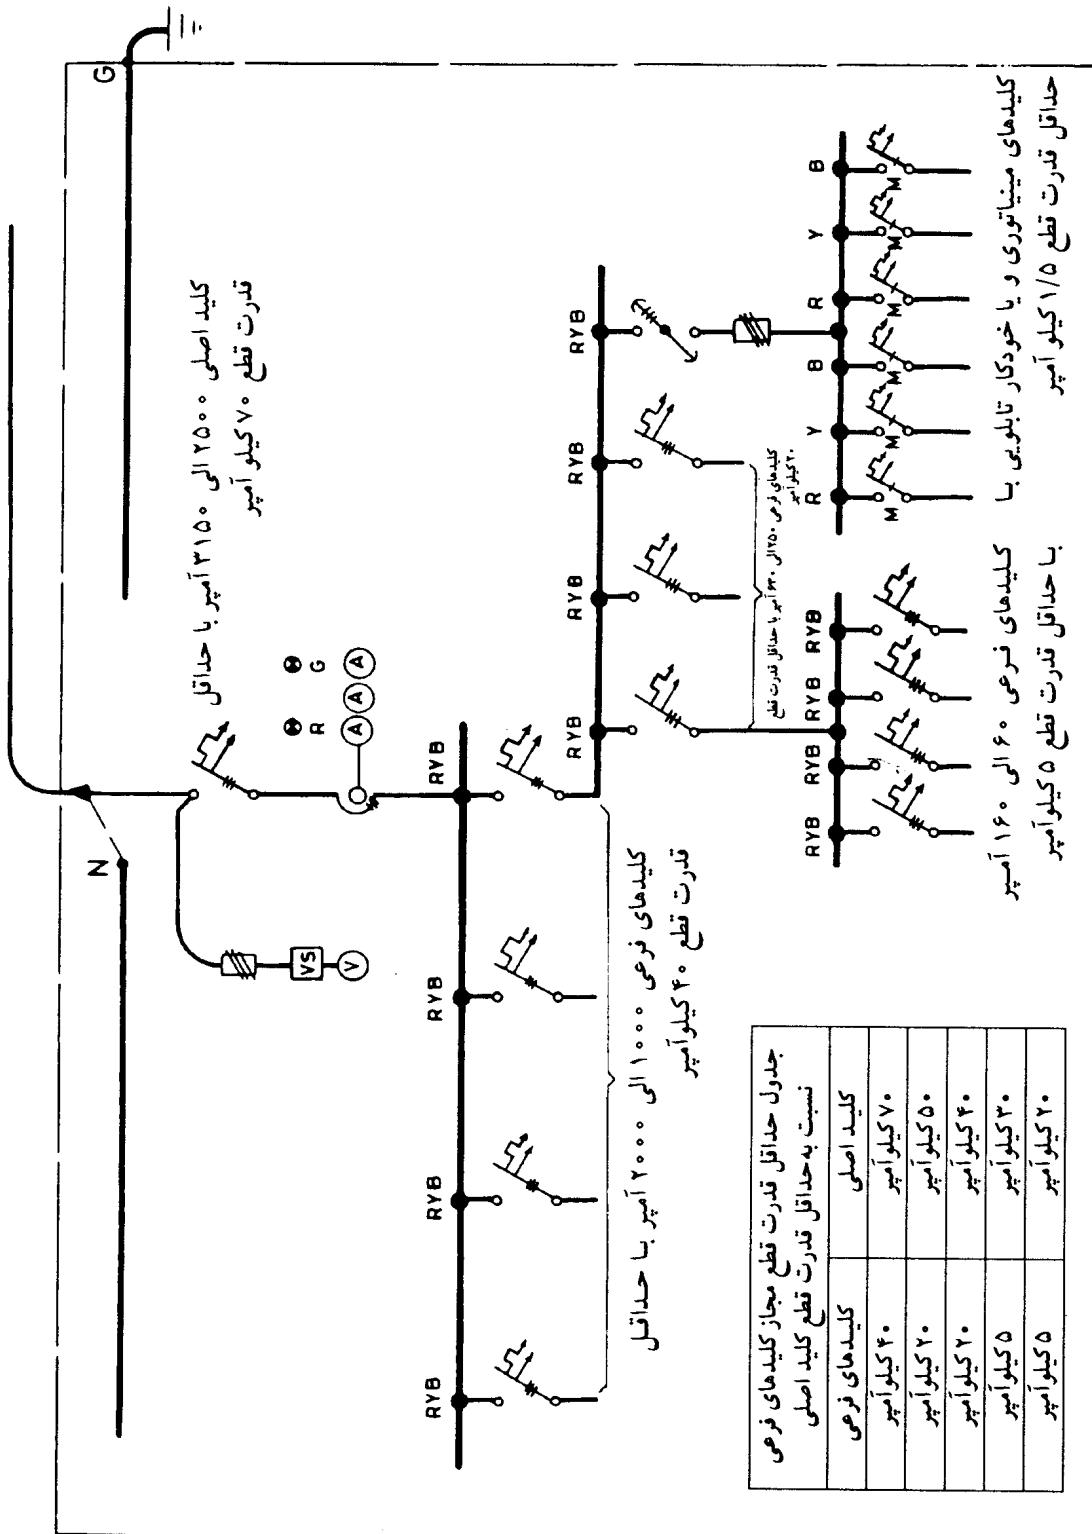


شکل ۵-۴ شماتیک تسبیب‌بندی کلیدها در قالبی بحسب حداقل قدرت مقطع.

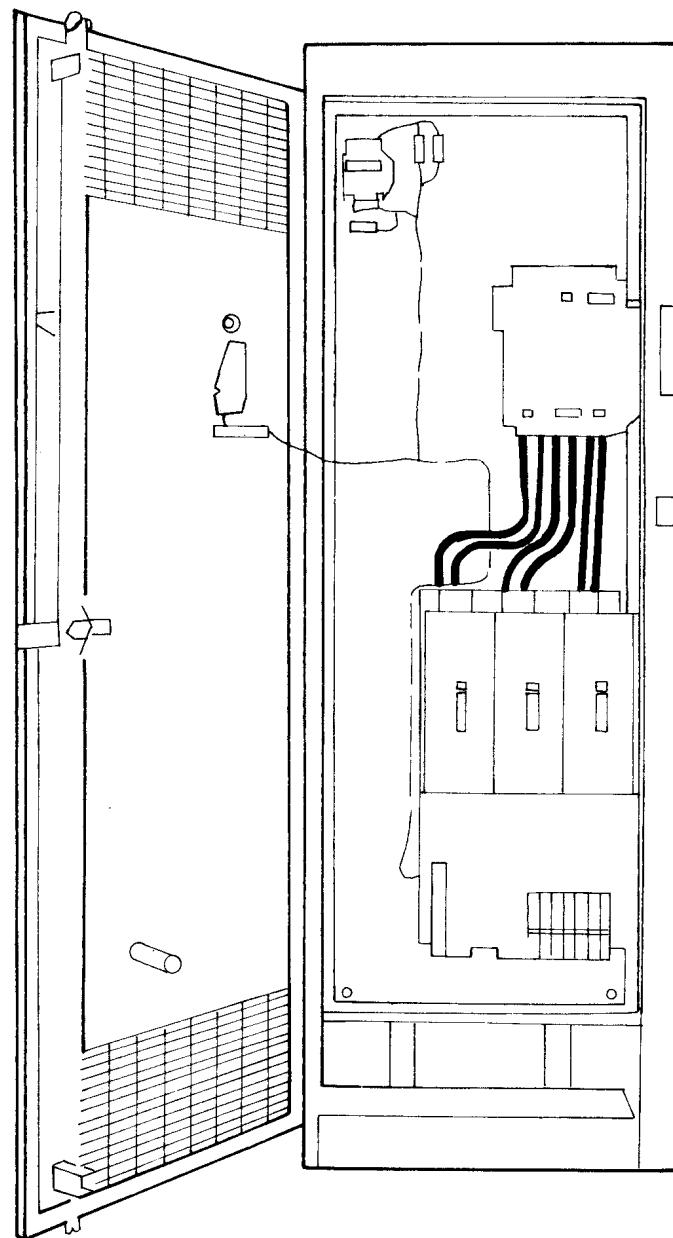


نمای تابلوی تمام بسته ایستاده قابل فرمان و دسترسی از جلو.

شکل ۵ - ۵

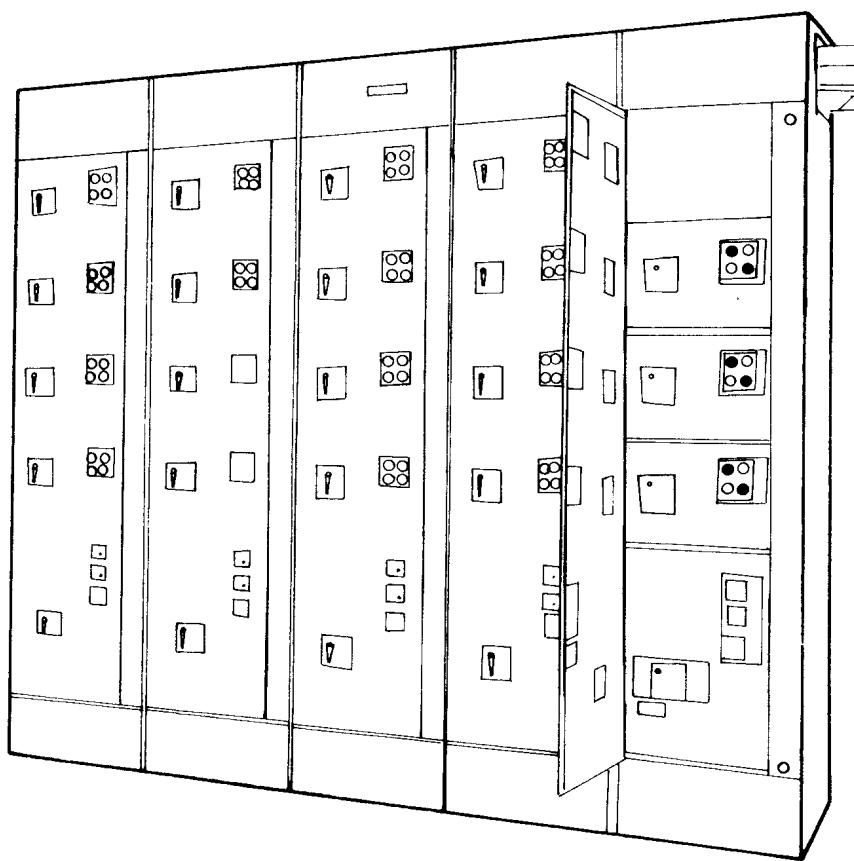


نمای تابلوی ایستاده تمام بسته قابل فرمان و دسترسی از جلو.

شکل ۶-۵

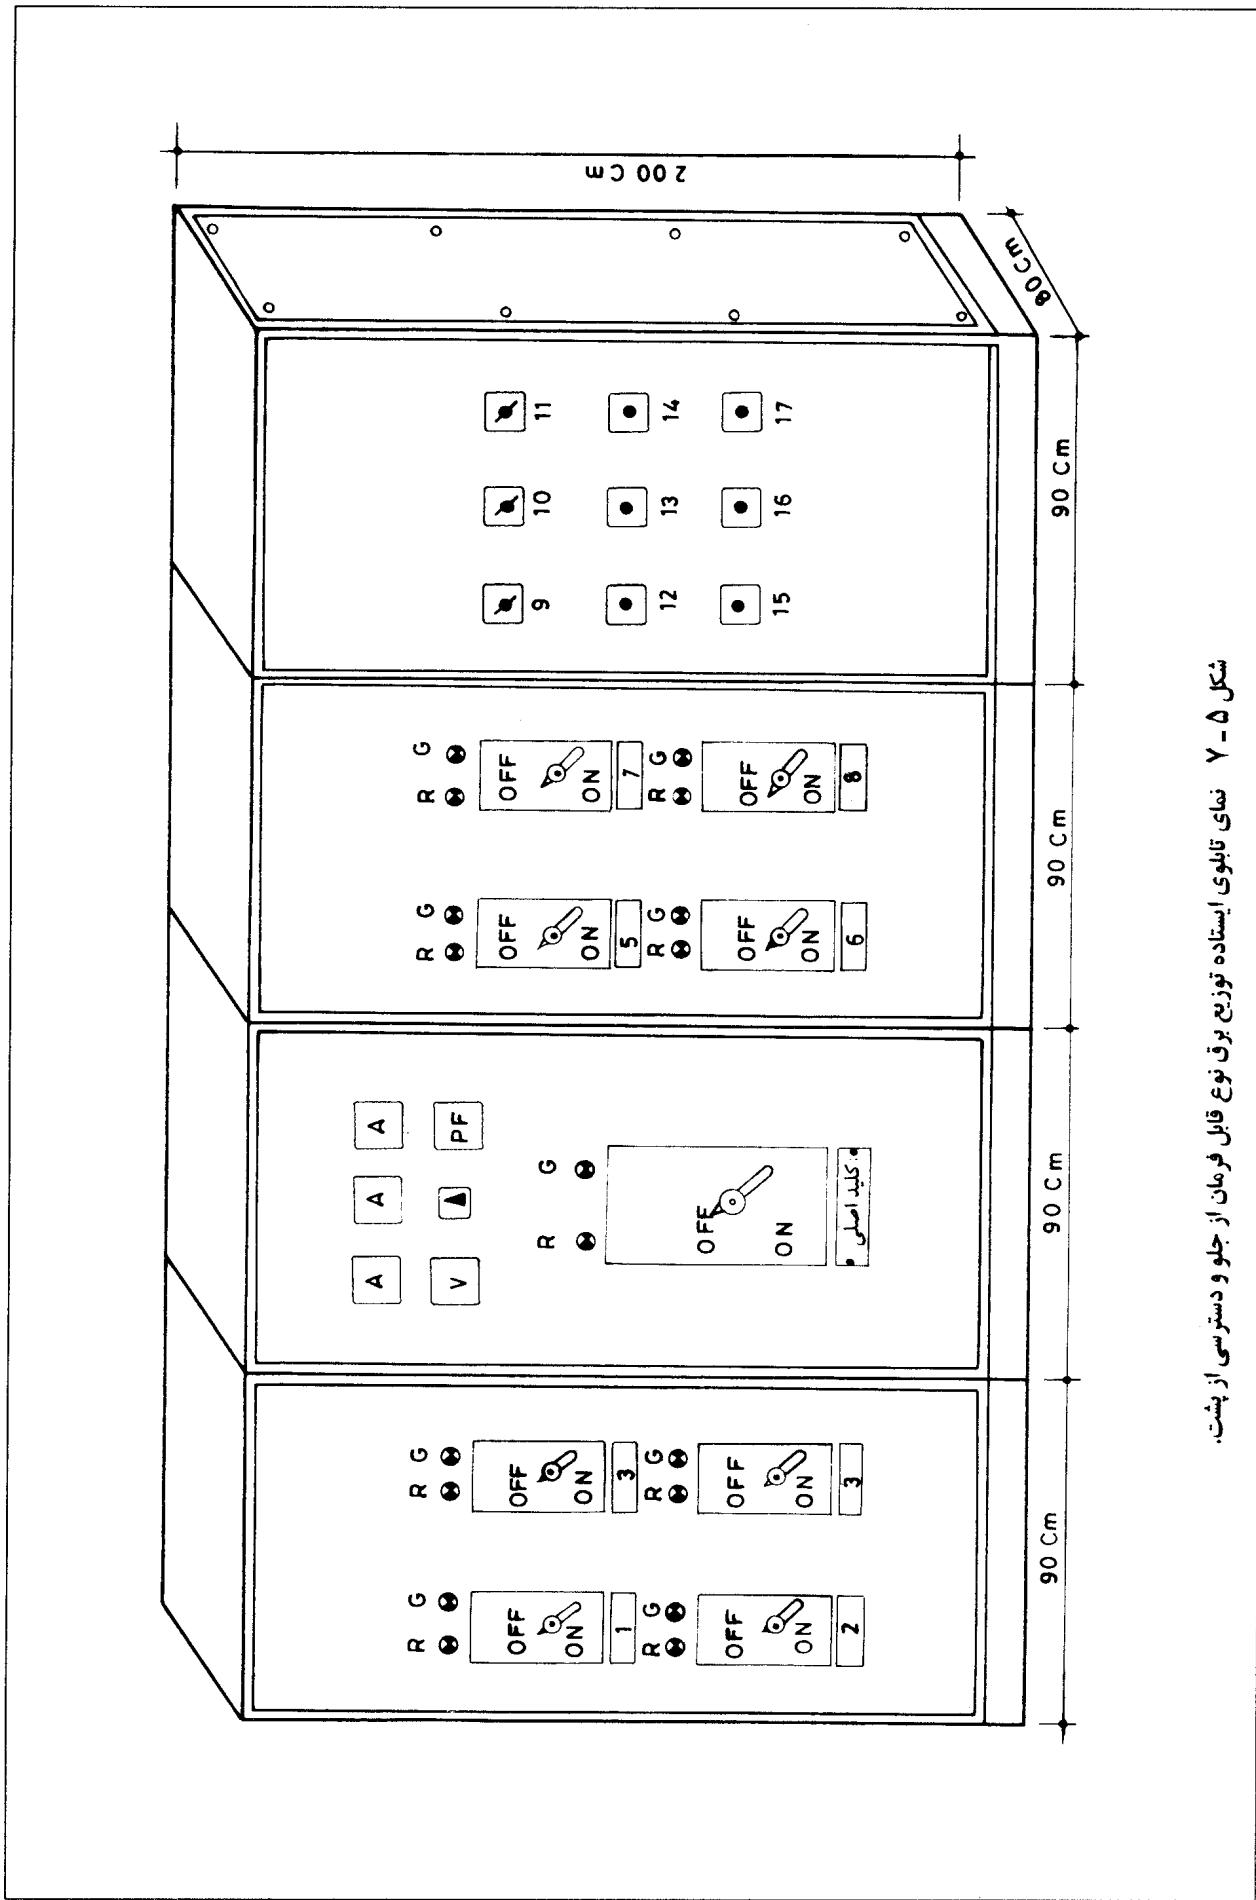



شکل ۵-۷ نمای تابلوی استاده توزیع برق نوع قابل فرمان از جلو و دسترسی از پشت.

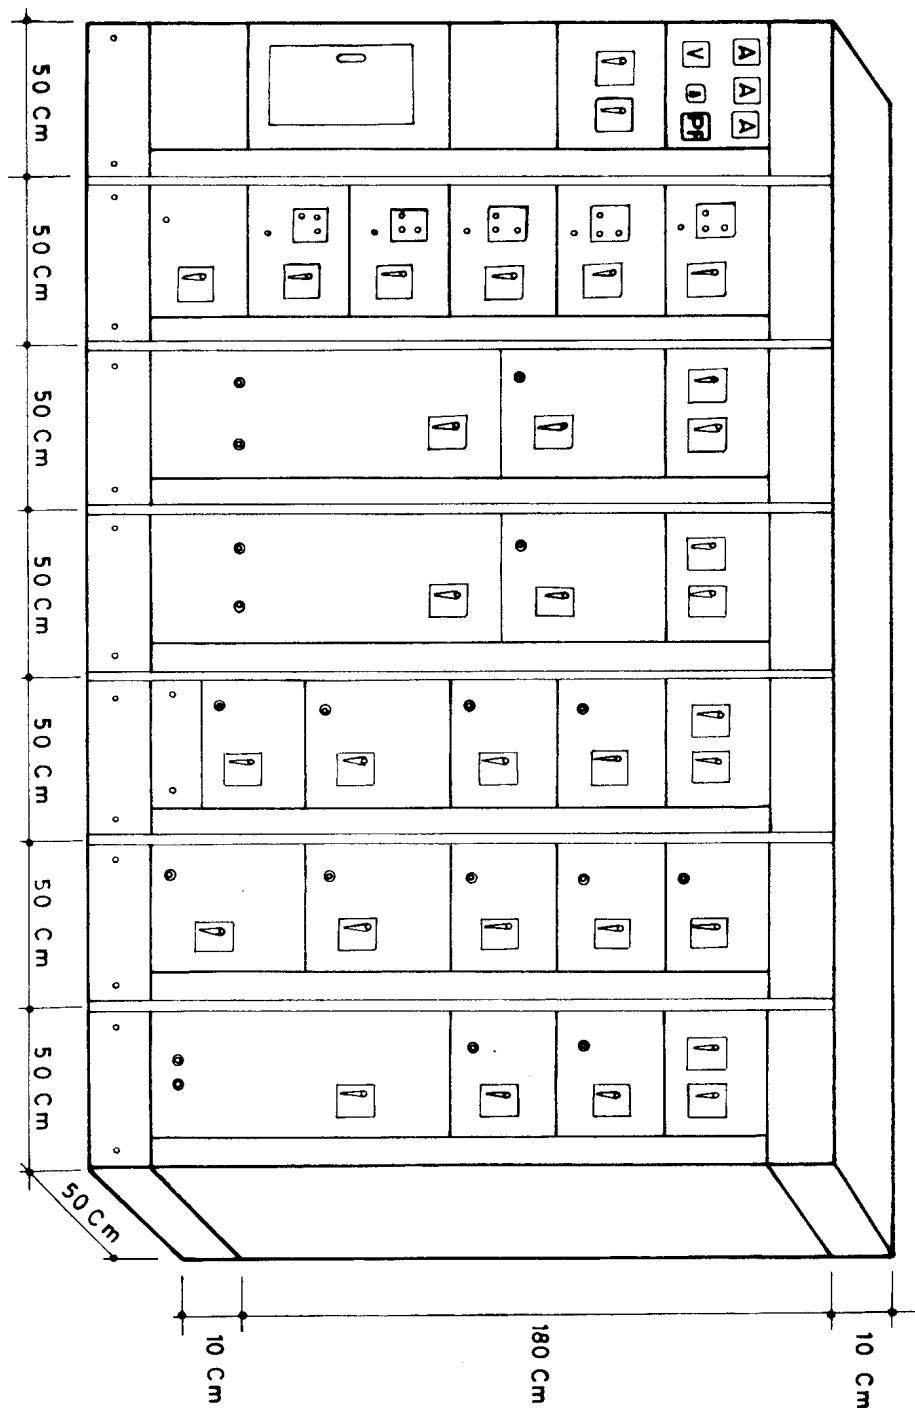



نها و شماتیک تابلوی توزیع نیروی برق نوع چند جعبه‌ای قابل نصب روی دیوار پایه فلزی.


کلید اصلی

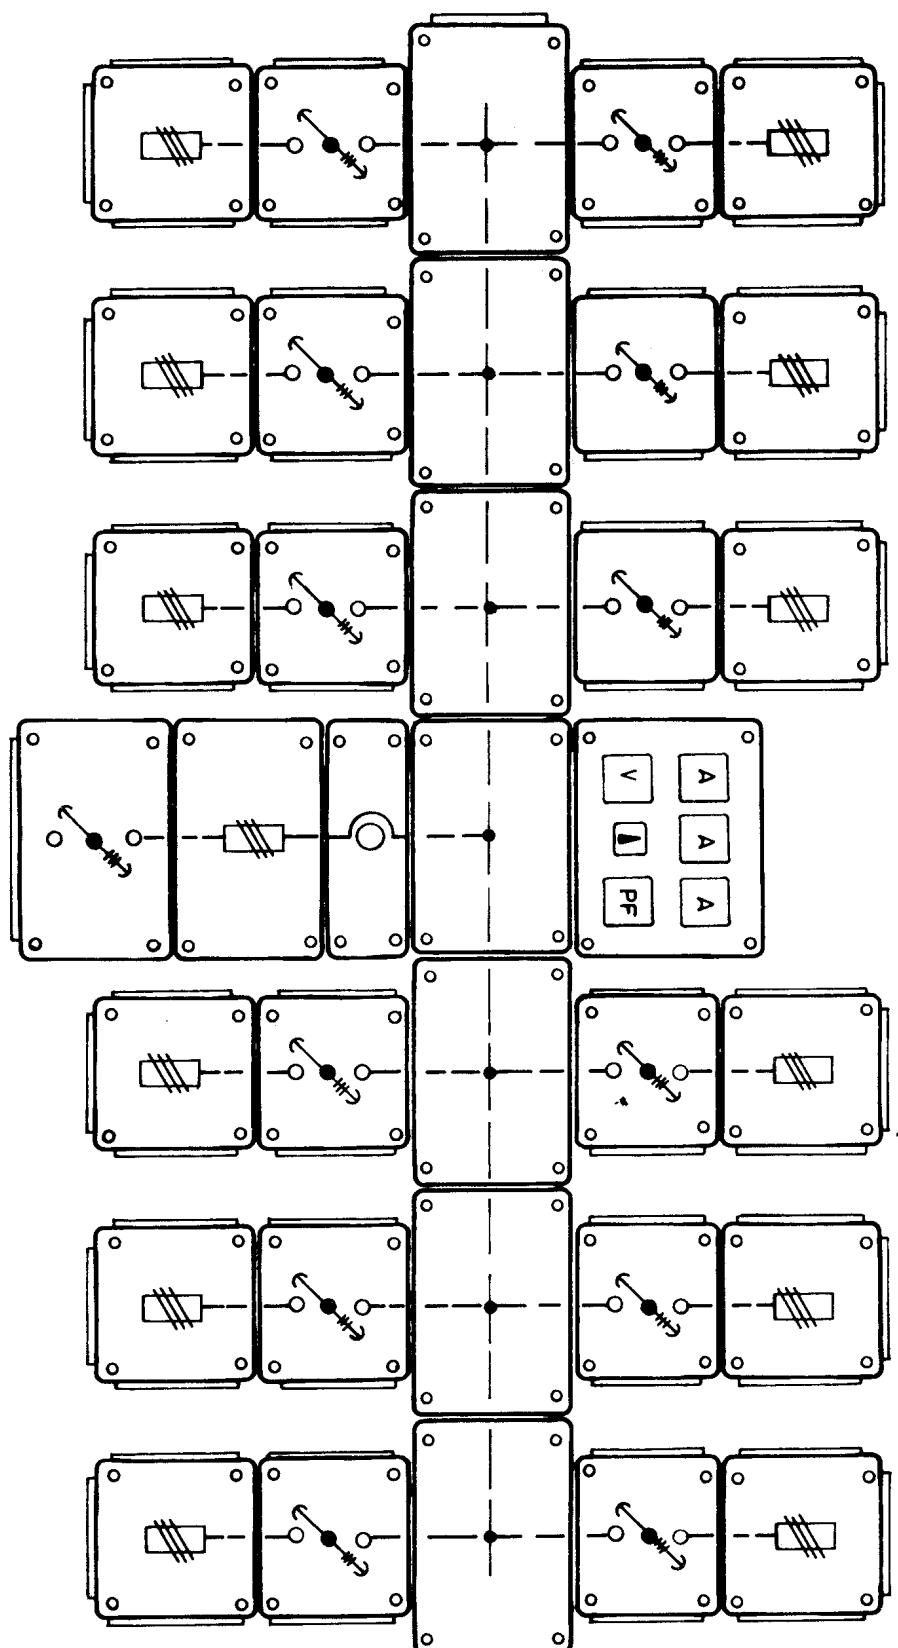

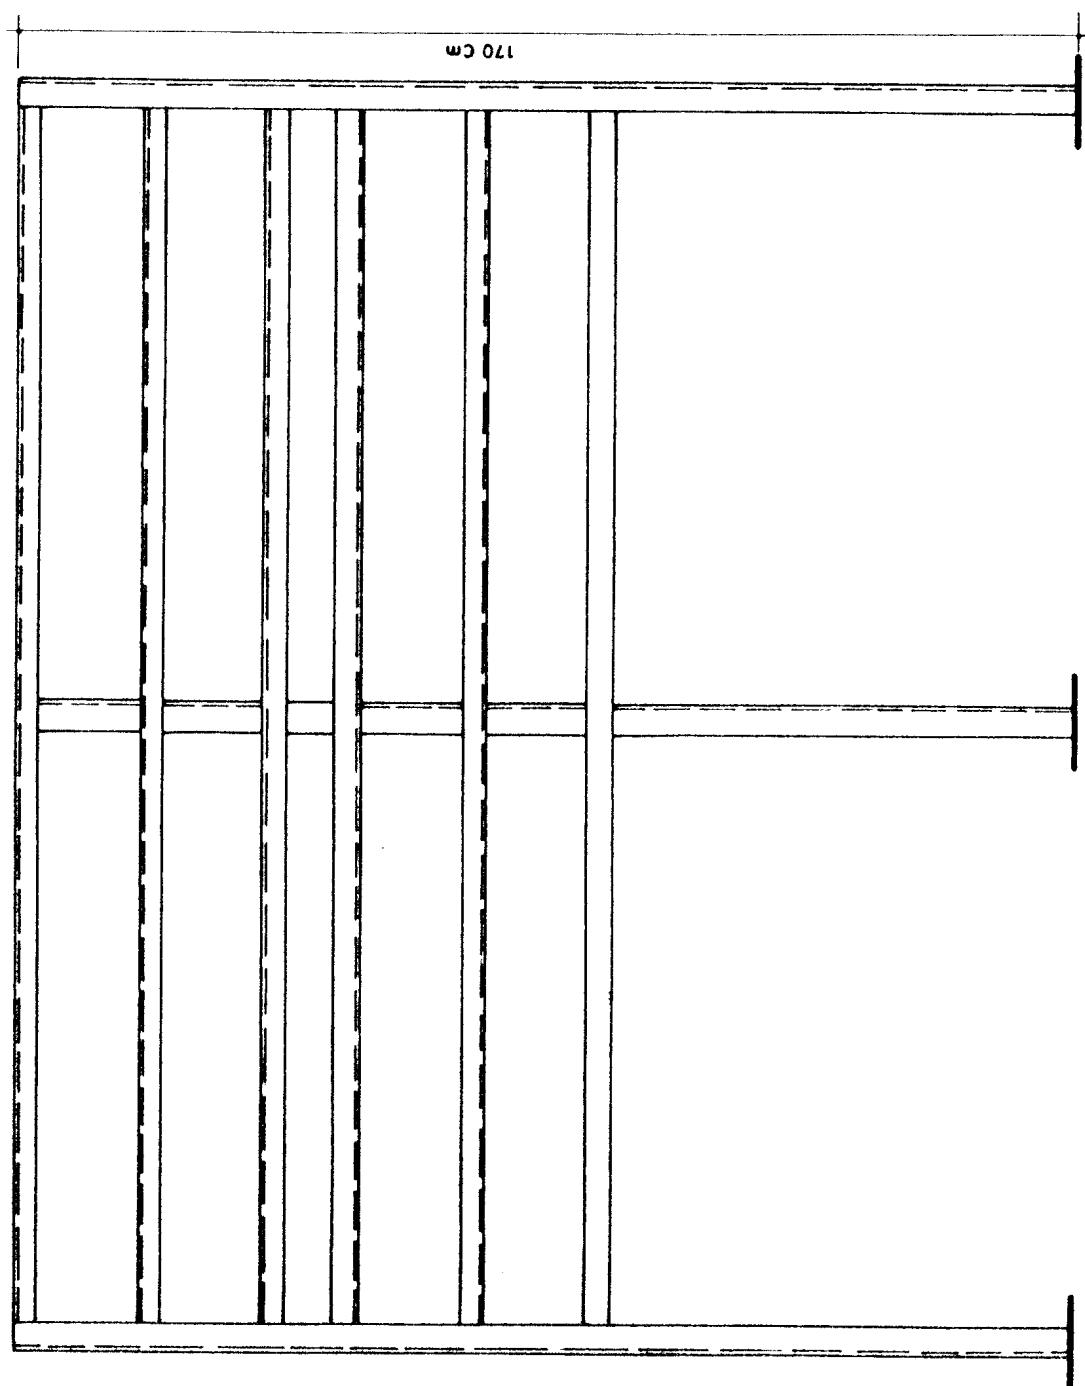


شکل ۵ - ۱۰ بایه فلزی جهت نصب قابلوی قیب چند جهای.

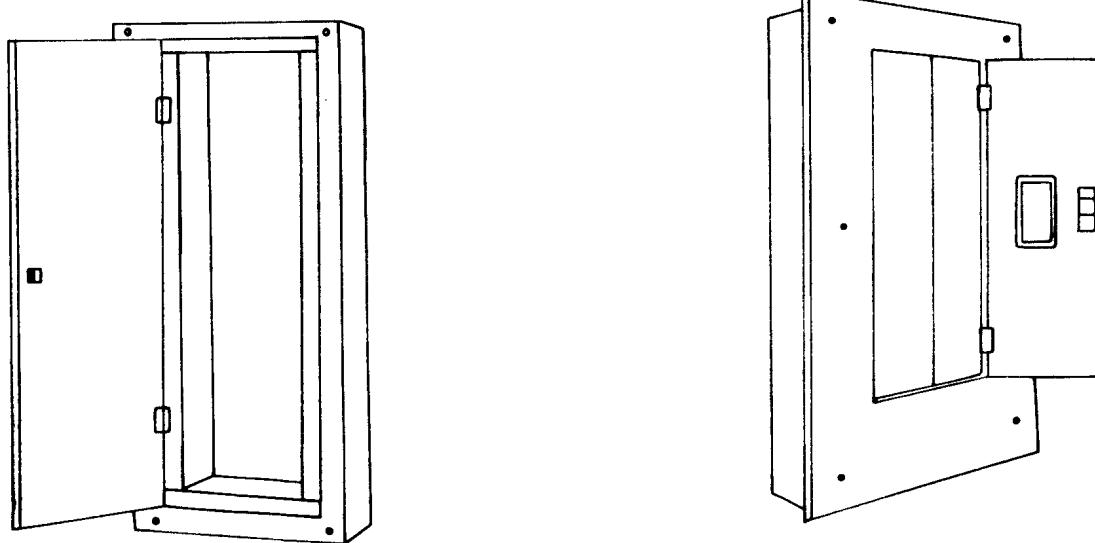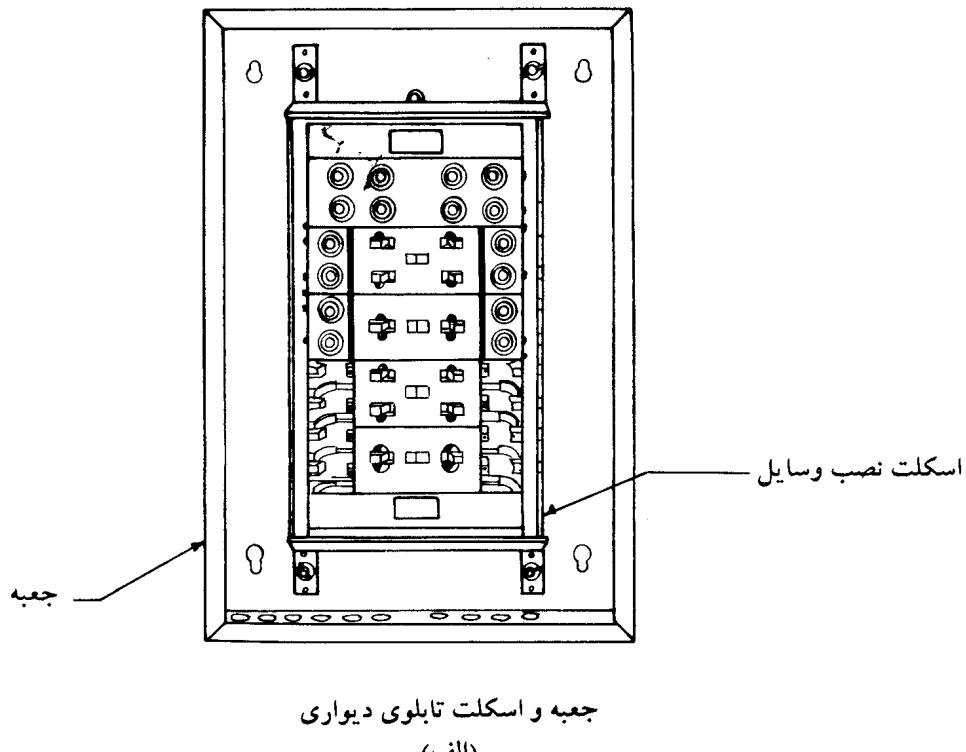

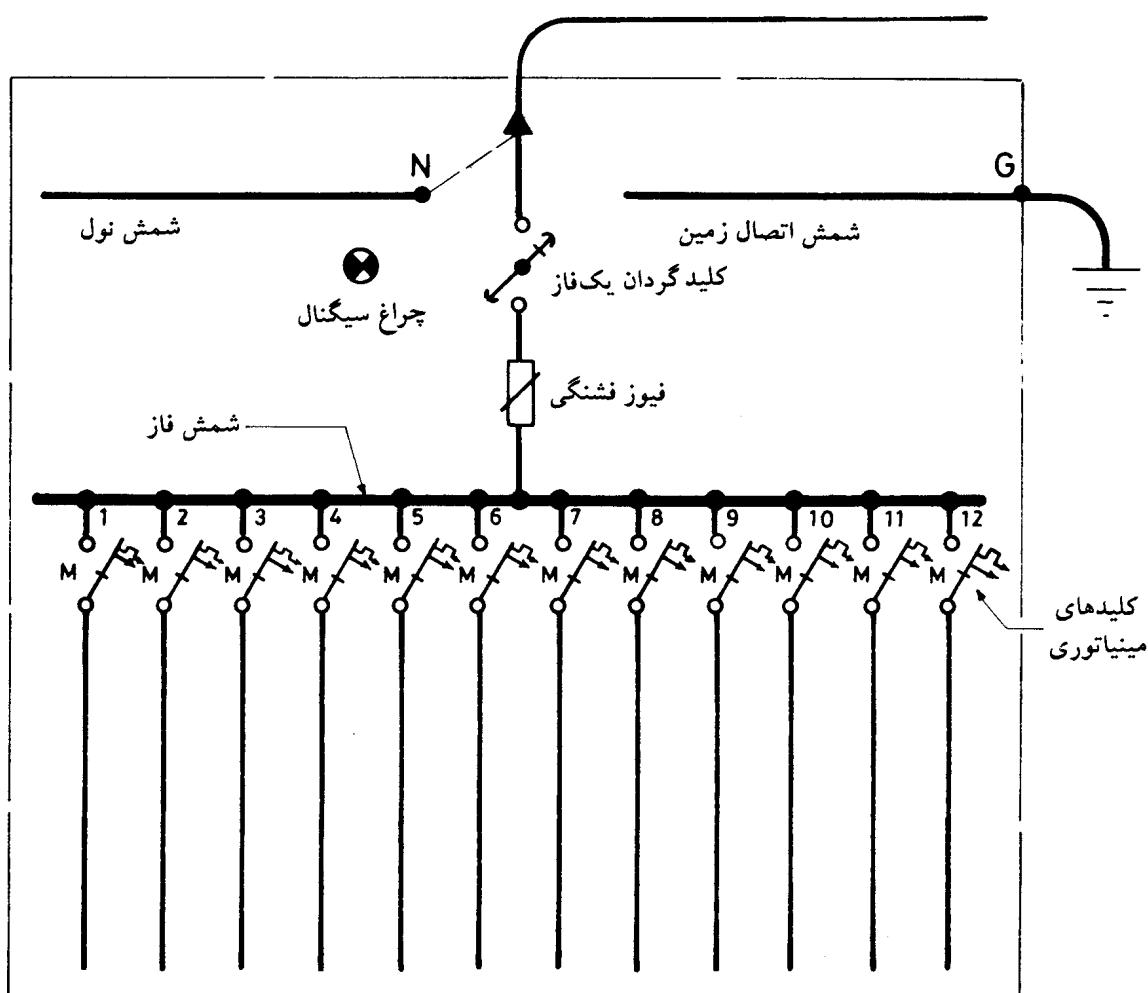


شماتیک تابلوی فرعی توزیع برق - نوع یک فاز ۱۲ مداره.

شکل ۱۲-۵

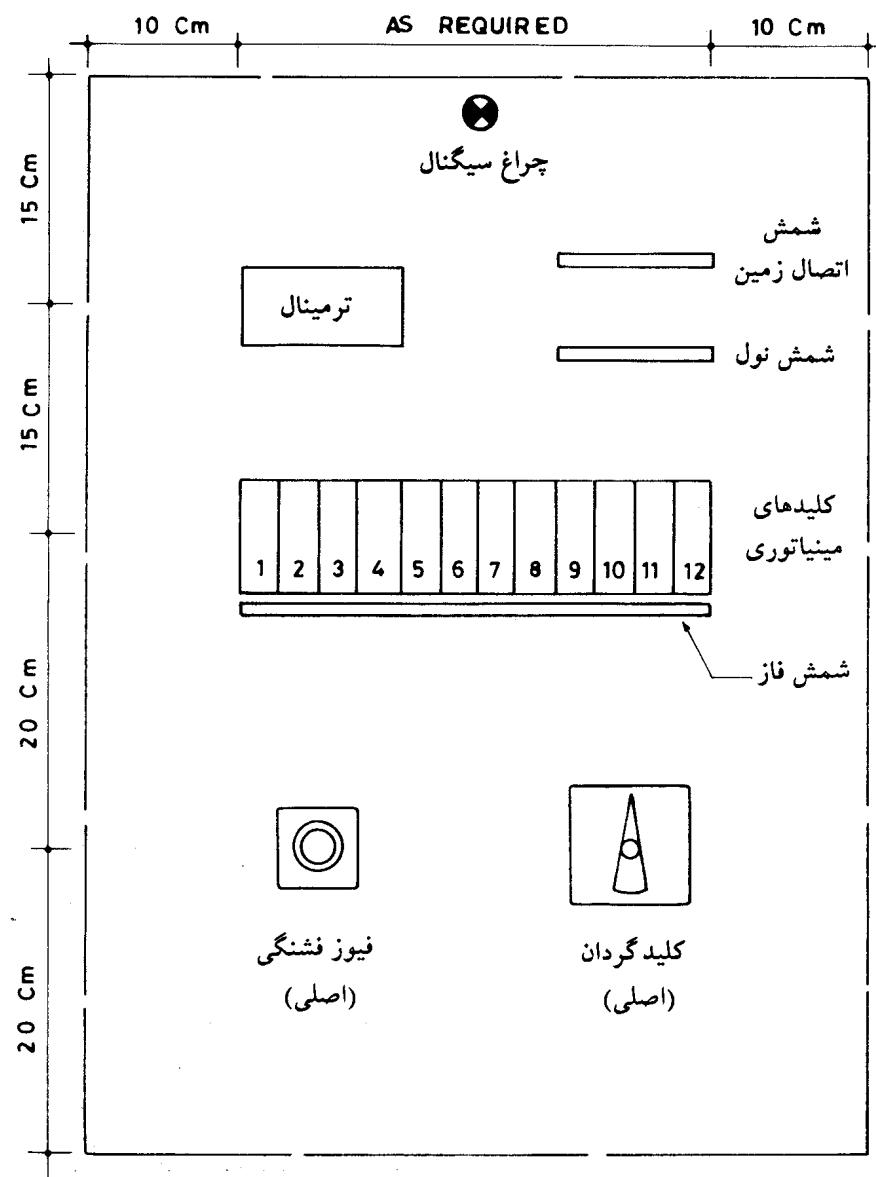


سیستم استقرار وسائل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع یک فاز.


شکل ۵ - ۱۳

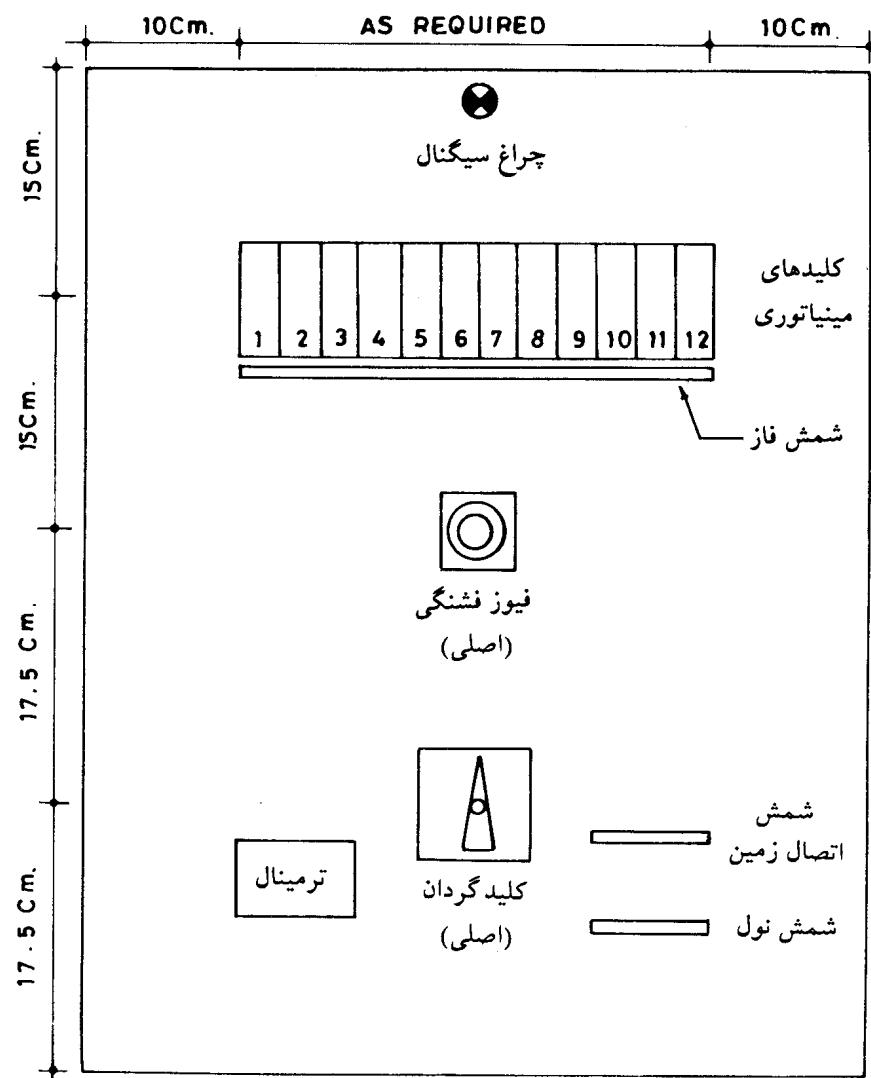

سیستم استقرار وسائل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع یک فاز.


شكل ۵ - ۱۴

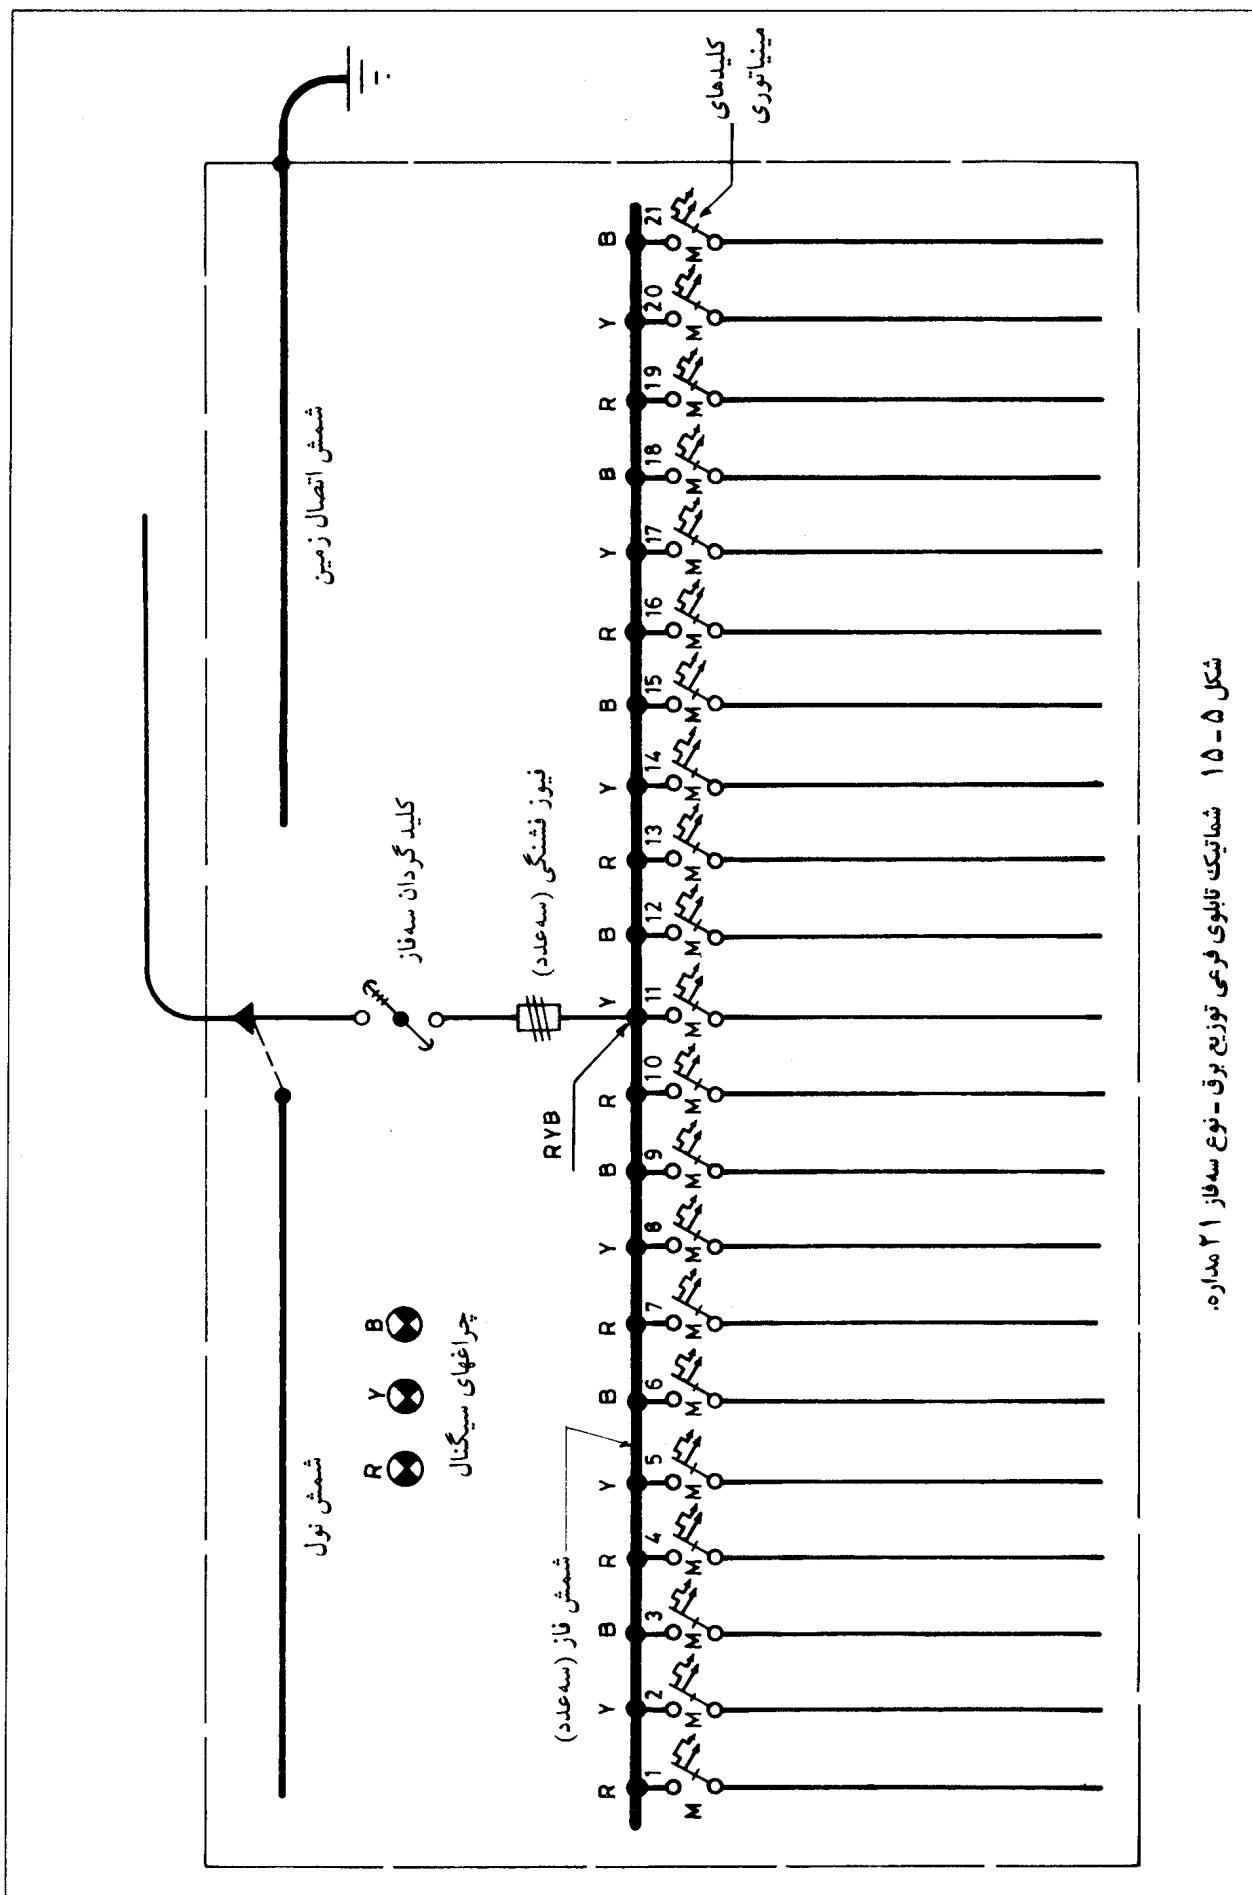


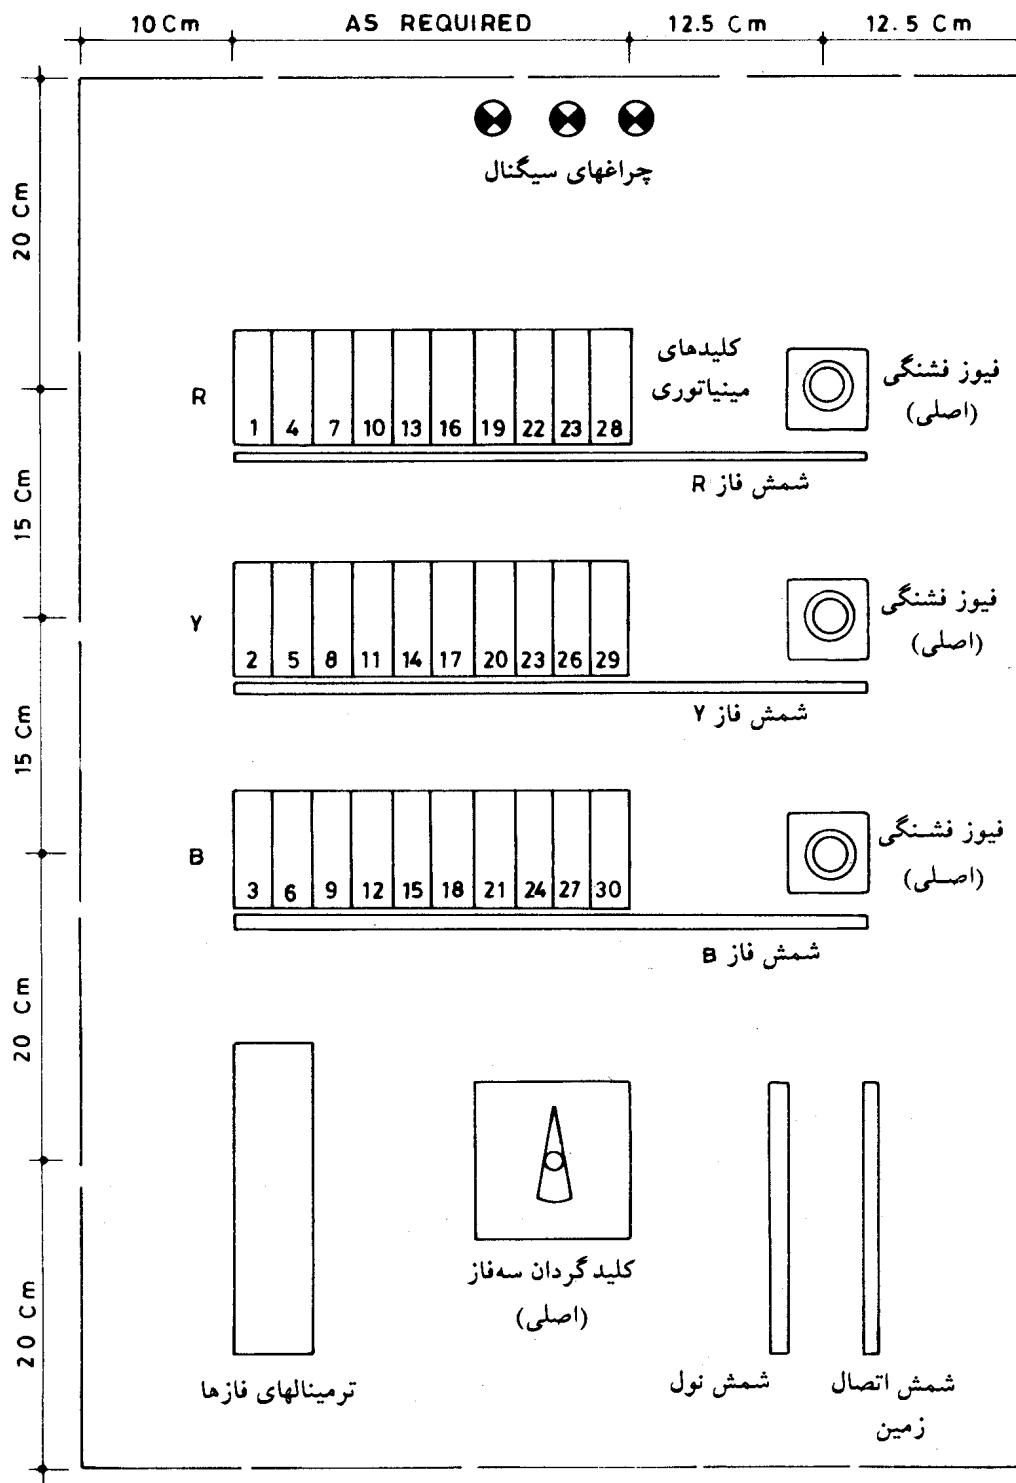

سیستم استقرار وسائل با حداقل فواصل در داخل تابلوی فرعی توزیع برق - نوع سه فاز.


شکل ۵-۱۶

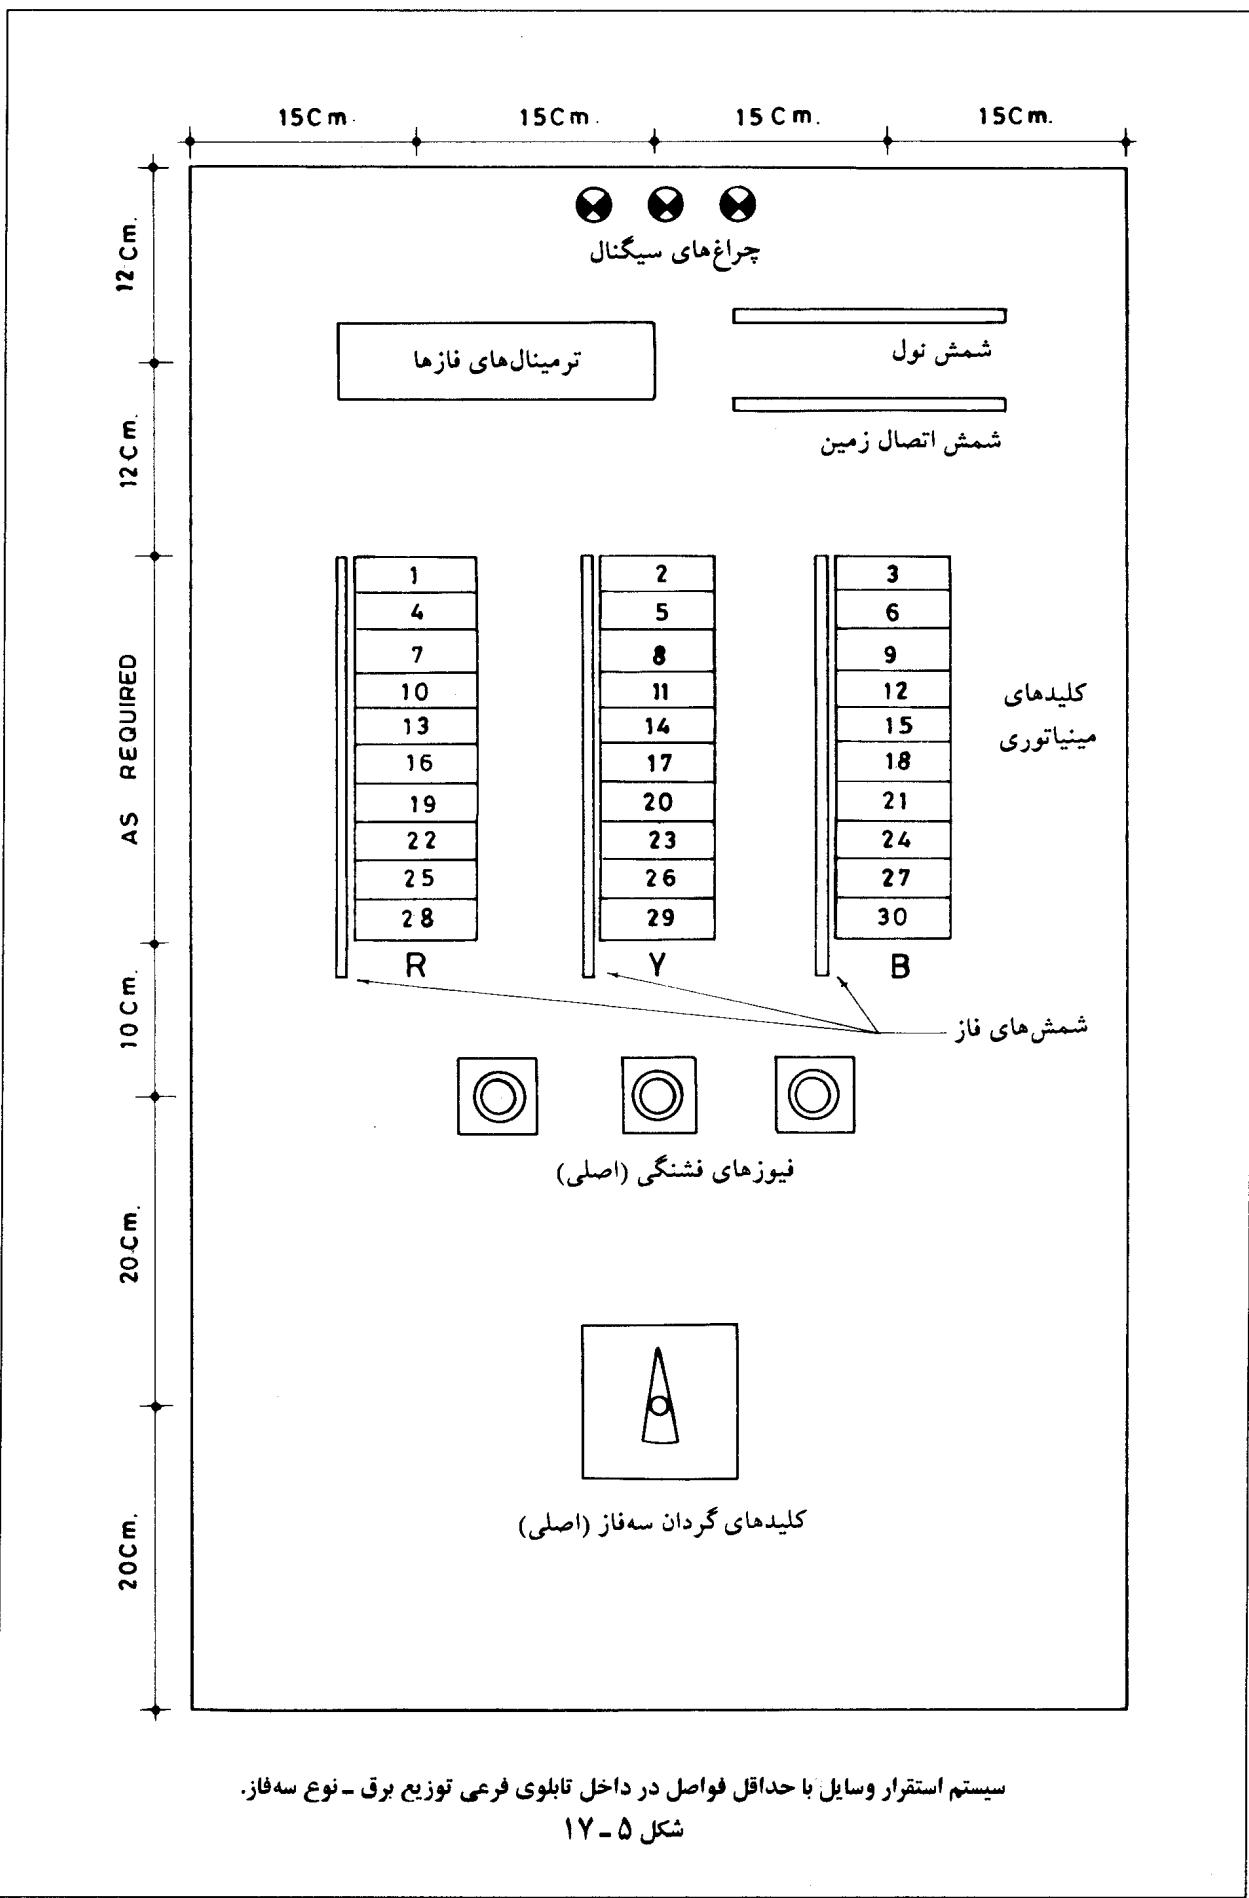

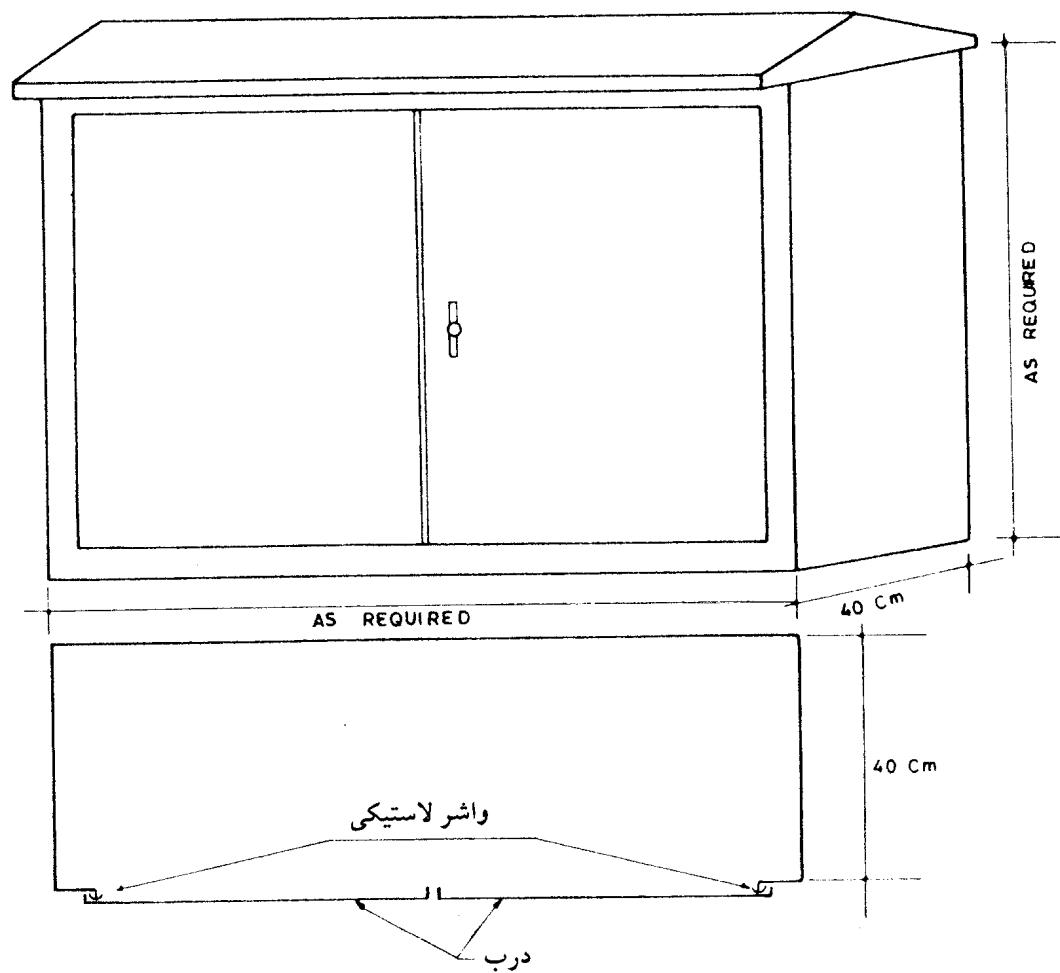

نما و مقطع تابلوی توزیع نیروی برق قابل نصب در فضای باز.


شکل ۱۸-۵

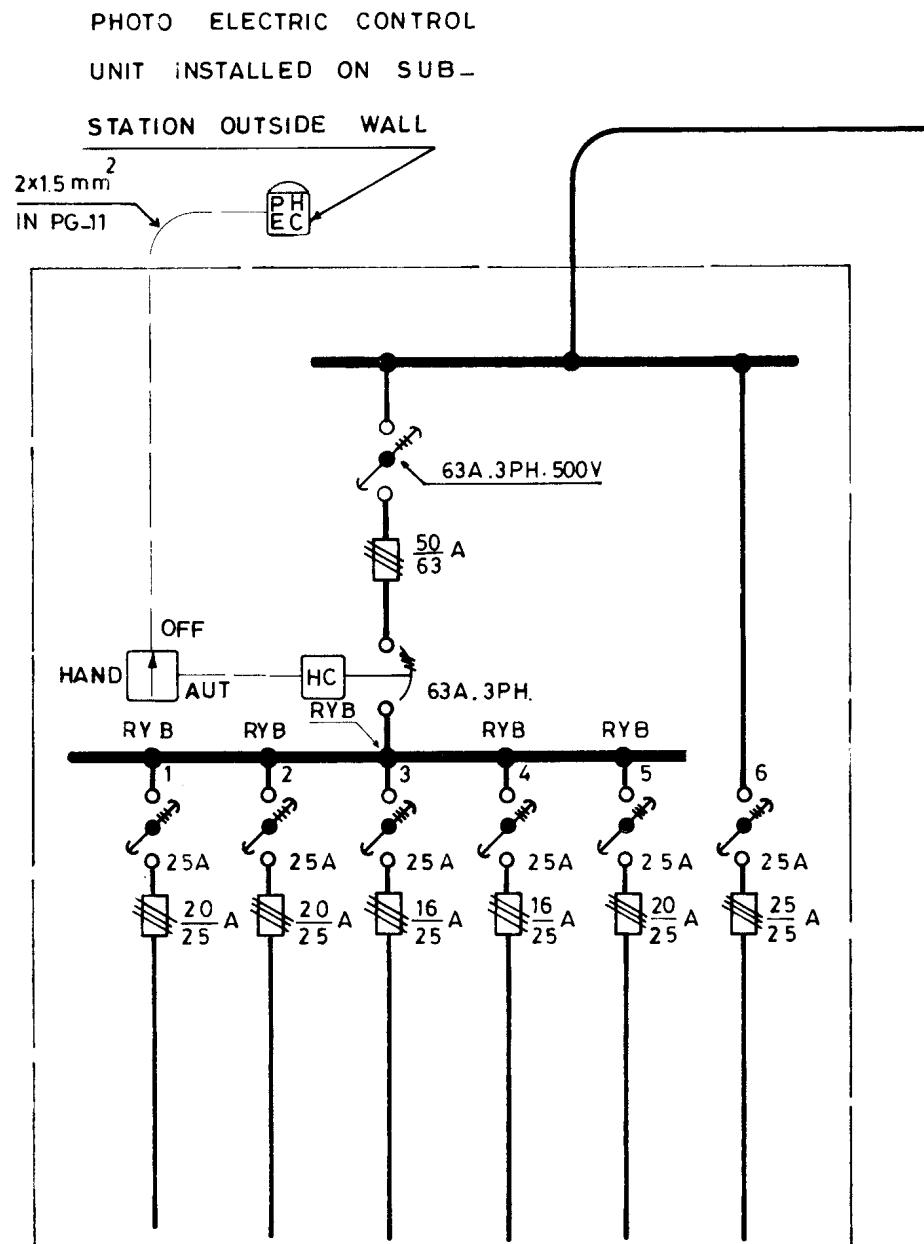

AREA LIGHTING CONTROL PANELBOARD "ALCP"

شماتیک تابلوی فرمان روشنایی محوطه و آب نمایها.

شکل ۱۹-۵

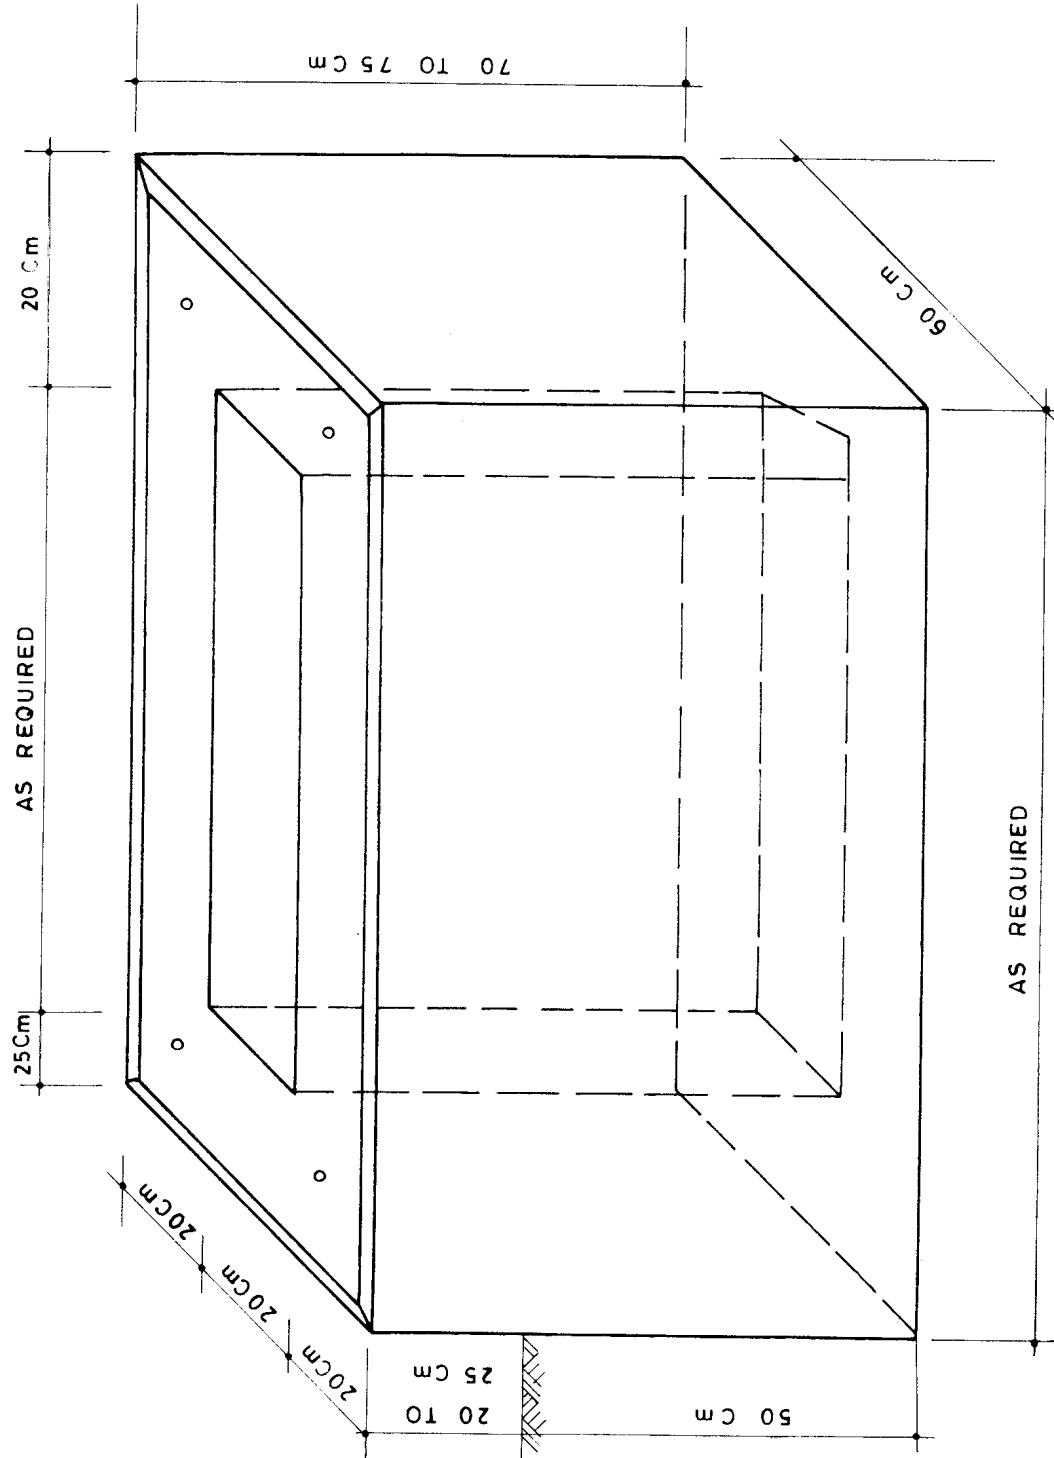

شکل ۵-۲۰ سکوی مخصوص نسب تابوهای توزع نیروی برق قابل نصب در فضای باز.

جدول ۵ - نشانه‌های ترسیمی وسائل تابلوهای فشار ضعیف

نشانه	شرح و مشخصات
	فیوز فشنگی (خطوط نشان‌دهنده تعداد فاز می‌باشد)
	فیوز چاقویی (خطوط نشان‌دهنده تعداد فاز می‌باشد)
	کلید مینیاتوری تک‌پل
	کلید مینیاتوری دوپل
	کلید مینیاتوری سه‌پل
	کلیدگردن تابلویی تک‌پل
	کلیدگردن تابلویی سه‌پل
	کلید چاقویی یکطرفه تابلویی دسته رکابی سه‌پل
	کلید فیوز تابلویی سه‌پل
	کلید اتوماتیک تابلویی سه‌پل با محافظه قطع کننده حرارتی و سریع فزونی جریان
	کلید اتوماتیک تابلویی سه‌پل با محافظه قطع کننده سریع فزونی جریان
	کلید اتوماتیک ستاره مثلث
	کنتاکتور خشک سه‌پل
	رله محافظه حرارتی سه‌پل (بی‌متال)
	چراغ سیگنال تابلویی قطر ۵/۳۰ و ۵/۲۲ میلیمتر
	دکمه فشاری دوپل جهت قطع و وصل نوع تابلویی و یا با جعبه پلاستیکی
	دکمه فشاری دوپل جهت قطع و وصل، نوع تابلویی با چراغ سیگنال

جدول ۵ - نشانه‌های ترسیمی و سایل تابلوهای فشار ضعیف

نشانه	شرح و مشخصات
KWHM	کنتور آکتیو
KVARM	کنتور رآکتیو
	ساعت فرمان
(A)	آمپر متر
(V)	ولت متر
	کسینوس فی متر
	فرکانس متر
	ترانس جریان نوع عبوری (خطوط نشان دهنده تعداد می باشد)
VS	کلید تبدیل ولت متر
AS	کلید تبدیل آمپر متر
HAND OFF AUT	کلیدگردن تابلویی تک پل سه حالت (خودکار - خاموش - دستی)
	دستگاه فتوالکتریک سل جهت فرمان روشنایی محوطه
	کلید مخصوص بین شمش های تابلوهای اصلی
E	رله ثانوی فرمان
	اتصال نول در تابلو
	اتصال زمین در تابلو
(G)	مولد برق

ضمیمه

۸- مشخصات آزمونها

طبقه‌بندی آزمونها

۱-۸

- آزمونهای مربوط به تعیین مشخصه‌های یک تابلوی سوارشده در کارخانه شامل موارد زیر می‌باشد:
- آزمونهای نوعی^۱ (به بندهای فرعی ۱-۸ و ۲-۸ مراجعه شود).
 - آزمونهای معمولی^۲ (به بندهای ۱-۸ و ۲-۸ مراجعه شود).

۱-۱-۸ آزمونهای نوعی (به بند فرعی ۲-۸ مراجعه شود).

هدف آزمونهای نوعی، تعیین مشخصات نوع معینی از تابلوها از نظر مطابقت با مقررات این استاندارد می‌باشد.

آزمونهای نوعی در مورد نمونه‌ای از تابلوهای معین یا قسمتهایی از تابلوها که با همان طرح یا طرح مشابه ساخته می‌شوند اجرا می‌گردد.

این آزمونها به ابتکار سازنده انجام می‌شوند.

آزمونهای نوعی شامل موارد زیر می‌باشد:

- ۱-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به افزایش دما (بند فرعی ۱-۲-۸).
- ۲-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به خواص دیالکتریک (بند فرعی ۲-۲-۸).
- ۳-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به ایستادگی در برابر اتصال کوتاه (بند فرعی ۳-۲-۸).
- ۴-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به پیوستگی مدارهای حفاظتی (بند فرعی ۴-۲-۸).
- ۵-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به فواصل هوایی و فواصل خزشی (بند فرعی ۵-۲-۸).
- ۶-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به کار مکانیکی (بند فرعی ۶-۲-۸).
- ۷-۱-۱-۸ تعیین مطابقت با مقررات مربوط به درجه حفاظت (بند فرعی ۷-۲-۸).

آزمونها ممکن است به ترتیب دلخواه و بر روی نمونه‌های مختلفی از نوع معینی تابلو انجام شوند.
در صورتی که تغییراتی در ساختمان اجزای تابلو داده شده باشد آزمونهای نوعی جدید باید فقط در مواردی که ممکن است این تغییرات بر روی نتیجه آزمونها مؤثر باشند، انجام شود.

۲-۱-۸ آزمونهای معمولی (به بند فرعی ۳-۸ مراجعه شود)

هدف آزمونهای معمولی کشف نامرغوبی در مواد به کار رفته یا نحوه کار انجام شده بوده و بر روی کلیه

تابلوها یا واحدهای قابل حمل جدید، پس از پایان ساخت آنها انجام می شود. تکرار آزمون معمولی در محل نصب لازم نخواهد بود.

تابلوهایی که با استفاده از اجزای ساخته شده استاندارد، خارج از کارخانه سازنده سوار شده و برای این کار منحصرآ از ملحقات و قسمتهای تعیین شده یا ساخته شده توسط سازنده استفاده شده باشد، باید توسط مؤسسه‌ای که تابلو را سوار کرده است تحت آزمون معمولی قرار گیرد.

آزمونهای معمولی شامل موارد زیر می باشد:

(الف) بازرسی تابلو شامل بازرسی سیمکشی‌ها و در صورت لزوم انجام آزمون مربوط به نحوه کار الکتریکی (به بند فرعی ۱۳-۸ مراجعه شود).

(ب) آزمون دیالکتریک (به بند فرعی ۲-۳-۸ مراجعه شود).

(پ) امتحان اقدامات حفاظتی و پیوستگی الکتریکی مدار حفاظتی (به بند فرعی ۳-۳-۸ مراجعه شود).

این آزمونها را ممکن است به ترتیب دلخواه انجام داد.

یادآوری

نتیجه حاصل از آزمونهای معمولی در کارخانه سازنده تابلو، سبب سلب مسئولیت از مؤسسه نصب‌کننده از نظر انجام آزمونهای لازم پس از حمل و نصب آن، نخواهد بود.

۳-۱-۸ آزمون دستگاهها و اجزای مستقل به کار رفته در تابلو

در صورتی که دستگاهها و اجزای مستقل به کار رفته در تابلو طبق مقررات بند فرعی ۷-۶-۱ انتخاب و با رعایت دستورات سازنده نصب شده باشند لزومی به انجام آزمونهای نوعی و معمولی در مورد آنها نخواهد بود.

۲-۸ آزمونهای نوعی

۱-۲-۸ تعیین مطابقت با حدود افزایش دما

۱-۱-۲-۸ کلیات

هدف از انجام آزمون افزایش دما حصول اطمینان از این است که از دیاد دمای قسمتهای مختلف تابلو از حدود مشخص شده در بند فرعی ۳-۷ تجاوز نمی نماید.

معمولآً آزمون باید با جریانهای اسمی طبق مقررات بند فرعی ۸-۲-۱-۳ در حالی که کلیه دستگاهها در تابلو نصب می باشد، انجام شود.

در بعضی موارد، آزمون ممکن است به کمک مقاومتهایی که معادل تلفات توانی تولید حرارت می نمایند، طبق بند فرعی ۸-۲-۱-۴ انجام شود.

آزمونها باید بر طبق نوع کاری^۱ که نمونه برای آن طرح شده است انجام گیرد. انجام آزمونهای مربوط به اجزای جداگانه (صفحات - جعبه‌ها - محفظه‌ها و غیره) تابلو (به بند فرعی ۲-۱-۲-۸ مراجعه شود) به شرطی که احتیاطهای لازم از نظر تطبیق با شرایط کار حقيقی به عمل آمده باشد، مجاز خواهد بود. آزمون افزایش دمای مدارهای جداگانه باید با نوع جریانی که برای آن پیش‌بینی شده است و با فرکанс طرح شده انجام شود. ولتاژهایی که در آزمون مورد استفاده قرار می‌گیرند باید طوری باشند که جریان برقرار شده در مدار برابر جریان تعیین شده در بند فرعی ۸-۲-۳ باشد. سیم پیچهای رله‌ها، کنتاکتورها، ضامنهای آزادکننده^۲ و غیره باید با ولتاژ اسمی تغذیه شوند.

تابلوهای نوع باز، به شرطی که از آزمونهای نوعی انجام شده بر روی اجزای مستقل آن و یا از اندازه هادیهای به کار رفته و نحوه قرار گرفتن دستگاهها، به‌وضوح معلوم شود که افزایش دما از مقدار مجاز بالاتر نرفته و هیچ نوع آسیبی به تجهیزات وصل شده به تابلو و مواد عایقی مجاور آن وارد نخواهد شد، احتیاجی به گذراندن آزمون افزایش دما نخواهد داشت.

۲-۱-۲-۸ نحوه استقرار تابلو

تابلو باید مشابه حالت عادی بهره‌برداری در حالی که کلیه درپوشها و غیره درجای خود نصب می‌باشند مستقر شود.

در موقع آزمایش قسمتهاي مستقل يا واحدهای ساختمانی مجزا، قسمتهاي يا واحدهای مجاور آن باید شرایط حرارتی مشابه زمان بهره‌برداری عادی آن را به وجود آورند و برای این منظور می‌توان از مقاومتهای مولد حرارت استفاده نمود.

۳-۱-۲-۸ انجام آزمون افزایش دما با روش برقراری جریان در کلیه دستگاهها

آزمون باید در بدترین شرایطی که تابلو برای آن طرح شده است انجام شود. این شرایط از طریق انتخاب ترکیب یا ترکیب‌هایی از مدارها (که تاحد ممکن باید نماینده بدترین شرایط کار باشد) ایجاد می‌شوند. در این آزمون هر مدار با توجه به ضرایب همزمانی ذکر شده در بند فرعی ۶-۴ با جریان اسمی خود (به بند فرعی ۲-۴ مراجعه شود) تغذیه می‌گردد. در صورتی که تابلو شامل فیوز نیز باشد، در این آزمون رابط فیوزهایی که توسط سازنده تعیین شده‌اند نیز باید نصب شده باشند. تلفات توانی رابط فیوزهای به کار رفته در آزمون باید در گزارش آزمون ذکر گردد.

اندازه و نحوه استقرار هادیهای خارجی مورد استفاده برای آزمون باید در گزارش آزمون ذکر گردد. مدت زمان آزمون باید به اندازه‌ای باشد که دما به مقادیر ثابت خود برسد (مدت زمان باید از ۸ ساعت بیشتر باشد) در عمل این حالت موقعی حاصل می‌شود که تغییرات دما از یک زینه سلسیوس بر ساعت بیشتر نباشد.

یادآوری (۱)

به منظور صرفه‌جویی در زمان و در صورتی که لوازم به کار رفته قادر به تحمل باشند، می‌توان شدت جریان را در خلال قسمت اول آزمون بالا برد و بعداً آن را تا میزان جریان آزمون پایین آورد.

یادآوری (۲)

در مواردی که یک آهنربای الکتریکی کنترل در خلال آزمون برقدار می‌شود، دما باید در موقعی که تعادل حرارتی، هم در مدار اصلی و هم در آهنربای کنترل به وجود می‌آید اندازه‌گیری شود.
در مواردی که اطلاعات دقیقی درباره شرایط بهره‌برداری وجود نداشته باشد، سطح مقطع هادیهای خارجی باید به ترتیب زیر انتخاب شود:

۱-۳-۱-۲-۸ برای جریانهای آزمون تا ۴۰۰ آمپر (و ۴۰۰ آمپر)

الف - اتصالات باید از نوع کابل یا سیم تک رشته‌ای با عایق پلی‌وینیل کلراید با سطح مقطعی طبق جدول ۵-۵ باشد.

ب - تا جایی که ممکن است اتصالات باید در هوای آزاد قرار داشته باشند.

پ - حداقل طول هر یک از اتصالات موقتی از ترمینال به ترمینال دیگر باید به قرار زیر باشد:

- یک متر برای مقاطعی تا ۱۰ میلیمتر مربع

- دو متر برای مقاطعی بیش از ۱۰ میلیمتر مربع

جدول ۵ - مقاطع استاندارد هادیهای مسی مربوط به جریان آزمون

																حدود جریان اسمی واقعی ^(۱) (A)	
																سطح مقطع (mm ²)	
																مقدار جریان اسمی حرارتی ^(۲) (A)	
۳۳۴	۲۸۷	۲۵۰	۲۱۶	۱۸۰	۱۴۷	۱۱۷	۹۳	۷۲	۵۴	۳۹	۳۰	۲۲	۱۵/۹	۷/۹	۰		
۴۰۰	۳۳۴	۲۸۷	۲۵۰	۲۱۶	۱۸۰	۱۴۷	۱۱۷	۹۳	۷۲	۵۴	۳۹	۳۰	۲۲	۱۵/۹	۷/۹		
۲۴۰	۱۸۵	۱۵۰	۱۲۰	۹۵	۷۰	۵۰	۳۵	۲۵	۱۶	۱۰	۶	۴	۲/۵	۱/۵	۱	(mm ²)	
۴۰۰	۳۱۵	-	۲۵۰	۲۰۰	۱۶۰	۱۲۵	۱۰۰	۸۰	۶۳	۴۰	۳۲	۲۵	۲۰	۱۰	۶		

(۱) مقدار شدت جریان باید از مقدار ذکر شده در سطر اول بیشتر و کمتر یا مساوی مقدار ذکر شده در سطح دوم باشد.

(۲) این مقادیر عبارتند از جریانهای استاندارد توصیه شده که فقط از نظر اطلاع ذکر شده‌اند.

۱-۲-۳-۲-۸ برای مقادیر جریان آزمون بیش از ۴۰۰ آمپر تا ۱۶۰۰ آمپر:

الف) اتصالات باید از نوع شمش مسی بهرنگ سیاه مات بوده و اندازه‌های آن با مقادیر جدول ۵-۵ مطابقت نماید.

ب) اتصالات باید در هوای آزاد قرار داشته و فواصل بین آنها از فواصل موجود بین ترمینالها کمتر نباشد.

پ) حداقل طول هر یک از اتصالات موقتی از ترمینال به ترمینال دیگر باید ۲ متر باشد.

۱-۲-۳-۳-۸ برای جریانهای آزمون بیش از ۱۶۰۰ آمپر:

سطح مقطع مربوط به اتصالات آزمون باید بین سازنده و مصرف‌کننده توافق گردد.

یادآوری

مقادیر مربوط تحت بررسی می‌باشند.

جدول ۶-۵ اتصالات استاندارد برای مقادیر جریان آزمون بیش از ۴۰۰ آمپر
تا ۱۶۰۰ آمپر^(۱)

اتصالات برای آزمون ^(۲)		جریان آزمون (A)
ابعاد ^(۳) (mm)	تعداد	
۵×۳۰	۲	۴۰۰ < I ≤ ۵۰۰
۵×۴۰	۲	۵۰۰ < I ≤ ۶۵۰
۵×۵۰	۲	۶۵۰ < I ≤ ۸۰۰
۵×۶۰	۲	۸۰۰ < I ≤ ۱۰۰۰
۵×۸۰	۲	۱۰۰۰ < I ≤ ۱۲۵۰
۵×۵۰	۴	۱۲۵۰ < I ≤ ۱۶۰۰

(۱) فاصله بین دو شمش موافق مربوط به یک ترمینال باید تقریباً برابر ۵ میلیمتر باشد.

(۲) در صورتی که اتصال شمشهای ذکر شده به دستگاه مورد آزمون امکان نداشته باشد استفاده از شمشی که دارای همان سطح مقطع بوده و عرض آن مساوی عرض ترمینال باشد مجاز خواهد بود.

(۳) استفاده از کابل به جای شمش مجاز خواهد بود. مقاطع مجاز مربوط به کابل تحت بررسی است.

۴-۱-۲-۸ آزمون افزایش دما با استفاده از مقاومتها گرم‌کننده باتوان تلف شده معادل

برای بعضی از انواع تالبواهی تمام بسته که مدارهای اصلی و کمکی آنها دارای جریانهای اسمی نسبتاً کمی هستند، تلفات توان را می‌توان با استفاده از مقاومتها گرم‌کننده‌ای که همان مقدار حرارت تولید نموده و در محلهای مناسبی در داخل محفظه نصب می‌شوند ایجاد نمود.

سطح مقطع هادیهای تغذیه‌کننده مقاومتها باید به قدری باشد که حرارت قابل ملاحظه‌ای از طریق آنها از داخل محفظه به بیرون هدایت نشود.

آزمون مربوط به مقاومتها گرم‌کننده را می‌توان به عنوان معرف تالبواهی که دارای محفظه‌های مشابه بوده ولی مجهر به دستگاههای دیگری باشند نیز به حساب آورد به شرطی که جمع تلفات توان دستگاههای نصب شده در آن با در نظر گرفتن ضریب همزمانی، از مقداری که در هنگام آزمون به کار رفته است تجاوز ننماید.

افزایش دمای دستگاههای نصب شده باید از مقادیر داده شده در جدول شماره ۲ (به بند فرعی ۷-۳ مراجعه شود) تجاوز نماید. این افزایش دما را می‌توان به طور تقریب با اضافه کردن تفاوت دماهای داخل و خارج محفظه تابلو به دمای دستگاه که در هوای آزاد اندازه‌گیری شده است به دست آورد.

۵-۱-۲-۸ اندازه‌گیری دمایها

برای انجام اندازه‌گیریهای دما باید از ترمومکوپل یا دماسنجه استفاده شود. در مورد سیم پیچهای، به طور کلی باید از روش اندازه‌گیری دما از طریق تغییرات مقاومت استفاده شود. جهت اندازه‌گیری دمای هوای داخل تابلو چند وسیله اندازه‌گیری باید در نقاط مختلف داخل تابلو نصب شوند.

دماسنجهای یا ترموموکوپلها باید در برابر جریان هوا و تابش حرارتی محافظت شوند.

۶-۱-۲-۸ دماهای محیط

اندازه‌گیری دمای هوای محیط باید در خلال ربع آخر زمان آزمون با استفاده از حداقل دو عدد دماسنجه یا ترموموکوپل که به طور یکنواخت در اطراف تابلو بخش شده و در فاصله یک متری از تابلو در حوالی نصف ارتفاع آن نصب می‌شوند، انجام شود.

دماسنجهای یا ترموموکوپلها باید در برابر جریان هوا و تابش حرارتی محافظت شوند.
چنانچه دمای هوای محیط در حین آزمون بین 10° و 40° زینه سلسیوس باشد مقادیر داده شده در جدول شماره ۲ بند فرعی ۷-۳ حددهای نهایی افزایش دما می‌باشد.
چنانچه دمای هوای محیط در حین آزمون از 40° زینه سلسیوس بیشتر یا از 10° زینه سلسیوس کمتر باشد این مقررات ملاک عمل نبوده و لازم خواهد بود توافق مخصوصی بین سازنده و مصرف‌کننده به عمل آید.

۷-۱-۲-۸ افزایش دمای یک جزء یا قطعه

در مورد آزمون افزایش دما، در حالی که کلیه وسایل و دستگاهها در محل خود در تابلو نصب بوده و شدت جریانهای مشخص شده از مدارها عبور می‌نماید، (ب بند فرعی ۸-۲-۱-۳-۱ مراجعه شود) افزایش دمای یک جزء یا قطعه، تفاوت بین دمای آن جزء یا قطعه (که طبق بند فرعی ۸-۲-۱-۵-۱ اندازه‌گیری می‌شود) و دمای هوای محیط خارج تابلو خواهد بود.

۸-۱-۲-۸ نتایج به دست آمده

در پایان آزمون، افزایش دما نباید از مقادیر داده شده در جدول شماره ۲ بند فرعی ۷-۳-۷ تجاوز نماید.
لوازم و دستگاهها باید به صورتی رضایت بخش در حدود ولتاژ تعیین شده برای آنها و در دمای داخل تابلو کار کند.

۲-۲-۸ تعیین مطابقت با خواص دیالکتریک

۱-۲-۲-۸ کلیات

انجام این آزمون در مورد اجزایی از تابلو که قبل از مقررات مخصوص به خود آزمون نوعی را گذرانده باشند به شرطی که در حین نصب، خللی به خواص عایقی آنها وارد نشده باشد لازم نخواهد بود.
ولتاژ آزمون باید به نحو زیر اعمال شود:

الف - بین کلیه قسمتهای برقدار و بدن تابلو،

ب - بین هر قطب و سایر قطبهای که به یکدیگر و بدن تابلو وصل می‌باشند.

در مواردی که تابلو شامل یک هادی حفاظتی که طبق بند فرعی ۷-۲-۳-۲-۴-۷ نسبت به بدن‌های هادی عایق شده است باشد، این هادی باید یک مدار جداگانه به حساب آید. به عبارت دیگر باید آنرا با همان ولتاژی که در آزمون مدار اصلی مربوطه مورد استفاده قرار می‌گیرد تحت آزمون قرار داد.

در لحظه اتصال، ولتاژ آزمون نباید از ۲-۸٪ مقادیر داده شده در بند فرعی ۲-۲-۴ بیشتر باشد. سپس باید ولتاژ را به طور یکنواخت ظرف چند ثانیه به مقدار کامل آن طبق بند فرعی ۲-۸٪ ۴ بالا برد و به مدت یک دقیقه برقرار نگه داشت. منبع تغذیه جریان متناوب باید دارای توان کافی برای حفظ ولتاژ آزمون صرفنظر از جریانهای نشت باشد.

موج ولتاژ آزمون باید عملاً سینوسی بوده و فرکانس آن بین ۴۵-۶۵ لغایت هرتز باشد.

۲-۲-۲-۸ آزمون پوشش‌های عایق‌بندی شده

در مورد پوشش‌هایی که از مواد عایق ساخته شده باشند باید یک آزمون دی‌الکتریک اضافی به صورت اعمال ولتاژ آزمون بین یک ورقه فلزی که روی سطح خارجی پوشش‌های دهانه‌ها و اتصالات قرار داده می‌شود از یک طرف، و هادیهای برقدار و بدنه‌های هادی که در داخل پوشش قرار گرفته و در مجاورت دهانه و یا محل اتصالات قرار داشته و از نظر الکتریکی به یکدیگر وصل شده‌اند از طرف دیگر انجام گیرد. برای این آزمون اضافی، مقدار ولتاژ آزمون باید $1/5$ برابر ارقام ذکر شده در جدول شماره ۷-۵ باشد.

۳-۲-۲-۸ دسته‌های فرمان خارج از تابلو از جنس عایق

در مورد دسته‌های ساخته شده از مواد عایق، باید یک آزمون دی‌الکتریک به صورت اعمال ولتاژی که مقدار آن $1/5$ برابر ولتاژ آزمون ذکر شده در جدول شماره ۵-۶ بوده و بین قسمتها برقدار و ورقه‌های فلزی که دور دسته پیچیده شده است وصل می‌شود، انجام گیرد. در حین این آزمون قاب تابلو نباید زمین شده یا به هر مدار دیگری وصل شده باشد.

۴-۲-۲-۸ مقدار ولتاژ آزمون

مقدار ولتاژ آزمون باید به ترتیب زیر باشد:

۱-۴-۲-۲-۸ برای مدار اصلی و مدارهای فرعی و کنترل (که با بند فرعی ۲-۴-۲-۸ مطابقت نداشته باشد) ولتاژ موردنظر باید طبق جدول شماره ۵-۶ انتخاب شود:

جدول ۷-۵

ولتاژ آزمون دی‌الکتریک (مقدار مؤثر ولتاژ متناوب) (V)	ولتاژ اسمی عایق‌بندی (U_i) (V)
۱۰۰۰	$U_i \leq 60$
۲۰۰۰	$60 < U_i \leq 300$
۲۵۰۰	$300 < U_i \leq 660$
۳۰۰۰	$660 < U_i \leq 800$
۳۵۰۰	$800 < U_i \leq 1000$
۳۵۰۰	$1000 < U_i \leq 1200^*$

* این ولتاژ فقط برای جریان مستقیم می‌باشد.

۲-۴-۲-۸ ولتاژ آزمون در مورد مدارهای فرعی و کنترلی که سازنده نامناسب بودن آنها را برای وصل به مدار اصلی مشخص کرده باشد، به ترتیب زیر خواهد بود:

- در مواردی که ولتاژ اسمی عایق‌بندی U از 60 ولت تجاوز ننماید 1000 ولت.
- در مواردی که ولتاژ اسمی عایق‌بندی U بیش از 60 ولت باشد، ولتاژ آزمون باید $1000 + \frac{U}{2}$ ولت بوده و حداقل آن از 1500 ولت کمتر نباشد.

یادآوری

به‌هرحال بعضی از اجزایی که برای ولتاژ آزمون پاییتتری طرح شده‌اند، از مدار قطع می‌شوند.
(به بند فرعی ۳-۲-۱ مراجعه شود).

۵-۲-۲-۸ نتایج به دست آمده

نتیجه آزمون در مواردی رضایت‌بخش می‌باشد که در عایق‌بندی خرابی^۱ ایجاد نشده یا جرقه‌ای^۲ پدید نیامده باشد.

۳-۲-۸ تعیین ایستادگی در برابر اتصال کوتاه

۳-۲-۸ مدارهایی از تابلوها که تعیین ایستادگی در برابر اتصال کوتاه در مورد آنها لازم نمی‌باشد:

۳-۲-۸ تابلوهای ساده‌ای که جریان اسمی مشروط اتصال کوتاه آنها از 5 کیلوآمپر تجاوز ننماید.

۳-۲-۸ تابلوهایی که به کمک فیوزهای محدودکننده جزیان حفاظت می‌شوند مشروط بر اینکه جریان اسمی فیوزها از 63 آمپر تجاوز ننموده یا اینکه جریان محدود شده اتصال کوتاه به‌وسیله فیوز از 15 کیلوآمپر در قدرت قطع اسمی آن تجاوز ننماید.

۳-۲-۸ مدارهای کمکی تابلوهایی که برای اتصال به ترانسفورماتورهای با قدرت اسمی 10 کیلوولت آمپر یا کمتر با ولتاژ ثانویه 110 ولت یا بیشتر و یا با قدرت اسمی $1/6$ کیلوولت آمپر با ولتاژ ثانویه کمتر از 110 ولت در نظر گرفته شده و ولتاژ نسبی اتصال کوتاه آنها از 4% /کمتر نباشد.

۳-۲-۸ کلیه اجزای تابلوها (شینه‌های اصلی، مقره‌ها یا تکیه گاههای آنها، اتصالات به شینه‌ها مجموعه‌های

برای مثال وسائل قطع و وصلی که جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی آنها با نشریه شماره ۴۰۸ سازمان

بین‌المللی الکترونیک، تحت عنوان «کلیدهای فشار ضعیف هوایی - قطع کننده‌های هوایی - کلیدهای قطع

کننده هوایی و مجموعه‌های کلید فیوز» مطابقت می‌نماید و همچنین راه انداز موتورها که با وسائل حفاظت در

برابر اتصال کوتاه طبق اولین مکمل نشریه شماره ۲۹۲-۱ سازمان بین‌المللی الکترونیک تحت عنوان

«راه اندازهای فشار ضعیف برای موتورها» قسمت اول «راه اندازهای جریان متناوب اتصال مستقیم به شبکه»

هماهنگ شده باشند.

یادآوری

برای مثال وسائل قطع و وصلی که جریان اتصال کوتاه مشروط اسمی آنها با نشریه شماره ۴۰۸ سازمان

بین‌المللی الکترونیک، تحت عنوان «کلیدهای فشار ضعیف هوایی - قطع کننده‌های هوایی - کلیدهای قطع

کننده هوایی و مجموعه‌های کلید فیوز» مطابقت می‌نماید و همچنین راه انداز موتورها که با وسائل حفاظت در

برابر اتصال کوتاه طبق اولین مکمل نشریه شماره ۲۹۲-۱ سازمان بین‌المللی الکترونیک تحت عنوان

«راه اندازهای فشار ضعیف برای موتورها» قسمت اول «راه اندازهای جریان متناوب اتصال مستقیم به شبکه»

۲-۳-۲-۸ مدارهایی که باید نسبت به ایستادگی در برابر اتصال کوتاه آنها در تابلو از طریق آزمون اطمینان حاصل شود:

این موضوع در مورد کلیه مدارهایی که در بند فرعی ۸-۳-۲-۱ به آن اشاره شده است اعمال خواهد شد.

۱- ترتیب انجام آزمون

تابلو یا قسمتهایی از آن باید مشابه هنگام استفاده عادی نصب شود. جز در مورد آزمونهای مربوط به شینه‌ها (و با درنظر گرفتن نوع ساختمان تابلو) کافی است آزمون بر روی یکی از مجموعه‌های عامل به شرطی که سایر مجموعه‌های عامل به طرز مشابهی ساخته شده و بر روی نتیجه آزمون اثری نداشته باشند، انجام شود.

۲- نحوه انجام آزمون - کلیات

در صورتی که مدار مورد آزمون حاوی فیوز باشد، باید رابط فیوزها با جریان اسمی حداقل (مطابق با جریان اسمی مدار) و در صورت لزوم از نوعی که بهوسیله سازنده قابل قبول معرفی شده است، استفاده شود.

هادیهای تغذیه جریان و اتصالات لازم برای انجام آزمون اتصال کوتاه تابلو، باید دارای قدرت ایستادگی کافی در برابر اتصالهای کوتاه بوده و به نحوی ترتیب داده شوند که سبب ایجاد تنشهای اضافی نشوند. جز در مواردی که به نحوی دیگر توافق شده باشد، مدار آزمون باید به ترمینالهای ورودی تابلو وصل شود. تابلوهای سه‌فاز باید به صورت سه‌فاز وصل شوند.

مقدار جریان اتصال کوتاه تخمینی باید از نگاره‌نوسان کالیبره کردن^۱ استخراج گردد. نگاره‌نوسان در حالی که هادیهای تغذیه تابلو بهوسیله امپدانس قابل اغماضی اتصال کوتاه شده‌اند گرفته می‌شود.

محل اتصال کوتاه باید تا جایی که ممکن است نزدیک به محل تغذیه باشد.

در حین آزمون، باید نگاره‌نوسان منحنی شدت جریان گرفته شود. نگاره‌نوسان باید نشان دهد که شدت جریان برقرار شده تا لحظه عمل وسیله حفاظتی یا بمدت تعیین شده‌ای عملاً ثابت می‌باشد. مقدار شدت جریان باید در حدود مقادیر ذکر شده در بند فرعی ۸-۳-۲-۴ باشد.

در موارد استفاده از وسائل حفاظتی که نحوه کار آنها بستگی به ولتاژ یا فرکانس یا هر دو دارد، لازم است به مشخصات مربوط به این نوع وسائل توجه شود.

در مورد آزمونهای جریان متناوب، فرکانس مدار آزمون در حین آزمونهای اتصال کوتاه باید معادل فرکانس اسمی با حد خطای ۲۵٪ باشد.

کلیه اجزای تجهیزاتی که در حالت کار عادی به زمین وصل می‌شوند منجمله محفظه‌های آنها باید از زمین عایق شده ولی به هادی خنثای مدار تغذیه یا به هادی خنثای مصنوعی که اصولاً القایی بوده و اجازه عبور جریان اتصالی تخمینی به مقدار حداقل ۱۰۰ آمپر را بدهد، وصل شود. این اتصال، به منظور نشان دادن وجود جریانهای اتصالی باید شامل وسیله‌ای مطمئن مانند فیوزی که از سیم مسی با قطر ۱/۰ میلیمتر درست شده و طول آن بیش از ۵۰ میلیمتر نباشد بوده و در صورت لزوم دارای مقاومتی که بتواند جریان اتصالی تخمینی را به مقدار حدود ۱۰۰ آمپر محدود نماید باشد.

۳-۲-۳-۲ آزمون مدارهای اصلی

(الف) برای آزمون یک مدار خروجی، ترمینالهای آن باید مجهز به یک وسیله اتصال کوتاه کور^۱ باشد.

در مواردی که یک مدار خروجی، مجهز به جزیی است که قبلًا مورد آزمون قرار نگرفته باشد آزمونهای زیر باید انجام شود:

وسیله قطع و وصل (کلید) باید وصل شده و در همان حالت، به نحوی که در وضع عادی مورد استفاده قرار می‌گیرد، نگاه داشته شود. سپس ولتاژ آزمون برای یکبار و به مدتی کافی وصل می‌شود تا وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه در مدار خروجی عمل نموده و اتصالی را قطع نماید.

در هر صورت این مدت (مدت برقراری ولتاژ آزمون) باید از ۱۰ سیکل کمتر باشد.

(ب) تابلوهایی که شامل شینه‌های اصلی می‌باشند باید تحت یک آزمون اضافی قرار گیرند تا استقامت در برابر اتصال کوتاه شینه‌های اصلی و مدار ورودی (شامل حداقل یک محل اتصال) ثابت شود. نقطه‌ای که اتصال کوتاه در آن درست می‌شود باید 2 ± 0.4 متر از نزدیکترین قطعه تغذیه فاصله داشته باشد.

در صورتی که طول شینه‌ها از ۲ متر کمتر باشد نقطه ایجاد اتصال کوتاه باید در انتهای شینه‌ها باشد. چنانچه یک مجموعه شینه متشکل از چند قسمت (از نظر سطح مقطع فاصله بین شینه‌های مجاور - نوع و تعداد نگهدارهای شینه در هر متر) باشد هر قسمت باید به‌طور مجزا مورد آزمون قرار گیرد.

در موارد استثنایی که موکول به توافق بین سازنده و استفاده‌کننده می‌باشد می‌توان با ایجاد اتصال کوتاه بر روی هادیهایی که شینه‌ها را به یک مجموعه خروجی وصل می‌کند یک آزمون مخصوص انجام داد. محل اتصال کوتاه کور باید تا جایی که عملی می‌باشد نزدیک ترمینالهای مجموعه خروجی باشد.

(پ) در صورت وجود شینه خنثی، باید آن را تحت آزمونی که وجود استقامت در برابر اتصال کوتاه نسبت به نزدیکترین شینه فاز را ثابت نماید (همراه با حداقل یک محل اتصال) قرار داد. از نظر انجام اتصال شینه خنثی به شینه فاز مورد بحث، باید مقررات بند فرعی ۳-۲-۳-۲-۸-۱-۱-۲-۵-۷ مراحت شود. جریان آزمون باید به‌وسیله سازنده مشخص شود.

۴-۲-۳-۲ مدار و مدت برقراری جریان اتصال کوتاه

(الف) در تابلوهایی که شامل وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه در مجموعه ورودی می‌باشند، (به بند فرعی ۷-۲-۵-۱-۱-۲-۵-۷ مراجعه شود):

باید جریانی که معادل جریان اتصال کوتاه تخمینی مشخص شده می‌باشد تا زمانی که وسیله حفاظتی آن را قطع بنماید، برقرار باشد.

(ب) در تابلوهایی که شامل وسیله حفاظت در برابر اتصال کوتاه در مجموعه ورودی نمی‌باشند (به بند فرعی ۷-۲-۵-۱-۱-۲-۵-۷ مراجعه شود):

در تابلوهای با جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت و جریان اسمی ایستادگی پیک،

دینامیکی و حرارتی باید به کمک جریانهای اسمی تعیین شود.
جریان ایستادگی کوتاه مدت باید به مدت تعیین شده برقرار باشد (به بند فرعی ۳-۴ مراجعه شود).

یادآوری

معهذا در صورتی که محدودیتها بی در شرایط آزمون موجود باشد، زمان کوتاهتری قابل قبول خواهد بود، در این صورت جریان آزمون باید بر طبق فرمول: عدد ثابت = $I^2 t$ از دیاد داده شود به شرطی که جریان پیک به دست آمده به کمک محاسبه، از مقدار جریان اسمی ایستادگی پیک تجاوز ننماید.

آزمون جریان کوتاه مدت را می‌توان در هر ولتاژ و دمای مناسب شینه‌ها، انجام داد. بالاترین مقدار پیک بزرگترین نیم موج در حین اولین سیکل آزمون نباید از جریان اسمی ایستادگی پیک کمتر باشد (به بند فرعی ۵-۷ مراجعه شود).

در مورد تابلوهایی که دارای جریان اسمی مشروط اتصال کوتاه یا جریان اسمی اتصال کوتاه فیوزی می‌باشند (به بند فرعی ۴-۵ مراجعه شود) ایستادگی دینامیکی و حرارتی را باید به وسیله جریان اتصال کوتاه تخمینی که در طرف تغذیه وسیله حفاظتی مشخص شده و معادل جریان اسمی مشروط یا جریان اسمی فیوزی اتصال کوتاه می‌باشد، تعیین نمود.

۵-۲-۳-۲-۸ نتایج به دست آمده

پس از ختم آزمون در هادیها نباید هیچ نوع تغییر شکل قابل ملاحظه‌ای مشاهده شود. تغییر شکل جزئی شینه‌ها به شرطی که فوائل هوایی و فوائل خوشی مشخص شده در بند فرعی ۲-۱-۷ هنوز برقرار باشند قابل قبول خواهد بود. همچنین در عایق‌بندی هادیها و قسمتهای عایق نباید هیچ نشانی از خرابی وجود داشته باشد.

فیوز نشان‌دهنده وجود اتصال زمین باید سالم مانده باشد.

در قطعات به کار رفته در اتصالات هادیها، نباید هیچ نوع سستی یا لقی به وجود آمده باشد. در مؤثر بودن هادیهای حفاظتی (که حفاظت در برابر برق‌گرفتگی را در صورت بروز اتصالی تضمین می‌نمایند) نباید هیچ نوع خللی وارد شده باشد.

تغییر شکل محفظه تا حدی که به درجه حفاظت خللی وارد نشده و فوائل آزاد به مقادیر مشخص شده تقلیل نیافته باشند قابل قبول خواهد بود.

لوازم و تجهیزات نصب شده در تابلو باید در شرایطی که استانداردهای مربوطه مشخص نموده‌اند باشد.

۴-۲-۸ حصول اطمینان نسبت به مؤثر بودن مدار حفاظتی

۱-۴-۲-۸ تعیین مؤثر بودن اتصالات بین بدن‌های هادی تابلو و مدار حفاظتی
لازم است اطمینان حاصل شود که بدن‌های هادی مختلف تابلو به نحوی مؤثر طبق مقررات بند فرعی ۴-۲-۱ به مدار حفاظتی وصل می‌باشد.

در صورت وجود عدم اطمینان در مواردی که روش‌های ساختمانی طبق تضمین مدام آنچه که در بند فرعی ۲-۴-۷ ذکر شده است مورد استفاده قرار نگرفته باشد، ممکن است برای تأیید اینکه مقاومت بین ترمینال هادی حفاظتی ورودی و بدننهای هادی مربوطه تابلو به اندازه کافی کوچک می‌باشد، اندازه‌گیریهایی انجام شود.

۲-۴-۲-۸ بررسی مدار حفاظتی از نظر استقامت در برابر اتصال کوتاه

یک منبع آزمون یک فاز باید بین ترمینال یکی از فازهای مدار ورودی و ترمینال ورودی هادی حفاظتی وصل شود. در مواردی که تابلو حاوی یک هادی حفاظتی مجزا باشد نزدیکترین هادی فاز باید مورد استفاده قرار گیرد. برای هر یک از مجموعه‌های خروجی نمونه، باید یک آزمون مستقل به کمک اتصال کوتاه کوری که بین ترمینال فاز خروجی مربوطه مجموعه و ترمینال هادی حفاظتی خروجی مربوطه برقرار می‌گردد انجام شود.

هر یک از مجموعه‌های خروجی مورد آزمون باید از وسائل حفاظتی درنظر گرفته شده برای آن، مجهر به وسیله‌ای باشد که حداقل جریان پیک و I^2 را عبور می‌دهد، ممکن است آزمون را در حالی که وسیله حفاظتی در خارج از تابلو قرار دارد انجام داد.

برای انجام این آزمون قاب تابلو باید نسبت به زمین عایق شده باشد. مقدار جریان اتصال کوتاه تخمینی و مقدار ولتاژ مورد استفاده باید مقادیر یک فازی که از استقامت اتصال کوتاه سه فاز تابلو به دست می‌آیند باشد.

کلیه شرایط دیگر این آزمون باید نظیر بند فرعی ۲-۳-۸ باشد.

۳-۴-۲-۸ نتایج به دست آمده

در پیوستگی و استقامت اتصال کوتاه مدار حفاظتی، صرفنظر از اینکه شامل یک هادی مجزا و یا قاب تابلو باشد نباید هیچ‌گونه خللی وارد آمده باشد.

علاوه بر بازرسی ظاهری می‌توان به وسیله انجام یک آزمون با جریانی که در حدود جریان حرارتی اسمی مجموعه خروجی مربوطه می‌باشد نسبت به صحت مسئله اطمینان حاصل نمود.

یادآوری (۱)

در مواردی که از قاب تابلو به عنوان هادی حفاظتی استفاده شود، وجود جرقه‌ها و ازدیاد دمای موضعی در محل اتصالات قابل قبول خواهد بود به شرط اینکه در تداوم الکتریکی خللی وارد نشده و قطعات قابل اشتعال مجاور، آتش نگرفته باشند.

یادآوری (۲)

مقایسه مقاومتها اندازه گیری شده بین ترمینال هادی حفاظتی ورودی و ترمینال هادی حفاظتی خروجی مربوطه در قبل و بعد از انجام آزمون، تعیین‌کننده تطبیق با شرط فوق خواهد بود.

۵-۲-۸ تعیین فواصل هوایی و خزشی

لازم است نسبت به مطابقت فواصل هوایی و خزشی با مقادیر تعیین شده در بند فرعی ۲-۱-۷ اطمینان حاصل شود.

چنانچه لازم باشد، فواصل هوایی و خزشی باید به کمک اندازه‌گیری تعیین گرددند. در این حال باید تغییرشکل قطعات محفظه یا پرده‌های داخلی منجمله تغییراتی که ممکن است در صورت بروز اتصال کوتاه به وجود آیند نیز به حساب آورده شوند.

در صورتی که تابلو شامل اجزای خارج شونده باشد لازم است هم در وضعیت آزمون (به بند فرعی ۲-۲-۱۰ مراجعه شود) و هم در وضعیت قطع (به بند فرعی ۱۱-۲-۲ مراجعه شود) فواصل هوایی و خزشی تعیین و مطابقت داده شوند.

۶-۲-۸ تعیین نحوه کار اجزای مکانیکی

انجام این آزمون نوعی، نباید در مورد لوازم و دستگاههایی از تابلو که قبلاً طبق مقررات مخصوص به خود، آزمون نوعی را گذرانده باشند به عمل آید به شرطی که در حین نصب خللی به نحوه کار مکانیکی آنها وارد نشده باشد.

برای آن دسته از لوازم و دستگاهها که در مورد آنها گذراندن آزمون نوعی لازم باشد، تعیین مطابقت با مقررات باید پس از نصب آنها در تابلو به عمل آید. تعداد دوره‌های کار باید ۵۰ باشد.

در عین حال باید نحوه عمل قفل و بستهای مکانیکی مربوط به این کارها نیز کنترل شود. آزمون در صورتی قابل قبول تلقی خواهد شد که خللی به نحوه کار لوازم و دستگاهها و همچنین قفل و بستهای آنها و غیره وارد نیامده و نیروی لازم برای انجام کارها عملاً به همان مقداری باشد که قبل از شروع آزمون لازم بوده است.

۷-۲-۸ تعیین درجه حفاظت

درجه حفاظت به وجود آمده طبق مقررات بند فرعی ۱-۲-۷ باید با استاندارد ملی شماره ۲۹۶ مطابقت داده شود و در مواردی که لازم باشد تعدیلهایی مناسب نوع تابلو برای تطبیق با آن انجام شود.

۳-۸ آزمونهای معمولی

با زدید تابلو شامل بازدید سیمکشیها و در صورت لزوم آزمون نحوه کار الکتریکی مؤثر بودن کار اجزای راه انداز مکانیکی، قفل و بستهای کلید و قفلها و غیره باید کنترل شود.

صحت کشیده شدن هادیها و کابلها و نصب لوازم و دستگاهها باید کنترل شود. جهت حصول اطمینان نسبت به وجود درجه حفاظت تعیین شده و فواصل هوایی و خزشی در تابلو، بازدید آن لازم خواهد بود. اتصالات، به خصوص نوع ییچی آنها باید از نظر وجود تماس کافی کنترل شوند. در صورت امکان این عمل باید به کمک آزمونهایی بر روی نمونه‌هایی که به کمک روش انتخاب اتفاقی به دست می‌آید انجام شود.

همچنین باید اطمینان حاصل شود اطلاعات و علامت‌گذاریهایی که در بندهای فرعی ۱-۵ و ۲-۵ تعیین شده است تکمیل بوده و تابلو با آنها مطابقت می‌نماید.

به علاوه تطبیق تابلو با دیاگرامهای مدارها و سیمکشیها و مشخصات فنی وغیره که توسط سازنده ارائه گردیده است باید کنترل شود.

بسته به پیچیده و درهم بودن تابلو، ممکن است لازم باشد سیمکشی‌های آن کنترل شده و آزمونهای عملیات الکتریکی در مورد آن به عمل آید.

روش آزمون و تعداد آزمونها بستگی خواهد داشت به اینکه تابلو حاوی قفل و بستهای مفصل و یا وسایل کنترل متوالی (متراالف) وغیره می‌باشد یا خیر.

در بعضی موارد ممکن است لازم باشد در موقع راهاندازی تأسیساتی که تابلو برای آن در نظر گرفته شده است این آزمونها انجام شده یا تکرار شوند. در این مورد باید توافق جداگانه‌ای بین سازنده و استفاده‌کننده به عمل آید.

۲-۳-۸ آزمونهای دیالکتریک

۱-۲-۳-۸ کلیات

ولتاژ آزمون طبق بند فرعی ۴-۲-۸ باید به مدت یک ثانیه اعمال شود. منبع تغذیه جریان متناوب باید به اندازه کافی پرقدرت باشد به نحوی که بتواند ولتاژ آزمون را صرفنظر از کلیه جریانهای نشت ثابت نگهدارد. موج ولتاژ آزمون باید عملأ سینوسی بوده و فرکانس آن بین ۴۵ و ۶۵ هرتز باشد. کلیه تجهیزات الکتریکی تابلو باید برای آزمون وصل شده باشند به استثنای لوازم و دستگاههایی که برای ولتاژ آزمون پاییتیری طرح شده و همچنین وسایل مصرف‌کننده جریان (مانند بویینها و وسایل اندازه‌گیری) که اتصال ولتاژ آزمون در آنها سبب عبور جریان خواهد شد.

این لوازم و دستگاهها باید از محل ترمینال خود قطع شده باشند.

خازنهای ضد پارازیت که بین قسمتهای برقدار و بدندهای هادی وصل می‌شوند باید قطع شده و باید قادر به تحمل ولتاژ آزمون باشند.

برای آزمون لازم است یکی از شرایط زیر برقرار باشد:

- کلیه وسایل قطع و وصل باید در حالت وصل باشند یا
- ولتاژ آزمون به ترتیب به کلیه قسمتهای مدارها اعمال شود.

ولتاژ آزمون باید بین قسمتهای برقدار و بدندهای هادی تابلو اعمال شود.

۲-۲-۳-۸ مقدار ولتاژ آزمون

(به بند فرعی ۴-۲-۸ مراجعه شود).

در صورتی که تجهیزات نصب شده در مسیر مدارهای اصلی و فرعی که باید مورد آزمون قرار گیرد قبل از آزمون دیالکتریک را گذرانده باشند، ولتاژ آزمون باید به میزان ۸۵ درصد مقدار داده شده در بند فرعی ۴-۲-۸ تنزل داده شود.

۳-۲-۳-۸ نتایج به دست آمده

نتیجه آزمون در مواردی رضایت‌بخش می‌باشد که در عایق‌بندی خرابی ایجاد نشده یا جرقه‌ای پدید نیامده باشد.

۳-۳-۸ کنترل اقدامات و مداومت الکتریکی مدارهای حفاظتی

اقدامات حفاظتی از نظر برق‌گرفتگی در موقع کار عادی و هنگام بروز اتصالی باید کنترل شود.
مدارهای حفاظتی باید به کمک بازدید کنترل شده و اطمینان حاصل شود که با مقررات ذکر شده در بند فرعی ۱-۲-۴-۷-۵ مطابقت دارند.
به خصوص اتصالات پیچی باید از نظر وجود تماس کافی به طریق انتخاب اتفاقی کنترل شوند.

فصل ۶

تابلوهای فشار متوسط

۱-۶ تعاریف

۱-۱-۶ تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط^۱

ترکیبی از وسایل کلیدی (قطع و وصل) فشار متوسط همراه با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوط، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آن می‌باشد.

۲-۱-۶ تابلوهای قدرت فشار متوسط

ترکیبی از وسایل کلیدی (قطع و وصل) فشار متوسط همراه با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوط، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آن نیز می‌باشد و اصولاً در ارتباط با تولید، انتقال و توزیع و تبدیل انرژی الکتریکی به کار می‌رود.

۳-۱-۶ تابلوهای فرمان فشار متوسط

ترکیبی از وسایل کلیدی (قطع و وصل) فشار متوسط همراه با تجهیزات کنترل، اندازه‌گیری، حفاظت و تنظیم است که شامل وسایل جنبی، اتصالات مربوط، محفظه‌ها و سازه‌های نگهدارنده آن می‌باشد و اصولاً برای کنترل تجهیزات مصرف‌کننده انرژی الکتریکی به کار می‌رود.

۴-۱-۶ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی^۲

مجموعه تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط که دارای پوشش خارجی فلزی اتصال زمین دار بوده و به استثنای اتصالات خارجی، به طور کامل سوار شده باشد.
تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی براساس استاندارد IEC 298 به سه نوع به شرح زیر طبقه‌بندی شده است:

1- Medium voltage switchgear and controlgear

2- Medium voltage metal-enclosed switchgear and controlgear

۶-۱-۴-۱ تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش و خانه‌های بسته فلزی^۱ (متال کلد)

تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی که اجزایی به کار رفته در آن به طور جداگانه در خانه‌های بسته فلزی زمین شده قرار گرفته باشد.

این نوع تابلو دارای جداره‌های فلزی با درجات حفاظتی مندرج در جدول ۲-۶ می‌باشد و حداقل دارای خانه‌های جداگانه برای اجزای زیر است:

الف - کلید اصلی

ب - اجزایی که به یک طرف کلید اصلی متصل است، مانند فیدرها

پ - اجزایی که به طرف دیگر کلید اصلی متصل است، مانند شینه‌ها، و در مواردی که بیش از یک گروه از شینه‌ها وجود دارد هر گروه دارای خانه‌های جداگانه‌ای خواهد بود.

۶-۱-۴-۲ تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط خانه‌ای با پوشش فلزی (دارای جداره‌های غیرفلزی)^۲

تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی که اجزایی به کار رفته در آن همانند تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش و خانه‌های فلزی (متال کلد) به طور جداگانه در خانه‌های بسته قرار گرفته باشد، اما دارای یک یا چند جداره غیرفلزی باشد به گونه‌ای که درجه حفاظت مندرج در جدول ۲-۶ (یا بیش از آن) را تأمین نماید.

۶-۳-۴-۱ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط سلولی^۳

به تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی، به جز تابلوهای مشخص شده در بندهای ۱-۴-۱ و ۱-۶ و ۲-۴-۱ می‌گویند.

این نوع تابلوها دارای یکی از مشخصات زیر می‌باشد:

الف - یا قادر هر نوع جداره‌ای است.

ب - یا تعداد خانه‌های آن کمتر از تعدادی است که برای تابلوهای مندرج در بندهای ۱-۴-۱ و ۱-۶ مورد نیاز می‌باشد.

پ - یا دارای جداره‌های فلزی نمی‌باشد.

ت - یا جداره‌های فلزی دارای درجه حفاظت کمتری نسبت به جدول توصیه شده ۲-۶ می‌باشد.

۶-۱-۵ تابلوهای قدرت و فرمان سوارشده در کارخانه

تابلوهای قدرت و فرمان که در کارخانه ساخته شده و قابل حمل بوده و مسئولیت آزمون آن را کارخانه سازنده به عهده گرفته باشد.

۶-۱-۶ تابلوهای تمام بسته

این تابلوها عبارت است از مجموعه سوارشده در کارخانه که تمام جوانب آن، جز سطح نصب که ممکن

1- Medium voltage metal-clad switchgear and controlgear

2- Compartmented switchgear and controlgear (with non-metallic partitions)

3- Medium voltage cubicle switchgear and controlgear

است باز باشد، به نحوی بسته باشد که حداقل درجه حفاظت IP20 تأمین شود.

۲-۱-۶ تابلو تمام بسته ایستاده^۵

منتظر تابلویی است که به طور مستقل و بدون اتکا به دیوار، در روی کف ساختمان استقرار یابد.

۸-۱-۶ محفظه

قسمت دربرگیرنده تابلوی قدرت و فرمان با پوشش فلزی را گویند که باعث جلوگیری از تماس افراد به طور اتفاقی با قسمتهای برقدار و قطعات متحرک آن می شود و همچین وسایل داخلی را در برابر اثرات خارجی حفاظت می کند.

۹-۱-۶ خانه^۱

بخشی از تابلو قدرت یا فرمان با پوشش فلزی را گویند که به جز محلهایی که برای اتصالات، کنترل و یا تهويه باید باز بماند بسته شده باشد.

۱۰-۱-۶ جداره^۶

جزیی از پوشش یک خانه که آن را از خانه‌های دیگر جدا می کند.

۱۱-۱-۶ پوشش

قسمت خارجی محفظه تابلوهای قدرت و کنترل با روپوش فلزی را گویند.

۱۲-۱-۶ درب

به پوشش کشویی یا لولایی گفته می شود.

۱۳-۱-۶ دریچه حفاظتی^۷

جزیی است که ممکن است بین دو حالت زیر حرکت کند:

- وضعیتی که اجازه می دهد کنکاتهای متحرک با کنکاتهای ثابت درگیر شود.

- وضعیتی که به صورت قسمتی از پوشش یا جداره درآمده و کنکاتهای ثابت را می پوشاند.

۱۴-۱-۶ بوشینگ

ساختاری که یک هادی را از میان یک پوشش و یا جداره عبور داده و آن را نسبت به آنها عایق می کند و

شامل متعلقات اتصالات به جداره و پوشش نیز می‌شود.

۲-۶ طبقه‌بندی

تابلوهای فشار متوسط مورد استفاده در تأسیسات برق ساختمانها بر حسب ولتاژ به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

- ۱-۲-۶ تابلوهای فشار متوسط ۳ و ۶ کیلوولت (غلب در صنایع سنگین به کار می‌رود)
- ۲-۲-۶ تابلوهای فشار متوسط ۱۰ و ۱۱ کیلوولت (مورد استفاده در شبکه برق شهری)
- ۳-۲-۶ تابلوهای فشار متوسط ۲۰ و ۲۲ کیلوولت (مورد استفاده در شبکه برق شهری)
- ۴-۲-۶ تابلوهای فشار متوسط ۳۰ و ۳۳ کیلوولت (مورد استفاده برای شبکه برق شهری)

۳-۶ انواع تابلوهای ایستاده تمام بسته فشار متوسط

این نوع تابلوها عبارت است از مجموعه سوارشده در کارخانه که تمام جوانب آن - جز سطح نصب که ممکن است باز باشد - به نحوی بسته باشد که حداقل، درجه حفاظت IP20 تأمین شود. این‌گونه تابلو را تابلو تمام بسته ایمنی نیز می‌نامند. تابلوهای تمام بسته ایمنی فشار متوسط به اشکال مختلف ساخته می‌شود که عمدترين انواع آن به شرح زیر است:

- ۱-۳-۶ تابلو ایستاده، تمام بسته قابل دسترسی و فرمان از جلو عبارت است از تابلویی که وسایل فرمان مانند دسته یا شستیها، روی بخش ثابتی در سمت راست، و وسایل اندازه‌گیری با در جداگانه در بخش فوقانی، در قسمت جلو تابلو قرار می‌گیرد، و سایر تجهیزات و لوازم مانند سکسیونرهای غیرقابل قطع زیریار، سکسیونرهای قابل قطع زیریار، دیژنکتورهای دستی و موتوری، فیوزها، ترانس جریان، ترانس ولتاژ، و سرکابلهای در داخل تابلو نصب می‌شود و بهوسیله یک در لولایی مجهز به قفل الکتریکی یا مکانیکی، که فقط پس از قطع کلید قابل بازشدن است و در جنب قسمت ثابت فوق الذکر قرار دارد، دسترسی برای اتصالات، تعمیرات، تعویض، وغیره امکان‌پذیر می‌شود.

۲-۳-۶ تابلو ایستاده، تمام بسته، کشویی

این نوع تابلو، به طور کلی، از دو قسمت اصلی ثابت و متحرک کاملاً مجزا تشکیل گردیده است. قسمت اول بدنه تابلو است که به صورت سلول ساخته شده و شینه کشی، محل اتصال کابلهای ورودی و خروجی، دریچه‌های اتصال و فیش‌های کلید در این قسمت تعییه گردیده و در بالاترین قسمت آن نیز وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود.

- قسمت دوم، که کلید در روی آن نصب شده است، اسکلتی است متحرک و اربابه نیز نامیده می‌شود به صورت کشویی با کمک چرخ دقیقاً در داخل سلول فوق الذکر قرار گرفته و اتصالات لازمه را برقرار می‌سازد. سمت جلو اسکلت مزبور باید کاملاً بسته باشد و قسمت فرمان کلید مانند دسته و یا شستی روی این قسمت نصب گردد قسمت کشویی باید دارای قفل برق بوده و فقط پس از قطع کلید قابل خارج کردن و یا جاگذاردن باشد.

۴-۶ استاندارد ساخت

۱-۴-۶ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی

تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط سوار شده در کارخانه که دارای پوشش فلزی بوده و ولتاژ اسمی آن در جریان متناوب از یک کیلوولت تا ۷۲/۵ کیلوولت، و فرکانس‌های تا ۶۰ هرتز می‌باشد باید برابر استانداردهای IEC 298^۱ و IEC 694^۲ یا استاندارد وزارت نیرو، امور برق، جلد‌های اول، دوم و سوم زیر عنوان «استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع» طراحی ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

۲-۴-۶ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش عایق

تابلوهای فرمان و کنترل فشار متوسط سوار شده در کارخانه که دارای پوشش عایق بوده، و ولتاژ اسمی آن در جریان متناوب از یک کیلوولت تا ۳۸ کیلوولت می‌باشد و برای استفاده در تأسیسات درونی است باید برابر استاندارد IEC 466^۳ یا مشابه آن طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد. سایر انواع تابلوهای فشار متوسط که برای مصارف ویژه مانند مناطق مخاطره‌آمیز، معادن، و مانند آن مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در صورت فقدان استاندارد ایرانی برابر مشخصات فنی یکی از استانداردهای معتبر و شناخته شده بین‌المللی مانند آی، ای، سی (IEC) طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

۳-۴-۶

۴-۴-۶ لوازم و وسایل داخل تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط

۱-۴-۴-۶ شینه‌ها

شینه‌های مسی باید برابر استاندارد VDE 0201 و شینه‌های آلومینیومی برابر استاندارد VDE 0202 یا یکی از استانداردهای معتبر بین‌المللی مشابه باشد.

۲-۴-۴-۶ کلیدهای قدرت

کلیدهای قدرت فشار متوسط که برای قطع و وصل جریان‌های متناوب اتصال کوتاه با ولتاژ‌های ۱۰۰۰ ولت و بیشتر به کار می‌رود باید مطابق جدیدترین اصلاحیه استانداردهای زیر یا یکی از استانداردهای بین‌المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد:

IEC 56, 56-1, 56-2, 56-3, 56-4, 56-4A, 56-5, 56-6

۳-۴-۴-۶ ترانسفورماتورهای جریان

ترانسفورماتورهای جریان مورد استفاده در لوازم اندازه‌گیری و وسایل حفاظتی الکتریکی با فرکانس ۱۵ تا ۱۰۰ هرتز باید برابر آخرین اصلاحیه استاندارد IEC 185 یا یکی از استانداردهای بین‌المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

1- A-C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 KV and up to and including 72.5 KV

2- Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards

3- High-voltage insulation-enclosed switchgear and controlgear.

۴-۴-۴-۶ ترانسفورماتورهای ولتاژ

ترانسفورماتورهای ولتاژ باید مطابق آخرین نسخه منتشره استاندارد 186B IEC 186 یا یکی از استانداردهای بین‌المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۵-۴-۴-۶ کلیدهای جداکننده و کلیدهای زمین

کلیدهای جداکننده (ایزوولاتور) جریان متناوب و کلیدهای زمین که برای ولتاژ بیش از ۱۰۰۰ ولت و فرکانس تا ۶۰ هرتز طراحی شده و در تأسیسات داخلی یا خارج از ساختمان مورد استفاده قرار می‌گیرد باید مطابق جدیدترین اصلاحیه استاندارد 129 IEC یا مشابه آن طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۶-۴-۶ سایر لوازم و وسایل داخل تابلو مانند وسایل اندازه‌گیری، کلیدها و لامپهای نمایشگر، رله‌ها و غیره باید برابر استاندارد کمیسیون بین‌المللی الکترونیک (IEC) یا یکی از استانداردهای بین‌المللی مشابه ساخته شده باشد.

۵-۶ مشخصات فنی ساخت تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط، ایستاده، تمام‌بسته با پوشش فلزی

۱-۵-۶ مشخصات عمومی

۱-۱-۵-۶ مقادیر اسمی

مقادیر اسمی تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط به شرح زیر خواهد بود:

الف - مقادیر ولتاژ اسمی استاندارد شده برابر ارقام مدرج در ستون اول جدول ۱-۶ خواهد بود. مقادیر مزبور مطابق حداکثر مقادیر ولتاژ سیستمی است که تابلو در آن استفاده می‌شود. اجزای تشکیل‌دهنده قسمتهای مختلف تابلو ممکن است دارای مقادیر ولتاژ مخصوص به خود باشد.

ب - مقدار اسمی سطح عایقی برای تأسیساتی که به خارج راه دارد در شرایط استاندارد (فشار اتمسفر برابر با 10^{13} میلی بار، دما برابر با 20°C درجه سانتیگراد و رطوبت برابر با $11\text{ گرم در متر مکعب}$) باید از جدول ۱-۶ انتخاب شود.

پ - فرکانس اسمی برابر با 50 هرتز خواهد بود.

ت - مقادیر جریان اسمی عادی مدارات مانند فیدرها و شیشه‌ها باید مطابق استاندارد جریان اسمی IEC 59 انتخاب شود.

ث - مقدار جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت که به مدت یک ثانیه از مدار عبور می‌کند. برای زمانهای بزرگتر از یک ثانیه، رابطه بین جریان و زمان به صورت ($\text{مقدار ثابت} = \text{I}_{\text{ث}} \cdot t$) خواهد بود. مگر این که سازنده مشخصات دیگری را تعیین نموده باشد.

ج - مقدار جریان اسمی ایستادگی پیک باید برابر با $2/5$ برابر جریان اسمی ایستادگی کوتاه مدت انتخاب شود.

جدول ۶ - ۱ مقدار اسمی سطح عایقی تابلوهای قدرت و فرمان با پوشش فلزی برای مقادیر ولتاژ اسمی $\frac{3}{5}$ تا $\frac{72}{5}$ کیلوولت مؤثر

ولتاژ ایستادگی برای یک دقیقه با فرکانس ۵۰ هرتز (کیلوولت مؤثر)			ولتاژ ایستادگی ضربه‌ای (کیلوولت)		ولتاژ اسمی (کیلوولت مؤثر)	
بین فاصله عایق	نسبت به زمین و بین فازها		بین فاصله عایق	نسبت به زمین و بین فازها		
	آزمون معمولی (روتين)	آزمون نوعی				
۲۵	۱۶	۲۱	۵۲	۴۵	۳/۶	
۳۵	۲۲	۲۷	۷۰	۶۰	۷/۲	
۴۵	۲۸	۳۵	۸۵	۷۵	۱۲	
۶۰	۳۸	۴۵	۱۱۰	۹۵	۱۷/۵	
۷۵	۵۰	۵۵	۱۴۵	۱۲۵	۲۴	
۱۰۰	۷۰	۷۵	۱۹۵	۱۷۰	۳۶	
۱۹۰	۱۴۰	۱۴۰	۳۷۵	۳۲۵	۷۲/۵	

۶-۱-۵-۲ لوح ویژگیها

ویژگیهای هر سلول باید بر روی لوحهای بادوام با خطوط دائمی درج شده و بر روی قسمت غیرمتحرک آن پرچ شود. حداقل ابعاد لوحه مزبور باید 100×400 میلیمتر بوده و حاوی اطلاعات زیر باشد:

- نام سازنده و یا علامت (آرم) مشخصه آن
- شماره سریال یا نوع نشانه طراحی که بدان وسیله بتوان تمام اطلاعات لازم را از سازنده دریافت نمود.
- استاندارد مورد استفاده با ذکر شماره مربوط
- ولتاژ اسمی
- جریانهای اسمی برای شینه‌ها و مدارها
- فرکانس اسمی
- سال ساخت

۶-۱-۵-۳ درجات حفاظت

الف - حفاظت افراد در برابر نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و متحرک
در تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط از نوع متال کلد^۱ و خانه‌ای^۲ درجه حفاظت محفظه و جداره‌ها باید به طور جداگانه مشخص شود لیکن در تابلوهای سلولی^۳ فقط تعیین درجه حفاظت محفظه مورد نیاز خواهد بود.

درجه حفاظت از جدول ۶-۲ به دست می‌آید.

ب - حفاظت تجهیزات در برابر اثرات عوامل خارجی
برای حفاظت تأسیسات در برابر اثرات عوامل خارجی به بند ۲-۳۰ و پیوست «ب» از نشریه وزارت نیرو - استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع - مراجعه شود.

برای تعیین شرایط کار عادی و سایر شرایط مانند دمای محیط، آلودگی هوا، ارتفاع محل نصب تابلو از سطح دریا و ضرایب تصحیح ولتاژهای نامی و آزمون به بند ۲-۲ از نشریه فوق الذکر رجوع شود.

جدول ۶-۲ درجه حفاظت تابلوهای فشار متوسط از نظر نزدیک شدن افراد به قسمتهای برقدار و متحرك

ارقام مشخصه	شرح
IP2X	حفظاًت در برابر نزدیک شدن به قسمتهای باردار و یا تماس با قسمتهای داخلی با انگشتان
IP3X	حفظاًت در برابر قسمتهای باردار و یا متتحرك، توسط ابزار، سیم یا اشیاء مشابه با ضخامت بیش از ۲/۵ میلیمتر
IP6X	حفظاًت کامل در برابر نزدیک شدن به قطعات باردار و یا تماس با قطعات متتحرك

۶-۱-۴ تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط باید به گونه‌ای طراحی شود که عملیات بهره‌برداری عادی، بازرگانی و نگهداری شامل کنترل توالی فازها، اتصال زمین کابلها، عیب‌یابی در کابلها، آزمون ولتاژ در کابلها یا در سایر لوازم، و دشارژ بارهای الکتروستاتیک خطرناک با اینمی انجام پذیرد.

۶-۱-۵ اسکلت تابلو باید از پروفیل آهنی ساخته شده و به وسیله پیچ و مهره به هم متصل شود به گونه‌ای که تنشهای مکانیکی وارده را به خوبی تحمل نماید. پوشش تابلو باید از ورقهای فلزی که توسط پیچ و مهره به اسکلت اصلی متصل خواهد بود ساخته شود و به منظور کاهش فشار رو به بالای قوس و خطای داخلی در خانه‌های فشار متوسط دریچه‌های ضدانفجار نصب گردد.

۶-۱-۶ درها و پوششها که بخشی از محفظه را تشکیل می‌دهد باید فلزی بوده و درجات حفاظت مشخص شده در بند ۳-۱-۵ را تأمین نماید. درها و پوششها نباید از شبکه سیمی بافته شده و مانند آن ساخته شده باشد به جز در مواردی که خروجیهای هوакش و محلهای تهویه بر روی آن قرار داشته باشد. درها باید دارای لولای گالوانیزه یا استیل بوده و مجهز به قفل و چفت جداگانه باشد. قفلها باید شبیه به هم انتخاب شود و یک کلید برای هر قفل موجود باشد.

درها و پوششها از نظر دسترسی به خانه‌های فشار متوسط به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

الف - پوششها ثابت که برای بهره‌برداری و نگهداری عادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. این گونه پوششها نباید بدون استفاده از ابزار قابل بازکردن، برداشتن یا جابجا نمودن باشد.

ب - درها و پوششها بیکهی که برای بهره‌برداری و نگهداری عادی مورد استفاده قرار نمی‌گیرد. (درها و پوششها قابل برداشت). بازنمودن یا برداشتن درها و پوششها مجبور نیاز به ابزار نخواهد داشت. این نوع درها و پوششها باید دارای قفل باشد مگر این که اینمی افراد به وسیله یک ایترلاک مناسب تأمین شود.

در تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی، درها و پوششها فقط هنگامی باید باز شود که مدار اصلی در آن خانه بی‌برق باشد. پس از بازشدن درها و پوششها مجبور، سایر خانه‌هایی که در معرض هادیهای برقدار قرار دارد باید به وسیله جداره‌های مناسب، درجه حفاظتی لازم (مندرج در بند ۳-۱-۵) را دارا باشد.

۶-۱-۷ به منظور حفاظت در برابر زنگزدگی و فساد تدریجی تمامی سطوح و خانه‌های تابلو باید پس از ساخت زنگزدایی، چربی‌گیری، فسفاته کاری و رنگ‌کاری شود. سازنده تابلو باید با توجه به منطقه‌ای که تابلو

در آن نصب می شود نوع رنگ و ضخامت پوشش را انتخاب و به کار برد و پس از رنگ آمیزی برابر روشهای مندرج در پیوست «ت» از جلد اول نشریه وزارت نیرو - استاندارد تالبوهای مورد استفاده در شبکه توزیع - مورد آزمون قرار دهد.

۸-۱-۵-۶ در طراحی و ساخت تالبوهای قدرت و فرمان فشار متوسط ضوابط مندرج در نشریه وزارت نیرو زیر عنوان «استاندارد تالبوهای مورد استفاده در شبکه های توزیع» جلد های اول، دوم و سوم به شرح زیر باید رعایت شود:

الف - جداره ها و دریچه های حفاظتی باید برابر بند ۲-۱۴-۲ و محلهای تهویه و خروجیهای هوا کش برابر بند ۲-۱۴-۳ از جلد اول در نظر گرفته شود.

ب - سیستم همبندی یا اینترلاک^۱ بین اجزای مختلف تابلو که به منظور ایجاد ایمنی در کار و سهولت بهره برداری به کار می رود و از بروز حوادث تصادفی خطرناک جلوگیری می کند باید برابر بند ۲-۱۶ از جلد اول و بند ۳-۳ از جلد دوم بیش بینی شود.

۹-۱-۵-۶ سلولهای جداگانه باید مجهز به گرمکن برقی (هیتر) ضد تقطیر برای استفاده در مناطق مرطوب بوده و در صورت لزوم جدار داخلی آن با پوشش ضد میعان اندود شده باشد. با توجه به محل قرار گرفتن تابلو دمای تنظیم ترموموستات این گرمکن باید بین ۲۵ تا ۳۰ درجه باشد.

سلولهای فشار متوسط باید دارای لامپ نئون مشخص کننده ولتاژ، چراغ روشنایی برای تعییر و بازرسی تابلو در حالت بی برق، و دریچه های انفجاری فوقانی برای تخلیه فشار و محدود کردن صدمات ناشی از انفجار احتمالی تجهیزات داخل تابلو باشد.

۱۰-۱-۵-۶ حداقل ظرفیت الکتریکی شینه ها باید از شدت جریان اسمی کلید اصلی تابلو کمتر باشد. شینه های فاز، در هر سلول، باید روی مقره های اتکایی از صمغ مصنوعی یا چینی متناسب با ولتاژ تابلو نصب و در صورت لزوم برای عبور شمش در بین سلول ها از مقره عبوری استفاده شود.

برای انتخاب سطح مقطع شمشهای مسی تخت به جدول ۳-۵، و برای انتخاب سطح مقطع شمشهای آلومینیومی تخت به جدول ۴-۵، مراجعه شود. در مواردی که از شینه های مسی و یا آلومینیومی با مقاطع گرد (لوله ای) یا ناوданی استفاده می شود باید از جداول مندرج در نشریه وزارت نیرو - امور برق، استاندارد تالبوهای مورد استفاده در شبکه توزیع، جلد اول استفاده شود. سطح مقطع شینه های اتصال زمین باید برابر سطح مقطع شینه فازها انتخاب شود و در سراسر طول تابلو امتداد یافته و به قسمتهای فلزی بدنه تابلو متصل شود.

نقطه اتصال شینه ها به یکدیگر و کلیدها به شینه ها باید قبل از اتصال کاملاً تمیز شده، و در صورت امکان با یک لایه نقره ای پوشیده شود و سپس به وسیله پیچ و مهره واشرهای مسی یا برنزی محکم شود تا حداقل هدایت الکتریکی به وجود آمده و از گرم شدن آن جلوگیری شود.

در مواردی که برای شینه کشی از شمشهای گرد استفاده می شود، کلیه اتصالات باید از نوع مخصوص شمش گرد^۲ باشد.

اتصال کابلها به شینه ها، کلیدها، فیوزها، و غیره باید به وسیله کابلشو انجام گیرد. برای تعیین فواصل نصب بین شینه ها به یادداشت های ذیل جداول ۳-۵ و ۴-۵ مراجعه شود.

شینه ها باید با رنگ نسوز به ترتیب زیر رنگ آمیزی شود:

- فاز اول، بهرنگ قرمز
- فاز دوم، بهرنگ زرد
- فاز سوم، بهرنگ آبی

طریقه استقرار شینه های فازهای اول، دوم، و سوم در سطوح مختلف به قرار زیر خواهد بود:

الف - برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح افقی تابلو:

شینه سمت جلو تابلو بهرنگ قرمز، شینه وسط بهرنگ زرد و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد بهرنگ آبی خواهد بود.

ب - برای شینه کشیهای افقی واقع در سطح عمودی تابلو:

شینه بالا بهرنگ قرمز، شینه وسط بهرنگ زرد، و شینه پایین بهرنگ آبی خواهد بود.

پ - برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو:

جهت نگاه از جلو تابلو:

شینه سمت چپ بهرنگ قرمز، شینه وسط بهرنگ زرد، و شینه سمت راست بهرنگ آبی خواهد بود.

ت - برای شینه کشیهای عمودی واقع در سطح عمودی تابلو:

جهت نگاه از جنب تابلو:


شینه سمت جلو تابلو بهرنگ قرمز، شینه وسط بهرنگ زرد، و شینه ای که به طرف پشت تابلو قرار می گیرد بهرنگ آبی خواهد بود.

۶-۱-۵-۱ کلیدها، وسایل اندازه گیری، و غیره، که در تابلوها نصب می شود باید دارای شماره راهنمایی بوده و شماره خطوط محلی که تغذیه می شود روی آن نوشته شود. به علاوه اتصالات وسایل اندازه گیری و سیستمهای کنترل و خطوط خارجی باید در روی صفحه ترمینال علامت گذاری شده انجام گیرد.

۶-۱-۵-۲ کلیه سرسيمها در ابتدا و انتهای مسیر در داخل تابلو، و همچنین سرکابلها، باید به منظور راهنمایی در تعمیرات بعدی طبق نقشه مربوط شماره گذاری شود.

۶-۱-۵-۳ شماتیک تک خطی هر سلول تابلو فشار متوسط باید با مشخص بودن نوع کلید و وسایل داخل آن در روی تابلو بهرنگ قرمز یا زرد ترسیم شود.

علامت احتیاط به شکل زیر و به ابعاد 300×200 میلیمتر یا 120×200 میلیمتر باید بهرنگ قرمز بر روی تابلو نصب شود.

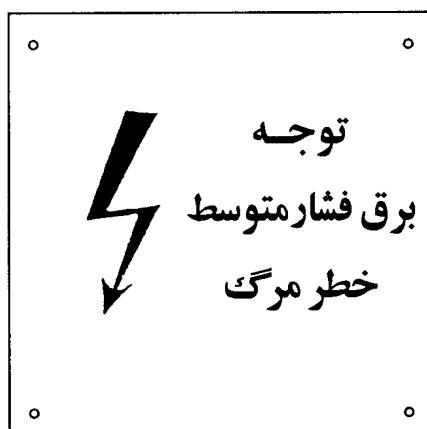

۱۴-۱-۵-۶ اتصال زمین

الف - در تابلوهای قدرت و فرمان فشار متوسط با پوشش فلزی باید یک هادی اتصال زمین در سراسر طول تابلو کشیده شود. در مواردی که هادی مزبور از جنس مس انتخاب می‌شود چگالی جریان برق در شرایط خطای زمین نباید از 200 آمپر بر میلیمتر مربع تجاوز کند، و سطح مقطع آن نیز نباید از 3 میلیمتر مربع کمتر باشد. انتهای هادی زمین باید به گونه‌ای ختم شود که برای اتصال به سیستم زمین تأسیسات مناسب باشد.

ب - به طور کلی با توجه به تنشهای حرارتی و مکانیکی ناشی از جریان برق موجود در هر سیستم زمین باید از پیوستگی آن اطمینان حاصل نمود.

پ - محفظه هر واحدکاری^۱ باید به هادی زمین متصل باشد. تمام قسمتهای فلزی که به یک مدار اصلی یا کمکی تعلق ندارد باید به طور مستقیم به هادی زمین و یا از طریق اسکلت فلزی تابلو به سیستم زمین متصل شود.

ت - اتصالات درونی واحدها مانند پیوند بین چهارچوب، پوششها، درها، جداره‌ها یا سایر قسمتها که به منظور تأمین تداوم الکتریکی صورت می‌گیرد باید به وسیله پیچ و مهره یا جوش انجام شود. درهای خانه‌هایی که در آن تجهیزات فشار متوسط وجود دارد باید با وسایل مطمئن به اسکلت متصل شود.

ث - در مواردی که اتصالات زمین باید جریان کامل اتصال کوتاه سه‌فاز مدار را حمل کند (مانند اتصالات وسایل زمین)، باید ابعاد متناسبی برای آن در نظر گرفته شود.

ج - هر قسمت از مدار اصلی که بتواند از سایر قسمتها جداگردد، باید امکان اتصال زمین داشته باشد.

چ - بخشهای فلزی یک جزء خارج شونده که معمولاً به سیستم زمین متصل است باید در وضعیت آزمون و همچنین در هر وضعیتی که مدارهای کمکی کاملاً قطع نشده باشد مطابق شرایط تعیین شده برای فاصله عایقی (به نظریه IEC 129 رجوع شود) همچنان به سیستم زمین متصل باقی بماند.

۲-۵-۶ تابلو فشار متوسط، ایستاده، تمام بسته و قابل دسترسی و فرمان از جلو

۱-۲-۵-۶ این نوع تابلو باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن به فرم نبشی، ناوданی، سپری، و پوشش آن از ورقهای فلزی با ضخامت حداقل $2/5\text{ میلیمتر}$ یا بیشتر ساخته شود. ساختمان بدنه این نوع تابلو باید به گونه‌ای باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد و به همین جهت پوششهای قسمت بالا و یا پایین تابلو که محل شینه کشی و عبور شینه‌ها می‌باشد باید به وسیله پیچ و مهره‌های کروم به اسکلت اصلی متصل شود. در این نوع تابلو، به استثنای سطح زیرین و در قسمت جلو سایر قسمتها باید کاملاً مسدود و پوششهای آن به اسکلت فلزی اصلی تابلو جوش شود.

۲-۲-۵-۶ دسترسی به کلیه لوازم و تجهیزات داخل این گونه تابلو باید، پس از گشودن در جلو، بدون تداخل با کار قسمتهای مختلف امکان‌پذیر باشد. همچنین کلیه وسایل داخل تابلو از قبیل دیژنکتور، سکسیونر، وسایل اندازه‌گیری، فیوز، رله، واحد اعلام خطر، و غیره باید به گونه‌ای نصب شود که از نظر تعمیر و نگهداری و یا تعویض، هر یک، به سهولت در دسترس باشد.

۳-۲-۵-۶ در مواردی که وسایل اندازه‌گیری، چراگاهی اعلام خطر و شستیهای فرمان، در روی قسمت متحرک یا

قابل برداشت تابلو نصب می‌شود، کلیه سیمکشیهای مربوط باید با کابل یا سیم قابل انعطاف در لوله خرطومی فولادی انجام شود.

۴-۲-۵-۶ حداقل ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته قابل دسترسی از جلو با توجه به ولتاژ آن به شرح زیر است:

عمق (سانتیمتر)	عرض (سانتیمتر)	ارتفاع (سانتیمتر)	ولتاژ
۸۵	۸۵	۲۰۰	۳ کیلوولت
۸۵	۸۵	۲۰۰	۶ کیلوولت
۹۰	۹۰	۲۲۰	۱۰ و ۱۱ کیلوولت
۱۴۰	۱۴۰	۲۲۰	۲۰ کیلوولت
۱۶۰	۱۶۰	۲۲۵	۳۰ کیلوولت

۵-۲-۵-۶ نمای تابلو تمام بسته ایستاده فشار متوسط، نوع قابل فرمان و دسترسی از جلو در شکل ۶-۱، به عنوان نمونه، ارائه شده است.

۳-۵-۶ تابلو فشار متوسط، نوع ایستاده، تمام بسته، و کشویی

۶-۳-۵-۱ این نوع تابلو باید از نوع ایستاده باشد و هر سلول آن از دو بخش ثابت و متحرک (ارابه) کاملاً مجزا به شرح زیر تشکیل شده است:

الف - بخش ثابت، که در حقیقت بدنۀ اصلی تابلو است، به صورت سلول ساخته شده و شینه کشی، محل اتصال کابلهای ورودی و خروجی، دریچه‌های اتصال و فیش‌های اتصال کلید در این قسمت تعییه گردیده و در بالاترین قسمت آن نیز وسایل اندازه‌گیری نصب می‌شود. این بخش باید از آهن به شکل نبشی، ناودانی، و سپری، و پوشش آن از ورقهای آهن با ضخامت حداقل $2/5$ میلیمتر یا بیشتر ساخته شده و برابر بند ۶-۱-۵-۷ زنگزدایی، چربی گیری، فسفاته کاری و رنگ کاری شود. تمامی سطوح بخش ثابت، به استثنای سطح زیرین و قسمت جلو، باید کاملاً مسدود، و پوششهای آن به اسکلت فلزی اصلی جوش شود و در قسمت پایین دو عدد ناودانی برای هدایت چرخهای ارابه در نظر گرفته شود.

ساختمان بدنۀ اصلی باید به گونه‌ای باشد که تابلو به سهولت از طرفین قابل توسعه باشد و به همین جهت پوششهای قسمت بالا و یا پایین تابلو که محل شینه کشی و عبور شینه‌ها می‌باشد باید به وسیله پیچ و مهره‌های کروم به اسکلت اصلی متصل شود.

در بخش ثابت، قسمتی که شینه‌های برق نصب می‌شود باید کاملاً از فضای جلوی سلول که بخش متحرک تابلو در آن قرار می‌گیرد پوشیده و محفوظ باشد.

محل ورود میله‌های اتصالات برقی بخش متحرک (ارابه) به بخش ثابت باید با دریچه‌های فرنی خودکار پوشیده شده باشد به نحوی که با خارج ساختن ارابه، دریچه‌های مذبور به طور خودکار بسته و از لحاظ ایمنی امکان دسترسی در حالت عادی به آن نباشد.

ب - بخش دوم، که اسکلتی است متحرک با چهار چرخ فلزی و ارابه نیز نامیده می‌شود، باید از آهن

به فرم نبشی، ناوданی و سپری، و پوشش قسمت جلو از ورق آهن با ضخامت حداقل ۲/۵ میلیمتر یا بیشتر ساخته شود.

کلیه وسایل الکتریکی از قبیل دیژنکتور، سکسیونر، وسایل فرمان وغیره باید در داخل این بخش تابلو، روی اسکلت‌بندی اصلی نصب شود و در روی صفحه جلو آن باید فقط شستی و یا دسته فرمان، چراگاهی نشان دهنده و یا اعلام خطر و ضامنهای مربوط نصب گردد.

بخش متحرک باید بهوسیله قفل برقی یا مکانیکی بهنحوی حفاظت شود که در صورت روشن بودن کلید، ارابه قابل جدا کردن از بخش ثابت نباشد، و بر عکس، چنانچه ارابه کاملاً در محل خود قرار نگرفته باشد، کلید، قابل روشن کردن نباشد.

۲-۳-۵-۶ حداقل ابعاد تابلوهای فشار متوسط تمام بسته کشویی با توجه به تنوع تجهیزات و گوناگونی طرحها در محدوده تعیین شده زیر خواهد بود:

عمق (سانتیمتر)	حداکثر عرض (سانتیمتر)	حداکثر ارتفاع (سانتیمتر)	ولتاژ
-	۱۱۰	۲۲۵ تا	۲۰ کیلوولت
-	۱۳۰	۲۲۵ تا	۳۳ کیلوولت

۳-۳-۵-۶ نمای تابلوی فشار متوسط، ایستاده، تمام بسته و کشویی شامل ارابه و سلول در شکل ۲-۶، به عنوان نمونه، نشان داده شده است.

۶-۶ مشخصات فنی لوازم، وسایل و تجهیزات داخل تابلو

۱-۶-۶ کلیدهای قدرت

۱-۱-۶-۶ شرایط عمومی

کلیدهای قدرت باید دارای مشخصات فنی مندرج در استانداردهای سری ۵۶ IEC و یا BS مشابه و یا یکی از استانداردهای شناخته شده و معتبر بین‌المللی مورد قبول دستگاه نظارت بوده و مشخصات زیر را نیز شامل شود:

- استفاده از کلید برای مدت ۵ سال یا عملکرد تا ۲۰۰۰ بار در شرایط نامی بدون نیاز به تعمیر و نگهداری
- سهولت دسترسی و تعویض پذیری کتابتها یا مجموعه‌های قطع‌کننده هنگام بازرسی، تعمیر و نگهداری و عدم امکان تعویض آن به صورت نادرست
- انجام سیمکشیهای لازم برای عملکرد درست کلید قدرت
- ایجاد حداقل سروصدای هنگام باز و بسته شدن کلید

- ایمنی و سهولت داخل یا خارج نمودن وسیله کلیدزنی در تابلوهای کشویی از ساختار حامل آن
- طراحی مقره‌ها و محفظه کلید به گونه‌ای که در اثر تغییر دما به هیچ قسمت تابلو نیرو وارد نشود.
- تعیین ابعاد کلید به گونه‌ای که نیروی ناشی از اتصال کوتاه و زمین لرزه را تحمل نماید.

۶-۱-۶ مشخصات فنی مکانیزم‌های عملکرد کلیدهای قدرت باید با ضوابط مندرج در بند ۴-۳ از جلد دوم نشریه وزارت نیرو-امور برق، زیر عنوان «استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه‌توزیع» مطابقت نماید.

۳-۱-۶-۶ کلیدهای قدرت خالاً باید دارای شرایط زیر باشد:

- قطع کننده‌های خلاء باید برای عملکرد به قدرت کمی نیاز داشته باشد.
- حداقل تعداد عملکرد این‌گونه قطع کننده‌ها بدون نیاز به تعمیر و نگهداری در جریان نامی عادی ده‌هزار بار و در جریان نامی اتصال کوتاه یک‌صدبار خواهد بود.
- محفظه قطع کننده باید کاملاً خلاء بوده و فشار آن بر اثر عوامل خارجی فروتنی نیابد و در هر مرحله از ساخت که تخلیه هوا انجام می‌شود آزمون نشتی با اندازه‌گیری دقیق صورت گیرد.

۴-۱-۶-۶ کلید قدرت SF6 باید دارای مشخصات زیر باشد:

- این نوع کلیدها باید به گونه‌ای ساخته شده باشد که میزان نشت گاز در سال از یک درصد کمتر باشد.
- فشار گاز باید به وسیله سنسور کنترل شود و در صورت تنزل از حد مجاز سنسور عمل نماید. فشار گاز هیچ‌گاه از مقدار تعیین شده عایقی نباید کمتر باشد.
- در موقع نصب، گاز SF6 باید ۲۰ درصد بیش از مقدار لازم پر شود.
- کلیدهای قدرت SF6 باید در هر شرایطی بدون تغییر شکل یا ایجاد خطأ در هیچ‌یک از قسمت‌های آن تا ۸ میلی‌بار خلاء را تحمل نماید.
- گاز SF6 مورد مصرف باید با استاندارد IEC 376 کاملاً منطبق بوده و برای شرایط موردنظر مناسب باشد.

۵-۱-۶-۶ کلیدهای قدرت کم روغن باید دارای مشخصات زیر باشد:

- قطع کننده‌های کم روغن باید به طور کامل از هر طرف پوشیده و بسته بوده و هیچ نشتی روغن در شرایط کار نداشته باشد.
- کلید قدرت کم روغن باید دارای سطح سروصدای (نویز) کمی باشد.
 - کلیدهای مزبور باید با روغن کافی و با درنظر گرفتن ده درصد برای تلفات پر شود.
 - کلیدهای قدرت کم روغن باید دارای لوازم زیر باشد:
 - نمایشگر سطح روغن با عالیم حداکثر و حداقل
 - شیر برای نمونه‌گیری
 - شیر برای پُر کردن
 - شیر تخلیه

۲-۶-۶ ترانسفورماتورهای جریان

- #### ۱-۲-۶-۶ ترانسفورماتورهای جریان مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط باید مطابق مشخصات مندرج در جدیدترین نشریه استاندارد IEC 185 یا یکی از استانداردهای مشابه بین‌المللی مورد قبول دستگاه نظارت طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

- #### ۲-۲-۶-۶ ترانسفورماتورهای جریان باید برای کار عادی، تحت شرایط مشخص شده مناسب باشد. این نوع ترانسها باید به صورت یکپارچه ریخته شده و با ساخت مناسب برای نصب در تابلوهای تمام بسته فلزی ساخته شده و دارای تحمل الکتریکی و مکانیکی زیاد بوده و در برابر قوس الکتریکی و درجه حرارت،

مقاومت زیاد داشته باشد. تمام اجزای واقع در معرض هوا، باید برای مقاومت در برابر خوردگی از مواد ضدخوردگی تهیه و یا گالوانیزه گرم شده باشد. همچنین این‌گونه ترانسها باید نیازی به تعمیر و نگهداری نداشته باشد.

۳-۲-۶-۶ سیم پیچ اولیه ممکن است به صورت تک دور یا چند دور ساخته شده و در صورت درخواست، تغییر نسبت تبدیل در روی سیم پیچهای اولیه تأمین شود. هر سیم پیچ ثانویه، باید به طور الکتریکی از دیگر سیم پیچها مجزا شده و تغییر نسبت تبدیل در روی آن در صورت درخواست، تأمین گردد. هر سیم پیچ باید خروجی مناسب را که برای عملکرد درست دستگاههای حفاظتی و وسائل اندازه‌گیری مربوط لازم است در محدوده بار اعلام شده، دارا باشد.

۴-۲-۶-۶ ترمینال اولیه باید از جنس مس گالوانیزه شده بوده و با پیچهای اتصال و واشرهای مناسب مجهز باشد. ترمینال باید، برای اتصال به شمش مسی با اندازه حداقل 60×10 میلیمتر مناسب باشد. برای ترانسفورماتورهای دارای قابلیت تغییر نسبت تبدیل اولیه، این عمل باید با تغییر آرایش رابطها، روی ترمینالهای اولیه به راحتی انجام شود. ترمینالهای و اتصالات اولیه تغییردهنده نسبت تبدیل، باید در قسمت بالای بدنه عایقی تعییه گردد. ترمینالهای ثانویه باید از جنس مس گالوانیزه شده بوده و به پیچهای مناسب برای اتصال به هادی مسی تا ۶ میلیمتر مربع مجهز باشد. یک ترمینال زمین با نشانه \triangle باید در کنار ترمینالهای ثانویه پیش‌بینی شود.

۵-۲-۶-۶ ترمینالهای ولتاژ پایین باید با پوشش مناسبی که به بدنه پایه نگهدارنده محکم شده پوشانیده و آب‌بندی شود و محل ورود کابلها باید با گلند مناسب مجهز باشد.

۶-۲-۶-۶ مجموعه ترانسفورماتورهای جریان باید روی یک صفحه نگهدارنده با مقاومت کافی ثابت گردد و یک عدد پیچ نیز برای اتصال زمین روی صفحه مزبور پیش‌بینی شود. ترانسفورماتور جریان باید به وسیله چهار عدد پیچ در هر وضعیت مطلوبی قابل نصب باشد.

۷-۲-۶-۶ یک پلاک فلزی ضدزنگ، که حاوی اطلاعات مندرج در استاندارد IEC 185، و نشانگر دیاگرام اتصالات به صورت پاک نشدنی، باشد باید در یک مکان قابل دید روی ترانسفورماتور جریان نصب گردد. روش علامت‌گذاری ترمینالها باید برابر استاندارد یاد شده باشد.

۳-۶-۶ توانسفورماتورهای ولتاژ

۱-۳-۶-۶ ترانسفورماتورهای ولتاژ مورد استفاده در تابلوهای فشار متوسط باید برابر مشخصات مندرج در جدیدترین نشریه استاندارد IEC 186 یا یکی از استانداردهای مشابه بین‌المللی مورد قبول دستگاه نظارت ساخته شده باشد.

۲-۳-۶-۶ ترانسفورماتورهای ولتاژ باید برای کار عادی در شرایط مشخص شده مناسب باشد. این نوع ترانسها باید به صورت یکپارچه با عایق رزین قالب‌گیری شود و با طرح و ابعاد مناسب برای نصب در سلولهای تمام بسته فلزی، ساخته شود و دارای خواص تحمل الکتریکی و مکانیکی بالا در برابر فشارهای الکتریکی و تغییرات درجه حرارت باشد. تمام اجزاء واقع در معرض هوا، باید در برابر خوردگی از مواد ضدخوردگی تهیه و یا گالوانیزه گرم شده باشد. همچنین این‌گونه ترانسها باید نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته باشد.

- ۶-۳-۶-۳ سیم پیچ اولیه یا سیم پیچ فشار متوسط باید به صورت کلاف بر روی سیم پیچ ثانویه عایق شده پیچیده شود.** سیم پیچ ثانویه باید خروجی مناسبی را که برای عملکرد درست دستگاههای حفاظتی و وسایل اندازه‌گیری مربوط لازم است، در محدوده بار اعلام شده دارا باشد. در مواردی که ترانسفورماتورهای ولتاژ دارای دو سیم پیچ جداگانه برای حفاظت و اندازه‌گیری می‌باشد، هر کدام از سیم پیچها باید دقیق مورد درخواست را در محدوده خروجی خود، در زمانی که سیم پیچ دیگر، خروجی برابر از صفر تا صد درصد خروجی نامی خود را دارد، دارا باشد.
- ۶-۳-۶-۴ ترمینال اولیه باید از جنس مس گالوانیزه شده بوده و با پیچهای اتصال و واشرهای مناسب مجهز باشد.** ترمینال باید برای اتصال به شمش مسی با اندازه حداقل 10×6 میلیمتر مناسب باشد. ترمینال اولیه سمت زمین ترانسفورماتور ولتاژ فاز به زمین برای استقامت در برابر ولتاژ سه کیلوولت مؤثر باید عایق شده و توسط یک اتصال قابل تفکیک به ترمینال زمین وصل شود. نقطه اتصال برای زمین کردن که با نشانه \perp مشخص می‌شود باید پیش‌بینی گردد. ترمینالهای فشار متوسط باید در قسمت بالای بدنه عایقی تعییه شود.
- ۶-۳-۶-۵ ترمینالهای ثانویه باید از جنس مس گالوانیزه شده باشد و با پیچهای اتصال با اندازه مناسب برای اتصال به هادی مسی تا 6 میلیمتر مربع مجهز باشد.** ترمینالهای ولتاژ پایین باید با پوشش مقتضی پوشانده شود و به بدنه و پایه نگهدارنده محکم شده و آب‌بندی مناسبی را دارا باشد، و به گلندهای مناسب برای ورود کابل مجهز شده باشد. در کنار ترمینالهای ثانویه باید یک ترمینال زمین که با علامت \perp مشخص شده است پیش‌بینی شود. مجموعه ترانسفورماتورهای ولتاژ باید روی یک صفحه نگهدارنده با مقاومت کافی ثابت گردد و باید بتوان آن را به وسیله چهار پیچ در هر وضعیت مطلوبی داخل پانلها نصب نمود.
- ۶-۳-۶-۶ یک پلاک فلزی ضدزنگ، که حاوی اطلاعات مندرج در استاندارد IEC 186، و به صورت پاک‌نشدنی باشد، باید روی ترانسفورماتور ولتاژ نصب شود.** روش علامت‌گذاری ترمینالها باید برابر استاندارد فوق الذکر باشد.
- ۴-۶-۶ کلیدهای جداکننده و کلیدهای زمین**
- ۶-۴-۶-۱ کلیدهای جداکننده و زمین باید مطابق مشخصات ذکر شده در استاندارد IEC 129 ساخته شود جز بند استاندارد مزبور که باید به شرح زیر اصلاح گردد:**
- ۴۳ «کلیدهای جداکننده با توجه به شرایط ایمنی، باید به گونه‌ای طراحی شود که هیچ‌گونه جریانهای نشستی از یک طرف فاصله عایقی به طرف دیگر آن عبور نکند.
- شرایط ایمنی مذکور با حفاظت مؤثر از عایق در برابر آلدگی، به هنگام سرویس و یا با زمین کردن جریانهای نشستی، باید برآورده شود.»
- سایر مواردی که در استاندارد IEC مشخص نشده باشد باید برابر یکی از استاندارهای معترین بین‌المللی مورد قبول دستگاه نظارت باشد.
- ۶-۴-۶-۲ کلیدهای جداکننده و زمین باید برای استفاده در ارتفاع مشخص شده و شرایط محیطی مورد مصرف مناسب باشد.**
- ۶-۴-۶-۳ تمام کلیدهای زمین و جداکننده و لوازم فرعی به کار رفته در این مشخصات، باید با عایق، اتصالات**

ترمینال پایه‌ها، مکانیزم عملکرد و سایر قسمتهايی که برای عملکرد لازم است، پیچهای نگهدارنده و واشرها برای نصب کابل باشد.

۴-۴-۶-۶ وضعیت عملکرد کلیدهای جداکننده باید در یکی از حالات زیر به خوبی مشخص باشد:

- فاصله عایقی قابل دید باشد.

- وضعیت قسمت خارج شونده (کشویی) نسبت به قسمت ثابت به طور واضح قابل دید باشد.

- وضعیت کلید جداکننده بهوسیله یک نمایشگر قابل اطمینان، کاملاً مشخص شود.

۵-۴-۶-۶ هر قسمت جداشدنی باید به گونه‌ای به قسمت ثابت متصل باشد که کلید جداکننده به علت نیروهای ناشی از کار وسیله و یا به علت اتصال کوتاه، به طور غیرمنتظره باز نشود.

۶-۴-۶-۶ کلیدهای جداساز باید طوری طراحی شود که جریان اسمی را به طور پیوسته و بدون تجاوز از مقدار دمای مشخص شده در استاندارد IEC 129 از خود عبور دهد.

کلیدهای جداکننده فیوزدار، با عملکرد هر یک از فازها باید سریعاً، به صورت سه فاز قطع شود.

۷-۴-۶-۶ حداقل مجموع طول فاصله هوایی بین ترمینال فازهای یکسان، با عایق، در حالت بازبودن کلید، نباید از ۱/۱۵ برابر فاصله فاز تا زمین که باعث قوس می‌شود، کمتر باشد و باید ولتاژ مورد لزوم را تحمل نماید.

۸-۴-۶-۶ کلیدهای جداساز باید به گونه‌ای طراحی شود که در برابر نیروی ناشی از جریانهای مشخص شده‌ای که از آن عبور می‌کند، بدون سوختگی یا صدمه به کتکات‌ها، مقاومت کند، و باید در هر دو حالت باز یا بسته بودن کتکات‌ها خود نگهدار باشد.

۹-۴-۶-۶ کلیدهای زمین و کلیدهای جداساز باید توسط ایترلاکهای مکانیکی طوری طراحی شود که بسته بودن یکی از آن دو، از بسته شدن دیگری جلوگیری نماید.

۵-۶-۶ وسایل اندازه‌گیری

۱-۵-۶-۶ وسایل اندازه‌گیری که برای خطوط ترانسفورماتورها بر روی تابلو نصب می‌شود باید در اندازه بزرگ بوده و اتصالات آن از پشت انجام گردد. وسایل مزبور باید در برابر نفوذ رطوبت و خاک مقاوم بوده و تقریباً همسطح قسمت نگهدارنده که ضخامت آن $2/5$ میلیمتر خواهد بود، نصب شود. این وسایل باید دارای زمینه سفیدرنگ بوده و علامت‌گذاریها و درجه‌بندی و نشانگر آن به رنگ سیاه باشد.

۲-۵-۶-۶ وسایل اندازه‌گیری باید دارای پیچ تنظیم برای صفر کردن باشد و میزان دقت آن در مقادیر اسمی برابر با $1 \pm$ درصد باشد. آمپر مترها باید مطابق جریان اولیه ترانس جریان مدرج شده باشد.

۳-۵-۶-۶ ولت مترها باید دارای کوبل با تحميل ولتاژ تا 150 ولت بوده و برای مدارهای ثانویه ترانسفورماتور ولتاژ با مقادیر اسمی 100 ولت و 50 هرتز باشد و بر طبق طرف اولیه ترانسفورماتور ولتاژ مدرج شده باشد.

۴-۵-۶-۶ کلید ولت متر باید از نوع گردن 7 حالته با کتکات نگهدارنده و بدون فنر برگشت بوده و دارای صفحه علامت‌گذاری شده باشد و برای نصب روی ورق سه میلیمتری مناسب باشد، علامتها باید شامل: $T-S$ ، $R-S$ ، $T-S$ ، R باشد.

۵-۵-۶-۶ مجموعه لامپهای نمایشگر باید از نوع تابلویی، دارای مصرف کم و برای نصب روی ورق سه میلیمتری مناسب باشد. کلاهک رنگی روی لامپها، باید با گرمای لامپ تغییر شکل و رنگ دهد.

۷-۶ ترکیب کلی تابلو فشار متوسط

۷-۶-۱ تابلو فشار متوسط برای استفاده در سیستم حلقه‌ای (رینگ)

در مواردی که پست فشار متوسط از سیستم شبکه حلقه‌ای تغذیه می‌شود ترکیب کلی تابلو باید به شرح زیر باشد:

سلول اول - کلید ورودی شماره یک رینگ، که شامل یک عدد سکسیونر قابل قطع زیر بار با کلید اتصال زمین می‌باشد، در این سلول نصب می‌شود.

سلول دوم - کلید ورودی شماره دو رینگ، که شامل یک عدد سکسیونر قابل قطع زیر بار با کلید اتصال زمین می‌باشد، در سلول دوم نصب می‌شود.

سلول سوم - کلید اصلی، که شامل یک عدد سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و یک عدد دیژنکتور (از انواع مختلف، مانند کم روغن، گازی (SF6)، روغنی، موتوری، وغیره) با رله‌های محافظ، نوع اولیه یا ثانوی می‌باشد، در سلول سوم نصب می‌شود.

سلول چهارم - وسایل اندازه‌گیری، که شامل ترانس ولتاژ، ترانس جریان، کترور آکتیو، کترور رآکتیو، ساعت فرمان، وغیره می‌باشد، در سلول چهارم نصب می‌شود.

سلول پنجم - کلید تغذیه ترانسفورماتور قدرت و یا تغذیه پست فرعی، که شامل یک عدد سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و یک عدد دیژنکتور (از انواع مختلف، مانند کم روغن، روغنی، گازی (SF6)، موتوری وغیره) با رله‌های محافظ، نوع اولیه یا ثانوی می‌باشد، در سلول پنجم نصب می‌شود.

سلول‌های ششم به بعد، در صورت لزوم، مشابه سلول پنجم خواهد بود.

۷-۶-۲ تابلو فشار متوسط برای استفاده در سیستم شعاعی

در مواردی که پست فشار متوسط از سیستم شبکه شعاعی تغذیه می‌شود، ترکیب کلی تابلو باید به شرح زیر باشد:

سلول اول - کلید اصلی، که شامل یک عدد سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و یک عدد دیژنکتور (که ممکن است از انواع مختلف مانند کم روغن، روغنی، گازی (SF6)، موتوری، وغیره باشد) با رله‌های محافظ از نوع اولیه یا ثانوی می‌باشد، در سلول اول نصب می‌شود.

سلول دوم - وسایل اندازه‌گیری، که شامل ترانس ولتاژ، ترانس جریان، کترور آکتیو، کترور رآکتیو، ساعت فرمان، وغیره می‌باشد، در سلول دوم نصب می‌شود.

سلول سوم - کلید تغذیه ترانسفورماتور قدرت و یا تغذیه پست فرعی، که شامل یک عدد سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و یک عدد دیژنکتور (از انواع مختلف مانند کم روغن، روغنی، گازی (SF6)، موتوری وغیره)، با رله‌های محافظ، نوع اولیه یا ثانوی می‌باشد، در سلول سوم نصب می‌شود.

سلول‌های چهارم به بعد، در صورت لزوم، مشابه سلول سوم خواهد بود.

شماتیک یک تابلوی برق فشار متوسط در شکل ۳-۶، به عنوان نمونه نشان داده شده است.

۳-۶

۸-۶ روش نصب

۱-۸-۶ تابلوهای فشار متوسط ایستاده تمام بسته، انواع قابل دسترسی و فرمان از جلو، و کشویی، باید به یکی از دو روش زیر نصب شود:

الف - نصب بر روی اطاقک کابل:

برای نصب این قبیل تابلوها بر روی اطاقک کابل باید یک دهانه به شکل مستطیل مناسب با ابعاد کف تابلو در سقف اطاقک مزبور احداث و تابلو بر روی آن نصب شود. طول دهانه موردنظر باید ۲۰ سانتی متر کمتر از عرض مجموع تابلو باشد و عرض آن نیز ۲۰ سانتی متر کمتر از عمق تابلو مربوط خواهد بود. لبه دهانه باید با آهن نبشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار شود.

ب - نصب بر روی کاناال:

طول کاناال موردنظر، که تابلو بر روی آن استقرار می یابد باید ۲۰ سانتیمتر کمتر از عرض مجموعه تابلو باشد و عرض آن نیز ۲۰ سانتیمتر کمتر از عمق تابلوی مربوط خواهد بود. عمق کاناال باید ۱۲۰ سانتیمتر باشد. این کاناال باید برای ورود و خروج کابلها به کاناال کابل کشیها مرتبط باشد. برای جلوگیری از جمع شدن آب در داخل این کاناال باید کف آن آبکش بوده و یا به یک سمت شبیب داشته و در انتهای شبیب به وسیله کف شور به چاهک جذب آبهای مزبور ختم شود. لبه کاناال باید با آهن نبشی چهار سانتیمتر در چهار سانتیمتر مهار شود.

۲-۸-۶ کلیه سیمکشیهای مدار ثانوی تابلو مانند وسائل اندازه گیری، فرمان، اعلام خطر و غیره باید با سیم مسی تکلا (مفتولی) با عایق حداقل ۱۰۰۰ ولت و با مقاطع ۲/۵ میلیمتر مربع انجام شود.

فرم بندی سیمکشیهای یادشده باید طوری باشد که در صورت نیاز به تعویض هر کدام از آنها، بدون تداخل به کار سایر مدارها، امکان پذیر باشد و یا این که کلیه سیمکشیهای داخلی تابلو باید در داخل کاناال مخصوص نوع نسوز انجام شود.

۹-۶ آزمایش تابلوهای فشار متوسط

کلیه تابلوهای فشار متوسط باید پس از ساخت در کارخانه و همچنین پس از نصب در محل و قبل از راه اندازی براساس طبقه بندی زیر مورد آزمایش قرار گیرد.

۱-۹-۶ تابلوهای فشار متوسط پوشش فلزی

این گونه تابلوها باید طبق مقررات استاندارد IEC 694 و IEC 298 و بندهای ۲۲-۲ تا ۳۲-۲ از جلد اول نشریه وزارت نیرو - امور برق زیر عنوان «استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع» مورد آزمونهای نوعی^۱ و معمولی^۲ قرار داده شود.

۱-۱-۹-۶ آزمونهای نوعی، که برای تأیید مشخصات نوع معینی از تابلوها از نظر مطابقت با مقررات استاندارد می باشد، باید طبق مفاد بخش ۶ نشریه شماره ۲۹۸ کمیته مزبور (IEC) در زمینه های زیر انجام شود:

- آزمونهای دیالکتریک (بررسی و تأیید سطح عایق‌بندی تجهیزات و آزمونهای مربوط به مدارهای فرعی)
- آزمونهای افزایش دما و اندازه‌گیری مقاومت مدار اصلی.
- آزمونهای بررسی و تأیید قابلیت ایستادگی مدارهای اصلی و اتصال زمین در برابر جریانهای پیک و کوتاه‌مدت.
- آزمون اثبات تطبیق ظرفیت تعیین شده قطع و وصل وسایل کلیدی.
- آزمونهای اثبات کار رضایت‌بخش وسایل کلیدی و قسمتهای قابل برداشت.
- آزمونهای بررسی و تأیید حفاظت افراد در برابر نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و تماس با قسمتهای متحرک.
- آزمونهای بررسی و تأیید حفاظت افراد در برابر اثرات خطرناک جریان برق (نشت جریان برق).
- آزمونهای بررسی و تأیید حفاظت تجهیزات در برابر اثرات خارجی ناشی از هوا و عوامل جوی.
- آزمونهای بررسی و تأیید حفاظت تجهیزات در برابر صدمات مکانیکی.
- آزمونهای تعیین اثرات قوس الکتریکی ناشی از اتصالی داخل تابلو.
- آزمونهای تشخیص برخی از عیوب در عایق‌بندی تجهیزات به وسیله اندازه‌گیری تخلیه بارهای الکتریکی جزیی.^۱

- ۲-۱-۹-۶** آزمونهای معمولی، که برای تشخیص مرغوبیت مواد به کار رفته یا صحت کار انجام شده می‌باشد، باید طبق مفاد بخش ۷ نشریه شماره ۲۹۸ آی، آی، سی یا مشابه آن براساس فهرست زیر انجام شود:
- آزمونهای توان - فرکانس ولتاژ در مدار اصلی.
 - آزمونهای دیالکتریک بر روی مدارهای فرعی و کنترل.
 - اندازه‌گیری مقاومت مدار اصلی.
 - آزمونهای نحوه کار اجزای مکانیکی.
 - آزمونهای مربوط به وسایل فرعی برقی، نوماتیک و هیدرولیک.
 - بررسی و تأیید صحت سیمکشیها.

۲-۹-۶ تابلوهای فشار متوسط مجهز به پوشش عایق

این نوع تابلوها باید طبق مقررات مندرج در بخش ۴ نشریه شماره ۴۶۶ کمیته بین‌المللی الکترونیک یا مشابه آن مورد آزمونهای نوعی و معمولی قرار داده شود.


- ۱-۲-۹-۶** آزمونهای نوعی و تأییدی، که به منظور بررسی و تأیید ویژگیهای طرح تابلو به عمل می‌آید و بر روی مجموعه‌های الگوی نمونه تابلوهای فشار متوسط مجهز به پوشش عایق یا قسمتی از مجموعه‌های مزبور انجام می‌شود، به قرار زیر است:


- آزمونهای قوس الکتریکی به صورت ضربه‌ای^۲ تحت شرایط خشک.
- آزمونهای توان - فرکانس ولتاژ تحت شرایط خشک با زمان کم (یک دقیقه).
- اندازه‌گیری مقدار تخلیه بارهای الکتریکی جزیی.

- آزمون پایداری حرارتی.
 - آزمونهای جریان برق کوتاه‌مدت در مدارهای اصلی تابلو.
 - آزمونهای جریان برق کوتاه‌مدت در مدارهای اصلی اتصال زمین.
 - آزمونهای نحوه کار اجزای مکانیکی.
 - بررسی و تأیید حفاظت اشخاص در برابر امکان آسیب‌پذیری ناشی از نزدیک شدن به قسمتهای برقدار و متحرک.
 - بررسی و تأیید حفاظت افراد در برابر تأثیرات خطرناک جریان برق.
 - آزمون ایستایی مکانیکی.
 - آزمونهای مربوط به کهنه‌گی و رطوبت.
 - آزمون دستگاههای فرعی برقی، نوماتیک، و هیدرولیک.
 - بازدید و کنترل سیمکشیهای تابلو.
- ۲-۲-۹-۶ آزمونهای معمولی و تأییدی، که هدف از آن کشف نقایص احتمالی در جنس و ساخت تابلو است و باید بر روی کلیه واحدهای قابل حمل انجام شود، شامل موارد زیر است:
- آزمونهای توان - فرکانس ولتاژ تحت شرایط خشک با زمان کم (یک دقیقه).
 - اندازه‌گیری مقدار تخلیه بارهای الکتریکی جزیی.
 - آزمونهای ولتاژ بر روی مدارهای فرعی.
 - آزمونهای نحوه کار اجزای مکانیکی.
 - آزمونهای مربوط به دستگاههای فرعی برقی، نوماتیک و هیدرولیک.
 - بازدید و کنترل سیمکشیها.


۶ - ۱۰ نشانه‌های ترسیمی و سایل تابلوهای فشار متوسط در جدول ۶ - ۳ ارائه شده است.

شکل ۶-۱ تالوی شارعه موسسه نوع قابل دسترسی از جلو.

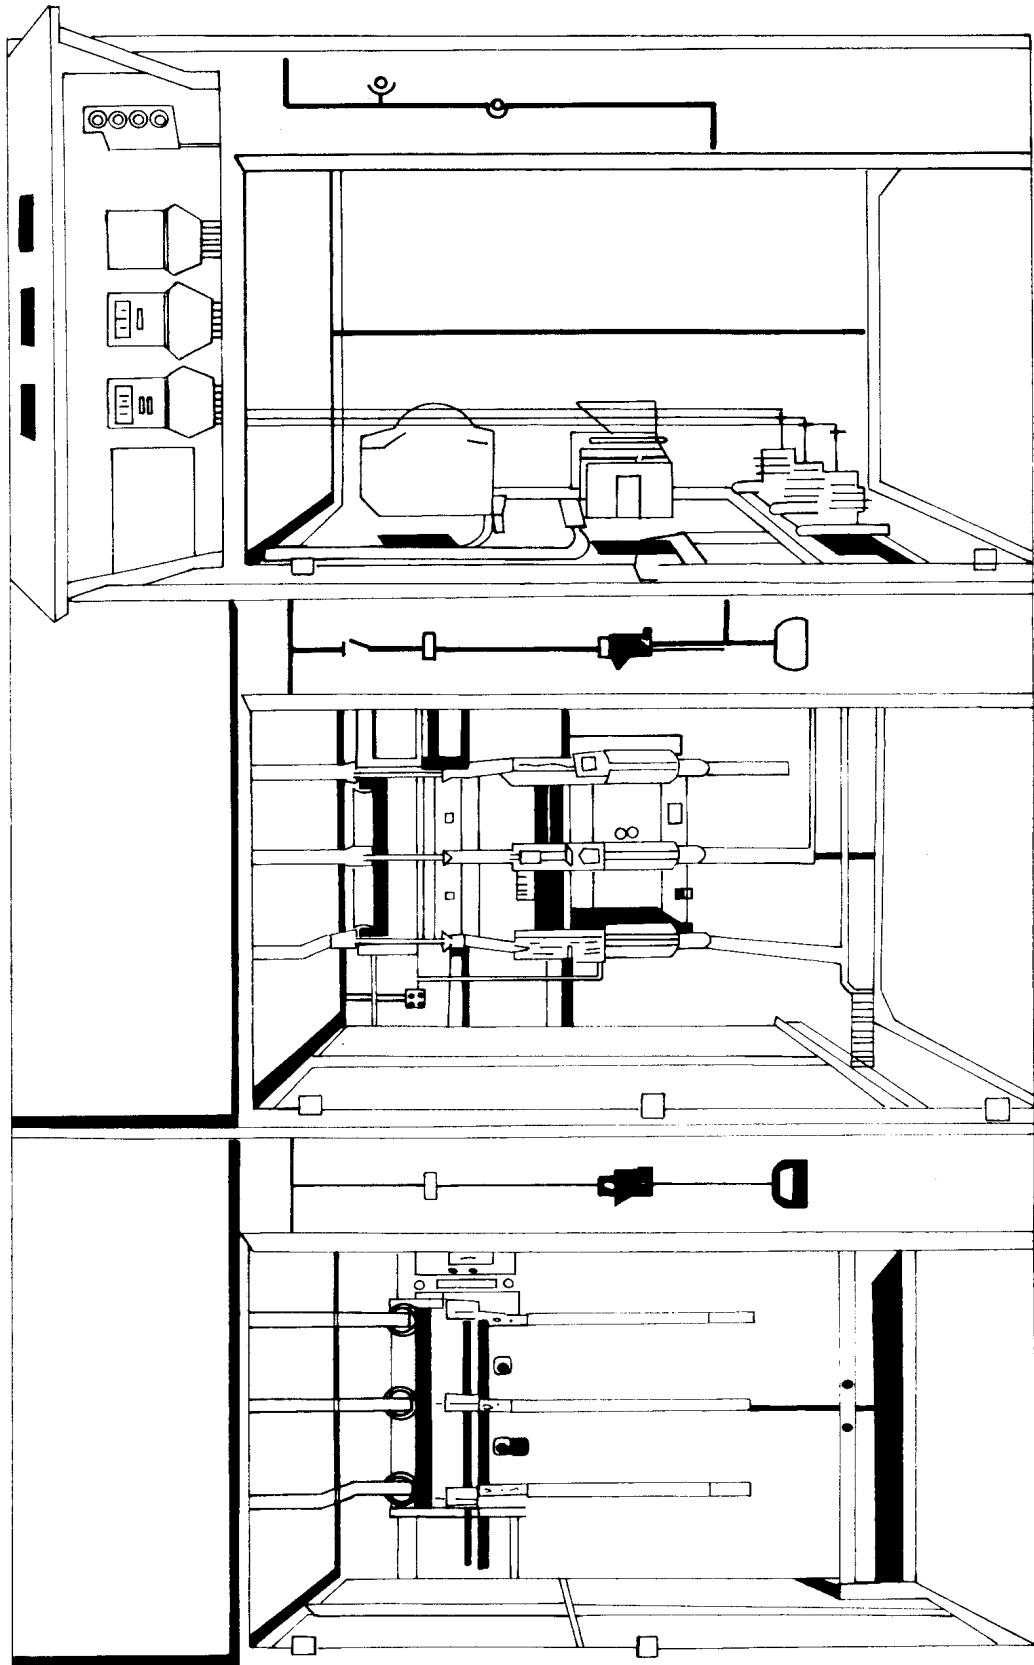


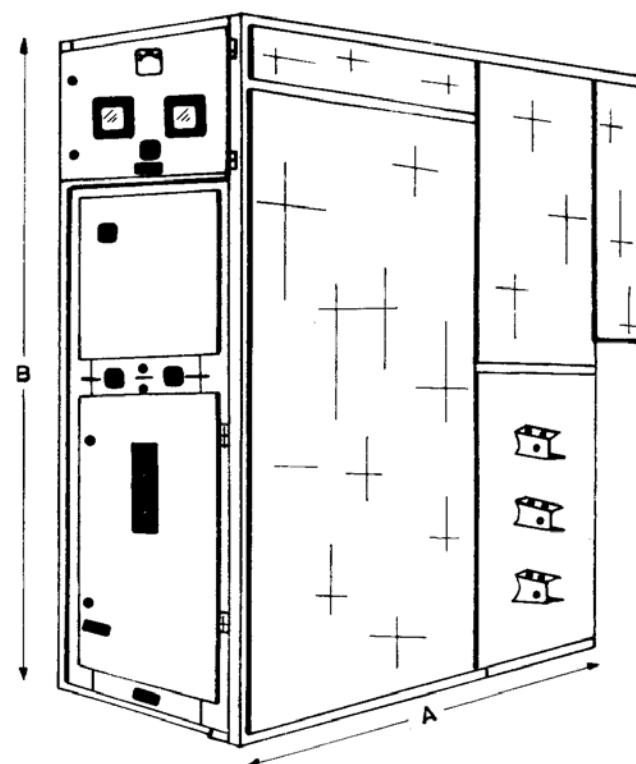

شکل ظاهری سلول

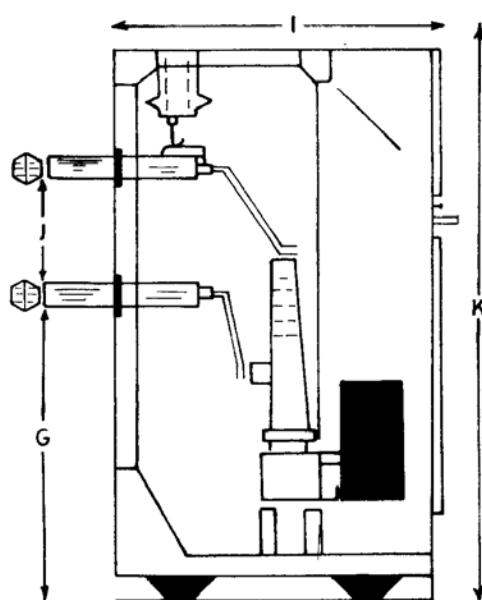


ارابه کشویی با دیزئنکتور

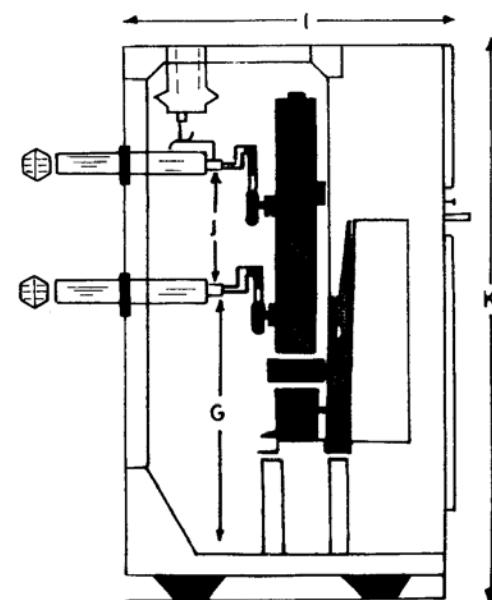

ارابه کشویی با دیزئنکتور کمروغن




تابلوی فشار متوسط نوع کشویی

شکل ۶ - ۲

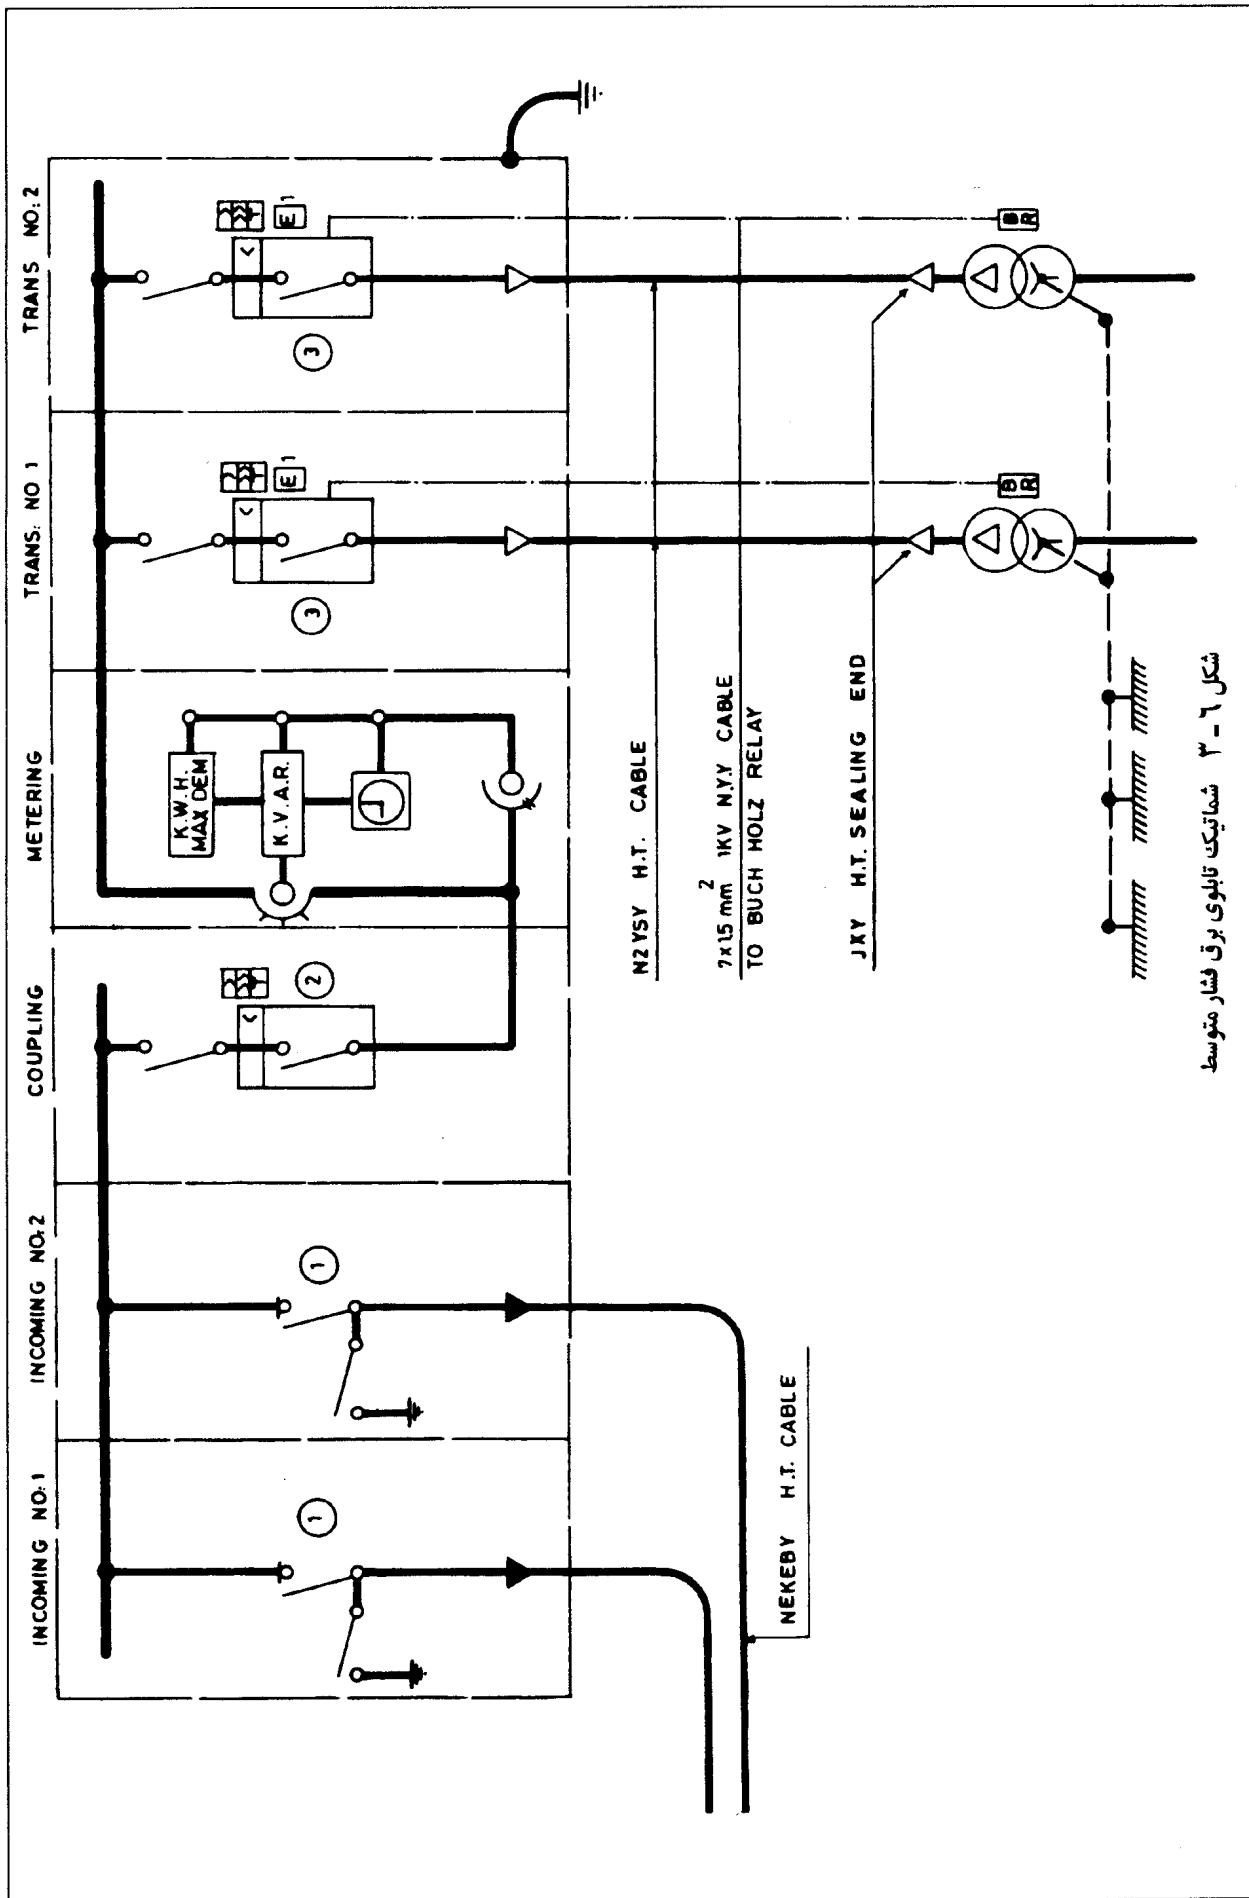

شکل ۱ - ۳ شماتیک تابلوی برق فشار متوسط

جدول ۶ - ۳ نشانه‌های ترسیمی و سایل تایپوهای فشار متوسط

نشانه	شرح و مشخصات
	دیز نکتور کم روغن فشار متوسط
	رله محافظ پریمر برای نصب روی دیز نکتور
	رله محافظ سکوندر برای نصب روی دیز نکتور
	سکسیونر سه پل غیر قابل قطع زیر بار فشار متوسط
	کلید اتصال زمین فشار متوسط
	سکسیونر سه پل قابل قطع زیر بار فشار متوسط
	ترانس جریان فشار متوسط
	ترانس ولتاژ فشار متوسط
	کنترل آکتیو
	کنترل رآکتیو
	ساعت فرمان
	ترانسفورماتور نیرو

فصل ۷

کابل‌های فشار ضعیف

۱-۲

کلیات و تعاریف

۱-۱-۲

تعاریف

کابل: کابل یک یا چندهادی (تک یا چندرشته‌ای) است به طوری که هر هادی به وسیله عایق واحدی عایقکاری شده و مجموعه هادیهای عایقدار نیز در داخل یک پوشش اضافی قرار گرفته باشد.

هسته کابل: هر رشته هادی عایقداری که درون کابل واقع شده باشد یک هسته نامیده می‌شود.

ولتاژ اسمی: ولتاژ نامی کابل ولتاژی است که کابل برای آن طراحی شده و آزمونهای الکتریکی براساس آن انجام می‌شود. ولتاژ اسمی به صورت U_0 بر حسب ولت بیان می‌شود.

U_0 مقدار مؤثر (r.m.s) ولتاژ بین هر هادی عایقدار و زمین (پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر) می‌باشد.

U مقدار مؤثر (rms) ولتاژ بین هر دو فاز یک کابل چندرشته‌ای یا سیستمی از کابل‌های تک‌رشته‌ای می‌باشد.

در یک سیستم جریان متناوب، ولتاژ اسمی سیم یا کابل باید حداقل برابر با ولتاژ نامی سیستمی باشد که سیم یا کابل برای کار در آن درنظر گرفته شده است. شرط نامبرده برای هر دو مقدار ولتاژهای U_0 و U باید رعایت شود.

در یک سیستم جریان مستقیم ولتاژ نامی سیستم نباید بیش از $1/5$ برابر ولتاژ اسمی سیم یا کابل باشد. برای تعاریف مربوط به جریان مجاز حرارتی یک هادی (جریان اسمی) اضافه جریان، جریان اضافه‌بار، و جریان اتصال کوتاه به بند ۱ از فصل دوم مراجعه شود.

۲-۱-۷

نشانه‌های شناسایی کابلها در سیستم VDE^۱

عمده‌ترین علایم شناسایی کابلها در سیستم VDE برای کابل‌های دارای عایق‌بندی پلاستیکی و کابل‌های مجهز به عایق‌بندی کاغذی و همچنین حروف مشخصه طرح کابل به قرار زیر است:

۱ - جدول علایم شناسایی سیم و کابلها در سیستم CENELEC در فصل دوم بند ۱-۴-۲ ارائه شده است.

الف - کابل‌های مجهرز به عایق‌بندی پلاستیکی


نوع کابل	شانه	شرح
NYY	N	کابل مطابق مشخصات استاندارد VDE آلمان
Y	Y	عایق از جنس پی - وی - سی
Y	Y	غلاف از جنس پی - وی - سی
NYCY	C	حفظاظ شامل هادیهای هم مرکز از سیمهای مسی و نوار مسی به صورت مارپیچ
NYCWY	CW	حفظاظ شامل سیمهای مسی هم مرکز موجی شکل و نوار مسی مارپیچی
NYKY	K	غلاف سربی
NYRGY	R	زره از سیمهای فولادی گالوانیزه با مقطع گرد
NYFGY	G	نوار فولادی گالوانیزه مارپیچی
NYSEY	F	زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت
N2YSY	SE	حفظاظ از ماده نیمه هادی، به علاوه سیمهای مسی و نوار مسی مارپیچ بر روی هسته‌ها
N2XSY	2Y	عایق پلی اتیلن (PE)
NKBA	S	حفظاظ از ماده نیمه هادی، به علاوه سیمهای مسی و نوار مسی مارپیچی
NAKLEY	2X	عایق از جنس پلی اتیلن مستحکم (XLPE)

ب - کابل‌های دارای عایق‌بندی کاغذی


نوع کابل	شانه	شرح
NKBA	K	غلاف سربی روی هسته‌ها (شامل لایه فیبری زیرین)
B	B	زره از نوار فولادی دوبل
A	A	پوشش از آمیزه نخ کنفری
NAKLEY	A	هادیهای آلومینیومی
KL		غلاف نازک آلومینیومی
E		حفظاظ ضد خوردگی ویژه شامل نوار پلاستیکی آغشته به ترکیبات قیری
Y		غلاف خارجی پی - وی - سی
NEKEBY	EK	غلاف سربی روی هر بک از هسته‌ها
NHKBA	H	حفظاظ از کاغذ فلزی روی هر هسته و نوار مسی - پارچه‌ای با قته شده بر روی مجموعه هسته‌ها

پ - حروف مشخصه طرح کابل:


- | | |
|---|-----------------------------|
| ر | هادی با مقطع گرد |
| س | هادی با مقطع قطاعی (سه گوش) |
| ه | هادی تک مفتولی |
| م | هادی رشته‌ای (افشان) |
| ج | کابل با هادی حفاظتی |
| و | کابل بدون هادی حفاظتی |




re
r = گرد
e = مفتولی



se
s = قطاعی
e = مفتولی



rm
r = گرد
m = رشته‌ای



sm
s = قطاعی
m = رشته‌ای

۳-۱-۲ طبقه‌بندی

کابلها براساس نوع و موارد مصرف به انواع زیر تقسیم می‌شود:

- ۱-۳-۱ کابلهای هوایی
- ۲-۳-۱ کابلهای زمینی
- ۳-۳-۱ کابلهای زیر آبی
- ۴-۳-۱ کابلهای مخصوص

۴-۱-۷ مشخصات اصلی کابلها و عوامل مؤثر در انتخاب نوع کابلها

- ۱ مشخصات اصلی کابلها شامل موارد زیر است:
 - ولتاژ اسمی و جریان مجاز
 - جنس هادی، سطح مقطع و شکل آن
 - جنس عایق

شناسایی هسته

نوع حفاظ^۱

جنس غلاف

نوع زره

نوع حفاظت در برابر خوردنگی

۲-۴-۱-۷ عوامل مؤثر در انتخاب نوع کابلها به قرار زیر است:

بار موردنظر و ظرفیت مجاز کابل

ولتاژ اسمی

افت ولتاژ مجاز

حفظاًت مدار

بار اتصال کوتاه لازم یا مجاز

شرایط مکانیکی

شرایط محل از نظر ایجاد خوردنگی در کابل

مشخصات فنی تعیین شده

در طراحی سیستم کابلکشی ضوابط مندرج در بند ۲-۵، فصل دوم، نیز باید رعایت شود.

۵-۱-۲ به منظور تعیین قابلیت بار یا جریان مجاز کابل‌های مختلف با ولتاژ کاریک کیلوولت بین هادیها باید از

جداول مندرج در نشریه ملی استاندارد ایران - شماره ۱۹۳۶ استفاده شود. در صورتی که با توجه به کلیه

شرایط مندرج در نشریه مذکور نتوان جداول موردنظر را ملاک عمل قرار داد باید از مقادیر ارائه شده در

جدول ۱-۱ استفاده شود. در این جدول جریان مجاز کابل‌های برق برای حداکثر درجه حرارت هادی ۷۰

درجه سانتیگراد و با عمق کابل در خاک ۷۰ سانتیمتر و درجه حرارت محیط در خاک ۲۰ درجه سانتیگراد

و درجه حرارت محیط در هوای آزاد ۳۰ درجه سانتیگراد برای بار روزانه ۱۰ ساعت با بار کامل و حداقل

۱۰ ساعت با ۶۰ درصد بار کامل با ولتاژ کاریک کیلوولت بین هادیها ارائه شده است.

لازم به یادآوری است که اگر از کابل‌های برق جدول مذکور به طور دائم بارگرفته شود باید مسئله خشک

شدن خاک و بالارفتن مقاومت حرارتی را هم در نظر گرفته و فاکتورهای مربوطه را در محاسبات منظور

داشت. در صورتی که درجه حرارت محیط از ۲۰ درجه سانتیگراد در خاک و ۳۰ درجه سانتیگراد در

هوای آزاد بیشتر یا کمتر باشد باید فاکتورهای تصحیح مندرج در جدول ۲-۷ را ملاک عمل قرار داد.

همچنین می‌توان از جدول ۷-۳ که در آن فاکتور تصحیح جریان مجاز کابلها بر حسب تغییرات درجه

حرارت محیط از ۲۵ درجه سانتیگراد داده شده است استفاده کرد.

جداول مذکور براساس محاسبات کلی بار مجاز انواع کابلها ارائه شده است. جداول قابلیت جریان مجاز

برای کابل‌های مختلف بر حسب روش نصب در بخش کابل مربوط درج شده است.

جدول ۷-۱ جریان مجاز کابلهای برق با ولتاژ اسمی ۱KV

سطح قطعه (mm) ^۱	کابلهای ۱ سیمه جریان مستقیم		کابلهای ۲ سیمه (amp)		کابلهای ۳ و ۴ سیمه (amp)		سه تا کابل یک سیمه سه فاز (amp)		طرز قرار گرفتن کابلها ○○○	○○
	در خاک	در هوای آزاد	در خاک	در هوای آزاد	در خاک	در هوای آزاد	در خاک	در هوای آزاد		
۱/۰	۳۷	۲۶	۳۰	۲۱	۲۷	۱۸	-	-	-	-
۲/۰	۵۰	۳۵	۴۱	۲۹	۳۶	۲۵	-	-	-	-
۴	۶۵	۴۶	۵۳	۳۸	۴۶	۳۴	-	-	-	-
۶	۸۳	۵۸	۶۶	۴۸	۵۸	۴۴	-	-	-	-
۱۰	۱۱۰	۸۰	۸۸	۶۶	۷۷	۶۰	-	-	-	-
۱۶	۱۴۰	۱۰۰	۱۱۰	۹۰	۱۰۰	۸۰	۱۲۰	۱۰۰	۱۱۰	۸۶
۲۵	۱۹۰	۱۴۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۳۰	۱۰۵	۱۰۰	۱۳۵	۱۴۰	۱۲۰
۳۵	۲۳۵	۱۷۵	۱۸۰	۱۵۰	۱۵۵	۱۳۰	۱۸۵	۱۷۰	۱۷۰	۱۴۵
۵۰	۲۸۰	۲۱۵	-	-	۱۸۵	۱۶۰	۲۲۰	۲۰۵	۲۰۰	۱۸۰
۷۰	۳۵۰	۲۷۰	-	-	۲۳۰	۲۰۰	۲۷۰	۲۶۰	۲۴۵	۲۲۵
۹۰	۴۲۰	۳۳۵	-	-	۲۷۵	۲۴۵	۳۲۵	۳۲۰	۲۹۵	۲۸۰
۱۲۰	۴۸۰	۳۹۰	-	-	۳۱۵	۲۸۵	۳۷۰	۳۷۵	۳۳۵	۳۳۰
۱۵۰	۵۴۰	۴۴۵	-	-	۳۵۵	۳۲۵	۴۲۰	۴۳۰	۳۸۰	۳۸۰
۱۸۵	۶۲۰	۵۱۰	-	-	۴۰۰	۳۷۰	۴۷۰	۴۰۰	۴۳۰	۴۴۰
۲۴۰	۷۲۰	۶۲۰	-	-	۴۶۵	۴۳۵	۵۴۰	۵۹۰	۴۹۰	۵۳۰
۳۰۰	۸۲۰	۷۱۰	-	-	-	-	۶۲۰	۶۸۰	۵۵۰	۶۱۰
۴۰۰	۹۶۰	۸۵۰	-	-	-	-	۷۱۰	۸۲۰	۶۵۰	۷۴۰
۵۰۰	۱۱۱۰	۱۰۰۰	-	-	-	-	۸۲۰	۹۶۰	۷۴۰	۸۶۰

جدول ۷-۲ فاکتور تصحیح در صورت تغییر درجه حرارت محیط

درجه حرارت محیط بر حسب درجه سانتیگراد	۱۰	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰
فاکتور تصحیح برای کابل در خاک	۱/۰۵	۱	۰/۹۵	۰/۸۹	۰/۸۴	۰/۷۷	۰/۷۱	۰/۶۳	۰/۵۵	۰/۴۵
فاکتور تصحیح برای کابل در هوای آزاد	۱/۱۷	۱/۱۲	۱/۰۶	۱	۰/۹۴	۰/۸۷	۰/۷۹	۰/۷۱	۰/۶۱	۰/۵۰

یادآوری:

حداکثر درجه حرارت هادی کابلها برابر ۷۰ درجه سانتیگراد خواهد بود.

جدول ۷-۳ فاکتور تصحیح جریان مجاز کابلها بر حسب تغییرات درجه حرارت محیط از ۲۵ درجه سانتیگراد

درجه حرارت محیط بر حسب درجه سانتیگراد	۵	۱۰	۱۵	۲۰	۲۵	۳۰	۳۵	۴۰	۴۵	۵۰	۵۵	۶۰	۶۵
فاکتور تصحیح (بر حسب درصد)	۱۲۰	۱۱۵	۱۱۰	۱۰۵	۱۰۰	۹۴	۸۸	۸۲	۷۵	۶۷	۵۸	۴۷	۳۳

کابل‌های هوایی

۲-۷

کابل هوایی کابلی است که به صورت روکار روی دیوار یا سقف یا سینی کابل و یا به صورت آویز بین دو تیر نصب شده باشد.

استاندارد و مشخصات کابل‌های هوایی

۱-۲-۷

۱-۱-۲ کابل‌هایی که به صورت نصب روکار روی دیوار یا سقف یا سینی کابل ممکن است مورد استفاده قرار گیرد به شرح زیر است:

الف - کابل NYM (DIN 47705): کابلی است که شامل هادی مسی، عایق پی-وی-سی، ماده پرکننده برای شکل دهی کابل^۱ و غلاف نهایی پی-وی-سی بوده و برای نصب در محیط‌هایی با تداخل فرکانس بالا (H.F.)، یا محیط‌های قابل انفجار، و یا محیط‌هایی با حرارت زیاد مناسب نمی‌باشد.

ب - کابل NYRUZY (DIN 47707): کابلی است که از نظر هادی مسی، عایق و غلاف پی-وی-سی مشابه کابل NYM بوده ولی بین ماده پرکننده و غلاف نهایی زره گالوانیزه به منظور محافظت مکانیکی قرار داده شده است. این نوع کابل نیز از نظر کاربرد برای نصب در محیط‌هایی با تداخل فرکانس بالا، یا قابل انفجار، و یا با حرارت زیاد مناسب نمی‌باشد.

پ - کابل NYBUY (DIN 47708): کابلی است مشابه کابل NYM ولی بین ماده پرکننده و غلاف نهایی آن غلاف سربی قرار دارد، این نوع کابل را ممکن است در محیط‌های خشک، مرطوب، تر، و در هوای آزاد در صورتی که در برابر نور خورشید محافظت شود، در درون گچ و زیر یا روی آن به صورت نصب ثابت مورد استفاده قرار داد. استفاده از کابل‌های غلاف سربی در حمام مجاز نخواهد بود.

ت - کابل NHYRUZY: کابلی است با هادی مسی، عایق پی-وی-سی، پوشش داخلی، غلاف سیمی و پوشش خارجی پی-وی-سی. این گونه کابل را ممکن است در محیط‌های خشک، مرطوب و تر و در محیط‌هایی با تداخل فرکانس بالا و در فضای آزاد در صورتی که در برابر نور خورشید محافظت شود، مورد استفاده قرار داد. کاربرد این نوع کابل در محیط‌های مخاطره‌آمیز و یا دفن آن در زیرزمین مجاز نخواهد بود.

۲-۱-۲-۷ کابلهایی که به صورت هوایی و آویزان بین دو تیر نصب می‌شود

الف - کابل YTY: کابلی است که شامل هادی مسی، عایق پی - وی - سی، ماده پرکننده و غلاف نهایی پی - وی - سی بوده و در مجاورت غلاف نهایی، سیم مهار (بگسل) از فولاد گالوانیزه برای نگاهداری کابل تعییه شده است. استفاده از این نوع کابل در محیط‌هایی با حرارت زیاد، یا با تداخل فرکانس بالا مناسب نمی‌باشد.

ب - در صورتی که بین دوتیر، سیم مهار (بگسل) فولاد گالوانیزه جداگانه‌ای متناسب با مقطع کابل مربوطه نصب شود، کلیه کابلهای مندرج در بند ۷-۱-۱ را می‌توان با استفاده از بستهای مخصوصی که حداقل فاصله بین دو بست از پنجاه سانتی‌متر تجاوز نکند، روی سیم مهار مذکور نصب کرد.

۳-۱-۲-۷ جریان مجاز کابلهای هوایی با توجه به شرایط نصب و درجه حرارت محیط و تعداد کابلها در جدول ۷-۶ درج گردیده است.

۲-۲-۷ اصول و روش‌های نصب کابلهای هوایی

در هنگام نصب کابلهای هوایی اصول زیر باید کاملاً مدنظر بوده و رعایت شود:

الف - حداقل فاصله بین کابلهای هم ولتاژ باید به اندازه قطر کابل ضخیمتر مجاور درنظر گرفته شود. در صورتی که ولتاژ کابلهای موازی متفاوت باشد حداقل فاصله بین دو کابل مجاور باید ۳۰ سانتی‌متر باشد. بدینهی است کابلهای هم ولتاژ باید در یک گروه نصب گردیده و حداقل فاصله فوق الذکر (۳۰ سانتی‌متر) برای گروههای متفاوت رعایت شود.

ب - حداقل تعداد کابلهای داخل کanal، مجرأ و یا لوله باید چنان تعیین شود که کشیدن آن به آسانی امکان‌پذیر باشد. با توجه به این اصل توصیه می‌شود که قطر داخلی مجرأ، کanal یا لوله مساوی یا بیشتر از ۱/۵ برابر قطر کابل یا دسته کابلهای کشیده شده در داخل آن باشد.

پ - در مواردی که کابل از داخل تجهیزات یا تأسیسات فلزی عبور می‌نماید، هر یک از سوراخها باید دارای انحنای‌های لازم با بوشن‌های مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیری به عمل آید.

ت - در مواردی که لوله کشیها و مجاري کابل در نقاط انتهایی خود در معرض تغییرات زیاد درجه حرارت قرار می‌گیرد، مانند تأسیسات مبرد و سردخانه‌ها یا تجهیزات حرارتی یا تجهیزاتی که در دمای بالا کار می‌کند، باید قسمت مناسبی از لوله کشی یا مجاري کابل به منطقه تبدیل اختصاص داده شده و از گردش هوا بین قسمتهای گرمتر و قسمتهای سردتر جلوگیری به عمل آید. اتصالهای انبساط باید برای جبران انبساط و انقباض حرارتی در مواردی که لازم است پیش‌بینی شود.

ث - در موقع نصب یا کشیدن کابل بهتر است تنش و کشش بر روی هادیها وارد شود و نه بر پوشش خارجی آن. در تأسیساتی که کابلهای آن به طور دائم تحت نیروی کشش قرار می‌گیرد استفاده از کابلهای مجهز به سیم مهار یا مشابه آن که بتواند نیروی کشش را تحمل کند توصیه می‌شود.

ج - کابلهایی که به تجهیزات قابل حمل یا متحرک وصل می‌شود باید در نقطه اتصال به دستگاه به نحوی بسته و محکم شود که هیچ نیرویی به ترمینالهای کابل وارد نشده و از کوتاه شدن و یا

عقب رفتن عایق‌بندی یا غلاف کابل جلوگیری به عمل آید. در صورتی که کابل شامل هادی حفاظتی نیز باشد طول آن باید به قدری باشد که در صورت خراب شدن وسیله بستن کابل، وارد شدن نیرو به ترمینال هادی حفاظتی بعد از ترمینال‌های هادی‌های برقدار ممکن گردد. وسیله بستن کابل باید برقدار نبوده و به نحوی ساخته شده باشد که هیچ نوع خرابی مکانیکی در کابل بسته شده به وجود نیاورد.

ج - همهٔ خمهاًی کابل باید به نحوی انجام شود که هیچ نوع خرابی به خود کابل وارد نشود، به استثنای مواردی که به نحوی دیگر در مقررات مربوطه به کابل ذکر شده باشد، در تأسیسات نصب ثابت حداقل شعاع داخلی هر نوع خم به ترتیب زیر توصیه می‌شود:

- کابل‌های با روپوش فلزی (زره - غلاف سربی - هادی هم مرکز)
- کابل‌های با غلاف آلومینیومی
- کابل‌های با عایق‌بندی معدنی و غلاف مسی
- کابل‌های قادر هر نوع روپوش فلزی

که در آن:

$D = \text{قطر خارجی کابل}$ ، $d = \text{قطر هادی بزرگترین رشته کابل}$ و $r = \text{حداقل شعاع داخلی هر خم}$ می‌باشد. در صورتی که مقطع هادی به فرم قطاع^۱ باشد، $A = \frac{1}{3}\pi d^2$ در نظر گرفته خواهد شد که در آن A سطح مقطع هادی می‌باشد.

ح - کلیهٔ کابل‌های داخل و خارج ساختمان باید یک تکه بوده و از استعمال دو راهی وسط خط باید خودداری شود.

۲-۲-۲-۷ نصب کابل روی دیوار و سقف

الف - برای نصب یک رشته کابل بر روی دیوار یا سقف باید از بسته‌ای کائوچویی دو تکه‌ای مخصوص کابل استفاده شود به‌طوری که در محلهای بستکاری، کابل مستقیماً با دیوار یا سقف تماس نداشته باشد. در مورد نصب چند رشته کابل توصیه می‌گردد که کابل‌های مذکور به صورت موازی روی دیوار یا سقف نصب گردیده و از بسته‌ای ریلی استفاده شود.

حداقل فاصله کابل از دیوار باید دو سانتی‌متر در نظر گرفته شود.

فاصله کابل‌ها از یکدیگر باید حداقل دو برابر قطر کابل موردنظر باشد. در مواردی که فاصله مذکور کمتر باشد باید از ضرایب مناسبی برای کاهش ظرفیت جریان معجاز کابل استفاده شود.

ب - کابل‌ایی که به‌وسیله بست نصب می‌شود، یا بر روی بازوهای افقی قرار داده می‌شود، باید به‌نحوی نگهداری شود که فاصله بستها یا بازوها از مقادیر زیر تجاوز ننماید.

- در مورد کابل‌های بدون زره فلزی 20D

- در مورد کابل‌های زره فلزی دار 35D

D قطر خارجی کابل می‌باشد. در مورد نصب کابل‌ها به صورت قائم می‌توان به مقادیر فوق تا میزان پنجاه درصد اضافه نمود.

پ - بسته‌ای مورد استفاده در صورتی که از نوع عایق‌دار نباشد بایستی به‌وسیله غلاف محافظ عایق

پوشانده شود.

ت - در مواردی که ساختمان دارای سقف کاذب است، نصب کابل بر روی سقف کاذب به هیچ وجه مجاز نمی باشد و باید روی سقف اصلی ساختمان نصب شود.

ث - فاصله‌ای که به علت استفاده از بستهای ریلی یا دو تکه‌ای بین کابل و دیوار (یا سقف) ایجاد گردیده، باید در گوشها (داخلی و خارجی) با نصب دو عدد بست به فاصله ده سانتیمتر از طرفین گوشه عیناً حفظ و رعایت گردد.

ج - کابلها باید در برابر تابش مستقیم آفتاب دارای نوعی حفاظ باشد.

۳-۲-۲-۷ نصب کابل روی سینی کابل

الف - ابعاد سینیهای کابل باید از نظر مکانیکی با توجه به وزن کابلها و همچنین در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرایط نصب، تعمیرات و رسیدگی انتخاب شود، ولی به طور کلی سینیهای کابل باید با ورق آهن گالوانیزه که مشبك شده باشد و به ضخامت حداقل $1/5$ میلیمتر ساخته شده و در صورت آویز بودن توسط میله‌های فولادی به قطر حداقل 6 میلیمتر در فاصله‌های حداقل یک متر نگاه داشته شود.

ب - سینیهای کابل چند طبقه باید با توجه به عرض آن به نحوی انتخاب شود که دسترسی به کابلها حداقل از یک طرف امکان پذیر باشد. فاصله بین سینیهای دو طبقه باید حداقل نصف عرض سینی بالایی باشد.

پ - هنگام نصب کابلها بر روی سینی کابل، کابلها باید در نزدیکی هر محل تغییر جهت، سه راه یا چهارراه یا انتهای هر مسیر افقی یا قائم و همچنین به فاصله 10 متر در مسیرهای افقی و $1/5$ متر در مسیرهای قائم به سینیها محکم شود.

۴-۲-۲-۷ نصب کابل به صورت آویز بین دو یا چند تیر

الف - به منظور نصب سیم مهار به تیر ابتدایی باید سیم مذکور به وسیله آی بولت^۱ به تیر متصل شده و برای جلوگیری از خمین نامتناسب بین مهار و آی بولت باید از گوشواره مخصوص سیم مهار متناسب با مقطع سیم برای عبور سیم مهار از داخل آی بولت استفاده و انتهای سیم مهار بعد از گشتن دور سیم مهار حداقل به وسیله دو عدد بست دو پیچه محکم گردد. برای نصب و عبور سیم مهار از روی تیرهای میانی بایستی از آی بولت یا بازو و بست مناسب استفاده گردد. در تیر انتهایی علاوه بر روش و اصول مورد استفاده در تیر ابتدایی باید یک عدد مهارکش متناسب با مقطع و طول خط مهار نصب شود.

ب - کابلهای آویزان شده از سیم مهار باید یا به صورت پیوسته به آن وصل بوده و یا در حداقل فواصلی به شرح زیر بستکاری شود:

- در مورد کابلهای بدون زره فلزی 40 D

- در مورد کابلهای زره فلزی دار 70 D

 D قطر خارجی کابل می باشد.

پ - بستهای به کاررفته در صورتی که از نوع عایقدار نباشد باید به وسیله غلاف محافظ عایق پوشانده شود.

۳-۲ کابل‌های زمینی

کابل زمینی کابلی است که مستقیماً در زیرزمین، یا در کanal پیش ساخته یا در شافت (Shaft)، و یا در لوله قابل نصب باشد.

۱-۳-۷ استاندارد و مشخصات کابل‌های زمینی دارای عایق‌بندی پلاستیکی

۱-۱-۳-۷ کابل‌های NYY، NYY (VDE 0271) :

کابل Y NYY دارای هادی مسی و کابل YY NYY دارای هادی آلومینیومی با ولتاژ اسمی ۱/۶ کیلوولت می‌باشد. در کابل‌های یک سیمه هادی با رشته‌های مسی یا آلومینیومی نرم شده است که مقطع آن گرد یا قطاعی (سه‌گوش) بوده و با مواد پلاستیک عایق می‌شود. سیمه‌های عایق شده پس از تابیدن برای گردشدن مقطع در داخل ماده پرکننده قرار داده می‌شود. در کابل‌های با هادی سه‌گوش به دور کابل نوار پلاستیکی پیچیده می‌شود و کابل با ماده پی - وی - سی غلاف می‌گردد. این نوع کابلها را می‌توان در داخل ساختمان، در مجاري و کانالهای پیش ساخته، در شافت، و نیز در داخل کانالهای زمینی، و در آب مورد استفاده قرار داد مشروط بر آن که خطر آسیب‌دیدگی مکانیکی وجود نداشته باشد. کابل‌های مذبور همچنین برای توزیع نیرو در کارخانه‌های صنعتی و روشنایی خیابانها نیز به کار می‌رود.

۲-۱-۳-۷ کابل‌های NAYCWY، NYCWY، NYCY (VDE 0271) :

این نوع کابلها مشابه کابل‌های YY NYY و YYY NYY است ولی بین غلافهای پی - وی - سی داخلی و خارجی آن دارای زره سیم مسی با نوار مارپیچ مسی می‌باشد. بدیهی است که از غلاف مسی می‌توان به عنوان هادی حفاظتی یا هادی خنثی استفاده کرد. این‌گونه کابلها را می‌توان در مواردی که امکان آسیب مکانیکی به کابل در هنگام نصب یا در زمان بهره‌برداری وجود داشته باشد در زیرزمین، در آب، در داخل یا خارج ساختمان و در کanal مورد استفاده قرار داد.

۳-۱-۳-۷ کابل‌های NAYFGY، NYFGY، NAYRGY، NYRGY با ولتاژ اسمی ۱/۶ کیلوولت

(VDE 0271, IEC 502)

کابل‌های NYFGY و NYRGY با هادی مسی رشته‌ای و کابل‌های NAYFGY و NAYRGY با هادی آلومینیومی رشته‌ای دارای عایق از جنس پی - وی - سی و پوشش یا نوار پلاستیکی بر روی مجموعه هسته‌ها می‌باشد. کابل‌های NYRGY و NAYRGY دارای زره از سیمه‌های فولادی گالوانیزه با مقطع گرد و نوار فولادی گالوانیزه مارپیچ و کابل‌های NYFGY و NAYFGY مجهز به زره از سیمه‌های فولادی گالوانیزه تخت و نوار فولادی گالوانیزه مارپیچ می‌باشد که بر روی آن غلاف خارجی پی - وی - سی قرار گرفته است. این نوع کابلها را ممکن است در خارج ساختمان، در زیرزمین، در آب، در داخل ساختمان، و در کانالهای

پیش ساخته در مواردی که حفاظت مکانیکی زیاد مورد نیاز است یا در مواردی که تنشهای کششی در هنگام نصب یا در زمان بهره‌برداری وجود دارد، مورد استفاده قرار گیرد.

۲-۳-۷ استاندارد و مشخصات کابل‌های زمینی دارای عایق‌بندی پلی‌اتیلن مستحکم (XLPE) با ولتاژ اسمی ۱/۶ کیلوولت (IEC 502)

۱-۲-۳-۷ کابل 2XY با هادیهای مسی یک یا چند رشته‌ای دارای عایق از جنس پلی‌اتیلن مستحکم و پوشش داخلی و لایه فویل بر روی مجموعه هسته‌ها و غلاف خارجی از جنس پی-وی-سی می‌باشد. در این نوع کابل حرارت مجاز هادی ۹۰ درجه سانتیگراد و حرارت مجاز اتصال کوتاه تا ۵ ثانیه ۲۵۰ درجه سانتیگراد است.

این نوع کابل را ممکن است در تأسیسات داخلی در کanal پیش ساخته و در خارج ساختمان در زیرزمین در پستهای برق، واحدهای صنعتی و در سیستمهای برق‌رسانی محلی، در مواردی که صدمه و آسیب مکانیکی به کابل غیر محتمل باشد مورد استفاده قرار داد.

۲-۲-۳-۷ کابل‌های 2XFGY ، 2XRGY :

ساختمان کابل 2XRGY شامل هادیهای مسی مفتولی، عایق پلی‌اتیلن، پوشش داخلی، زره از سیمهای فولادی گالوانیزه با مقطع گرد، نوار باز از فولاد گالوانیزه، و غلاف خارجی از جنس پی-وی-سی می‌باشد.

ساختمان کابل 2XFGY شامل هادیهای مسی رشته‌ای با مقطع گرد یا قطاعی، عایق پلی‌اتیلن مستحکم، پوشش داخلی، زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت، نوار باز از فولاد گالوانیزه، و غلاف خارجی از جنس پی-وی-سی می‌باشد.

در این نوع کابل‌ها حرارت مجاز هادی ۹۰ درجه سانتیگراد و حرارت مجاز اتصال کوتاه تا ۵ ثانیه ۲۵۰ درجه سانتیگراد است.

این‌گونه کابل‌ها را ممکن است در تأسیسات داخلی، در کanal، در خارج ساختمان و در زیر سطح زمین، در پستهای برق، کارخانه‌های صنعتی و مانند آن، در مواردی که حفاظت مکانیکی زیاد مورد نیاز است یا در مواردی که تنشهای کششی در هنگام نصب کابل یا در زمان بهره‌برداری وجود دارد، مورد استفاده قرار داد.

۳-۳-۷ استاندارد و مشخصات کابل‌های زمینی مجهز به عایق‌بندی کاغذی با ولتاژ اسمی ۱/۶ کیلوولت

۱-۳-۳-۷ کابل‌های NAKBA و NAKBA

کابل NAKBA با هادی مسی رشته‌ای و کابل NAKBA با هادی آلومینیومی رشته‌ای دارای عایق و کمرنگ از کاغذ اشباع شده، غلاف سربی، لایه کاغذی مرکب، زره از نوار فولادی دوبل و پوشش کنفی مرکب می‌باشد. این‌گونه کابل‌ها را ممکن است در زیر سطح زمین، داخل یا خارج ساختمان، و در کanal کابل، در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد مطرح نباشد به کار برد.

۲-۳-۳-۷ کابل NAKLEY با هادی آلومینیومی مفتولی یا رشته‌ای، دارای عایق و کمرنگ از کاغذ اشباع شده، غلاف آلومینیومی، نوار پلاستیکی آغشته به ترکیب بیتومین و غلاف پی-وی-سی می‌باشد.

این نوع کابل را ممکن است در زیر سطح زمین، داخل یا خارج ساختمان، و در کانال کابل مورد استفاده قرار داد.

میزان جریان مجاز کابل‌های زمینی با توجه به شرایط نصب، درجه حرارت محیط، و تعداد کابل‌ها در جدول ۴-۳-۷ درج شده است.

۵-۳-۷ اصول و روش‌های نصب کابل‌های زمینی

۱-۵-۳-۷ در هنگام نصب کابل‌های زمینی اصول زیر باید کاملاً مدنظر بوده و رعایت شود:

الف - حداقل فاصله بین کابل فشار ضعیف، یا فشارقوی و یا جریان ضعیف زیرزمینی از لوله‌های گاز، بخار، آب، و سوخت باید برابر 30 سانتیمتر باشد.

ب - در مواردی که کابل با کابل دیگر (به خصوص کابل‌هایی با فشارهای متفاوت) یا لوله‌های گاز و آب و غیره تقاطع داشته باشد باید از یک لوله محافظ با قطر مناسب با قطر کابل و طول حداقل یک متر استفاده نموده و کابل از داخل این لوله محافظ عبور نماید. در این‌گونه موارد و یا هنگامی که کابل از زیر جاده و یا سطح سخت عبور می‌کند باید یک لوله محافظ اضافی خالی به‌منظور کابل‌کشی‌های آینده پیش‌بینی شود و در وسط این لوله مفتول گالوانیزه نمره ۴ که طول آن در هر طرف یک متر بیش از طول لوله فوق الذکر باشد قرار داده شود، در محل ورود و خروج کابل از لوله باید کابل را به‌وسیله ریختن خاک کوییده یا ماسه نرم در زیر آن محافظت کرد.

پ - برای خواباندن کابل‌ها باید از میزان درجه حرارتی که کابل می‌باشد تحت آن کشیده شود اطمینان حاصل نمود. اگر کابل قبل از خواباندن احتیاج به گرم کردن نداشته باشد باید میزان درجه حرارت برحسب جدول ۵-۷ رعایت شود. به عنوان مثال کابل نوع پلاستیکی (P.V.C) باید در زمستان که درجه حرارت کمتر از صفر درجه سانتیگراد است کابل‌کشی شود. در صورت سرد بودن می‌توان قبلاً قرقه کابل را برای مدت حداقل ۷۲ ساعت در اطاق یا انباری که دمای آن از 20°C درجه سلسیوس کمتر نباشد قرار داد و یا با استفاده از وسایل مخصوص گرم کردن کابل آن را گرم نمود و سپس فوراً مورداً استفاده قرار داده و خوابانید. روش دیگر برای گرم کردن کابل عبارت است از اتصال آن به جریان برق و ایجاد حرارت به‌وسیله عبور برق از کابل مذکور. بدیهی است که پس از نصب کابل، درجه حرارت محیط می‌تواند به -30°C درجه سانتیگراد هم برسد بدون آن که به کابل صدمه‌ای بزنند.

ت - تغییر جهت کانال‌های کابل‌ها باید به‌نحوی باشد که با شرایط مربوط به خم کردن کابل‌ها (مندرج در این فصل) مطابقت کند. تعداد کابل‌هایی که در داخل هر کانال نصب می‌شود باید چنان تعیین شود که بازدید و تعویض آن به سهولت امکان‌پذیر باشد.

ث - حداقل تعداد کابل‌های داخل کانال، مجرأ و یا لوله باید به‌نحوی تعیین شود که کشیدن آن به آسانی میسر باشد. با توجه به‌این اصل توصیه می‌شود که قطر داخلی مجرأ، کانال یا لوله مساوی یا بیشتر از $1/5$ برابر قطر کابل یا دسته کابل‌های کشیده شده در داخل آن باشد.

ج - در مواردی که کابل از داخل تجهیزات یا تأسیسات فلزی عبور می‌کند، هر یک از سوراخها باید دارای انحنای‌های لازم با بوشن‌های مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیری به عمل آید.

چ - در مواردی که لوله کشیها و مجاری کابل در نقاط انتهایی خود در معرض تغییرات زیاد درجه

حرارت قرار می‌گیرد، مانند تأسیسات سرد و سرخانه‌ها یا تجهیزات حرارتی یا تجهیزاتی که در دمای بالا کار می‌کند باید قسمت مناسبی از لوله کشی یا مجاری کابل به نقطه تبدیل اختصاص داده شده و از گردش هوا بین قسمتهای گرمتر و قسمتهای سردر جلوگیری به عمل آید. اتصالهای انبساط باید برای جبران انبساط و انقباض حرارتی، در مواردی که لازم است، پیش‌بینی شود.

در موقع نصب یا کشیدن کابل بهتر است تنش و کشش بر روی هادیها وارد شود نه پوشش خارجی آن. در تأسیساتی که کابل‌های آن به طور دائم تحت نیروی کشش قرار می‌گیرد استفاده از کابل‌هایی مجهز به سیم مهار یا مشابه آن که بتواند نیروی کشش را تحمل کند توصیه می‌شود.

خ - کابل‌کشی با دستگاه‌های مخصوص باید با توجه به نیروی کشش مجاز کابل مورد نظر انجام شود.
فرمولهای نیروی کشش مجاز انواع کابلها در جدول ۴-۷ ارائه شده است.

د - کابل‌هایی که به تجهیزات قابل حمل یا متحرک وصل می‌شود باید در نقطه اتصال به دستگاه به نحوی بسته و محکم شود که هیچ نیرویی به ترمینالهای کابل وارد نشده و از کوتاه شدن و یا عقب‌رفتن عایق‌بندی یا غلاف کابل جلوگیری به عمل آید. در صورتی که کابل شامل هادی حفاظتی نیز باشد طول آن باید به قدری باشد که در صورت خراب شدن وسیله بستن کابل، وارد شدن نیرو به ترمینال هادی حفاظتی بعد از ترمینالهای هادیها برقدار ممکن گردد. وسیله بستن کابل باید برقدار نبوده و به نحوی ساخته شده باشد که هیچ نوع خرابی مکانیکی در کابل بسته شده به وجود نیاورد.

ذ - همه خم‌های کابل باید به نحوی انجام داده شود که هیچ نوع خرابی به خود کابل وارد نشود. به استثنای مواردی که به نحوی دیگر در مقررات مربوطه به کابل ذکر شده باشد، در تأسیسات نصب ثابت حداقل شعاع داخلی هر نوع خم به شرح زیر خواهد بود:

- کابل‌های با روپوش فلزی (زره - غلاف سربی - هادی هم مرکز)

- کابل‌های با غلاف آلومینیومی

- کابل‌های با عایق‌بندی معدنی و غلاف مسی

- کابل‌های قادر هر نوع روپوش فلزی

که در آن D قطر خارجی کابل، d = قطر هادی بزرگ‌ترین رشته کابل و r حداقل شعاع داخلی هر خم می‌باشد، در صورتی که مقطع هادی به فرم قطاع (Sector) باشد $d = \frac{1}{3\sqrt{A}}$ در نظر گرفته خواهد شد، که در آن A سطح مقطع هادی می‌باشد.

ر - کلیه کابل‌های داخل و خارج ساختمان باید یک تکه بوده و از کاربرد مفصل دو راهی در وسط خط خودداری شود. استفاده از دوراهی در موارد استثنایی پس از تأیید دستگاه نظارت مجاز خواهد بود.

۷-۳-۵-۲ نصب کابل در داخل کانال خاکی

الف - برای نصب کابلها در داخل کانال خاکی ابتدا باید کانال مورد نظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط حفر و کف آن به ضخامت ۱۰ سانتی‌متر ماسه‌ریزی و کابلها بر روی آن خوابانده شود، آنگاه، روی کابلها نیز با ۱۰ سانتی‌متر ماسه نرم پوشانیده و یک نوار پلاستیکی خبردهنده که بر روی آن عبارت «توجه مسیر کابل» نوشته شده بر روی آن کشیده شود و سپس به منظور محافظت کابل یک ردیف آجر به عرض ۲۲ سانتی‌متر، یا یک ردیف بلوك سیمانی بر روی نوار مزبور چیده

- و سپس روی آن خاکریزی و کوییده شود.
- ب - عرض کanal حفر شده به منظور نصب کابلهاي زيرزميني بستگي به تعداد کابلهاي خواهد داشت که در مجاورت هم قرار مي گيرد. همچين، عمق کابل از سطح زمين بستگي به تعداد کابلهاي دارد که روی يكديگر قرار مي گيرد. معذالك فاصله بالاترين کابل فشار ضعيف زيرزميني از سطح زمين، در زير سطح تمام شده پياده رو نباید از ۷۰ سانتيمتر كمتر و در زير سطح خيابان نباید از يك متر كمتر باشد.
- پ - اگر تعداد کابلهاي مورد لزوم برای نصب در داخل کanal خاکي زياد باشد بهتر است به جاي قرار دادن کابلها بر روی يكديگر، کابلها پهلوی هم کشide شود. حداقل فاصله کابلهاي زيرزميني از يكديگر در صورتی که دو کابل هم ولتاژ باشد باید برابر ۱۰ سانتيمتر و در صورتی که يك کابل، کابل فشار ضعيف و ديگري کابل فشارقوی يا کابل جريان ضعيف (دو کابل مجاور با ولتاژهاي متفاوت) باشد باید ۳۰ سانتيمتر درنظر گرفته شود، (منظور از فاصله دو کابل فاصله هوايی بين آن دو مي باشد.) در مواردي که چند کابل به موازات يكديگر در يك سطح افقی کشide مي شود باید ضمن رعایت فواصل مجاز، تمامی سطح کابلها با آجر پوشide شده و در مورد کابلهاي جانبی، حداقل نصف طول آجر از مرکز کابل به سمت خارج قرار گيرد.
- ت - جزئيات و ابعاد کanal خاکي و فاصله بين کابلها در شکل ۱-۷ نشان داده شده است.
- ث - در مواردي که کابل فشار ضعيف و کابل فشارقوی در يك کanal خاکي زيرزميني نصب مي شود باید کanal به شکل پله اي (دو بستر متفاوت) حفر و کابل فشارقوی در بستر پايانی و کابل فشار ضعيف در بستر بالايي خوابانده شود. بدويهي است کليه اصول و روشهاي مربوط به نصب کابلهاي فشار ضعيف و قوي در مورد هر کدام از کابلهاي مذكور باید دقیقاً رعایت شود. (شکل ۱-۷)
- ج - در محلهاي که کابل از زير جاده و يا سطح سخت عبور مي کند باید لوله محافظ يك يا چند سوراخه از جنس پلاستيك صلب، سيمان از است، سيمان يا فولاد، در عمق حداقل يك متر از سطح جاده و يا سطح سخت قرار گرفته و کابل از داخل آن بگذرد. قطر سوراخ لوله ها باید حداقل ۱/۵ برابر قطر خارجي کابل مربوطه باشد. در محلهاي خروج کابل از داخل لوله، باید برای حفاظت کابل در برابر سايدگي ناشي از تماس بالبه لوله نوعی بالشتک برای آن درنظر گرفت.
- ج - در صورتی که محل خواباندن کابل، زمين شوره زار بوده، يا امكان وجود حشرات موذی مانند موريانه و غيره باشد استفاده از کابل YY به هيجوجه مجاز نبوده و بايستي کابل NYCY يا NYCWY به کار برد شود.
- ح - کابلهاي که بدون هيچ نوع حفاظت مکانيكي اضافي مستقيماً در زمين دفن مي شود باید داراي پوشش يا زره فلزي و غلاف محافظ باشد. کابلهاي که با استفاده از حفاظت مکانيكي اضافي (آجر يا دال بتونی) در زمين دفن مي شود باید داراي غلاف محافظ باشد. مسیر اين گونه کابلها باید به نحوی علامت گذاري شود که در صورت کندوکاو بعدی، محل آن مشخص باشد.
- خ - پimanکار موظف است که قبل از شروع به حفر و کندن کanal خاکي کليه نقشه هاي تأسيساتي اجراء شده قبلی در محوطه عمليات خود را از دستگاههاي اجرياني مربوطه دريافت و با توجه به آن اقدام به حفر کanal کند به طوري که هيج گونه لطمه اي به تأسيسات موجود وارد نشود.
- د - هنگام حفر کanal خاکي برای نصب کابلها باید اسفالت يا سيمان يا پوشش، کنده شده و در يك

سمت گودال در فاصله حداقل یک متری اباشته شود تا هرگونه فعالیت آزاد برای خواباندن کابل امکان داشته باشد. همچنین، سایر مواد خاکبرداری شده (یعنی خاک وغیره) در سمت دیگر گودال و در فاصله حداقل $3/0$ متری اباشته گردد تا کارگران از لغزش و افتادن در گودال درامان باشند.

ذ - در مواردی که به منظور خواباندن کابلها قسمتی از جاده اسفالته یا پیاده‌رو باید خاکبرداری شود پیمانکار موظف است پس از تکمیل کارکابلکشی جاده اسفالته یا پیاده‌رو را تعمیر و به حالت اول برگرداند.

۳۵-۳-۷ نصب کابل در داخل کanal پیش ساخته^۱

الف - کانالهای پیش ساخته کابلکشی می‌تواند به صورت آدمرو یا معمولی، ساخته شده از آجر با اندود سیمانی و یا بتونی باشد.

ب - به منظور دفع آبهایی که ممکن است در کف کانالهای پیش ساخته جمع شود باید کف‌شورهای مناسبی که به سیستم فاضلاب یا چاه جذب آب متصل باشد در فواصل حداکثر 40 متری از یکدیگر پیش‌بینی و نصب شود.

پ - برای هدایت آبهای احتمالی، کف کانالهای پیش ساخته شده بایستی دارای شبیه برابر نیم الى یک صد درجه کف‌شورهای پیش‌بینی شده باشد.

ت - به منظور پرهیز از تماس مستقیم کابلها با کف کanal پیش ساخته معمولی باید در کف کanal و در فواصلی حداکثر برابر با 6 سانتیمتر اتكایی از لوله گالوانیزه و یا پروفیل ناوданی (آلومینیومی یا گالوانیزه) و یا چوب فشرده شده با ارتفاع 10 سانتیمتر از کف کanal پیش‌بینی و نصب گردیده و سپس کابلها روی اتكاهای مذکور خوابانده شود.

ث - کانالهای پیش ساخته معمولی در موتورخانه‌ها، پستهای برق، اطاق و یا سالنهای مولد برق وغیره باید دارای درپوشهای قابل برداشت از آهن آجدار با دستگیره مناسب در تمام طول کanal باشد.

ج - به منظور نصب کابل در کانالهای پیش ساخته شده آدمرو بایستی از قطعات پیش ساخته گالوانیزه با نصب مجزا همراه با بستهای طبانچه‌ای استفاده شود و یا این‌که همزمان با ساخت کanal، در تمام طول دیواره کanal و حداکثر هر 2 متر، یک پروفیل ناوданی به عرض 10 سانتیمتر و به طول برابر با ارتفاع کanal (از کف تا زیر سقف کanal) پیش‌بینی و نصب شود تا بعداً متناسب با نوع و تعداد کابلها موردنیاز، اسکلت کابلکشی، بازوها، نگاهدارنده‌ها، و سینی کابل را بتوان بدون تخریب روی ناوданهای مذکور نصب کرد.

چ - کلیه کابلکشیها بایستی روی سینی کابل انجام شده و کلیه اصول نصب مندرج در بخش‌های نصب کابل هوایی و نصب کابل روی سینی کابل باید دقیقاً رعایت شود.

ح - کلیه کانالهای پیش ساخته شده آدمرو باید دارای سیستم روشنایی مناسب و پریزهای برق در فواصل حداکثر برابر با 6 متر بوده و همچنین در صورت امکان برای تماس با خارج در صورت لزوم، پریزهای تلفن در فواصل حداکثر برابر با 20 متر پیش‌بینی و نصب شود.

خ - در کانالهای پیش ساخته شده آدمرو، در صورتی که علاوه بر تأسیسات برقی از تأسیسات مکانیکی وغیره نیز استفاده شود باید حتی الامکان در یک دیواره تأسیسات برقی و در دیواره مقابل تأسیسات دیگر نصب شود. در صورتی که امکان نصب به طریق فوق نباشد باید حداقل

۱- منظور از کanal پیش ساخته یا پیش ساخته شده، کانالهایی است که قبل از کابلکشی ساخته شده است.

تأسیسات مذکور در دو ارتفاع متفاوت و به صورت مستقل و جدا از هم نصب شود، به طوری که تأسیسات برقی در ارتفاع بالاتر از تأسیسات مکانیکی نصب شده باشد.

۴۵-۳-۷ نصب کابل در داخل شافت

برای نصب کابل روی دیواره شافت، بایستی کلیه اصول و روش‌های تعیین شده مندرج در بخش نصب کابل روی دیوار، به خصوص نصب در حالت قائم، دقیقاً رعایت شود.


جدول ۷-۴ نیروی کشش مجاز انواع کابلها

نیروی کششی مجاز (نیوتن)	نوع کابل	روش کشش کابل
F=A × ۵۰ (هادی مسی) F=A × ۳۰ (هادی آلومینیومی)	تمام انواع کابلها	بستن هادیهای کابل به یکدیگر و اتصال به قلاب دستگاه
F= ۹D ^۲	کلیه کابلها دارای زره از سیمه‌های فولادی مانند: NYFGY, NAYFGY کابلها غلاف فلزی، بدون زره مقاوم در برابر کشش مانند:	کشش با استفاده از جوراب کابل
F=D ^۲ × ۳ (کابل تک غلاف) F=D ^۲ × ۱ (کابل سه‌غلاف)	NKBA, NYKY, NAKLEY NEKEBA , NAEKEBA	کلیه کابلها پلاستیکی بدون غلاف فلزی و بدون زره مانند:
F=A × ۵۰ (هادی مسی) F=A × ۳۰ (هادی آلومینیومی)	کلیه کابلها پلاستیکی با غلاف فلزی NYY, NYCY, NYCWY NYSY, NYSEY	

در جدول فوق A سطح مقطع کل هادیها به میلیمتر مربع (شامل حفاظت و هادیهای حفاظتی هم مرکز نمی‌شود) و D قطر خارجی کابل به میلیمتر است.


جدول ۷-۵ حداقل درجه حرارت کابلکشی بدون گرم کردن کابل

درجه سانتیگراد	نوع کابل
۰	کابل کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با کاغذ آگشته معمولی یا بدون پوشش حفاظتی
+۵	کابل کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با یا بدون پوشش حفاظتی
۰	با پوشش پلاستیکی با غلاف P.V.C از یک تا ۳۵ کیلوولت با یا بدون پوشش حفاظتی
-۱۰	با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی تا ۵۰۰ ولت
-۷	الف - با پوشش حفاظتی و بدون پوشش
-	ب - با عایق پلاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C با پوشش حفاظتی
-۱۵	با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C بدون غلاف حفاظتی با غلاف غیرفلزی
-۲۰	با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C بدون غلاف حفاظتی ولی با غلاف فلزی

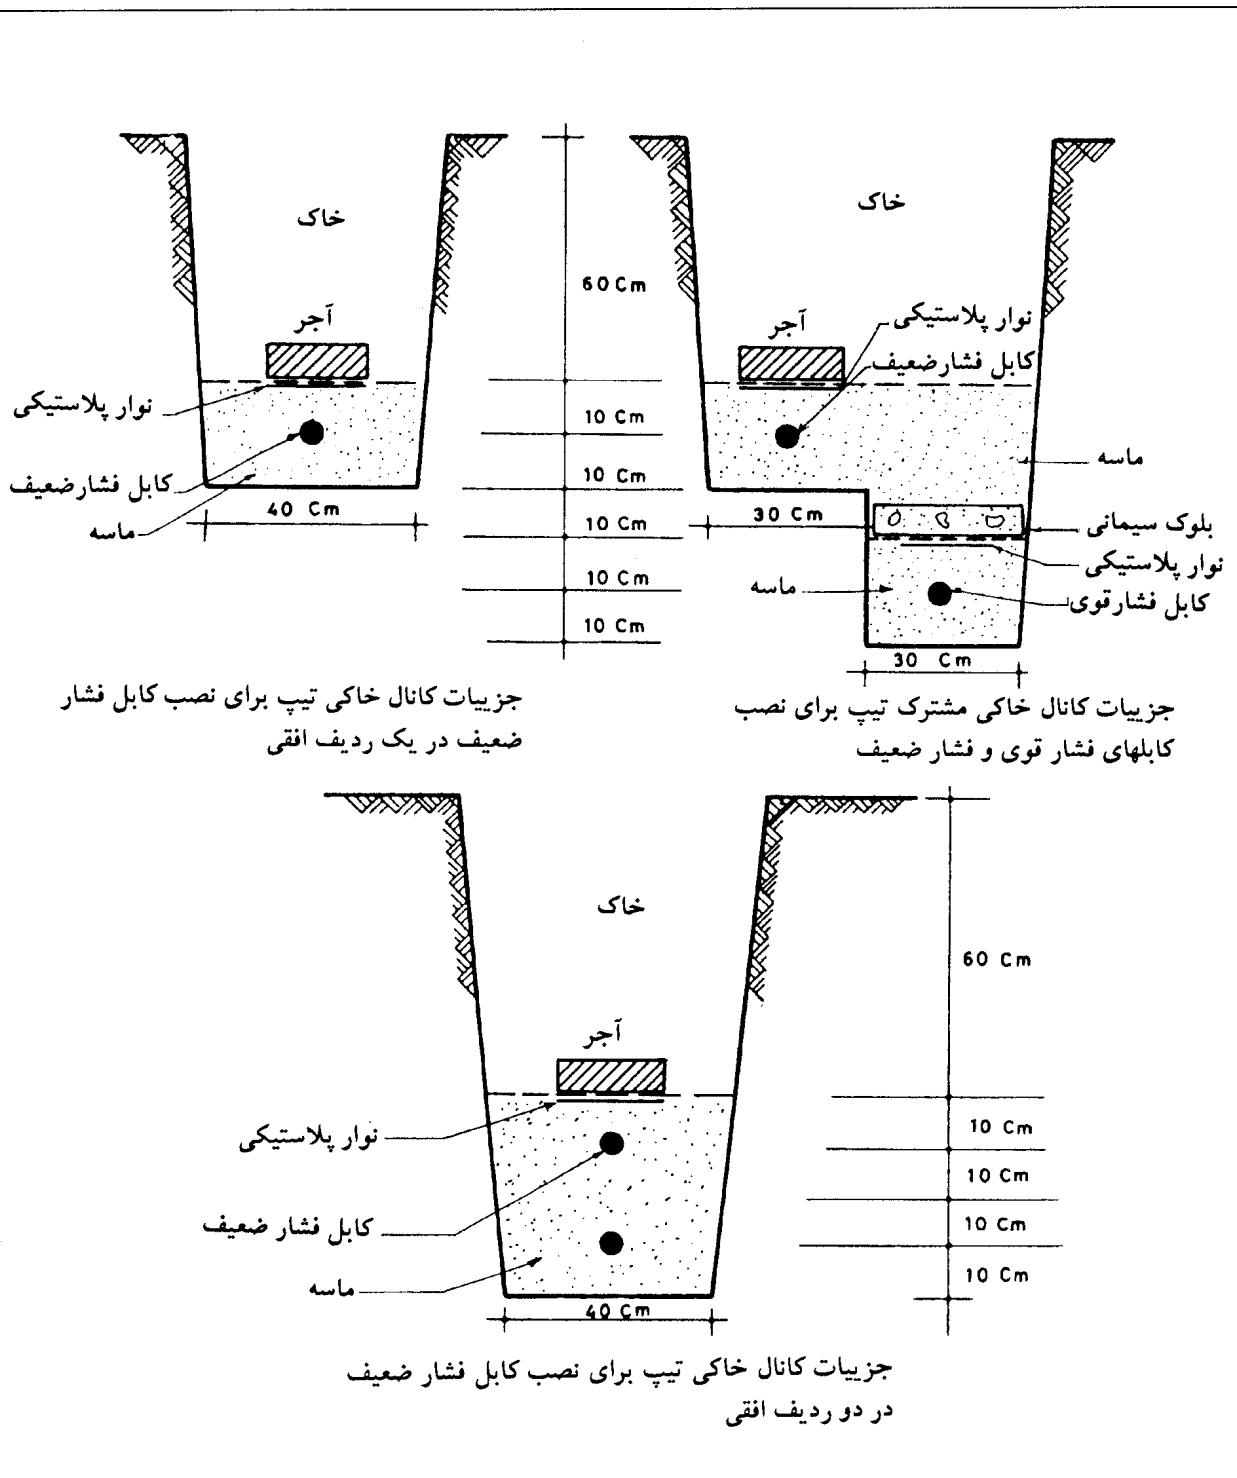


جدول ابعاد کانالهای خاکی بر حسب تعداد و نوع استقرار کابلهای فشار ضعیف

نصب کابلها در دو ردیف افقی				نصب کابلها در یک ردیف افقی				نوع استقرار کابلها		
۸	۶	۴	۲	۵	۴	۳	۲	۱	تعداد کل کابلهای نصب شده	
۹۰	۷۰	۵۰	۴۰	۱۱۰	۹۰	۷۰	۵۰	۴۰	عرض بستن کانال (cm)	
۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	۸۰	عمق کانال در پیاده رو (cm)	
۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰	عمق کانال در خیابان (cm)	

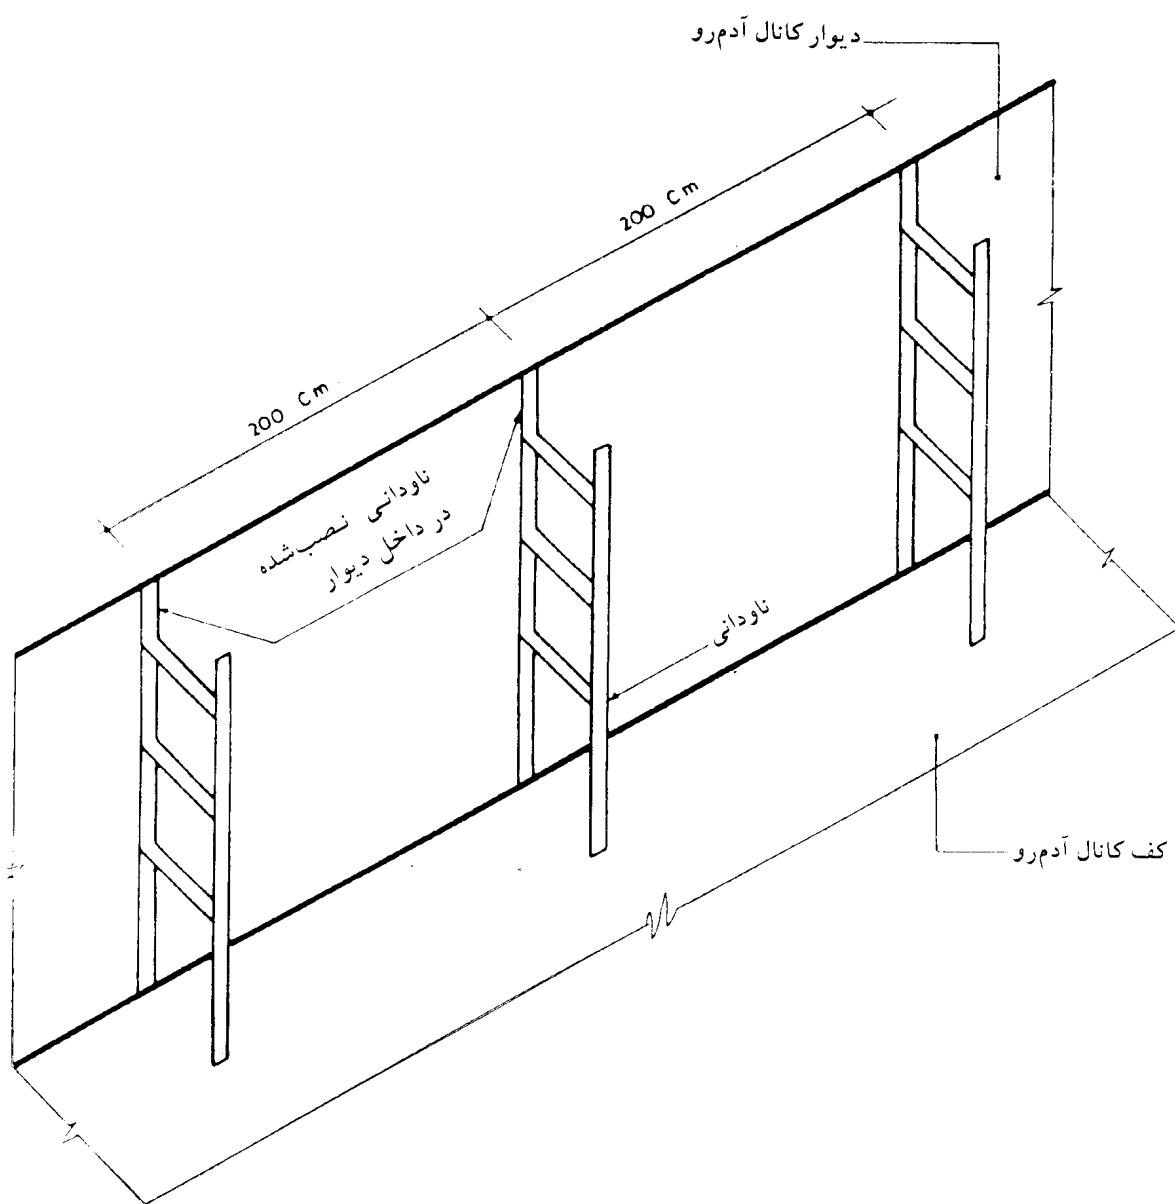

جزئیات تیپ اسکله‌بندی نصب کابل در داخل کانالهای آدم رو

شکل ۲ - ۲

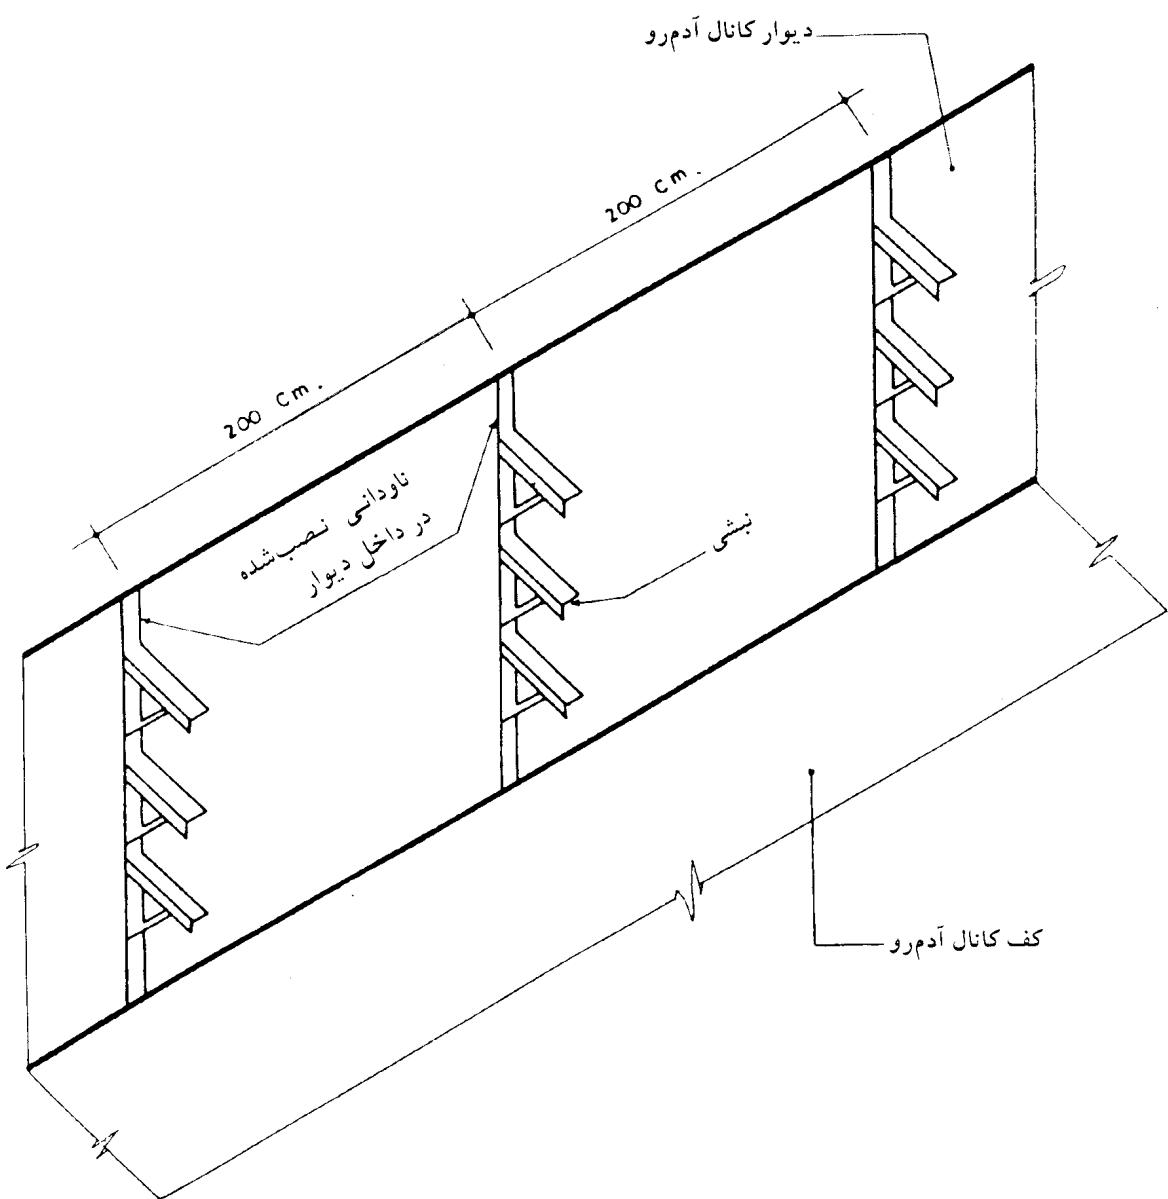

جزییات تیپ بازویندی نصب کابل در داخل کانالهای آدمرو

شکل ۷ - ۳

۴-۷ کابل‌های زیرآبی

کابل زیرآبی کابلی است که می‌توان آن را مستقیماً در داخل آب قرار داده و از آن برای انتقال نیروی برق در مواردی از قبیل عبور از رودخانه یا نهر بزرگ آب، یا استخرهایی که دارای فواره‌های رنگی به وسیله چراغهای زیرآبی می‌باشد بهره‌برداری نمود. بدیهی است که این نوع کابلها را نیز می‌توان مستقیماً در زیر خاک، کانالهای پیش ساخته شده و یا روی کار نیز به کار برد.

۱-۴-۷ استاندارد و مشخصات کابل‌های زیرآبی

۱-۱-۴-۷ کابل NYKY (VDE 0265)

کابلی است که شامل هادی مسی، عایق پی - وی - سی، ماده پرکننده، سیم اتصال زمین، غلاف داخلی سربی و غلاف خارجی پی - وی - سی می‌باشد.

۲-۴-۷ اصول و روش‌های نصب کابل‌های زیرآبی

۱-۲-۴-۷ در محلهایی که نیروی کششی روی کابل وارد می‌شود، همچنین در رودخانه‌ها و دریاهای، کابل باید به سیم فولادی گالوانیزه به صورت تکی و یا دوبل مسلح شود.

۲-۲-۴-۷ کابل‌های قابل انعطاف TGKT ، TGK

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۷۵۰/۴۵۰ ولت دارای هادیهای مسی رشته‌ای باریک، عایق مخصوص از جنس EPR و غلاف مخصوص از لاستیک مصنوعی می‌باشد. این‌گونه کابلها را ممکن است در آب تا ۴۰ درجه سانتیگراد، در شرایط خشک، تر و مرطوب و در هوای آزاد مورد استفاده قرار داد. کابل‌های مزبور را می‌توان برای اتصال تجهیزات برقی در زیرآب مانند موتور پمپهای زیرآبی، در مواردی که تنشهای مکانیکی متوسط مورد نیاز باشد به کار برد. کابل TGKT مخصوص استفاده در آب آشامیدنی ساخته شده است.

۳-۲-۴-۷ کلیه اصول و روش‌های مندرج در بخش‌های قبل، در مورد نصب کابل‌های زیرآبی در قسمت‌های خارج از آب نیز با توجه به شرایط نصب باید دقیقاً رعایت شود.

۵-۷ کابل‌های مخصوص

کابل‌های مخصوص کابل‌هایی است که در شرایط خاص از قبیل محلهایی که امکان تماس با مواد سوختی یا شیمیایی وجود دارد، محیط‌های قابل احتراق و انفجار، و محلهای مخاطره آمیز یا در معرض بادهای زیاد، قابل نصب و بهره‌برداری باشد.

۱-۵-۷ استاندارد و مشخصات کابل‌های مخصوص

۱-۵-۷-۱ کابل NYKY (VDE 0265)

کابلی است که شامل هادی از سیمهای مسی مفتولی، عایق پی-وی-سی، پوشش یا نوار پلاستیکی بر روی هسته‌ها، غلاف داخلی سربی و غلاف خارجی پی-وی-سی می‌باشد. این نوع کابل را می‌توان در پالایشگاه‌های مواد نفتی، کارخانجات شیمیایی، پمپهای بتزین، و آزمایشگاه‌های مواد شیمیایی، به صورت نصب در داخل آب یا مستقیماً در زمین و یا در کanal پیش ساخته شده به طور روکار نصب نمود. بدیهی است این کابل را در مناطقی که دارای دمای زیاد باشد نمی‌توان به کار برد.

۱-۵-۷-۲ کابل فرمان NYCY (VDE 0271)

کابلی است مشابه کابل YYY ولی بین غلاف پی-وی-سی داخلی و خارجی دارای زره سیم مسی با نوار ماربیچ باز مسی می‌باشد. بدیهی است از غلاف مسی می‌توان به عنوان هادی حفاظتی یا هادی خنثی استفاده کرد. این نوع کابل را می‌توان به عنوان کابل فرمان یا کنترل بین پستها، یا اطاق فرمان و مراکز تابلوهای هر نوع تأسیسات به کار برد.

۳-۱-۵-۷ کابل مخصوص نصب در محیط‌هایی با دمای بالا (IEC 245-3)

کابلی است که شامل هادی مسی، با عایق لاستیکی سیلیکون‌دار و غلاف نهایی پشم شیشه‌ای عمل آمده باشد.

۴-۱-۵-۷ میزان جریان مجاز کابل‌های مخصوص با توجه به شرایط نصب، درجه حرارت محیط و تعداد کابلها در جدول ۷-۶ درج شده است.

۲-۵-۷ اصول و روش‌های نصب کابل‌های مخصوص

کلیه اصول و روش‌های مندرج در بخش‌های قبل باید با توجه به نوع شرایط نصب، در مورد نصب کابل‌های مخصوص دقیقاً رعایت شود.

۶-۷ کابلشوها، سرکابلها و مفصلها

۱-۶-۷ کابلشوها

۱-۶-۱ برای اتصال هادیهای کابل‌های فشار ضعیف به کلید، فیوز، جعبه اتصال ماشین‌آلات، پمپها، وسائل اندازه‌گیری، ترمینالها و غیره بایستی از کابلشوهای استاندارد مسی نوع پرسی، پیچی، ولحیمی استفاده نمود.

۱-۶-۲ برای اتصال کابل‌های افسان از مقطع یک میلیمتر مربع به بالا و کابل‌های مفتولی از مقطع ۱۰ میلیمتر مربع به بالا باید از کابلشو استفاده شود. کابل‌های مفتولی به مقطع ۶ میلیمتر مربع و کمتر را می‌توان مستقیماً با

ایجاد حلقه به دستگاه مربوطه متصل نمود.

- ۳-۱-۶-۷ کلیه کابلشوها با مقطع ۱۰ میلیمتر مربع و کمتر بایستی در محل اتصال کابل به کابلشو با حلقه عایق پلاستیکی و یا چینی مخصوص عایق شود.
- ۴-۱-۶-۷ از نظر فنی و استقامت، استفاده از کابلشوها پرسی نسبت به کابلشوها پیچی و کابلشوها پیچی نسبت به کابلشوها لحیمی ارجحیت دارد. بدینه است در صورت استفاده از کابلشوها لحیمی بایستی کابلشو به سیم به نحوی لحیم داده شود که هیچ‌گونه حباب هوا بین سیم و جدار کابلشو وجود نداشته باشد. برای لحیمکاری باید از لحیمهای مخصوص برق (۳۰٪ سرب، ۷۰٪ قلع) استفاده شود.








۲-۶-۷ سرکابلهای

- ۱-۲-۶-۷ هنگام انتخاب سرکابلهای باید دقیقت شود که مشخصات الکتریکی آن با مشخصات کابل مورد اتصال یکسان باشد.
- ۲-۲-۶-۷ برای اتصال کابلهای فشار ضعیف با ولتاژ اسمی حداقل ۱۰۰۰ ولت (با استثنای کابلهای روغنی) در داخل ساختمان نیازی به استفاده از سرکابل نیست و می‌توان از کابلشوها پرسی، پیچی و یا لحیمی استفاده نمود.
- ۳-۲-۶-۷ برای اتصال کابلهای فشار ضعیف با ولتاژ اسمی حداقل ۱۰۰۰ ولت در فضای آزاد، باید از سرکابل مخصوص فضای آزاد و از نوع صفحه ریخته شده (پروتولین) و یا نوع روکش پی-وی-سی نرم استفاده شود.
- ۴-۲-۶-۷ در مواردی که سیستم انتقال نیرو از کابل به سیستم دیگر تغییر می‌یابد و یا به دستگاهی متصل می‌شود مانند تغییر از کابل شبکه هوایی یا به شینه کشی یا به ترانسفورماتور و یا به سایر دستگاههای الکتریکی، باید از سرکابل استفاده شود.
- ۵-۲-۶-۷ در موقع انتخاب سرکابل باید به نوع کابل (یک سیمه، کمریندی، سه‌غلافه و غیره) و مکان نصب (در داخل ساختمان یا فضای آزاد) توجه شده و عوامل مذکور در نظر گرفته شود.
- ۶-۲-۶-۷ سرکابلهای باید طوری اتصال یابد که از نفوذ رطوبت هوا در کابل و همچنین از خارج شدن روغن و مواد روان درون کابل جلوگیری شود.



۳-۶-۷ مفصلها

- ۱-۳-۶-۷ به منظور حفاظت کامل کابلهای در محل اتصال به یکدیگر باید از مفصلهای کابل استفاده شود تا بتوان محل اتصال موردنظر را از رطوبت و نیروهای مکانیکی محفوظ نگاهداشت.
- ۲-۳-۶-۷ مفصل کابل باید در مقابل نیروی کششی حفاظت شود، لذا مفصل در امتداد کابل نباید قرار گیرد و لی ممحورهای کابل و مفصل باید در حدود نیم تا یک متر از همدیگر فاصله داشته باشد.
- ۳-۳-۶-۷ برای پر کردن مفصل چدنی باید از قیر مخصوص آن مفصل استفاده شود. انواع کابلهای فشار ضعیف بر حسب محل کاربرد و نوع استفاده در جدول ۷-۷ و نیز علایم الکتریکی کابلهای در جدول ۸-۷ ارائه شده است.

جدول ۷ - ۶ انتخاب جریان مجاز کابلهای فشار ضعیف بر حسب روش نصب - جدول الف: این جدول به کلیه کابلهای غیرقابل انعطاف به استثنای کابلهای عایق معدنی قابل اعمال است.

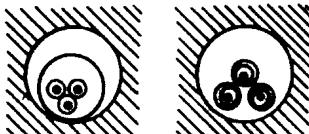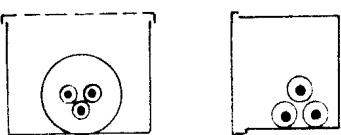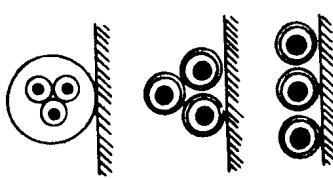جدول		روش نصب	
کابلهای لاستیکی EP و Butyl و کابلهای XLPE	کابلهای پی وی سی		۱ - کابلهای تکرشته‌ای که در داخل لوله و به صورت روکار نصب می‌شود.
II	I		۲ - کابلهای تکرشته‌ای که در داخل لوله و به صورت توکار در زیر گچ یا در دیوار یا کف آجری یا بتنه نصب می‌شود.
II	I		۳ - کابلهای تکرشته‌ای که در داخل لوله و در کanal باز نصب می‌شود.
II	I		۴ - کابلهای تکرشته‌ای غلافدار و کابلهای چندرشته‌ای که در داخل لوله به صورت توکار نصب می‌شود.
II	I		۵ - کابلهای تکرشته‌ای و چندرشته‌ای که در داخل مجاری کابلها (Trunking) (باز یا بسته) نصب می‌شود.
IV	III		۶ - کابلهای تکرشته‌ای غلافدار یا کابلهای چندرشته‌ای که به صورت روکار مستقیماً روی دیوار نصب می‌شود.
IV	III		۷ - کابلهای چندرشته‌ای که به صورت توکار مستقیماً در داخل گچ و یا دیوار یا کف آجری یا بتنه نصب می‌شود

جدول ۷-۶ (ادامه)

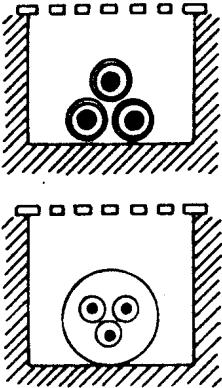جدول		روش نصب	
کابل‌های لاستیکی و EP و Butyl کابل‌های XLPE	کابل‌های پی‌وی‌سی		۸- کابل‌های تکرشته‌ای غلافدار یا یا چندرشته‌ای که در کanal باز نصب می‌شود.
IV	III		
IV	III		۹- کابل‌های تکرشته‌ای غلافدار و کابل‌های چندرشته‌ای که بر روی سینی کابل نصب می‌شود.
IV	III		۱۰- کابل‌های تکرشته‌ای غلافدار و کابل‌های چندرشته‌ای که به وسیله سیم مهار به صورت آویزان نصب می‌شود.

جدول I

جريان مجاز کابلهای تکرشته‌ای و چندرشته‌ای با عایق بی-وی-سی و با هادیهای مسی یا آلومینیومی، در درجه حرارت محیط ۳۰ درجه سانتیگراد و با روشهای نصب ۱ الی ۵ مندرج در جدول اف.

جريان مجاز				سطح مقطع اسمی هادی
هادیهای آلومینیومی		هادیهای مسی		
با سه هادی حامل جريان (۵)	با دو هادی حامل جريان (۴)	با سه هادی حامل جريان (۳)	با دو هادی حامل جريان (۲)	
آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	میلیمترمربع
۹/۴	۱۰/۵	۱۲	۱۳/۵	۱/۰
۱۲	۱۳/۵	۱۵/۵	۱۷/۵	۱/۵
۱۶/۵	۱۹	۲۱	۲۴	۲/۵
۲۲	۲۵	۲۸	۳۲	۴
۲۸	۳۲	۳۶	۴۱	۶
۳۹	۴۴	۵۰	۵۷	۱۰
۵۳	۵۹	۶۸	۷۶	۱۶
۶۹	۷۹	۸۹	۱۰۱	۲۵
۸۶	۹۸	۱۱۱	۱۲۵	۳۵
۱۰۵	۱۱۸	۱۳۴	۱۵۱	۵۰
۱۳۳	۱۵۰	۱۷۱	۱۹۲	۷۰
۱۶۱	۱۸۱	۲۰۷	۲۳۲	۹۵
۱۸۶	۲۱۰	۲۳۹	۲۶۹	۱۲۰

در صورت تغییر درجه حرارت محیط از ۳۰ درجه سانتیگراد باید از ضرایب تصحیح مندرج در جدول VI استفاده شود.

جدول II

جریان مجاز کابل‌های تک‌رشته‌ای و چند‌رشته‌ای با عایق لاستیکی XLPE و EP یا کابل‌های هادیهای مسی یا آلومینیومی، و در درجه حرارت محیط ۳۰ درجه سانتیگراد و با روشهای نصب ۱ الی ۵ مندرج در جدول اف.

جریان مجاز				سطح مقطع اسمی هادی
هادیهای آلومینیومی		هادیهای مسی		
با سه هادی حامل جریان (۵)	با دو هادی حامل جریان (۴)	با سه هادی حامل جریان (۳)	با دو هادی حامل جریان (۲)	
آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	میلیمتر مربع
۱۲	۱۳/۵	۱۰	۱۷	۱
۱۵/۵	۱۷/۵	۱۹/۵	۲۲	۱/۰
۲۱	۲۴	۲۶	۳۰	۲/۰
۲۸	۳۲	۳۵	۴۰	۴
۳۶	۴۱	۴۶	۵۲	۶
۵۰	۵۷	۶۳	۷۱	۱۰
۶۸	۷۶	۸۰	۹۶	۱۶
۸۹	۱۰۱	۱۱۲	۱۲۷	۲۵
۱۱۱	۱۲۵	۱۳۸	۱۵۷	۳۵
۱۳۴	۱۵۱	۱۶۸	۱۹۰	۵۰
۱۷۱	۱۹۲	۲۱۳	۲۴۲	۷۰
۲۰۷	۲۳۲	۲۵۸	۲۹۳	۹۵
۲۳۹	۲۶۹	۲۹۹	۳۳۹	۱۲۰

در صورت تغییر درجه حرارت محیط از ۳۰ درجه سانتیگراد باید از ضرایب تصحیح مندرج در جدول VI استفاده شود.

جدول III

جريان مجاز کابلهای تکرشتهای و چندرشتهای با عایق بی - وی - سی و با هادیهای مسی یا آلومینیومی و در درجه حرارت محیط ۳۰ درجه سانتیگراد و با روش‌های نصب ۶ الی ۱۰ مندرج در جدول اف.

جريان مجاز				سطح مقطع اسمی هادی
هادیهای آلومینیومی (فقط برای کابلهای غیرقابل انعطاف)	با سه هادی حامل	با دو هادی حامل	با سه هادی حامل	
جریان (۵)	جریان (۴)	جریان (۳)	جریان (۲)	
آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	میلیمتر مربع
۱۰/۵	۱۱/۵	۱۳/۵	۱۵	۱/۰
۱۳/۵	۱۵	۱۷/۵	۱۹/۵	۱/۰
۱۹	۲۰	۲۴	۲۶	۲/۰
۲۵	۲۷	۳۲	۳۵	۴
۳۲	۳۶	۴۱	۴۶	۶
۴۴	۴۹	۵۷	۶۳	۱۰
۵۹	۶۶	۷۶	۸۵	۱۶
۷۹	۸۷	۱۰۱	۱۱۲	۲۵
۹۷	۱۰۸	۱۲۵	۱۳۸	۳۵
۱۱۸	۱۳۱	۱۵۱	۱۶۸	۵۰
۱۵۰	۱۶۶	۱۹۲	۲۱۳	۷۰
۱۸۱	۲۰۰	۲۳۲	۲۵۸	۹۵
۲۱۰	۲۲۲	۲۶۹	۲۹۹	۱۲۰
۲۴۰	۲۶۸	۳۰۹	۳۴۴	۱۵۰
۲۷۵	۳۰۵	۳۵۳	۳۹۲	۱۸۵
۳۲۳	۳۶۰	۴۱۰	۴۶۱	۲۴۰

در صورت تغییر درجه حرارت محیط از ۳۰ درجه سانتیگراد باید از ضرایب تصحیح مندرج در جدول VI استفاده شود.

جدول IV

جریان مجاز کابلهای تکرشته‌ای و چندرشته‌ای با عایق لاستیکی Butyl و EP یا کابلهای XLPE با هادیهای مسی یا آلومینیومی، و در درجه حرارت محیط ۳۰ درجه سانتیگراد و باروشهای نصب ۶ الی ۱۰ مندرج در جدول الف.

جریان مجاز				سطح مقطع اسمی هادی
هادیهای آلومینیومی	هادیهای مسی			
با سه هادی حامل جریان (۵)	با دو هادی حامل جریان (۴)	با سه هادی حامل جریان (۳)	با دو هادی حامل جریان (۲)	(۱)
آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	میلیمتر مربع
۱۳/۵	۱۵	۱۷	۱۹	۱/۰
۱۷/۵	۱۹/۵	۲۲	۲۴	۱/۵
۲۴	۲۶	۳۰	۳۳	۲/۵
۳۲	۳۵	۴۰	۴۵	۴
۴۱	۴۶	۵۲	۵۸	۶
۵۷	۶۳	۷۱	۸۰	۱۰
۷۶	۸۵	۹۶	۱۰۷	۱۶
۱۰۱	۱۱۲	۱۲۷	۱۴۲	۲۵
۱۲۵	۱۳۸	۱۵۷	۱۷۵	۳۰
۱۵۱	۱۶۸	۱۹۰	۲۱۲	۵۰
۱۹۲	۲۱۳	۲۴۲	۲۷۰	۷۰
۲۲۲	۲۵۸	۲۹۳	۳۲۷	۹۰
۲۶۹	۲۹۹	۳۳۹	۳۷۹	۱۲۰
۳۰۹	۳۴۴	۳۹۰	۴۳۵	۱۵۰
۳۵۳	۳۹۲	۴۴۴	۴۹۶	۱۸۰
۴۱۵	۴۶۱	۵۲۲	۵۸۴	۲۴۰

در صورت تغییر درجه حرارت محیط از ۳۰ درجه سانتیگراد باید از ضرایب تصحیح مندرج در جدول VI استفاده شود.

جدول ۷

جریان مجاز برای کابلهای با عایق معدنی و هادیهای مسی و غلافهای مسی، در درجه حرارت ۳۰ درجه سانتیگراد.

(a) دارای غلاف مسی لخت و در معرض تماس افراد با آن یا تماس کابل با مواد سوزا

(b) دارای غلاف مسی لخت ولی بدون امکان تماس افراد با آن یا تماس کابل با مواد سوزا

کابلهای چندرشته‌ای				کابلهای تک‌رشته‌ای						سطح مقطع اسمی هادی		
سه هادی حامل جريان	دو هادی حامل جريان	سه هادی حامل جريان	دو هادی حامل جریان	یک هادی و غلاف حامل جریان	دو هادی حامل جریان	سه هادی حامل جریان	دو هادی حامل جریان	یک هادی حامل حمل جریان	دو هادی و غلاف حامل جریان	سه هادی حامل جریان	دو هادی حامل جریان	
(b) (11)	(a) (10)	(b) (9)	(a) (8)	(b) (7)	(a) (6)	(b) (5)	(a) (4)	(b) (3)	(a) (2)	(b) (1)	(a) (1)	
آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	آمپر	میلیمتر مربع
۱۸	۱۴	۲۱	۱۷	۲۵	۱۸	۲۵	۲۲	۲۲	۱۸	۱۰	۱۰	۱/۰
۲۲	۱۸	۲۶	۲۲	۳۲	۲۳	۳۲	۲۷	۲۶	۲۱	۱۰	۱۰	۱/۰
۳۰	۲۴	۳۶	۲۹	۴۳	۳۱	۴۳	۳۶	۳۳	۲۷	۲۰	۲۰	۲/۰
۴۰	۳۳	۴۷	۳۸	۵۶	۴۱	۵۶	۴۶	۴۲	۳۴	۴	۴	۴
		۶۰	۴۹	۷۳	۵۲	۷۳	۵۹			۶	۶	
				۹۸	۷۰	۹۸	۸۰			۱۰	۱۰	
۱۹	۱۶	۲۳	۱۹	۲۹	۲۰	۲۹	۲۳	۲۶	۲۱	۱۰	۱۰	۱/۰
۲۴	۲۰	۲۹	۲۴	۳۶	۲۶	۳۶	۲۹	۳۲	۲۶	۱۰	۱۰	۱/۰
۳۲	۲۶	۳۹	۳۲	۴۷	۳۴	۴۷	۳۹	۴۰	۳۳	۲۰	۲۰	۲/۰
۴۲	۳۴	۵۱	۴۱	۶۲	۴۴	۶۲	۵۰	۵۰	۴۱	۴	۴	۴
۵۴	۴۴	۶۵	۵۳	۷۷	۵۶	۷۷	۶۳	۶۰	۴۹	۶	۶	
۷۳	۵۹	۸۷	۷۱	۱۰۵	۷۵	۱۰۵	۵۸			۱۰	۱۰	
۹۸	۷۸	۱۱۵	۹۴	۱۴۰	۹۹	۱۴۰	۱۱۰			۱۶	۱۶	
۱۲۵	۱۰۵	۱۰۵	۱۲۴	۱۸۰	۱۳۰	۱۸۰	۱۵۰			۲۵	۲۵	
				۲۲۰	۱۶۰	۲۲۰	۱۸۰			۳۵	۳۵	
				۲۷۵	۲۰۰	۲۷۵	۲۲۵			۵۰	۵۰	
				۳۳۵	۲۴۰	۳۳۵	۲۷۵			۷۰	۷۰	
				۴۰۵	۲۹۰	۴۰۵	۳۳۰			۹۵	۹۵	
				۴۷۰	۳۳۵	۴۷۰	۳۸۰			۱۲۰	۱۲۰	
				۵۴۰	۳۸۵	۵۴۰	۴۴۰			۱۵۰	۱۵۰	

در صورت تغییر دمای محیط از ۳۰ درجه سانتیگراد باید از ضرایب تصحیح مندرج در جدول VI استفاده شود.

جدول VI

ضرایب تصحیح برای درجه حرارت‌های محیط متناوب با ۳۰ درجه سانتیگراد، قابل اعمال به جریانهای مجاز مندرج در جداول I الی V

معدنی		نوع عایق			درجہ حرارت محیط (درجہ سانتیگراد)
(b) بدون امکان تماس	(a) در معرض تماس یا با پوشش بھی - وی - سی	لاستیک Butyl و EP یا XLPE	بھی - وی - سی	لاستیکی با کاربرد عمومی	
(۶)	(۵)	(۴)	(۳)	(۲)	(۱)
۱/۱۵	۱/۲۲	۱/۱۷	۱/۲۲	۱/۲۹	۱۰
۱/۱۲	۱/۱۷	۱/۱۳	۱/۱۷	۱/۲۲	۱۵
۱/۰۸	۱/۱۲	۱/۰۹	۱/۱۲	۱/۱۵	۲۰
۱/۰۴	۱/۰۶	۱/۰۴	۱/۰۷	۱/۰۷	۲۵
۰/۹۸	۰/۹۱	۰/۹۵	۰/۹۳	۰/۹۳	۳۵
۰/۹۶	۰/۸۵	۰/۹۰	۰/۸۷	۰/۸۲	۴۰
۰/۹۴	۰/۷۶	۰/۸۵	۰/۷۹	۰/۷۱	۴۵
۰/۹۲	۰/۶۸	۰/۸۰	۰/۷۱	۰/۵۸	۵۰
۰/۸۷	۰/۵۹	۰/۷۴	۰/۶۱	-	۵۵
۰/۸۴	۰/۴۶	۰/۶۷	۰/۵۰	-	۶۰
۰/۸۲	-	۰/۶۰	-	-	۶۵
۰/۸۰	-	۰/۵۲	-	-	۷۰
۰/۷۲	-	۰/۴۳	-	-	۷۵
۰/۶۱	-	-	-	-	۸۰

VII جدول ۱ الی IV

ضرائب تصحیح بوای گروههای بیش از سه کابل تک رشته‌ای با پیش از یک کابل چندرشته‌ای، قابل اعمال به مقادیر مندرج در جدول ۱ الی IV

گروههای چندلایه، همچ گونه فاصله‌ای بین کابلهای یک لایه یا بین لایها و یا هرگز رو

گروههای چندلایه، همچ گونه فاصله‌ای بین کابلهای یک لایه یا بین لایها و یا هرگز رو

دیگر که در پیش از یک سطح قرار داده شده است و وجود ندارد

گروههای تک لایه، فاصله‌ای بین کابلهای وجود ندارد


نوع کابل و شرایط نصب

تعداد هادیهای حامل جریان		تعداد کابلهای حمل جریان										تعداد کابلهای		تعداد هادیهای حامل جریان										تعداد کابلهای		تعداد هادیهای حامل جریان																
		کابلهای تک رشته‌ای نصب شده در لوله‌ها یا محواری یا کاتال												کابلهای چند رشته‌ای نصب شده در محواری یا شافت												کابلهای چند رشته‌ای نصب شده در مهاری یا شافت																
		ضريب باید به مقادیر مربوط به دو هادیها، مندرج در جدول I یا II اعمال شود												ضريب باید به مقادیر مربوط به دو هادی حامل جریان در جدول III یا IV اعمال شود												ضريب باید به مقادیر مربوط به دو هادی حامل جریان در جدول III یا IV اعمال شود																
۴۰	۳۶	۳۲	۲۸	۲۴	۲۰	۱۶	۱۲	۱۰	۸	۶	۴	۲	>۱۲	۹	۶	۴	۲	۳	۴	۶	۹	۱۲	>۱۲	۴	۶	۹	۱۲	>۱۲	۴	۶	۹	۱۲	>۱۲	۴								
۰/۳۹	۰/۴۰	۰/۴۱	۰/۴۲	۰/۴۳	۰/۴۴	۰/۴۵	۰/۴۶	۰/۴۷	۰/۴۸	۰/۴۹	۰/۵۰	۰/۵۱	۰/۵۲	۰/۵۳	۰/۵۴	۰/۵۵	۰/۵۶	۰/۵۷	۰/۵۸	۰/۵۹	۰/۶۰	۰/۶۱	۰/۶۲	۰/۶۳	۰/۶۴	۰/۶۵	۰/۶۶	۰/۶۷	۰/۶۸	۰/۶۹	۰/۷۰	۰/۷۱	۰/۷۲	۰/۷۳	۰/۷۴	۰/۷۵	۰/۷۶	۰/۷۷	۰/۷۸	۰/۷۹	۰/۸۰	
۰/۳۸	۰/۳۹	۰/۴۰	۰/۴۱	۰/۴۲	۰/۴۳	۰/۴۴	۰/۴۵	۰/۴۶	۰/۴۷	۰/۴۸	۰/۴۹	۰/۵۰	۰/۵۱	۰/۵۲	۰/۵۳	۰/۵۴	۰/۵۵	۰/۵۶	۰/۵۷	۰/۵۸	۰/۵۹	۰/۶۰	۰/۶۱	۰/۶۲	۰/۶۳	۰/۶۴	۰/۶۵	۰/۶۶	۰/۶۷	۰/۶۸	۰/۶۹	۰/۷۰	۰/۷۱	۰/۷۲	۰/۷۳	۰/۷۴	۰/۷۵	۰/۷۶	۰/۷۷	۰/۷۸	۰/۷۹	۰/۸۰

جدول ۷-۷ انواع کابلها بر حسب کاربرد

ردیف	کاربرد	نوع کابل
۱	انتقال انرژی به منازل	برای شبکه زمینی می‌توان از کابل NYCY استفاده نمود و برای شبکه هوایی معمولاً از کابل هوایی با مهار فولادی YTY استفاده می‌شود.
۲	روشنایی خیابانها	برای شبکه زمینی کابل‌های NYY و NYCY به کار می‌رود. در شبکه هوایی از کابل خود نگاهدار YMT که دارای غلاف فلزی بوده و سنگینی کابل را تحمل می‌نماید استفاده می‌شود.
۳	شبکه محلی	از کابل‌های NYY، NYCY، NYCWY و نیز از کابل‌های Y(Y)NKL و NKL(Ysi)(PR) که در آن سیم نول به جای غلاف آلومینیومی به کار می‌رود استفاده می‌شود.
۴	کارخانجات شیمیایی	از کابل‌های NYY، NYCY و NYCWY استفاده می‌شود.
۵	پمپ بنزینها، مناطق نفتی و پالایشگاهها	از کابل پی-وی-سی با غلاف سربی NYKY استفاده می‌شود.
۶	کارخانجات برق و شبکه‌ها	از کابل‌های پی-وی-سی-سی NYY، NYCY و NYCWY استفاده می‌شود.
۷	رودخانه‌ها، نهرهای بزرگ آب، استخرها	از کابل پی-وی-سی NYKY استفاده می‌شود.

جدول ۷-۸ نشانه‌های الکتریکی کابل‌های فشار ضعیف

نشانه	شرح
	نصب کابل به صورت روکار روی دیوار و یا سقف
	نصب کابل روی سینی کابل
	نصب کابل به صورت آویز
	نصب کابل در کanal خاکی
	کابل زیرآبی
	نشان‌دهنده تعداد و سطح مقطع اسمی کابل
	سر کابل
	جعبه مفصل ساده
	جعبه مفصل سه‌راهی (انشعاب)
	جعبه مفصل چهارراهی (انشعاب)

الفصل ۸

کابل‌های فشار متوسط

۱-۸ کلیات و تعاریف

۱-۸

۱-۸-۱ کابل فشار متوسط

کابلی است که ولتاژ نامی آن بیش از یک کیلوولت و تا ۶۶ کیلوولت و خود ۶۶ کیلوولت باشد. کابل‌های فشار متوسط مورد بررسی در این فصل کابل‌هایی است که حداکثر ولتاژ نامی آن ۳۳ کیلوولت بوده و برای کارهای ساختمانی و شبکه‌های شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۲-۱-۸ طبقه‌بندی ولتاژ نامی عایق‌بندی کابل‌های فشار متوسط

۱-۲-۱-۸ کابل‌های قدرت بر حسب ولتاژ نامی U_0 / U طبقه‌بندی می‌شود (U_0 ولتاژ نامی بین هادی و زمین یا پوشش فلزی زمین شده کابل شامل هم مرکز، حفاظ، زره و غلاف فلزی می‌باشد که برابر است با $\frac{U}{\sqrt{3}} = U_0$ ولتاژ بین هادیهای فاز). کابل‌های قدرت فشار متوسط در برابر تنفس ولتاژ در سیستم سه فاز عایق‌بندی می‌شود که بر طبق استانداردهای VDE و IEC به قرار زیر است:

$$U_0 / U = 6 / 10 ; 8 / 12 ; 10 / 15 ; 12 / 20 ; 20 / 30 ; 20 / 35 \text{ kV}$$

در مواردی که کابل‌های تک‌هسته مورد استفاده قرار می‌گیرد سطح عایق‌بندی ولتاژ نامی U بر حسب سطح عایق‌بندی ولتاژ نامی U_0 به شرح زیر خواهد بود:

$$U = 2 \times U_0$$

$$U = U_0$$

در سیستم زمین نشده

در سیستم تک‌فاز زمین شده

۲-۲-۱-۸ ولتاژ کار

حداکثر ولتاژ کار مداوم مجاز U_m برای کابل‌های فشار متوسط در جدول ۱-۸ ذکر شده است.

جدول ۸-۱ حداکثر ولتاژ کار مداوم مجاز برای کابل‌های فشار متوسط

U _m		سیستم سه‌فاز	U ₀
سیستم یک‌فاز	یک‌هادی فاز		
یک‌هادی فاز زمین شده کیلوولت	هر دو هادی فاز عایق‌بندی شده کیلوولت	سیستم سه‌فاز کیلوولت	کیلوولت
۴/۱	۸/۳	۷/۲	۳/۶
۷	۱۴	۱۲	۶
۱۰	۲۱	۱۷/۵	۸/۷
۱۴	۲۸	۲۴	۱۲
۲۱	۴۲	۳۶	۱۸
۲۴	۴۹	۴۰/۵	۲۰/۲

۲-۸ استاندارد و مشخصات کابل‌های فشار متوسط

۱-۲-۸ کابل‌های فشار متوسط با عایق‌بندی کاغذی

۱-۱-۲-۸ کابل NKBA با هادیهای مسی رشتہ‌ای و کابل NAKBA با هادیهای آلومینیومی رشتہ‌ای (VDE 0255) این نوع کابلها که با ولتاژ اسمی ۳/۵ کیلوولت و ۱۰/۶ کیلوولت ساخته می‌شود دارای عایق از کاغذ اشباع شده، کمربند از کاغذ اشباع شده، غلاف سربی، لایه زیرین از نوار کاغذی مرکب، زره از نوار فولادی دوبل، و پوشش کنفی می‌باشد.

این گونه کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، داخل یا خارج ساختمان، و در کانال کابل، در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد مطرح نیست مورد استفاده قرار داد. کاربرد این نوع کابلها در مواردی که امکان زنگزدگی و خوردنگی وجود دارد مجاز نخواهد بود.

۲-۱-۲-۸ کابل NKBY (با هادی مسی)، و کابل NAKBY (با هادی آلومینیومی)

این گونه کابلها که با ولتاژ اسمی ۳/۵ کیلوولت و ۱۰/۶ کیلوولت ساخته می‌شود، دارای عایق کاغذی اشباع شده، غلاف سربی و مسلح شده با نوار فولادی و با پوشش پی-وی-سی می‌باشد. این نوع کابل‌های فشار متوسط برای نصب مستقیم در زیرزمین مناسب بوده و خصوصاً در محلهایی که امکان زنگزدگی و خوردنگی وجود دارد مانند جایگاههای فروش بنزین، مناطق نفتی و تصفیه خانه‌ها به کار می‌رود.

۳-۱-۲-۸ کابل NEKEBA (با هادی مسی)، و کابل NAEKEBA (با هادی آلومینیومی)

کابل‌هایی است با ولتاژ اسمی ۱۲/۲۰ کیلوولت که ساختمان آن شامل عایق کاغذی اشباع شده حول هر بیتومین احاطه و روی آن لایه‌ای از ورق فولاد و ترکیبات لاستیکی قرار گرفته است. این نوع کابل را کابل

میدان شعاعی می‌نامند که برای نصب مستقیم در زیرزمین مناسب بوده و در محلهایی که امکان زنگزدگی و خوردگی وجود دارد مانند جایگاههای فروش بنzin، مناطق نفتی و پالایشگاهها نباید به کار رود.

۴-۱-۲-۸ کابل NEKEBY (با هادی مسی)، و کابل NAEKEBY (با هادی آلومینیومی)، (VDE 0255)

کابلهایی است با ولتاژ اسمی ۱۲/۲۰ و ۳۰ کیلوولت، که حول هر رشته از هادیها به ترتیب از داخل به خارج شامل حفاظ هادی از کاغذ نیمه‌هادی کربنی سیاه، عایق از کاغذ اشباع شده، حفاظ هسته از کاغذ فلزی، غلاف سربی بر روی هر هسته، نوار پلاستیکی آغشته به ترکیب بیتومین بر روی غلاف سربی هر هسته می‌باشد و مجموعه هسته‌ها با لایه‌ای از نوار کاغذی پوشیده و روی آن لایه‌ای از نوار فولادی دوبل و سپس غلاف پی-وی-سی قرار گرفته است. این نوع کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، داخل یا خارج ساختمان، و در کanal کابل، در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد مطرح نمی‌باشد مورد استفاده قرار داد. کاربرد کابلهای مزبور در محلهایی که امکان زنگزدگی و خوردگی وجود دارد مانند جایگاههای فروش بنzin، مناطق نفتی و پالایشگاهها مجاز است.

۵-۱-۲-۸ کابل تک رشته NAKLEY با هادی آلومینیومی رشته‌ای (VDE 0255)

این نوع کابل با ولتاژ اسمی ۱۲/۲۰ کیلوولت دارای حفاظ هادی از کاغذ کربنی سیاه نیمه‌هادی، عایق از کاغذ اشباع شده، حفاظ هسته از کاغذ فلزی، غلاف آلومینیومی، نوار پلاستیکی آغشته به ترکیب بیتومین، و غلاف پی-وی-سی می‌باشد. این نوع کابل را ممکن است در زیر سطح زمین، داخل و خارج ساختمان و در داخل کanal کابل مورد استفاده قرار داد.

۶-۱-۲-۸ کابلهای NIIKBA با هادیهای مسی رشته‌ای و NAIHKBA با هادیهای آلومینیومی رشته‌ای (VDE 0255)
در این نوع کابلها که با ولتاژ اسمی ۱۲/۲۰ و ۳۰ کیلوولت ساخته می‌شود هر هادی دارای حفاظ از کاغذ کربنی سیاه نیمه‌هادی، عایق از کاغذ اشباع شده، و حفاظ از کاغذ فلزی می‌باشد، و بر روی مجموعه هسته‌ها نوار بافت مسی، غلاف سربی، نوار کاغذی، زره نوار فولادی دوبل، و پوشش کنفی قرار دارد.

این نوع کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، داخل و خارج ساختمان، و در کanal کابل، در مواردی که تنشهای مکانیکی زیاد مطرح نباشد مورد استفاده قرار داد.

۲-۲-۸ کابلهای فشار متوسط با عایق‌بندی پلاستیکی

۱-۲-۲-۸ کابلهای NYFGY با هادیهای مسی رشته‌ای و NAYFGY با هادیهای آلومینیومی رشته‌ای (VDE 0271)
این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۳/۵ کیلوولت دارای عایق هادی از پی-وی-سی، و بر روی مجموعه هسته‌ها پوشش از نوار یا لایه پلاستیکی، زره از سیمهای فولادی گالوانیزه تخت و نوار مارپیچی فولادی، و غلاف نهایی پی-وی-سی می‌باشد.

این نوع کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، در آب، در داخل و خارج ساختمان، و در کanal کابل، در مواردی که حفاظت مکانیکی زیاد مورد نیاز است یا هنگامی که تنشهای کششی زیاد در زمان نصب و بهره‌برداری انتظار می‌رود، مورد استفاده قرار داد.

۲-۲-۲-۸ کابل NYFGbY

کابلی است با ولتاژ اسمی $6/3/6$ کیلوولت و شامل هادی مسی، عایق پی - وی - سی، غلاف محافظ داخلی، زره فولادی سبیمی تخت با نوار محافظ فولادی و عایق پی - وی - سی نهایی می‌باشد. این نوع کابل فشار متوسط در کارخانجات برق و شبکه‌ها، مخصوصاً در نقاطی که احتمال اعمال کشش زیاد به کابل وجود دارد، به کار می‌رود. استفاده از این نوع کابل در محیط‌های مخاطره آمیز مجاز نخواهد بود.

۳-۲-۲-۸ کابل‌های NYSEY با هادیهای مسی رشته‌ای و NAYSEY با هادیهای آلومینیومی رشته‌ای (VDE 0271)

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی $10/6$ کیلوولت دارای حفاظ هادی از مواد نیمه‌هادی، عایق از پی - وی - سی، حفاظ متشکل از مواد نیمه‌هادی و نوار و سیم‌های مسی مارپیچ بر روی هر هسته می‌باشد و بر روی مجموعه هسته‌ها دارای پوشش از نوار یا لایه پلاستیکی و غلاف پی - وی - سی است. این‌گونه کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، در آب، در خارج یا داخل ساختمان و در کanal کابل در واحدهای صنعتی و در پستهای برق و مانند آن مورد استفاده قرار داد.

۳-۲-۸ کابل‌های فشار متوسط با عایق‌بندی پلی‌اتیلن (PE) و پلی‌اتیلن مستحکم (XLPE)

۱-۳-۲-۸ کابل N2YSY یک هسته با ولتاژ اسمی $20/12/18$ کیلوولت یا $20/3$ کیلوولت با هادی مسی و کابل NA2YSY یک هسته یا چند هسته با ولتاژ اسمی $10/6$ کیلوولت و یا یک هسته با ولتاژ اسمی $20/12/18$ کیلوولت و $20/3$ کیلوولت با هادی آلومینیومی

کابل‌هایی است با نوار لایه داخلی، عایق پروتون - وای^۱، لایه هادی خارجی، نوار هادی خارجی، زره سیم مسی، نوار مسی، پوشش شفاف پی - وی - سی و غلاف نهایی پی - وی - سی. این نوع کابل فشار متوسط برای نصب مستقیم در زیرزمین یا در داخل مجاري کابل مناسب بوده و آن را می‌توان در زمینهای شبیدار و کلیه شرایط مشکل دیگر خصوصاً در محلهایی که امکان زنگزدگی و خورددگی وجود دارد مانند جایگاههای فروش بنzin، مناطق نفتی و پالایشگاهها مورد استفاده قرار داد.

۲-۳-۲-۸ کابل N2XSY با هادی مسی و کابل NΛ2XSY با هادی آلومینیومی، یک هسته یا سه هسته با ولتاژ اسمی $10/6$ کیلوولت و یا یک هسته با ولتاژ اسمی $20/12/18$ کیلوولت و یا $20/3$ کیلوولت VDE 0273 و (IEC 502)

کابل‌هایی است با حفاظ هادی از ماده نیمه‌هادی، عایق از پلی‌اتیلن مستحکم، حفاظ عایق از لایه نیمه‌هادی، نوار نیمه‌هادی، زره سیم مسی، نوار مسی، پوشش شفاف پی - وی - سی و غلاف نهایی پی - وی - سی.

این نوع کابل فشار متوسط برای نصب مستقیم در زیرزمین یا در داخل مجاري کابل مناسب بوده و آن را می‌توان در زمینهای شبیدار و کلیه شرایط مشکل دیگر خصوصاً در محلهایی که امکان زنگزدگی و خورددگی وجود دارد مانند جایگاههای فروش بنzin، مناطق نفتی و پالایشگاهها مورد استفاده قرار داد.

۳-۳-۲-۸ کابل‌های 2XSYBY با هادی مسی رشته‌ای و A2XSYBY با هادی آلومینیومی رشته‌ای (IEC 502-2 و VDE 0273)

این نوع کابلها با ولتاژ نامی ۱۰/۶ و ۱۵/۷ کیلوولت معمولاً با سه هسته تولید می‌شود. ساختمان کابل به ترتیب از داخل هر هسته شامل هادی، حفاظ هادی از مواد نیمه‌هادی، عایق از پلی‌اتیلن مستحکم، و حفاظ عایق از مواد نیمه‌هادی می‌باشد که مجموعه هسته‌ها به ترتیب با نوار از جنس نیمه‌هادی، حفاظ از سیمه‌های مسی و نوار مسی مارپیچ، غلاف پی-وی-سی، زره از نوار فولادی دوبل و غلاف نهایی پی-وی-سی پوشیده شده است.

این نوع کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، در داخل و خارج ساختمان، و در کanal کابل مورد استفاده قرار داد.

۴-۳-۲-۸ کابل‌های 2XSEY با هادی مسی رشته‌ای و A2XSEY با هادی آلومینیومی رشته‌ای (IEC 502-2 و VDE 0273)

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۲۰/۱۲ و ۳۰/۱۸ کیلوولت، با سه هسته ساخته می‌شود. ساختمان کابل به ترتیب از داخل هر هسته شامل هادی، حفاظ هادی از مواد نیمه‌هادی، عایق از پلی‌اتیلن مستحکم، حفاظ عایق از مواد نیمه‌هادی به علاوه سیمه‌های مسی و نوار مسی مارپیچ بر روی هر هسته می‌باشد و مجموعه هسته‌ها با یک پوشش داخلی و یک غلاف نهایی پوشیده شده است.

این گونه کابلها را ممکن است در زیر سطح زمین، در داخل یا خارج ساختمان، و در کanal کابل مورد استفاده قرار داد.

۵-۳-۲-۸ کابل‌های 2XSEYBY با هادی مسی رشته‌ای و A2XSEYBY با هادی آلومینیومی رشته‌ای (IEC 502-2 و VDE 0273)

این نوع کابلها با ولتاژ اسمی ۱۲/۲۰ و ۱۸/۳۰ کیلوولت، با سه هسته به صورت کابلا مسلح ساخته می‌شوند. ساختمان کابل به ترتیب از داخل هر هسته شامل هادی، حفاظ هادی از مواد نیمه‌هادی، عایق از پلی‌اتیلن مستحکم، حفاظ عایق از مواد نیمه‌هادی به علاوه سیمه‌های مسی و نوار مسی مارپیچ بر روی هر هسته می‌باشد و مجموعه هسته‌ها با یک پوشش داخلی، غلاف پی-وی-سی، زره فولادی دوبل و غلاف نهایی پی-وی-سی پوشیده شده است.

است در زیر سطح زمین، داخل و خارج ساختمان و در کanal کابل مورد استفاده

۶-۳-۲-۸ کابل N2XS2Y با هادی (IEC 540، IEC 502، VDE 0273)

این نوع کابلها با ولتاژ ایکس ۱۰/۶ و ۱۸/۳۰ کیلوولت با یک هسته ساخته می‌شود. ساختمان کابل شامل هادی مسی، لایه هادی داخلی، عایق پروتون - ایکس (پلی‌اتیلن مستحکم)، لایه هادی حفاظ سیم مسی، نوار مارپیچ مسی، و غلاف پروتون - وای (پلی‌اتیلن) می‌باشد. این کابل در زیر سطح زمین، داخل یا خارج ساختمان، و در کanal مورد استفاده قرار داد. به گونه‌ای است که در شبها و در سخت‌ترین شرایط کابلکشی نیز قابل نصب است.

۳-۸ اصول و روش‌های نصب کابل‌های فشار متوسط

۱-۳-۸

اصول و روش‌های زیر در هنگام نصب کابل فشار متوسط باید دقیقاً رعایت شود:

- ۱-۱-۳-۸ حداقل فاصله بین کابل‌های فشار ضعیف، یا فشار متوسط، و یا جریان ضعیف زیرزمینی از لوله‌های گاز، بخار، آب و سوخت باید برابر ۳۰ سانتیمتر باشد.
- ۲-۱-۳-۸ در مواردی که کابل با کابل دیگر (به خصوص کابل‌هایی با فشارهای متفاوت) با لوله‌های گاز و آب و غیره تقاطع داشته باشد باید از یک لوله محافظ با قطر متناسب با قطر کابل موردنظر و طول حداقل یک متر استفاده شده و کابل از داخل آن عبور داده شود. در این‌گونه موارد و یا هنگامی که کابل از زیر جاده و یا سطح سخت عبور می‌کند باید یک لوله محافظ اضافی خالی به منظور کابل‌کشی‌های آینده پیش‌بینی شود و در داخل آن یک رشته مفتول گالوانیزه نمره ۴ که طول آن در هر طرف یک متر بیش از طول لوله فوق‌الذکر باشد قرار داده شود. در محل ورود و خروج کابل از لوله باید کابل را به وسیله ریختن خاک کوییده در زیر آن محافظت کرد.
- ۳-۱-۳-۸ برای خواباندن کابلها باید از میزان درجه حرارتی که کابل می‌باشد تحت آن کشیده شود اطمینان حاصل نمود. اگر کابل قبل از خواباندن احتیاج به گرم کردن نداشته باشد باید میزان درجه حرارت بر حسب جدول ۲-۸ رعایت شود. به عنوان مثال کابل نوع پلاستیکی (P.V.C) باید در زمستان که درجه حرارت کمتر از صفر سانتیگراد است کابل‌کشی شود. در صورت سرد بودن می‌توان قبل از قرقره کابل را برای مدت حداقل ۷۲ ساعت در اتاق یا انباری که دمای آن از ۲۰ درجه سلسیوس کمتر نباشد قرار داد و یا با استفاده از وسایل مخصوص گرم کردن کابل آن را گرم نمود و سپس فوراً مورد استفاده قرار داده و خوابانید. روش دیگر برای گرم کردن کابل به غیر از حرارت دادن مستقیم عبارت است از اتصال آن به جریان برق و ایجاد حرارت به وسیله عبور برق از کابل مذکور.
- ۳-۲-۸ بدیهی است که پس از نصب کابل، درجه حرارت محیط می‌تواند به ۳۰° سانتیگراد هم برسد بدون آنکه به کابل صدمه‌ای بزند.
- ۴-۱-۳-۸ تغییر جهت کانال‌های کابلها باید به نحوی باشد که با شرایط مربوط به خم کردن کابلها (مندرج در این فصل) مطابقت کند. شمار کابل‌هایی که در داخل هر کانال نصب می‌شود باید چنان تعیین شود که بازدید و تعویض آن به سهولت امکان‌پذیر باشد.
- ۵-۱-۳-۸ حداقل تعداد کابل‌های داخل کanal، مثلاً و یا لوله باید به حدی باشد که کشیدن آن به سادگی امکان‌پذیر گردد. با توجه به این اصل توصیه می‌شود که قطر داخلی مجراء، کانال یا لوله مساوی یا بیشتر از ۲ برابر قطر کابل یا دسته کابل‌های کشیده شده در داخل آن باشد.
- ۶-۱-۳-۸ در مواردی که کابل از داخل تجهیزات یا تأسیسات فلزی عبور می‌کند، هر یک از سوراخها باید دارای انحنای‌های لازم با بوشن‌های مناسب باشد تا از ایجاد خراشیدگی در کابل جلوگیری به عمل آید.
- ۷-۱-۳-۸ در موقع نصب یا کشیدن کابل بهتر است تنش و کشش بر روی هادیها وارد شود و نه بر پوشش خارجی آن، توصیه می‌شود حتی امکان برای کشیدن و خواباندن کابلها از جوراب مخصوص کشیدن کابل^۱ و قرقره زیر کابل با فواصل مناسب استفاده شود.

کابلکشی با دستگاههای مخصوص باید با توجه به نیروی کشش مجاز کابل مورد نظر انجام شود.
فرمولهای نیروی کشش مجاز انواع کابلها در جدول ۴-۷ آرائه شده است.

۸-۱-۳-۸ به منظور خواباندن کابل‌های فشار متوسط در پیچها و خمها کافالها بایستی به زاویه خمش کابلها دقت لازم به عمل آید تا هیچ نوع خرابی به عایقها و پوششها کابل وارد نشود.

۹-۱-۳-۸ جز در موارد استثنایی که کارخانه سازنده کابل و یا شرایط محیط مقررات و مشخصات دیگری را ذکر کرده باشد به طور کلی در نصب ثابت کابلها حداقل شعاع داخلی خم مجاز برای کابل‌های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

الف - کابل‌های فشار متوسط با هادی مسی و مقطع مدور:

با زره سیمی، برای ولتاژ اسمی ۶ و ۱۰ کیلوولت، ۱۵ برابر قطر کابل و برای ولتاژ ۲۰ و ۳۰ کیلوولت، ۲۰ برابر قطر کابل.

با زره نوار فولادی، برای ولتاژ اسمی ۶ و ۱۰ کیلوولت، ۲۰ برابر قطر کابل و برای ولتاژ ۲۰ و ۳۰ کیلوولت، ۲۵ برابر قطر کابل.

ب - برای کابل‌های فشار متوسط با هادی مسی و قطاع^۱:

با زره سیمی، برای ولتاژ اسمی ۶ و ۱۰ کیلوولت، ۲۰ برابر قطر کابل و برای ولتاژ ۲۰ و ۳۰ کیلوولت، ۲۵ برابر قطر کابل.

با نوار فولادی، برای ولتاژ اسمی ۶ و ۱۰ کیلوولت، ۲۵ برابر قطر کابل و برای ولتاژ ۲۰ و ۳۰ کیلوولت، ۳۰ برابر قطر کابل.

پ - کابل‌های فشار متوسط با هادی آلومینیومی نوع زرهدار:

با سطح مقطع مدور، ۳۵ برابر قطر کابل.


با سطح مقطع قطاع، ۴۰ برابر قطر کابل.

جدول ۸ - ۲ حداقل درجه حرارت کابلکشی بدون گرم کردن کابل

درجه سانتیگراد	نوع کابل
۰	کابل کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با کاغذ آغشته معمولی یا بدون پوشش حفاظتی
+۵	کابل کاغذی با غلاف فلزی تا ۳۵ کیلوولت با یا بدون پوشش حفاظتی
۰	با پوشش پلاستیکی با غلاف P.V.C از یک تا ۳۵ کیلوولت با یا بدون پوشش حفاظتی
-۱۰	با عایق پلاستیکی و غلاف پلاستیکی تا ۵۰۰ ولت الف - با پوشش حفاظتی و بدون پوشش
-۷	ب - با عایق پلاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C با پوشش حفاظتی
-۱۵	با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C بدون غلاف حفاظتی با غلاف غیرفلزی
-۲۰	با عایق لاستیکی - غلاف سربی یا P.V.C بدون غلاف حفاظتی ولی با غلاف فلزی

۲-۳-۸ نصب کابل در داخل کانال خاکی

- ۱-۲-۳-۸** به منظور جلوگیری از فساد و زنگ زدگی کابلها، خاک محل کابلکشی باید از نظر دارابودن موادی همچون اسید، آهک، نمک، کلر و غیره، قبل از کابلکشی مورد آزمون قرار گیرد. در صورت نامساعد بودن نوع خاک، کابل مورد سفارش باید از نوع مقاوم در برابر عوامل ایجاد فساد و خوردگی موجود در آن انتخاب شود.
- ۲-۲-۳-۸** برای نصب کابلها در داخل کانال خاکی، ابتدا باید کانال موردنظر با ابعاد مشخص شده در نقشه مربوط حفر و کف آن کاملاً صاف (رگلاژ) شده و پس از حداقل ۱۰ سانتیمتر ماسه ریزی کابلها بر روی آن خوابانده شود و آنگاه، روی کابلها نیز با ۱۰ سانتیمتر ماسه نرم پوشانیده و یک نوار پلاستیکی خبردهنده که بر روی آن عبارت «توجه مسیر کابل» نوشته شده بر روی آن کشیده شود و سپس به منظور محافظت کابل یک ردیف آجر به عرض ۲۲ سانتیمتر، یا یک ردیف بلوك سیمانی، بر روی نوار مزبور چیده و سپس روی آن خاکریزی و کوپیده شود.
- ۳-۲-۳-۸** عرض کانال حفر شده به منظور نصب کابلهای زیرزمینی بستگی به تعداد کابلهایی خواهد داشت که در مجاورت هم قرار می‌گیرد. همچنین عمق کابل از سطح زمین بستگی به تعداد کابلهایی دارد که روی یکدیگر قرار گیرد. معدالک فاصله بالاترین کابل فشار متوسط در زیرزمین تا سطح تمام شده پیاده رو نباید از یک متر کمتر و در زیرسطح خیابان نباید از ۱/۲۰ متر کمتر باشد.
- ۴-۲-۳-۸** اگر تعداد کابلهای مورد لزوم برای نصب در داخل کانال زیرزمینی زیاد باشد بهتر است به جای قرار دادن کابلها بر روی یکدیگر، کابلها پهلوی هم کشیده شود. حداقل فاصله کابلهای زیرزمینی از یکدیگر در صورتی که دو کابل هم ولتاژ باشد باید برابر ۱۰ سانتیمتر و در صورتی که یک کابل، کابل فشار ضعیف و دیگری کابل فشار متوسط یا کابل جریان ضعیف (دو کابل مجاور با ولتاژهای متفاوت) باشد باید ۳۰ سانتیمتر درنظر گرفته شود. (منظور از فاصله دو کابل فاصله هوایی بین آن دو می‌باشد). در مواردی که چند کابل به موازات یکدیگر کشیده می‌شود باید ضمن رعایت فواصل مجاز، تمامی سطح کابلها با آجر پوشیده شده و در مورد کابلهای جانبی، حداقل نصف آجر از مرکز کابل به سمت خارج قرار گیرد.
- ۵-۲-۳-۸** جزئیات و ابعاد کانال خاکی و فاصله بین کابلها در شکل ۱-۸ نشان داده شده است.
- ۶-۲-۳-۸** در محلهایی که کابل از زیر جاده و یا سطح سخت عبور می‌کند باید یک یا چند لوله محافظت از جنس پلاستیک سخت، سیمان ازبست، سیمان یا فولاد، در عمق حداقل ۱/۲۰ متر از سطح جاده و یا سطح سخت قرار گرفته و کابلها از داخل آن بگذرد. قطر داخل لوله‌ها باید حداقل ۱/۵ برابر قطر خارجی کابل مربوط باشد. در محلهای ورود و خروج کابل از داخل لوله، باید برای حفاظت کابل در برابر ساییدگی ناشی از تماس بالله لوله نوعی بالشتک برای آن درنظر گرفت (شکل ۲-۸).
- ۷-۲-۳-۸** در مواردی که کابل فشار ضعیف و کابل فشار متوسط در یک کانال خاکی زیرزمینی قرار می‌گیرد باید کانال به شکل پله‌ای (دو بستر متفاوت) حفر و کابل فشار متوسط در بستر پایینی و کابل فشار ضعیف در بستر بالایی خوابانده شود. بدیهی است کلیه اصول و روش‌های مربوط به نصب کابلهای فشار ضعیف و متوسط در مورد هر کدام از کابلهای مذکور باید دقیقاً رعایت شود.
- ۸-۲-۳-۸** مسیر کابلکشی باید به نحوی علامت‌گذاری شود که در صورت کندوکاو بعدی، محل آن دقیقاً مشخص باشد.
- ۹-۲-۳-۸** پیمانکار موظف است که قبل از شروع به حفر و کندن کانال خاکی کلیه نقشه‌های تأسیساتی اجرا شده قبلی در محوطه عملیات خود را از دستگاههای اجرایی مربوطه دریافت و با توجه به آن اقدام به حفر کانال

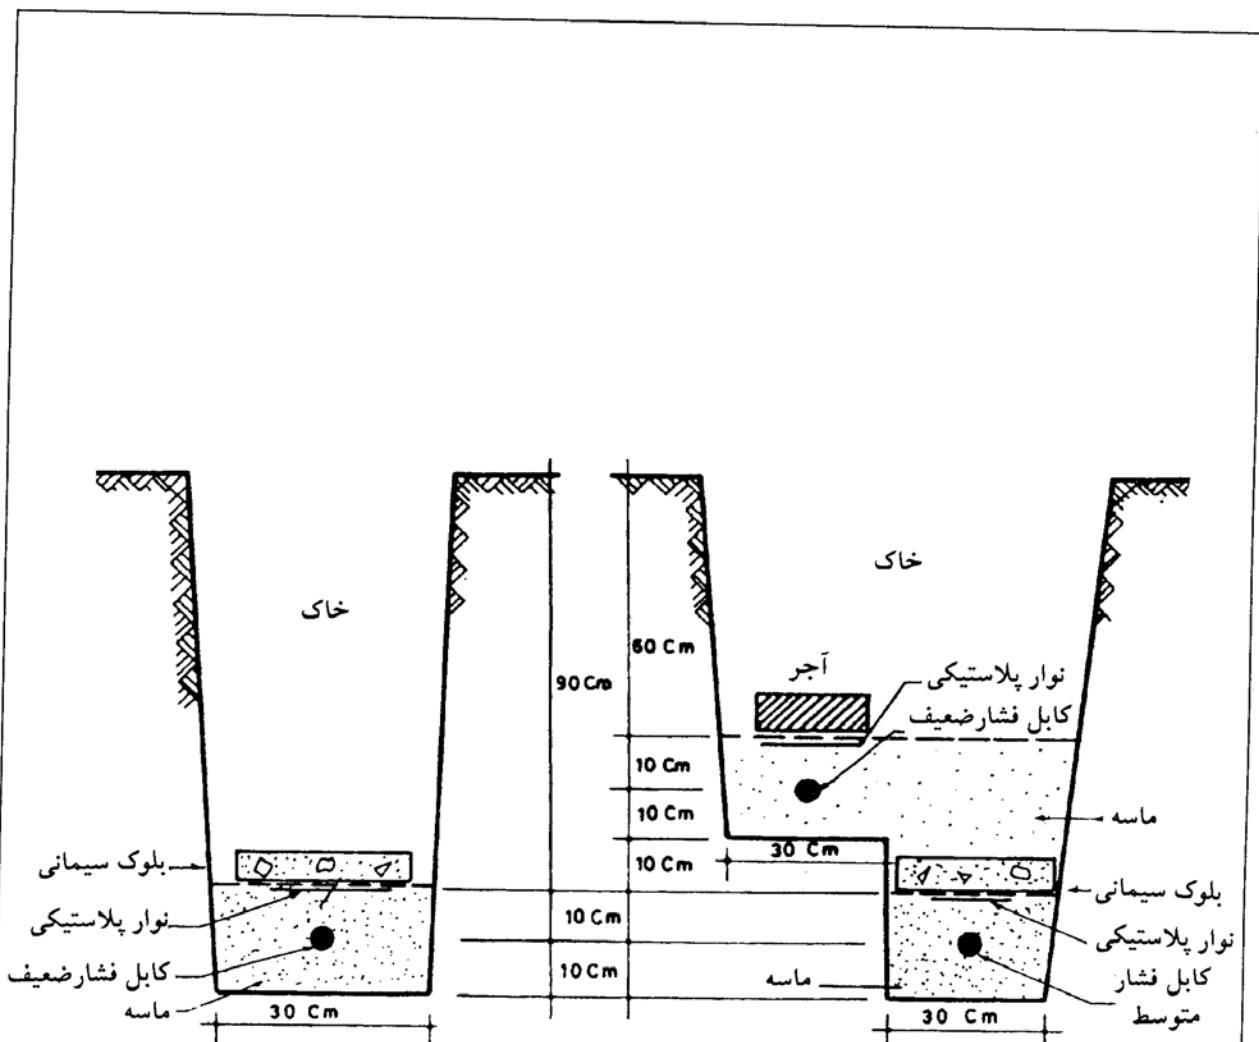

جزئیات کanal خاکی تیپ برای نصب
کابل فشار متوسط در یک ردیف افقی


جزئیات کanal خاکی مشترک تیپ برای نصب
کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف

جدول ابعاد کانالهای خاکی بر حسب تعداد و نوع استقرار کابل‌های فشار متوسط

نصب کابلها در یک ردیف افقی					نوع استقرار کابلها
تعداد کل کابل‌های نصب شده					تعداد کل کابل‌های نصب شده
عرض بستن کanal cm					عرض بستن کanal cm
عمق کanal در پیاده رو cm					عمق کanal در پیاده رو cm
عمق کanal در خیابان cm					عمق کanal در خیابان cm

شکل ۱-۸

جزئیات نصب کابل در کanal خاکی

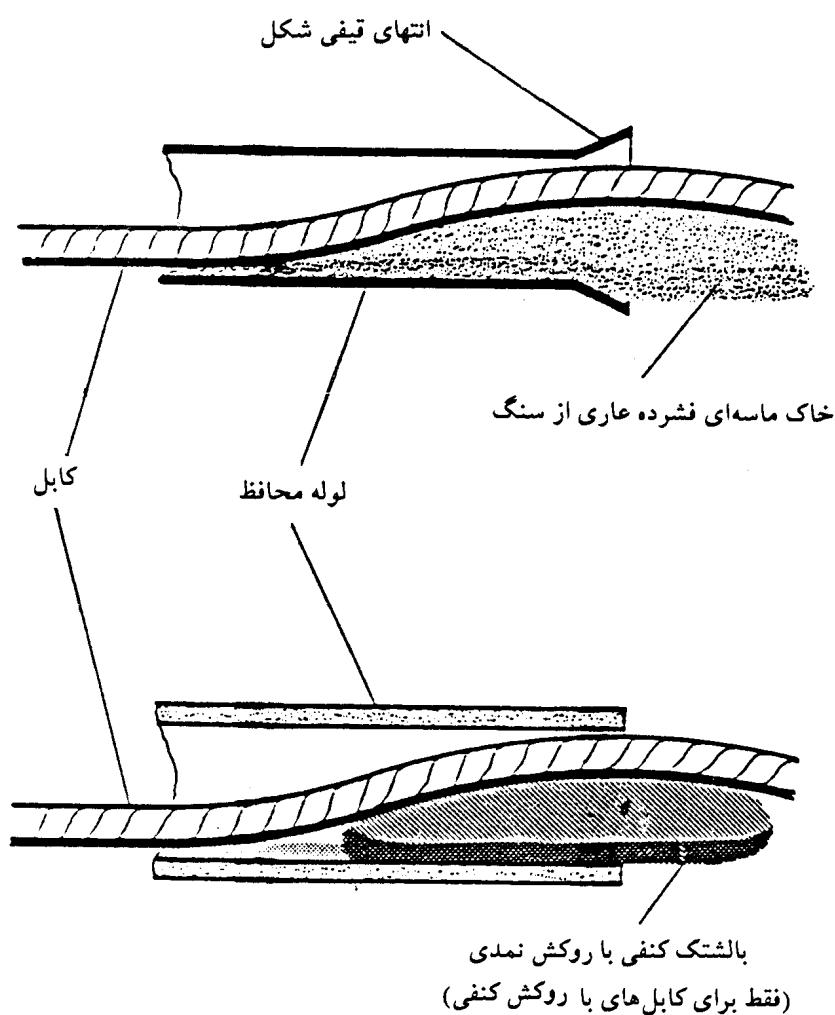

شکل ۸ - ۲ حفاظت کابل در مدخل ورودی لوله

نماید به طوری که هیچ‌گونه لطمہ‌ای به تأسیسات موجود وارد نشود.

۱۰-۲-۳-۸ هنگام حفر کanal زیرزمینی برای نصب کابلها، باید اسفالت یا سیمان یا پوشش کنده شده در یک سمت گودال در فاصله حداقل یک متری اباشته شود تا هرگونه فعالیت آزاد برای خواباندن کابل امکان داشته باشد. همچنین، سایر مواد خاکبرداری شده (یعنی خاک و غیره) در سمت دیگر گودال و در فاصله حداقل $\frac{3}{10}$ متری اباشته شود تا کارگران از لغزش و افتادن در گودال در امان باشند.

۱۱-۲-۳-۸ در مواردی که به منظور خواباندن کابلها قسمتی از جاده اسفالته یا پیاده‌رو باید خاکبرداری شود پیمانکار موظف است پس از تکمیل کار کابلکشی جاده اسفالته یا پیاده‌رو را تعمیر و به حالت اول برگرداند.

۳-۳-۸ نصب کابل در داخل کanal پیش‌ساخته^۱

۱-۳-۳-۸ کانالهای پیش‌ساخته کابلکشی ممکن است به صورت آدم رو یا معمولی، از آجر با اندود سیمان، و یا بتونی ساخته شود.

۲-۳-۳-۸ به منظور دفع آبهایی که ممکن است در کف کانالهای پیش‌ساخته جمع شود، باید کف‌شورهای مناسبی که به سیستم فاضلاب یا چاه جذب آب متصل باشد در فواصل حداقل 40 متری از یکدیگر پیش‌بینی و نصب شود.

۳-۳-۳-۸ برای هدایت آبهای احتمالی، کف کانالهای پیش‌ساخته شده بایستی دارای شیبی برابر نیم الی یک درصد در جهت کف‌شورهای پیش‌بینی شده باشد.


۴-۳-۳-۸ به منظور پرهیز از تماس مستقیم کابلها با کف کanal پیش‌ساخته شده معمولی باید در کف کanal در فواصلی حداقل برابر با 60 سانتیمتر از لوله گالوانیزه و یا پروفیل ناوданی (آلومینیومی یا گالوانیزه) و یا چوب فشرده شده با ارتفاع 10 سانتیمتر از کف کanal پیش‌بینی و نصب و سپس کابلها روی اتكاهای مذکور خوابانده شود.

۵-۳-۳-۸ کانالهای پیش‌ساخته شده معمولی در موتورخانه‌ها، پستهای برق، اطاق و یا سالنهای مولد برق و غیره باید دارای درپوشاهای قابل برداشت از آهن آجدار با دستگیره مناسب در تمام طول کanal باشد.

۶-۳-۳-۸ برای نصب کابل در کانالهای پیش‌ساخته شده آدم رو بایستی از قطعات پیش‌ساخته گالوانیزه با نصب مجرا همراه با بستهای طپانچه‌ای استفاده شود و یا این‌که همزمان با ساخت کanal در تمام طول دیواره کanal و در فواصل حداقل هر 2 متر ، یک عدد پروفیل ناوданی به عرض 10 سانتیمتر و به طول برابر با ارتفاع کanal (از کف تا زیر سقف کanal) پیش‌بینی و نصب شود تا بعداً متناسب با نوع و تعداد کابلها مورد نیاز، اسکلت کابلکشی، بازوها، نگاهدارندها و سینی کابل را بتوان بدون تخریب روی ناوданهای مذکور نصب نمود.


۷-۳-۳-۸ برای نصب کابل در کانالهای آدم رو باید در بالاترین قسمت اسکلت‌بندی نصب کابلها (شکل ۳-۸) و یا بازویندی نصب کابلها (شکل ۴-۸) دو عدد نبشی به طور موازی در سطح افقی یا عمودی قرار داده شده و بازوهای اتكای کابل که حداقل فواصل آن باید 70 سانتیمتر باشد بین دو نبشی مذکور نصب (خطوط منقطع در شکل‌های ۸-۳ و ۸-۴) و با استفاده از بستهای دو تکه مخصوص فیبری یا چوبی، کابلها مذکور روی بازوهای اتكاء خوابانده و نصب شود.

۱- منظور از کanal پیش‌ساخته یا پیش ساخته شده، کانالهایی است که قبل از کابلکشی ساخته شده است.

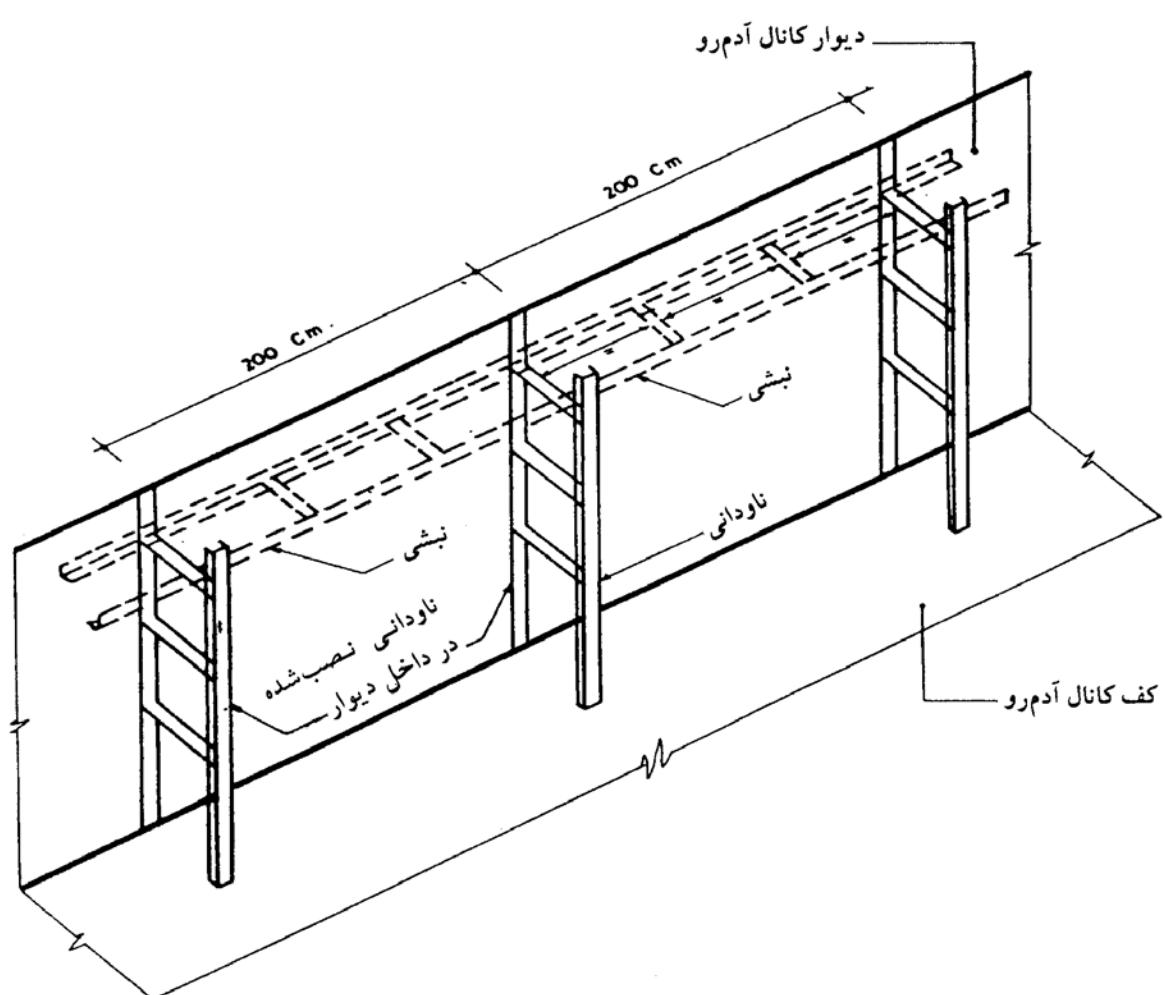

جزییات تیپ اسکله‌بندی نصب کابل در داخل کانالهای آدمرو

شکل ۳-۸

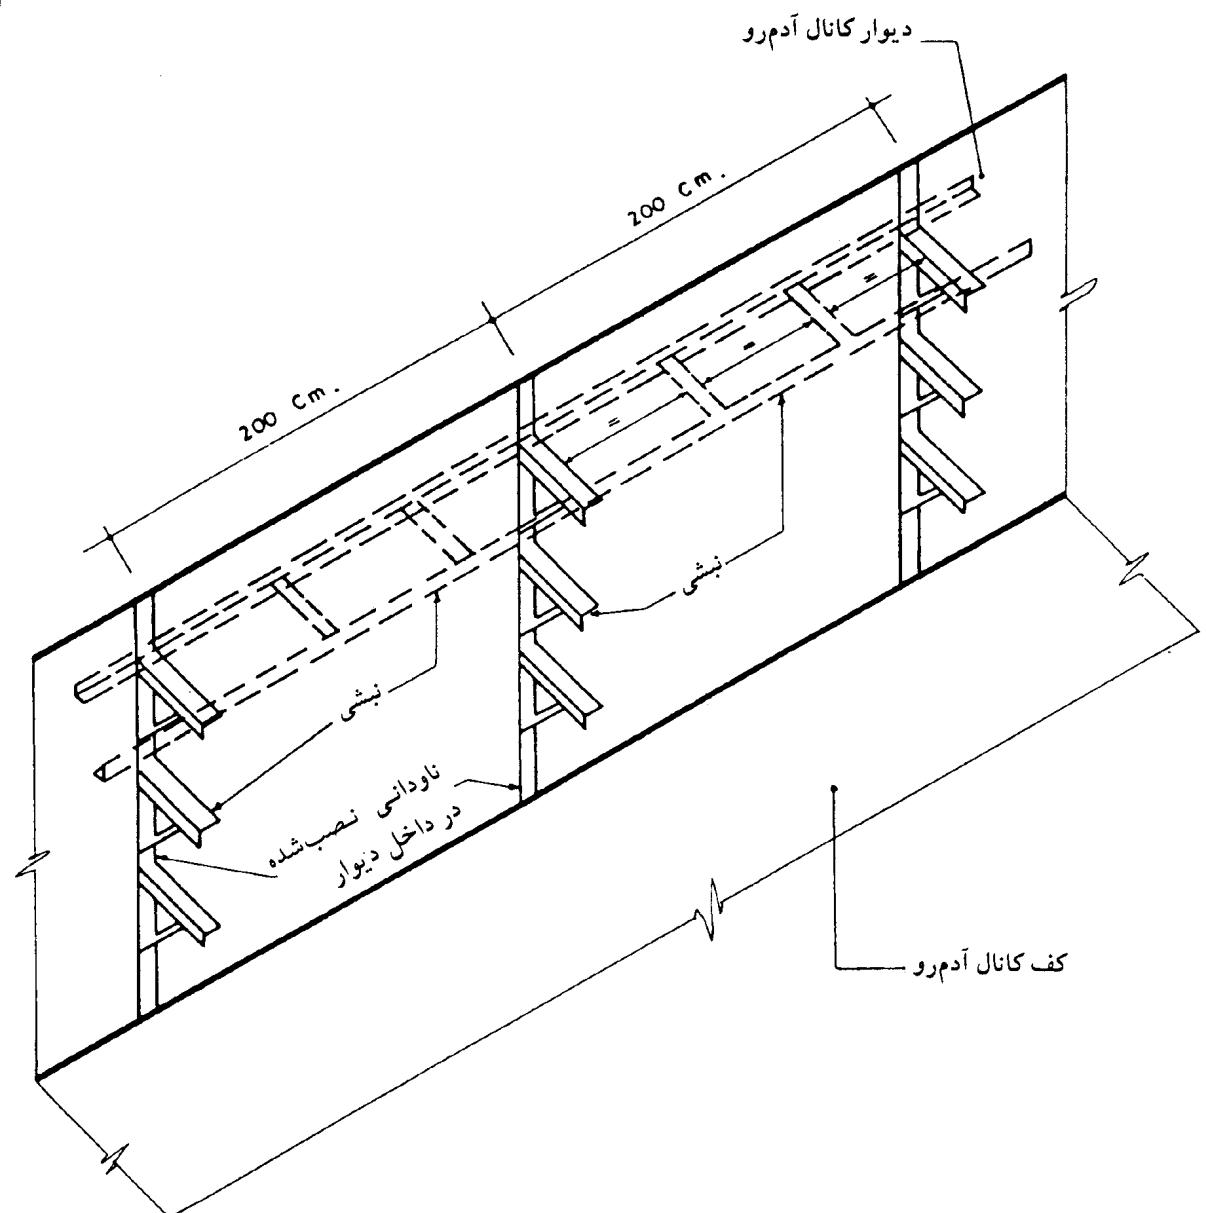

جزئیات تیپ بازوبندی نصب کابل در داخل کانالهای آدم رو

شکل ۴-۸

- ۸-۳-۳-۸** اسکلت و بازوهای نصب کابل باید از لحاظ الکتریکی کاملاً به یکدیگر متصل بوده و با یک رشته سیم مسی لخت، با حداقل سطح مقطع ۷۵ میلیمتر مربع، لااقل از سه نقطه به سیستم اتصال زمین متصل شود.
- ۹-۳-۳-۸** کلیه کانالهای پیش ساخته آدمرو باید دارای سیستم روشنایی مناسب و پریزهای برق در فواصل ۶ متر از یکدیگر باشد. همچنین در این نوع کانالها به منظور تماس با خارج کanal، در صورت امکان و چنانچه ضروری باشد، پریزهای تلفن باید در فواصل ۲۰ متر از یکدیگر نصب شود.
- ۱۰-۳-۳-۸** در مواردی که کانالهای پیش ساخته آدمرو علاوه بر این که به منظور نصب کابلها برق مورد استفاده قرار می گیرد برای لوله کشی تأسیسات مکانیکی و غیره نیز به کار رود باید حتی الامکان در یک دیواره تأسیسات برقی و در دیواره مقابله آن تأسیسات دیگر نصب شود. در صورتی که امکان نصب به طریق فوق نباشد باید حداقل تأسیسات مذکور در دو ارتفاع متفاوت و مستقل و جدا از هم نصب گردد، به طوری که تأسیسات برقی در ارتفاع بالاتر از تأسیسات مکانیکی قرار داشته باشد.

۴-۸ کابلشوها، سرکابلها و مفصلها

۱-۴-۸ کابلشوها

- ۱-۱-۴-۸** اتصال هادیهای کابلها فشار متوسط به تجهیزات الکتریکی از قبیل سکسیونر، دیژنکتور، فیوز، ترانسفورماتور و غیره باید با استفاده از کابلشوها مسی استاندارد شده از نوع پرسی انجام شود.

۲-۴-۸ سرکابلها

- ۱-۲-۴-۸** هنگام انتخاب سرکابلها باید دقیق شود که مشخصات الکتریکی آن با مشخصات کابل مورد استفاده یکسان باشد.
- ۲-۲-۴-۸** ابتدا و انتهای کلیه کابلهایی که به کابل هوایی، سکسیونر، دیژنکتور، فیوز، ترانسفورماتور و غیره متصل می شود باید به وسیله سرکابل مناسب مسدود شود.
- ۳-۲-۴-۸** در موقع انتخاب سرکابل باید به نوع کابل (یک سیمه، کمربندی، سه غلافه و غیره) و مکان نصب (در داخل ساختمان یا فضای آزاد) توجه شده و عوامل مذکور در نظر گرفته شود.
- ۴-۲-۴-۸** سرکابلها باید طوری اتصال یابد که از نفوذ رطوبت هوا در کابل و همچنین از خارج شدن روغن و مواد مذاب درون کابل جلوگیری شود.

۵-۲-۴-۸ موارد کاربرد سرکابلها

الف - سرکابل داخلی پروتولین از نوع FEB باید برای کابلهای NYFGbY سه فاز با ولتاژ اسمی ۶ کیلوولت استفاده شود.

ب - سرکابل داخلی پروتولین نوع JXY-2Y باید برای کابلهای N2SY و N2XSY یک فاز و سه فاز با ولتاژ اسمی ۱۰ کیلوولت و یا یک فاز با ولتاژ اسمی ۲۰ و ۳۰ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.

پ - سرکابل داخلی از نوع EOVS باید برای کابلهای نوع NKBA و NKBY سه فاز با ولتاژ اسمی ۱۰ کیلوولت و سرکابل داخلی از نوع EOD باید برای کابلهای نوع NEKBA، NHKBA،

NEKBY، NEKEBY، NEKEBA سه‌فاز با ولتاژ اسمی ۲۰ و ۳۰ کیلوولت مورد استفاده قرار

گیرد.

ت - سرکابل فضای آزاد پروتولین از نوع PEPR باید برای کابل NYFGbY سه‌فاز با ولتاژ اسمی ۶ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.

ث - سرکابل فضای آزاد پروتولین از نوع JXYR باید برای کابل NYSEY سه‌فاز با ولتاژ اسمی ۱۰ کیلوولت استفاده شود.

ج - سرکابل فضای آزاد با عایق‌های چینی از نوع FEP برای کابلهای N2XS2Y و N2SY، یک‌فاز و سه‌فاز با ولتاژ اسمی ۱۰ کیلوولت باید مورد استفاده قرار گیرد.

چ - سرکابل فضای آزاد با عایق‌های چینی از نوع FEL-2Y باید برای کابلهای N2XS2Y و N2SY یک‌فاز با ولتاژ اسمی ۲۰ و ۳۰ کیلوولت استفاده شود.

ح - سرکابل فضای آزاد با عایق‌های چینی از نوع FFN باید برای کابلهای NKBA و NKBY سه‌فاز با ولتاژ اسمی ۱۰ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.

خ - سرکابل فضای آزاد با عایق‌های شبیه‌ای از نوع FDM باید برای کابلهای NEKBY، NEKEBY، NHKBA، NEKBA، NEKEBA سه‌فاز با ولتاژ اسمی ۲۰ و ۳۰ کیلوولت به کار رود.

د - سرکابلهای داخلی از انواع JKK، JAES و JXY-2Y باید برای کابلهای زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- کابل از نوع N2XS2Y یک هسته با ولتاژ اسمی ۱۰/۲۰، ۶/۱۲ و ۱۸/۳۰ کیلوولت.

- کابل از نوع 2XSEYFY سه هسته با ولتاژ اسمی ۱۰/۱۵، ۶/۱۲ و ۸/۷ و ۲۰/۲۰ کیلوولت.

- کابل از نوع 2XS2Y یک هسته با ولتاژ اسمی ۱۵/۷ و ۸/۷ و ۲۰/۲۵ کیلوولت.

ذ - سرکابل فضای آزاد از نوع FEP باید برای کابلهای 2XSEYFY سه هسته با ولتاژ اسمی ۱۰/۶، ۱۵/۸ و ۲۰/۲۰ کیلوولت و نیز کابل N2XS2Y یک هسته با ولتاژ ۱۰/۶ کیلوولت به کار رود.

ر - سرکابل فضای آزاد از نوع FEL-2Y باید برای کابلهای N2X2Y یک هسته با ولتاژ اسمی ۱۲/۲۰ و ۱۸/۳۰ کیلوولت و نیز کابلهای 2XS2Y یک هسته با ولتاژ اسمی ۱۵/۸/۷ و ۲۰/۲/۳۵ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.

ز - سرکابل فشاری داخلی از نوع IAE10 باید برای کابلهای دارای ولتاژ اسمی (۱۰) ۶/۱۰ کیلوولت، با عایق‌بندی پی-وی-سی، یک هسته مانند NYSEY و سه هسته مانند N(A)2XS(F)2Y و N(A)2XS2Y مورد استفاده قرار گیرد.

س - سرکابلهای فشاری داخلی از انواع IAE20 و IAE30 باید برای کابلهای دارای ولتاژ اسمی (۲۴) ۱۲/۲۰ و (۳۶) ۱۸/۳۰ کیلوولت، یک هسته، با عایق‌بندی پلیمری به کار رود.

ش - سرکابلهای فشاری فضای آزاد از انواع FAE10 و FAE20 باید برای کابلهای یک هسته، دارای عایق‌بندی پلیمری، با ولتاژ اسمی (۱۲) ۱۰/۶ کیلوولت مانند N(A)2XS2Y و با ولتاژ اسمی (۲۴) ۱۲/۲۰ کیلوولت مانند N(A)2XS2Y به کار رود.

ص - سرکابلهای فشاری فضای آزاد FAL با ایزولاتور چینی باید برای کابلهای یک هسته با عایق‌بندی

پلیمری و ولتاژ اسمی (۲۴) ۱۲ / ۲۰ کیلوولت مانند N(A)2XS2Y و N(A)2XSY مورد استفاده قرار گیرد.

ض - سر کابل‌های قابل انعطاف حرارتی (Heat-Shrinkable) از نوع داخلی GHKI و فضای آزاد از نوع GHKF باید برای کابل‌های دارای عایق‌بندی پلاستیکی، یک هسته و سه هسته با ولتاژ اسمی (۷/۲) ۱۸ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.

ط - سر کابل‌های قابل انعطاف حرارتی داخلی از نوع GHMI و فضای آزاد از نوع GHMF باید برای کابل‌های دارای ولتاژ اسمی (۷/۲) ۱۵ / ۶ / ۳ کیلوولت، یک هسته با عایق‌بندی کاغذی، و سه هسته با عایق‌بندی کاغذی کمربندی و مسلح مورد استفاده قرار گیرد.

۳-۴-۸ مفصلها

۱-۳-۴-۸ به منظور حفاظت کامل کابل‌ها در محل اتصال به یکدیگر باید از مفصل‌های کابل استفاده شود تا بتوان محل اتصال مورد نظر را از رطوبت و نیروهای مکانیکی محفوظ نگاهداشت.

۲-۳-۴-۸ مفصل کابل باید در برابر نیروی کششی حفاظت شود، بنابراین مفصل نباید در امتداد کابل قرار گیرد بلکه محورهای کابل و مفصل باید در حدود نیم و یا یک متر از یکدیگر فاصله داشته باشد.

۳-۳-۴-۸ روش مفصل بستن کابل باید برابر دستورالعملهای مندرج در نشریات استاندارد وزارت نیرو یا تولیدکننده کابل انجام شود.

۴-۳-۴-۸ انتخاب نوع مفصل بستگی به ساختمان کابل یا کابل‌های مورد اتصال، ولتاژ سیستم، تعداد رشته‌ها و روش نصب کابل دارد.

۵-۳-۴-۸ مفصل مستقیم با لوله انعطاف‌پذیر حرارتی^۱ (DIN VDE 0278)، WPS

این نوع مفصل دارای یک پوشش حفاظت‌دار^۲ شامل نوارهای هادی و عایق مخصوص^۳ می‌باشد که حفاظت تماس با استفاده از یک شبکه مسی و حفاظت رطوبی و استحکام مکانیکی به وسیله یک لوله انعطاف‌پذیر حرارتی با پوشش داخلی از مواد درزگیر تأمین می‌شود.

مفصل‌های WPS10، WPS20 و WPS30 باید برای اتصال کابل‌های یک هسته با عایق‌بندی پلاستیکی و به ترتیب ولتاژ‌های اسمی (۱۲) ۱۰ / ۶ کیلوولت، (۲۴) ۱۲ / ۲۰ کیلوولت و (۳۶) ۱۸ / ۳۰ کیلوولت به یکدیگر مورد استفاده قرار گیرد. این‌گونه مفصلها ممکن است در زیر سطح زمین، در هوا و در آب به کار برده شود.

۶-۳-۴-۸ مفصل مستقیم پروتولین از نوع PV (با پروتولین ۸۰ و پروتولین ۵۱)

این نوع مفصل عمدتاً شامل یک قالب پلاستیکی دو تکه و مقدار متناسبی از ماده رزین ریختگی است. مفصل PV با پروتولین ۸۰ مطابق بخش‌های ۱ و ۲ و ۱۳ از استاندارد DIN VDE 0278 ساخته شده است و باید برای کابل‌های پلیمری، پلیمری مسلح یا دارای غلاف سربی و کابل‌های کترل با ولتاژ اسمی (۱) ۱ / ۶ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد.

مفصل PV با پروتولین ۵۱ برابر بخش یک از استاندارد DIN VDE 0291 ساخته شده است و باید برای کابلهای زمینی معدنی با ولتاژ (۱/۱)۶/۰ کیلوولت و (۷/۲)۶/۳ کیلوولت و همچنین کابلهای پلیمری مانند NYFGY با ولتاژ اسمی (۲/۶)۶/۳ کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد. این نوع مفصلها را ممکن است در زیر سطح زمین، در آب و در هوای کار برد.

۷-۳-۴-۸ مفصل مستقیم از نوع WP (DIN VDE 0278)

در این نوع مفصل لایه‌های هادی و عایق کابل در محل اتصال با نوارهای مخصوص پوشیده می‌شود و بدین ترتیب یک اتصال حفاظت‌دار به وجود می‌آید که در یک لوله پلاستیکی پرشده از پروتولین قرار می‌گیرد.

مفصل WP10 باید برای کابلهای دارای عایق‌بندی پلاستیکی با ولتاژ اسمی (۱۲)۱۰/۶ کیلوولت، یک هسته و سه هسته استفاده شود. مفصلهای WP20 و WP30 باید برای کابلهای یک هسته عایق پلاستیکی با ولتاژ اسمی (۳۶)۲۰/۱۲ کیلوولت و (۳۶)۳۰/۱۸ کیلوولت به کار رود. این نوع مفصلها را ممکن است در زیر سطح زمین، در آب و در هوای مورد استفاده قرار داد.

۸-۳-۴-۸ مفصل مستقیم انتقالی از نوع UMP (DIN VDE 0278)

این نوع مفصل دارای محفظه چدنی دو تکه‌ای است که با ماده پروتولین پر می‌شود. محفظه مزبور حفاظت تماسی و استحکام موردنیاز در برابر عوامل خارجی را تأمین می‌کند. مفصل نامبرده باید برای اتصال کابلهای پلیمری با کابلهای عایق‌بندی شده با کاغذ اشباع شده با ولتاژ (۱۲)۱۰/۶ کیلوولت به کار رود. در این نوع مفصل برای جلوگیری از حرکت مواد روان درون کابلهای کاغذی از نوارهای عایق‌بندی مخصوص در ارتباط با لوله انعطاف‌پذیر حرارتی و دو راهه اتصال فشاری با جداره حاصل استفاده می‌شود و مفصل باید قدری پایین‌تر از کابل نصب شود.

۹-۳-۴-۸ مفصلهای انتقالی SM-WP و SM-WPS (DIN VDE 0278)

در این نوع مفصلها هر هادی دارای یک پوشش محافظه^۱ می‌باشد که از نظر مکانیکی به وسیله یک لوله پلاستیکی حاوی رزین ریختگی پروتولین (در مورد مفصل SM-WP) یا با یک لوله انعطاف‌پذیر حرارتی (در مورد مفصل SM-WPS) محافظت می‌شود. محفظه چدنی خارجی نیز با ماده SP پر می‌گردد. برای جلوگیری از کم شدن مواد روان در انتهای کابل، مفصل باید در محلی پایین‌تر از کابل قرار گیرد. اتصالات فشاری با جداره جدا کننده نیز مانع از اثر مواد مزبور بر طرفی که کابل پلاستیکی قرار دارد می‌گردد. این نوع مفصلها باید برای اتصال کابلهای سه هسته عایق‌بندی شده با کاغذ اشباع شده با یک غلاف سریع و سه کابل یک هسته پلیمری با ولتاژ اسمی (۳۶)۲۰/۱۲ کیلوولت و (۳۶)۳۰/۱۸ کیلوولت مانند NA2XS(F)2Y و NA2XSY N2XSY به کار برده شود.

۱۰-۳-۴-۸ مفصل مستقیم از نوع AMS (DIN VDE 0278)

این نوع مفصل دارای بدنه عایق‌بندی شده از جنس لاستیک سیلیکون با حفاظ خارجی استاتیک و عناصر

کنترلی یکپارچه می‌باشد. در این نوع مفصل برای هر مقطع کابل یک بدن عایق‌بندی شده و یک دوراهه اتصال فشاری ویژه وجود دارد و حفاظت در برابر تماس با استفاده از نوار مسی و سیمهای حفاظتی مسی تأمین می‌شود. حفاظت در برابر نفوذ آب و رطوبت نیز به وسیله یک لوله ضخیم از نوع انعطاف‌پذیر حرارتی و ماده درزگیر ترمoplastیک تأمین می‌گردد. این نوع مفصل باید برای اتصال کابل‌های پلیمری یک هسته با ولتاژهای (۱۰) / (۱۲) کیلوولت و (۲۰) / (۲۴) کیلوولت مورد استفاده قرار گیرد. مفصلهای نامبرده را ممکن است در زیرزمین، در آب و در هوا مورد بهره‌برداری قرار داد.

۵-۸ نشانه‌های الکتریکی کابل‌های فشار متوسط در جدول ۳-۸ ارائه شده است.

جدول ۸-۳ نشانه‌های الکتریکی کابل‌های فشار متوسط

نشانه	شرح
	نصب کابل به صورت روکار روی دیوار و یا سقف
	نصب کابل روی سینی کابل و یا راک
	نصب کابل به صورت آویز
	نصب کابل در کanal خاکی
	کابل زیرآبی
	نشان‌دهنده تعداد و سطح مقطع اسمی کابل
	سر کابل
	جعبه مفصل ساده
	جعبه مفصل سه‌راهی (انشعاب)
	جعبه مفصل چهارراهی (انشعاب)

۹ فصل

مولدهای برق

۱-۹ کلیات و تعاریف

۱-۹

۱-۱-۹ سیستم برق اضطراری

۱-۹

سیستمی است که در موقع قطع جریان برق عادی با استفاده از یک یا چند مولد برق (معمولاً موتور دیزل و ژنراتور) یا مجموعه‌ای از باتریها در موارد مجاز، نیروی برق مورد نیاز بخشاهای معینی از ساختمان یا مجموعه را تأمین نماید. این‌گونه سیستمهای با توجه به نوع کاربرد ممکن است با راهاندازی دستی، خودکار، با وقهه کوتاه یا بدون وقهه باشد.

۲-۱-۹ سیستم برق بدون وقهه (UPS)

۲-۹

سیستمی است که نیروی برق متناوب اولیه را در برابر هرگونه قطع جریان و نوسانات ولتاژ و فرکانس حفاظت می‌کند.

۳-۱-۹ طبقه‌بندی

۳-۹

به‌طور کلی مولدهای برق (دیزل - ژنراتور) به‌اعتبار نوع کاربرد و زمان بهره‌برداری به‌شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود:

الف - نوع کاربرد: مولدهای برق ممکن است برای تولید برق اصلی به عنوان مولد برق دائمی، یا به صورت موازی با شبکه برق اصلی، و یا به منظور تولید نیروی برق اضطراری مورد استفاده قرار گیرد.

ب - زمان بهره‌برداری: مولدهای برق ممکن است برای بهره‌برداری مدت محدود و یا نامحدود طراحی و ساخته شود.

۴-۱-۹ مطالب مندرج در این فصل شامل مشخصات فنی لازم برای تهیه و نصب دستگاه کامل مولد برق دائمی یا اضطراری به‌همراه کلیه منضیمات و متعلقات مربوطه می‌باشد.

۵-۱-۹ دستگاه موردنظر باید مستقل از سیستم نیروی برق اصلی (برق شهر) عمل نموده و در عین حال بتوان آن را بدون هیچ مشکلی و با پایداری مطلق با برق اصلی به صورت موازی مورد استفاده قرار داد.

۶-۱-۹ کلیه وسایل، لوازم و تجهیزات مورد استفاده در مولدهای برق دائمی یا اضطراری باید برابر

استانداردهای آی-ای-سی یا یکی از استانداردهای معتبر جهانی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۷۱-۹ میزان حفاظت افراد در برابر تماس با قسمتهای برقدار یا متتحرک و همچنین درجه حفاظت دستگاه در برابر ورود آب و اجسام صلب خارجی به داخل آن باید براساس طبقه‌بندی و توصیه‌های مندرج در جدیدترین نشریات کمیسیون بین‌المللی الکترووتکنیک که در زمان تهیه این مشخصات فنی نشریه IEC-34-5، قسمت پنجم «طبقه‌بندی درجه حفاظت برای بدنه خارجی ماشینهای دوار» می‌باشد تعیین و مشخص شود. برای سهولت مراجعه، طبقه‌بندی IEC براساس نشریه IEC ۳۴-۵ آن در پیوست ۱ ارائه شده است.

رقم مشخصه اول IP که در جدول ۹-۲ بیان شده است شامل دو نوع حفاظت به شرح زیر می‌باشد:

الف - حفاظت اشخاص در برابر تماس یا نزدیک شدن با قسمتهای برقدار یا متتحرک در داخل دستگاه که شامل تماس غیرمستقیم به وسیله دخول ابزار و غیره نیز می‌باشد.

ب - حفاظت خود دستگاه در برابر ورود اجسام خارجی جامد مانند ابزار، گرد و خاک و غیره.

رقم مشخصه دوم IP حفاظت در برابر ورود قطرات مایعات مانند آب است که در جدول ۹-۳ درج شده است.

۸-۱-۹ موتور دیزل، ژنراتور و تابلوی برق هر کدام باید دارای یک صفحه یا پلاک ماندگار شامل نام و آدرس سازنده، تاریخ ساخت، شماره سریال و مشخصات پارامترهای فنی اصلی مربوطه بهدو زبان فارسی و انگلیسی باشد.

۹-۱-۹ موتور و ژنراتور باید به طور کامل توسط کارخانه سازنده روی شاسی یک پارچه و به طور مستقیم و یا به وسیله اتصال قابل انعطاف بهم کوپله شده باشد. ماده به کار رفته برای اتصال قابل انعطاف باید در برابر هیدروکربنها مقاوم باشد تا روغن و سوخت آن را از بین نبرد. همچنین دستگاه مذکور باید دارای محافظ کوپلینگ و لرزه‌گیرهای مناسب باشد.

۱۰-۱-۹ افزایش یا کاهش میزان بار موتور نباید موجب خوردگی در یاتاقان ژنراتور شود.

۱۱-۱-۹ پس از کوپله شدن موتور و ژنراتور به صورت مستقیم، ژنراتور باید نیروی میلنگ را بدون اعمال نیروهای مخالف مکانیکی و الکتریکی پیدیرد.

۱۲-۱-۹ دفترچه حاوی دستورالعملهای مربوط به راه اندازی، کار، نگهداری و تعمیرات دستگاهها باید حداقل در دو جلد بهدو زبان فارسی و انگلیسی براساس کاتالوگ‌های کارخانه سازنده تهیه و تدوین شود.

۱۳-۱-۹ وسایل و لوازم یدکی موردنیاز باید طبق فهرست کارخانه سازنده و تأیید مشاور حداقل برای مدت دو سال پیش‌بینی و تأمین شود.

۲-۹ موارد استفاده از نیروی برق اضطراری و سیستم برق بدون وقفه

۱-۲-۹ در موارد زیر، برای تأمین مصارف اضطراری و ایمنی، باید نیروی برق به کمک مولداتی که معمولاً نیروی محرک آن موتورهای دیزل است، در محل تولید شود:

الف - ساختمانهای مسکونی با بیش از چهار طبقه از کف زمین و مجهز به آسانسور؛

ب - ساختمانهای عمومی که نوع فعالیت آن به گونه‌ای است که قطع برق ممکن است خطری یا خسارات جبران ناپذیری بیافریند. ساختمانهای عمومی دارای شرایط بند (الف)؛

پ - بیمارستانها و مراکز بهداشتی با توجه به نوع فعالیت آن. سیستم برق اضطراری بیمارستانها شامل مولدهای برق اضطراری و تابلوهای مربوط به آن و همچنین کلیه مواردی که باید از سیستم مزبور تغذیه شود شامل دستگاههای مختلف پزشکی و غیرپزشکی، آسانسورها، تأسیسات بهداشتی و مکانیکی، پریزهای عمومی و اختصاصی برق، چراغهای روشنایی و ایمنی، و غیره، باید مطابق مشخصات فنی و دستورالعملهای مندرج در نشریه شماره ۸۹ سازمان برنامه و بودجه زیر عنوان «مشخصات فنی تأسیسات برق بیمارستان» طراحی و اجرا شود.

ت - سرخانه‌های بزرگ؟

ث - مراکز صنعتی که قطع برق طولانی مدت در آن ممکن است موجب خسارت جبران ناپذیر شود.

ج - هر نوع ساختمان یا مجموعه یا مرکز دیگری که به تشخیص مقامات ذیصلاح باید دارای نیروگاه اضطراری باشد.

عمده‌ترین موارد تأمین نیروی برق با استفاده از سیستم برق اضطراری در ساختمانها به قرار زیر است:

- تأمین روشنایی برای خروج ایمن و جلوگیری از ایجاد وحشت و هراس در ساختمانهای عمومی مانند بیمارستانها و مراکز درمانی، هتلها، سینماها، مراکز ورزشی و مانند آن.

- تأمین نیروی برق برای سیستم تهویه در مواردی که برای حفاظت از جان انسان ضروری است.

- تغذیه سیستم ردیابی و اعلام حریق

- تأمین برق آسانسورها

- نیروسانی به پمپهای آتش‌نشانی

- تأمین برق سیستمهای ارتباطی ایمنی عمومی

- تأمین نیروی برق برای فرایندهای صنعتی که قطع برق موجب به مخاطره افتادن زندگی یا تندرستی انسان شود و یا موجب خسارت به ماشین آلات و فرآیندهای نامبرده گردد.

موارد استفاده از سیستم برق بدون وقفه: در مواردی که عملکرد کلیدهای انتقال بار، راهاندازی یا توقف موتورها، اثرات القایی رعد و برق و عوامل بی‌شمار دیگر باعث قطع جریان برق و ایجاد نوسانات ولتاژ و فرکانس شده و موجب بروز اختلال در کار سیستمهای کامپیوتر و میکروپروسسورها می‌شود باید از سیستم برق بدون وقفه استفاده شود.

۳-۹ استاندارد و مشخصات فنی مولدهای برق

۳-۹

۱-۳-۹ موتور دیزل

۱-۱-۳-۹ موتور دیزل یا با سوخت گازی باید برطبق مشخصات مندرج در استانداردهای DIN 6271، ISO 3046، DIN 6280 و BS 5514 یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین‌المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

- ۲-۱-۳-۹** موتور دیزل باید از نوع زمینی^۱ چهار سیلندر یا بیشتر، از نوع ۷ یا دریک ردیف با سوخت رسانی از نوع انژکتوری مستقیم و مجهز به گاورنر هیدرولیکی، مکانیکی، یا الکتریکی باشد.
- ۳-۱-۳-۹** موتور باید با توجه به مشخصات زیر و شرایط محیطی مورد نظر قابل بهره برداری باشد:
- الف - اضافه بار ۱۰ درصد برای یک ساعت در هر ۱۲ ساعت
 - ب - ارتفاع از سطح دریا پارامترهای ب، پ و ت با توجه به شرایط محل نصب و بهره برداری دیزل ژنراتور تعیین می شود.
 - پ - درجه حرارت محیط
 - ت - رطوبت نسبی
 - ث - سرعت (حداکثر) ۱۵۰۰ دور در دقیقه
 - ج - متوسط فشار مؤثر:
 - ۱- در حالت طبیعی 85 Psi
 - ۲- در حالت سوپر شارژ 135-160 Psi
- ۴-۱-۳-۹** سیستم راه انداز موتور مولد های برق دائمی با بار سبک و کلیه مولد های برق اضطراری باید مستقیماً از طریق باتری باشد.
- ۵-۱-۳-۹** موتور باید مجهز به سیستم استارت الکتریکی ۲۴ ولت با ظرفیت کافی (حداقل سه استارت پشت سرهم و بدون شارژ) بوده و چرخ طیار در هر موقعیتی باشد بتوان موتور را روشن نمود.
- ۶-۱-۳-۹** برای روشن کردن موتور نباید احتیاج به تنظیم چرخ طیار و یا هر وسیله دیگر باشد.
- ۷-۱-۳-۹** یک سری کامل از باتریهای اسید - سرب با راک باتری مربوطه و همچنین کابل های مورد نیاز با اندازه و طول کافی برای استفاده از باتریها و کابل شو های مربوطه باید پیش بینی و تأمین شود.
- ۸-۱-۳-۹** یک دستگاه شارژ کننده باتری اتوماتیک به صورت واحد جداگانه و مستقل، یا ساخته و نصب شده در داخل تابلوی کنترل باید تأمین شود، به طوری که این شارژ کننده با برق ۲۲۰ ولت عمل نموده و باتریهای دستگاه را در موقع خاموش بودن مولد از طریق برق شهر همواره در حالت شارژ باقی نگاه دارد.
- ۹-۱-۳-۹** در موتورهایی که برای تحمل بار سنگین واحدهای دائمی در نظر گرفته می شود ممکن است به جای سیستم استارت الکتریکی از سیستم هوای فشرده استفاده گردد.
- ۱۰-۱-۳-۹** دستگاه تولید هوای فشرده باید شامل شیر راه انداز، مخزن یا مخازن هوای فشرده، کمپرسور روی موتور و یک کمپرسور مستقل بتنزینی یا الکتریکی جداگانه با ظرفیت کافی باشد.
- ۱۱-۱-۳-۹** سیستم خنک کردن آب برای دستگاه های مولد برق با بار سبک باید از نوع رادیاتور و فن، که با تسممه پروانه کار می کند، و برای دستگاه های با بار سنگین باید از نوع مبدل حرارتی به انضمام لوله ها، و پمپهای مورد لزوم، انتخاب شود.
- ۱۲-۱-۳-۹** رادیاتور یا مبدل حرارتی، باید از نوع پر دوام بوده و دارای ظرفیت خنک کنندگی کافی برای ۱۰ درصد اضافه بار موتور در حرارت ۴۰ درجه سانتیگراد باشد.
- ۱۳-۱-۳-۹** رادیاتور یا مبدل حرارتی مورد استفاده در مناطق گرم سیری باید از نوع مخصوص مناطق حاره بوده و برای کار در درجه حرارت محیطی ۵۰ درجه سانتیگراد ساخته شده باشد.

۱۴-۱-۳-۹ در مواردی که نصب مولدهای برق در داخل ساختمان صورت می‌گیرد باید از امکان تهویه کافی به صورت طبیعی یا با ایجاد فشار هوا اطمینان حاصل شود. میزان هوای موردنیاز برای خنک کردن سیستم رادیاتور و فن حدوداً ۸۰ متر مکعب در ساعت به ازای هر کیلووات ممکن است در نظر گرفته شود.

۱۵-۱-۳-۹ سیستم هوای ورودی باید دارای فیلتر هوا از نوع خشک، که در ضمن تقلیل دهنده صدا نیز می‌باشد، بوده و به منظور حفاظت قسمتها مختلف موتور از گرد و خاک و غبار مستقیماً روی دریچه ورودی هوا رو بروی رادیاتور نصب شود.

۱۶-۱-۳-۹ سیستم روغن موتور باید در یک فشار ثابت و از پیش تعیین شده عمل کند و این امر به وسیله پمپهای روغن موتور و دریچه‌های مربوطه و وسائل فشار صورت پذیرد.

۱۷-۱-۳-۹ سیستم روغن باید دارای حفاظت اتوماتیک باشد به گونه‌ای که در صورت افت فشار روغن از حد تعیین شده با اعلام خطر موتور را متوقف سازد..

۱۸-۱-۳-۹ در سیستم روغن موتور باید خنک‌کننده روغن و فیلترهای روغن مناسب قابل تعویض پیش‌بینی شود.
۱۹-۱-۳-۹ بدنه سیلندر و کارترا موتور باید از چدن درجه یک و ترجیحاً یک تکه ساخته، و به گونه‌ای طراحی شده باشد که از حداقل استحکام و پایداری آن اطمینان حاصل شود. موتور، آلترناتور و مبدل حرارتی روغنی و کلیه ملحقات مربوطه باید بر روی یک پایه فولادی قرار گیرد. پایه باید به گونه‌ای مستحکم شده باشد که در هنگام کار دستگاه نیروی اضافی به خود دستگاه و دیگر قسمتها منتقل نشود. سیلندرها باید از نوع بوشن دار قابل تعویض بوده و از بالا قابل خارج نمودن باشد. بوشن‌ها باید از نوع تراز جنس چدن اصل با اتصال فلز به فلز در قسمت بالا بوده و در انتهای آزاد آب‌بندی شود به نحوی که انبساط آزاد آن امکان‌پذیر باشد. برای جلوگیری از نشت آب موتور از قسمت بوشن سیلندر باید پیش‌بینیهای لازم انجام شده باشد. درهای انفجار اتوماتیک باید فنری بوده و مجهز به محفظه مناسب باشد. در صورت انفجار داخلی، این درها باید فشار اضافی را آزاد نمایند. برای دسترسی به کلیه قسمتهاي داخلی موتور باید پوشش‌های بزرگ برای بازبینی و بازرسی پیش‌بینی و تأمین شود.

۲۰-۱-۳-۹ هر سیلندر باید دارای سرسیلندر مجزا از جنس چدن بوده و مجهز به سوپاپهای ورودی، خروجی و اطمینان و فارسونکا باشد. سرسیلندرها باید دارای پوشش‌های قابل برداشت به منظور تمیزکردن مسیر آب از جرمها و مواد تهشیش شده باشد.

۲۱-۱-۳-۹ سوپاپهای ورودی و خروجی باید از آلیاژ فولاد بوده و آبکاری و سخت شده باشد. نشیمنگاه و گیت سوپاپ باید قابل تعویض بوده و در برابر حرارت و خراشیدگی مقاوم باشد. طرح محور و گیت سوپاپ باید طوری باشد که اگر چه چکشک و انگشتانه سوپاپ وغیره تحت فشار روغنکاری می‌شود ولی به هیچ وجه روغن به داخل سرسیلندر نشست نکند.

۲۲-۱-۳-۹ میل لنگ باید از آلیاژ فولاد چکشکاری شده یکپارچه، با طرح مقاوم ساخته شده باشد و قسمتهاي سرمحور و لنگ آن باید نسبت به یاتاقان مربوطه با دقت و تولرانس کم تراشکاری شده باشد. میل لنگ همچنین باید از لحاظ استاتیکی و دینامیکی کاملاً بالانس باشد و ارتعاش طبیعی حاصل از پیچش باید کاملاً خارج محدوده سرعت موتور باشد.

۲۳-۱-۳-۹ یاتاقان اصلی باید دارای پشت‌بند فولادی با سطح تمام شده صیقلی و از ماده کاملاً مقاوم در برابر خستگی و برای شرایط بهره‌برداری سخت طراحی شده باشد. یاتاقان اصلی باید به آسانی قابل تعویض

بوده و برای کار مداوم و بدون اشکال ضمانت شود.

۲۴-۱-۳-۹ پیستون باید از آلیاژ سبک یا از چدن فشرده بوده و دارای رینگهای احتراق، کمپرس و روغن باشد. گزنپین باید کاملاً در داخل بدنه پیستون قرار گرفته و به نحوی محکم شده باشد که جابجا نشود. شاتون باید از فولاد چکش کاری شده بوده و دارای یاتاقانهای بزرگ همانند یاتاقانهای اصلی همراه با بوشهای کوچک از جنس فسفر و برنز و یا جنس مشابه با پشت بند فولادی باشد. کلیه پیستونها و شاتونها باید کاملاً میزان (بالانس) شده باشد. چنانچه قطعات مجموعه پیستونها^۱ کاملاً قابل جایه باشند با یکدیگر نباشد، برای سهولت شناسایی، هر کدام باید به درستی و روشنی علامت گذاری شده باشد.

۲۵-۱-۳-۹ میل بادامک باید از جنس سخت و بادوام ساخته شده و به وسیله چرخ دنده به میل لنگ وصل، و برای سرویس یا تعویض به آسانی قابل برداشت باشد. برای تنظیم و فیلر گذاری سوپاپ و همزمان کردن پمپ^۲ باید پیش بینیهای لازم شده باشد.

۲-۳-۹ تابلوی وسایل اندازه گیری موتور

۱-۲-۳-۹ تابلوی وسایل اندازه گیری موتور باید در کنار موتور دیزل بر روی یک پایه، یا بر روی شاسی دیزل نصب شود.

۲-۲-۳-۹ تابلو باید از نوع بسته بوده و از ورق فولادی با ضخامت ۲ میلیمتر ساخته شده و وسایل سنجش به صورت توکار بر روی آن نصب شود.

۳-۲-۳-۹ صفحه پشت تابلو باید قابل برداشت باشد تا دسترسی به وسایل داخل آن برای تعمیر و نگهداری به سهولت انجام شود.

۴-۲-۳-۹ کلیه وسایل سنجش لازم باید در تابلو نصب شود. تابلو باید چنان طراحی شده باشد که سیمکشی وسایل ایمنی موتور و ژنراتور به آن و همچنین وسایل فرمان و سیگنال بین موتور و تابلو کنترل الکتریکی به آسانی امکان پذیر باشد.

۵-۲-۳-۹ در مواردی که اتصال سیمها به وسایل سنجش در تابلو به طور مناسبی محدود نباشد باید جعبه تقسیمی برای این منظور تعییه شده و کلیه اتصالات در آن انجام و سپس از آنجا به تابلو کنترل برده شود.

۶-۲-۳-۹ وسایلی که باید بر روی تابلو موتور نصب شود به قرار زیر است لیکن هر نوع وسیله دیگری که برای نشان دادن وضعیت کار موتور لازم باشد و در فهرست زیر ذکر نشده است نیز باید تهیه و بر روی تابلو مذبور نصب شود:

فشار سنج روغن، حرارت سنج روغن، حرارت سنج آب ورودی به موتور، حرارت سنج آب خروجی از موتور، خلاء سنج محفظه میل لنگ، فشار سنج هوای ورودی به موتور، سرعت سنج موتور با پیش بینیهایی برای ارسال سیگنال به تابلو کنترل، حرارت سنج اگزوژ موتور با سلکتور برای تعیین درجه حرارت خروجی از هر سیلندر و درجه حرارت ورودی و خروجی توربورو شارژ و نیز پیش بینیهایی برای ارسال سیگنال به تابلو کنترل الکتریکی.

۷-۲-۳-۹ سیگنالها باید به دستگاه اعلام خطر و دستگاه قطع کار ماشین داده شود. وسایل سنجش سرعت و درجه حرارت اگزوست باید الکتریکی باشد ولی سایر وسایل ممکن است از نوع برقی و یا غیر از آن باشد.

۸-۲-۳-۹ کلیه سیمکشیهای وسایل ایمنی، سیگنالها و غیره باید به وسیله کابلهای قابل انعطاف از درون کمترین تعداد لوله‌های قابل انعطاف و مقاوم در برابر نشت آب و روغن، از واحدهای دیزل ژنراتور به تابلو وسایل اندازه‌گیری موتور یا جعبه تقسیم انتهایی وصل شود. سیمکشی باید کدگذاری و شماره‌گذاری شده و در هر دو انتهای دارای ترمینال باشد.

۳-۳-۹ سیستم اگزوست موتور و دودکش

۱-۳-۳-۹ سیستم اگزوست موتور باید شامل لوله‌کشی و ایزولاسیون از موتور تا خارج ساختمان بوده و دارای اتصالات قابل انعطاف، زانوها، لوله مستقیم، تقلیل دهنده‌های صدا، دریچه هوا و غیره باشد. در صورت لزوم برای کاهش صدای اگزوست موتور باید از چاه استفاده شود. لوله دودکش در داخل ساختمان باید کاملاً با مواد عایق مقاوم در برابر حرارت پوشانده شود.

۲-۳-۳-۹ دودکش باید از لبہ بام ساختمان محل استقرار آن بلندتر باشد به گونه‌ای که فاصله بین مرکز قاعده یک مخروط فرضی وارونه با محور قائم، که رأس آن در نقطه خروج دود به فضای آزاد قرار دارد، و ساختمانهای مجاور (اعم از مسکونی، تجاری یا عمومی) حداقل ۵۰ متر باشد.

۴-۳-۹ سیستم سوخت

۱-۴-۳-۹ شرایط عمومی

الف - نوع سوخت مورد مصرف موتور دیزل باید مطابق مشخصات گازوییل شرکت ملی نفت ایران باشد.

ب - مخازن سوخت باید برابر مقررات شرکت ملی نفت ایران و دیگر مقررات ایمنی طراحی و ساخته شود.

پ - در مناطق سردسیر به منظور جلوگیری از سخت شدن یا یخ زدن گازوییل، سیستم سوخت باید مجهز به پیش‌گرمکن‌های الکتریکی باشد.

۲-۴-۳-۹ منبع سوخت روزانه

الف - منبع سوخت روزانه باید دارای ظرفیت کافی برای حداقل ۸ ساعت کار دائم دستگاه در حالت بار کامل باشد.

ب - مخزن یادشده باید کاملاً محصور شده و مجهز به وسایل اندازه‌گیری مانند وسیله اندازه‌گیری سطح مایع، لوله‌های اتصال به پمپ سوخت و نیز لوله‌های تهویه هوا و انتقال مایع باشد.

پ - در مسیر انتقال سوخت، قبل از پمپ سوخت موتور، باید صافیهای مناسب وجود داشته باشد.

ت - پمپهای سوخت موتور که به وسیله موتور کار خواهد کرد باید در کلیه شرایط مشخص شده دستگاه قابل استفاده باشد.

ث - برای جلوگیری از تجمع فشار اضافی در داخل منبع، باید یک شیر تخلیه پیش‌بینی شود.

ج - منبع سوخت باید حتی الامکان در ارتفاع بالاتر از دستگاه موتور نصب شود.

۳-۴-۳-۹ متبع سوخت ذخیره

الف - برای ذخیره سوخت باید یک منبع ذخیره با ظرفیت سوخت حداقل ۱۵ شبانه روز کار، با کلیه لوازم مربوطه مانند لوله و دریچه پرشدن، نشان دهنده سطح سوخت، لوله های تهویه هوا و انتقال مایع و غیره پیش بینی شود.

ب - برای انتقال سوخت از منبع سوخت ذخیره به منبع روزانه علاوه بر پمپ برقی که به طور خودکار عمل می کند باید امکان استفاده از پمپ دستی نیز وجود داشته باشد.

پ - سطح خارجی منبع ذخیره باید برای نصب در داخل زمین به طور مناسب رنگ و حفاظت شود.

۵-۳-۹ ژنراتور

۱-۵-۳-۹ ژنراتور باید بر طبق مشخصات مندرج در استانداردهای IEC 34، BS 4999، BS 5000 و BS 0530، VDE یا یکی از استانداردهای شناخته شده بین المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۲-۵-۳-۹ ژنراتور باید به طور مستقیم یا قابل انعطاف به چرخ طیار موتور کوپله شده و برای کار با موتور دیزل که در بند ۹-۳-۹ شرح داده شده است مناسب باشد.

۳-۵-۳-۹ ژنراتور سه فاز دارای مشخصات زیر است:

قدرت خروجی اسمی	مطابق نقشه های تفضیلی
ضریب قدرت	۰/۸ - تأخیر فاز
فرکانس	۵۰ سیکل در ثانیه
ولتاژ خروجی زیربار	۳۸۰/۲۲۰ ولت
حداکثر درجه حرارت محیط	۵۰ درجه سانتیگراد
حداکثر درجه حرارت ژنراتور	۴۰ درجه سانتیگراد
اضافه بار	۱۰ درجه برای یک ساعت در هر ۱۲ ساعت کار دستگاه
حداکثر مقدار هارمونیک	۵ درصد
فاصله زمانی اتصال کوتاه	۳ ثانیه

۴-۵-۳-۹ ژنراتور باید از نوع بدون ذغال بوده و با تحریک کننده اتوماتیک و ضد پارازیت رادیویی و ضد رطوبت و گرد و غبار مجهز باشد.

۵-۵-۳-۹ ژنراتور باید مجهز به رگولاتور ولتاژ تمام اتوماتیک با تنظیم ولتاژ $2/5 \pm$ درصد از حالت بدون بار تا بار کامل و دارای رگولاتور دستی با تنظیم ولتاژ $5\% \pm$ در موقع لزوم با ظرفیت استارت $1/5$ برابر جریان نامی باشد.

۶-۵-۳-۹ ژنراتور باید جریان بار کامل را به طور مداوم و تحت ولتاژ نامی و فرکانس نامی تأمین نماید. ایزولاسیون روتور^۱ باید از نوع کلاس F و ایزولاسیون استاتور^۲ از نوع کلاس B باشد.

۷-۵-۳-۹ سیم خنثی در ژنراتور باید مستقیماً به سیم اتصال زمین در تابلو کنترل متصل شود.

۸-۵-۳-۹ ژنراتور باید در سرعت ۱۲۵ درصد سرعت نامی دارای کارکرد مطمئن و ایمن باشد.

٦-٣-٩ تابلوکنترل الکتریکی

- ١-٦-٣-٩ تابلوکنترل الکتریکی باید قابلیت راهاندازی کامل اتوماتیک سیستم دیزل - ژنراتور را درهنگام قطع برق اصلی و قطع آن در زمان بازگشت برق اصلی و نیز آماده به کار نگاه داشتن آن برای راهاندازی مجدد دارا باشد. تابلو مذبور همچنین باید امکان قطع و وصل دستی دیزل - ژنراتور را نیز در اختیار قرار دهد. دیزل - ژنراتور باید قبل از اتصال به بار به ولتاژ و سرعت مناسب رسیده باشد.
- ٢-٦-٣-٩ مشخصات کنتاکتورهای مورد استفاده در تابلوی کنترل الکتریکی باید براساس استانداردهای ۳۱۷۹ و ۳۱۸۰ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، IEC 158-1 و IEC 158-1C و یا یکی از استانداردهای معترضین‌المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.
- ٣-٦-٣-٩ تابلوی کنترل الکتریکی باید از ورق فولادی ساخته شده و از نوع بسته و ایستاده بوده و به‌نحوی طراحی شده باشد که از دو طرف با تابلوهای مشابه قابل توسعه باشد.
- ٤-٦-٣-٩ تابلو به‌طور معمول باید مجهر به‌وسایل زیر باشد:
- الف - شمش مسی ممتد برای جریان موردنیاز با توجه به‌ضوابط مندرج در فصل پنجم.
 - ب - کلید اتوماتیک هوایی مجهر به‌رله‌های حرارتی بار اضافی و رله‌های مغناطیسی اتصال کوتاه.
 - پ - دستگاهها و ابزار اندازه‌گیری و ثبت مقادیر برای مولد برق بر حسب نیاز، مانند ترانسفورماتور جریان، آمپر متر، ولت متر، کیلووات متر، دستگاه سنجش ضربی قدرت و فرکانس سنج، کلید سلکتور ولت متر و آمپر، و چراگاهی سیگنال.
 - ت - تنظیم‌کننده ولتاژ رئوستای دستی و اتوماتیک.
 - ث - دستگاههای اندازه‌گیری برای تحریک‌کننده بر حسب نیاز.
 - ج - جعبه‌های انتهایی برای کابل‌های اصلی و فرمان
 - چ - شارژ‌کننده باطری و آمپر متر در صورت لزوم و نیز سیستم اعلام خطر
 - ح - سیمکشی و کلیدهای موردنیاز برای موازی کردن دستگاههای مولد برق.

٧-٣-٩ مشخصات فنی اضافی برای مولدهای برق اضطراری

- ١-٧-٣-٩ موتور باید مجهر به‌گرمکن اتوماتیک برای گرم کردن آب درون سیلندرهای موتور تا حداقل ٦٠ درجه سانتیگراد و یا در مورد مجموعه دیزلهای بزرگ، گرمکن روغنی با گردش روغن گرم تحت فشار باشد.
- ٢-٧-٣-٩ سیستم راهاندازی مورد استفاده برای مولدهای برق اضطراری باید از نوع خودکار باشد ولی امکان راهاندازی دستی نیز برای موارد لزوم و یا هنگام آزمایش سیستم باید پیش‌بینی شود.
- ٣-٧-٣-٩ به‌منظور پیشگیری از شروع به کار نابهنجام مولد برق اضطراری به‌طور اتوماتیک در موقعی که برق اصلی (برق شهر) دایر می‌باشد باید یک سیستم حفاظتی که مانع عملکرد ترانسفرسویچ در این‌گونه موارد شود در تابلو پیش‌بینی و نصب گردد.
- ٤-٧-٣-٩ تابلوی کنترل که شامل ترانسفرسویچ و راهانداز اتوماتیک برای مولد برق اضطراری خواهد بود، باید در صورت روشن نشدن دستگاه، مرحله استارت را سه‌بار تکرار و سپس به‌کلی متوقف و سیستم اعلام خطر را به کار اندازد.
- ٥-٧-٣-٩ سیستم استارت اتوماتیک باید در صورت قطع جریان برق اصلی با تأخیر زمان عمل کرده و پس از روشن

- شدن دستگاه در هر مرحله عمل استارت زدن را قطع کند.
- ۶-۷-۳-۹ رله کنترل فاز دستگاه باید به طریقی عمل کند که در موقع قطع جریان برق شهر یا قطع هر یک از فازها و یا ضعیف شدن فازها به اندازه کمتر از ۸۵ درصد ولتاژ نامی، دستگاه را در مدت ۳ الی ۱۰ ثانیه به کار انداخته و خط اصلی را از مدار خارج کند.
- ۷-۷-۳-۹ رله کنترل ولتاژ باید پس از برگشت نیروی برق اصلی به میزان حداقل ۹۰٪ ولتاژ نامی یا بیشتر عمل کرده و مدار مصرف را پس از ۳ تا ۱۵ دقیقه تأخیر زمانی (قابل تنظیم) به برق اصلی (برق شهر) منتقل کند. دیزل ژنراتور پس از انتقال بار به برق شهر باید برای مدت ۵ الی ۱۰ دقیقه بدون بار به کار آدامه داده و سپس به طور خودکار خاموش و برای شروع به کار مجدد در صورت قطع جریان برق اصلی آماده شود.
- ۸-۳-۹ دستگاه سنکرونیزاسیون (همزمانی)**
- ۱-۸-۳-۹ برای اتصال مولدهای برق با یکدیگر به صورت موازی باید از دستگاه سنکرونیزاسیون (همزمانی) استفاده شود. این دستگاه شامل دو عدد ولت متر، فرکانس سنج دوبل، سنکرونوسکوپ و دو عدد لامپ سنکرونیزاسیون که باید طبق نقشه های مربوط سیمکشی و نصب شود.
- ۴-۹ اصول و روش های نصب**
- ۱-۴-۹ محل استقرار مولدهای برق باید حتی المقدور در نزدیکی مرکز بار انتخاب شود. مولدهای برق اضطراری باید در جوار سیستم برق عادی (ساختمان پست برق فشار قوی)، در اطاق مجزا از سایر قسمتهای پست مزبور نصب شود.
- ۲-۴-۹ محل نصب نیروگاه باید به گونه ای انتخاب شود که از نظر ایجاد لرزش، دود و سر و صدا هیچ گونه اثر نامطلوبی بر سایر فعالیتهای محل و محیط اطراف آن نداشته باشد.
- ۳-۴-۹ به طور کلی فونداسیون مولدهای برق باید مستقل از پی ساختمان و مجهز به لرزه گیرهای مناسب محل استقرار باشد و آسیبی به پیهای بنا نرساند.
- ۴-۴-۹ در مواردی که مولدهای برق با قدرت کمتر از ۱۵۰ کیلووات مورد استفاده قرار می گیرد باید بر طبق نقشه های تفضیلی کارخانه سازنده از فونداسیون یک لایه (و یا دو لایه) استفاده شود.
- ۵-۴-۹ در مواردی که مولدهای برق با قدرت ۱۵۰ کیلووات و بیشتر به کار می رود باید براساس نقشه های تفضیلی کارخانه سازنده از فونداسیون دو لایه استفاده شود. به عبارت دیگر، در این گونه موارد باید ابتدا اطراف فونداسیون اصلی، که مولد بر روی آن قرار می گیرد، کانالی به عرض ۵ سانتیمتر و عمق ۲۵ تا ۷۵ سانتیمتر (بر حسب قدرت مولد) ایجاد و سپس فونداسیون دوم با عرض مناسبی ریخته شود.
- ۶-۴-۹ مولدهای برق باید در محلهای خشک و بدون رطوبت به گونه ای نصب شود که تهیه هوای کافی برای کارکردن و تعمیر دستگاه وجود داشته باشد.
- ۷-۴-۹ شرایط محل نصب مولدهای برق از نظر وجود و تجمع گرد و غبار باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد تا موجب اختلال در کار موتور و ژنراتور نشود (به بند ۹-۳-۱۵ نیز رجوع شود).
- ۸-۴-۹ در اطراف محل نصب مولدهای برق باید فضای کافی برای دسترسی به لوازم و تجهیزات مربوط به موتور

- و ژنراتور و انجام تعمیرات لازم پیش‌بینی شود.
- ۹-۴-۹ در محل نصب مولدهای برق باید جرثقیل سرویس متناسب با واحدهای نیروگاه پیش‌بینی و نصب شود. تجهیزات نیروگاه باید به سهولت قابل جابجایی باشد.
- ۱۰-۴-۹ انتخاب محل نصب مخزن سوخت ذخیره باید با توجه به راههای ارتباطی تانکر سوخت‌رسانی و اتصالات لازم پس نیروگاه و منع مذکور انجام شود.

- ۱-۵-۹ دستگاه کامل مولد برق باید تحت سریع ارتقاء سده توسط فرماندهی مدرعه در مسیر رسمی مورد آزمون قرار گرفته و گواهی لازم صادر و ضمیمه دستگاه به خریدار ارائه شود.
- ۲-۵-۹ دستگاه مولد پس از نصب در محل نیز باید حداقل برای مدت ۴۸ ساعت زیر بار کامل در حضور دستگاه نظارت مورد آزمون قرار گرفته و سپس گواهی لازم صادر شود.
- ۳-۵-۹ کلیه وسایل راه اندازی و آزمون در محل نصب باید از طرف پیمانکار تهیه و تأمین شود.

۶-۹ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی

نشانه‌های الکتریکی مولدهای برق در جدول ۱-۹ ارائه شده است.

جدول ۹ - ۱ نشانه های الکتریکی مولد های برق

نماد الکتریکی	شرح
	<p>مولد جریان متناوب</p> <p>مشخصات لازم:</p> <ul style="list-style-type: none"> قدرت ولتاژ طرز اتصال فرکانس ضریب قدرت دور در دقیقه <p>مثال:</p> <p>۷۵۰ KW ۴۰۰/۲۳۰ V Y ۵۰ Hz ۰/۸ ۱۵۰۰ rpm</p>
	موتور (به طور کلی)
	دینامو (مولد جریان دائم)
	باتری (آکومولاتور)
	تابلو کنترل
	راه انداز (استارتی)

پیوست ۱

جدول ۹ - ۲ رقم اول مشخصه IP برای حفاظت اشخاص و نیز حفاظت قسمتهای ماشین در داخل دستگاه (IEC 34-5)

شماره	درجه و نوع حفاظت	شرح مختصر	تعریف IEC
۰	قابل صرف نظر کردن	ماشین بدون حفاظت	هیچ‌گونه حفاظت ویژه‌ای وجود ندارد.
۱	دستها و سایر اعضا مشابه بدن انسان	ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از ۵۰ میلیمتر حفاظت دارد	دارای حفاظت در برابر تماس تصادفی یا نزدیک شدن اعضای بدن انسان مانند دست (ولی بدون حفاظت در برابر دسترسی عمده) و اجسام جامد خارجی با قطر بیش از ۵۰ میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدن دستگاه.
۲	انگشتان یا سایر وسایل مشابه	ماشین در برابر اجسام جامد خارجی با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر حفاظت دارد	دارای حفاظت در برابر نزدیک شدن انگشتان یا سایر اجسام مشابه که طول آن از ۸۰ میلیمتر تجاوز نکند و اجزای اجسام جامد با قطر بیش از ۱۲ میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدن دستگاه
۳	ابزار یا سیمهای	ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش از ۲/۵ میلیمتر حفاظت دارد.	دارای حفاظت در برابر تماس یا نزدیک شدن ابزار یا سیمهای با قطر بیش از ۲/۵ میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدن دستگاه.
۴	سیمهای	ماشین در برابر اجسام جامد با قطر بیش از یک میلیمتر و اجزای اجسام جامد با قطر بیش از یک میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدن دستگاه.	دارای حفاظت در برابر تماس یا نزدیک شدن سیمهای نوارهایی به قطر بیش از یک میلیمتر و اجزای اجسام جامد با قطر بیش از یک میلیمتر با قسمتهای برقدار یا متحرک در داخل بدن دستگاه.
۵	گرد و خاک	ماشین در برابر گرد و خاک حافظت دارد.	از ورود گرد و خاک به طور کامل جلوگیری نمی‌شود ولی گرد و خاک نیز به مقداری که برای اختلال در کار رضایت‌بخش ماشین کافی باشد وارد دستگاه نخواهد شد.

پیوست ۱

جدول ۳-۹ رقم دوم مشخصه IP برای حفاظت در برابر اثرات زیان آور نفوذ آب به ماشینهای دوار (IEC 34-5)

شماره	درجه و نوع حفاظت	شرح مختصر	تعریف IEC
۰	قابل صرف نظر کردن	ماشین بدون حفاظت	هیچ‌گونه حفاظت ویژه‌ای وجود ندارد.
۱	حفاظت در برابر قطرات آب	ماشین در برابر قطرات آب حفاظت دارد.	قطرات آب که به طور عمودی بر روی ماشین فرو می‌افتد هیچ‌گونه اثر زیان‌باری نخواهد داشت.
۲	حفاظت در برابر قطرات آب (ماشین در حالت انحراف)	ماشین با انحراف حداقل ۱۵ درجه در برابر قطرات آب حفاظت دارد.	قطرات عمودی آب بر روی ماشینی که حداقل ۱۵ درجه نسبت به وضعیت عادی آن منحرف شده باشد، هیچ‌گونه اثر زیان‌باری نخواهد داشت.
۳	حافظت در برابر قطرات به صورت باران	ماشین در برابر قطرات به صورت باران حفاظت دارد.	قطرات آب که به صورت باران و با زاویه حداقل ۶۰ درجه نسبت به خط قائم بر روی دستگاه فرود آید اثر زیان‌آوری نخواهد داشت.
۴	حافظت در برابر پاشیده شدن آب	ماشین در برابر پاشیده شدن آب حفاظت دارد.	آبی که از هر جهت بر روی ماشین پاشیده شود هیچ‌گونه اثر سویی بر آن نخواهد داشت.
۵	حافظت در برابر فوران آب	ماشین در برابر فوران آب با فشار حفاظت دارد.	فوران آب از هر نوزل و از هر جهت هیچ‌گونه اثر زیان‌آور بر روی ماشین نخواهد داشت.
۶	حافظت در برابر موج	ماشین در برابر دریاها طوفانی حفاظت دارد.	آب دریاها طوفانی یا آب فواره‌های قوی و با فشار، به طوری که اثر سوء بر دستگاه باقی گذارد، وارد آن نخواهد شد.
۷	حافظت در برابر فرو رفتن در آب	ماشین در برابر فرو رفتن در آب حفاظت دارد.	اگر ماشین در شرایط مشخصی از فشار و زمان در آب فرو رود آب به صورت زیان‌آور وارد ماشین نخواهد شد.
۸	محافظت در برابر فرو رفتن در آب	ماشین در برابر فرو رفتن دائم در آب در شرایطی که به وسیله سازنده مشخص می‌شود مناسب است.	ماشین برای فرو رفتن دائم در آب در شرایطی که به وسیله سازنده مشخص می‌شود مناسب است.

فصل ۱۰

ترانسفورماتورهای قدرت فشار متوسط

۱-۱۰ گلیات و تعاریف

- ۱-۱-۱۰ ترانسفورماتور دستگاه ساکنی است که با القای الکترومغناطیسی بین دو یا چند سیم پیچ، ولتاژ و جریان الکتریکی متناوب را به ولتاژ و جریان الکتریکی با همان فرکانس و معمولاً با مقادیر دیگر تبدیل می‌نماید.
- ۲-۱-۱۰ ترانسفورماتور نوع خشک، ترانسفورماتوری است که هسته و سیم‌پیچهای آن در عایق مایع قرار ندارد.
- ۳-۱-۱۰ ترانسفورماتور نوع روغنی، ترانسفورماتوری است که هسته و سیم‌پیچهای آن در روغن قرار دارد.
- ۴-۱-۱۰ نشانه گروه اتصال یک علامت قراردادی است که اتصالهای سیم‌پیچهای فشارقوی، فشار متوسط و فشار ضعیف و جابجایی فاز آن را نسبت به یکدیگر بر حسب اعداد صفحه ساعت بیان می‌کند.
- ۵-۱-۱۰ نشانه‌های شناسایی و روش خنک کردن ترانسفورماتور با استفاده از حروف لاتین شامل نوع ماده خنک‌کننده و سیستم گردش آن در جدول ۱-۱، و ترتیب حروف مذبور (از چپ به راست) در جدول ۱-۲، برابر استاندارد ۲۶۲۱ ایران یا IEC 76-2 ارائه شده است:

جدول ۱-۱۰ نشانه‌های شناسایی و روش خنک کردن ترانسفورماتور

نشانه	نوع ماده خنک کننده	
	روغن معدنی یا مایع عایق مصنوعی قابل اشتعال معادل مایع عایق مصنوعی غیر قابل اشتعال	گاز
O		آب
L		هوای
G		
W		
A		
نوع گردش		
N	طبیعی	
F	اجباری (گردش هدایت نشده روغن)	
D	اجباری (گردش هدایت شده روغن)	

جدول ۱۰ - ۲ - ترتیب نشانه‌ها (از چپ به راست)

حرف چهارم	حرف سوم	حرف دوم	حرف یکم
مشخص کننده ماده خنک کننده‌ای که با سیستم خنک کننده خارجی در تماس است	نوع ماده خنک کننده	نوع گردش	نوع ماده خنک کننده

- ۱۰-۱-۶ در سیستمهای استقال و توزیع نیروی برق به منظور به حداقل رساندن مقدار تلفات توان از ترانسفورماتورهای فشار قوی و فشار متوسط افزایینده و کاهنده استفاده می‌شود.
- ۱۰-۲-۱ در سیستم برق سه‌فاز برای افزایش ولتاژ عموماً از ترانسفورماتور افزایینده با سیم پیچ ثانوی اتصال مثلثی و برای کاهش ولتاژ از ترانسفورماتور کاهنده با سیم پیچ ثانوی اتصال ستاره یا زیگزاگ استفاده می‌شود.
- ۱۰-۳-۱ در مواردی که تأمین برق ساختمان یا مجموعه مورد نظر با توجه به میزان برق موردنیاز با استفاده از شبکه برق فشار متوسط و با احداث پست ترانسفورماتور در داخل ساختمان یا محوطه آن صورت می‌گیرد، ساختمان و تجهیزات پست باید مطابق مقررات و استانداردهای مورد قبول شرکت برق منطقه‌ای مربوط و ضوابط مندرج در این فصل طراحی و اجرا شود.
- ۱۰-۴-۱ هر دستگاه ترانسفورماتور فشار متوسط باید به یک صفحه یا پلاک مشخصات مقاوم در برابر هوا مجهر باشد. اطلاعات مندرج در پلاک مزبور، که باید به طور خوانا و دایمی در آن حک شده باشد، شامل نوع ترانسفورماتور، نام کارخانه سازنده، تاریخ ساخت، تعداد فازها، توان اسمی، فرکانس اسمی، ولتاژهای اسمی، جریانهای اسمی، نشانه گروه اتصال، ولتاژ اتصال کوتاه در جریان اسمی، نوع خنک کننده، وزن کل و وزن روغن خواهد بود.^۱

۲-۱۰ استاندارد و مشخصات فنی ترانسفورماتورها

- ۱۰-۱-۲ ترانسفورماتورهای قدرت باید برابر استانداردهای زیر یا یکی از استانداردهای مشابه بین‌المللی معتبر همچون VDE یا BS طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد:
- الف - کلیات: استاندارد ایران، شماره ۲۶۲۰ یا IEC 76-1
- ب - افزایش دما: استاندارد ایران، شماره ۲۶۲۱ یا IEC 76-2
- پ - سطحهای عایق‌بندی و آزمونهای دی‌الکتریک: استاندارد ایران، شماره ۲۶۲۲ یا IEC 76-3
- ت - انشعابات و اتصالات: استاندارد ایران، شماره ۲۶۲۳ یا IEC 76-4
- ث - استقامت در برابر اتصال کوتاه: استاندارد ایران، شماره ۲۶۲۴ یا IEC 76-5
- ۱۰-۲-۱ استاندارد و مشخصات مندرج در این بخش، شامل ترانسفورماتورهایی است که در شرایط محیط کار عادی زیر مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد:

۱۰-۲-۲ ارتفاع از سطح دریا: حداقل تا ۱۰۰۰ متر

۱ - برای اطلاعات تکمیلی به استاندارد ایران، شماره ۲۶۲۰، بند ۵ - ۲ رجوع شود.

یادآوری:

برای ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر به بند ۱۰ - ۳-۲ رجوع شود.

۱۰ - ۲-۲-۲ - ۲-۲-۲ حداکثر درجه حرارت محیط برای ترانسفورماتورهایی که به وسیله گردش هوا خنک می‌شود، ۴۰ درجه سانتیگراد و حداقل درجه حرارت محیط برای ترانسفورماتورهای مذکور در صورتی که در فضای آزاد خارج ساختمان نصب شود ۲۵ - درجه سانتیگراد و در صورتی که در داخل ساختمان نصب شود ۵ - درجه سانتیگراد می‌باشد. همچنین در این‌گونه ترانسفورماتورها مقدار متوسط دمای هوا به هیچ‌وجه نباید، روزانه از ۳۰ زینه سلسیوس و سالانه از ۲۰ زینه سلسیوس تجاور نماید.

یادآوری:

برای دماهای بالاتر به بند ۱۰ - ۳-۲ رجوع شود.

۱۰ - ۳-۲-۲ - ۳-۲-۲ شکل موج ولتاژ ورودی باید تقریباً سینوسی باشد.

۱۰ - ۴-۲-۲ - ۱۰ ولتاژهای ورودی فازها تقریباً باید متقاضن (متعادل) باشد.

۱۰ - ۳-۲ - ۱ پیش‌بینیهای لازم برای شرایط محیط کار غیرعادی

۱۰ - ۱-۳-۲ - ۱ در صورتی که شرایط محیط نصب با مشخصات محیط نصب مندرج در بند ۱۰ - ۲-۲ مطابقت نداشته باشد، شرایط محیط نصب باید هنگام سفارش به کارخانه سازنده اعلام شود.

۱۰ - ۲-۳-۲ - ۱ مقررات تکمیلی، در محدوده تعیین شده، برای مقادیر اسمی و آزمونی ترانسفورماتورهایی که برای شرایطی غیر از شرایط کارعادی مندرج در بند ۱۰ - ۲-۲ طرح شده است به قرار زیر است:
- برای ترانسفورماتورهای نوع خشک و نوع روغنی که با هوا خنک می‌شود و در دمای خارج از محدوده دمای عادی هوای خنک کننده مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد به بند فرعی ۲-۲ استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۲۱ یا نشریه ۷۶-۲ IEC بند ۲ - ۲ رجوع شود.

- برای انواع ترانسفورماتورهایی که در ارتفاعی بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، به بند فرعی ۳-۲ از استاندارد ملی ایران شماره ۲۶۲۱ و شماره ۲۶۲۲، سطح عایق‌بندی و آزمونهای دی‌الکتریک یا نشریه ۷۶-۲ IEC بند ۲-۳ و نشریه ۷۶-۳ IEC بخش ۳ رجوع شود.

۱۰ - ۴-۲ - ۱ ترانسفورماتورهایی که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد از نوع روغنی قابل نصب در داخل ساختمان و یا در فضای آزاد خارج ساختمان می‌باشد.

۱۰ - ۵-۲ مشخصات الکتریکی

الف - قدرت اسمی	برحسب نیاز (قدرت‌های معمولی از ۵۰ الی ۱۶۰۰ کیلوولت - آمپر)
ب - فرکانس اسمی	۵۰ هرتز
پ - ولتاژ اولیه اسمی	برحسب نیاز شبکه (ولتاژهای معمولی ۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت)
ت - ولتاژ ثانویه اسمی	۴۰۰ - ۲۳۱ ولت
ث - امکان تنظیم ولتاژ	±۵ درصد ولتاژ اولیه

ج - ولتاژ امپدانس اسمی: در ترانسفورماتورهایی به قدرت ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوولت - آمپر: ۴ درصد

در ترانسفورماتورهایی به قدرت ۲۵۰ تا ۱۶۰ کیلوولت - آمپر: ۶ درصد

ج - گروه اتصال در ترانسفورماتورهایی به قدرت ۵۰ تا ۲۰۰ کیلوولت - آمپر: ۵_{Zy}

در ترانسفورماتورهایی به قدرت ۲۵۰ تا ۱۶۰ کیلوولت - آمپر: ۵_{Dy}

۶-۲-۱۰ مشخصات ساخت

ترانسفورماتور شامل هسته آهنی، سیم پیچها، عایق‌بندی، بازوها و نگهدارنده‌ها، منبع اصلی محافظه سیم پیچها و خنک کننده روغن به صورت طبیعی (ONAN) با شیر تخلیه، منبع انبساط و ذخیره روغن، رطوبت‌گیر روغن، رله بوخ هولتس، حرارت‌سنج، مقره‌های فشار متوسط یا فشار ضعیف، پیچ مخصوص اتصال زمین، پایه و چرخ و قلابهای مخصوص حمل و نقل با جرثقیل و بارگیری می‌باشد.

۱-۶-۲-۱۰ هسته ترانسفورماتور باید از ورقه‌های فولادی سیلیکن دار، پیرنشدنی،^۱ نورد سردشده، با کریستالهای منظم، و مناسب برای مصرف موردنظر ساخته شده باشد. هر دو طرف ورقه‌های فولادی باید به گونه‌ای عایق‌بندی شده باشد که مقاومت الکتریکی موردنیاز را بین ورقه‌های مذکور تأمین نماید. هسته ترانسفورماتورهای قدرت معمولاً ساق‌دار بوده و ساقها توسط دو یوگ از بالا و پایین بهم متصل می‌شود. ساقها که سیم پیچها بر روی آن سوار می‌شود باید دارای مقطع مدور پله‌ای باشد. کلیه اتصالات قسمتهای مختلف هسته آهنی باید به نحوی باشد که ضمن ایجاد حداقل تلفات در حالت بدون بار، از استحکام مکانیکی کافی برخوردار باشد.

۲-۶-۲-۱۰ در طراحی و ساخت سیم پیچهای ترانسفورماتور عواملی همچون سطح عایق‌بندی و استحکام مکانیکی عایق، حداقل تلفات عایق، توزیع یکنواخت میدان الکتریکی، دفع یکنواخت انرژی تلف شده به‌وسیله عبور جریان آزاد روغن و جلوگیری از تجمع حرارت در یک نقطه، توزیع ولتاژ یکنواخت بین حلقه‌های مجاور و در سراسر سیم پیچها، و کنترل ضربیب دی الکتریک برای تحمل شرایط حداکثر ولتاژ بهره‌برداری و موج ضربه، باید در نظر گرفته شود.

۳-۶-۲-۱۰ هادیهای سیم پیچها باید از مس الکترولیتی ساخته شده و عاری از هرگونه پوسته، برآمدگی و شکاف باشد. سیم پیچها باید به گونه‌ای ساخته شده، شکل یافته و بسته شود که انبساط و انقباض ناشی از تغییرات درجه حرارت موجب ساییدگی عایق‌بندی نگردد و در برابر جابجایی و پیچش ناشی از شرایط بهره‌برداری غیرعادی از استحکام کافی برخوردار باشد.

۴-۶-۲-۱۰ عایق‌بندی سیمها باید از نوع مرغوب، مشابه کاغذهای عایق مخصوص کابل بوده و در برابر فشار ولتاژ در شرایط کارعادی و همچنین در برابر فشار ولتاژ ضربه‌ای مقاوم باشد. عایق‌بندی سیم پیچها باید از نوع یکنواخت یا غیر یکنواخت انتخاب شود. لاک زدن روی حلقه‌های سیم پیچها باید فقط به منظور ایجاد حفاظت مکانیکی انجام شود. مواد مورد استفاده در عایق‌بندی و موتناژ سیم پیچها باید از نوع غیرقابل حل، تجزیه‌ناپذیر و از نظر شیمیایی غیرفعال در روغن ترانسفورماتور در شرایط کار باشد.

۵-۶-۲-۱۰ هر هسته و سیم پیچی موتناژ شده باید تحت شرایط خلاء با فشار کمتر از ۵/۰ میلیمتر جیوه خشک شود و بلافاصله پس از مرحله خشک شدن تحت عمل اشباع روغن قرار گیرد تا اطمینان کافی از کاهش نفوذ رطوبت و هوا در ساختار عایقی آن حاصل شده، و سپس در روغن عاری از رطوبت غوطه‌ور گردد.

- ۱۰-۶-۲-۱ بازوها و نگهدارنده‌های هسته فلزی و سیم پیچها باید به گونه‌ای باشد که در صورت بروز اتصال کوتاه در داخل ترانسفورماتور هیچ‌گونه آسیبی به اجزای مختلف آن وارد نشود.
- ۱۰-۶-۲-۲ سیستم تنظیم ولتاژ باید روی سیم پیچ اولیه باشد و دسته آن در خارج ترانسفورماتور طوری قرار گرفته باشد که برای تنظیم ولتاژ احتیاجی به باز کردن در ترانسفورماتور نباشد.
- ۱۰-۶-۲-۳ منبع اصلی ترانسفورماتور، که هسته و سیم پیچها در آن قرار می‌گیرد، باید از فولاد کم کربن نورد شده به صورت گرم یا سرد، ساخته شده و به نحو مطلوبی آب بندی شود. در پوش مخزن باید به گونه‌ای باشد که آب در روی آن را کد نماید. واشرهای موردنصرف باید از مواد نرم قابل ارجاع که در روغن یا روغن داغ قابل حل نباشد ساخته شود. برای خنک کردن روغن داخل ترانسفورماتور باید سطح جدار خارجی مخزن تا حدامکان بزرگ باشد تا تبادل حرارتی بیشتری صورت پذیرد. بدین منظور به طور کلی در ترانسفورماتورهای تا ۶۳۰ کیلوولت - آمپر منبع دارای جدار پرده‌ای بوده و ترانسفورماتورهایی که دارای قدرت ۶۳۰ تا ۱۶۰۰ کیلوولت - آمپر است جداره منبع به لوله‌های خنک‌کننده مججهز است.
- ۱۰-۶-۲-۴ به منظور جبران و تأمین مقدار روغن تبخیر شده و یا انبساط و انقباض روغن، هر ترانسفورماتور باید مججهز به یک منبع انبساط و ذخیره روغن با درجه نمای روغن باشد.
- ۱۰-۶-۲-۵ برای جلوگیری از تماس مستقیم روغن با جدار داخلی منبع اصلی و مخزن انبساط، جدارهای مزبور باید بالعاب یا ماده مقاوم در برابر روغن پوشانیده شود.
- ۱۰-۶-۲-۶ مخزن ترانسفورماتور، رادیاتورها، لوله‌های ارتباطی روغن و مانند آن، باید در برابر خلاء کامل و همچنین فشار داخلی ناشی از اختلاف ارتفاع پایین‌ترین و بالاترین سطح روغن ترانسفورماتور و مخزن، از استحکام لازم برخوردار باشد.
- ۱۰-۶-۲-۷ ساختمان مخزن اصلی و مخزن انبساط روغن باید با درنظر گرفتن تغییرات درجه حرارت‌های موردنظر برای سرددترین و گرمترین شرایط کار طراحی شود.
- ۱۰-۶-۲-۸ برای جلوگیری از ورود رطوبت موجود در هوا از طریق هواکش به داخل منبع ذخیره روغن باید در مسیر هواکش، سیستم رطوبت‌گیر مخصوص روغن ترانسفورماتور از نوع سلیکاژل تعییه شود.
- ۱۰-۶-۲-۹ برای حفاظت ترانسفورماتور در برابر خطرات گاز اضافی که می‌تواند به وسیله جرقه یا اتصال کوتاه و یا حرارت ایجاد شود و همچنین به منظور جلوگیری از پایین رفتن سطح روغن از حد مجاز، هر دستگاه ترانسفورماتور باید مججهز به رله بوخ هولتس باشد تا در صورت پیش‌آمدن یک یا چند مورد فوق الذکر با تحریک سیستم اعلام خطر و قطع جریان برق از بروز خطرات احتمالی جلوگیری شود.
- ۱۰-۶-۲-۱۰ بدنه خارجی هر ترانسفورماتور باید مججهز به دو ترمینال برای اتصال سیستم زمین به بدنه ترانسفورماتور بوده و در هر ترمینال دو محل اتصال برای وصل هادی زمین درنظر گرفته شده باشد.
- ۱۰-۶-۲-۱۱ روغن ترانسفورماتور باید از محصولات نفتی خالص با پایه نفتان کلاس ۲، بدون ماده افزودنی ضد اکسیداسیون و مطابق جدیدترین استاندارد IEC 296 باشد. (برای اطلاعات بیشتر به جدول ۲-۱۴ از نشریه «مشخصات فنی ترانسفورماتورهای توزیع»، وزارت نیرو، امور برق، رجوع شود).
- ۱۰-۶-۲-۱۲ کلیه مقره‌هایی که دارای ولتاژ اسمی حداقل یک کیلوولت می‌باشد باید براساس DIN 42530 و کلیه مقره‌هایی که دارای ولتاژ اسمی ۱۰ تا ۳۰ کیلوولت است برطبق DIN 42531 یا IEC 233 DIN ساخته شده باشد.
- ۱۰-۶-۲-۱۳ در مواردی که ترانسفورماتور در خارج ساختمان و فضای آزاد نصب شود کلیه مقره‌ها، درپوشها و

- غیره باید از نوع مخصوص بارانی باشد.
- ۱۰-۶-۱۹ برای جابجایی و حرکت دادن ترانسفورماتورها، باید هر یک به چهار عدد چرخ با قابلیت تغییر جهت نصب چرخ (۹۰ درجه) مجهز باشد.
- ۱۰-۶-۲۰ در صورتی که برای حفاظت ترانسفورماتورها از فیوز به جای دیژنکتور استفاده شود، باید برای تعیین جریان و نوع فیوز آن، جداول شماره ۱۰-۳ و ۱۰-۴ ملاک عمل قرار گیرد.

جدول ۱۰-۳ فیورهای توصیه شده برای حفاظت طرف اولیه ترانسفورماتورهای سه فاز هوایی توزیع

نام ترانسفورماتور هزینه بندی	جریان فیوز											
	سیستم ۱۱ کیلوولت				سیستم ۲۰ کیلوولت				سیستم ۳۳ کیلوولت			
	جریان اسمی	نوع فیوز			جریان اسمی	نوع فیوز			جریان اسمی	نوع فیوز		
KVA		کند	Tند	K		کند	Tند	K		کند	Tند	K
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
۲۵	۱/۳۱۲	۲/۱*	۶*	۶	۰/۷۲۲	۱*	۳*	۳*	۰/۴۳۷	۰/۶*	۲*	۲*
۵۰	۲/۶۲۴	۳/۱	۶*	۶	۱/۴۴۳	۱/۴	۳*	۳*	۰/۸۷۸	۱	۲*	۲*
۷۵	۳/۹۳۶	۳/۵	۶*	۶	۲/۱۶۵	۲/۱	۳*	۶	۱/۳۱۵	۱/۴	۲*	۲*
۱۰۰	۵/۲۴۸	۵/۲	۸	۸	۲/۸۸۷	۳/۱	۶	۶	۱/۷۰۲	۱/۶	۳	۳
۱۵۰	۸/۳۹۸	۷/۸	۱۲	۱۲	۴/۸۱۹	۴/۲	۸	۸	۲/۷۹۹	۳/۱	۶	۶
۲۰۰	۱۰/۴۹۶	۱۰/۴	۱۵	۱۵	۵/۷۷۴	۵/۲	۱۰	۱۰	۲/۴۹۹	۳/۵	۶	۶
۲۵۰	۱۳/۱۲۰	۱۰/۴	۲۰	۲۰	۷/۲۱۵	۷	۱۰	۱۰	۴/۳۷۴	۴/۲	۶	۶

مقادیر این جدول براساس مشخصه های فیوز مندرج در نشریه NEMA PUBLICATION SG-2 تعیین شده است.

مقادیری که با ستاره مشخص نشده است با مقادیر فیوز نوع H.R.C حداکثر ۱۰۰ آمپر در سیستم ۳۸۰ ولت هماهنگ می باشد.

مقادیری که با ستاره مشخص شده است با مقادیر فیوز نوع C H.R.C حداکثر ۸۰ آمپر در سیستم ۳۸۰

جدول ۱۰ - ۴ فیوزهای توصیه شده برای حفاظت طرف اولیه ترانسفورماتورهای سه فاز توزیع

نام فیوز کلی	جريان فیوز											
	سیستم ۱۱ کیلوولت				سیستم ۲۰ کیلوولت				سیستم ۳۳ کیلوولت			
	جریان اسمی	نوع فیوز			جریان اسمی	نوع فیوز			جریان اسمی	نوع فیوز		
		کند	تند	K		کند	تند	K		کند	تند	T
KVA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
۳۱۵	۱۶/۰۳۳	۱۴	۲۵	۲۵	۹/۰۹۳	۷/۸	۱۲	۱۲	۵/۰۱۱	۵/۲	۸	۸
۴۰۰	۲۰/۹۹۵	۱۴	۳۰	۳۰	۱۱/۰۴۷	۱۰/۴	۱۵	۱۵	۶/۹۹۸	۷	۱۰	۱۰
۵۰۰	۲۶/۲۴۳	۲۱	۴۰	۴۰	۱۴/۴۳۴	۱۴	۲۰	۲۰	۸/۷۴۸	۷/۸	۱۲	۱۲
۶۳۰	۳۳/۰۶۶	۳۲	۵۰	۵۰	۱۸/۱۸۶	۱۴	۲۵	۲۵	۱۱/۰۲۲	۱۰/۴	۱۵	۱۵
۸۰۰	۴۱/۹۸۹	۴۶	۶۵	۶۵	۲۳/۰۹۴	۲۱	۳۰	۳۰	۱۳/۹۹۶	۱۰/۴	۲۰	۲۰
۱۰۰۰	۵۲/۴۸۶	۴۶	۸۰	۸۰	۲۸/۸۶۸	۲۱	۴۰	۴۰	۱۷/۴۹۶	۱۴	۲۵	۲۵

مقادیر این جدول براساس مشخصه‌های مندرج در نشریه NEMA PUBLICATION SG-2 تعیین شده است.

اصلوں و روش‌های نصب ترانسفورماتور

۳-۱۰

نصب ترانسفورماتور در داخل ساختمان

۱۰-۱-۳-۱ اتاق ترانسفورماتور باید حتی الامکان نزدیک به مرکز ثقل بار و در طبقه همکف بوده و در آن به خیابان یا فضای آزاد باز شود به گونه‌ای که نقل و انتقال ترانسفورماتور و حرکت جرثقیل به سهولت امکان‌پذیر باشد. در مواردی که نصب ترانسفورماتورها در طبقات صورت می‌گیرد باید از ترانسفورماتورهای خشک استفاده شود.

۱۰-۱-۳-۲ به طور کلی ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور، که باید با توجه به ظرفیت و تعداد ترانسفورماتورها و امکان توسعه آن تعیین شود، به شرح زیر است:

الف - ترانسفورماتورهای کوچک تا ظرفیت ۶۳۰ کیلوولت - آمپر:

ابعاد اتاق: طول = ۴ متر، عرض = ۳ متر، ارتفاع = ۴/۷ متر

ابعاد در اتاق: عرض = ۱/۵ متر، ارتفاع = ۴ متر

ب - ترانسفورماتورهای بزرگتر از ۶۳۰ کیلوولت - آمپر:

ابعاد اتاق: طول = ۴/۵ متر، عرض = ۳/۵ متر، ارتفاع = ۵/۳ متر

ابعاد در اتاق: عرض = ۲ متر، ارتفاع = ۴/۳ متر

فضای آزاد در اطراف ترانسفورماتور باید حداقل ۸/۰ متر در نظر گرفته شود.

۱۰-۳-۱-۳ دفع حرارت ناشی از تلفات ترانسفورماتور در شرایط عادی^۱ (بند ۱۰-۲-۲) ممکن است به وسیله تهويه طبیعی همچون افزایش ارتفاع پست و تعییه دریچه‌های مشبك ورود هوا در قسمت پایین پست و نصب بادگیر خروج هوا در قسمت سقف یا زیر آن انجام شود. در موارد غیرعادی مانند مناطق گرمی‌سیری که حرارت محیط پست بیش از حرارت مندرج در بند ۱۰-۲-۲ می‌باشد، استفاده از تهويه مصنوعی به کمک هواکشها بر قدر ضرورت دارد. در این‌گونه موارد باید در دهانه بادگیر یا پشت دریچه‌های فوقانی پست، هواکشها بر قدر مناسبی با کنترل ترموستات پیش‌بینی شود، به‌طوری که هنگام افزایش میزان حرارت داخل پست، هواکشها با فرمان ترموستاتها به کار افتاده و در سایر موقع خاموش باشد.

برای محاسبه و انتخاب نوع و تعداد هواکشها در هر یک از موارد فوق‌الذکر، به‌جداول بخش ۳-۲ مندرج در جلد اول از نشریه «استاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت» وزارت نیرو، امور برق، رجوع شود.

۱۰-۴-۱-۳ سایر مشخصاتی که در ساختمان اتاق ترانسفورماتور باید رعایت شود به قرار زیر است:

الف - اتاق پست ترانسفورماتور باید عاری از رطوبت بوده و از مصالحی ساخته شود که در برابر آتش سوزی مقاوم باشد.

- ب** - سطوح دیوارهای داخلی اتاق باید به‌گونه‌ای پوشیده شود که گردگیر نباشد.
- پ** - سقف اتاق باید با ملات ماسه سیمان اندود و در نهایت رنگ آمیزی (نقاشی) شود، استفاده از گچکاری و مانند آن مجاز نخواهد بود.
- ت** - ورودی اتاق باید فاقد پله و دارای شیب مجاز باشد. در اتاق باید از نوع آهنی و به‌سمت خارج باز شود. قفل در باید از نوعی باشد که حتی هنگام قفل بودن آن، از داخل قابل بازشدن باشد. در اتاق ترانسفورماتور به جز در اصلی هیچ‌گونه در یا پنجره دیگری نباید وجود داشته باشد.
- ث** - ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور باید حداقل ۲۰ سانتی‌متر از سطح احتمالی سیلاب‌روهای منطقه بالاتر باشد.

ج - دریچه‌های ورودی و خروجی هوا باید به‌گونه‌ای باشد که از ورود آب باران و همچنین دخول پرنده‌گان و حیوانات کوچک به‌داخل پست ممانعت شود.

ج - در فضای درونی و در جداره داخلی و خارجی دیوارها، سقف و کف اتاق ترانسفورماتور نباید هیچ‌گونه لوله‌های حامل آب، گاز، تهويه و حرارت مرکزی نصب شود.

ح - برای اجتناب از تعریق در اتاق ترانسفورماتور، باید از گرمکن برقی مجهز به ترموستات استفاده شود.

۱۰-۵-۱-۳ ترانسفورماتور را ممکن است به‌طور جداگانه در اتاق ویژه آن، یا مشترکاً در اتاق تابلوهای فشار متوسط نصب نمود. اتاق موردنظر ممکن است دارای کف نیم‌طبقه (دارای زیرزمین) و یا از نوع کف کانال باشد، لیکن در هر دو صورت، به‌منظور جلوگیری از آلودگی محیط پست، اجتناب از آتش‌سوزی، و گردآوری روغتها باید به‌علل مختلف از ترانسفورماتور نشست یا سرریز می‌شود، در زیر هر ترانسفورماتور باید حوضچه‌ای مستطیل شکل به‌شرح زیر پیش‌بینی شود:

الف - ابعاد حوضچه باید حداقل برابر با ابعاد خارجی بزرگترین ترانسفورماتوری باشد که در اتاق

۱ - در مواردی که ارتفاع محل نصب ترانسفورماتور بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا باشد، براساس توصیه سازندگان، باید به‌ازای هر ۲۰۰ متر ارتفاع اضافی یک درصد از ظرفیت نامی ترانسفورماتور کاسته شود.

مذبور ممکن است نصب شود و عمق آن متناسب با ظرفیت روغن ترانسفورماتور نامبرده خواهد بود. لب دورادور حوضچه باید با آهن نبشی 4×4 سانتیمتر محافظت شود.

ب - دیوارهای کف حوضچه ممکن است به صورت آجری با اندود سیمان، یا با بن مسلح ساخته شود و سپس با رنگ مقاوم در برابر روغن رنگ آمیزی شود.

پ - به منظور به حداقل رساندن خطر آتش‌سوزی، داخل حوضچه روغن باید تا ارتفاع معینی از قلوه‌سنگ انباسته شود تا روغن داغ در مجاورت هوا قرار نگیرد.

ت - کف حوضچه باید دارای شب مناسبی به طرف چاله گردآوری و تخلیه روغن داشته باشد و لوله تخلیه یا امکانات دیگری برای جمع آوری و تخلیه روغن در ساختمان آن در نظر گرفته شود.

ث - بر روی حوضچه باید ریلهای مناسبی برای استقرار چرخهای کوچکترین و بزرگترین ترانسفورماتور قابل استفاده در اتاق پیش‌بینی و نصب شود.

ج - به منظور جلوگیری از جابجایی ترانسفورماتور، چرخهای آن باید به کمک نگهدارنده‌های پیچ و مهره‌دار بر روی ریلهای محکم شود.

۱۰-۱-۳-۶ جزیيات حوضچه روغن و ریل‌گذاری ترانسفورماتور مطابق استاندارد وزارت نیرو، امور برق در شکل ۱۰-۱ به عنوان نمونه ارائه شده است.

۱۰-۱-۳-۷ در مواردی که از اتاق ترانسفورماتور با کف کانال استفاده می‌شود، برای نصب کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف از تابلوها به ترانسفورماتور باید در طرفین حوضچه زیر ترانسفورماتور کانالهایی به ابعاد حداقل 30×50 سانتیمتر پیش‌بینی و احداث شود.

۱۰-۱-۳-۸ در مواردی که از اتاق با کف نیم‌طبقه (دارای زیرزمین) استفاده می‌شود، برای ورود کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف از زیرزمین به اتاق ترانسفورماتور باید در طرفین حوضچه، شیارهایی با ابعاد 15×50 سانتیمتر پیش‌بینی شود.

۱۰-۱-۳-۹ برای نگاهداری کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف به صورت عمودی در طرفین ترانسفورماتور تا محل اتصال آن، در کنار شیارهای ورودی کابل یا در انتهای کانالهای کابل، در طرفین حوضچه زیر ترانسفورماتور، باید اسکلت‌های فلزی نرده مانند ساخته شده از نبشی حداقل 5×5 سانتیمتر پیش‌بینی و پایه‌های آن به طور ثابت در کف اتاق نصب شود.


۱۰-۱-۳-۱۰ به منظور رعایت ضوابط ایمنی، بدنه اصلی ترانسفورماتور باید از طریق پیچ مخصوص اتصال زمین به طور محکم به چاه اتصال زمین واقع در نزدیکترین نقطه ممکن به آن متصل شود. با توجه به قابلیت جابجایی ترانسفورماتور بر روی چرخ و ریل، هادی اتصال زمین باید از نوع انعطاف‌پذیر و دارای طول کافی باشد. تجهیزات داخل پست اعم از بدنه ترانسفورماتورها، تابلوها، در، دریچه‌ها، نرده‌ها و درپوش‌های فلزی باید به طور مؤثری به شبکه زمین پست اتصال داده شود.

۱۰-۲-۳-۱۰ نصب ترانسفورماتور در خارج ساختمان (فضای آزاد)

ترانسفورماتور را می‌توان در خارج ساختمان بر روی زمین و یا روی تیر نصب نمود.

۱۰-۲-۳-۱ نصب ترانسفورماتور در خارج ساختمان و در روی زمین

الف - فضایی که برای نصب ترانسفورماتور در خارج ساختمان در نظر گرفته می‌شود باید حداقل

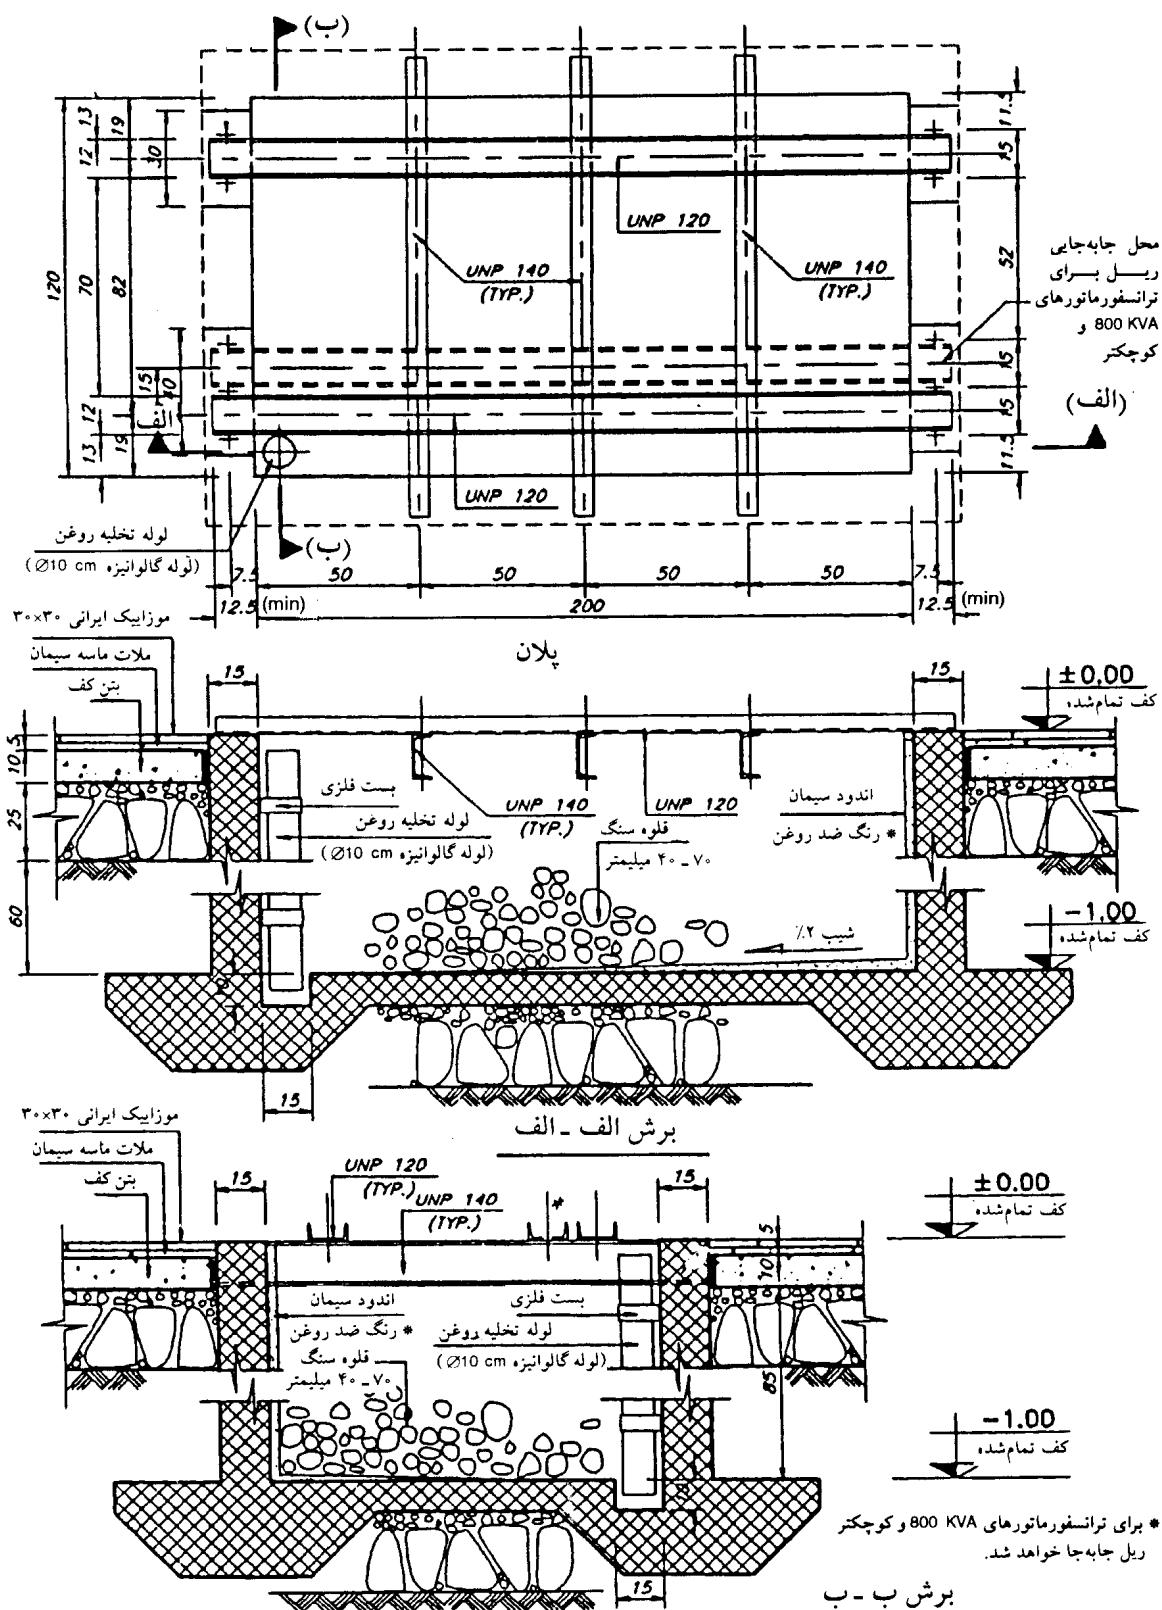

شکل ۱۰ - ۱ نمونه جزئیات حوضجه روغن و ریل گذاری ترانسفورماتور برابر استاندارد وزارت نیرو - امور برق.

- دارای ابعاد $4 \times 4/5$ متر بوده و کف آن حدود ۵۰ سانتیمتر از کف اطرافش بالاتر باشد.
- ب - برای نصب ترانسفورماتور در خارج ساختمان باید در محل نصب ترانسفورماتور حوضچه‌ای مستطیل شکل و با ابعادی حداقل برابر با ابعاد خارجی ترانسفورماتور موردنظر و به عمق ۵۰ سانتیمتر پیش‌بینی و بر روی آن دو عدد ناودانی مناسب برای حرکت و قرارگرفتن چرخهای ترانسفورماتور نصب شده و لبۀ دورادور حوضچه با آهن نبشی 4×4 سانتیمتر مهار شود.
- پ - به منظور هدایت و دفع روغنهایی که به علل مختلف از ترانسفورماتور نشت و ریخته می‌شود و همچنین دفع آب باران و غیره، کف حوضچه باید دارای شبیه برابر یک درصد به طرف مرکز آن بوده و در مرکز به وسیله‌یک کف‌شور به چاهک جذب با عمق مناسب منتھی شود.
- ت - دیواره‌ها و کف حوضچه ممکن است به صورت آجری با اندود سیمان و یا با بتون مسلح ساخته شود.
- ث - برای نصب کابل‌های فشار متوسط و فشار ضعیف از تابلوها به ترانسفورماتور باید در طرفین حوضچه کانال‌هایی به ابعاد حداقل 30×50 سانتیمتر پیش‌بینی و تعییه شود.
- ج - به منظور حفاظت ترانسفورماتور در برابر آسیب، و دسترسی افراد غیرمجاز باید دورادور محل نصب آن با حصار توری و یا نرده فلزی با درهای ورودی مناسب محصور شود.



۱۰-۲-۳-۲ نصب ترانسفورماتور در روی تیر

- الف - ترانسفورماتورهای فشار متوسط با ولتاژ ۱۱ کیلوولت تا قدرت ۲۵۰ کیلوولت - آمپر، و با ولتاژ ۲۰ کیلوولت تا قدرت ۲۰۰ کیلوولت - آمپر را می‌توان در روی تیر نصب نمود.
- ب - برای نصب ترانسفورماتورهای فشار متوسط با ولتاژهای ۱۱ و ۲۰ کیلوولت در روی تیر باید جزییات و اصول نصب مندرج در استانداردهای شماره ۱۱-۴۴۲ و ۱۱-۴۴۳ و ۱۱-۴۴۴ و ۱۱-۴۴۳ و ۲۰-۴۴۲ و ۲۰-۴۴۳ و ۲۰-۴۴۴ وزارت نیرو - امور برق دقیقاً رعایت شود.

۱۰-۱-۴ محافظت ترانسفورماتور در برابر ازدیاد جریان

- ۱۰-۱-۴ به منظور انتخاب نوع و قدرت فیوز برای ترانسفورماتورهای سه‌فاز نصب شده در روی تیر، جدول شماره ۱۰-۳ باید مورد استفاده قرار گیرد.
- ۱۰-۲-۴ به منظور انتخاب نوع و قدرت فیوز برای ترانسفورماتورهای سه‌فاز نصب شده در روی زمین در فضای باز، جدول شماره ۱۰-۴ باید ملاک عمل قرار گیرد.
- ۱۰-۵ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی مربوط به ترانسفورماتورهای فشار متوسط در جدول ۱۰-۵ ارائه شده است.

جدول ۱۰-۵ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی مربوط به ترانسفورماتورهای فشار متوسط

علامت	شرح
	پست فشار متوسط شامل ترانسفورماتور، تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف به طور کامل.
	ترانسفورماتور قدرت فشار متوسط، روغنی، سه فاز، و با سیم پیچی ستاره مثلث
	رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع بوخهلتس
	رله حفاظت ترانسفورماتور، نوع حرارتی

فصل ۱۱

خازنهای صنعتی

۱-۱۱ کلیات

۱-۱-۱۱ خازنهای صنعتی که به منظور کاهش توان راکتیو و اصلاح ضریب قدرت در مدارهای الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرد، اغلب هم‌فازکننده ساکن و یا جبران‌ساز ساکن نیز نامیده می‌شود. امروزه، استفاده از این‌گونه خازنهای در شبکه‌ها و تأسیسات برقی جایگزین جبران‌سازهای دوار شده است زیرا علاوه بر این که قادر مشکلات راه اندازی است، دارای تلفات بسیار ناچیزی نیز می‌باشد.

۲-۱-۱۱ در ساختمانها و کارخانه‌هایی که با ولتاژ فشار متوسط تغذیه شده ولی دارای بار متغیر فشار ضعیف است، برای تصحیح ضریب توان باید از خازنهای فشار ضعیف استفاده شود زیرا تجهیزات کنترل خودکار خازنهای ولتاژ پایین ضمن برخورداری از انعطاف‌پذیری مناسب، بسیار ارزانتر از وسائل مشابه فشار متوسط است.

۲-۱۱ تعاریف

۱-۲-۱۱ عنصر خازنی

یک جزء غیرقابل تقسیم از یک خازن که شامل الکترودهای جداگانه‌ای بوده و به وسیله عایق از یکدیگر جدا شده باشد.

۲-۲-۱۱ واحد خازن

مجموعه‌ای از یک یا چند عنصر خازن در یک محفظه منفرد با ترمینالهای خروجی

۳-۲-۱۱ بانک خازن

یک گروه از واحدهای خازن که به صورت الکتریکی به یکدیگر متصل شده باشد، مانند یک بانک خازنی سه‌فاز که از سه واحد خازنی تک‌فاز تشکیل شده است.

۴-۲-۱۱ خازن

در این فصل، واژه خازن هنگامی به کار برده می‌شود که تأکید خاصی روی معانی مختلف خازن یا مجموعه خازن و یا واحد خازن نباشد.

۵-۲-۱۱ تجهیزات خازن

مجموعه‌ای از واحدهای خازنی و ابزار جانبی برای اتصال به مدار

۶-۲-۱۱ وسیله تخلیه خازن

وسیله‌ای که در بین ترمینالهای خازن و یا شینه‌ها و یا در داخل واحد خازنی قرار داده می‌شود تا هنگام قطع اتصال خازن از منبع، بار ذخیره شده در داخل خازن از راه آن تخلیه گردیده و ولتاژ خازن به صفر برسد.

۷-۲-۱۱ ترمینالهای خط

ترمینالهای خازن که به خطوط متصل می‌شود. در خازنهای چندفاز، ترمینالی که به خط نول یا زمین متصل می‌گردد جزو ترمینالهای خط محسوب نمی‌شود.

۸-۲-۱۱ ولتاژ نامی U_n

مقدار ولتاژ مؤثری که بین ترمینالهای خازن برقرار می‌شود. برای خازنهایی که شامل یک یا چند مدار جداگانه باشد (مانند واحدهای تک فاز که در سیستم سه‌فاز استفاده می‌شود)، U_n مربوط به ولتاژ نامی هر مدار خواهد بود. برای خازنهای چندفاز با اتصالات الکتریکی داخلی بین فازها، U_n مربوط به ترمینالهای خطی است که بین آن بالاترین مقدار ولتاژ پذید می‌آید.

۹-۲-۱۱ میزان عایقندی یا سطح عایقی

میزان عایقندی یا سطح عایقی یک واحد خازنی عبارت است از ولتاژ ضریب با فرکانس مشخصی که هنگام انجام آزمون، عایق بین ترمینالهای خط و محفظه واحد خازنی بتواند آن ولتاژ را تحمل کند.

۱۰-۲-۱۱ توان اسمی

توان راکتیو طراحی شده خازن در ولتاژ و فرکانس نامی

۱۱-۲-۱۱ جریان نامی

مقدار مؤثر جریان عبوری از یک ترمینال خط، در ولتاژ، فرکانس و توان نامی

۱۱-۲-۱۲ تلفات خازن

توان اکتیو مورد مصرف خازن

۱۱-۲-۱۳ دمای محیط

دمای هوا در محل نصب خازن

۱۱-۲-۱۴ دمای هوای خنک‌کننده

دمای هوای خنک‌کننده‌ای که در گرمترين نقطه از يك بانک خازنی اندازه‌گيری می‌شود. اين نقطه، در وسط دو واحد خازنی قرار دارد. اگر خازن شامل يك واحد باشد، دمای مذکور عبارت از دمای اندازه‌گيری شده، در نقطه‌ای به فاصله حدوداً ۳۰ سانتيمتر از محفظه خازن و در ارتفاعی برابر با $\frac{2}{3}$ قد خازن بالاتر از كف آن خواهد بود.

۱۱-۳ استاندارد و مشخصات فنی خازنهای صنعتی

۱۱-۳-۱ خازنهای صنعتی فشار ضعیف با ولتاژ اسمی ۳۸۰ ولت و ۵۰۰ ولت و فرکانس نامی ۵۰ هرتز باید براساس استانداردهای IEC 70 , 70 A ; VDE 0560 ; DIN 48500 و یا ۲۷۸۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۱۱-۳-۲ مقررات استاندارد IEC 70 , 70 A شامل خازنهایی است که در محدوده دمای محیط بین -40°C تا $+50^{\circ}\text{C}$ درجه سانتیگراد و حداکثر ارتفاع ۱۰۰۰ متر از سطح دریا به کار می‌رود. (در مواردی که دمای محیط بیشتر از دمای نامبرده باشد و یا ارتفاع نصب بالاتر از ۱۰۰۰ متر باشد، خریدار باید این مراتب را به سازنده اعلام نماید)

براساس استاندارد یادشده، خازنها از نظر دمای کار طبقه‌بندی شده و حدود دمای کار هر طبقه با تعیین يك حداقل و يك حداکثر مشخص می‌شود. حداقل دما شامل سه مقدار -40°C و -25°C و -10°C درجه سانتیگراد انتخاب گردیده و حداکثر آن طبق جدول ۱-۱۱ تعیین می‌شود.

جدول ۱۱-۱ رده‌بندی حداکثر حدود دمای کار خازن

حداقل دمای محیط (درجه سانتیگراد)			رده‌بندی بالاترین حد دما (درجه سانتیگراد)
میانگین دما در یک سال	میانگین دما در ۲۴ ساعت	میانگین دما در یک ساعت	
۲۰	۳۰	۴۰	۴۰
۳۰	۴۰	۴۵	۴۵
۳۵	۴۵	۵۰	۵۰

رده‌بندی خازنها از نظر حداقل و حداکثر دمای استاندارد محیط کار بر حسب درجه سانتیگراد به قرار زیر است:

$$-10/+40 \text{ و } 10/+40 \text{ و } 20/-20 \text{ و } 40/-40$$

۳-۳-۱۱ خازنها مورد استفاده باید برای کار عادی در شرایط مشخص شده مناسب بوده و حتی المقدور دارای حداقل تلفات باشد.

۴-۳-۱۱ اتصالات خازن باید با استفاده از مواد فسادناپذیر در برابر شرایط مختلف کار به صورت غیرقابل نفوذ آب‌بندی شود.

۵-۳-۱۱ محفظه خازن و تمامی اجزای فلزی آن که در معرض هوا قرار می‌گیرد مانند پیچها، مهره‌ها، ترمینالها و غیره باید در برابر زنگ‌زدگی و خوردگی و سایر عوامل فاسدکننده مقاوم باشد.

۶-۳-۱۱ محفظه فلزی خازن باید مجهز به وسیله مناسبی برای اتصال الکتریکی مطمئن به بدن باشد تا بدان وسیله بتوان محفظه خازن را در پتانسیل ثابتی نگهداری کرد.

۷-۳-۱۱ پلاک مشخصات

هر واحد خازن باید دارای یک پلاک شناسایی از جنس فولاد گالوانیزه، یا دیگر مواد ضدآب و فسادناپذیر باشد. پلاک مزبور باید حاوی اطلاعات زیر به صورت حکاکی یا مشابه آن بوده و به گونه‌ای نصب شود که به آسانی قابل رویت باشد.

- ۱ - نام سازنده خازن
- ۲ - شماره سری
- ۳ - توان اسمی بر حسب کیلووار
- ۴ - ولتاژ نامی U_n به ولت یا کیلوولت
- ۵ - فرکانس نامی به هرتز
- ۶ - حدود مجاز دما
- ۷ - نوع اتصال برای خازنها سه‌فاز
- ۸ - میزان عایق‌بندی
- ۹ - وسیله مورد استفاده برای تخلیه خازن (در صورتی که در داخل خازن نصب شده باشد)
- ۱۰ - ارتفاع محل نصب از سطح دریا
- ۱۱ - کاپاسیتانس اندازه‌گیری شده (در ولتاژ و فرکانس نامی)
- ۱۲ - جریان اندازه‌گیری شده (در ولتاژ و فرکانس نامی) به آمپر

در مواردی که برای اینمنی افراد یا حفاظت تأسیسات اطلاعات حائز اهمیت دیگری مورد نیاز باشد، اطلاعات مزبور نیز باید در پلاک مشخصات یا در برگه راهنمای خازن درج شود. پلاک مشخصات باید حاوی راهنمایی لازم برای مراجعه به اطلاعات مندرج در برگه راهنمای باشد.

۸-۳-۱۱ در خازنها سه‌فاز، نوع اتصال فازها به یکدیگر باید به وسیله یکی از علایم زیر نشان داده شود:



ستاره با سیم خشی:

سه بخش بدون اتصالات داخلی III

توان واحدهای خازنی سه فاز باید به صورت مجموع توان سه فاز ارائه شود.

۹-۳-۱۱ میزان عایق‌بندی باید به وسیله دو عدد جداگانه نشان داده شود. عدد اول مقدار مؤثر ولتاژ آزمون به کیلوولت و عدد دوم حداکثر مقدار ولتاژ برای آزمون ضربه‌ای به کیلوولت خواهد بود (مانند 28/75). در مورد واحدهایی که برای نصب در فضای آزاد در نظر گرفته نشده است عدد دوم با یک خط تیره جایگزین می‌شود. (مانند 28/1).

۱۰-۳-۱۱ اضافه بار مجاز

حداکثر ولتاژ مجاز

واحدهای خازن باید برای کار دراز مدت با ولتاژ مؤثر بین ترمینالها که مقدار آن از ۱/۱ برابر ولتاژ اسمی تجاوز نکند (به استثنای ولتاژهای گذرا) مناسب باشد.

۲-۱۰-۳-۱۱ حداکثر جریان مجاز

واحدهای خازن باید برای کار پیوسته در جریان خطی مؤثر که مقدار آن از ۱/۳ برابر جریانی که در ولتاژ اسمی سینوسی و فرکانس اسمی برقرار است (به جز در جریانهای گذرا) مناسب باشد.

۱۱-۳-۱۱ تابلو اتصال کابل

تابلوی اتصال کابل باید از ورق آهن با حداقل ضخامت ۱/۵ میلیمتر و ابعاد مناسب و مشابه سایر اجزای سیستم اصلاح ضربی قدرت ساخته شده و شامل سه عدد فیوز کاردی با قدرت مناسب با ظرفیت شدت جریان سیستم باشد.

۱۲-۳-۱۱ دستگاه رگولاتور

تابلوی دستگاه رگولاتور باید از ورق آهن با حداقل ضخامت ۱/۵ میلیمتر و ابعاد مناسب و مشابه سایر اجزای سیستم اصلاح ضربی قدرت ساخته شده و شامل رگولاتور نوع الکترونیکی با ولتاژ اسمی ۳۸۰/۲۲۰ ولت و فرکانس ۵۰ هرتز و قدرت قطع حداقل ۲۵۰۰ ولت آمپر و مناسب برای اتصال به ترانسفورماتور جریان با جریان ثانویه ۵ آمپر و با تعداد مراحل لازم (۳ الی ۱۹ مرحله) به منظور زیر بار آوردن خازنها، به انضمام کلید سلکتور سه مرحله‌ای اتوماتیک - خاموش - دستی ۶ آمپری، چراغهای سیگنال و یک دستگاه کسینوسوفی متر می‌باشد.

۱۳-۳-۱۱ تابلوی فرمان

تابلوی فرمان باید از ورق آهن با حداقل ضخامت ۱/۵ میلیمتر و ابعاد مناسب و مشابه سایر اجزای سیستم اصلاح ضربی قدرت به نحوی ساخته شود که بتوان خازنها را به سهولت در زیر آن نصب نمود.

این تابلو شامل کنتاکتور یک و یا سه‌پل خشک بوین دار با ظرفیت قدرت مناسب، دکمه فشاری دوبل برای قطع و وصل کنتاکتور در حالت دستی، فیوزهای فشنگی نوع تابلویی، چراغهای سیگنال و ترمینالهای مربوط می‌باشد.

۱۱-۳-۱۱ وسیله تخلیه خازن

۱۱-۳-۱۱ هر دستگاه خازن باید توسط یک وسیله تخلیه شارژ الکتریکی که مستقیماً به طور ثابت به آن وصل است مجهر باشد. چنانچه این وسیله مستقیماً به دستگاههای الکتریکی دیگر وصل باشد، یک مدار تخلیه را تشکیل می‌دهد. در مسیر مدار تخلیه خازن باید کلید قطع کننده، فیوز کات اوت یا خازنهای سری قرار گیرد.

۱۱-۳-۱۲ وسیله تخلیه باید به گونه‌ای باشد که ولتاژ خازن را پس از قطع اتصال از منبع تغذیه، در مدت زمان تعیین شده‌ای از مقدار نامی ولتاژ (U_n) به 50 ولت یا کمتر از آن برساند. این زمان برای خازنهای با ولتاژ نامی 660 ولت و کمتر، یک دقیقه و برای خازنهای با ولتاژ نامی بیشتر از آن، ۵ دقیقه می‌باشد. ۱۱-۳-۱۳ در صورتی که خازنهای در فواصل کم کلیدزنی شود، وسایل حفاظتی باید طوری انتخاب گردد که هنگام وصل مجدد خازن به ولتاژ، ولتاژ ترمینالهای خازن، از 10% ولتاژ نامی بیشتر نباشد.

۱۱-۳-۱۴ وسیله تخلیه باید به عنوان جانشین برای اتصال کوتاه نمودن ترمینالهای خازن به یکدیگر یا به زمین، که هنگام سرویس و قبل از دست زدن به آن باید انجام شود، مورد استفاده قرار گیرد، زیرا ممکن است به علت قطع اتصالات داخلی بین واحدهای خازنی سری شده و یا قطع فیوز آن، بار الکتریکی همچنان در واحدهای خازنی باقی مانده باشد.

۱۱-۴ آزمونهای خازن

کلیه خازنهای مورد استفاده باید برابر مقررات و روش‌های آزمون مندرج در نشریه شماره ۲۷۸۱ مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران یا A 70 , IEC 70 ، به شرح زیر مورد آزمونهای عادی و نوعی قرار گیرد:

۱۱-۴-۱ آزمونهای عادی^۱

این گونه آزمونها که برای هر خازن پس از اتمام کار ساخت در کارخانه انجام می‌شود شامل اندازه‌گیری ظرفیت خازن، تعیین تلفات خازن، ولتاژ مستقیم یا متناوب بین ترمینالها، ولتاژ متناوب بین ترمینالها و محفظه خازن (آزمون خشک)، و آزمون بین ترمینالها و زمین و بانکهای خازن می‌باشد.

۱۱-۴-۲ آزمونهای نوعی^۲

آزمونهای نوعی، که برای تأیید درستی طرح خازن و مطابقت آن در عمل با کلیه مشخصات ذکر شده در

مقررات استاندارد می‌باشد، شامل موارد زیر است:

- تلفات خازن در دمای بالا
 - آزمون پایداری حرارتی
 - آزمون ولتاژ متناوب با سطوح خشک بین ترمینالهای خازن و محفظه فلزی (برای خازنهای ویژه نصب در هوا ای آزاد این آزمون با سطوح تر انجام می‌شود)
 - آزمون ولتاژ ضربه‌ای بین ترمینالها و محفظه خازن (ویژه نصب در هوا ای آزاد)
 - آزمون یونیزاسیون
 - آزمون خازنهای خود ترمیم‌کننده (ویژه خازنهای خود ترمیم‌کننده با لایه فلزی)
- ۳-۴-۱۱ آزمونهای نوعی باید به وسیله کارخانه سازنده، قبل از تحویل خازنها انجام گرفته و نتایج جزیبات آن در صورت درخواست خریدار به صورت یک گواهی نامه به‌وی ارائه شود. این نوع آزمونها باید بر روی یک خازن نمونه که از بین یک سری از خازنها با مشخصات یکسان انتخاب شده باشد، انجام گیرد.

۵-۱۱ توان واحدهای خازنی فشار ضعیف و روش محاسبه خازن موردنیاز

۱-۵-۱۱ توان واحدهای خازنی فشار ضعیف، با توجه به میزان خازن موردنیاز، و تعداد پله‌های خازنی برای کلیدزنی اتوماتیک تعیین شده و آنگاه، با توجه به اندازه واحدهای خازنی که به وسیله سازندگان تولید می‌شود، خازن موردنیاز مناسب انتخاب می‌گردد.

۲-۵-۱۱ روش محاسبه خازن مورد لزوم برای حذف توان راکتیو

برای حذف مصرف راکتیو قدرت خازن باید به اندازه‌ای باشد که $\cos\phi$ را به حدود ۰/۹۰ تا ۱/۰ برساند. از لحاظ تئوری وقتی $\cos\phi = 1$ باشد مصرف راکتیو کاملاً از بین رفته است. بنابراین:

الف - $\cos\phi$ با استفاده از دو فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$\frac{\text{صرف راکتیو (کیلووار ساعت)}}{\text{صرف راکتیو (کیلووات ساعت)}} = \tan\phi \Rightarrow \cos\phi = \frac{1}{\sqrt{1 + \tan^2\phi}}$$

ب - با احتساب $\cos\phi$ قدرت راکتیو از فرمول زیر قابل محاسبه است:

$$(P_w \times I) \times U = \sqrt{3} \times \cos\phi$$

پ - ضریب F با کمک جدول شماره ۱۱-۲ به این ترتیب پیدا می‌شود که مثلاً اگر بخواهیم $\cos\phi$ را از ۰/۶۰ به حدود ۱ و یا به ۰/۹۴ برسانیم، در ردیف مربوط به ۰/۶۰ پیش می‌رویم، تا به ستون ۰/۹۴ برسیم. به این ترتیب ضریب F را برابر با ۰/۹۷ خواهیم یافت.

ت - با پیدا کردن ضریب F مقدار خازن از فرمول زیر محاسبه می‌شود:

$$P_c = P_w \times F$$

جدول ۱۱-۲ تعیین ضریب F و محاسبه قدرت خازن لازم (کیلووار) برای اصلاح ضریب قدرت

ضریب قدرت $\cos \phi_1$ واقعی	ضریب قدرت موردنیاز ($\cos \phi_2$)																
	۱	۰/۹۸	۰/۹۶	۰/۹۴	۰/۹۲	۰/۹۰	۰/۸۷۵	۰/۸۵	۰/۸۲۵	۰/۸	۰/۷۷۵	۰/۷۵	۰/۷	۰/۶۵	۰/۶	۰/۵۵	۰/۵
۰/۴	۲۳۰	۲۱۰	۲۰۱	۱۹۴	۱۸۷	۱۸۲	۱۷۵	۱۶۸	۱۶۱	۱۵۵	۱۴۹	۱۴۲	۱۲۸	۱۱۳	۹۶	۷۸	۰۷
۰/۴۵	۱۹۸	۱۷۷	۱۶۸	۱۶۱	۱۵۵	۱۴۹	۱۴۲	۱۳۶	۱۲۹	۱۲۳	۱۱۶	۱۱۰	۹۶	۸۱	۶۴	۴۶	۲۴
۰/۵	۱۷۳	۱۵۳	۱۴۴	۱۳۷	۱۳۰	۱۲۵	۱۱۸	۱۱۱	۱۰۴	۹۸	۹۲	۸۵	۷۱	۵۶	۴۰	۲۱	
۰/۵۵	۱۵۲	۱۳۲	۱۲۳	۱۱۶	۱۰۹	۱۰۴	۹۷	۹۰	۸۳	۷۷	۷۱	۶۴	۵۰	۳۵	۱۹		
۰/۶	۱۳۳	۱۱۳	۱۰۴	۹۷	۹۱	۸۵	۷۸	۷۱	۶۵	۵۸	۵۲	۴۶	۳۲	۱۶			
۰/۶۵	۱۱۷	۹۷	۸۸	۸۱	۷۴	۶۹	۶۲	۵۵	۴۸	۴۲	۳۶	۲۹	۱۵				
۰/۷	۱۰۲	۸۱	۷۳	۶۶	۵۹	۵۴	۴۶	۴۰	۳۳	۲۷	۲۰	۱۴					
۰/۷۲۵	۹۰	۷۵	۶۶	۵۸	۵۲	۴۶	۳۹	۳۳	۲۶	۲۰	۱۳	۷					
۰/۷۵	۸۸	۶۷	۵۹	۵۲	۴۵	۴۰	۳۳	۲۶	۱۹	۱۳	۶/۵						
۰/۷۷۵	۸۱	۶۱	۵۲	۴۵	۳۹	۳۳	۲۶	۱۹	۱۲	۶/۵							
۰/۸	۷۵	۵۴	۴۶	۳۹	۳۲	۲۷	۱۹	۱۳	۶								
۰/۸۲۵	۶۹	۴۸	۴۰	۳۳	۲۶	۲۱	۱۴	۷									
۰/۸۵	۶۲	۴۲	۳۳	۲۶	۱۹	۱۴	۷										
۰/۸۷۵	۵۵	۳۵	۲۶	۱۹	۱۳	۷											
۰/۹	۴۸	۲۸	۱۹	۱۲	۶												
۰/۹۲	۴۲	۲۲	۱۳	۶													
۰/۹۴	۳۶	۱۶	۷														
۰/۹۶	۲۹	۹															
۰/۹۸	۲۰																
۰/۹۹	۱۴																

قدرت خازن لازم (Kvar) برای تصحیح $\cos \phi_1$ به ϕ_2 $\cos \phi_2$ برابر است با (قدرت آکتیو $F \times$)

مثال: برای اصلاح ضریب قدرت ۰/۶ $(\cos \phi_1)$ به ۰/۹۶ $(\cos \phi_2)$ در کارخانه‌ای با ۲۰۰ کیلوولت آمپر بار مؤثر - طبق جدول فوق فاکتور $F = ۱۰۴$ درصد خواهد بود.

$200 \times 0/6 \times 104\% = 125 \text{ Kvar}$

۶-۱۱ وسایل قطع و وصل و حفاظت خازنهای فشار ضعیف

- ۱-۶-۱۱ در مواردی که بارهای خیلی کوچک الکتریکی با تغذیه فشار ضعیف مطرح باشد، برای تنظیم توان راکتیو ممکن است از سیستم کنترل دستی استفاده شود. وسایل کلیدی و حفاظت در این گونه سیستمها شامل کلیدهای هوایی قابل قطع در زیر بار^۱ همراه با فیوزهای نوع HRC^۲، یا کلید فیوز خواهد بود. در این گونه موارد ظرفیت کلید فیوز باید با احتساب ضریب ۱/۵ در جریان نامی خازن تعیین شود.
- ۲-۶-۱۱ در مواردی که از سیستم کنترل خودکار استفاده می‌شود، برای انتخاب کنترلور مناسب (به بند ۲-۱۳) رجوع شود)، باید پارامترهای حرارتی آن را، که در حداکثر جریان خازن به دست می‌آید، در ضریب ۸/۰ ضرب نمود تا در نتیجه پارامترهای لازم برای انتخاب کنترلور حاصل شود. در این صورت کنترلور قابلیت عبور جریان تا ۲۵ درصد بیشتر از جریان نامی خازن را خواهد داشت. همچنین برای حفاظت مطمئن در برابر اتصال کوتاه، باید کنترلور با استفاده از فیوز HRC به شبکه متصل شود. اندازه این نوع فیوزها نیز با اعمال ضریب ۱/۵ در جریان نامی خازن تعیین می‌گردد.
- ۳-۶-۱۱ در مواردی که تغذیه بارهای فشار ضعیف به وسیله چندین پست توزیع انجام می‌شود، استفاده از کنترل خودکار محلی در هر پست، برای خازنهای، عموماً اقتصادی تر از به کار بردن یک سیستم کنترل مرکزی در ورودی برق مجموعه خواهد بود.

۷-۱۱ روش‌های کنترل خودکار توان راکتیو

- ۱-۷-۱۱ کنترل و تنظیم خودکار میزان خازنهای فشار ضعیف در مدار، معمولاً با توجه به کاربرد ممکن است با استفاده از رله‌های حساس به توان راکتیو، رله‌های حساس به جریان و یا به وسیله کلیدهای زمانی صورت گیرد.
- ۲-۷-۱۱ در مواردی که تغییرات ضریب توان دائمی و ناگهانی بوده و در شرایط مختلف بار یک ضریب توان ثابت یا با اندازه تغییرات موردنظر باشد باید از رله‌های حساس به توان راکتیو استفاده شود. این نوع رله که در جبران‌سازهای مرکزی مورد استفاده قرار می‌گیرد، بهترین روش برای کنترل خودکار خازنهای فشار ضعیف می‌باشد.
- ۳-۷-۱۱ در مواردی که مصرف‌کننده‌های صنعتی کوچک یا جبران‌کننده‌های گروهی موردنظر باشد استفاده از رله‌های جریان قابل توصیه است.
- ۴-۷-۱۱ در صورتی که بار یکنواخت و قابل پیش‌بینی مطرح باشد مانند برخی کارخانه‌های کوچکی که دارای این گونه مصرف‌کننده‌هایی است، رله‌های زمانی ممکن است به کار رود.

۱۱-۸-۱۱ اصول و روش‌های نصب

۱-۸-۱۱ دمای کار


- ۱-۱-۸-۱۱ دمای کار خازن تأثیر بسیاری در دوام و عمر آن دارد و عامل تعیین‌کننده، دمای گرمترین نقطه درون خازن است که اندازه‌گیری مستقیم آن در عمل ممکن نیست، بنابراین دمای هوای خنک‌کننده (بند فرعی ۱۴-۲-۱۱) باید ملاک تعیین دمای مطلوب خازن قرار گیرد، به این ترتیب که میانگین آن در طول یک ساعت باید ۵ درجه سانتیگراد بیش از دمای محیط (ستون دوم جدول ۱۱-۱) باشد.
- ۲-۱-۸-۱۱ خازنها باید به گونه‌ای نصب شود که حرارت ناشی از تلفات خازن به وسیله تابش و تبادل حرارتی انتقال یافته و در تیجه دمای خازن از حد مشخصی بالاتر نرود، بنابراین نکات زیر باید مورد توجه قرار گیرد:
- الف - تهویه اتاقی که خازنها در آن نصب می‌شود و نیز ترتیب گردش هوا در اطراف هر واحد خازن باید مدنظر قرار گیرد. این امر به ویژه هنگامی که واحدهای خازن بر روی یکدیگر قرار می‌گیرد از اهمیت خاصی برخوردار است.
 - ب - در مواردی که دمای خازنها بر اثر تابش خورشید یا هر منبع حرارتی دیگر افزایش می‌یابد، برای کنترل دما باید با توجه به دمای هوای خنک‌کننده و همچنین شدت و مدتی که خازنها در برابر تابش قرار می‌گیرد، یکی از روش‌های زیر مورد استفاده قرار گیرد:
 - حفاظت خازنها در برابر تابش خورشید یا منبع حرارتی.
 - انتخاب خازنهای که برای دمای محیط بالاتر طراحی شده باشد.
 - استفاده از خازنهای با ولتاژ نامی بالاتر (در این حالت کاهش توان راکتیو خازنها نیز باید ممنظر شود).

۲-۸-۱۱ شرایط محل نصب

- ۱-۲-۸-۱۱ محل نصب خازنها طراحی شده برای فضاهای داخلی باید تمیز و خشک بوده و دارای تهویه مناسب باشد. خازنها مورد استفاده در فضاهای باز باید از نوع مناسب برای فضای آزاد باشد.
- ۲-۲-۸-۱۱ در مناطق گرم‌سیری، علاوه بر دمای زیاد محیط، شرایط نامناسب دیگری مانند رطوبت نسبی زیاد و متناوب، امکان رشد سریع کپک، ایجاد خوردگی در اثر عوامل جوی موجود در مناطق صنعتی و ساحلی، و حمله حشرات موذی ممکن است وجود داشته باشد، در این گونه موارد خریدار باید هنگام سفارش خازنها و لوازم جانبی آن، شرایط نامبرده را به اطلاع سازندگان مربوط برساند.
- ۳-۲-۸-۱۱ در محیط‌های مخاطره‌آمیز که به علت وجود گازها، بخارها، غبارها و مایعات قابل اشتعال، الیاف و رشته‌های آتشگیر و مانند آن، امکان به وجود آمدن آتش‌سوزی و انفجار در اثر جرقه، قوس الکتریکی و دمای بیش از حد بسیار است، خازنها و دیگر لوازم و تجهیزات الکتریکی باید برابر یکی از استانداردهای شناخته شده بین‌المللی همچون NEC و IEC و مانند آن، از نوع تأیید شده و مناسب با مکان مورد استفاده، انتخاب و به کار گرفته شود.

۳-۸-۱۱ نصب مجموعه سیستم اصلاح ضریب قدرت

- ۱-۳-۸-۱۱ مجموعه یک سیستم اصلاح ضریب قدرت خودکار که شامل تابلوی اتصال کابل، تابلوی دستگاه رگولاتور، تابلوهای فرمان و خازنهای صنعتی می‌باشد بهوسیله کارخانه سازنده روی یک شاسی نصب و به صورت یک واحد در محل نصب قرار داده می‌شود.
- ۲-۳-۸-۱۱ برای نصب مجموعه سیستم اصلاح ضریب قدرت مزبور روی زمین، باید در قسمت پایین شاسی مربوط (قسمتی که روی زمین قرار می‌گیرد) سوراخهایی پیش‌بینی و تعییه شده و با استفاده از رول بولت (Roll bolt) به زمین متصل شود.
- ۳-۳-۸-۱۱ برای کابلکشی از تابلوی اصلی تا زیر تابلوی اتصال کابل سیستم اصلاح ضریب قدرت باید کanal مناسبی پیش‌بینی و تعییه شود.
- ۴-۳-۸-۱۱ طرز استقرار یک مجموعه خازنهای اصلاح ضریب قدرت نمونه در شکل ۱۱-۱ نشان داده شده است. نشانه‌های ترسیمی خازنهای صنعتی و یکسوسازها در جدول ۱۲-۱ ارائه شده است.

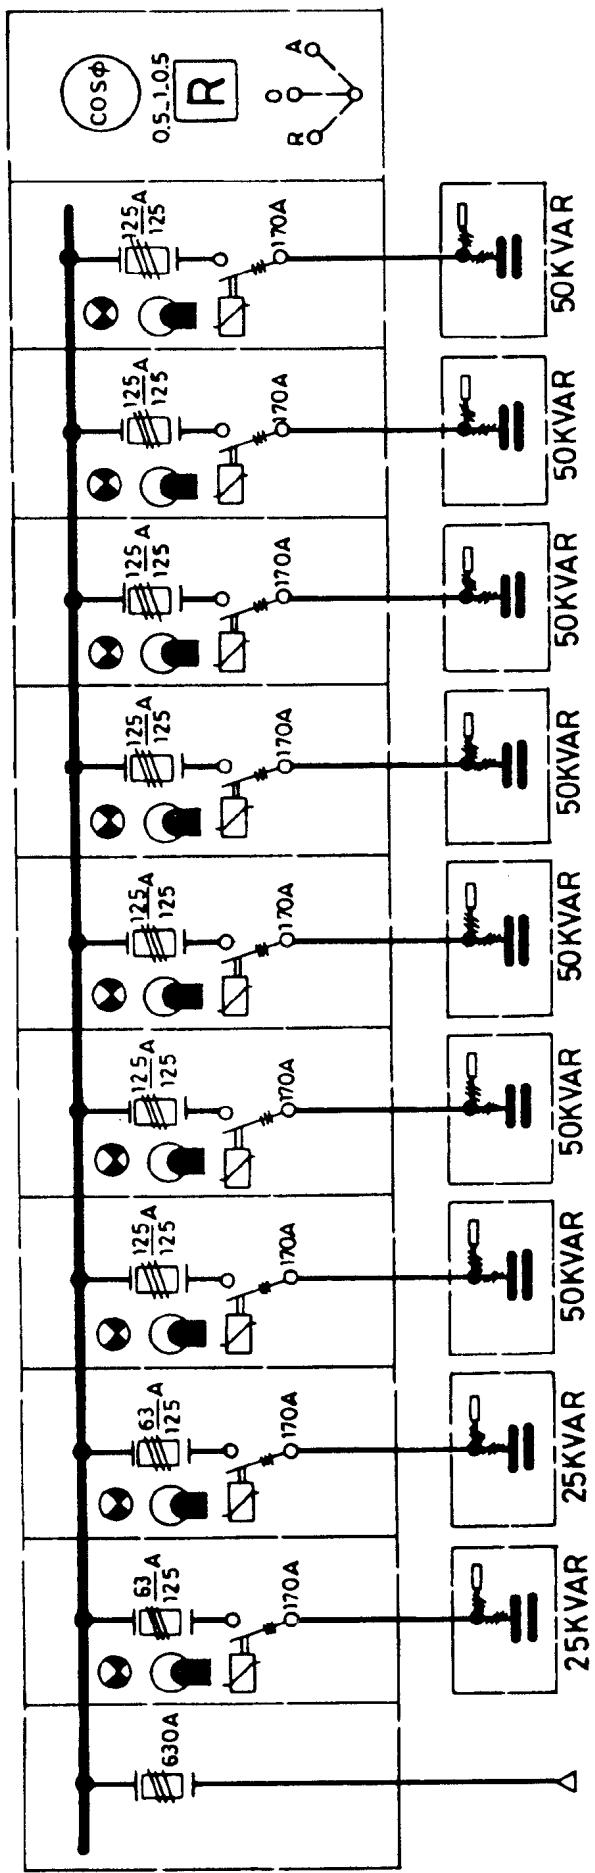

TYPICAL CAPACITORS BANK DIAGRAM

شکل ۱-۱-۱ شهادتک تابلوی خازن‌های تصحیح ضریب قدرت.

فصل ۱۲

منابع تغذیه جریان مستقیم یا یکسوسازها

کلیات

۱-۱۲

یکسوسازها برای یکسوكردن جریان متناوب و تبدیل آن به جریان مستقیم به منظور استفاده مستقیم و یا شارژ باطری سیستمهای مختلف به کار می‌رود.

منابع تغذیه برق مستقیم که در این فصل مورد بررسی قرار می‌گیرد عمدتاً یکسوسازهایی است که در ساختمانها و ابینه برای شارژ باتریها و منابع مستقل تأمین‌کننده نیروی برق مستقیم موردنیاز سیستم‌های اعلام و اطلاعاتی حریق، ساعت مرکزی، وسایل ارتباطی، سیستمهای حفاظتی و روشنایی اضطراری به کار می‌رود.

یکسوكننده‌ها ممکن است به صورت مجموعه‌ای از ورقه‌های سلنیوم و یا به صورت دیود از جنس سیلیکون ساخته شده باشد.

تعاریف

۲-۱۲

سلول یکسوساز نیمه‌هادی^۱

وسیله یکسوسازی اولیه شامل ترکیبی از نیمه‌هادیها، یا یک نیمه‌هادی و یک فلز در تماس با یکدیگر، که بر حسب قطب‌های ولتاژ اعمال شده، دارای رسانایی نامتقارن باشد.

پشته یکسوساز^۲

۲-۲-۱۲

ساختار واحدی از یک یا چند سلوول یکسوساز با پایه‌ها، امکانات خنک‌ساز (در صورت وجود)، و اتصالات الکتریکی و مکانیکی لازم.

مجموعه پشته یکسوساز^۳

۳-۲-۱۲

ساختاری الکتریکی و مکانیکی مرکب از یک یا چند پشته یکسوساز، با کلیه اتصالات لازم، همراه با

امکانات خنکسازی (در صورت وجود) در ساختمان مکانیکی آن.

۴-۲-۱۲ دستگاه یکسوساز^۱

یک مجموعه آماده کار شامل یک یا چند پشتہ یکسوساز همراه با ترانسفورماتورها و سایر وسایل لازم (در صورت وجود)، برای تبدیل جریان منتاوب به جریان مستقیم.

۵-۲-۱۲ تهویه طبیعی

خنکسازی به وسیله جابه‌جایی طبیعی هوای محیط.

۶-۲-۱۲ تهویه اجباری

خنکسازی به وسیله ترتیبات تهویه فشاری مانند تهویه با فشار پروانه، در این نوع سیستم هوا ممکن است از مجاورت دستگاه و یا از محلی با حرارت متفاوت گرفته شود.

۷-۲-۱۲ شرایط بهره‌برداری

شرایط بهره‌برداری عبارت از تمامی عوامل خارجی مؤثر بر کارایی یکسوساز نیمه‌هادی یا دستگاه یکسوساز می‌باشد، مانند حرارت محیط، رطوبت هوا، ویژگی بار و غیره.

۸-۲-۱۲ شرایط بهره‌برداری نامی

شرایط بهره‌برداری که ظرفیت‌های نامی در آن به کار رود.

۹-۲-۱۲ بهره‌برداری نامی

بهره‌برداری از یک وسیله در شرایط بهره‌برداری نامی با مقادیر نامی جریان و ولتاژ.

۳-۱۲ استانداردها و مشخصات فنی یکسوسازها

۱-۳-۱۲ استاندارد ساخت

منابع تغذیه برق مستقیم باید برابر استانداردهای زیر یا یکی از استانداردهای معترض بین‌المللی مشابه طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد.

- ۱-۱-۳-۱۲ دستگاهها و پشتنهای یکسوساز از نوع نیمه‌هادیهای کریستالی^۲ برابر استاندارد IEC 119.
- ۲-۱-۳-۱۲ ترانسفورماتورهای مورد مصرف در منابع تغذیه، برابر استاندارد 76 IEC و ضوابط اضافی مندرج در

استاندارد IEC 146

- ۳-۱-۳-۱۲ مبدل‌های نیمه‌هادی^۱ برابر استاندارد IEC 146
- ۴-۱-۳-۱۲ تریستورهای مورد استفاده در منابع تغذیه برابر شرایط مندرج در استاندارد IEC 146
- ۵-۱-۳-۱۲ دستگاههای شارژ باطری برای کاربری عمومی (Utility) برابر استاندارد ANSI / NEMA PE5 1985
- ۶-۱-۳-۱۲ دستگاههای شارژ باطری برای کاربری مخابراتی برابر استاندارد ANSI / NEMA PE 7 1985
- ۷-۱-۳-۱۲ مشخصات مجموعه سیستم روشنایی اضطراری براساس استاندارد VDE 108

۲-۳-۱۲ مشخصات فنی دستگاههای یکسوساز

عمده‌ترین مشخصات فنی عمومی دستگاههای یکسوساز به قرار زیر است:

- ۱-۲-۳-۱۲ دستگاههای یکسوساز باید برای شرایط محیطی بهره‌برداری مانند حداقل و حداکثر حرارت محیط، ارتفاع از سطح دریا، درصد رطوبت نسبی، شرایط محیطی از نظر ایجاد خوردگی و آلودگی‌های دیگر مناسب باشد.
- ۲-۲-۳-۱۲ میزان حرارت مرجع برای شرایط محیط کار عادی یکسوسازهای نیمه‌هادی براساس استاندارد IEC 119 برابر با ۳۵ درجه سانتیگراد تعیین شده است که ممکن است طی ۲۴ ساعت برای مدت حداکثر سه ساعت تا ۴۰ درجه سانتیگراد نیز افزایش یابد. در مواردی که حرارت محیط از مقادیر نامبرده تجاوز نماید، باید شرایط محیطی غیر عادی تلقی شده و برابر بند ۱۲-۳-۲-۳ عمل شود.
- ۳-۲-۳-۱۲ عمده‌ترین موارد شرایط غیر عادی که در صورت وجود، منبع تغذیه باید طی موافقت ویژه با سازنده سفارش داده شود به قرار زیر است:

- وجود تنشهای مکانیکی غیر عادی، مانند ضربه و لرزش
- وجود هوای آلوده به نمک (مانند نزدیکی به دریا)، رطوبت زیاد، قطرات ریز آب یا گازها و بخارهای مضر و خطرناک همچون بخار جیوه، کلر و گوگرد
- در معرض بخار یا بخار روغن قرار گرفتن
- در معرض مخلوط غبار یا گازهای انفجارآمیز قرار گرفتن
- در موقعي که دستگاه خارج از سرویس کار باشد حرارت محیط به کمتر از ۳۰- درجه سانتیگراد برسد.
- حرارت محیط به کمتر از ۱۰- درجه سانتیگراد برسد (برای دستگاههایی که با هوا خنک می‌شود)
- وجود رطوبت نسبی و حرارت زیاد مانند مناطق گرمسیری
- ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ متر از سطح دریا
- تغییرات زیاد و سریع حرارت و رطوبت
- نگهداری دستگاهها در انبار برای مدتی متجاوز از شش ماه
- فرکانسهای خارج از ۱۰ تا ۱۰۰ هرتز

- ۴-۲-۳-۱۲ با توجه به این‌که طبیعت بار، بر ویژگی‌های کارایی یکسوسازها مؤثر است، دستگاههای یکسوساز باید برای نوع بار موردنظر مانند بار مقاومتی، بار القایی، بار خازنی، بار باطری، بار ماشینی یا ترکیبی از

بارها مناسب باشد.

۵-۲-۳-۱۲ منابع تغذیه برق مستقیم ممکن است از نوع یک فاز یا سه فاز، با ولتاژ اولیه ۲۲۰ ولت یا ۳۸۰/۲۲۰ ولت متناوب و با ولتاژ ثانویه ۱۲، ۲۴، ۴۸ و یا ۱۱۵ ولت مستقیم، با شدت جریان ۱۰ الی ۲۰۰ آمپر بر حسب مورد، و اختلاف ولتاژ بین بی بار و بار کامل حدود ۸ درصد ساخته شده باشد.

۶-۲-۳-۱۲ کلیه اجزای به کار رفته در منابع برق مستقیم باید در حدود ظرفیت طراحی مورد استفاده قرار گیرد.
۷-۲-۳-۱۲ هر یکسوساز باید دارای جعبه مناسب با شرایط محیط نصب بوده و در آن کلیه وسائل حفاظتی و اندازه گیری از قبیل کلید خودکار و فیوز، ولت متر و آمپر متر جریان مستقیم و همچنین چراگاهی سیگنال و سیستم آلام صوتی لازم پیش بینی و تعییه شده باشد.

۸-۲-۳-۱۲ هر دستگاه یکسوساز باید در برابر ۱۱۰ درصد ولتاژ متناوب نامی مداوم به گونه ای مقاوم باشد که جریان مستقیم بین صفر تا جریان نامی آن را بدون صدمه و آسیب رسیدن به اجزا یا تجاوز از حرارت مجاز و نیز بدون ایجاد تغییرات دائمی در ویژگیهای دستگاه تحمل نماید.

۹-۲-۳-۱۲ هر دستگاه یکسوساز نیمه هادی باید براساس استاندارد IEC 119 دارای یک پلاک شناسایی با دوام و مقاوم در برابر خوردگی و رطوبت باشد و اطلاعات زیر بر روی آن درج شده باشد:

- نام سازنده یا علامت تجاری آن
- نشانه شناسایی به عنوان دستگاه نیمه هادی

- اطلاعات تعیین کننده نوع نیمه هادی مورد مصرف در مجموعه اصلی یکسوساز

- ولتاژ مؤثر (r.m.s) نامی

- جریان مؤثر (r.m.s) نامی

- شمار فازها

- فرکانس نامی

- ولتاژ مستقیم نامی

- نوع منبع تغذیه (دائمی، متناوب با ذکر ضریب تناوب یا استفاده، مدت زمان بار، شرح مورد کاربرد مانند تغذیه کنتاکتور یا روش شارژ باطری)

- نوع بار

- نوع و حرارت ماده خنک کننده (در صورتی که هوای محیط نباشد)

- مقدار ماده خنک کننده و عایق کننده (در صورت وجود)

- شماره و تاریخ استاندارد مرجع

۱۰-۲-۳-۱۲ شارژر باطری باید به گونه ای طراحی و ساخته شده باشد که جریان و ولتاژ برق متناوب را به جریان و ولتاژ برق مستقیم فیلتر شده و پایدار تبدیل نموده و به طور همزمان باطری و بار مورد لزوم را با ولتاژ ثابت تغذیه نماید.

۱۱-۲-۳-۱۲ ظرفیت شارژ کننده باید برای تغذیه همزمان بار و پُر کردن باطری از وضعیت خالی (بدون شارژ) به حالت شارژ شده، برای کار در دوره های تعیین شده کافی باشد.

۱۲-۲-۳-۱۲ شارژر باطری باید بر حسب مورد با استفاده از تهويه طبیعی یا به وسیله پروانه خنک شود لیکن در هر صورت از کار افتادن پروانه، گرفتگی بازشوها یا فیلترها باید وضعیت خطرناک یا مخرب ایجاد کند.

۱۳-۲-۳-۱۲ تجهیزات یکسوساز شارژر باید در برابر اتصال معکوس قطبها باطری به شارژر با استفاده

از وسیله‌ای که بتواند جریان برق مستقیم را قطع کند حفاظت شود.

۱۴-۲-۳- ۱۲ دستگاه یکسوساز مورد مصرف برای شارژ باطری باید در برابر اتصال کوتاه و همچنین افزایش ولتاژ ورودی از مقدار اسمی که ناشی از قطع جریان مستقیم خروجی است حفاظت شود. این‌گونه تجهیزات باید مجهز به فیوزهای مناسب برای ورودی و خروجی دستگاه باشد. فیوزهای تندکار ممکن است برای پشت‌های یکسوساز مورد استفاده قرار گیرد.

۱۵-۲-۳- ۱۲ دستگاههای شارژر باید مجهز به وسایل تنظیم میزان ولتاژ مستقیم در محدوده‌های مورد لزوم برای ولتاژ شناور^۱ و ولتاژ برابرکننده^۲ باشد.

آزمونهای دستگاههای یکسوساز

۴-۱۲

منابع تغذیه برق مستقیم باید براساس شرایط مندرج در استاندارد IEC 119، یا یکی از استانداردهای بین‌المللی مشابه، به شرح زیر مورد آزمون قرار گیرد:

آزمونهای نوعی^۳

۱-۴-۱۲

آزمونهای نوعی، که برای تأیید مشخصات دستگاههای یکسوکننده از نظر مطابقت با مقررات استاندارد می‌باشد، باید طبق مفاد بخش ۳۵۲ از نشریه IEC 119 در زمینه‌های زیر انجام شود:

الف - ترسیم ویژگیهای ولتاژ - جریان مستقیم
ب - بررسی عملکرد تنظیم‌کننده‌های خودکار یا سایر وسایل جبران‌ساز به‌وسیله تغییر مقادیری که اثرات آن باید حذف شود.

- پ - اندازه‌گیری کارایی
- ت - اندازه‌گیری ضریب جابه‌جایی دستگاههای یکسوساز با قدرت بیش از ۱۰ کیلووات قدرت مستقیم
- ث - اندازه‌گیری اجزای متناوب در طرف برق مستقیم در موارد لازم
- ج - آزمون افزایش دما
- ج - آزمون عایق‌بندی
- ح - اندازه‌گیری سایر مقادیری که ممکن است تضمین شود همچون هارمونیک‌ها در جریان متناوب

آزمونهای عادی^۴

۲-۴-۱۲

۱-۲-۴- ۱۲ آزمونهای عادی سازنده، که برای حصول اطمینان از برابری کیفیت تولیدات با اندازه‌گیریهای مورد لزوم در آزمونهای نوعی صورت می‌گیرد، باید برابر بند ۳۵۳ از استاندارد IEC 119 به شرح زیر انجام شود:

- الف - بازررسی مکانیکی
- ب - آزمونهای عایق‌بندی

پ - بررسی نقاطی از ویژگیهای ولتاژ - جریان مستقیم که انجام تضمینهای تنظیم ولتاژ را نشان می‌دهد.

ت - بررسی عملکرد لوازم کمکی مورد استفاده همچون کتابکتورها، رله‌ها، پمپها و غیره

۱۲-۲-۴-۲ انجام آزمونهای عادی زیر نیز توصیه شده است:

الف - بررسی جریان متناوب در بهره‌برداری نامی و در حالت بی‌بار

ب - بررسی تقارن جریان مستقیم در دستگاههای چندفاز


۵-۱۲ اصول و روش‌های نصب

۱-۵-۱۲ برای نصب منابع تغذیه برق مستقیمی که دارای جعبه نوع دیواری (روکار یا توکار) می‌باشد، باید کلیه اصول و ضوابط مندرج در بخش مربوط به تابلوهای دیواری فشار ضعیف دقیقاً رعایت شود.

۲-۵-۱۲ برای نصب دستگاههای یکسوسازی که دارای جعبه نوع ایستاده می‌باشد، باید کلیه اصول و ضوابط مندرج در بخش مربوط به تابلوهای ایستاده فشار ضعیف دقیقاً به کار رود.

۳-۵-۱۲ برای نصب دستگاههای یکسوسازی که دارای جعبه ایستاده باشد، با توجه به وظیفه و عملکرد سیستم مورد نظر و ترکیب اجزای مختلف آن، محل و فضای مناسب، با پایه‌ها و نگاهدارنده‌های قابل اطمینان برای آن، پیش‌بینی شود.

۴-۵-۱۲ نصب دستگاههای یکسوساز باید با توجه به دستورالعملهای سازنده در زمینه خنک‌سازی آن صورت گیرد. در مواردی که پشت‌های یکسوساز به وسیله گردش هوا با فشار پراوane خنک می‌شود، سرعت گردش هوا بر سطح تصویر پشتی یا پشت‌های یکسوساز به وسیله سازنده ارائه شود. سطح تصویر عبارت از مساحت سطحی است که عمود بر جریان هوا در محیط پیرامونی پشتی یا پشت‌های قرار دارد (شکل ۱-۱۲).

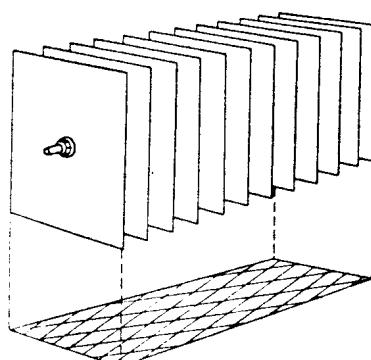

شکل ۱-۱۲

۶-۱۲ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی خازنهای صنعتی و یکسوسازها در جدول ۱-۱۲ ارائه شده است.

جدول ۱۲ - ۱ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای خازنهای صنعتی و یکسوکننده‌ها

نشانه	شرح
	خازن ضریب قدرت
	تابلوی فرمان خازن
	رگولاتور
	تابلوی انشعاب
	یکسوکننده

فصل ۱۳

وسایل شبکه

۱ - ۱۳ کلیات

۱-۱ - ۱۳ در این فصل مشخصات، استانداردها و اصول و روش‌های نصب کلیه اقلام و تجهیزات مورد استفاده در شبکه‌های برقی هواپی با ولتاژ حداکثر ۳۳ کیلوولت بررسی و تعیین شده است.

۲-۱ - ۱۳ ولتاژ‌های مورد استفاده در شبکه‌های برقی هواپی عموماً به ترتیب ۳۸۰/۲۲۰ ولت، ۱۱، ۲۰ و ۳۰ کیلوولت می‌باشد.

۳-۱ - ۱۳ در مواردی که مشخصات و روش‌های نصب برخی از اقلام تحت شرایط خاص، در این فصل پیش‌بینی و تصریح نشده باشد باید اصول و ضوابط مندرج در نشریات «استاندارد شبکه‌های توزیع نیروی برق» و «استاندارد خطوط هواپی شبکه توزیع»، که به وسیله وزارت نیرو - امور برق تهیه شده است، رعایت شود.

۲ - ۱۳ تعاریف

۱-۲ - ۱۳ پایه‌های بتنی مسلح و پیش‌تنیده

۱-۱-۲ - ۱۳ پایه بتنی مسلح
پایه بتنی است که به منظور افزایش استحکام مکانیکی آن، اسکلتی از میلگردهای فولادی درون آن قرار داده شده باشد.

۲-۱-۲ - ۱۳ پایه بتنی پیش‌تنیده
پایه بتنی است که میله‌ها یا سیمه‌های فولادی درون آن قبل از بتون ریزی مورد پیش‌تنش قرار گرفته باشد.

۳-۱-۲ - ۱۳ مقاومت نرمال یا قدرت نامی
میزان باری است که پایه به طور دائم و بدون ایجاد ترک در آن بتواند تحمل کند.

۴-۱-۲ - ۱۳ مقاومت ارتجاعی
میزان باری است که موجب از بین رفتن حالت ارتجاعی تیر و ایجاد تغییر شکل‌های دائمی در آن شود.

۵-۱-۲ - ۱۳ مقاومت نهایی
میزان باری است که موجب شکسته شدن تیر می‌شود.

۲-۲-۱۳ پایه‌های چوبی

۱-۲-۲-۱۳ یقه تیر

فصل مشترک بین تیر چوبی و سطح زمین، یقه تیر نامیده می‌شود.

۲-۲-۲-۱۳ محیط سینه تیر

محیط آن قسمت از تیر که در ارتفاع ۱۸۳ سانتیمتر از ته تیر قرار دارد.

۳-۱۳ استانداردها و مشخصات فنی پایه‌های برق

۱-۳-۱۳ پایه‌های بتی مسلح و پیش‌تینیده

پایه‌های بتی مسلح و پیش‌تینیده باید برابر مشخصات فنی مندرج در جلد دوم از استاندارد خطوط هوایی توزیع، زیر عنوان «استاندارد تیرهای بتی مسلح و پیش‌تینیده»، که به‌وسیله وزارت نیرو - امور برق تهیه شده است، طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد. عمده‌ترین موارد مربوط بهمشخصات فنی تیرهای مذبور برابر استاندارد فوق الذکر به قرار زیر است:

الف - مشخصات مصالح مورد مصرف برای ساخت پایه‌ها شامل سیمان، سنگدانه، آب و میلگرد باید برابر بند ۵ و مشخصات بتن و بتن ریزی تیرها برابر بند ۶ از استاندارد فوق انتخاب شود.

ب - در تیرهای پیش‌تینیده، بارهای پیش‌تینیدگی مجاز باید برابر بند ۸ تعیین شود.

پ - مقطع عرضی تیر باید به‌طور یکنواخت از پایین به بالا به‌ازای هر متر ۱۰ تا ۲۰ میلیمتر باریکتر شود.

ت - سطح خارجی تیر باید صاف و عاری از هرگونه ترک خوردنی بوده و در آن سوراخهای مورد لزوم با قطر و فواصل مندرج در بند ۳-۲ از استاندارد فوق برای نصب لوازم خطوط هوایی و میله‌های صعود از تیر پیش‌بینی شود.

ث - میزان انحراف از حالت مستقیم تیر به‌ازای هر سه‌متر از طول آن باید از ۱۰ میلیمتر تجاوز کند.

ج - اطلاعات زیرین باید به‌طور خوانا و ماندنی بر روی تمامی پایه‌ها، در فاصله سه‌متری از انتهای تیر، با عمق حداقل سه میلیمتر حک شود.

سطر اول : علامت اختصاری یا نام پروژه موردنظر

سطر دوم : طول حقیقی پایه بر حسب متر و مقاومت نرمال آن بر حسب کیلوگرم نیرو

سطر سوم : نام کارخانه سازنده

سطر چهارم : تاریخ ساخت (روز - ماه - سال)

چ - کلیه پایه‌ها باید علاوه بر بازرسیهای مقرر در بند ۱۳، به‌وسیله کارخانه سازنده و در حضور

نماینده مهندسین مشاور طبق ضوابط و اصول مندرج در بند ۱۴ مورد آزمون قرار گرفته و مهر

پذیرش که به‌وسیله مهندسین مشاور بدین منظور تخصیص داده شده روی تمام تیرها زده شود.

پیمانکاران خطوط هوایی مجاز به‌استفاده از پایه‌هایی که فاقد مهر مذکور باشد نخواهند بود.

پایه‌های بتی مسلح و پیش‌تینیده با توجه به طول، قدرت نامی، مقاومت در مرحله ارجاعی، و مقاومت

نهایی آن، برابر استاندارد وزارت نیرو - امور برق در جدولهای ۱-۱۳ و ۲-۱۳ ارائه شده است. این‌گونه

پایه‌ها بر حسب وضعیت و شرایط محل نصب، فواصل بین دو تیر، شکل مقطع، و تعداد سیمهای

نصب شده بر روی آن از لحاظ ارتفاع و قدرت کشش ممکن است از جدولهای مذبور انتخاب شود.

جدول ۱-۱۳ طبقه‌بندی پایه‌های بتنی مسلح از نظر طول پایه، قدرت اسمی، مقاومت ارتجاعی و نهایی، برابر استاندارد وزارت نیرو - امور برق

مقاطومت نهايی (کيلوگرم نيرو)	مقاطومت در مرحله ارتجاعی (کيلوگرم نيرو)	قدرت اسمی (کيلوگرم نيرو)	طول تير (متر)
۶۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۹
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۹
۱۵۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۹
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۸۰۰	۹
۶۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۱۲
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۱۲
۱۵۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۱۲
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۸۰۰	۱۲
۳۰۰۰	۱۸۰۰	۱۲۰۰	۱۲
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۱۰
۱۵۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۱۰
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۸۰۰	۱۰
۳۰۰۰	۱۸۰۰	۱۲۰۰	۱۰

جدول ۲-۱۳ طبقه‌بندی پایه‌های بتنی پیش‌تنیده از نظر طول تیر، قدرت اسمی، مقاومت ارتجاعی و نهايی، برابر استاندارد وزارت نیرو - امور برق

مقاطومت نهايی (کيلوگرم نيرو)	مقاطومت در مرحله ارتجاعی (کيلوگرم نيرو)	قدرت اسمی (کيلوگرم نيرو)	طول تير (متر)
۳۰۰	۱۵۰	۱۰۰	۸
۴۵۰	۲۲۵	۱۵۰	۸
۶۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۸
۶۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۹
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۹
۱۵۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۹
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۸۰۰	۹
۲۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۹
۶۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۱۰/۵
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۱۰/۵
۶۰۰	۳۰۰	۲۰۰	۱۲
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۱۲
۱۵۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۱۲
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۸۰۰	۱۲
۳۰۰۰	۱۸۰۰	۱۲۰۰	۱۲
۱۲۰۰	۶۰۰	۴۰۰	۱۰
۱۵۰۰	۹۰۰	۶۰۰	۱۰
۲۰۰۰	۱۲۰۰	۸۰۰	۱۰
۲۵۰۰	۱۵۰۰	۱۰۰۰	۱۰

۱۳-۳-۱-۳ برای مشخصات طرحهای نمونه پایه‌های بتنی مسلح با مقاطع H و مستطیل شکل برابر جدول ۱۳-۱-۱-۱ بهبند ۱۷-۲-۱ از «استاندارد تیرهای بتنی مسلح و پیش‌تینیده» مصوب وزارت نیرو مراجعه شود.

۱۳-۲-۳ پایه‌های فلزی

۱۳-۲-۳-۱ پایه‌های فلزی به سه نوع کلی تقسیم می‌شود:

الف - مشبك: این نوع پایه دارای پایه‌های اصلی از آهن نبشی و یا ناودانی بوده و به وسیله بازوهای نبشی مقاطع به یکدیگر متصل می‌باشد.

ب - تیرآهن کشیده: این نوع پایه از تیرآهن با مقاطع H که قسمت میانی آن در کارخانه با ابزار مخصوص به صورت زیگزاگ برش و کشش داده شده ساخته شده است.

پ - لوله‌ای: پایه لوله‌ای از قطعات لوله فلزی به نحوی تشکیل شده است که قطر قطعات پایین بیشتر بوده و به تدریج قطر قطعات بالا کاهش می‌یابد. این نوع پایه‌ها، که عموماً در روشنایی خیابانها به کار می‌رود ممکن است دارای بازو و یا بدون بازو باشد. پایه‌های بازودار ممکن است دارای بازوی مستقیم و یا کمانی شکل (شلاقی) باشد.

۱۳-۲-۳-۲ پایه‌های فلزی مشبك، که به آن دکل نیز گفته می‌شود، با توجه به این که در شکل، انواع، و ابعاد مختلف بوده و بر حسب موقعیت جغرافیایی محل نصب، طراحی و ساخته می‌شود، مشخصات فنی جداگانه‌ای برای آن در این فصل پیش‌بینی و تعیین نشده است. بنابراین مهندسین مشاور هر طرح موظفند دکلهای موردنیاز را بر حسب وضعیت جغرافیایی منطقه مربوط از قبیل فشار و سرعت وزش باد و سایر شرایط جوی و همچنین نوع و مقاطع سیم مورد مصرف براساس ضوابط وزارت نیرو - امور برق طرح و اجرا کنند.

۱۳-۲-۳-۳ پایه‌هایی که از نوع تیرآهن کشیده شده می‌باشد نیز باید طبق شرایط مندرج در بند ۱۳-۲-۳-۲ طراحی و اجرا شود.

۱۳-۲-۳-۴ پایه‌های لوله‌ای، به طور کلی، از نظر ساخت به دو نوع تلسکوپی یک پارچه^۱ و تلکسکوپی جوشی یا پرسی^۲ تقسیم می‌شود که هر یک نیز ممکن است بر حسب مورد مصرف در انواع مختلف مانند مستقیم بدون بازو یا بازودار، شلاقی یکطرفه یا دوطرفه و در بعضی موارد چهارطرفه و یا بیشتر ساخته شود.

۱۳-۲-۳-۵ فولاد مورد مصرف در ساخت پایه‌های لوله‌ای باید حداقل برابر استاندارد EN 25-72 ، کلاس Fe 360 B بوده و برای گالوانیزه شدن و جوش مناسب باشد. این‌گونه لوله‌ها باید از نوع سراسر درز جوش و یا بی‌درز و کاملاً سالم و همچنین بدون هیچ نوع خورددگی باشد.

۱۳-۲-۳-۶ آلیاژ آلومینیوم مورد مصرف برای ساخت پایه‌های آلومینیومی باید با شرایط مندرج در استانداردهای ISO/R 827 ، ISO/TR 2136 ، ISO/R 209 ، ISO/R 164 در مواردی که در محل نصب پایه‌ها شرایط خورندگی ویژه‌ای وجود داشته باشد. پیمانکار موظف است آلیاژ پایه‌ها را با توافق دستگاه نظارت تعیین نماید.

۱۳-۲-۳-۷ میله یا تسمه‌های پرکننده که برای جوشکاری قوس الکتریک تحت گاز محافظه برای آلومینیوم یا آلیاژهای آن به کار می‌رود باید دارای شرایط مندرج در بخش چهارم از استاندارد BS 2901 باشد.

- ۸-۲-۳-۱۳ آماده‌سازی و اجرای جوشکاری قوس الکتریک باید حسب مورد، بر طبق بخش اول از استاندارد BS 3019 و یا بخش اول از استاندارد 3571 انجام شود.
- ۹-۲-۳-۱۳ پایه‌های تلسکوپی یکپارچه باید از لوله یک‌تکه بوده و در کارخانه به وسیله دستگاه مخصوص تغییر قطر به شکل پله‌ای ساخته شود.
- ۱۰-۲-۳-۱۳ پایه‌های تلسکوپی پرسی باید از لوله‌هایی که دارای قطرهای مختلف و طولهای مناسب است به وسیله دستگاهها و پرس‌های ویژه تولید این نوع پایه‌ها ساخته شود. نحوه ساخت به وسیله دستگاه‌های یاد شده بدین ترتیب است که ابتدا لوله دارای قطر بزرگتر کاملاً گرم و سپس لوله دارای قطر کوچکتر در داخل آن پرس می‌شود و کار به همین ترتیب تا تکمیل پایه ادامه می‌یابد.
- ۱۱-۲-۳-۱۳ پایه‌های تلسکوپی جوشی نیز باید از لوله‌هایی با قطرهای مختلف و با طولهای مناسب در داخل یکدیگر قرار داده شده و دورادور آن حداقل دوبار متناسب با شرایط مندرج در استاندارد BS 5135 جوشکاری شده و سطح آن با سنباده کاملاً صاف شود.
- ۱۲-۲-۳-۱۳ طراحی و ساخت پایه‌های فلزی روشنایی باید با محاسبه وزن بازو و چراغ و سایر لوازم مربوط به آن، و ضرایب مربوط به فشار باد و شکل پایه و بازو انجام شود.
- ۱۳-۲-۳-۱۳ برای طرحهای نمونه پایه‌های فولادی روشنایی معابر و همچنین سایر مشخصات فنی و استانداردهای مربوط به پایه‌ها همچون جعبه تقسیم پایه، مسیر کابل ورودی و یا خروجی، ترمینالهای زمین و اتصال چراغ به پایه به نشریه «مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری» رجوع شود.

۱۴-۲-۳-۱۳ حفاظت پایه‌های فلزی در برابر خوردگی

حفاظت پایه‌های فلزی در برابر خوردگی شامل سه بخش به شرح زیر خواهد بود:

سطح اول: سطح خارجی پایه از بالاترین قسمت آن تا ۲۵٪ متر از سطح زمین یا در مورد پایه‌های فلنج دار تمامی سطح خارجی پایه

سطح دوم: سطح خارجی قسمت زمینی پایه تا ارتفاع ۲۵٪ متر از سطح زمین

سطح سوم: سطح داخلی پایه (در صورت وجود)

۱۵-۲-۳-۱۳ حفاظت پایه‌های فولادی در برابر خوردگی

پایه‌های فولادی باید براساس یکی از روش‌های زیر، بر حسب مورد، در برابر خوردگی حفاظت شود:

الف - در مواردی که از پایه‌های فولادی گالوانیزه استفاده می‌شود، تمامی سطوح پایه باید برابر استانداردهای ISO 1459، ISO 1460 و ISO 1461 گالوانیزه گرم شده باشد. حداقل ضخامت پوشش روی پایه‌های فولادی گالوانیزه با ضخامت بین ۱ تا ۵ میلیمتر در جدول ۱۳-۲-۳ ارائه شده است.

جدول ۱۳-۳ حداقل ضخامت پوشش روی برای پایه‌های فولادی گالوانیزه با ضخامت بین ۱ تا ۵ میلیمتر

حداقل پوشش روی (در یک طرف) g/m ²	ضخامت پایه فولادی (میلیمتر) μm
۵۰	۳۵۰
۶۵	۴۵۰
	بیش از ۲ تا ۵

ب - در مواردی که پایه‌های فلزی بهوسیله روش دمایی فلزپاشی و رنگ آمیزی^۱ در برابر خوردگی حفاظت می‌شود، ابتدا باید سطوح اول و دوم پایه با استفاده از روش زنگ‌زدایی با فشار باد و مواد ساینده^۲ برابر استاندارد سوئد (SIS 05 5900) آماده‌سازی شود و سپس سطوح سه‌گانه آن به شرح زیر رنگ آمیزی و قیراندو دگردد:

سطح اول: پوشش آستری با رنگ مقاوم در برابر خوردگی - غیر الزامی

سطح دوم: پوشش آستری با رنگ مقاوم در برابر خوردگی یا یک لایه پوشش قیر

سطح سوم: یک لایه پوشش قیر

پ - در مواردی که برای حفاظت پایه‌های فولادی از روش فسفاته و رنگ کردن استفاده می‌شود، ابتدا باید سطوح سه‌گانه تا زدوده شدن تمامی زنگ از سطح فلز نمک سود شده و سپس یک لایه فسفات بر روی آن ایجاد شود و آنگاه در مدت ۲۴ ساعت به شرح زیر رنگ آمیزی و قیراندو دگردد:

سطح اول: پوشش آستری با رنگ مقاوم در برابر خوردگی

سطح دوم: پوشش آستری با رنگ مقاوم در برابر خوردگی یا یک لایه پوشش قیر

سطح سوم: یک لایه پوشش قیر

ت - در مواردی که برای حفاظت پایه‌های فولادی از روش رنگ آمیزی استفاده می‌شود، ابتدا باید سطوح اول و دوم پایه طبق استاندارد سوئد (SIS 05 5900) زنگ‌زدایی و سپس به شرح زیر رنگ آمیزی و قیراندو دگردد:

سطح اول: پوشش آستری با رنگ مقاوم در برابر خوردگی

سطح دوم: پوشش آستری با رنگ مقاوم در برابر خوردگی و (یا) یک لایه پوشش قیر

سطح سوم: یک لایه پوشش قیر

۱۳-۲-۳-۱۶ حفاظت پایه‌های آلومینیومی در برابر خوردگی

حفاظت سطوح سه‌گانه پایه‌های آلومینیومی در برابر خوردگی به شرح زیر خواهد بود:

سطح اول: حفاظت ضرورت ندارد

سطح دوم: سطح موردنظر باید پس از چربی‌گیری و پرداخت اولیه بهوسیله حداقل ۲۵۰ میکرومتر قیر پوشیده شود.

سطح سوم: چربی‌گیری و پوشش قیر همانند سطح دوم باید انجام شود لیکن پرداخت اولیه سطح موردن لزوم نخواهد بود.

۱۳-۳-۳ پایه‌های چوبی

پایه‌های چوبی باید از چوب سرو مخصوص مطابق استاندارد 1984/1990 BS بوده و با مواد کرنزوت براساس روش روپینگ^۳ و استاندارد 913/1954 BS اشباع شده باشد. کیفیت کرنزوت مذکور باید براساس استاندارد 144/1954 BS بوده و حداقل کشش الیاف پایه‌های چوبی (Fiber stress) باید


باشد. پایه‌های چوبی همچنین باید با مشخصات مندرج در جلد سوم از استاندارد خطوط هوایی توزیع زیر عنوان «تیرهای چوبی و مشخصات کراس آرمها چوبی به کاررفته در شبکه توزیع» منطبق باشد. عمدۀ ترین موارد مربوط به مشخصات فنی پایه‌های چوبی براساس استاندارد نامبرده به قرار زیر است:

- ۱-۳-۳-۱۳ چوب داخلی مناسب برای ساخت پایه‌های چوبی شامل درختان کاج تدا، کاج تهران، کاج زربین، ممرز، تبریزی، صنوبر، افرا، اکالیپتوس و انگلی می‌باشد. چوب درختان یادشده باید از نظر تعداد حلقه‌های رویش سالانه، طول ترکها و شکافهای ظاهرشده در سر یا ته تیر، وجود عالیم فشاری (یا کششی) در ابتدا یا انتهای چوب، اثر زخم و فرورفتگی، وجود پوسیدگی یا مغز پوک در چوب، محدودیت تکان خوردنگی، و مانند آن برابر ضوابط مندرج در استاندارد مذبور باشد.
- ۲-۳-۳-۱۳ حداقل پیچش مجاز رگه در تیرهای مورد مصرف به قرار جدول زیر خواهد بود:

حداکثر پیچش مجاز	طول تیر
یک دور کامل در هر ۳ متر	۹ متر و کمتر
یک دور کامل در هر ۵ متر	۱۰ تا ۱۴ متر
یک دور کامل در هر ۶ متر	بیش از ۱۵ متر


۳-۳-۳-۱۳ انحنای تیر

الف - انحنا در یک جهت: تیرهای مورد مصرف با حداکثر ارتفاع ۱۵ متر و انحنا در یک جهت، باید به ازای هر سه متر طول از محل یقه تیر به بالا دارای انحنای بیش از $\frac{2}{5}$ سانتیمتر باشد. (شکل ۱-۱۳)

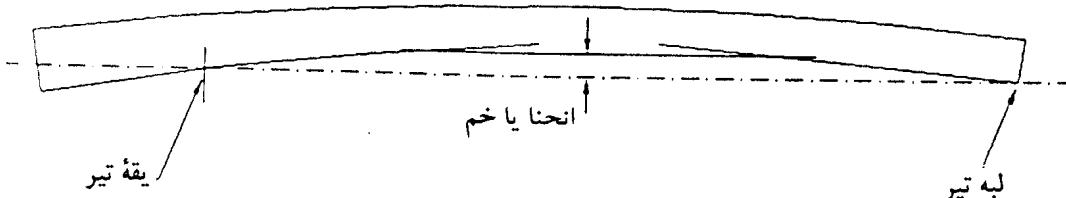

شکل ۱۳ - ۱ انحنا یا خمیدگی تیر در یک جهت.

ب - انحنا در دو جهت: خط مستقیمی که از وسط سر و ته تیر می‌گذرد باید در فاصله این دو نقطه در محلهای انحنا حداقل با سطح تیر مماس باشد (شکل ۲-۱۳).

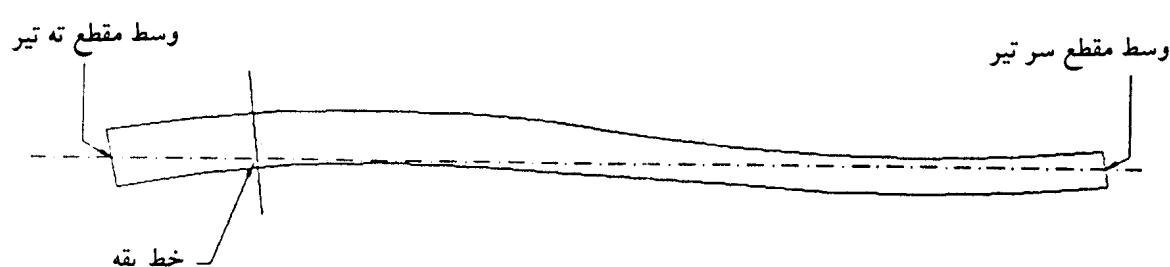


شکل ۲-۱۳ - ۲ انحنا یا خمیدگی تیر در دو جهت.

۱۳-۳-۴- خمیدگی کوتاه


تیر باید قادر خمیدگی‌های کوتاه باشد. اندازه‌گیری خمیدگی‌های کوتاه ۱۵۰ سانتیمتری یا کمتر به شرح زیر است:

حالت اول: در صورتی که محورهای مبنا تقریباً هم موازی باشد، فاصله دو محور، باید از نصف متوسط قطرهای بالا و پایین خمیدگی، بیشتر باشد (شکل ۱۳-۳).

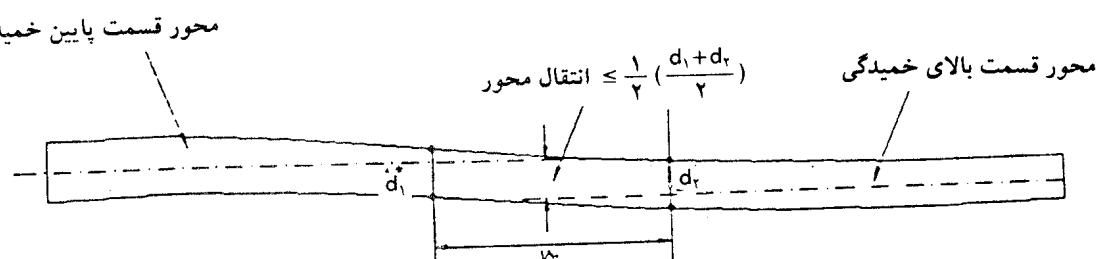


شکل ۱۳-۳ خمیدگی کوتاه تیر، حالت اول.

حالت دوم: در صورتی که محورهای بالا و پایین خمیدگی کوتاه برهم منطبق باشد، فاصله محور تیر از محوری که از مرکز قسمت خمیدگی بهموازات محور تیر می‌گذرد، باید از نصف متوسط قطرهای بالا و پایین خمیدگی بیشتر باشد (شکل ۱۳-۴).

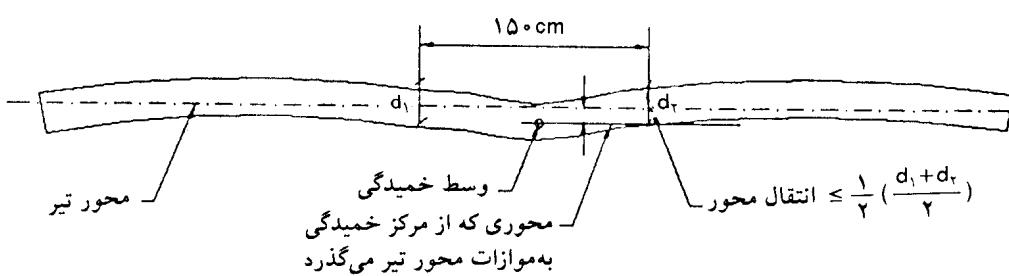

شکل ۱۳-۴ خمیدگی کوتاه تیر، حالت دوم.

حالت سوم: در صورتی که محور بالا و پایین قسمت خمیدگی برهم منطبق نبوده و موازی نیز نباشد، فاصله محور پایین تیر و خطی که از مرکز مقطع عرضی بالای خمیدگی و موازی پایین کشیده شده باید بیشتر از نصف متوسط قطرهای بالا و پایین خمیدگی باشد (شکل ۱۳-۵).

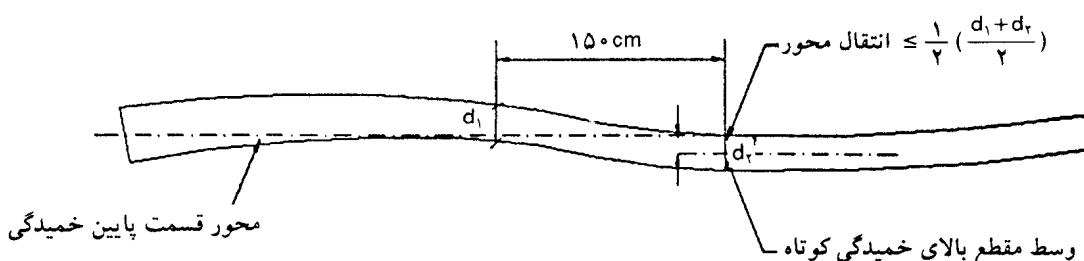

شکل ۱۳-۵ خمیدگی کوتاه تیر، حالت سوم.

۱۳-۳-۵- قطر هر گره و مجموع قطرهای گرههای موجود در یک فاصله ۳۰ سانتیمتری در طول پایه نباید از حدود جدول ۱۳-۴ تجاوز کند.

جدول ۱۲ - ۴ قطر مجاز گره و مجموع گرهای برای تبرهای مختلف

کلاس ۴، ۵ و ۶ کلاس	کلاس ۱، ۲ و ۳ کلاس	محل گره‌ها	طول تیر
قطر هر گره، ۵ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۰ سانتیمتر	قطر هر گره، ۷/۵ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۰ سانتیمتر	نیمه اول از ته تیر	تا ۱۵ متر ۸
قطر هر گره، ۱۰ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۰ سانتیمتر	قطر هر گره، ۱۲/۵ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۰ سانتیمتر	نیمه دوم از ته تیر	تا ۱۵ متر ۸
قطر هر گره، ۱۰ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۵ سانتیمتر	قطر هر گره، ۱۰ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۵ سانتیمتر	نیمه اول از ته تیر	بیش از ۱۵ متر
قطر هر گره، ۱۵ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۵ سانتیمتر	قطر هر گره، ۱۵ سانتیمتر مجموع قطر گره‌ها، ۲۵ سانتیمتر	نیمه دوم از ته تیر	بیش از ۱۵ متر

۶-۳-۳-۱۳ پایه‌های چوبی برق از نظر مشخصات به هفت گروه یا کلاس تقسیم می‌شود. مشخصات و گروه‌بندی پایه‌های مذکور شامل حداقل محیط سر تیر، حداقل قطر سر تیر و نیروی شکست پایه در جدول ۱۳-۵، و حداقل محیط سینه تیر در فاصله ۱۸۳ سانتی‌متر از انتهای تیر در جدول ۱۳-۱۶ ارائه شده است.

جدول ۱۳ - ۵ حدائق محیط و قطر سر تیر و نیروی شکست پاپه برای کلاس‌های مختلف تیر

۷	۶	۵	۴	۳	۲	۱	کلاس یا گروه تیر
۳۸	۴۳	۴۸	۵۳	۵۸	۶۳	۶۸	حداقل محیط سر تیر (سانتیمتر)
۱۲	۱۴	۱۵	۱۷	۱۹	۲۰	۲۲	حداقل قطر سرتیر (سانتیمتر)
۵۵۰	۷۰۰	۹۰۰	۱۱۰۰	۱۳۵۰	۱۷۰۰	۲۰۰۰	نیروی شکست (کیلوگرم نیرو)

جدول ۱۳-۶ حداقل محیط سینه در فاصله ۱۸۳ سانتیمتر از انتهای تیر

کلاس	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷
حداقل محيط سينه تير در فاصله ۱۸۳ سانتيمتر از انتهای تير (سانتيمتر)	طول تير(متر)						
۰۰	۰۸/۰	۶۵	۷۰	۷۰	۷۰	۸۰	۸۰
۰۸/۰	۶۲	۷۰	۷۳/۰	۸۱	۸۶	۹۰	۹
۶۲	۶۷	۷۳/۰	۷۸/۰	۸۴	۹۰	۹۶/۰	۱۱
۶۶	۷۱	۷۷/۰	۸۲/۰	۹۱/۰	۹۰	۱۰۱/۰	۱۲
۶۸/۰	۷۳/۰	۸۲/۰	۸۶	۹۳	۱۰۳	۱۰۷	۱۴
۷۲	۷۷/۰	۸۶	۹۰	۹۰	۱۰۷	۱۱۲	۱۰
-	۸۰	۸۹	۹۶/۰	۱۰۱/۰	۱۱۱	۱۱۰	۱۷
-	۸۴	۹۱/۰	۹۹	۱۰۴	۱۱۴	۱۱۹	۱۸

۷-۳-۳-۱۳ علامت‌گذاری روی پایه‌های چوبی

هر پایه باید دارای یک علامت (نشان) به طول حداقل ۵ میلیمتر، به عرض حداقل ۵ میلیمتر و به عمق حداقل ۳ میلیمتر در فاصله ۳ متری از انتهای آن باشد. در بالا و پایین نشان مذبور مشخصات زیر باید حک شود:

الف - مشخصاتی که باید در بالای نشان حک شود:

۱- طول پایه (متر)

۲- کلاس پایه در فاصله ۱/۵ متری از انتهای آن (میلیمتر)

ب - مشخصاتی که باید در زیر نشان درج شود:

۱- کد نوع چوب

۲- کشور تولیدکننده چوب

۳- دورقم آخر سال تولید چوب

حروف مورد استفاده برای درج مشخصات باید دارای ارتفاع حداقل ۲۵ میلیمتر، عرض حداقل ۵ میلیمتر و عمق حداقل ۳ میلیمتر باشد. فاصله بین درج مشخصات مختلف باید بین ۲۰ تا ۳۰ میلیمتر باشد.

۴-۱۳ اصول و روش‌های نصب پایه‌های برق

۱-۴-۱۳ ضوابط کلی

۱-۱-۴-۱۳ به طور کلی پایه‌های برق باید کاملاً در امتداد نیروی ثقل زمین و با استحکام کافی در زمین نصب شود به طوری که نیروی واردہ از جانب سیمها یا باد و مانند آن سبب خمش پایه نشود.

۲-۱-۴-۱۳ برای نصب پایه‌های برق در مواردی که خطوط برق به طور مستقیم و در زمینهای معمولی کشیده می‌شود قاعده کلی آن است که عمق گودال مورد لزوم برابر یک ششم طول کل پایه در نظر گرفته شود. برای تعیین عمق گودال در موارد مختلف (خط مستقیم و غیر مستقیم)، در زمینهای معمولی جدول شماره ۱۳-۷ ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۱۳-۷ تعیین عمق گودال در زمینهای معمولی برای موارد مختلف

طول کل پایه (متر)	عمق گودال (متر)		طول کل پایه (متر)	عمق گودال (متر)	
	خط مستقیم	انحنایها، گوشه‌ها و نقاط دارای کشش اضافی		خط مستقیم	انحنایها، گوشه‌ها و نقاط دارای کشش اضافی
۹	۱/۶۷	۱/۸۲	۱۷	۲/۱۲	۲/۲۷
۱۱	۱/۸۲	۲/۰	۱۸	۲/۲۷	۲/۴۲
۱۲	۱/۸۲	۲/۰	۲۰	۲/۴۲	۲/۵۸
۱۴	۲/۰	۲/۱۲	۲۱	۲/۴۲	۲/۵۸
۱۵	۲/۱۲	۲/۲۷	۲۲	۲/۵۸	۲/۷۳

۱۳-۴-۳ در خاکهای سست پایه‌هایی که دارای طول حداقل ۱۷ متر می‌باشد، باید ۵۰ سانتیمتر عمیق‌تر از زمینهای سفت جایگذاری شود و برای پایه‌های بیش از ۱۷ متر طول، عمق جایگذاری پایه نظری عمق تعیین شده برای زمینهای سفت می‌باشد.

۱۳-۴-۲-۴ اصول و روش‌های نصب پایه‌های بتنی

۱-۲-۴-۱۳ ابعاد گودال برای نصب پایه‌های بتنی در زمینهای معمولی باید به شرح زیر باشد:

عمق گودال: به طور معمول یک ششم طول کل تیر
عرض و طول گودالهای با مقطع چهارگوش: حدود ۶۰ سانتیمتر
قطر گودالهای با مقطع دایره‌ای: حدود ۷۰ سانتیمتر

۲-۲-۴-۱۳ کف گودال باید با ریختن بتن مگر به ضخامت ۵ الی ۱۰ سانتیمتر بتن ریزی و کف بالای بتن ریزی در کلیه گودالها همسطح باشد.

۳-۲-۴-۱۳ پایه‌ها باید در وسط گودال و عمود بر سطح افقی و در یک امتداد مسیر مستقیم قرار گرفته و پایهٔ تیر با قلوه و یا لشه سنگهای بزرگ (به ابعاد مشابه ابعاد مقطع تیر) تا یک سوم ارتفاع گودال کاملاً مستحکم و سپس بتن غیر مسلح با حداقل عیار ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در مترا مکعب تا ارتفاع ۱۰ سانتیمتر به کف تمام شده زمین ریخته شود. فاصله باقیمانده تا کف تمام شده (۱۰ سانتیمتر) باید با مصالحی مشابه آنچه در اطراف تیر وجود دارد (خاک، اسفالت، موزاییک، سیمان و غیره) پر و تسطیح شود.

۴-۲-۴-۱۳ صعود از پایه‌های نصب شده بتنی و انجام هرگونه عملیات نصب وسایل و تجهیزات روی پایه‌ها باید حداقل ۲۴ ساعت بعد از بتن ریزی گودال پایه‌های مذکور صورت پذیرد.

۵-۲-۴-۱۳ به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی بدنه پایه‌ها و آرماتورها، توصیه می‌شود در هنگام بلند کردن و نصب پایه‌های بتنی در گودالهای مربوط از وسایل مکانیکی مانند جراثقال و مانند آن به جای نیروی انسانی استفاده شود.

۶-۲-۴-۱۳ در تیرهای پیش‌تینیده (که دارای مقطع توخالی است) هنگامی که از مهار استفاده می‌شود نیروی محوری زیادی در تیر به وجود می‌آید لذا باید به چگونگی انتقال این نیرو به زمین در کف تیر توجه ویژه‌ای شود. برای مقابله با نتشهای لهیدگی در این ناحیه می‌توان صفحات بزرگتری در زیر تیر تعییه نمود. این موضوع به ویژه در خاکهای سست باید مورد توجه قرار گیرد.

۱۳-۴-۳-۴ اصول و روش‌های نصب پایه‌های فلزی

۱-۳-۴-۱۳ پایه‌های فلزی مورد استفاده برای نصب در زمین باید برابر بند ۱۳-۳-۲-۴ در برابر خوردگی محافظت شود.

۲-۳-۴-۱۳ در صورتی که پایه‌های فلزی به منظور ایجاد شبکه هواخی توزیع نیرو به کار رود، اصول و روش‌های نصب پایه‌های بتنی مندرج در بند ۱۳-۲-۴ از قبیل گودبرداری، ابعاد گودال و جزیيات نصب باید عیناً در مورد پایه‌های فلزی نیز رعایت شود.

۳-۳-۴-۱۳ در مواردی که پایه‌های فلزی روش‌نایی معابر و خیابانها به وسیله کابل زمینی تغذیه می‌شود، عمق نصب پایه در داخل زمین باید براساس محاسبات لازم و با توجه به نوع خاک تعیین شود. حداقل عمق دفن پایه‌های مزبور در خاکهای سفت، معمولی یا سست در جدول ۱۳-۸ ارائه شده است. برای نصب

پایه‌های فلزی روشنایی راههای شهری یکی از روش‌های مندرج در بندهای ۱۳-۴-۳-۴ تا ۶ ممکن است مورد استفاده قرار گیرد.

جدول ۱۳-۸ حداقل عمق دفن پایه چراغهای روشنایی در زمین با توجه به نوع خاک

خاک سست	خاک معمولی	خاک سفت	ارتفاع نامی
			(متر)
۱۰۰	۸۰	۶۰	< ۵
۱۲۰	۱۰۰	۸۰	۶
۱۵۰	۱۲۰	۱۰۰	۸
۱۷۰	۱۵۰	۱۲۰	۱۰
۲۰۰	۱۷۰	۱۵۰	۱۲
۲۵۰	۲۰۰	۱۵۰	۱۵
-	۲۰۰	۱۵۰	۱۸
-	-	۱۸۰	۲۰

۴-۳-۴-۱۳ نصب مستقیم پایه‌های فلزی روشنایی در زمین

در این روش ابتدا باید گودالی با عمق لازم در زمین حفر شود و سپس با نصب پایه در مرکز آن و قراردادن لوله‌های مخصوص ورود و خروج کابل، بتون‌ریزی با عیار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب صورت گیرد و پس از خشک شدن بتون سطح آن با خاک و ماسه انباشته شده و کاملاً کوییده شود. پوشش نهایی گودال مشابه سطح خیابان یا معابر موردنظر خواهد بود.

۵-۳-۴-۱۳ نصب پایه‌های فلزی روشنایی با استفاده از لوله سیمانی

نصب پایه با استفاده از لوله سیمانی شامل مراحل زیر خواهد بود:

- الف - حفر گودال با عمق لازم و قراردادن یک عدد لوله سیمانی با قطر داخلی ۶ تا ۱۰ سانتیمتر بیش از قطر خارجی پایه فلزی و ارتفاع ۱۰ سانتیمتر کمتر از عمق گودال در داخل آن.
- ب - نصب لوله‌های فلزی برای عبور کابل یا کابلهای ورودی و خروجی به درون پایه با ایجاد سوراخ یا سوراخهای لازم در بدنه لوله سیمانی همسطح با کف کانال کابلکشی به گونه‌ای که پس از بتون‌ریزی، عبور کابل از طریق لوله‌های مزبور به داخل پایه فلزی به آسانی انجام شود.
- پ - بتون‌ریزی اطراف لوله سیمانی با بتون غیر مسلح و عیار سیمان حداقل ۲۰۰ کیلوگرم در متر مکعب.
- ت - پس از خشک شدن بتون، قرار دادن پایه فلزی دقیقاً در مرکز لوله سیمانی، و پر کردن اطراف پایه با ماسه نرم و مرطوب تا ارتفاع ۱۰ سانتیمتر پایین‌تر از لبه فوقانی لوله سیمانی و ایجاد فشردگی لازم.
- ث - ماسه و سیمان کردن ۱۰ سانتیمتر فاصله با قیمانده از ارتفاع لوله سیمانی و پر کردن و تسطیح ۱۰ سانتیمتر با قیمانده گودال (از لبه لوله سیمانی تا سطح زمین) با مصالحی مشابه آنچه در اطراف تیر وجود دارد (خاک، آسفالت، موزاییک، بتون و غیره).

۱۳-۴-۳-۲ نصب پایه‌های فلزی روشنایی بر روی فونداسیون بتنی پیش ساخته در زمینهایی که پایه‌ها در معرض عوامل خورنده‌گی شدید قرار می‌گیرد، استفاده از روش نصب پایه‌ها بر روی فونداسیون بتنی مسلح پیش ساخته به شرح زیر توصیه می‌شود:

الف - فونداسیون پیش ساخته باید از بتن مسلح با ابعادی متناسب با شکل، ارتفاع و وزن پایه ساخته شده و در آن مسیرهای عبور کابل و لوله‌های فلزی لازم پیش‌بینی و تعییه شده باشد (شکلهای ۱۳-۶ و ۱۳-۷).

ب - در طراحی و تعیین ابعاد فونداسیون بتنی پیش ساخته (تعیین مقادیر a ، b ، c ، d و e در شکلهای ۱۳-۶ و ۱۳-۷)، عوامل زیر باید در نظر گرفته شود:


- ارتفاع پایه
- مقاومت فشاری بتن
- وزن مخصوص بتن
- وزن مخصوص خاک
- تنفس مجاز خاک
- تنفس تسليم آرماتورهای مصرفی
- انتخاب آرماتورهای سالم از نوع آجدار
- تناسب نوع سیمان مصرفی با نوع خاک محل نصب پایه
- میزان تراکم لازم خاک بر روی فونداسیون
- پ** - پس از دفن فونداسیون در زمین، پایه باید به کمک صفحه متصل به آن^۱ و میل مهارهای مستقر در داخل بتن و یک صفحه پایه^۲ بر روی آن نصب شود (شکل ۱۳-۸).
- ت** - برای اطلاع از مشخصات فنی ساخت و نصب پایه‌های فولادی روشنایی نمونه به فصل سیزدهم از نشریه «مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری» رجوع شود.

۱۳-۴-۴-۱۳ اصول و روشهای نصب پایه‌های چوبی


۱-۴-۴-۱۳ گودال محل نصب پایه‌های چوبی باید دارای مقطع دایره‌ای بوده و کاملاً به شکل استوانه‌ای حفر و برای گودبرداری حتی الامکان از مته‌های مخصوص استفاده شود. در صورت عدم دسترسی به وسایل مذکور ممکن است از نیروی انسانی استفاده شود.

۲-۴-۴-۱۳ قطر گودال باید با توجه به قطر انتهایی پایه به گونه‌ای انتخاب شود که تیر در هنگام نصب به آسانی در گودال قرار داده شده و عملیات سنگریزی، خاکریزی و کوبیدن آن به سهولت امکان‌پذیر باشد.


۳-۴-۴-۱۳ عمق گودال نصب پایه‌های چوبی بستگی به طول و وزن پایه، نوع خاک و شرایط آب و هوایی محل نصب آن دارد. حداقل عمق دفن انواع پایه‌ها با توجه به شرایط مذکور برابر استاندارد وزارت نیرو در جدول ۱۳-۱۹ ارائه شده است.

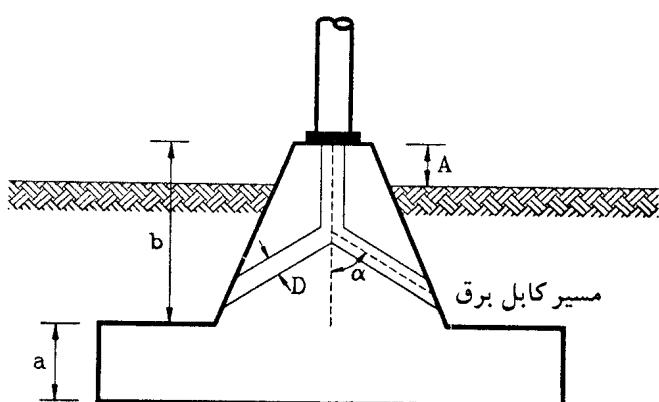

نمای نمونه فونداسیون بتنی پیش ساخته
شکل ۱۳-۷

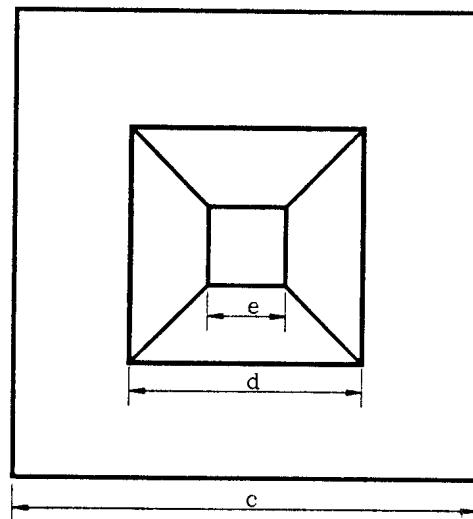

پلان نمونه فونداسیون بتنی پیش ساخته
شکل ۱۳-۶

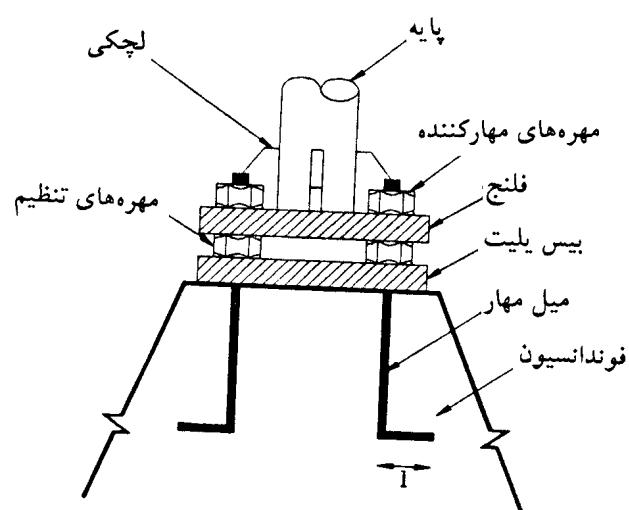

جزئیات نصب پایه بر روی فونداسیون بتنی پیش ساخته
شکل ۱۳-۸

جدول ۹-۱۳ حداقل عمق دفن پایه‌های چوبی

نوع خاک شرایط آب و هوایی نوع پایه (متر)	معمولی			سست			خوب			سنگ‌دار		
	ک.	م.	ن.	ک.	م.	ن.	ک.	م.	ن.	ک.	م.	ن.
۸	۱/۴	۱/۵	۱/۷	۱/۶	۱/۹	۲/۰	۱/۳	۱/۴	۱/۵	۱/۱	۱/۱	۱/۲
۹	۱/۵	۱/۷	۱/۸	۱/۷	۱/۹	۲/۱	۱/۳	۱/۴	۱/۵	۱/۱	۱/۲	۱/۳
۱۰	۱/۵	۱/۷	۱/۸	۱/۸	۲/۰	۲/۲	۱/۴	۱/۵	۱/۶	۱/۱	۱/۲	۱/۳
۱۱	۱/۶	۱/۷	۱/۹	۱/۸	۲/۱	۲/۲	۱/۴	۱/۵	۱/۶	۱/۱	۱/۲	۱/۳
۱۲	-	۱/۷	۱/۹	-	۲/۱	۲/۳	-	۱/۶	۱/۷	-	۱/۳	۱/۴
۱۳	-	۱/۸	۲/۰	-	۲/۲	۲/۴	-	۱/۶	۱/۷	-	۱/۳	۱/۴
۱۴	-	۱/۹	۲/۱	-	۲/۳	۲/۴	-	۱/۷	۱/۷	-	۱/۴	۱/۵
۱۵	-	-	۲/۱	-	-	۲/۵	-	-	۱/۸	-	-	۱/۵
۱۶	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۸	-	-	۱/۶
۱۷	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۹	-	-	۱/۶
۱۸	-	-	-	-	-	-	-	-	۱/۹	-	-	۱/۷
۱۹	-	-	-	-	-	-	-	-	۲/۰	-	-	۱/۷

مشخصات انواع مختلف خاک که در جدول ۹-۱۳ ذکر گردیده به شرح زیر است:

خاک معمولی: عبارت است از گل خشک و سفت، شنزار خشک و سفت و شن به هم فشرده و سفت.

خاک سست: عبارت است از گل نرم و تر و شن نرم و تر، گل خشک مخلوط با ماسه نرم و طبقات گل و ماسه

خاک خوب: عبارت است از شن درشت به هم فشرده، سنگ و گل طبقه طبقه شده، سنگ سست و شن و ماسه که خوب پهن شده باشد.

خاک سنگ‌دار: عبارت است از خاکی که محتوی سنگها با حجم متوسط و سخت باشد.

۴-۴-۴-۱۳ پایه‌ها باید در وسط گودال قرار گرفته و پایه تیر با قلوه یا لاشه سنگها بزرگ (به ابعاد مشابه ابعاد مقطع پایه) تا یک سوم ارتفاع گودال کاملاً مستحکم شود. در صورتی که زمین سفت باشد باقیمانده ارتفاع گودال را می‌توان از خاک حاصله از گودبرداری پر کرد مشروط بر آنکه خاکریزی در لایه‌های مختلف انجام شده و پس از هر لایه کاملاً کوییده شود. چنانچه زمین سست و نرم باشد باقیمانده ارتفاع گودال باید با بتنه با نسبتها یک قسمت سیمان، سه قسمت ماسه و سه قسمت سنگ شکسته یا شن درشت بتونریزی شود.

۵-۴-۴-۱۳ در شرایطی که زمین محل دفن پایه سست بوده و یا به دلایلی نتوان عمق دفن پایه را به اندازه لازم پیش‌بینی کرد، پایه باید در داخل زمین کلاف‌بندی شود.

۶-۴-۴-۱۳ در مواردی که زمین محل دفن پایه سست باشد می‌توان با استفاده از بلوك سیمانی در کف گودال دفن پایه، استحکام لازم را برای پایه تامین نمود.

۷-۴-۴-۱۳ در یک مسیر مستقیم کلیه پایه‌های چوبی باید عمود بر سطح افقی و در یک امتداد باشد. در صورتی که

مسیر انحنادار باشد در نقاط انحنا، پایه‌ها باید کمی در جهت خارج انحنا متمایل شود به نحوی که پس از نصب سیمها، در اثر کشش حاصل از آن، پایه‌ها به حالت عمودی در آید.

۸-۴-۴-۱۳ پایه‌های ابتدایی و انتهایی هر خط و همچنین پایه‌هایی که در نقاط انحنا با زاویه شکست کوچکتر از ۱۵۰ درجه قرار می‌گیرد باید به وسیله مهارکششی و یا حایل انکایی مهار شود.

۵-۴-۱۳ حریم مجاز نصب تیر یا سیم

۱-۵-۴-۱۳ حریم مجاز نصب تیرهای برق تا درختهای اطراف با ولتاژ حداکثر ۲۰ کیلوولت باید براساس نقشه استاندارد شماره ۵۰۰-۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۲-۵-۴-۱۳ فاصله آزاد سیمها از ساختمانها و اسکلت‌های فلزی تا ولتاژ ۲۰ کیلوولت باید براساس نقشه استاندارد شماره ۶۰۰-۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۳-۵-۴-۱۳ ضوابط عبور سیمهای برق تا ولتاژ ۲۰ کیلوولت از روی راه آهن و راههای اصلی باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۷۰۰-۰۰ و ۸۰۰-۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۴-۵-۴-۱۳ حداقل فاصله آزاد سیمها از یکدیگر و از زمین باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۹۰۰-۰۰ و ۱۰۰-۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۵-۵-۴-۱۳ طرز برش و چیدن شاخه‌های درختان زیر خطوط هوایی و حفظ فاصله مجاز تا سیمهای برق با ولتاژ ۲۰ کیلوولت باید برطبق نقشه استاندارد شماره ۴۱۰-۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۵-۱۳ کنسول‌ها و براکت‌ها

برای نصب انواع مختلف مقره‌ها در شبکه خطوط هوایی باید کلیه تیرها مجهر بکنسول یا براکت‌های مناسب با نوع مقره مربوط باشد. کنسولها و براکت‌ها با توجه به شرایط محیط نصب و نیز نوع شبکه انتخاب می‌شود ولی به طور کلی انواع آن عبارت است از:

۱-۵-۱-۱۳ کنسولهای فلزی باید از پروفیل نبشی و یا ناودانی گالوانیزه ساخته شده و تسمه حایل آن نیز از آهن تسمه گالوانیزه باشد. مشخصات و ابعاد کنسولهای فلزی باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۲۱۲-۲۰ و ۲۱۲-۱۱ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۲-۵-۱۳ کنسولهای چوبی باید از چوب اشبعاند مخصوص ساخته شده و تسمه حایل آن نیز از آهن تسمه گالوانیزه باشد. مشخصات فنی کراس آرمهای چوبی از نظر نوع چوب، شرایط ساخت، رطوبت چوب در موقع اشبع و شرایط انتخاب چوب باید مطابق بند ۳-۲ از جلد سوم «استاندارد خطوط هوایی توزیع» باشد.

۳-۵-۱۳ براکت جلوبر از پروفیل نبشی گالوانیزه و با صورت دو، سه، چهار و پنج مقره‌ای ساخته می‌شود. بر روی براکت مذکور اتریه‌ها به تعداد مورد لزوم با پیچ و مهره نصب می‌شود. مشخصات و ابعاد براکتها جلوبر باید براساس نقشه استاندارد شماره ۴۰۳-۳۰۳ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۴-۵-۱۳ اتريه و جامقره

۱-۴-۵-۱۳ اتريه که مقره چرخی در داخل آن قرار داده می شود، از تسمه آهنی گالوانیزه به شکل U ساخته شده و مستقیماً بر روی پایه های بتی و یا چوبی قابل نصب است.

۲-۴-۵-۱۳ جا مقره از تعدادی پایه نگاهدارنده اتريه و خود اتريه که به پایه مذکور جوشکاری یا پرج شده تشکیل یافته است. جا مقره به طور کلی به صورت دو، سه و یا پنج مقره ای ساخته شده و باید از جنس آهن گالوانیزه گرم باشد. مشخصات اتريه و جامقره ها باید براساس نقشه استاندارد شماره ۰۴-۳۰۴ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۵-۵-۱۳ اصول و روش های نصب کنسولها و براکتها

اصول و روش های نصب کنسولهای فلزی و چوبی و براکتها باید براساس نقشه های استاندارد شماره ۳۰۳-۰۴ و ۰۴-۳۰۴ و ۱۱-۲۱۱ و ۱۱-۲۱۲ و ۲۰-۲۱۲ و ۲۰-۲۱۳ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۶-۱۳ مقره ها

مقره ها باید با توجه به ولتاژ شبکه و نوع استقرار سیم انتخاب شود. مقره ها به طور کلی به چهار گروه به شرح زیر تقسیم می شود:

- الف - مقره چرخی
- ب - مقره سوزنی
- پ - مقره بشقابی برای سیمکشی شبکه
- ت - مقره مهار برای عایق کردن سیم مهار

۱-۶-۱۳ مقره چرخی برای نصب در داخل اتريه در سیستم شبکه فشار ضعیف به کار بردہ می شود.

۲-۶-۱۳ مقره سوزنی در شبکه های فشار ضعیف و فشار متوسط ۱۱ و ۲۰ و ۳۰ کیلوولت به کار رفته و با پایه مربوط در رأس تیر و یا روی کنسولهای فلزی و یا چوبی نصب می شود. مشخصات و ابعاد این نوع مقره باید براساس نقشه های استاندارد شماره ل.م - ۰۰۹ ، ل.م - ۰۰۶ ، ل.م - ۰۰۵ ، ل.م - ۰۱۰ ، ل.م - ۰۱۱ ، ل.م - ۰۱۴ ، ل.م - ۰۱۵ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۳-۶-۱۳ مقره بشقابی در شبکه های فشار متوسط ۱۱ و ۲۰ و ۳۰ کیلوولت مورد استفاده واقع شده و زیر کنسولهای چوبی و یا فلزی به حالت آویز نصب می شود. مشخصات و ابعاد این نوع مقره باید بر طبق نقشه های استاندارد شماره ل.م - ۰۰۷ ، ل.م - ۰۰۸ ، ل.م - ۰۱۲ ، ل.م - ۰۱۳ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۴-۶-۱۳ مقره مهار برای عایق کردن سیم مهار و پایه های شبکه های فشار متوسط ۱۱ و ۲۰ و ۳۰ کیلوولت به کار رفته و در قسمت بالای سیم مهار نصب می شود. مشخصات و ابعاد این مقره ها باید براساس نقشه های استاندارد شماره ل.م - ۰۲۹ ، ل.م - ۰۳۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۵-۶-۱۳ اصول و روش‌های نصب مقره‌ها

اصول و روش‌های نصب مقره‌های چرخی، سوزنی، بشقابی و مهار باید بر طبق نقشه‌های استاندارد شماره ل.م-۰۰۴، ل.م-۰۰۵، ل.م-۰۰۶، ل.م-۰۰۷، ل.م-۰۰۸، ل.م-۰۰۹، ل.م-۰۱۰، ل.م-۰۱۱، ل.م-۰۱۲، ل.م-۰۱۳، ل.م-۰۱۴، ل.م-۰۱۵، ل.م-۰۲۴، ل.م-۰۲۵، ل.م-۰۲۶، ل.م-۰۲۷، ل.م-۰۲۸، ل.م-۰۲۹، ل.م-۰۳۰، ل.م-۰۳۱، ل.م-۰۳۲، ل.م-۰۳۳، ل.م-۰۳۶، ل.م-۰۳۷، ل.م-۰۳۸، ل.م-۰۳۹، وزارت نیرو-امور برق باشد.

۷-۱۳ بست‌ها

بستهای سیمه‌ای شبکه هوایی به طور کلی براساس کاربرد به گروههای اتصالی، انشعابی و انتهایی تقسیم می‌شود. بستهای هوایی از نظر جنس باید دقیقاً با جنس سیمه‌ای مربوط یکسان باشد.

۱-۷-۱۳ بستهای اتصالی

این گونه بستها برای اتصال دو سیم به یکدیگر در فاصله بین دو پایه به کار می‌رود و در انواع کششی پیچی، کششی مهاری خودکار، و بررسی ساخته می‌شود. در بستهای اتصالی قطر داخلی شیار بست باید کاملاً با قطر خارجی هادیها یکسان و هم نام باشد. در نقطه اتصال دو سیم، هادیها باید کاملاً هم محور در امتداد یکدیگر قرار داده شود. از قراردادن دو سیم بر روی یکدیگر و استفاده از بستهای دو شیاره یک و یا دو پیچه و یا بستهای تیپ U، به استثنای بست لوله‌ای پیچی^۱ باید جداً خودداری شود.

۲-۲-۱۳ بستهای انشعابی

برای گرفتن انشعاب از خط اصلی باید از بستهای انشعابی استفاده شود. بستهای انشعابی به صورت یک شیاره یک پیچه، یک شیاره دو پیچه، دو شیاره یک پیچه و دو شیاره دو پیچه در انواع مختلف و همچنین بست انشعابی مخصوص گرفتن انشعاب از خطوط برقدار (منظور از خط برقدار خطی است که بدون قطع جریان برق از آن انشعاب گرفته شده و یا هر نوع عملیات تعمیراتی و نگاهداری روی آن انجام می‌شود) می‌باشد. در مواردی که از بستهای انشعابی استفاده می‌شود باید کاملاً دقت شود که شیارهای سیم اصلی و سیم انشعابی دارای قطر کاملاً یکسان و هم نام با قطر خارجی سیم مربوط باشد. در موارد استثنایی می‌توان از بستهای انشعابی نوع فشاری متناسب با سطح مقطع سیمه‌ای مربوط استفاده کرد.

۳-۲-۱۳ بستهای انتهایی

در دو انتهای خط یک قطعه از شبکه، برای نگهداری و مهار سیم به مقره از بستهای انتهایی استفاده

می شود. در خطوط فشار ضعیف از بستهای انتهایی بهدو صورت دو شیاره یک پیچه و دو پیچه و یا U شکل استفاده می شود. در شبکه فشار متوسط باید از بستهای انتهایی مخصوص سه و چهار و پنج پیچه و یا نوع حلقه ای توأم با مقره استفاده شود. در موارد استثنایی در خطوط فشار ضعیف ممکن است از بستهای انتهایی نوع فشاری استفاده شود.

۴-۷-۱۳ اصول و روش‌های نصب بستها

۱-۴-۷-۱۳ کلیه بستها باید قبل از بسته شدن کاملاً تمیز شود به گونه‌ای که سطوح اتکاء آن با سیم فاقد هر نوع چربی و یا مواد زاید دیگر باشد.

۲-۴-۷-۱۳ پیچهای کلیه بستهای پیچی باید به وسیله آچار مناسب کاملاً محکم شود.

۳-۴-۷-۱۳ بستهای پرسی باید به وسیله انبر مناسب با مقطع و نوع بست پرس شود. برای پرس بستهای پرسی توصیه می شود حتی الامکان از انبرهای پرسی نوع هیدرولیکی استفاده شود.

۸-۱۳ هادیها و مفتولهای خطوط هوایی توزیع

در شبکه‌های برق فشار ضعیف و متوسط به طور کلی از هادیهای مسی لخت یا هادیهای هوایی آلومینیومی با و یا بدون مغز فولادی استفاده می شود.

۱-۸-۱۳ سیم مسی لخت مورد مصرف در شبکه‌های برق باید از مس با درجه خلوص ۹۹/۹ درصد ساخته شده و تا مقطع ۱۰ میلیمتر مربع از نوع یکلا (مفتولی) و مقطع ۱۶ میلیمتر مربع از نوع یکلا (مفتولی) و یا چندلا (افشان) و از مقطع ۲۵ میلیمتر مربع به بالا از نوع چندلا (افشان) باشد.

۲-۸-۱۳ هادیهای مسی لخت باید برابر استانداردهای DIN 57001 ، DIN 48200 ، DIN 40500 و DIN 48201 همانند ASTM B258 و یا جلد پنجم از استاندارد خطوط هوایی توزیع زیر عنوان «هادیها و مفتولهای خطوط هوایی توزیع» ساخته شده و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۳-۸-۱۳ سیم هوایی آلومینیومی با و یا بدون مغز فولادی مورد مصرف در شبکه‌های برق باید از نوع چندلا (افشان) بوده و از لحاظ ساخت و مشخصات فنی مطابق استانداردهای DIN 57202 ، DIN 40501 ، DIN 48200 ، DIN 48204 ، DIN 48200 یا BS215 یا DIN 177 ASTM B232-50T و DIN 48204 از خطوط هوایی توزیع زیر عنوان «هادیها و مفتولهای خطوط هوایی توزیع» تولید شده و مورد آزمون قرار گرفته باشد.

۴-۸-۱۳ اصول و روش‌های نصب سیمهای لخت

۱-۴-۸-۱۳ فاصله مجاز سیمهای از ساختمانها، راه‌آهن، از یکدیگر و یا جاده باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۰۰۶-۰۰۰ و ۰۰۷-۰۰۰ و ۰۰۸-۰۰۰ و ۰۰۹-۰۰۰ و ۰۱۰-۰۰۰ و ۰۱۲-۰۰۰ وزارت نیرو - امور برق رعایت شود.

۲-۴-۸-۱۳ برای محاسبه فلش (Sag) خطوط با سیم مسی باید نقشه‌های استاندارد شماره ۰۹۱-۰۰۰ و ۰۹۳-۰۰۰ و ۰۹۶-۰۰۰ و ۰۹۸-۰۰۰ و ۱۰۲-۰۰۰ و ۱۰۳-۰۰۰ و ۱۱۳-۰۰۰ و ۱۱۱-۰۰۰ و ۱۱۷-۰۰۰ وزارت

نیرو - امور برق ملاک عمل قرار گیرد.

۳-۴-۸-۱۳ برای محاسبه فلش (Sag) خطوط با سیم آلومینیومی بدون مغز فولادی باید دیاگرام‌های استاندارد شماره ۱۲۱ - ۰۰ و ۱۲۲ - ۰۰ و ۱۲۳ - ۰۰ و ۱۲۴ - ۰۰ و ۱۲۵ - ۰۰ و ۱۲۶ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق ملاک عمل باشد.

۴-۴-۸-۱۳ برای محاسبه فلش (Sag) خطوط با سیم آلومینیومی با مغز فولادی باید دیاگرام‌های استاندارد شماره ۱۴۱ - ۰۰ و ۱۴۲ - ۰۰ و ۱۴۳ - ۰۰ و ۱۴۴ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق ملاک عمل قرار گیرد.

۵-۴-۸-۱۳ برای محاسبه حداکثر زاویه مجاز سیمکشی واستقرار سیمهای فشار ضعیف باید نقشه‌های استاندارد شماره ۲۰۱ - ۰۴ و ۲۳۱ - ۰۴ و ۲۴۲ - ۰۴ وزارت نیرو - امور برق ملاک عمل باشد.

۶-۴-۸-۱۳ نصب سرویس مشترکین باید بر طبق نقشه‌های استاندارد شماره ۳۴۱ - ۰۴ و ۳۴۲ - ۰۴ انجام شود.

۷-۴-۸-۱۳ طریقه بستن سیمهای فشار متوسط به مقره‌های سوزنی باید براساس نقشه‌های استاندارد ۲۰۱۲ - ۱۱ و ۲۰۱۱ - ۱۱ و ۲۰۱۰ - ۲۰ و ۲۰۱۬ - ۲۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۸-۴-۸-۱۳ برای محاسبه حداکثر زاویه مجاز سیمکشی فشار متوسط باید نقشه‌های استاندارد شماره ۲۴۱ - ۱۱ و ۲۴۲ - ۱۱ و ۲۴۱ - ۲۰ و ۲۴۲ - ۲۰ وزارت نیرو - امور برق ملاک عمل قرار گیرد.

۹-۴-۸-۱۳ نصب سیم روی پایه‌های ابتدایی و یا اتمام آن روی پایه‌های انتهایی، پایه‌های میانی و غیره باید براساس نقشه‌های استاندارد شده ۲۲۲ - ۱۱ و ۲۴۴ - ۱۱ و ۲۴۵ - ۱۱ و ۲۴۶ - ۱۱ و ۲۴۷ - ۱۱ و ۲۴۸ - ۱۱ و ۴۲۱۶ - ۱۱ و ۴۲۱۵ - ۱۱ و ۴۳۱ - ۱۱ و ۴۳۱ - ۲۰ و ۲۲۲ - ۱۱ و ۴۳۱ - ۲۰ و ۲۴۴ - ۲۰ و ۲۴۵ - ۲۰ و ۲۴۶ - ۲۰ و ۲۰۱ - ۲۰ و ۲۰۱۶ - ۲۰ و ۲۰۱۵ - ۲۰ و ۲۰۱۴ - ۲۰ و ۲۰۱۳ - ۲۰ و ۲۰۱۲ - ۲۰ و ۲۰۱۱ - ۲۰ و ۲۰۱۰ - ۲۰ و ۲۰۱۹ - ۲۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۱۰-۴-۸-۱۳ نصب سیم به پایه‌های ابتدایی و یا انتهایی و اتصال سیستم‌های هوایی به زیر زمینی و بالعکس باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۴۰۱ - ۱۱ و ۴۰۲ - ۱۱ و ۴۰۳ - ۱۱ و ۴۰۴ - ۱۱ و ۴۲۱۲ - ۱۱ و ۴۲۱۱ - ۱۱ و ۴۰۱ - ۱۱ و ۴۰۲ - ۲۰ و ۴۰۳ - ۲۰ و ۴۰۴ - ۲۰ و ۴۲۱۲ - ۲۰ و ۴۲۱۱ - ۲۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۱۱-۴-۸-۱۳ گرفتن انشعاب از خطوط هوایی و اتصال آن به خطوط هوایی باید مطابق با نقشه‌های استاندارد شماره ۴۱۱ - ۱۱ و ۴۳۱ - ۱۱ و ۴۳۲ - ۱۱ و ۴۳۳ - ۱۱ و ۴۱۱ - ۲۰ و ۴۳۱ - ۲۰ و ۴۳۲ - ۲۰ و ۴۳۳ - ۲۰ وزارت نیرو - امور برق انجام شود.

۱۲-۴-۸-۱۳ اصول نصب سیمهای فشار متوسط و ضعیف در پستهای ترانسفورماتور روی پایه‌ها در وسط و یا آخر خط و همچنین روی زمین باید بر طبق نقشه‌های استاندارد شماره ۴۴۲ - ۱۱ و ۴۴۳ - ۱۱ و ۴۴۴ - ۱۱ و ۴۴۵ - ۱۱ و ۴۴۶ - ۲۰ و ۴۴۳ - ۲۰ و ۴۴۴ - ۲۰ و ۴۴۵ - ۲۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۱۳-۴-۸-۱۳ شماره گذاری پایه‌های برق فشار ضعیف و فشار متوسط باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۰۰۴ - ۰۰۳ - ۰۰۰ وزارت نیرو - امور برق انجام پذیرد.

۹-۱۳ مهارها و حایلهای

۱-۹-۱۳ مهارها

۱-۱-۹-۱۳ مهارها به منظور ختی کردن نیروهای واردہ از طرف سیمهای هوایی به پایه‌ها به کار می‌رود و به طور کلی

براساس نقشه استاندارد شماره ۰۸۶ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق شامل اجزاء و وسایل زیر می باشد:

الف - سیم مهار

ب - پیچ خمیده برای نصب سیم مهار روی پایه

پ - بسته ها و گیره های سه پیچه و یا فشاری سیم مهار

ت - مقره یا عایق سیم مهار

ث - مهارکش

ج - گوشواره

چ - میله مهار

ح - کنده یا صفحه مهار

۲-۱-۹-۱۳ به طور کلی مهارها به انواع زیر تقسیم بندی می شود:

الف - مهار ساده فشار ضعیف و متوسط

ب - مهار پیاده رویی فشار ضعیف و متوسط

پ - مهار حاصل فشار ضعیف و متوسط

ت - مهار مشترک فشار ضعیف و متوسط با یک لنگر

ث - مهار وسط خط فشار متوسط

۳-۱-۹-۱۳ برای شکل های شماتیک انواع مهارها به نقشه های استاندارد ۰۵۱ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق مراجعه

شود.

۲-۹-۱۳ حایلها

۱-۲-۹-۱۳ عمدترين نوع حایلها که در صورت عدم امکان استفاده از مهار به کار می رود حایل استحکام و حایل فشاری می باشد.

۳-۹-۱۳ اصول و روش های نصب مهارها و حایلها

۱-۳-۹-۱۳ اصول و روش های نصب مهارها و همچنین مشخصات اجزا و وسایل متشكله آن باید بر طبق نقشه های استاندارد شماره ۰۶۳ - ۰۰ الی ۰۶۸ - ۰۰ برای مهار خطوط فشار متوسط و مشترک، و شماره ۰۷۱ - ۰۰ الی ۰۷۳ - ۰۰ برای مهار خطوط فشار ضعیف وزارت نیرو - امور برق باشد.

۲-۳-۹-۱۳ انتخاب ساختمان خط و مهار لازم تا ۲۰ کیلوولت باید براساس جدول مندرج در نقشه استاندارد شماره ۰۸۱ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق انجام پذيرد.

۳-۳-۹-۱۳ مشخصات، اصول و روش های نصب لنگرهای مهار باید بر طبق نقشه های استاندارد شماره ۰۸۲ - ۰۰ الی ۰۸۵ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

۴-۳-۹-۱۳ مشخصات، اصول و روش های نصب حایلها باید براساس نقشه های استاندارد شماره ۰۶۱ - ۰۰ و ۰۶۲ - ۰۰ وزارت نیرو - امور برق باشد.

برفگیر حفاظتی ۱۰ - ۱۳

- برای محافظت کابل در نقاط تبدیل شبکه زیرزمینی به شبکه هوایی و بر عکس باید از برقگیرهای قابل نصب بر روی دیوار، تیر و یا از نوع آویز، متناسب با مورد مصرف استفاده شود.
- ۱-۱۰ - ۱۳ برقگیرهای قابل نصب بر روی دیوار یا تیر باید دارای پایه‌ای باشد که بتوان آن را به آسانی روی دیوار و یا کنسول تیر و یا خود تیر نصب کرد.
- ۲-۱۰ - ۱۳ ساختمان برقگیر از نوع آویز باید به گونه‌ای باشد که بتوان آن را به سهولت روی خط و در مجاورت مقره به طور آویز نصب کرد.
- ۳-۱۰ - ۱۳ اصول و روش‌های نصب برقگیرهای حفاظتی باید براساس نقشه‌های استاندارد شماره ۴۰۱ - ۱۱ الى ۴۰۴ - ۱۱ - ۴۴۲ و ۱۱ - ۴۴۵ و ۱۱ - ۴۰۱ و ۲۰ - ۴۴۲ و ۲۰ - ۴۰۴ الى ۲۰ - ۴۴۵ وزارت نیرو - امور برق باشد.
- ۱۱ - ۱۳ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای وسایل شبکه در جدول ۱۳ - ۱۰ ارائه شده است.

جدول ۱۳ - ۱۰ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای وسایل شبکه

علامت	شرح
	پست توزیع ساختمان
	پست توزیع کیوسک
	پست توزیع هوایی
	تیر چوبی
	تیر فولادی
	تیر بتنی ۱۲ متری، قدرت کشش ۲۰۰ کیلوگرم
	برج
	مهار پیاده‌رو
	مهار کششی (ساده)
	حایل (فشاری)
	برق‌گیر خطوط هوایی

فصل ۱۴

سیستم حفاظت در برابر آذرخش (برقگیر حفاظتی)

کلیات

۱-۱۴

به منظور حفاظت ساختمانهای بلند، بناهای تجمعی، بناهای درمانی / مراقبتی، بناهای صنعتی و سازه‌هایی از قبیل برجها، دودکشها، مناره‌ها، خطوط انتقال نیرو، پالایشگاهها و مانند آن در برابر آذرخش، باید با توجه به ارزیابی خطر صاعقه در طرح و اجرای کلیه بناهای مرتفع و تأسیسات مزبور سیستمهای حفاظت در برابر آذرخش (برقگیر حفاظتی) متناسب با مورد کاربرد پیش‌بینی و اجرا شود.

ارزیابی میزان خطر آذرخش برای هر بنا یا سازه، بستگی به عواملی همچون نوع بنا یا سازه (برج، مسکونی، تجمعی، درمانی، صنعتی و مانند آن)، ساختار و مصالح به کار رفته در بنا (چوب، آجر، بتون، فولاد و مانند آن)، ارتفاع ساختمان و موقعیت نسبی آن نسبت به بلندی سایر بناها، موقعیت توپوگرافی محل (زمین مسطح، تپه ماهور، کوهستانی)، محتواهای تصرف از نظر آتشگیری و نیز دفعات رعد و برق در منطقه مورد نظر خواهد داشت.

اصول محافظت ساختمانها و دیگر تأسیسات مورد نظر، در برابر آذرخش براساس جذب، هدايت و دفع بار الکتریکی به زمین از طریق مسیر عبور جریان برق جداگانه با حداقل مقاومت و بدون این که خطری ایجاد کند استوار می‌باشد، که ممکن است شامل سیستمهای حفاظت بیرونی و درونی باشد. مسیر مذکور شامل پایانه‌های هوایی^۱، شبکه هادیها از تسمه و یا سیم مسی رابط و پایانه‌های زمینی^۲ یا چاههای اتصال زمین می‌باشد. ساده‌ترین نوع برقگیر که در سال ۱۷۵۳ به وسیله بنجامین فرانکلین طرح و ساخته شد میله فرانکلین است.

به طور کلی برقگیرهایی که معمولاً برای محافظت خارجی ساختمانها و دیگر تأسیسات یاد شده ممکن است به کار برده شود به قرار زیر است:

الف: برقگیر قفس فاراده یا شکلی از آن

ب: برقگیر مولد برق اوایله (ESE)^۳ موسوم به الکترونیک

برقگیر قفس فاراده شامل تعدادی پایانه‌های هوایی (میله‌های برقگیر فرانکلین) می‌باشد که بر روی سطوح مرتفع پشت بام ساختمانهای مختلف، و یا در بلندترین قسمت برج و دیگر تأسیسات مشابه نصب و به وسیله شبکه تسمه مسی به یکدیگر مرتبط و از یک و یا چند نقطه مختلف با استفاده از تسمه یا سیم مسی لخت به سیستم پایانه‌های زمینی (شبکه اتصال زمین) مربوط متصل می‌شود. شکل دیگر

برقگیر قفس فاراده شامل سیستم پایانه‌های هوایی متشکل از هر ترکیبی از میله‌ها، سیمهای کشیده شده و شبکه هادیها می‌باشد.

۶-۱-۱۴ برقگیر الکترونیک شامل یک یا تعدادی پایانه هوایی الکترونیک با ملحقات و اتصالات مربوط می‌باشد، که بر حسب مورد ممکن است در مرکز بلندترین قسمت پشت‌بام، برج، دودکش و دیگر تأسیسات مشابه، و یا بر روی سطوح مرتفع ساختمان مورد حفاظت برروی پایه مربوط نصب و به وسیله تسمه یا سیم مسی لخت به یکدیگر مرتبط و سپس از یک یا چند نقطه مختلف به سیستم پایانه‌های زمینی (شبکه اتصال زمین) متصل شود.

شعاع فضای محافظت شده از مرکز هر برقگیر الکترونیک بستگی به مدل، ساختمان، ارتفاع نصب، و موارد کاربرد آن دارد.

۲-۱۴ تعاریف

۱-۲-۱۴ به طور کلی، سیستم حفاظت در برابر آذربخش مشتمل بر تأسیسات حفاظت بیرونی (ساختمان) و در صورت لزوم تأسیسات حفاظت درونی آن می‌باشد.

۲-۲-۱۴ سیستم تأسیسات حفاظت بیرونی ساختمان در برابر آذربخش شامل یک یا چند سیستم پایانه هوایی، یک یا چند هادی نزولی و یک یا چند سیستم پایانه زمینی می‌باشد.

۳-۲-۱۴ سیستم تأسیسات حفاظت درونی ساختمان در برابر آذربخش شامل تمامی تجهیزات و اقداماتی است که اثرات الکترو مغناطیسی جریان برق ناشی از آذربخش را درون حجم موردنظر کاهش می‌دهد.

۴-۲-۱۴ پایانه هوایی

فوچانی‌ترین بخش یک سیستم حفاظت در برابر آذربخش که در نوع قفس فاراده شامل میله یا لوله نوک تیز (میله و سر میله یک یا چند شاخه) با اندازه و جنس مشخص، پایه نصب و محل اتصال هادیهای ارتباطی بوده و در اشکال دیگر قفس فاراده متشکل از هر ترکیبی از میله‌ها، سیمهای کشیده شده و شبکه هادیها خواهد بود و در برقگیرهای الکترونیکی، که در انواع مختلف ساخته می‌شود، به طور کلی شامل میله برقگیر، مجموعه یونیزه کننده الکترونیکی، پایه نصب و محل اتصال هادیهای ارتباطی است.

۵-۲-۱۴ پایانه زمینی

بخشی از یک سیستم تأسیسات حفاظت بیرونی در برابر آذربخش که ممکن است شامل یک یا چند الکترود میله‌ای، لوله‌ای، تسمه‌ای یا ورق مسی مدفون در زمین باشد که به صورت شبکه بسته یا شعاعی، عمودی یا مایل، یا جاسازی شده در پیها برای هدایت و توزیع برق ناشی از آذربخش به زمین به کار می‌رود.

۶-۲-۱۴ کلاس حفاظت^۱

طبقه‌بندی یک سیستم حفاظت در برابر آذرخش که میان سطح کارایی آن است.

۷-۲-۱۴ هادی نزولی^۲

بخشی از سیستم تأسیسات حفاظت بیرونی ساختمان در برابر آذرخش که جریان برق آذرخش را از سیستم پایانهٔ هوایی به سیستم پایانهٔ زمینی انتقال می‌دهد.

۳-۱۴ استانداردها و مشخصات فنی سیستمهای حفاظت در برابر آذرخش

لوازم و تجهیزات مورد استفاده در سیستم حفاظت در برابر آذرخش باید برابر یکی از استانداردهای شناخته شده و معتبر جهانی همچون IEC 1024، NFPA 78، BS 6651 و NFC 17-102 طراحی، ساخته و مورد آزمون قرار گیرد. روش نصب سیستمهای مذکور نیز باید با ضوابط و معیارهای مندرج در یکی از استانداردهای نامبرده مطابقت نماید.

۲-۳-۱۴ مشخصات سیستم برقگیر نوع قفس فاراده یا شکلی از آن

لوازم مورد مصرف در سیستم حفاظتی باید از نوع مقاوم در برابر زنگ‌زدگی و خوردنگی بوده و یا این که به نحو قابل قبولی در برابر عوامل مذکور مقاوم شده باشد. استفاده از دو نوع جنس مختلفی که ایجاد شرایط الکتروولیتی نموده و در مجاورت رطوبت موجب تسربی در خوردنگی می‌شود به هیچ وجه مجاز نخواهد بود.

در مواردی که بخشی از سیستم حفاظتی از جنس مس بوده و در معرض مستقیم گازهای متصاعد از دودکش یا دیگر گازهای خوزنده قرار می‌گیرد، قسمت یاد شده باید بهوسیله یک انود حفاظتی از جنس سرب یا ماده محافظ مشابه دیگر با روش غوطه‌وری گرم^۳ پوشیده شود. در این‌گونه موارد انود نامبرده باید حداقل تا ۶۰ سانتیمتر پایین‌تر از دهانه دودکش ادامه یابد.

۳-۲-۳-۱۴ مشخصات پایانه‌های هوایی قفس فاراده به شرح زیر خواهد بود:

الف - میله برقگیر یک پارچه و سر میله تک شاخه و یا چند شاخه باید از جنس مس خالص (با ضریب رسانایی حدود ۹۵ درصد) ساخته شده و نوک شاخه‌ها به شکل مخروطی تیز بوده و صیقلی شده باشد. برای نصب سرمیله (تک شاخه و یا چند شاخه) بر روی میله برقگیر باید قسمت داخلی انتهای آن دارای دنده متناسب با دنده میله برقگیر باشد. انواع میله برقگیر در شکل ۱-۱ نشان داده شده است.

ب - میله برقگیر دو پارچه باید از میله مسی و یا لوله مسی صیقل داده شده ساخته شده و دو سر آن (یک سر برای سوار کردن سر میله و سر دیگر جهت نصب روی پایه) به طول مناسب دنده شده باشد.

قطر میله بر قگیر دو پارچه باید حداقل $\frac{5}{8}$ اینچ و حداکثر یک اینچ بوده و طول آن نیز حداقل یک متر و حداکثر دو متر باشد. (شکل ۱۴-۱). در مواردی که ارتفاع میله بر قگیر از یک متر مت加وز باشد باید از نقطه‌ای که از نصف ارتفاع آن کمتر نباشد حفاظت لازم از نظر ایستایی میله در نظر گرفته شود.

پ - میله بر قگیر مخصوص تیرهای فلزی نصب پرچم مشابه سر میله تک شاخه بوده ولی باید دارای پایه مناسب برای نصب روی تیر و همچنین حفاظ باشد.

۱۴-۲-۳-۴ شبکه ارتباطی بین میله‌های بر قگیر در پشت بام باید از تسمه مسی با حداقل ابعاد 20×3 میلیمتر تشکیل شده باشد.

۱۴-۲-۳-۵ در مواردی که از شبکه پایانه هوایی (برابر استاندارد BS 6651) استفاده می‌شود حداقل سطح مقطع هادیهای موازی رشته‌ای باید 50 میلیمتر مربع در نظر گرفته شود.

۱۴-۲-۳-۶ هادیهای ارتباطی (هادیهای نزولی) بین شبکه پایانه‌های هوایی در پشت بام و پایانه‌های زمینی باید از نوع تسمه مسی با حداقل ابعاد 20×3 میلیمتر و یا سیم مسی لخت با حداقل سطح مقطع 70 میلیمتر مربع باشد.

۱۴-۲-۳-۷ سیستم پایانه‌های زمینی باید یکی از انواع میله اتصال زمین، لوله اتصال زمین و یا ورق مسی یکپارچه یا مشبک دفن شده در زمین یا چاه اتصال زمین باشد؛ لیکن در هر صورت مقاومت سیستم پایانه‌های زمینی باید از پنج اهم تجاوز کند.

۱۵ برای مشخصات و اصول و روش‌های نصب انواع پایانه‌های زمینی (سیستم اتصال زمین) به فصل ۱۵ مراجعه شود.

۱۴-۲-۳-۸ در مواردی که سیستم بر قگیر برابر استاندارد IEC 1024-1 طراحی و اجرا می‌شود، حداقل طول الکترودهای پایانه‌های زمینی باید با توجه به کلاس حفاظت مربوط و مقاومت زمین بر حسب منحنی شکل ۱۴-۲ تعیین شود.

۱۴-۳-۳ مشخصات فنی بر قگیر الکترونیک (ESE) براساس استاندارد NFC 17-102

۱۴-۳-۳-۱ پایانه‌های هوایی الکترونیک باید شامل یک میله توک تیز به شرح بند ۱۴-۲-۳-۳، یک دستگاه محرک^۱، و یک میله پایه مجهز به سیستم اتصال هادی نزولی باشد. این نوع بر قگیر انرژی موجود در هوای متلاطم پیش از طوفان را جذب و به وسیله دستگاه محرک الکترونیکی هوای اطراف میله بر قگیر را یونیزه می‌نماید.

۱۴-۳-۳-۲ سطح حفاظت شده به وسیله یک بر قگیر الکترونیکی (ESE) با استفاده از یک مدل الکترو ژئومتری^۲ و پیشروی زمان تخلیه^۳ آن تعیین می‌شود.

۱۴-۳-۳-۳ مشخصات هر دستگاه بر قگیر الکترونیک باید با اندازه گیری پیشروی زمان تخلیه صاعقه آن در مقایسه با یک میله بر قگیر ساده، که در آزمونهای ارزیابی بر قگیر تعیین می‌شود، مشخص گردد.

۱۴-۳-۳-۴ لوازم و تجهیزاتی که جریان برق صاعقه از آن عبور می‌نماید باید از جنس مس، آلیاژ مس یا فولاد ضدزنگ باشد. میله و سر میله پایانه‌های هوایی باید دارای حداقل 120 میلیمتر مربع سطح مقطع رسانا باشد.

۱- Triggering device

2- Electro-geometrical model

3- Triggering advance (AT)

انواع میله برقگیر و سر میله برقگیر




(پ) میله برقگیر تیر پرچم
جنس: مس



(ب) میله برقگیر یکپارچه
جنس: مس
قطر: $\frac{1}{2}$ الی $\frac{5}{8}$ اینچ
طول: 30° الی 50° سانتیمتر



(الف) میله برقگیر یکپارچه
جنس: مس
قطر: $\frac{5}{8}$ الی ۱ اینچ
طول: 30° الی 200° سانتیمتر

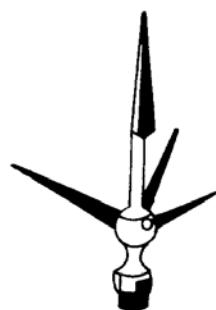


(ث) سرمیله چندشاخه




(ت) سرمیله تک شاخه

(ج) میله برقگیر برای سرمیله های
تکی و یا چندشاخه
جنس: مس
قطر: $\frac{5}{8}$ الی ۱ اینچ
طول: 100° الی 200° سانتیمتر

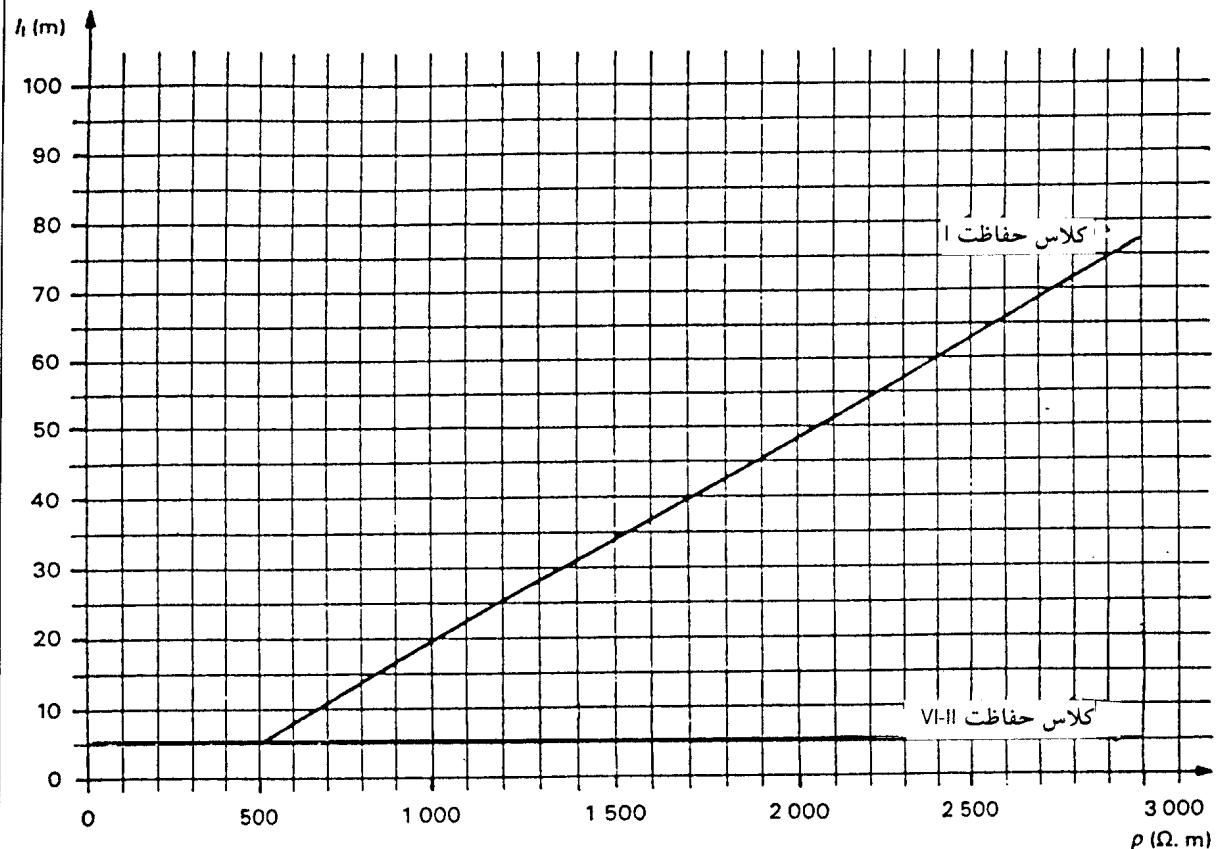


شکل ۱۴-۲ حداقل طول الکترود های پایانه زمینی بر حسب کلاس حفاظت و میزان مقاومت زمین برابر استاندارد IEC 1024-1.

دکل حامل برقگیر الکترونیک نوع تیر فلزی تلسکوپی

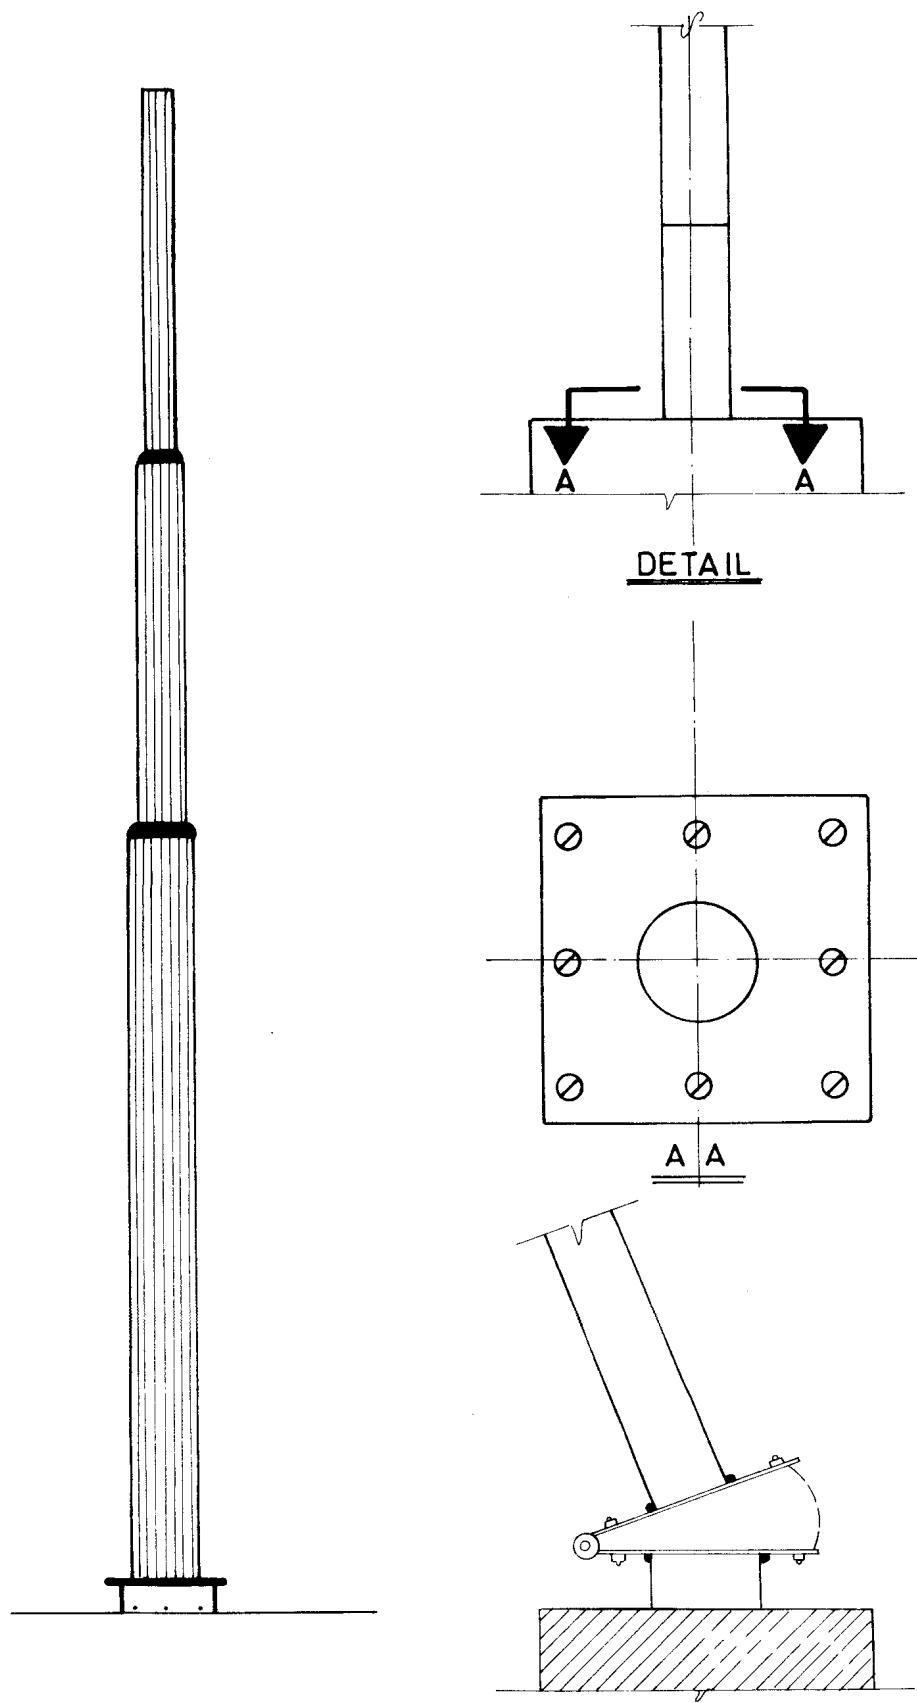

شکل ۱۴ - ۳

دکل حامل برقگیر الکترونیک نوع برج

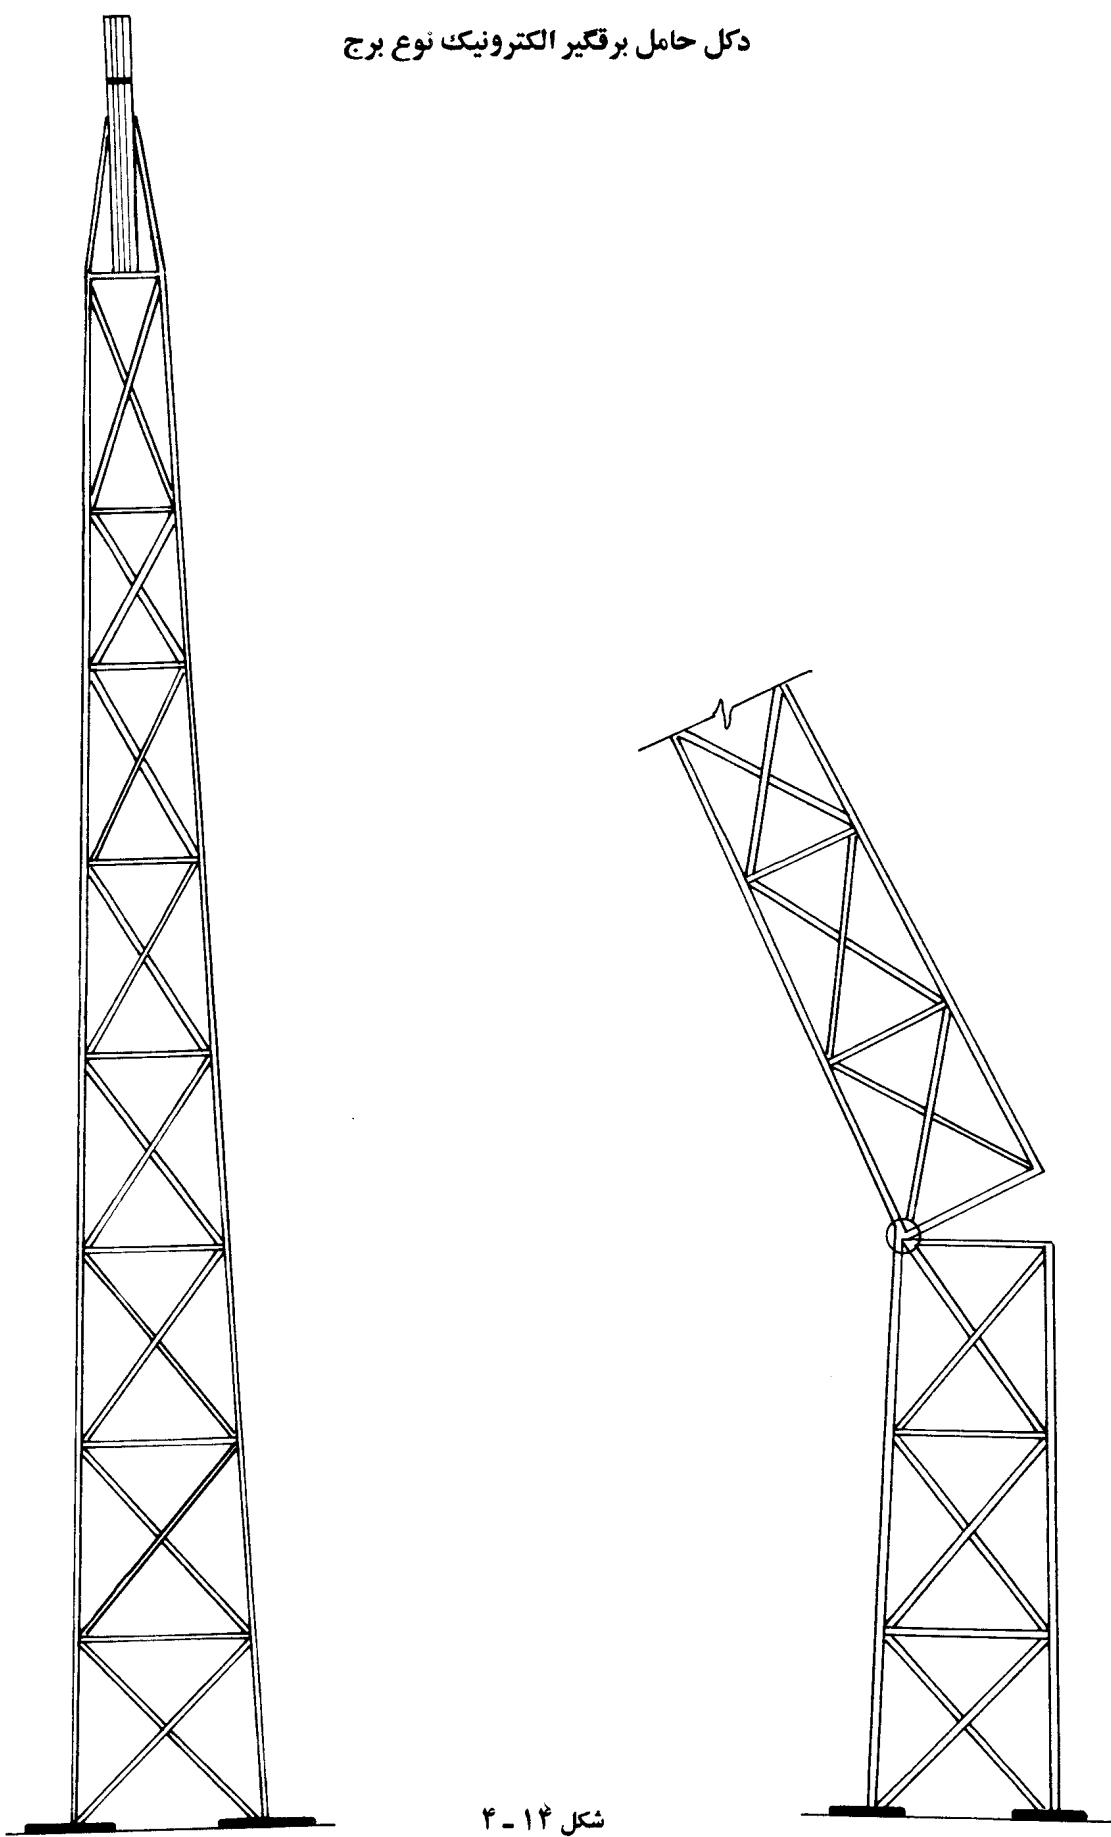

شكل ٤ - ١٤

۱۴-۳-۲-۴ در مواردی که از برقگیرهای الکترونیک برای حفاظت دودکش کارخانه‌ها استفاده می‌شود جنس قسمت فوقانی برقگیرهای نامبرده باید برای گازهای خورنده اطراف دودکش و حرارت خروجی آن مناسب باشد.

۱۴-۳-۳-۵ در مواردی که تأسیسات بیرونی حفاظت در برابر آذرخش مورد استفاده برای یک ساختمان شامل چند برقگیر الکترونیکی باشد، شبکه ارتباطی برقگیرها باید با استفاده از تسمه مسی لخت با حداقل ابعاد 30×2 میلیمتر (یا مطابق بند ۲-۳-۴ از استاندارد ۱۷-۱۰۲ NFC) به یکدیگر متصل شود، مگر این که مسیر شبکه دارای موانعی با اختلاف سطح بیش از $1/5$ متر باشد.

۱۴-۳-۳-۶ به منظور هدایت جریان برق حاصل از آذرخش از سیستم پایانه‌های هوایی به سیستم پایانه‌های زمینی باید از هادیهای نزولی از نوع سیم یا تسمه مسی لخت با حداقل سطح مقطع 50 میلیمتر مربع به شرح جدول ۲-۳-۴ از استاندارد ۱۷-۱۰۲ NFC استفاده شود.

۱۴-۳-۳-۷ ارتفاع نصب برقگیر الکترونیک ممکن است با استفاده از یک دکل، افزایش یابد. دکل حامل این‌گونه برقگیرها ممکن است از نوع برج و یا تیر فلزی نوع تلسکوپی بوده و حتی الامکان خوداتکا^۱ باشد، لیکن در مواردی که برقگیرهای مذکور به وسیله مهارهای هادی استحکام می‌یابد، انتهای آن باید به وسیله هادیهایی همانند هادیهای مندرج در بند ۱۴-۳-۳-۶ به هادیهای نزولی متصل شود. دو نوع دکل حامل سیستم برقگیر الکترونیک در شکل‌های ۱۴-۳ و ۱۴-۴ ارائه شده است.

۱۴-۳-۳-۸ هر هادی نزولی باید به یک سیستم پایانه زمینی که دارای همان جنس و سطح مقطع باشد متصل شود. سیستم پایانه‌های زمینی باید یکی از انواع میله اتصال زمین، لوله اتصال زمین و یا ورق مسی یکپارچه یا مشبک دفن شده در زمین یا چاه اتصال زمین باشد؛ لیکن در هر صورت مقاومت سیستم پایانه‌های زمینی باید از پنج اهم تجاوز نکند.

۴-۱۴ موارد استفاده و ضوابط محاسباتی برقگیرها:

۱-۴-۱۴ برقگیرهای قفس فاراده یا شکلی از آن

۱۴-۱-۱-۱ این‌گونه برقگیرها، که ممکن است متشکل از تعدادی میله برقگیر فرانکلین^۲ یا ترکیبی از میله‌ها، سیمه‌ای کشیده شده و شبکه هادیها باشد، برای محافظت ساختمانها و دیگر تأسیسات نامبرده زیر در برابر آذرخش مناسب و قابل استفاده می‌باشد:

الف - مناره‌ها و برجها

ب - بناهای گنبدی شکل

پ - دودکش‌های بلند کارخانه‌ها. (فلزی و یا ساخته شده با مصالح ساختمانی)

ت - مجموعه ساختمانهای کارخانه‌های سیمان، گچ و آهک و پالایشگاهها.

ث - دکل‌های خطوط انتقال نیروی برق.

ج - دکل‌های فلزی ویژه نصب پرچم

چ - مجموعه ساختمانها و ابینه مختلف.

۲-۱-۴-۱۴ طول میله بر قرگیر فرانکلین برای انواع مختلف به شرح زیر خواهد بود:

الف - مناره‌ها و برجها، و دودکش‌های کارخانه‌ها و دکل‌های خطوط انتقال نیرو، حدود ۳۰ سانتی‌متر بالاتر از سطح مورد حفاظت.

ب - بناء‌ای گنبدی شکل بستگی به شعاع مقطع قسمت پایین گنبد داشته و طول میله بر قرگیر باید طوری محاسبه و انتخاب شود که بعد از نصب بر روی گنبد، ارتفاع از سر بر قرگیر تا مقطع قسمت پایین گنبد بزرگ‌تر از شعاع قسمت پایین گنبد باشد ولی در هر صورت نباید ارتفاع بر قرگیر از بالاترین بخش گنبد کمتر از ۳۰ سانتی‌متر باشد.

پ - برج سیلوهای مختلف، ساختمان کارخانه‌ها و اینه‌گوناگون، حداقل یک‌متر و حداکثر دو‌متر بالاتر از سطح مورد حفاظت. در این‌گونه موارد باید تمییدات لازم در برابر واژگونی میله‌ها پیش‌بینی شود (به بند ۱۴-۳-۲-۳-ب رجوع شود).

ت - دکل‌های فلزی مخصوص نصب پرچم، میله بر قرگیر مخصوص مطابق شکل ۱۴-۱ خواهد بود.

۳-۱-۴-۱۴ تعداد پایانه‌های هوایی موردنیاز برای محافظت ساختمانها با سیستم حفاظتی قفس فاراده بستگی به سطح پشت‌بام ساختمان مربوط، ارتفاع و فواصل نصب پایانه‌ها دارد که برحسب استاندارد مورد مراجعه مختلف است. فواصل نصب پایانه‌های مزبور براساس استاندارد NFPA 78 به قرار زیر است:

الف - فواصل پیرامونی سقفهای مسطح یا با شیب ملایم و سقفهای شیبدار:

در مواردی که ارتفاع نوک پایانه هوایی از سطح مورد حفاظت از ۱۰ اینچ (۲۵۴ میلی‌متر) کمتر نباشد، فواصل نصب بر روی نقاط پیرامونی سقفهای مسطح یا با شیب ملایم و نیز فواصل نصب بر روی خط الرأس سقفهای شیبدار، باید جداکثر ۲۰ فوت (۶ متر) در نظر گرفته شود و در صورتی که ارتفاع مزبور حداقل ۲۴ اینچ (۶۰ سانتی‌متر) یا بیشتر باشد فواصل نصب باید جداکثر ۲۵ فوت (۷/۶ متر) انتخاب شود. در این‌گونه موارد فواصل نصب پایانه‌های هوایی از کناره‌ها و گوشه‌های سطوح نامبرده باید جداکثر ۶۰ سانتی‌متر باشد. (شکل ۱۴-۵-الف و ب)

ب - فواصل میانی نصب پایانه‌های هوایی در سقفهای مسطح یا با شیب ملایم:

در مواردی که سقفهای مسطح یا با شیب ملایم، دارای ابعادی متوجه از ۱۵ متر باشد، فواصل میانی نصب پایانه‌های هوایی باید جداکثر ۱۵ متر در نظر گرفته شود (شکل ۱۴-۵-پ و ت).

۴-۱-۴-۱۴ حداقل ابعاد تسمه مسی شبکه مشبک اتصال پایانه‌های هوایی در پشت‌بام برای سطح تا ۱۸۰۰ متر مربع باید 20×3 میلی‌متر و بیشتر از ۱۸۰۰ متر مربع 25×3 میلی‌متر یا بیشتر باشد.

۵-۱-۴-۱۴ حداقل ابعاد تسمه‌های مسی هادیهای ارتباطی (هادیهای نزولی) بین شبکه مشبک پشت‌بام و پایانه‌های زمینی برای سطح تا ۹۰ متر مربع و ارتفاع جداکثر ۱۸ متر باید 20×3 میلی‌متر و بیشتر از ۹۰ متر 25×3 میلی‌متر یا بیشتر باشد.

۶-۱-۴-۱۴ برای تعیین تعداد هادیهای ارتباطی (هادیهای نزولی) بین شبکه مشبک پشت‌بام و پایانه‌های زمینی باید یکی از دو روش زیر ملاک محاسبه قرار گیرد:

الف - احتساب پیرامون: به طور کلی برای هر ۳۰ متر محیط (پیرامون) تحت محافظت بر قرگیر باید یک نزولی در نظر گرفته شود لیکن تعداد نزولیها برای هر نوع ساختمان دو عدد خواهد بود. (شکل ۱۴-۶)

ب - احتساب مساحت: برای سطوح تحت محافظت بر قگیر تا 36° مترمربع مساحت دو نزولی و برای هر 27° مترمربع مازاد یک نزولی اضافی باید در نظر گرفته شود.

به طور مثال: تا 36° مترمربع دونزولی، 63° مترمربع ۳ نزولی، 90° مترمربع ۴ نزولی، 117° مترمربع ۵ نزولی، و به همین ترتیب ادامه می‌یابد.

۷-۱-۴-۱۴ در مواردی که طراحی پایانه‌های هوایی براساس شکلی از قفس فاراده برابر استاندارد ۱ - IEC 1024 انجام می‌شود، ترتیب استقرار سیستم پایانه‌های هوایی باید به گونه‌ای باشد که شرایط مندرج در جدول ۱۴-۱ تأمین شود. در این گونه موارد ممکن است یکی از روش‌های زیر به طور مستقل یا با ترکیبی از روش‌های دیگر مورد استفاده قرار گیرد:

الف - زاویه حفاظتی


ب - گوی غلطان


پ - شبکه‌بندی

جدول ۱۴-۱ استقرار پایانه‌های هوایی برابر کلاس حفاظت

پهنای شبکه (متر)	۶۰	۴۵	۳۰	۲۰	h (متر)	R (متر)	کلاس حفاظت
	$\alpha^{(0)}$	$\alpha^{(0)}$	$\alpha^{(0)}$	$\alpha^{(0)}$			
۵	*	*	*	۲۵	۲۵	۲۰	I
۱۰	*	*	۲۵	۳۵	۳۵	۳۰	II
۱۰	*	۲۵	۳۵	۴۵	۴۵	۴۵	III
۲۰	۲۵	۳۵	۴۵	۵۵	۶۰	۶۰	IV


* روش‌های گوی غلطان و شبکه فقط در این موارد به کار می‌روند

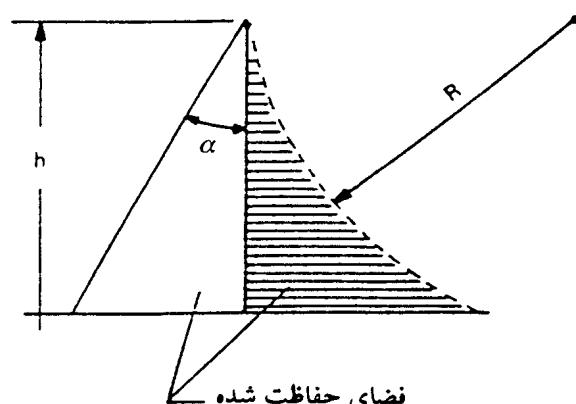

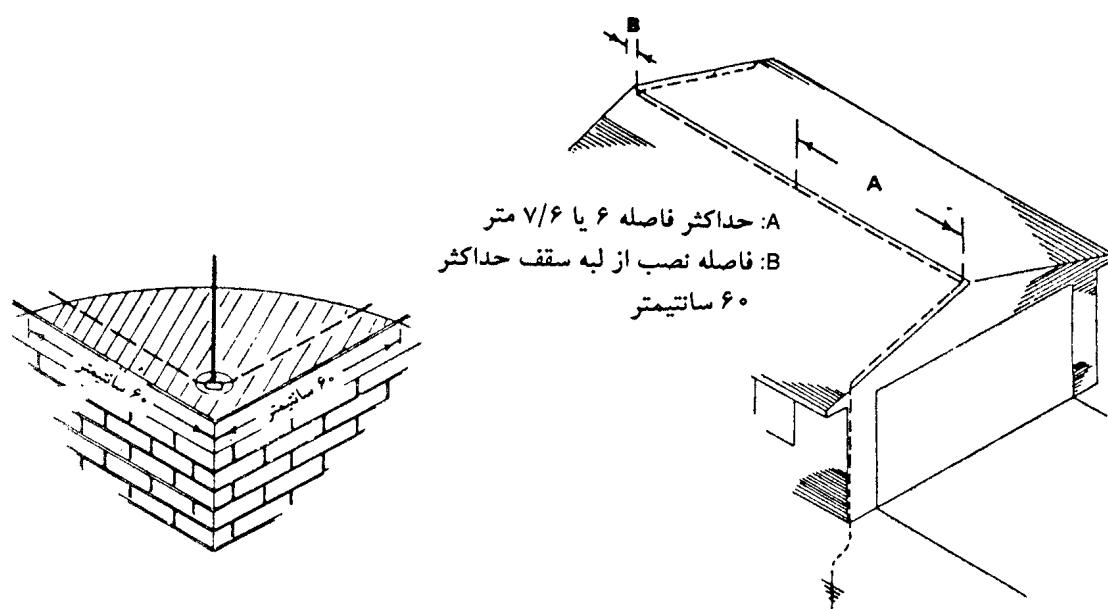

(ب) محل نصب در گوشها

(الف) فواصل نصب بر روی خط الرأس سقفهای شیدار

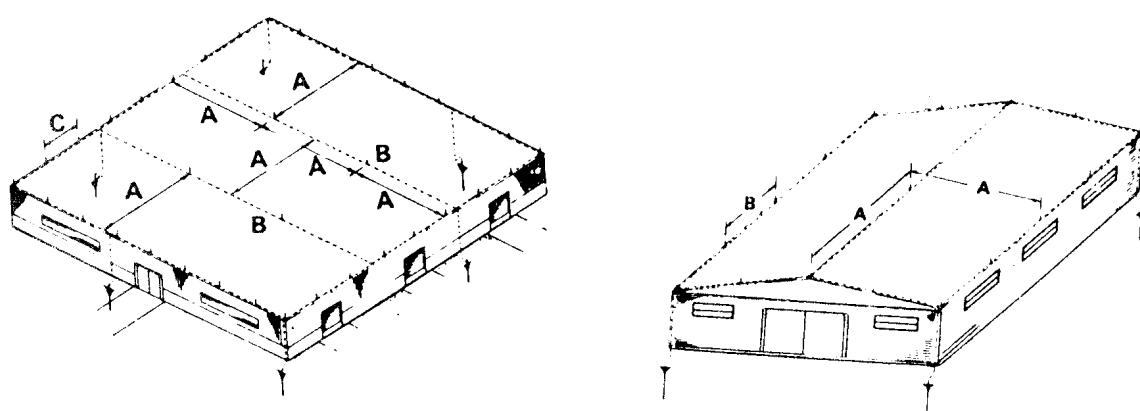


A: حداکثر فاصله ۱۵ متر
 B: در صورتی که مسیر این گونه هادیها از ۴۵ متر
 مت加وز باشد باید در ۴۵ متری به هادی اصلی
 پیرامونی یا هادی نزولی متصل شود
 C: حداکثر فاصله ۶ متر یا $7/6$ متر

(ت) فواصل نصب پیرامونی و میانی برای
 سقفهای مسطح

A: حداکثر فاصله ۱۵ متر
 B: حداکثر فاصله ۶ متر یا $7/6$ متر

(پ) فواصل نصب پیرامونی و میانی برای
 سقفهای با شیب ملایم

شکل ۱۴ - ۵ فواصل نصب پایانه‌های هوایی قفس فاراده.

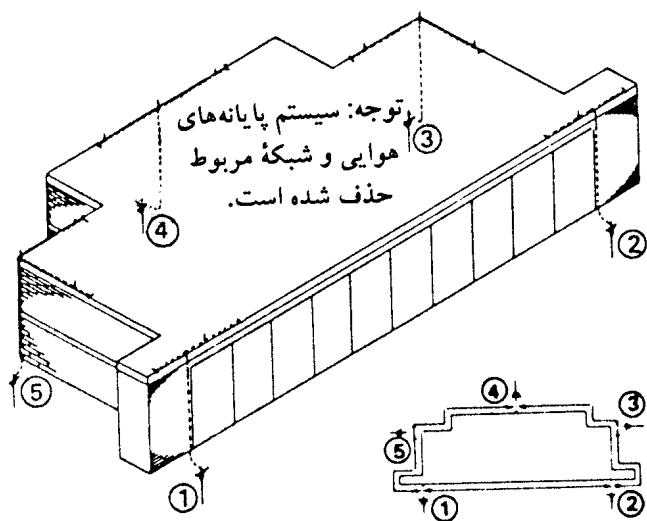

فواصل نصب هادیهای نزولی

٤٥ متر	٢ تا ١
٢٦ متر	٣ تا ٢
٢٦ متر	٤ تا ٣
٢٦ متر	٥ تا ٤
٢٦ متر	١ تا ٥
١٤٤ متر	کل پیرامون تعداد هادیهای نزولی لازم
٥	

شکل ۱۴-۶ نمونه توزیع و تعداد هادیهای نزولی با روش احتساب پیرامونی برای ساختمان مورد حفاظت.

۸-۱-۴-۱۴ متوسط فاصله بین هادیهای نزولی با توجه به کلاس حفاظت برابر استاندارد IEC 1024-1 به قرار جدول ۱۴-۲ خواهد بود و در تمامی موارد حداقل باید دو هادی نزولی درنظر گرفته شود.

جدول ۱۴-۲ متوسط فاصله بین هادیهای نزولی براساس کلاس حفاظت

کلاس حفاظت	متوسط فاصله (متر)
I	۱۰
II	۱۵
III	۲۰
IV	۲۵

۲-۴-۱۴ سیستم برقگیر مولد برق اولیه (ESE) موسوم به الکترونیک

۱-۲-۴-۱۴ سیستم برقگیر الکترونیکی (ESE) براساس استاندارد NFC 17-102 مخصوص ساختمانهای عادی با ارتفاع کمتر از ۶۰ متر و فضاهای باز در موارد زیر ممکن است مورد استفاده قرار گیرد:


الف - مجموعه‌های مسکونی

- ب - ساختمانهای مختلف مجموعه فرهنگی و آموزشی و مانند آن
- پ - مجموعه ساختمانهای تجاری، اداری، ورزشی و مانند آن
- ت - ساختمانهای درمانی و مراقبتی همچون بیمارستانها و درمانگاهها
- ث - کارخانه‌های مختلف و پالایشگاهها
- ج - ساختمانهای تکی بلند
- ج - موزه‌ها و آثار باستانی
- ح - برجها و دودکش‌های کارخانه‌ها
- خ - فضاهای باز شامل انبارها و محوطه‌های تفریحی و رفاهی

۲-۲-۴-۱۴ محدوده حفاظتی هر برقگیر الکترونیکی، از گردش شعاعهای حفاظتی (R_{pn}) حاصل از ارتفاعهای مختلف (h_n) حول محور آن به وجود می‌آید. (شکل ۱۴-۷)

: ارتفاع نوک برقگیر نسبت به صفحه افقی که از بالای عنصر موردنظر عبور می‌نماید.

: شعاع حفاظتی برقگیر در ارتفاع موردنظر.

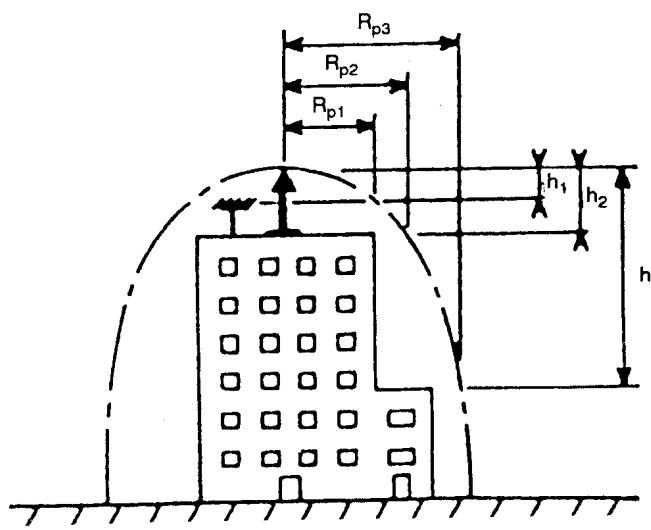

شکل ۱۴-۷ محدوده و شعاعهای حفاظت برقگیر الکترونیک.

۳-۲-۴-۱۴ شعاع حفاظت هر برقگیر الکترونیک (R_p) بستگی به ارتفاع نوک آن نسبت به سطح مورد حفاظت (h)، پیش روی زمان تخلیه (ΔT)، و انتخاب کلاس حفاظت^۱ موردنیاز دارد که به شرح زیر محاسبه و تعیین می شود:

الف - در مواردی که $5 \leq h \leq m$ باشد، شعاع حفاظت با توجه به کلاس حفاظت موردنظر ممکن است از فرمول [۱] یا منحنیها و جداول مندرج در شکلها^۲ ۱۴-۸-الف، ب و پ به دست آید.

ب - در مواردی که $h > m$ باشد، شعاع حفاظت باید با استفاده از منحنیهای مندرج در شکلها^۲ ۱۴-۸-الف، ب و پ تعیین شود.

$$R_p = \sqrt{h(2D-h) + \Delta L(2D+\Delta L)} \quad [1]$$

R_p : شعاع حفاظت بر قگیر

h : ارتفاع نوک میله بر قگیر از سطح مورد حفاظت

D : قطر کره فرضی با توجه به کلاس حفاظت یا فاصله برخورد صاعقه

ΔL : فاصله‌ای که بر قگیر نقطه دریافت آذربخش را برابر نظریه گوی فرضی^۲ از نوک پایانه هوایی دور می کند.

۴-۲-۴-۱۴ کلاس حفاظت، که طبقه‌بندی سیستم حفاظتی بر قگیر الکترونیک در برابر آذربخش است و سطح کارایی آن را بیان می کند، در این استاندارد به سه طبقه به شرح زیر تقسیم شده است:

کلاس I، $D=20\text{ m}$ ، حداکثر حفاظت

کلاس II، $D=45\text{ m}$ ، حفاظت متوسط


کلاس III، $D=60\text{ m}$ ، حفاظت استاندارد

۵-۲-۴-۱۴ محاسبه نوع و تعداد بر قگیر نوع الکترونیک لازم برای محافظت کامل هر ساختمان و یا مجموعه ساختمانها در یک فضا بستگی به سطح ساختمان و یا فضای تحت محافظت در برابر آذربخش دارد.

۶-۲-۴-۱۴ برای محاسبه نوع و تعداد بر قگیر نوع الکترونیک لازم و حداقل ارتفاع آن از بالاترین نقطه سطح پشت بام ساختمان باید یک بررسی مقدماتی به منظور تعیین کلاس حفاظت لازم با توجه به ضریب تناوب آذربخش، شرایط محیطی، نوع و محتوای ساختمان، نوع تصرف و مخاطرات ناشی از آذربخش مطابق ضوابط مندرج در بند ۲-۱ و ضمیمه B از استاندارد ۱۰۲-۱۷ NFC به عمل آید و سپس شعاع حفاظت مورد لزوم برابر ضوابط محاسباتی بندهای ۱۴-۳-۲-۴ و ۱۴-۲-۴ این فصل تعیین شود. (برای تسهیل در ارزیابی مخاطرات آذربخش و انتخاب کلاس حفاظت مورد لزوم برابر ضوابط مندرج در پیوست B از استاندارد ۱۰۲-۱۷ NFC نرم افزارهای مناسبی از طرف سازندگان این نوع تجهیزات ارائه شده است که ممکن است مورد استفاده قرار گیرد).

۱- برای ارزیابی میزان ریسک و انتخاب کلاس حفاظت مورد لزوم به پیوست B از استاندارد ۱۰۲-۱۷ NFC مراجعه شود.

۲- برای شرح نظریه گوی فرضی Fictitious sphere به پیوست A از استاندارد ۱۰۲-۱۷ NFC رجوع شود.

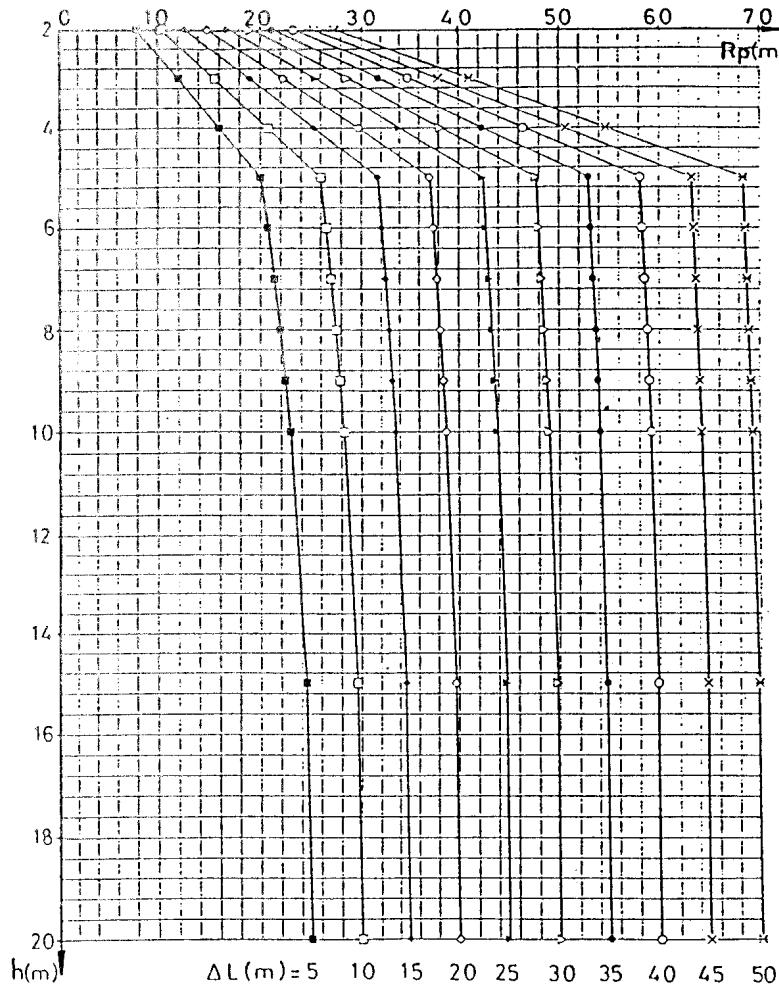

$D (m)$										
20	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
$\Delta L (m)$	$R_p (m)$									
20	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
25	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
30	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
35	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
40	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
45	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
50	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
55	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00
60	25.00	30.00	35.00	40.00	45.00	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00


D : فاصله برخورد یا شعاع گوی غلطان بر حسب متر

ΔL : فاصله‌ای که نقطه دریافت آذرخش از نوک میله بر قرگیر دور می‌شود بر حسب متر

h : اختلاف ارتفاع بین نوک پایانه هوایی و سطح افقی مورد نظر بر حسب متر

R_p : شعاع حفاظت در سطح افقی موردنظر بر حسب متر


شکل ۱۴ - ۸ الف شعاع حفاظت بر قرگیر الکترونیک با کلاس I ($D = 20$ m)

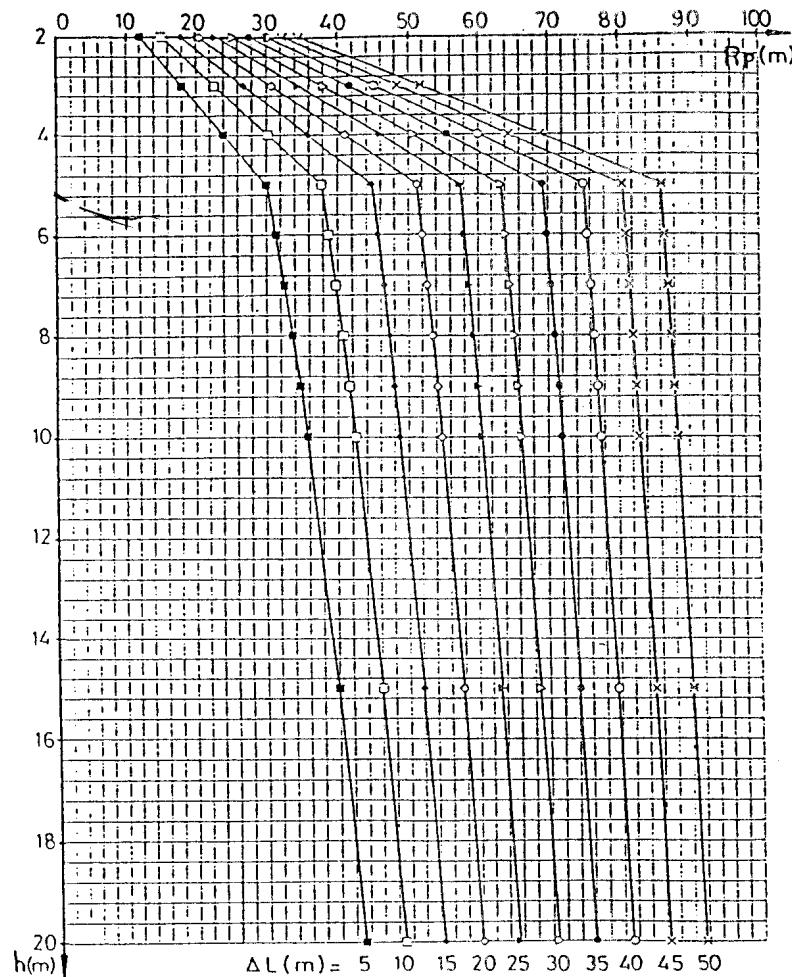

D (m)										
45	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
ΔL (m)	Rp (m)									
h (m)	43.30	48.99	54.54	60.00	65.38	70.71	75.99	81.24	86.46	91.65
20	45.83	51.23	56.57	61.85	67.08	72.28	77.46	82.61	87.75	92.87
30	47.70	52.92	58.09	63.25	68.37	73.48	78.58	83.67	88.74	93.81
35	48.99	54.08	59.16	64.23	69.28	74.33	79.37	84.41	89.44	94.47
40	49.75	54.77	59.79	64.81	69.82	74.83	79.84	84.85	89.88	94.87
45	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
50	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
55	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00
60	50.00	55.00	60.00	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00

D(m): فاصله برخورد یا شعاع گوی غلطان برحسب متر
 $\Delta L(m)$: فاصله‌ای که نقطه دریافت آذرخشن از نوک میله برقگیر دور می‌شود برحسب متر
 $h(m)$: اختلاف ارتفاع بین نوک پایانه هواپی و سطح افقی مورد نظر برحسب متر
 $R_p(m)$: شعاع حفاظت در سطح افقی موردنظر برحسب متر

شکل ۱۴-۸-ب شعاع حفاظت برقگیر الکترونیک با کلاس حفاظت II (D = ۴۵ m)

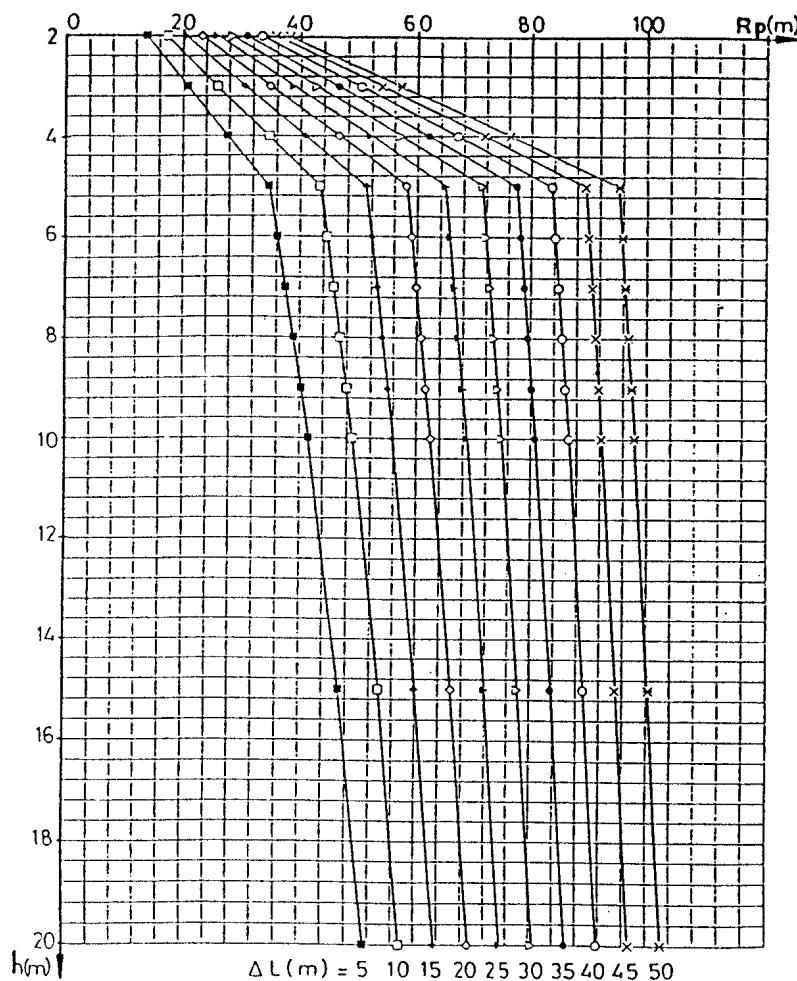

D (m)										
60	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50
ΔL (m)										
h (m)	Rp (m)									
20	51.23	57.45	63.44	69.28	75.00	80.62	86.17	91.65	97.08	102.47
25	54.77	60.62	66.33	71.94	77.48	82.92	88.32	93.67	98.99	104.28
30	57.66	63.25	68.74	74.15	79.53	84.85	90.14	95.39	100.62	105.83
35	60.00	65.38	70.71	75.99	81.24	86.48	91.65	96.82	101.98	107.12
40	61.85	67.08	72.28	77.46	82.61	87.75	92.87	97.98	103.08	108.17
45	63.25	68.37	73.48	78.58	83.67	88.74	93.81	98.87	103.92	108.97
50	64.23	69.28	74.33	79.37	84.41	89.44	94.47	99.50	104.52	109.54
55	64.81	69.82	74.83	79.84	84.85	89.86	94.87	99.87	104.88	109.89
60	65.00	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00	105.00	110.00

D : فاصله برخورد یا شعاع گوی غلطان بر حسب متر
 ΔL : فاصله‌ای که نقطه دریافت آذرخش از نوک میله بر قرگیر دور می‌شود بر حسب متر
 h : اختلاف ارتفاع بین نوک پایانه هوایی و سطح افقی مورد نظر بر حسب متر
 R_p : شعاع حفاظت در سطح افقی موردنظر بر حسب متر

شکل ۱۴-۸-ب شعاع حفاظت بر قرگیر الکترونیک با کلاس حفاظت III ($D = 60$ m)

۵-۱۴ اصول و روش‌های نصب سیستمهای حفاظت در برابر آذرخش

۱-۵-۱۴ برقگیر نوع قفس فاراده یا شکلی از آن

۱-۱-۵-۱۴ در انواع مختلف ساختمانها و بناها ممکن است از سر میله برقگیر تک شاخه یا چند شاخه استفاده شود. (شکل ۱۴-۱)

۲-۱-۵-۱۴ ارتفاع میله برقگیر از سر میله تا سطح محل نصب باید حداقل ۵۰ سانتیمتر یا بیشتر باشد.

۳-۱-۵-۱۴ فواصل نصب میله‌های برقگیر و شبکه هادیها بر حسب استاندارد مورد مراجعه، طول میله‌ها و نوع سقف متقاوت است؛ در مواردی که از استاندارد NFPA 78 استفاده می‌شود برابر ضوابط مندرج در بند ۱۴-۳-۱-۴ و در مواردی که استاندارد IEC 1024-1 به کار می‌رود برابر معیارهای تعیین شده در بند ۱۴-۷-۱ خواهد بود.

۴-۱-۵-۱۴ کلیه گوشه‌های خارجی ساختمان باید دارای میله برقگیر باشد حتی اگر فواصل آن خیلی کم باشد (شکل ۱۴-۱).

۵-۱-۵-۱۴ کلیه میله‌های برقگیر نصب شده در یک ساختمان باید به وسیله تسمه مسی به یکدیگر متصل شده و یک شبکه مشبک بسته را تشکیل دهد. (شکل ۱۴-۱)

۶-۱-۵-۱۴ اسکلت فلزی ساختمانهای اسکلت فلزی و یا آرماتورهای ساختمانهای بتن آرمه در چندین نقطه در پشت‌بام و بالای پی ساختمان باید به شبکه برقگیر همبندی همپناهی شود. برای این منظور باید در هنگام ساختن اسکلت فلزی و یا بستن آرماتورها پیش‌بینی لازم به عمل آید تا در زمان نصب سیستم برقگیر هیچ‌گونه اشکالی به وجود نیاید.

۷-۱-۵-۱۴ کلیه قسمتهای فلزی موجود در پشت‌بام از قبیل سقف شیروانی یا سایبان فلزی و مانند آن باید به شبکه برقگیر همبندی همپناهی شود.

۸-۱-۵-۱۴ در نقاط اتصال اسکلت فلزی، آرماتور یا دیگر قسمتهای فلزی ساختمان به شبکه برقگیر باید از به کار بردن وسایل، قطعات و بستهای قابل زنگ زدن جداً خودداری شود.

۹-۱-۵-۱۴ میله‌های برقگیر دور ساختمان باید روی دست اندازهای پشت‌بام نصب شود.

۱۰-۱-۵-۱۴ حلقه^۱ اتصال میله‌های برقگیر دور ساختمان نیز باید روی دست انداز پشت‌بام نصب شود.

۱۱-۱-۵-۱۴ کلیه تسمه‌های ارتباطی (نزولی) بین شبکه مشبک پشت‌بام و پایانه‌های اتصال زمین باید حتی الامکان با فواصل یکسان و از روی بدنه خارجی ساختمان و در خط مستقیم کشیده شود.

۱۲-۱-۵-۱۴ تسمه‌های ارتباطی به هیچ وجه نباید از داخل لوله‌های فلزی عبور داده شود.

۱۳-۱-۵-۱۴ تسمه‌های مورد مصرف برای نصب شبکه مشبک و همچنین به عنوان هادیهای نزولی سیستم برقگیر باید از نوع حلقه‌ای بوده و از مصرف تسمه‌های شاخه‌ای، که اتصالات اضافی به وجود می‌آورد، خودداری شود.

۱۴-۱-۵-۱۴ میله‌های برقگیر باید با پایه متناسب با محل استقرار، نصب و به تسمه مشبک متصل شود. انواع پایه‌های مختلف برای نصب میله برقگیر در شکلهای (۱۴-۹ و ۱۰) نشان داده شده است.

۱۵-۱-۵-۱۴ کلیه تسمه‌های تشکیل دهنده شبکه مشبک در نقاط تقاطع باید با اتصالات متناسب

به یکدیگر متصل شود. انواع مختلف اتصالات در شکل (۱۱ - ۱۴) نشان داده شده است.

۱۴-۱-۵-۱۶ تمامی سیستمهای باید با بستهای مناسب به کف یا دیوار دست انداز بام و مانند آن کاملاً مستحکم شود. انواع بستهای در شکل (۱۴-۱۲) رسم شده است.

۱۴-۱-۵-۱۷ اتصال پایانه‌های زمینی سیستمهای حفاظت در برابر آذرخش به سیستم اتصال زمین سایر تأسیسات برقی ساختمان در آئین نامه‌ها و استانداردها مشروط بر رعایت موارد زیر توصیه شده است:

الف - طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر آذرخش باید با ضوابط و مقررات مندرج در یکی از استانداردهای نامبرده در بند ۱۴-۱-۳ دقیقاً مطابقت نماید.

ب - سیستم همچنین باید با ضوابط و استانداردهای سایر تأسیسات مربوط نیز مطابقت نماید.

پ - سیستم اتصال زمین عمومی باید متشکل از یک شبکه گسترده‌ای^۱ باشد که حداقل مقاومت الکتریکی کل آن برابر با کمترین مقدار تعیین شده برای هر یک از سیستمهای موردنظر باشد.

ت - لوازم فلزی به کار رفته در سیستمهای مختلف باید از یک جنس باشد.

ث - در مواردی که اتصال بین سیستمهای اتصال دهنده باید به گونه‌ای تعیین شود که موجب القاء جریان برق در کابلها و تأسیسات مجاور آن نشود.

ج - اتصال سیستمهای پایانه زمینی حفاظت در برابر آذرخش به مدار زمین پی ساختمان باید درست در برابر هر هادی نزولی با استفاده از یک وسیله قابل قطع و یک محفظه بازرسی که با علامت مخصوص اتصال زمین \perp نشانه‌گذاری شده باشد، انجام شود.

۲-۵-۱۴ اصول و روش‌های نصب سیستم برق‌گیر الکترونیک (ESE)


۱-۲-۵-۱۴ دستگاه برق‌گیر نوع الکترونیک باید حدوداً در مرکز سطح مورد حفاظت و در بالاترین قسمت ساختمان روی دکل مناسب نصب شود.

۲-۲-۵-۱۴ در تعیین ارتفاع دکل برق‌گیر الکترونیکی، علاوه بر رعایت ضوابط مندرج در بند ۱۴-۳-۲-۴ تا ۱۴-۲-۴-۶ این فصل، باید دقت کافی به عمل آید که نوک میله مرکزی پایانه هوایی حداقل دو متر بالاتر از وسایل نصب شده یا موجود در سطح مورد حفاظت اطراف برق‌گیر مانند دودکش موتورخانه، برج خنک‌کننده، کلاهک هواکش، آتن‌های گیرنده یا فرستنده رادیو یا تلویزیون، چراغهای هشداردهنده هوایی و غیره قرار گرفته باشد.


۳-۲-۵-۱۴ در ساختمانهای مرتفع برای اعلام خطر باید در بالاترین نقطه دکل (زیر دستگاه برق‌گیر الکترونیک) و در روی جدأگانه چراغ هشدار دهنده هوایی نصب شود.

۴-۲-۵-۱۴ برق‌گیرهای الکترونیکی مورد استفاده برای حفاظت فضاهای باز همچون زمین بازی، استخر شنا، اردوجاه و مانند آن باید بر روی تکیه‌گاههای مناسب مانند دکل ویژه نصب برق‌گیر یا سازه مناسب دیگری که پوشش حفاظتی موردنیاز فضای موردنظر را تامین کند نصب شود.


۵-۲-۵-۱۴ هادیهای نزولی که برای انتقال جریان برق ناشی از آذرخش از سیستمهای پایانه هوایی به سیستم پایانه زمینی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید در سطوح خارجی سازه موردنظر نصب شود. در مواردی که




۳ - پایه مخصوص نصب روی دیوار
و یا ترده با مقطع چهارگوش




۲ - پایه مخصوص نصب روی
ترده با مقطع گرد




۱ - پایه مخصوص نصب در
دیوار




۶ - پایه مخصوص نصب در بالای
پشت بامهای شیبدار

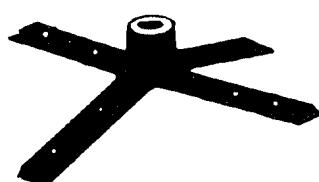

۵ - پایه مخصوص نصب در بالای
پشت بامهای شیبدار




۴ - پایه مخصوص نصب در بالای
پشت بامهای شیبدار




۹ - پایه مخصوص نصب روی
دست انداز و یا کف پشت بام



۸ - پایه مخصوص نصب روی
ساختمانهای سوله



۷ - پایه مخصوص نصب روی
پشت بامهای شیبدار



۱۲ - پایه مخصوص نصب در
داخل ستون و یا دست انداز




۱۱ - پایه مخصوص اتصال میله
بر تغیر به تسمه




۱۰ - پایه مخصوص نصب روی
دودکش

پایانه های مختلف برای نصب میله بر قبیر


شکل ۱۴

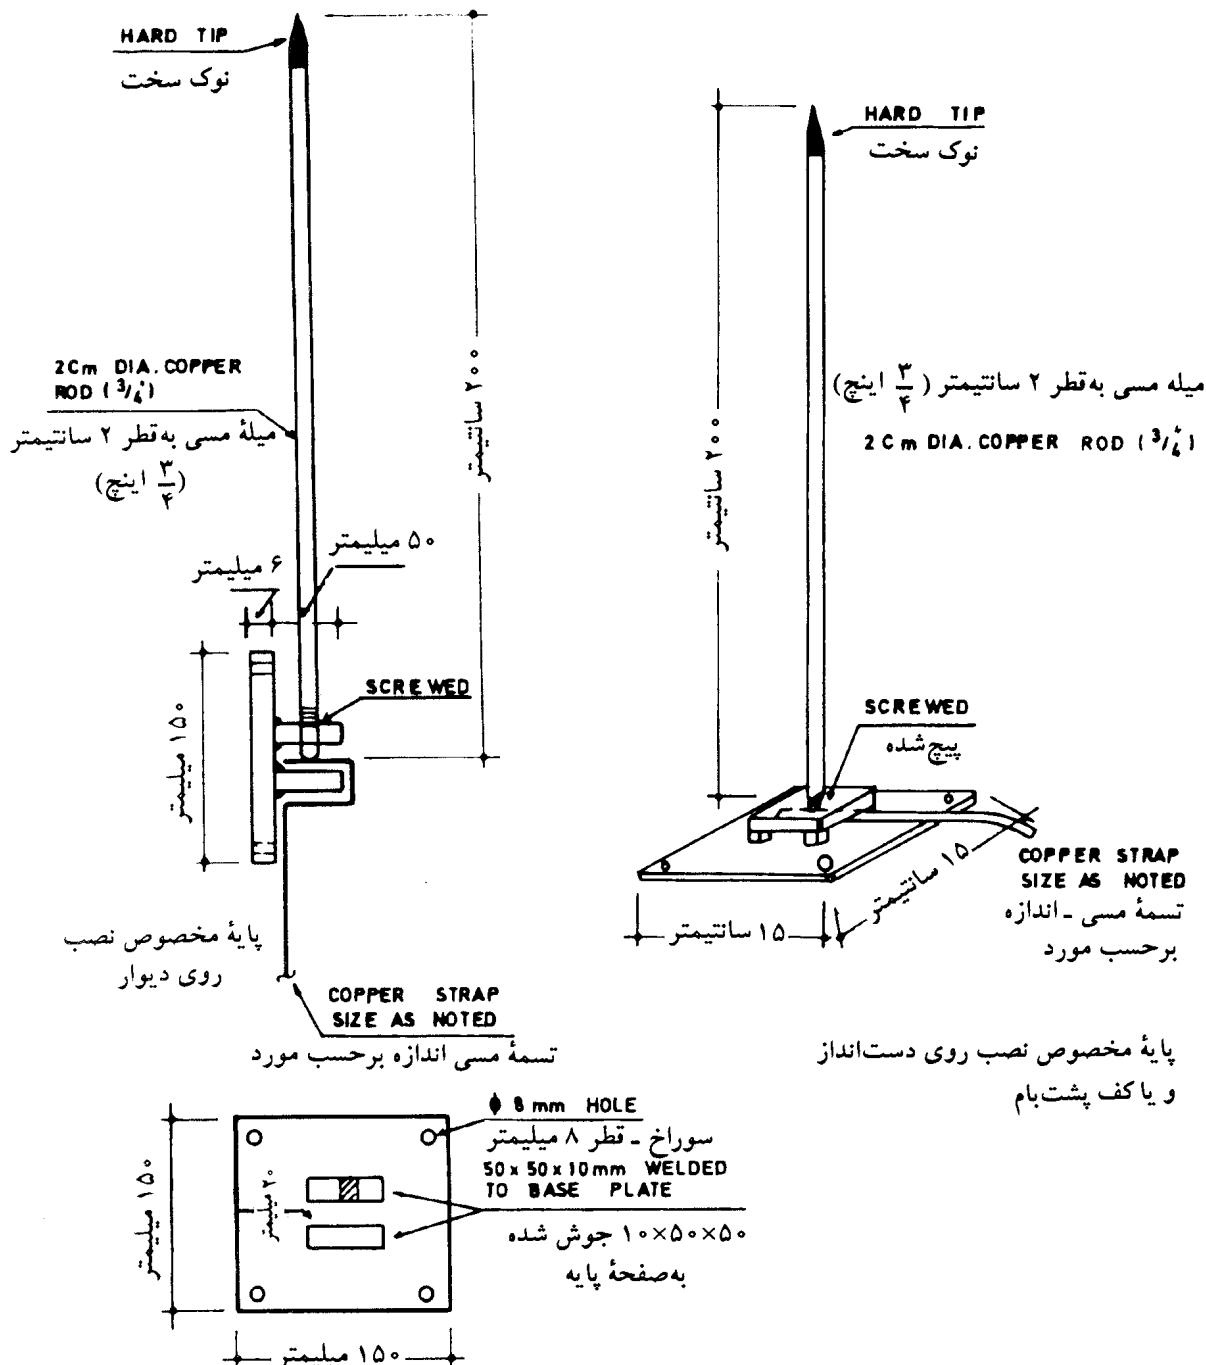


شکل ۱۰-۱۴




۳ - بست اتصال دوراه و چهارراه




۲ - بست اتصال مستقیم




۱ - بست اتصال چهارراه

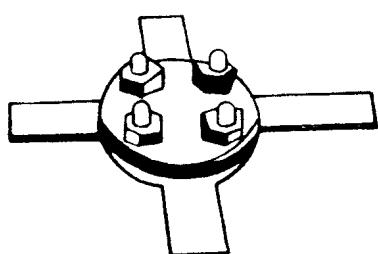

۶ - بست آزمایشی دوراه و چهارراه




۵ - بست آزمایشی چهارراه

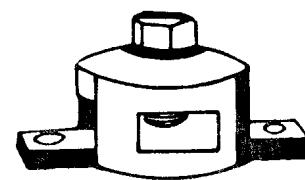


۴ - بست آزمایشی دوراه




۹ - پایه و پیچ و مهره نصب در بتون




۸ - بست تسمه به لوله




۷ - بست اتصال سیم



۱۲ - بست تسمه به فلز
(ورق و یا پرونیل)

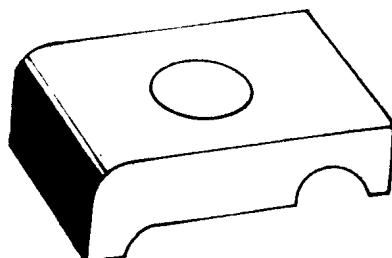




۱۱ - بست انشعاب از تسمه
به سیم



۱۰ - بست متفرقه

اتصالات و وسائل مختلف تسمه کشی



شکل ۱۱ - ۱۲

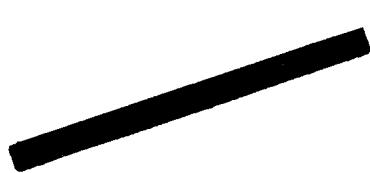

۳ - تسمه مسی 20×3 میلیمتر
و یا 25×3 میلیمتر

۲ - بست تسمه مخصوص نصب
روی نرده


۱ - بست تسمه مخصوص نصب
روی ورق موجدار



۶ - بست تسمه مخصوص نصب
روی دیوار

۵ - بست تسمه مخصوص نصب روی
خرپا


۴ - بست تسمه مخصوص نصب روی
دیوار و یادست انداز پشت بام

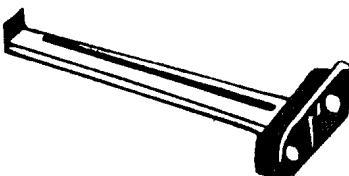

۹ - بست تسمه مخصوص نصب
در داخل دیوار

۸ - بست تسمه مخصوص نصب
در داخل دیوار

۷ - بست تسمه مخصوص نصب
در داخل دیوار

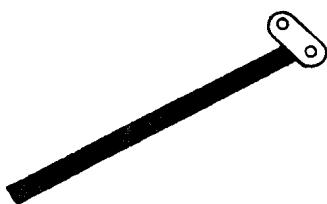



۱۰ - میخ سرکج مسی

۱۱ - میخ مسی

۱۲ - بست یکپارچه ساده

بستها و نگهدارنده‌های مختلف تسمه



شکل ۱۲-۱۴

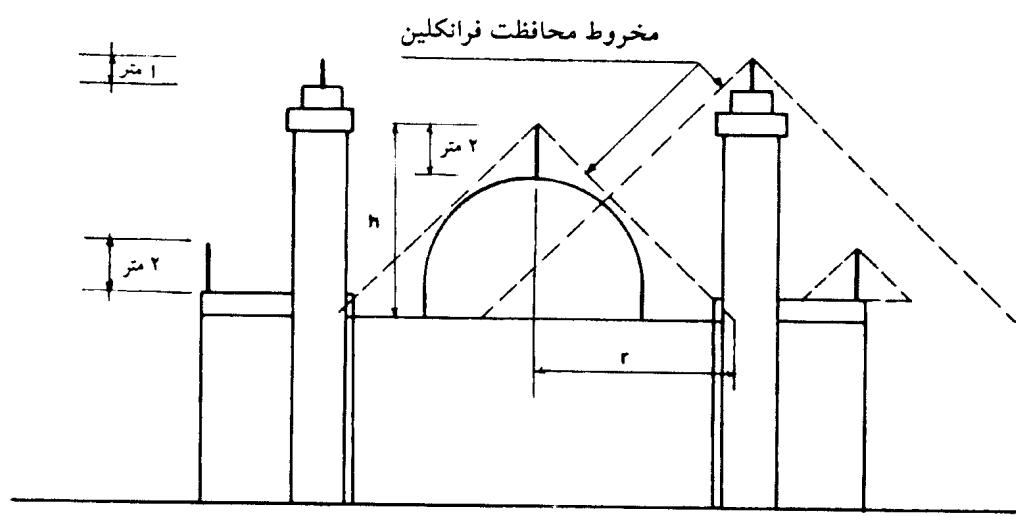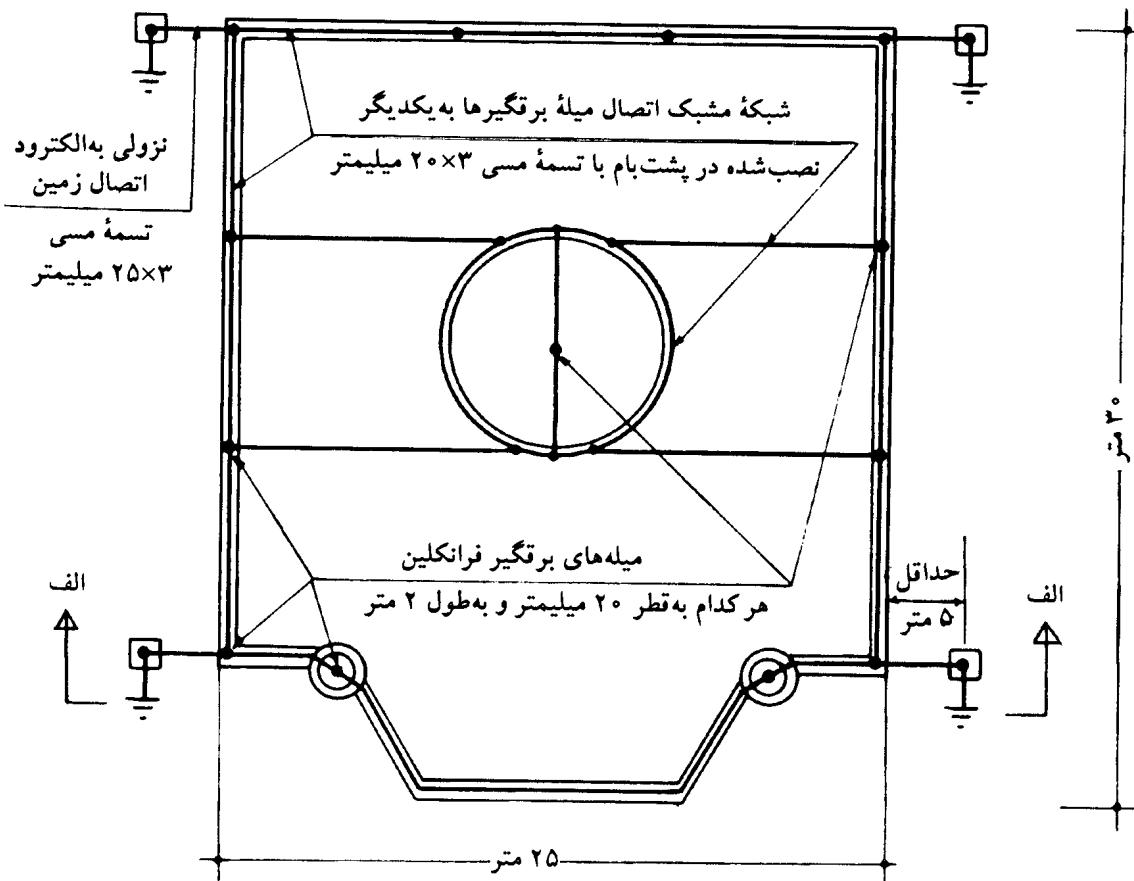

برش الف - الف


نمونه و روش نصب سیستم برقگیر قفس فاراده برای ساختمان مسجد


شکل ۱۴ - ۱۳

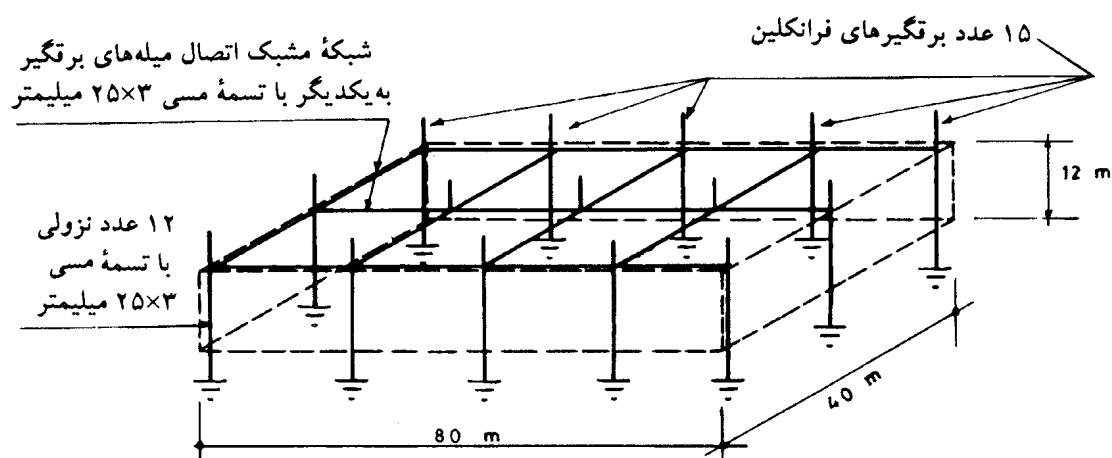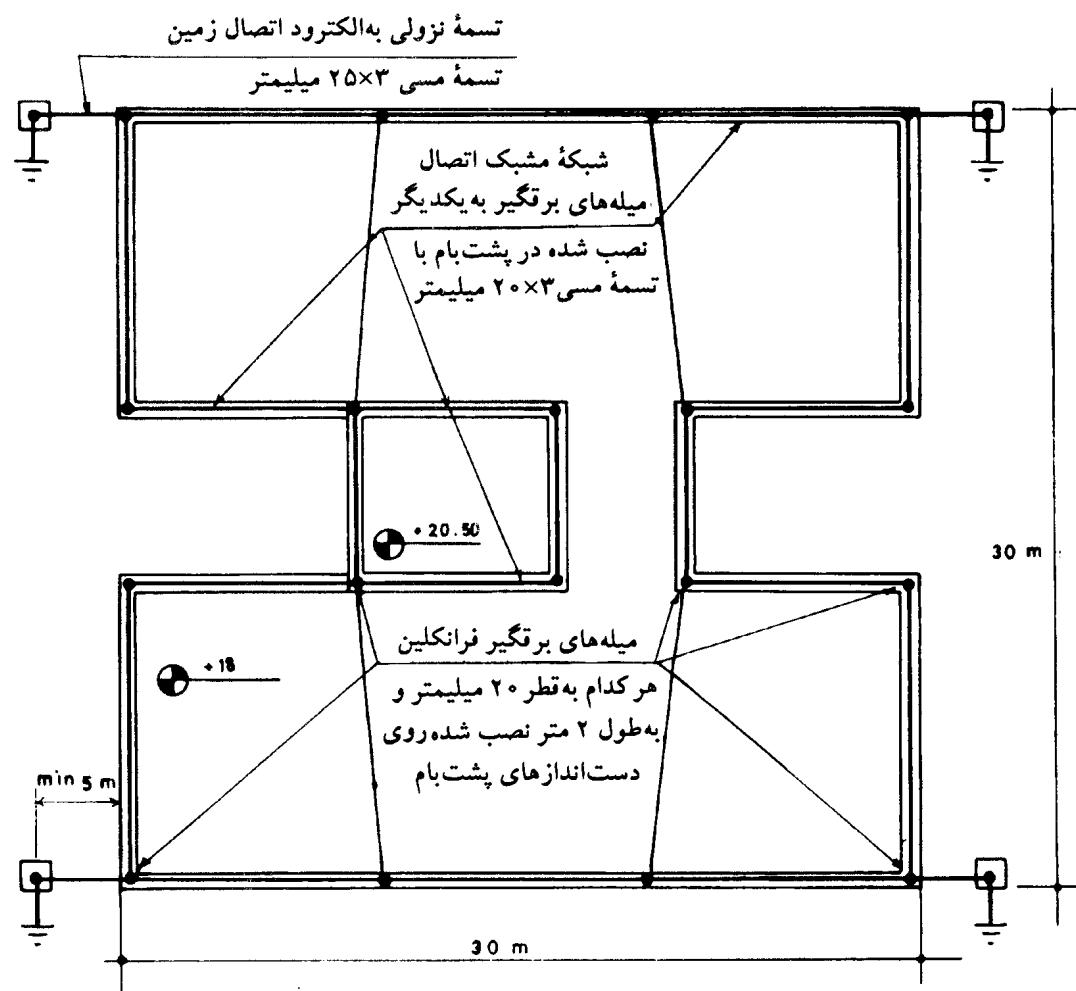

نمونه و روش کلی نصب سیستم بر تگیر قفس فاراده

شکل ۱۴ - ۱۴

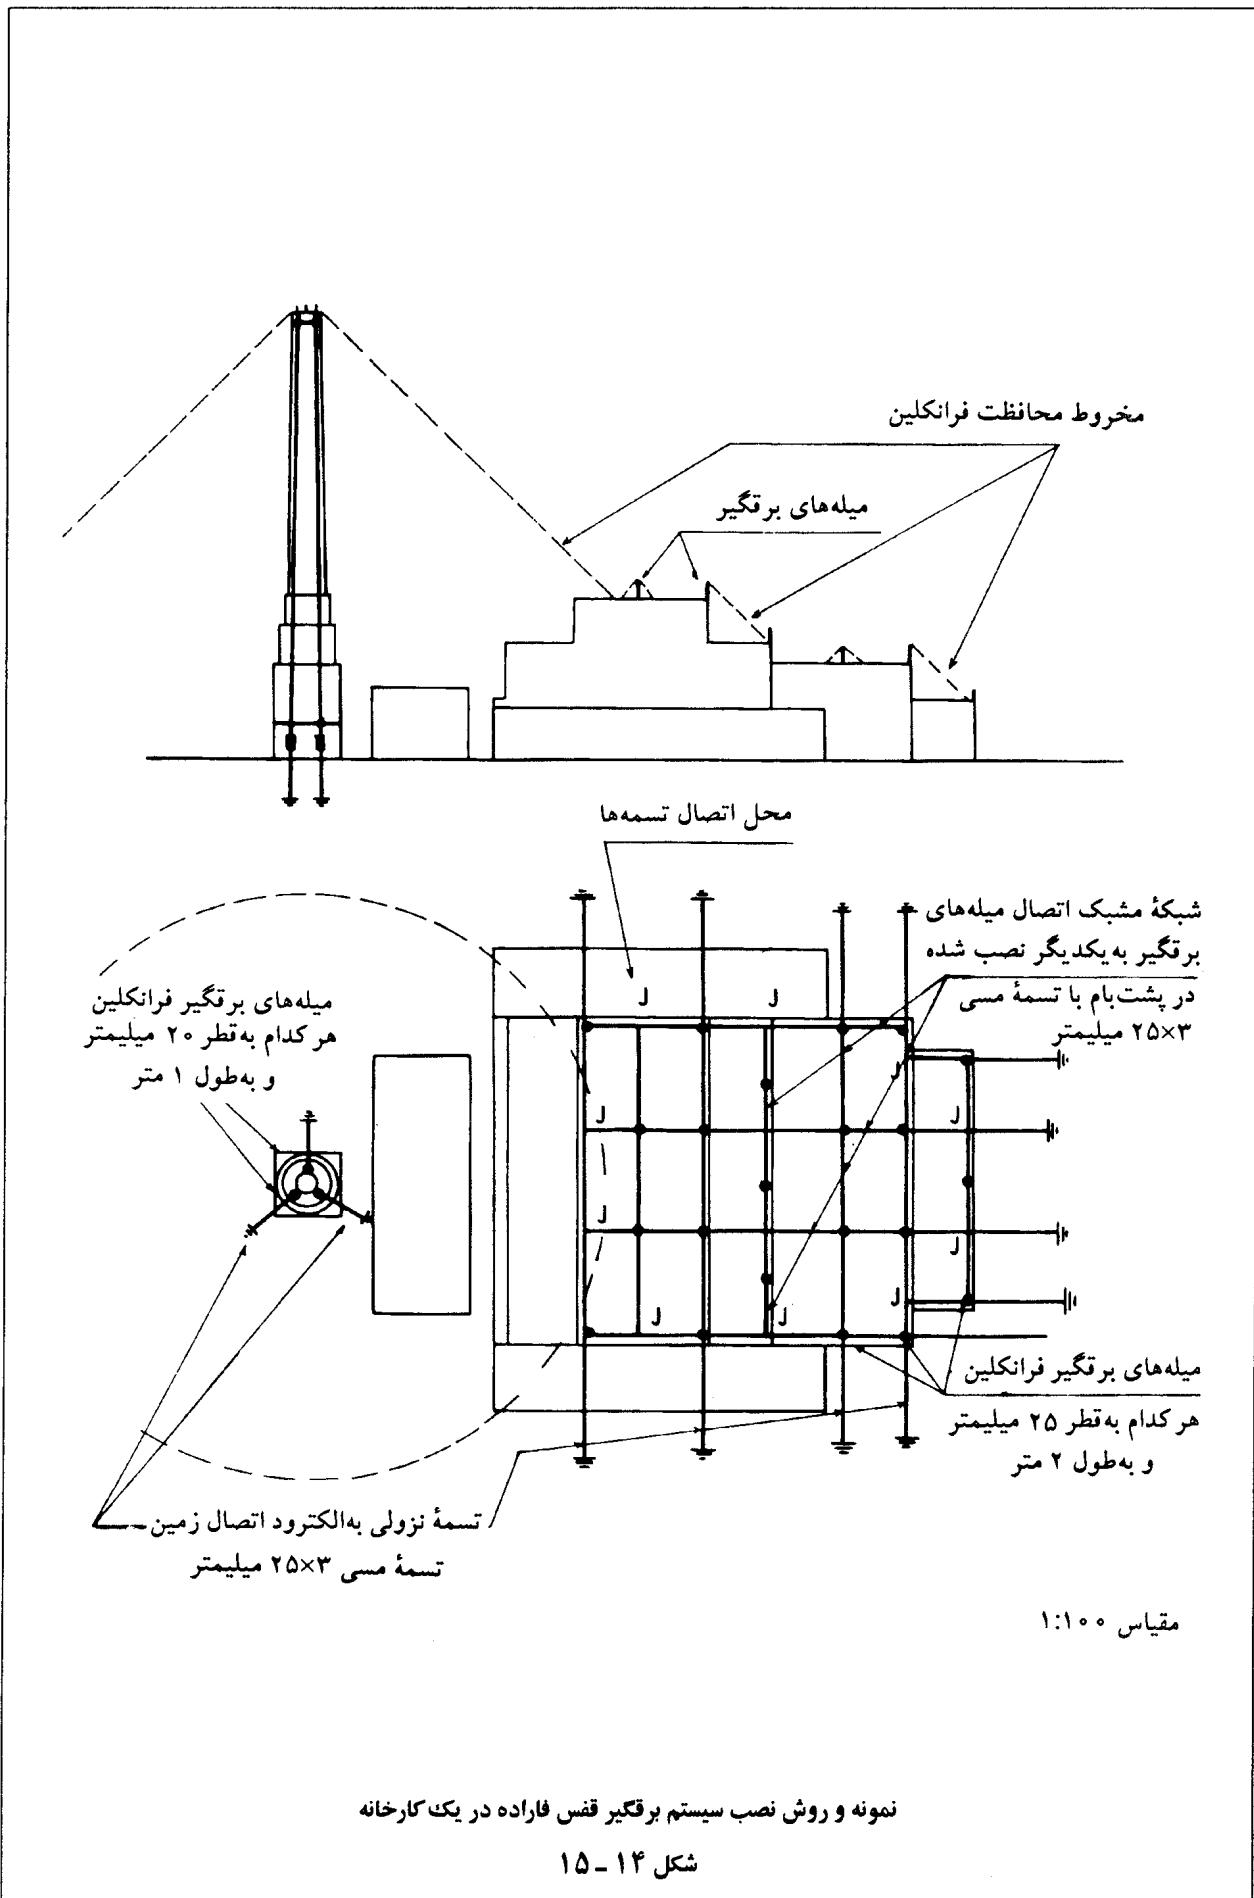

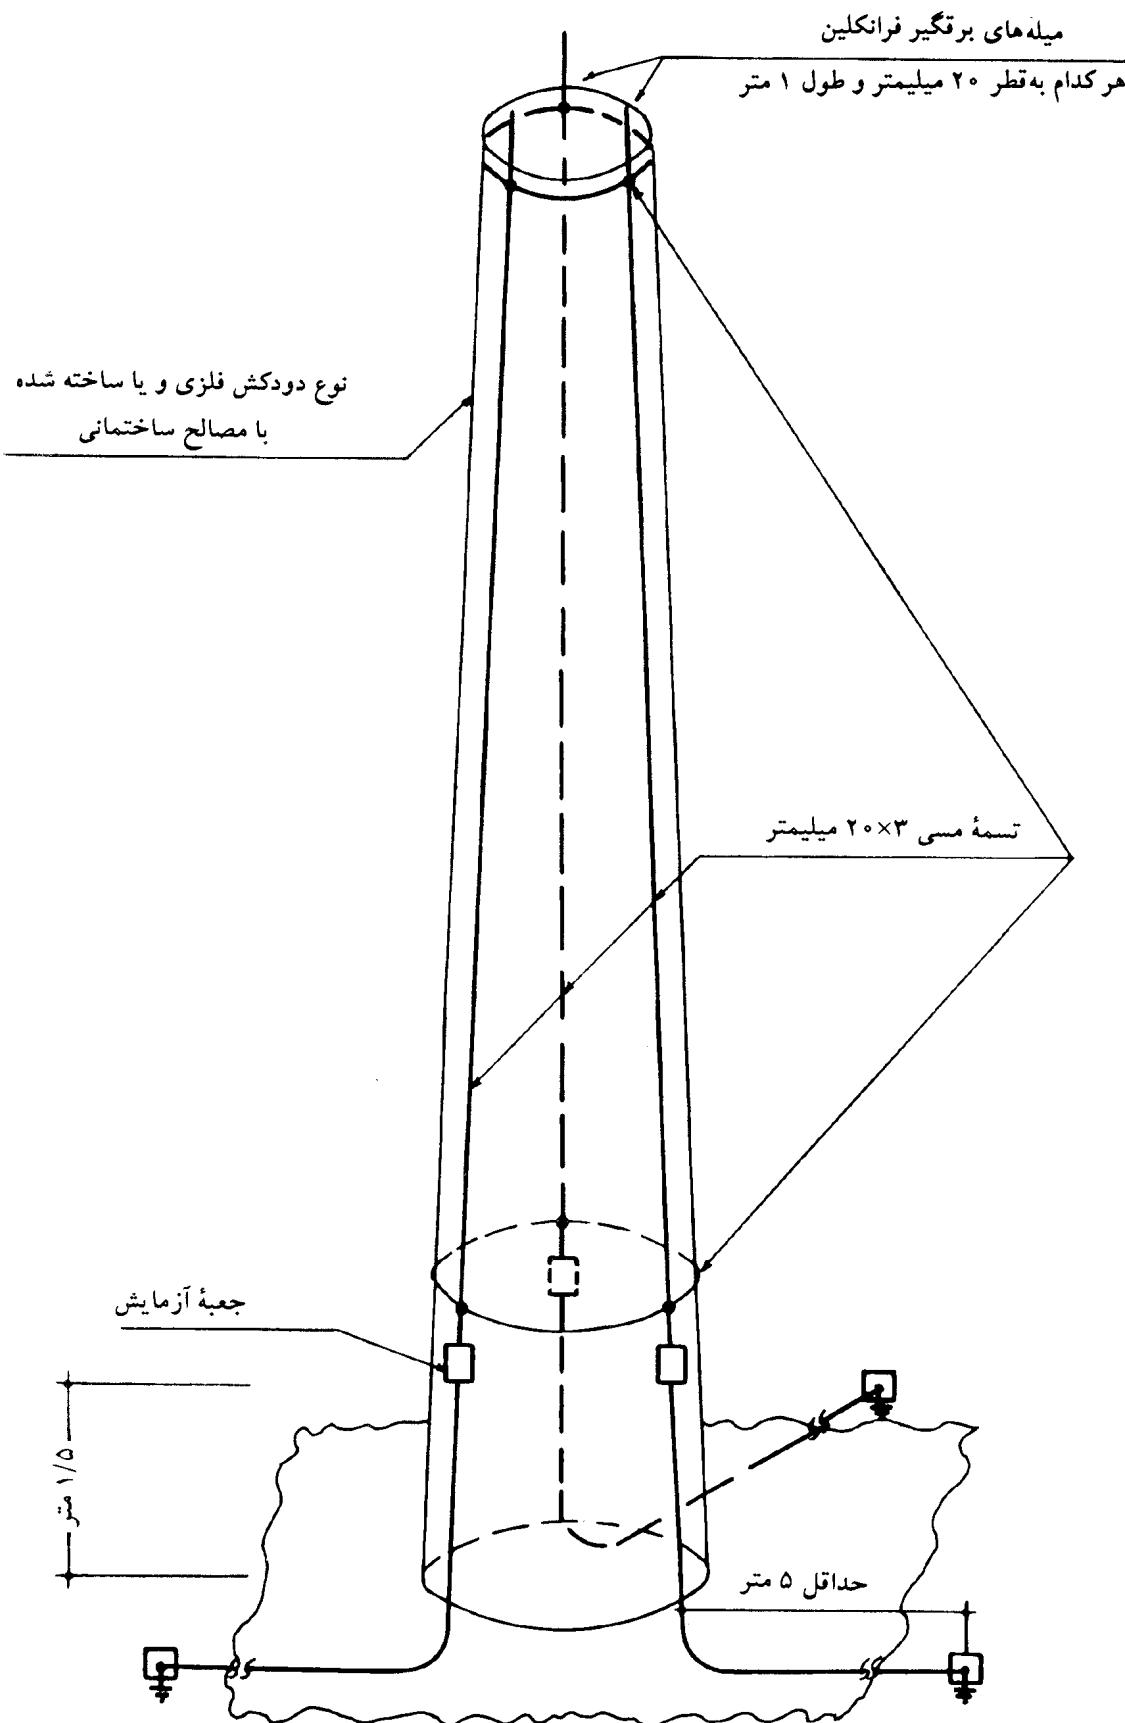

نمونه و روش نصب سیستم برقگیر قفس فاراده روی دودکش کارخانه

استفاده از مسیر خارجی ساختمان عملی نباشد، هادیهای نزولی ممکن است از درون مجاري داخلی ویژه‌ای که دارای طولی برابر با ارتفاع ساختمان یا بخشی از آن باشد عبور نماید. این‌گونه مجاري باید عایق، غیرقابل اشتعال و دارای سطح مقطعی حداقل برابر با ۲۰۰۰ میلیمتر مربع یا بیشتر بوده و در اجرای آن شرایط مربوط به هادیهای نزولی رعایت شود. مجری سیستم تأسیسات برقی، هنگام استفاده از مجاري داخلی باید نسبت به کاهش کارایی سیستم حفاظتی مربوط و مشگلات بازرسی و نگهداری آن و همچنین مخاطرات ناشی از ورود موج ولتاژ بالا به درون سازه آگاه باشد.

۶-۲-۵-۱۴ در مواردی که سطح خارجی ساختمان یا سازه بهوسیله دیوار پرده‌ای^۱ فلزی، سنگی، یا شیشه‌ای پوشیده شده باشد، هادی نزولی ممکن است در پشت پوشش نامبرده به دیوار بتنی یا سازه باربر نصب شود. در این‌گونه موارد اجزاء پوششی هادی و سازه نگهدار باید از بالا و پایین به هادی نزولی پیوند^۲ یابد.

۷-۲-۵-۱۴ هر برقگیر الکترونیکی باید بهوسیله حداقل یک هادی نزولی به سیستم پایانه زمینی متصل شود. در موارد زیر دو هادی نزولی یا بیشتر مورد نیاز خواهد بود:

الف - تصویر هادی نزولی افقی بزرگتر از تصویر هادی نزولی عمودی باشد (شکل ۱۴-۱۷).

ب - در صورتی که سیستم تأسیسات حفاظت خارجی ساختمان در برابر آذرخش بر روی سازه‌های بلندتر از ۲۸ متر نصب شود.

در مواردی که بیش از یک هادی نزولی مورد استفاده قرار گیرد هادیها باید با فواصل مساوی از یکدیگر استقرار یابد.

۸-۲-۵-۱۴ حداقل سطح مقطع هادیهای نزولی، در صورتی که از سیم مسی با مقطع گرد باشد ۵۰ میلیمتر مربع، در صورتی که از تسمه مسی باشد (۳۰×۲) میلیمتر و چنانچه از سیم مسی بافته انتخاب شود (۳۰×۲/۵) میلیمتر خواهد بود.

۹-۲-۵-۱۴ تسمه‌های مورد مصرف برای هادیهای نزولی باید از نوع حلقه‌ای بوده و از مصرف تسمه‌های شاخه‌ای، که اتصالات اضافی به وجود می‌آورد، خودداری شود.

۱۰-۲-۵-۱۴ کلیه تسمه‌ها یا سیمها باید با بستهای مناسب و به صورت سه عدد در هر متر به کف بام یا دیوار ساختمان و مانند آن با درنظر گرفتن میزان انبساط حرارتی کاملاً محکم شود. انواع بستهها در شکل ۱۱-۱۴ نشان داده شده است.

۱۱-۲-۵-۱۴ هادیهای نزولی باید با توجه به محل پایانه زمینی در کوتاهترین و مستقیم‌ترین مسیر ممکن و بدون خمهای تند یا برگشت به بالا نصب شود. شعاع خمهای باید از ۲۰ سانتیمتر کمتر باشد (شکل ۱۴-۱۸)

۱۲-۲-۵-۱۴ هادیهای نزولی باید به موازات لوله‌های برق یا به صورت متقطع با آن نصب شود، لیکن در مواردی که عبور لوله‌های برق از روی هادیهای نزولی غیرقابل اجتناب باشد، لوله برق باید در داخل یک حفاظ فلزی به طول یک متر از نقطه تقاطع به هر طرف قرار داده شده و حفاظ مزبور به هادی نزولی متصل شود.

۱۳-۴-۵-۱۴ هادیهای نزولی باید در برابر ضربه و آسیب بهوسیله حفاظ مناسب به ارتفاع دو متر از سطح زمین محافظت شود.


۱۴-۴-۵-۱۴ به منظور قطع سیستم پایانه زمینی و اندازه‌گیری میزان مقاومت اتصال زمین، هر هادی نزولی باید

- به یک جعبه اتصال آزمون همراه با تیغه و سایر تجهیزات مربوط مجهز شود (به بندهای ۱۵-۲-۵ و ۱۵-۲-۶ فصل ۱۵ و شکل ۱۵-۷ رجوع شود). این‌گونه جعبه‌ها باید در ارتفاع حداقل ۱/۵ متر از سطح زمین نصب و عبارت «هادی بر قگیر» همراه با نشانه \perp بر روی آن به صورت دائمی نوشته شود.
- ۱۵-۲-۵-۱۴ در مواردی که از آذرخش شمار استفاده می‌شود، دستگاه نامبرده باید بر روی مستقیم‌ترین هادی نزولی و در ارتفاع حدود دو متری از سطح زمین و در بالای جعبه اتصال آزمون نصب شود.
- ۱۶-۲-۵-۱۴ به منظور جلوگیری از ایجاد جرقه‌های خطرناک بین هادیهای حامل جریان آذرخش و قسمتهای فلزی نزدیک آن (در مواردی که فاصله اینم موجود نباشد) کلیه بخش‌های مزبور باید به سیستم هادیهای نزولی همبندی همپتانسیل شود. بنابراین تمامی قسمتهای فلزی موجود در پشت بام از قبیل سقف شیروانی یا سایبان فلزی، درب و پنجره فلزی و مانند آن که فواصل آن از هادیهای نزولی (d) کمتر از فاصله اینمی (s) باشد، باید به سیستم هادیهای نزولی همبندی شود. (برای چگونگی محاسبه فاصله اینم به بند ۱-۲-۳ از استاندارد ۱۰۲-۱۷ NFC رجوع شود).
- ۱۷-۲-۵-۱۴ اسکلت فلزی ساختمانهای اسکلت فلزی و یا آرماتورهای ساختمانهای بتن‌آرمه در چندین نقطه در پشت بام و بالای پی ساختمان باید به هادیهای نزولی اتصال داده شود. برای این منظور باید در هنگام ساختن اسکلت فلزی و یا بستن آرماتورها پیش‌بینی لازم به عمل آید تا در زمان نصب سیستم بر قگیر هیچ‌گونه اشکالی به وجود نیاید.
- ۱۸-۲-۵-۱۴ در مواردی که سیستم تأسیسات حفاظت داخلی ساختمان در برابر آذرخش مورد نیاز است، باید بخش‌های فلزی داخلی ساختمان به وسیله هادیهای مسی همپتانسیل با حداقل سطح مقطع ۱۶ میلیمترمربع به یک شمش یا میله مسی همپتانسیل با حداقل سطح مقطع ۷۵ میلیمتر مربع همبندی و سپس شمش مزبور به نزدیکترین نقطه مدار اتصال زمین متصل شود. برای ساختمانهای بزرگ ممکن است از چندین شمش همبندی همپتانسیل متصل به هم استفاده گردد.
- در مواردی که سیستمهای تأسیسات برقی یا مخابراتی با استفاده از هادیهای حفاظت‌دار، یا در لوله‌های فلزی اجرا شود، اتصال حفاظت هادیها یا لوله‌های فلزی به سیستم اتصال زمین معمولاً حفاظت لازم را تأمین می‌کند، در این‌گونه موارد در صورت عدم تأمین حفاظت لازم، هادیهای فعال باید از طریق بر قگیرهای حفاظتی^۱ به سیستم حفاظت در برابر آذرخش همبندی شود.
- ۱۹-۲-۵-۱۴ اتصال پایانه‌های زمینی سیستمهای حفاظت در برابر آذرخش به شبکه اتصال زمین سایر تأسیسات برقی ساختمان در آین نامه‌ها و استانداردها مشروط بر رعایت موارد زیر توصیه شده است:
- الف - سیستم اتصال زمین عمومی باید متشکل از یک شبکه گسترده‌ای^۲ باشد که حداقل مقاومت الکتریکی کل آن برابر با کمترین مقدار تعیین شده برای هر یک از سیستمهای موردنظر باشد.
 - ب - طراحی و اجرای سیستم حفاظت در برابر آذرخش باید با ضوابط و مقررات مندرج در یکی از استانداردهای نامبرده در بند ۱۴-۳-۱ دقیقاً مطابقت کند.
 - پ - سیستم اتصال زمین عمومی همچنین باید با ضوابط و استانداردهای سایر تأسیسات مربوط نیز مطابقت نماید.
 - ت - لوازم فلزی به کار رفته در سیستمهای مختلف باید از یک جنس باشد.
 - ث - در مواردی که اتصال بین سیستمهای در داخل ساختمان صورت می‌گیرد، مسیر هادی


اتصال دهنده باید به گونه‌ای تعیین شود که موجب القاء جریان برق در کابلها و تأسیسات مجاور آن نشود.

ج - اتصال سیستمهای پایانه زمینی حفاظت در برابر آذرخش به مدار زمین پی ساختمان باید درست در برابر هر هادی نزولی با استفاده از یک وسیله قابل قطع و یک محفظه بازرسی که با علامت مخصوص اتصال زمین $\frac{1}{2}$ نشانه گذاری شده باشد، انجام شود.


ج - در مواردی که حجم مورد حفاظت شامل چند سازه جداگانه باشد، سیستم پایانه زمینی بر قبیر (ESE) باید به سیستم زمین همپتانسیل مجموعه سازه‌ها، که به صورت شبکه به هم پیوسته مدفون خواهد بود، متصل شود.

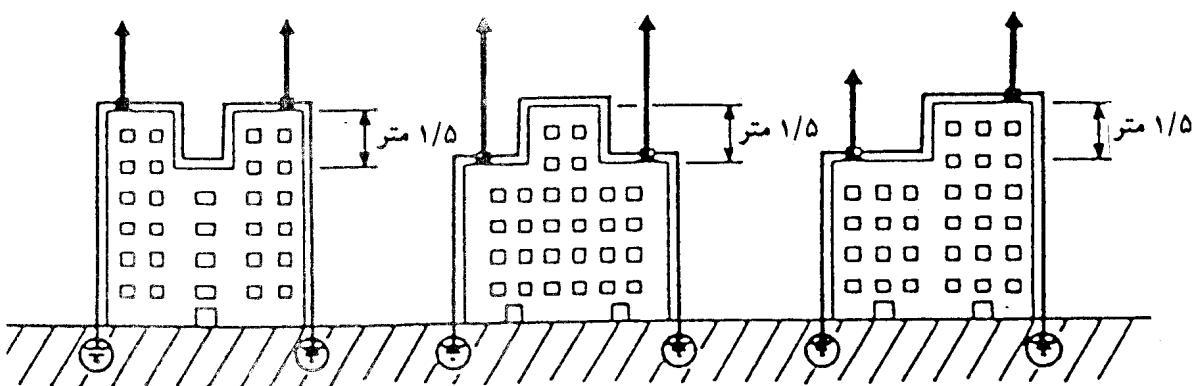

(الف) اتصال پایانه‌های هوایی الکترونیک به یکدیگر با اختلاف سطح حداقل ۱/۵ متر

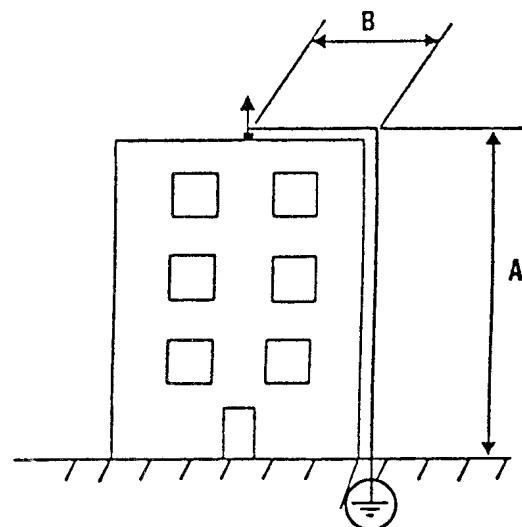

(ب) ۲۸ < B < A : یک هادی نزولی

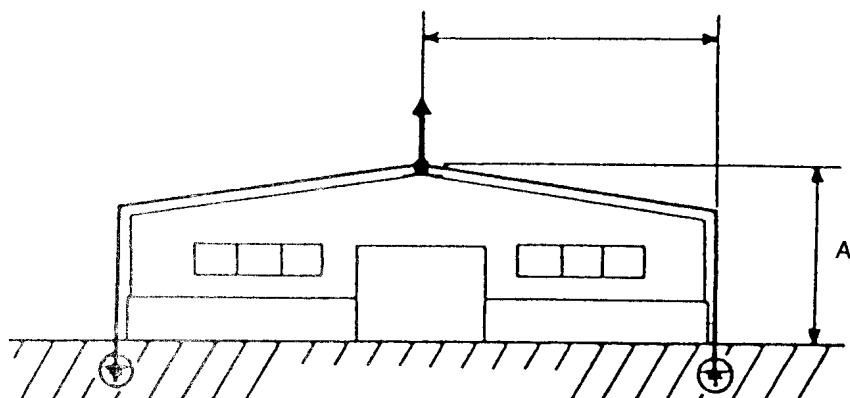


(پ) ۲۸ < A < B : دو هادی نزولی

A: تصویر هادی نزولی عمودی

B: تصویر هادی نزولی افقی

شکل ۱۴-۱۷ - اتصال پایانه‌های هوایی الکترونیک به یکدیگر و تعداد هادی‌های نزولی.

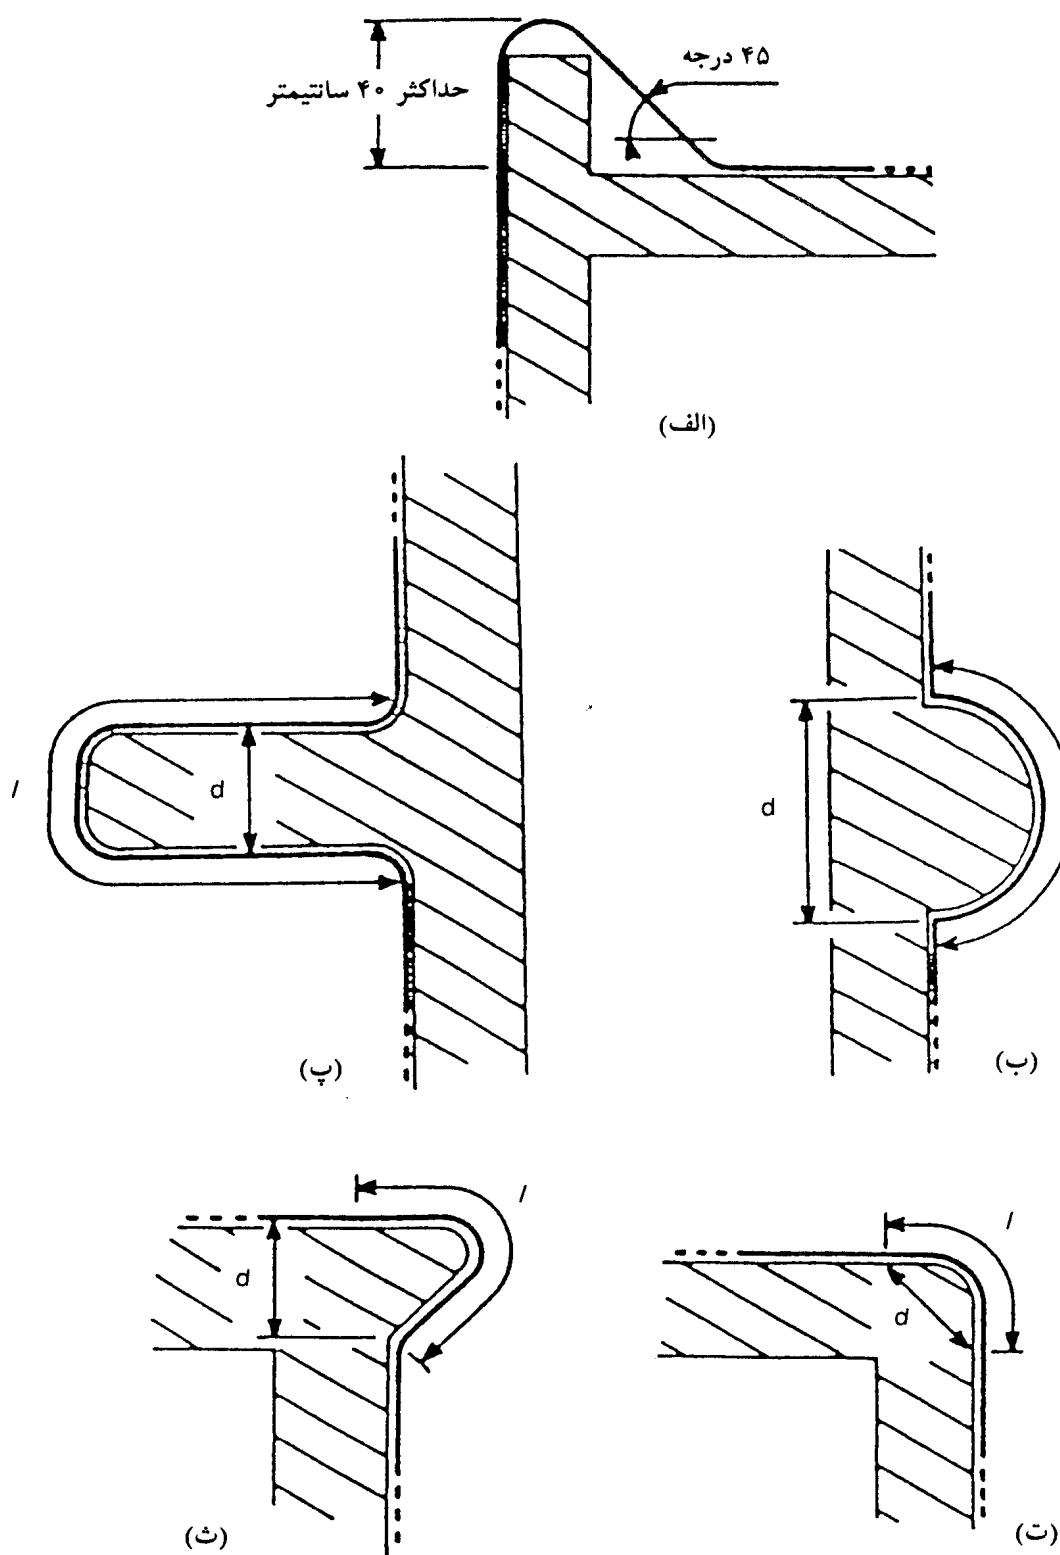

۱: درازای خمیدگی (متر)

d: پهنای خمیدگی (متر)

در صورتی که شرط $d < 20/1$ رعایت شود خطر شکست دیالکتریک متنفس است

شکل ۱۴-۱۸ اشکال مختلف خمیدگیها در هادیهای نزولی.

۱۵ فصل

سیستم اتصال زمین

۱-۱۵ کلیات و تعاریف

۱-۱-۱۵ تعاریف

۱-۱-۱-۱۵ الکترود زمین

یک یا چند قطعه هادی است که به منظور برقراری ارتباط الکتریکی با جرم کلی زمین در خاک مدفون شود. الکترودهای زمین مستقل از نظر الکتریکی، الکترودهایی است که فواصل آن از یکدیگر به قدری است که در صورت عبور حداکثر جریان ممکن از یکی، ولناز الکترودهای دیگر به مقدار قابل ملاحظه تحت تأثیر قرار نگیرد.

۱-۱-۱-۲-۱۵ جرم کلی زمین

مفهومی است که ویژگیهای آن با عبارات زیر قابل توجیه است:

- جرم کلی زمین را می‌توان مشابه شیوه‌ای با سطح مقطع بزرگ فرض کرد، که مقاومت بین هر دو نقطه آن عملأً نزدیک صفر است؛

- اتصال به جرم کلی زمین تنها از راه نوعی الکترود زمین امکان‌پذیر است؛

- اتصال الکترود زمین به جرم کلی زمین همواره با مقاومتی همراه است که همان مقاومت اتصال زمین یا مقاومت الکترود زمین است.

۱-۱-۱-۳-۱۵ مقاومت اتصال زمین یا مقاومت زمین

مقاومت الکتریکی بین سرآزاد الکترود زمین مستقل از نظر الکتریکی و جرم کلی زمین است.

۱-۱-۴-۱۵ تأسیسات الکتریکی

هر نوع ترکیبی از وسایل و مصالح بهم پیوسته الکتریکی در یک محل یا فضای معین.

۱-۱-۵-۱۵ تجهیزات الکتریکی

مصالح و تجهیزاتی است که برای تولید، تبدیل یا مصرف انرژی الکتریکی به کار رود، مانند مولدات، موتورهای برق، ترانسفورماتورها، دستگاههای برقی، دستگاههای اندازه‌گیری، وسایل حفاظتی و امثال آن.

۶-۱-۱-۱۵ بدنه هادی

بدنه یا اسکلت هادی در دسترس مربوط به تجهیزات الکتریکی که در وضعیت عادی برقدار نمی‌باشد و لی ممکن است در اثر بروز نقص در دستگاه یا ایجاد اتصالی داخلی در آن، برقدار شود.

۷-۱-۱-۱۵ هادی بیگانه

قسمتی است هادی که جزیی از تأسیسات الکتریکی نباشد. (مانند اسکلت و قسمتهای فلزی ساختمانها، لوله‌کشی‌های آب و گاز و وسایل متصل به آن، بدنه‌های هادی سیستمهای غیربرقی و غیره) و می‌تواند ولتاژ را که معمولاً ولتاژ زمین است دارا باشد.

۸-۱-۱-۱۵ برقدار

هر سیم یا هادی دیگری است که در شرایط عادی تحت ولتاژ الکتریکی باشد.

۹-۱-۱-۱۵ هادی خنثی (نول)

هادی‌یی است که به نقطه خنثی وصل باشد و به منظور انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده شود.

یادآوری:

در پاره‌ای موارد و در شرایطی معین، یک هادی واحد می‌تواند وظایف هادی خنثی و هادی حفاظتی را توأم‌آنجام دهد.

۱۰-۱-۱-۱۵ هادی حفاظتی (هادی اتصال زمین)

هادی‌یی است که در اقدامات حفاظتی در برابر برق‌گرفتگی، هنگام بروز اتصالی، از آن استفاده می‌شود و بدنه‌های هادی را به قسمتهای زیر وصل می‌کند:

- بدنه‌های هادی دیگر؛
- قسمتهای هادی بیگانه؛
- الکترود زمین، هادی زمین‌شده یا قسمت برقدار زمین شده.

۲-۱-۱-۱۵ کلیات

۱-۲-۱-۱۵ سیستم توزیع نیرو و اتصال زمین مورد استفاده عموماً سیستم TN از نوع TN-C-S و یا در صورت لزوم TN-S خواهد بود.^۱ (بند ۲-۵-۱ نیز ملاحظه شود)

۲-۲-۱-۱۵ به منظور ایجاد ایمنی و حفاظت لازم در برابر برق‌گرفتگی برای افراد و کارکنانی که از وسایل، ابزارها و دستگاههای برقی استفاده می‌کنند و همچنین کار صحیح سیستم تأسیسات برقی، اقدامات زیر باید انجام شود:

الف: نقطه نول سیم پیچ مولدهای برق در نیروگاههای برق و همچنین نقطه نول سیم پیچ

^۱ - برای شرح انواع سیستمهای توزیع نیرو و اتصال زمین به استاندارد ملی ایران شماره ۱۹۳۷ یا استاندارد ۳-IEC 364 رجوع شود.

ترانسفورماتور در پستهای برق و سیم نول شبکه خطوط هوایی در ابتدا و انتهای خطوط به طول تا ۲۰۰ متر و در خطوطی به طول بیش از ۲۰۰ متر علاوه بر ابتدا، و انتهای خط در هر فاصله ۲۰۰ متری، نول خطوط مذکور باید به الکترود سیستم اتصال زمین مربوط متصل شود. این سیستم به طور کلی اتصال زمین سیستم^۱ نامیده می‌شود.

ب: بدنه یا محفظه فلزی کلیه وسایل، ابزارها، دستگاهها، ماشین‌آلات و تابلوهای برقی و همچنین اسکلت و اجزای فلزی داخلی هر یک، که حامل جریان برق نمی‌باشد، باید به سیستم اتصال زمین ساختمان مربوط متصل شود. این سیستم به طور کلی اتصال زمین وسایل^۲ (حافظتی) نامیده می‌شود.

۲-۲-۱-۱۵ در نیروگاهها و پستهای برق سیستم اتصال زمین سیستم و سیستم اتصال زمین وسایل و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار قوی باید کلاً از یکدیگر جدا بوده و استفاده از یک سیستم اتصال زمین با الکترود مشترک مجاز نمی‌باشد.

(برای شرایط و موارد استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی در یک پست ترانسفورماتور به بند پ ۹-۷ از مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمانی ایران رجوع شود).

۳-۲-۱-۱۵ در نیروگاهها و پستهای برق سیستم اتصال زمین سیستم و سیستم اتصال زمین وسایل و همچنین سیستم اتصال زمین بدنه تابلوهای فشار متوسط، در صورتی که حائز شرایط استفاده از یک الکترود اتصال زمین نباشد باید دارای هادیها و الکترود جداگانه باشد. در این‌گونه موارد الکترودهای زمین باید به‌گونه‌ای استقرار یابد که در حوزه اثر ولتاژ یکدیگر واقع نشود. (برای شرایط و موارد استفاده از یک یا دو الکترود زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی در یک پست ترانسفورماتور به بند پ ۹-۷ از مبحث ۱۳ مقررات ملی ساختمانی ایران رجوع شود).

۴-۲-۱-۱۵ در ساختمانهایی که مجهر به سیستم حفاظت در برابر آذرخش (قفس فاراده یا الکترونیک) می‌باشد و ساختمان فاقد یک شبکه اتصال زمین عمومی باشد (بند ۱۴-۵-۲-۱۹، فصل ۱۴، دیده شود)، سیستم اتصال زمین حفاظت در برابر آذرخش باید از سیستمهای اتصال زمین تأسیسات برقی فشار ضعیف یا فشار متوسط ساختمان کاملاً جدا باشد. در این‌گونه موارد چنانچه امکان انتقال ولتاژ فشار قوی (به‌ویژه ناشی از آذرخش) به تجهیزات فشار ضعیف وجود داشته باشد فاصله الکترودها از یکدیگر، در نزدیکترین فاصله باید از ۲۰ متر کمتر باشد و در مورد الکترودهای قائم این فاصله باید از ۲۰ متر یا دو برابر عمق الکترودها – هر کدام که بیشتر باشد – نزدیکتر باشد.

۵-۲-۱-۱۵ هادیهای اتصال بین الکترودها و یا شبکه اصلی سیستم اتصال زمین باید در صورت امکان از تسمه مسی حلقه‌ای با ابعاد لازم باشد ولی در صورت عدم امکان تهیه آن استفاده از سیم مسی لخت نیز بلامانع است.

۶-۲-۱-۱۵ در صورتی که سیم اتصال زمین (هادی حفاظتی) با سیمهای فاز و نول کلاً در یک لوله کشیده شود مانند سیمکشی سیستم روشنایی و یا پریزهای برق یک فاز و نول یا سه فاز و نول و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیمهای فاز و نول باشد.

۷-۲-۱-۱۵ در صورتی که سیم اتصال زمین با سیمهای فاز و نول کلاً در یک پوشش قرار گرفته باشد مانند کابلهای

معمولی و یا سیمهای چند رشته قابل انعطاف ارتباطی مانند سیم اطوی برقی، کتری برقی، سماور برقی، توستر برقی، یخچال، ماشین لباسشویی و مانند آن، سطح مقطع سیم اتصال زمین باید مساوی با سطح مقطع سیمهای فاز و نول باشد.

۸-۲-۱-۱۵ در کابلهایی که سطح مقطع سیم نول نصف سطح مقطع هر سیم فاز می‌باشد، سطح مقطع سیم اتصال زمین و سیم نول باید یکسان باشد.

۹-۲-۱-۱۵ در صورتی که برای اتصال زمین وسایل و ماشین‌آلات برقی و همچنین تابلوهای فرعی و اصلی وغیره از سیم یا شینه جداگانه‌ای استفاده شود، سطح مقطع آن باید با سطح مقطع نول کابل اصلی دستگاههای مربوط یکسان باشد، مشروط بر این‌که سطح مقطع سیم نول از ۱۶ میلیمتر مربع کمتر نباشد.

۱۰-۲-۱-۱۵ برای کابلهایی با سیم نول به مقطع کمتر از ۱۶ میلیمتر مربع باید سطح مقطع سیم اتصال زمین ۱۶ میلیمتر مربع منظور شود.

۱۱-۲-۱-۱۵ سیستم اتصال زمین شامل چاه اتصال زمین با الکترودهای مختلف و جعبه اتصال آزمون، و سیم یا تسمه رابط بین شبکه اتصال زمین و چاه اتصال زمین می‌باشد.

۲-۱۵ استانداردها و مشخصات فنی سیستم اتصال زمین

۱-۲-۱۵ سیستم اتصال زمین شبکه‌های تأسیسات توزیع نیروی برق و خطوط مخابرات باید برابر مشخصات و ضوابط مندرج در نشریه «استاندارد سیستم زمین شبکه‌های توزیع»، که به‌وسیله وزارت نیرو - امور برق تهیه شده است، طراحی و اجرا شود.

۲-۲-۱۵ استاندارد ساخت و کاربرد انواع مختلف الکترودهای سیستم اتصال زمین باید براساس یکی از استانداردهای شناخته شده بین‌المللی همچون IEC 60364-5-54، BS 1013، NEC و VDE، یا مشابه آن باشد.

۳-۲-۱۵ در طراحی و اجرای سیستم اتصال زمین تأسیسات برقی ساختمانها علاوه بر ضوابط تصویب شده در این فصل سایر مقررات مندرج در مبحث ۱۳ از مقررات ملی ساختمانی ایران نیز باید رعایت شود.

۴-۲-۱۵ مشخصات انواع الکترودهای اتصال زمین

۱-۴-۲-۱۵ الکترود اتصال زمین نوع میله مسی مغز فولادی، به قطرهای ۱۶، ۲۰ و ۲۵ میلیمتر و به طول ۱/۲۰ متر، قابل کوبیدن مستقیم در زمین به کمک کلاهک مخصوص و قابل امتداد به‌وسیله سرهم کردن دو، سه و چهار میله با استفاده از بوشن مخصوص. شکل ۱۵-۱ چند نوع الکترود اتصال زمین همراه با بستهای مربوط، و شکل ۱۵-۲ جزیات نصب الکترود میله مسی مغز فولادی را نشان می‌دهد.

۲-۴-۲-۱۵ الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای با لوله فولادی گالوانیزه یا سیاه، با قطر داخلی حدود ده سانتیمتر و به طولهای ۲، ۳، ۴ و یا ۶ متر مجهز به محل اتصال تسمه یا سیم مسی ساخته شده به‌شکل (U) از تسمه فولادی ۴۰×۵ میلیمتر، جوش داده شده در بالای الکترود روی بدنه لوله، با پیش‌بینی سوراخ لازم برای نصب تسمه و یا کابلشو یا پیچ و مهره حداقل شماره ۱۲. جزیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود لوله‌ای در شکل ۱۵-۳ نشان داده شده است.

- ۳-۴-۲-۱۵** الکترود اتصال زمین نوع صفحه مسی تخت از ورق مسی با ابعاد $700 \times 700 \times 3$ میلیمتر و یا مشبک با ابعاد 700×700 میلیمتر ساخته شده از تسمه مسی 25×3 میلیمتر (شکل‌های ۱-۱۵ و ۴-۱۵).
- ۴-۴-۲-۱۵** الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای پرسی بالوله مخصوص پرس شده^۱ به قطر 38 میلیمتر و به طول $2/5$ متر به انضمام لوله امتداد و کلیه اتصالات مربوط (شکل ۱۵-۵).
- ۵-۴-۲-۱۵** الکترود اتصال زمین نوع لوله‌ای با قطرهای 3 و 4 و یا 5 سانتیمتر و به طول تقریبی $1/5$ متر، قابل کوبیدن مستقیم در زمین به کمک کلاهک مخصوص و قابل امتداد به وسیله لوله‌های مخصوص امتداد با ابعاد فوق به انضمام کلیه اتصالات و ملحقات مربوط. شکل ۱۵-۶ این نوع الکترود اتصال زمین را نشان می‌دهد.
- ۶-۴-۲-۱۵** میلگردهای فولادی بتن مسلح در پی‌ها و شالوده‌هایی که نسبت به زمین عایق‌بندی نشده و حداقل عمق آن از سطح زمین یک متر باشد، ممکن است به عنوان الکترود زمین مورد استفاده قرار گیرد. در این‌گونه موارد سازه‌های فولادی سوار بر این نوع پی‌ها باید از طریق اتصال بولتهای نگهدارسازه یا با استفاده از کابل به میلگردهای بتن همبندی شود. استفاده از سازه‌های فولادی ساختمنها به عنوان هادی اتصال زمین باید برنامه‌ریزی شده بوده و اتصالات مربوط با هم آهنگی و نظارت مجریان تأسیسات برقی پروژه صورت گیرد.

۵-۲-۱۵ مشخصات جعبه اتصال آزمون

جعبه اتصال آزمون متشکل از جعبه فلزی با درب به ابعاد $160 \times 100 \times 70$ میلیمتر به انضمام صفحه فیبری با دو عدد پیچ و مهره خروسوکی مسی یا برنجی و تیغه اتصال مسی خواهد بود. شکل ۷-۱۵ جزیات یک جعبه اتصال آزمون را نشان می‌دهد.

۶-۲-۱۵ مشخصات هادیهای سیستم اتصال زمین

- ۱-۶-۲-۱۵** کلیه هادیهای مورد مصرف در سیستم اتصال زمین و همچنین تمامی اتصالات و ملحقات مربوط به آن، باید از آلیاژ مسی، ویژه کاربرد در تأسیسات برق ساخته شده باشد.
- ۲-۶-۲-۱۵** هادیهای خطوط و شبکه اصلی سیستم اتصال زمین و همچنین خطوط انشعابات اصلی ممکن است از نوع تسمه مسی حلقه‌ای و یا سیم مسی لخت باشد.
- ۳-۶-۲-۱۵** هادیهای انشعابی فرعی از خطوط اصلی، که برای اتصال به دستگاهها به کار می‌رود، باید از نوع سیم مسی لخت باشد.
- ۴-۶-۲-۱۵** در مواردی که در سیستم اتصال زمین از سیم مسی لخت به طور جداگانه استفاده شده و با سایر هادیهای الکتریکی در یک پوشش یا حفاظ قرار نمی‌گیرد، به منظور از دیاد مقاومت مکانیکی، حداقل سطح مقطع آن باید 16 میلیمتر مربع باشد.
- ۵-۶-۲-۱۵** استفاده از سیم مسی روپوش دار به عنوان هادی اتصال زمین و عبور آن از لوله فلزی به صورت منفرد (در صورتی که با هادیهای فاز و نول در یک پوشش یا در یک حفاظ قرار نگرفته باشد) مجاز نمی‌باشد.
- ۶-۶-۲-۱۵** حداکثر مقاومت مجاز اتصال زمین سیستمهای مختلف باید به شرح زیر باشد:

الف - سیستم حفاظت در برابر آذرخش: پنج اهم

ب - نقطه نول مولد برق، ترانسفورماتور قدرت و سیم نول شبکه فشار ضعیف: در سیستم TN کل مقاومت الکتریکی مجاز نسبت به جرم کلی زمین نباید از دو (۲) اهم متجاوز باشد، که ممکن است علاوه بر اتصال زمین پست یا نیروگاه، با احداث اتصال زمینهای مکرر در طول خطوط توزیع یا تقسیم یک سیستم، و وصل هادی نول خطوط یادشده به زمین، تأمین شود. در مواردی که امکان اتصال زمینهای مکرر وجود ندارد مانند ساختمانهای بلند باید از روش همبندی اضافی برای همولتاژ کردن کلیه بدننهای هادی، قسمتهای هادی بیگانه و هادیهای حفاظتی تجهیزاتی که به طور همزمان در دسترس قرار می‌گیرد، استفاده شود. در مناطق خشک، صخره‌ای و سنگلاخی که مقاومت اتصال اتفاقی بین یک هادی فاز و جرم کلی زمین (یا هادیهای بیگانه که به هادی خنثی یا حفاظتی متصل نمی‌باشد) از ۷ اهم بیشتر است، حداکثر کل مقاومت مجاز نسبت به جرم کلی زمین در آن منطقه از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$R_B \leq R_E \frac{50}{U_0 - 50}$$

R_B = مقاومت کل مجاز جدید (به جای دواهی)

R_E = مقاومت اتفاقی اتصال فاز به زمین (مقدار تجربی آماری)، برحسب اهم

U_0 = ولتاژ اسمی بین فاز و خنثای سیستم (۲۲۰ ولت در موارد عادی)، برحسب ولت

۵۰ = ولتاژ مجاز تماس، برحسب ولت

پ - بدنه تابلوها و وسایل و ابزار برقی فشار ضعیف:

I- در صورتی که نول شبکه و بدنه هر کدام از وسایل و دستگاههای برقی به طور مستقل و جداگانه زمین شده باشد مقاومت مجاز اتصال زمین (R_S) باید از $\frac{65}{I_A}$ کوچکتر یا مساوی باشد:

$$R_S(\Omega) \leq \frac{65(V)}{I_A(A)}$$

به طوری که I_A جریان عملکرد دستگاه حفاظت اضافه جریان برای تأسیسات زمین شده می‌باشد.

II- در صورتی که نول شبکه و سیم هادی بدنه هر کدام از وسایل و دستگاهها از طریق شبکه (LOOP) اتصال زمین به یکدیگر مرتبط باشد مقاومت مجاز اتصال زمین (R_L) باید از $\frac{U_E}{I_A}$ کوچکتر یا مساوی باشد.

$$R_L(\Omega) \leq \frac{U_E(V)}{I_A(A)}$$

به طوری که U_E ولتاژ بین فاز و نول و جریان I_A همان جریان تعریف شده در بند قبلی می‌باشد.

ت - بدنه وسایل و دستگاههای فشار متوسط

روشهای اتصال زمین وسایل و دستگاههای فشار متوسط در شکل ۱۵-۱۸ ارائه شده است.

روش I- مقاومت اتصال زمین در این حالت باید از رابطه زیر تعیین شود.

$$R_S(\Omega) \leq \frac{125(V)}{(جریان باقیمانده نشت زمین + جریان سیم پیچ)} \quad (A)$$

روش II- مقاومت اتصال زمین در این حالت باید از رابطه زیر تعیین شود.

$$R_S(\Omega) \leq \frac{125(V)}{(جریان باقیمانده نشت زمین)} \quad (A)$$

روش III- مقاومت اتصال زمین در این حالت باید از رابطه زیر تعیین شود.

$$R_S(\Omega) \leq \frac{125(V)}{(جریان نشت زمین)} \quad (A)$$

محاسبه تعداد چاه اتصال زمین لازم

۳-۱۵

برای محاسبه تعداد چاههای اتصال زمین لازم به منظور به دست آوردن مقاومت حداقل مجاز سیستم اتصال زمین با الکترود مشخص ممکن است از رابطه زیر استفاده شود.

$$R = \frac{0.367\rho}{L} \times \log_{10} \frac{4L}{D}$$

R = مقاومت هر چاه اتصال زمین بر حسب اهم

ρ = مقاومت مخصوص الکتریکی زمین بر حسب اهم سانتیمتر

D = قطر الکترود مورد نظر بر حسب سانتیمتر

L = طول الکترود مورد نظر بر حسب سانتیمتر

مثال:

در صورتی که: اهم - سانتیمتر $\rho = 250$

سانتیمتر $D = 1/6$

و سانتیمتر $L = 244$ باشد

$$R = \frac{0.367 \times 250}{244} \times \log_{10} \frac{4 \times 244}{1/6}$$

$$= \frac{91/75}{244} \times \log_{10} \frac{976}{1/6}$$

$$= 0.376 \times \log_{10} 610$$

$$= 0.376 \times 2.7803 = 1.047 \text{ اهم}$$

در صورتی که مقاومت مجاز سیستم اتصال زمین مورد نظر 1.0 اهم باشد با نصب تعداد 10 عدد الکترود به فواصل $2/5$ متر از یکدیگر و اتصال الکترودها به هم مقاومت مورد نظر به دست خواهد آمد:

$$\frac{1}{R} = \frac{1}{1/047} \times 10 = \frac{10}{1/047}$$

$$\frac{R}{1} = \frac{1/047}{10} = 0/1047 \quad \text{اهم}$$

برای محاسبه ابعاد و تعداد الکترودهای اتصال زمین مختلف به جدول ۱۵-۳ مراجعه شود.

برای محاسبه تعداد چاههای اتصال زمین لازم به منظور به دست آوردن مقاومت حداکثر مجاز سیستم اتصال زمین با الکترود مشخص ممکن است علاوه بر استفاده از روش مندرج در بند ۱۵-۳، از متحببیهای ترسیم شده در شکلها ۱۵-۹، ۱۵-۱۰ و ۱۵-۱۱ نیز استفاده شود.

۴-۱۵ اصول و روش‌های نصب سیستم اتصال زمین

۱-۴-۱۵ نصب الکترودهای اتصال زمین

۱-۱-۴-۱۵ الکترودهای اتصال زمین باید در زمین بکر کوییده یا دفن شود و عمق آن به قدری باشد که خشک شدن یا یخ‌زدگی در فصلهای مختلف سال اثر قابل ملاحظه‌ای بر میزان مقاومت آن نداشته باشد.

۲-۱-۴-۱۵ حداقل عمق کوییدن یا دفن الکترود اتصال زمین باید از مقادیر زیر کمتر باشد:

- الکترودهایی که به صورت عمودی دفن یا کوییده می‌شود: ۲ متر

- الکترودهایی که به صورت افقی نصب می‌شود: ۸/۰ متر

۳-۱-۴-۱۵ الکترودهای نوع میله مسی مغز فولادی و یا لوله‌ای قابل کوییدن، به طوری که در شکل ۱۵-۲ جزیات آن نشان داده شده است، باید به کمک کلاهک مخصوص مستقیماً در زمین کوییده شود.

۴-۱-۴-۱۵ در صورت نیاز به افزایش طول الکترود باید پس از کوییدن طول کامل میله یا لوله اولیه، که دارای نوک فولادی تیز است، در زمین، یک سر میله یا لوله دوم به وسیله بوشن مخصوص به انتهای میله یا لوله اول متصل و سپس با کمک کلاهک مخصوص کوییدن، که به سر دیگر میله یا لوله دوم وصل می‌شود، بقیه طول الکترود نیز در زمین کوییده شود.

۵-۱-۴-۱۵ برای نصب الکترودهای نوع لوله‌ای ساده، لوله‌ای پرسی، و یا صفحه مسی تخت و مشبک باید، چاهی با عمق لازم تا رسیدن به رطوبت طبیعی زمین حفر و سپس ته آن تا ارتفاع ۱۵ الی ۲۰ سانتیمتر با محلو طی از نمک سنگ خرد و سرنده شده و خاکه زغال انباشته و تستیح شود، آنگاه الکترود در داخل چاه قرار داده شده و در اطراف و روی آن تا ارتفاع حدود دو متر بالایه‌هایی از نمک مذبور و خاکه زغال هر یک به ضخامت ۱۵ سانتیمتر انباشته و فشرده گردد و سپس ارتفاع باقیمانده چاه نیز با خاک سرندشده لایه به لایه خاکریزی، فشرده و پر شود.

۶-۱-۴-۱۵ چاه حفر شده برای سیستم اتصال زمین باید ویژه نصب الکترود اتصال زمین بوده و برای هیچ منظور دیگری مورد استفاده قرار نگیرد و به همین ترتیب نیز استفاده از دیگر چاهها (مانند آب، فاضلاب و غیره) برای نصب الکترود اتصال زمین مجاز نخواهد بود.

۷-۱-۴-۱۵ جزیيات نصب الکترودهای لوله‌ای ساده، لوله‌ای پرسی، و صفحه‌ای در شکلها ۱۵-۳ و ۱۵-۴ و ۱۵-۵ نشان داده شده است.

در مواردی که برای اتصال هادی زمین به صفحه مسی از کابلشو مسی پرسی (با پرس هیدرولیک)

استفاده می‌شود، کابلشو باید به وسیله دو عدد پیچ مسی همراه با مهره‌های اصلی و قفل‌کننده به صفحه مسی محکم شود و در صورتی که اتصالات به وسیله جوش اکسیژن (لحیم سخت) صورت می‌گیرد باید دقت لازم مبذول گردد تا هادی به کابلشو و نیز کابلشو به صفحه مسی در تمامی سطح تماس به یکدیگر جوشکاری شود و صرفاً به جوشکاری پیرامون کابلشو اکتفا نشود.

۸-۱-۴-۱۵ در مواردی که با نصب یک الکترود مقاومت مورد نظر حاصل نشده و احتیاج به نصب چندین الکترود باشد اولاً فاصله نصب بین هر دو الکترود نباید کمتر از دو برابر طول الکترود (میله‌ای یا لوله‌ای)، یا عمق چاه باشد و ثانیاً کلیه الکتروودها باید با تسممه مسی 25×3 میلیمتر به یکدیگر متصل شود.

۹-۱-۴-۱۵ برای سهولت در امر نگهداری و بازرسی سیستم اتصال زمین بعد از نصب و جلوگیری از پوشیده و مفقود شدن محل نصب الکترود، باید در بالای هر الکترود حوضچه‌ای با درپوش مناسب مطابق شکل‌های ۱۵-۲، ۱۵-۳، ۱۵-۴ و ۱۵-۵ ساخته و نصب شود.

۲-۴-۱۵ نصب جعبه اتصال آزمون

۱-۲-۴-۱۵ برای تسهیل در امر آزمون اندازه‌گیری میزان مقاومت الکتریکی هر الکترود اتصال زمین به طور جداگانه، باید یک جعبه اتصال آزمون برای هر الکترود اتصال زمین پیش‌بینی و نصب شود تا پس از نصب سیستم یا در زمان بھره‌برداری میزان مقاومت آن نسبت به جرم کلی زمین اندازه‌گیری و کنترل شود. (شکل‌های ۱۵-۲، ۱۵-۳، ۱۵-۴، ۱۵-۵ و ۱۵-۷)

۲-۲-۴-۱۵ جعبه اتصال آزمون باید در روی سطح نزدیکترین دیوار به الکترود مربوط و در ارتفاع حداقل $1/5$ متر از کف تمام شده زمین نصب و عبارت «هادی برق‌گیر» همراه با نشانه $\frac{1}{2}$ به صورت دائمی بر روی آن حک شود.

۳-۲-۴-۱۵ گرفتن هرگونه انشعاب از هادیهای اتصالی بین الکترود و جعبه اتصال آزمون به هیچ وجه جایز نبوده و کلیه انشعابات و تشکیل حلقه شبکه سیستم اتصال زمین^۱ و مانند آن باید پس از جعبه اتصال آزمون انجام شود.

۳-۴-۱۵ نصب هادیهای اتصال زمین

۱-۳-۴-۱۵ برای اتصال تسممه مسی و یا سیم مسی لخت به الکترود اتصال زمین باید از بسته‌ها و کابلشوهای مناسب با نوع الکترود مطابق شکل ۱۵-۱ استفاده شود.


۲-۳-۴-۱۵ هادیهای شبکه سیستم اتصال زمین اعم از تسممه مسی یا سیم مسی لخت باید حتی المقدور به صورت روکار و قابل رویت و دسترسی نصب شود.


۳-۳-۴-۱۵ برای نصب هادیهای شبکه سیستم اتصال زمین به دیوار، سقف و کف ساختمان و یا در کanal، باید از بسته‌ای مخصوص از جنس مس یا برنج، که در شکل ۱۴-۱۲ نشان داده شده است، استفاده شود.

۴-۳-۴-۱۵ در مواردی که به علت سنگلاخی بودن زمین کوبیدن الکترود یا حفر چاه امکان‌پذیر نمی‌باشد، ممکن است با نصب تسممه مسی 25×3 میلیمتر در عمق 60 تا 80 سانتیمتری زمین به صورت حلقه یا شبکه و به طول لازم تا حد حصول به حداقل مقاومت مجاز مورد نظر، سیستم اتصال زمین لازم ایجاد شود.


۴-۴-۱۵ آزمون سیستم اتصال زمین


- ۱-۴-۴-۱۵ برای حصول اطمینان از عدم تجاوز میزان مقاومت الکترودها نسبت به جرم کلی زمین از حد اکثر مجاز، مقاومت الکتریکی تمامی الکترودها باید پس از نصب با دستگاههای اندازه‌گیری مخصوص و بهوسیله افراد کارآزموده دقیقاً اندازه‌گیری شود.
- ۲-۴-۴-۱۵ بهمنظور حصول اطمینان از ممتد و متصل بودن کابلهای شبکه سیستم اتصال زمین و نیز کترول میزان مقاومت مجاز کل آن، تمامی شبکه سیستم مزبور باید پس از اتمام عملیات نصب بهوسیله دستگاههای ویژه به دقت مورد آزمون و اندازه‌گیری مقاومت قرار گیرد.
- ۳-۴-۴-۱۵ هر الکترود یا سیستم اتصال زمین باید دارای شناسنامه‌ای حاوی مشخصات کامل آن شامل نوع و جنس الکترود یا الکترودها و ابعاد لازم، تاریخ احداث، محل استقرار، جنس خاک، مقدار مقاومت اندازه‌گیری شده اولیه و دوره‌های متعاقب، و دیگر اطلاعات ضروری باشد. در اندازه‌گیریهای دوره‌ای علاوه بر میزان مقاومت و تاریخ باید ساعت اندازه‌گیری، دمای هوا (درجه سلسیوس)، رطوبت نسبی، مقدار بارندگی ۴۸ ساعت گذشته به میلیمتر نیز ثبت شود. این شناسنامه باید در اختیار فرد یا افراد یا تشکیلات بهره‌بردار از سیستم بوده و برای بازرسی در دسترس باشد.
- ۵-۱۵ نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای سیستمهای برق‌گیر و اتصال زمین در جدول ۱۵-۲ ارائه شده است.

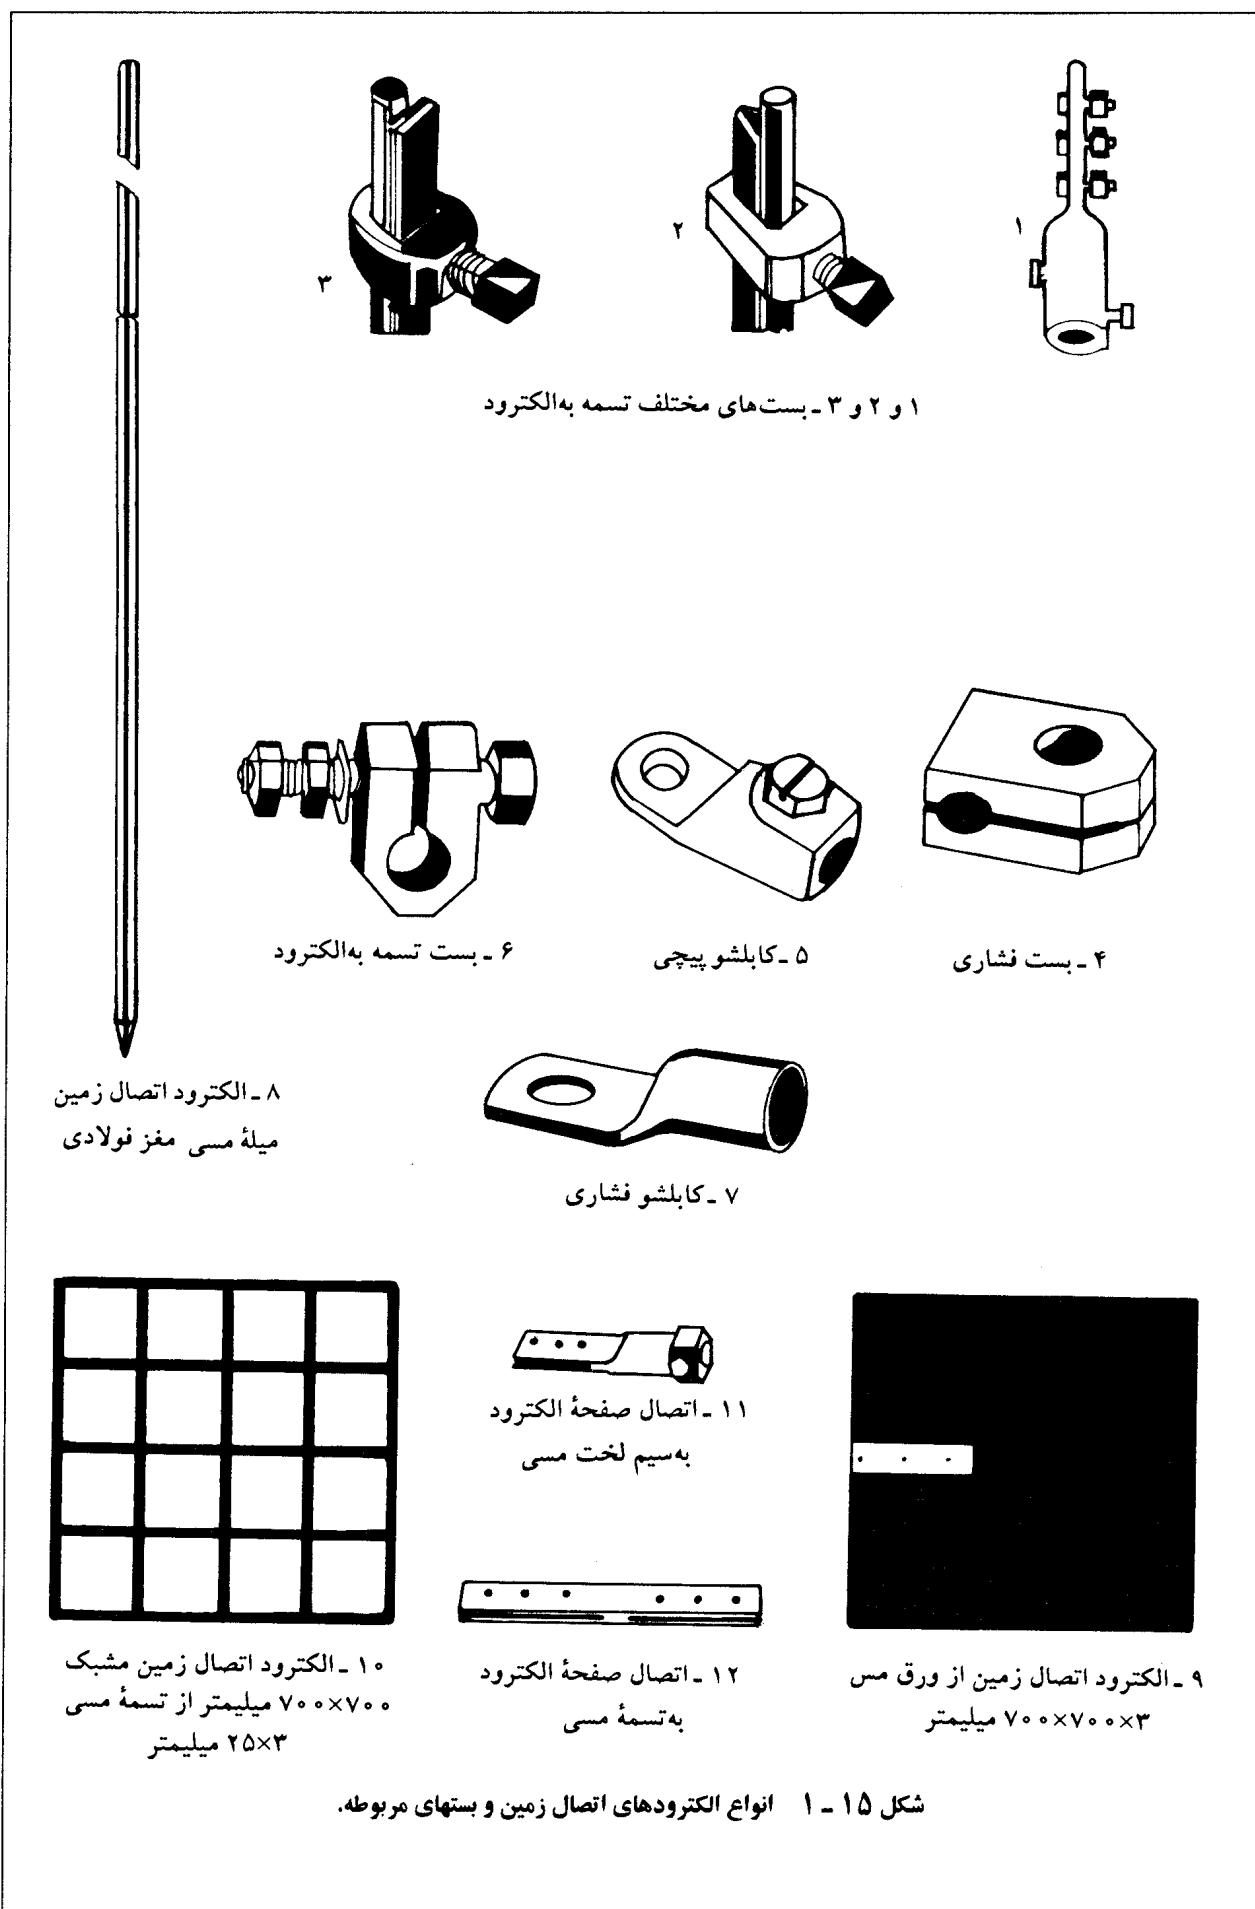

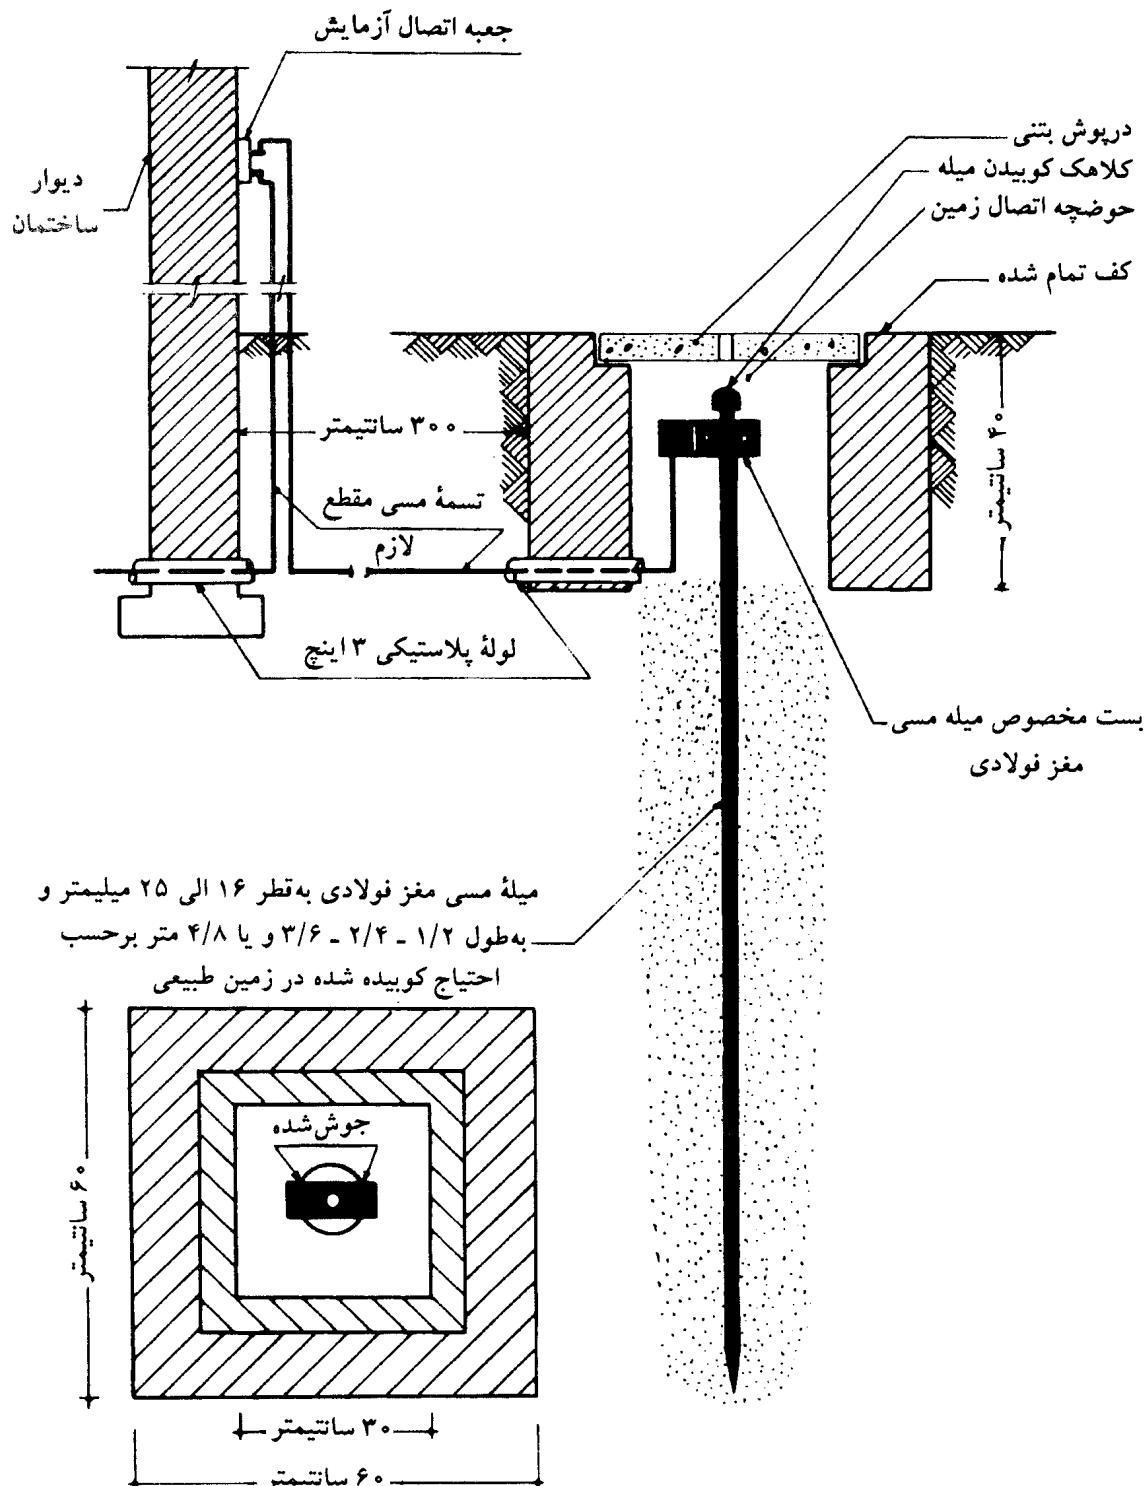


شکل ۱۵-۲ جزیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود میله مسی مغز فولادی.

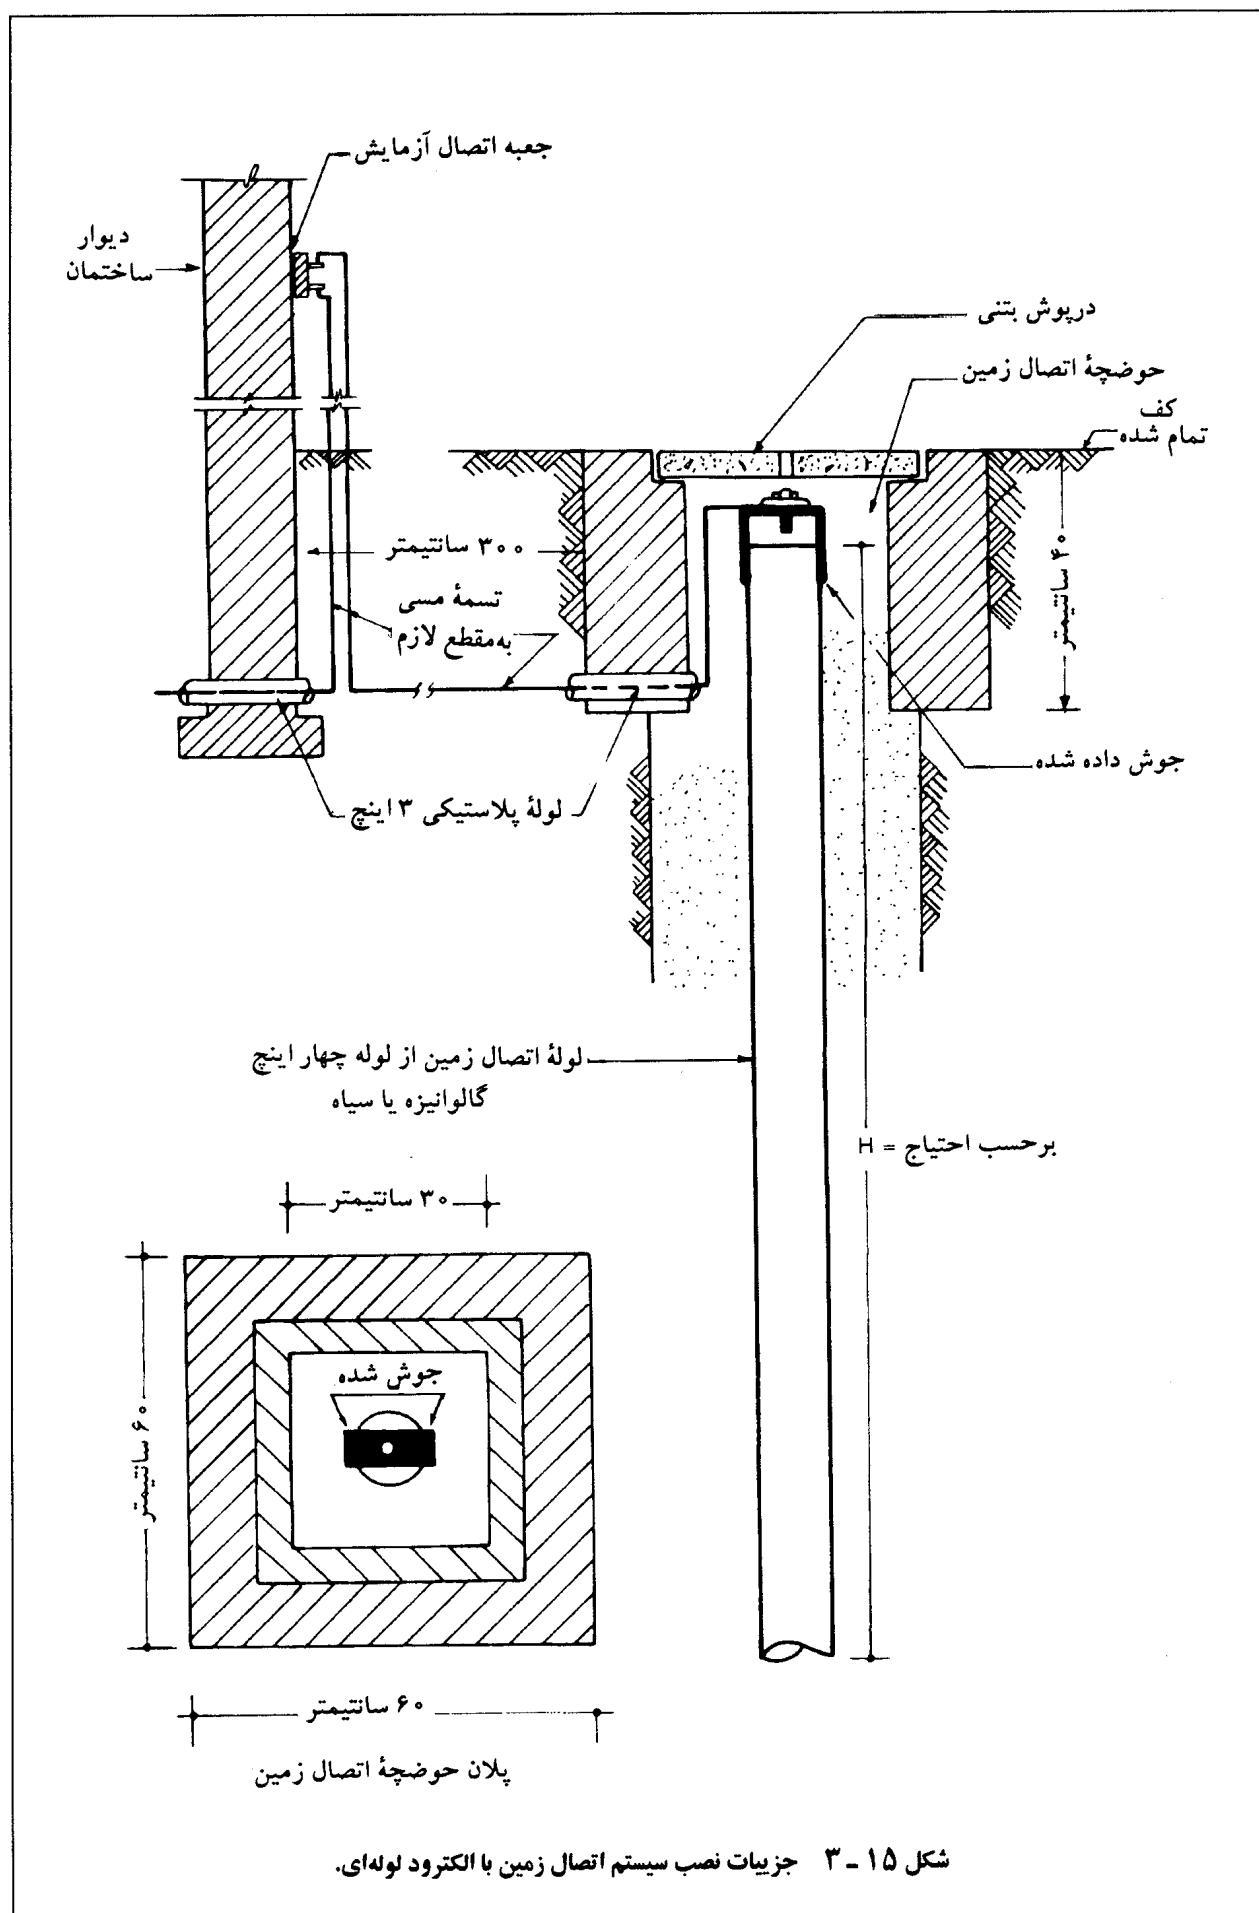


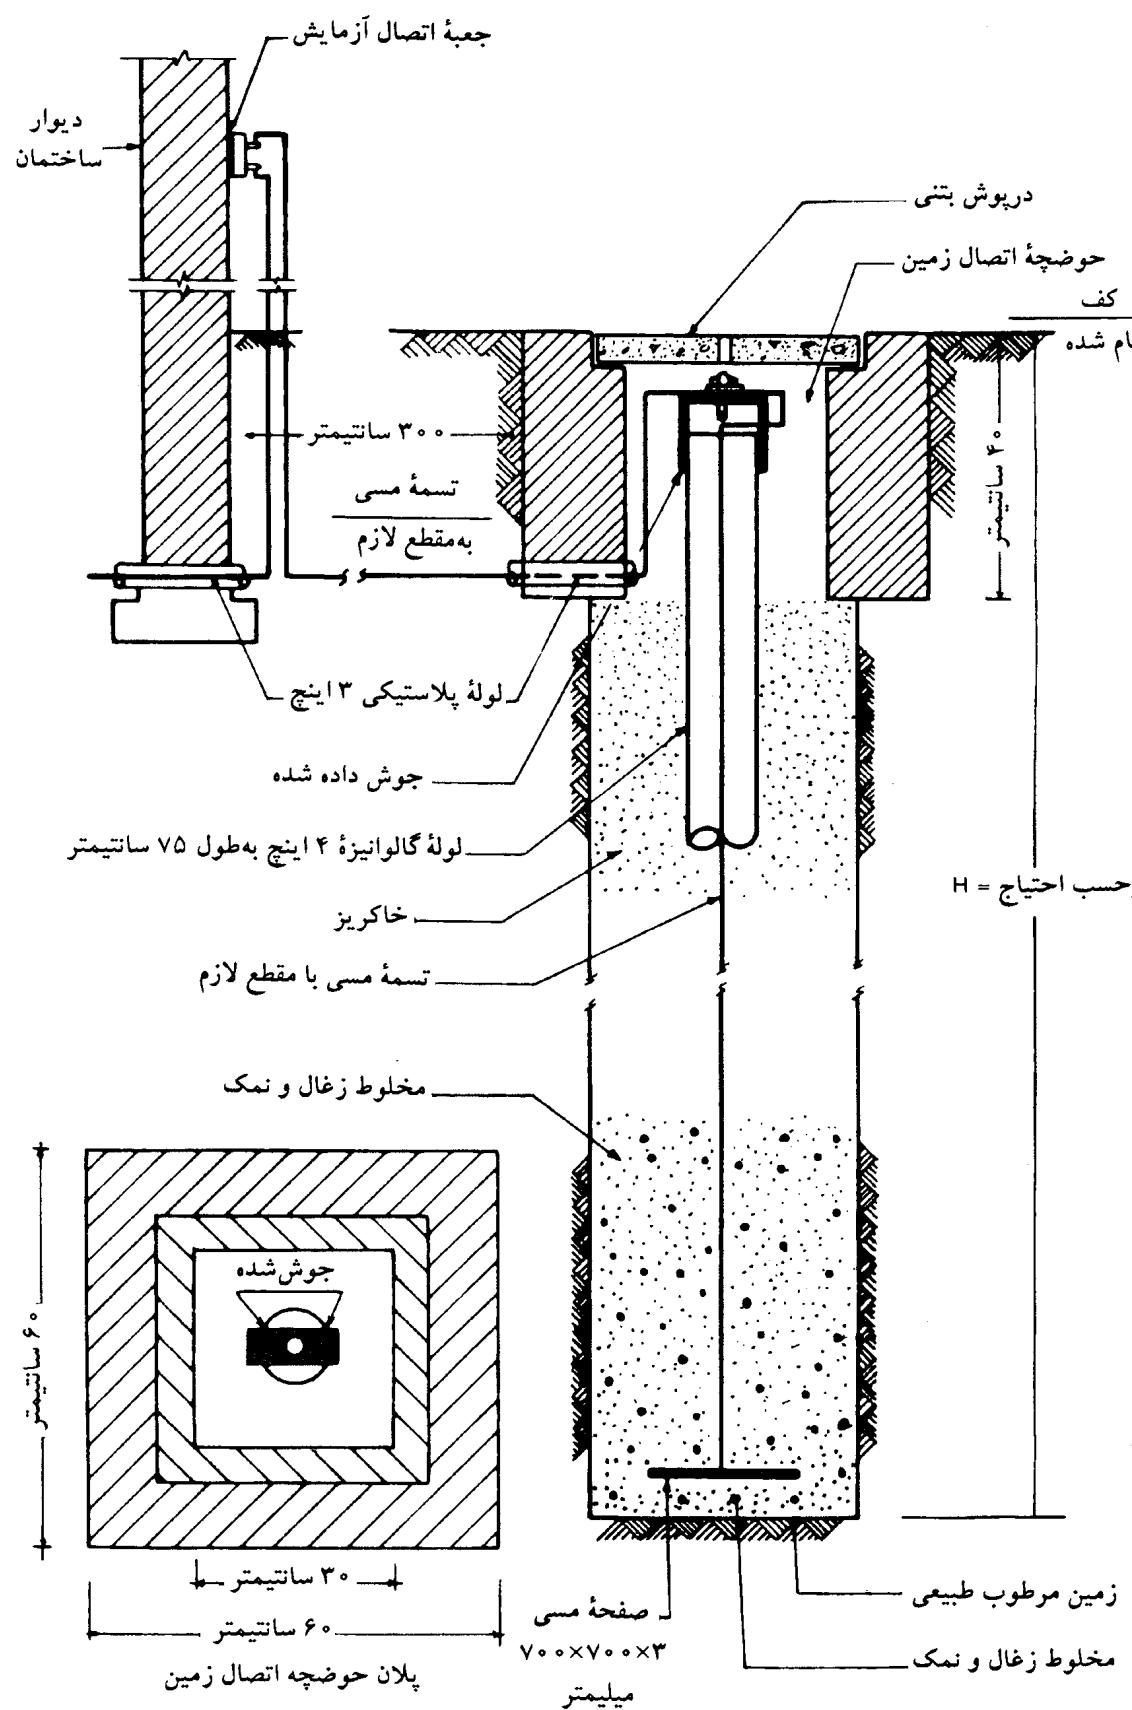


شکل ۱۵ - ۴ جزئیات نصب سیستم اتصال زمین با الکترود صفحه مسی تخت یا مشبك.

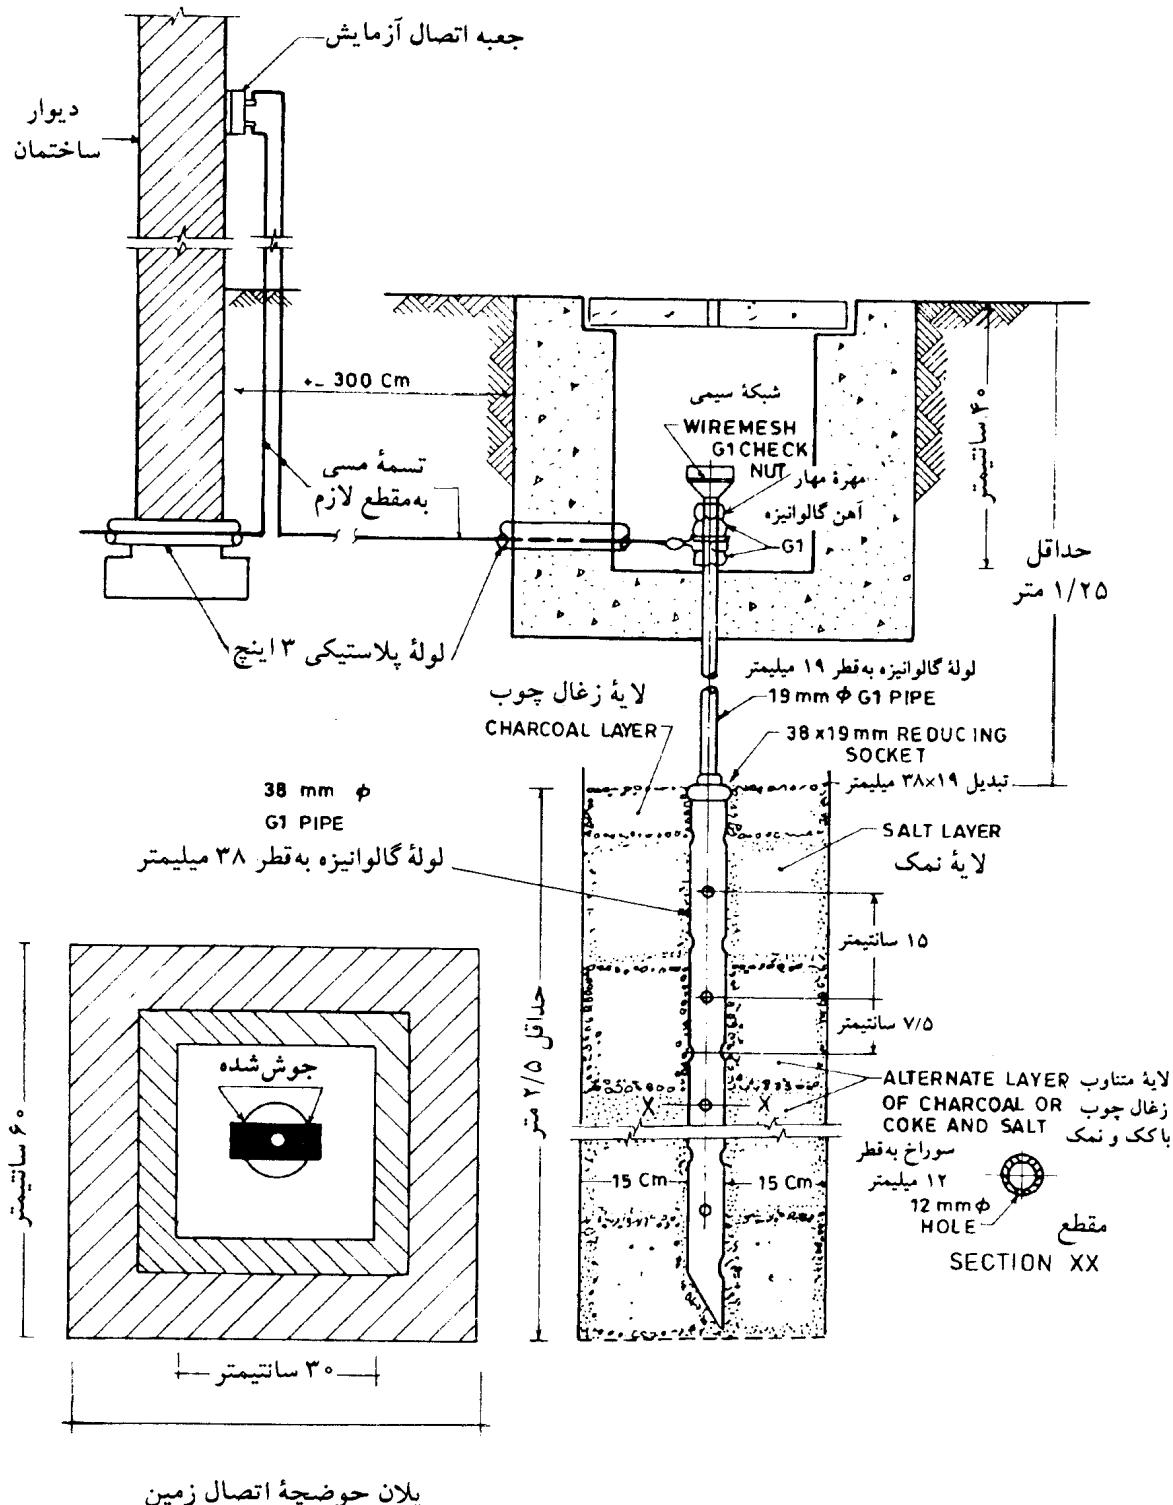






شکل ۱۵-۵ جزیيات نصب سیستم اتصال زمین با الکتروود نوع لوله‌ای پرسی.

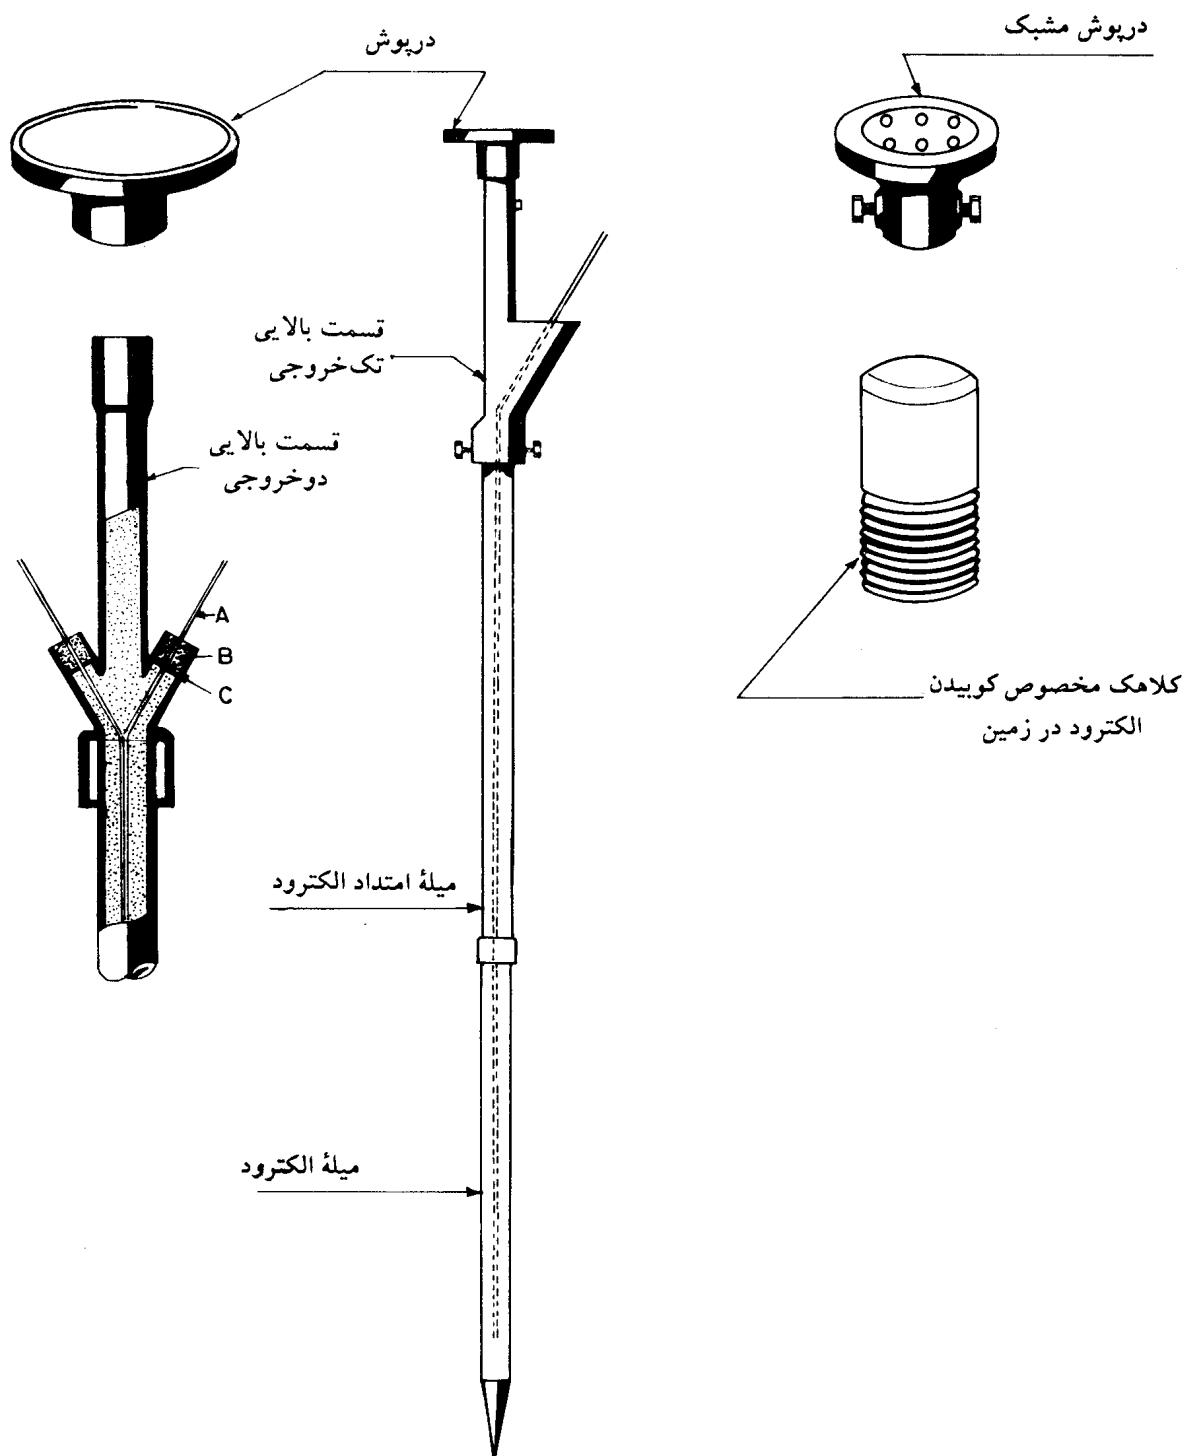

شكل ١٥ - ٦ الکترود اتصال زمین - نوع لوله‌ای قابل کوییدن در زمین.

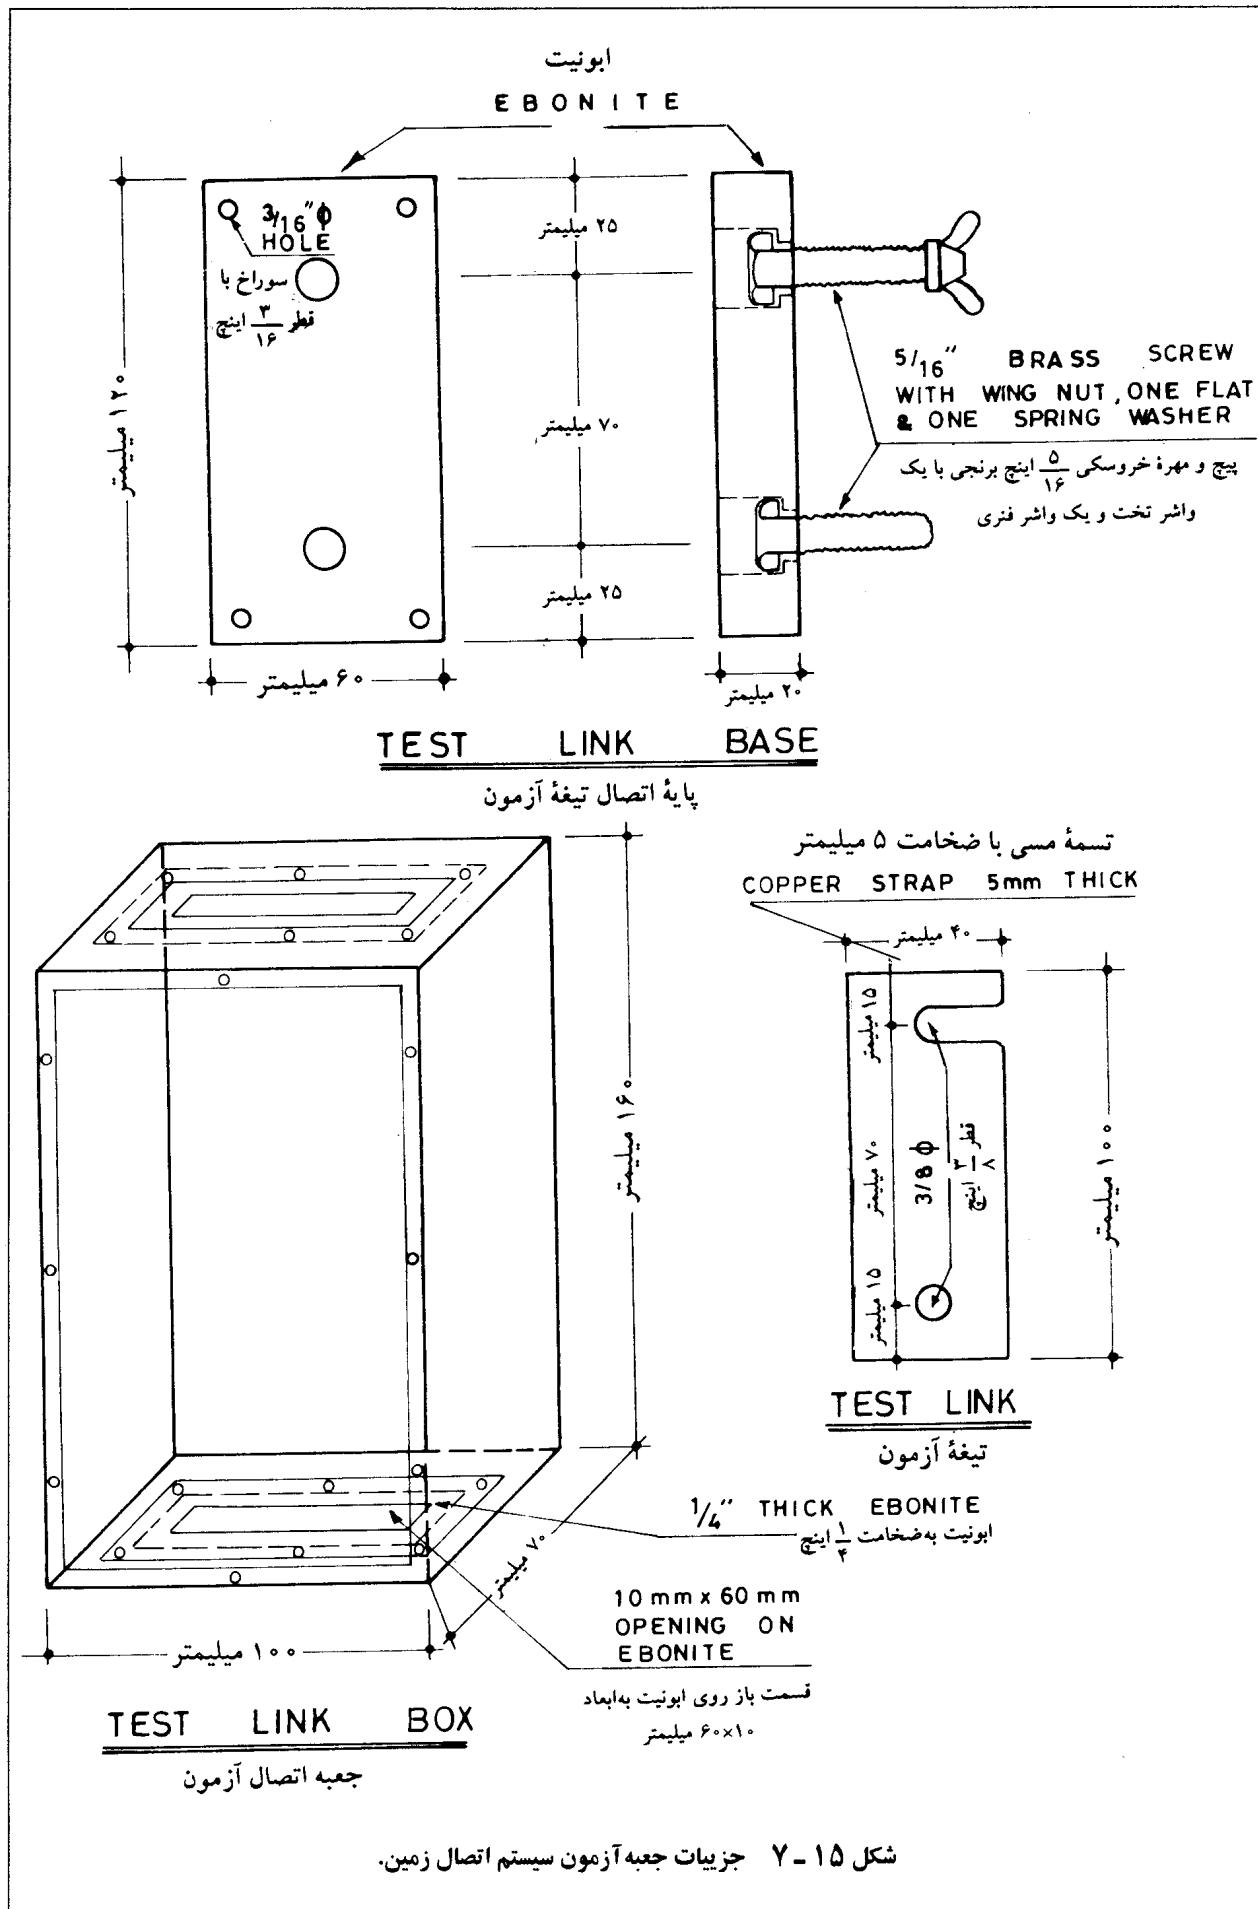







جدول ۱۵-۱-الف فرمول محاسبه مقاومت الکترودهای مختلف زمینی

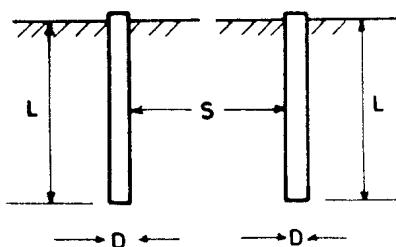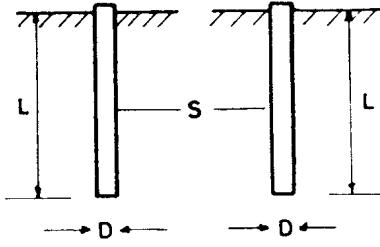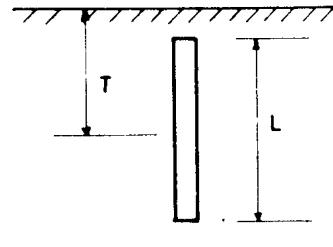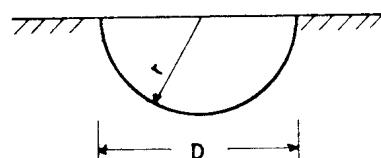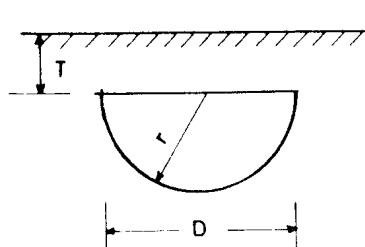	الکترود دو میله‌ای یا دو لوله‌ای که انتهای آن در سطح زمین قرار گرفته و فاصله بین آن دو بیشتر از طول الکترود باشد $S > L$ $R = \frac{\rho}{4\pi L} \left[\ln \left(\frac{4L}{D} \right) - 1 \right] + \frac{\rho}{4\pi S} \left(1 - \frac{L^2}{3S^2} + \frac{2L^4}{5S^4} + \dots \right)$
	الکترود دو میله‌ای یا دو لوله‌ای که انتهای آن در سطح زمین قرار گرفته و فاصله بین آن دو بیشتر از طول الکترود باشد $S < L$ $R = \frac{\rho}{4\pi L} \left(\ln \frac{4L}{D} + \ln \frac{4L}{S} - 2 + \frac{S}{2L} - \frac{S^2}{16L^2} + \frac{S^4}{512L^4} + \dots \right)$
	الکترود تک میله‌ای یا یک لوله‌ای که انتهای آن از سطح زمین پایین‌تر قرار گرفته باشد $L \gg \frac{D}{2} \quad T \ll \frac{L}{4}$ $R = \frac{\rho}{2\pi L} \left(\ln \frac{2L}{D} + \frac{1}{2} \ln \frac{4T+L}{4T-L} \right)$
	الکترود نیم‌کره، نصب شده همسطح با زمین $R = \frac{\rho}{\pi D} \quad R = \frac{\rho}{2\pi r}$
	الکترود نیم‌کره، نصب شده پایین‌تر از سطح زمین $T \gg r$ $R = \frac{\rho}{2\pi D} \left(1 + \frac{D}{4T} \right) \quad R = \frac{\rho}{4\pi r} \left(1 + \frac{D}{4T} \right)$




جدول ۱۵ - ۱ - ب فرمول محاسبه مقاومت الکترودهای مختلف زمین

	<p>الکترود صفحه دایره‌ای نصب شده در سطح خاک</p> $R = \frac{\rho}{2D}$
	<p>الکترود صفحه دایره‌ای، نصب شده در زیر خاک $T \gg D/2$</p> $R = \frac{\rho}{4D} \left(1 + \frac{2}{\pi} \arcsin \frac{D}{\sqrt{16T^2 + D^2}} \right)$
	<p>الکترود تسمه‌ای، نصب شده در سطح خاک در خط مستقیم $L \gg W$</p> $R = \frac{\rho}{\pi L} \left(\ln \frac{4L}{W} \right)$
	<p>الکترود تسمه‌ای، نصب شده در زیر خاک در خط مستقیم $L \gg W$</p> $R = \frac{\rho}{2\pi L} \left(\ln \frac{2L}{WT} \right) \quad T \gg \frac{L}{4}$
	<p>الکترود سیم مسی، نصب شده در سطح خاک در خط مستقیم</p> $L \gg D$ $R = \frac{\rho}{\pi L} \left(\ln \frac{2L}{D} \right)$
	<p>الکترود سیم مسی، نصب شده در زیر خاک در خط مستقیم</p> $L \gg D \quad T \ll \frac{L}{4}$ $R = \frac{\rho}{2\pi L} \left(\ln \frac{L}{DT} \right)$

جدول ۱۵-۱-ب فرمول محاسبه مقاومت الکتروودهای مختلف زمین

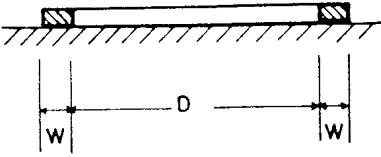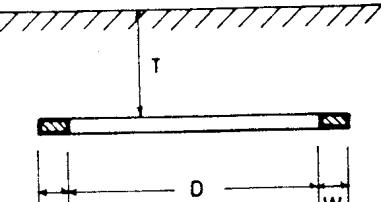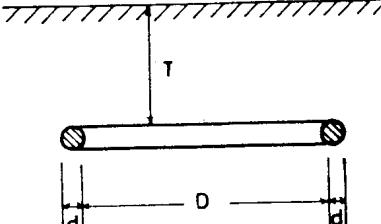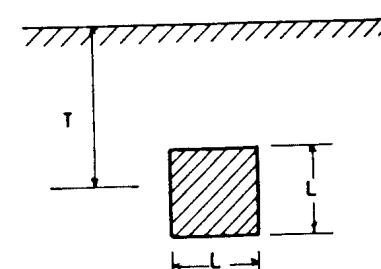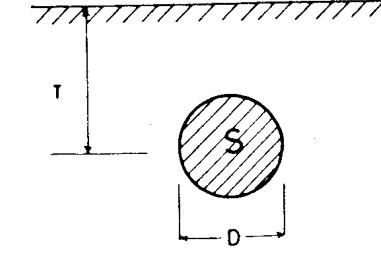
 <p>D >> W</p>	<p>الکترود تسمیه‌ای به شکل حلقه، نصب شده در سطح خاک</p> $R = \frac{\rho}{\pi^2 D} \left(\ln \frac{16D}{W} \right)$
 <p>T << D</p>	<p>الکترود تسمیه‌ای به شکل حلقه، نصب شده در زیر خاک</p> $R = \frac{\rho}{2\pi^2 D} \left(\ln \frac{8\pi D^2}{WT} \right) \quad T << \frac{D}{2}$
 <p>D >> d</p>	<p>الکترود سیم مسی به شکل حلقه، نصب شده در سطح خاک</p> $R = \frac{\rho}{\pi^2 D} \left(\ln \frac{8D}{d} \right)$
 <p>T << D</p>	<p>الکترود سیم مسی به شکل حلقه، نصب شده در زیر خاک</p> $R = \frac{\rho}{2\pi^2 D} \left(\ln \frac{4\pi D^2}{dT} \right) \quad T << \frac{D}{2}$
 <p>T > $\sqrt{L^2/\pi}$</p>	<p>الکترود صفحه مربعی، نصب شده به حالت عمودی در زیر خاک</p> $R = \frac{\rho}{4\sqrt{\pi L^2}} \left(\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \sqrt{\frac{L^2}{4T^2\pi + L^2}} \right)$
 <p>T > $\sqrt{S/\pi}$</p>	<p>الکترود صفحه دایره‌ای، نصب شده به حالت عمودی در زیر خاک</p> $S = \frac{D^2\pi}{4}$ $\frac{\rho}{4\sqrt{\pi S}} \left(\frac{\pi}{2} + \sin^{-1} \sqrt{\frac{S}{4T^2\pi + S}} \right)$

جدول ۱۵-۱-ت فرمول محاسبه مقاومت الکترودهای مختلف زمین


	الکترود به شکل ستاره با سه بازو و به طول بازوی L و شعاع r، نصب شده در زیر خاک به عمق T $R = \frac{\rho}{6\pi L} \left(\ln \frac{2L}{r} + \ln \frac{2L}{2T} + 1.071 - 0.209 \frac{2T}{L} + 0.237 \frac{(2T)^2}{L^2} - 0.054 \frac{(2T)^4}{L^4} + \dots \right)$
	الکترود به شکل ستاره با چهار بازو و به طول بازوی L و شعاع r، نصب شده در زیر خاک به عمق T $R = \frac{\rho}{8\pi L} \left(\ln \frac{2L}{r} + \ln \frac{2L}{2T} + 2.912 - 1.071 \frac{2T}{L} + 0.645 \frac{(2T)^2}{L^2} - 0.145 \frac{(2T)^4}{L^4} + \dots \right)$
	الکترود به شکل ستاره با شش بازو و به طول بازوی L و شعاع r، نصب شده در زیر خاک به عمق T $R = \frac{\rho}{12\pi L} \left(\ln \frac{2L}{r} + \ln \frac{2L}{2T} + 6.351 - 3.123 \frac{2T}{L} + 1.758 \frac{(2T)^2}{L^2} - 0.49 \frac{(2T)^4}{L^4} + \dots \right)$
	الکترود به شکل ستاره با هشت بازو و به طول بازوی L و شعاع r، نصب شده در زیر خاک به عمق T $R = \frac{\rho}{16\pi L} \left(\ln \frac{2L}{r} + \ln \frac{2L}{2T} + 10.98 - 8.51 \frac{2T}{L} + 3.26 \frac{(2T)^2}{L^2} - 1.17 \frac{(2T)^4}{L^4} + \dots \right)$

با اتصال زمین تشدیدی (RESONANCE)		
	سیستم اتصال زمین مشترک	سیستم اتصال زمین مجزا
۳	۲	۱
مدار معادل ساده شده		
$\begin{array}{c} \textcircled{1} \\ \parallel \\ \frac{1}{\omega C_E} \\ \textcircled{2} \\ \parallel \\ 3R_E \end{array}$ $\begin{array}{c} 3\omega L_E \\ \textcircled{3} \\ \parallel \\ \textcircled{2} \\ \parallel \\ \frac{1}{\omega C_E} \\ \textcircled{1} \\ \parallel \\ 3R_E \end{array}$ $\begin{array}{c} 3\omega L_E \\ \textcircled{3} \\ \parallel \\ \textcircled{1} \\ \parallel \\ \frac{1}{\omega C_E} \\ \textcircled{2} \\ \parallel \\ 3R_{ES} \end{array}$		
$R_E = \text{ مقاومت الکترود اتصال زمین پست}$ $R_{ES} = \text{ مقاومت الکترود اتصال زمین حفاظتی پست (PROTECTIVE EARTHING)}$ $R_{EB} = \text{ مقاومت الکترود اتصال زمین سیستم (SYSTEM EARTHING)}$ $L_E = \text{ انداخته سیم پیچ دستگاه نشت زمین (EARTH LEAKAGE COIL)}$ $C_E = \text{ ظرفیت خازنی نسبت به زمین شبکه}$		


شکل ۱۵ - ۸ روش‌های اتصال زمین وسایل و دستگاه‌های فشار متوسط.

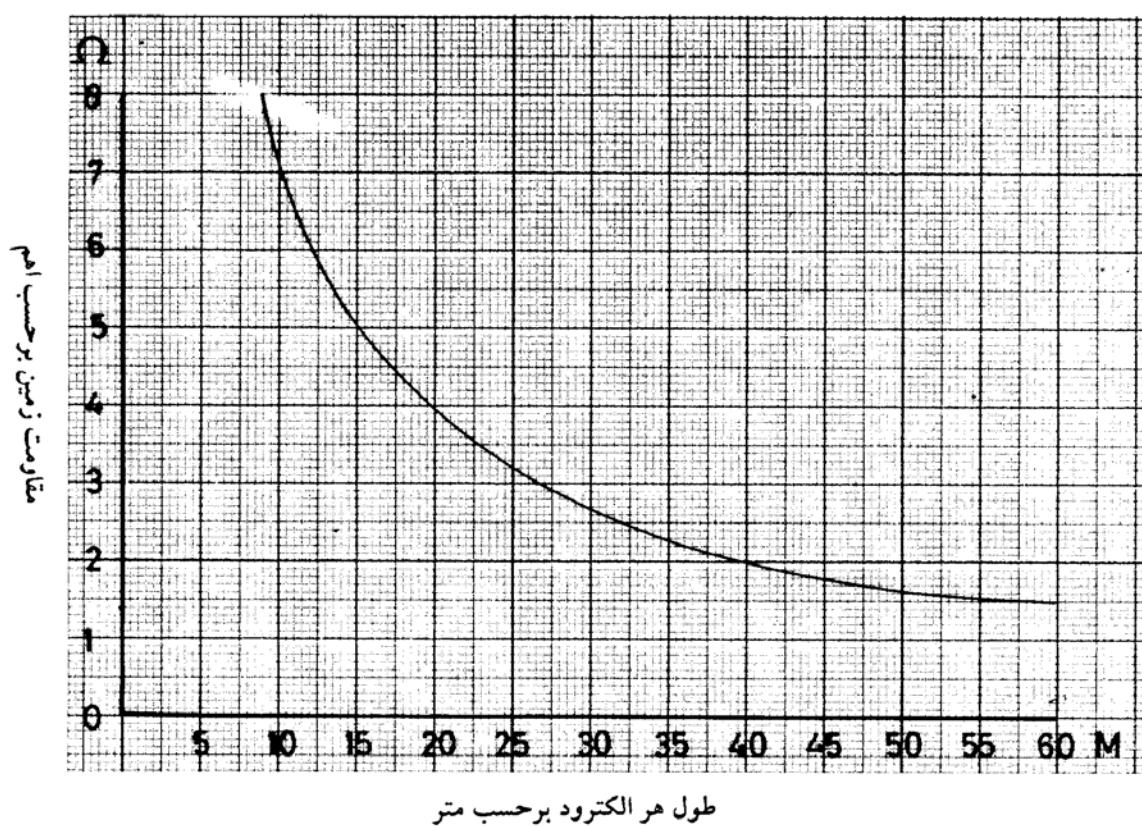


منحنی مقاومت زمین با چهار عدد الکترود به قطر ۲ سانتیمتر نصب شده به حالت ستاره در زمینی با مقاومت مخصوص ۱۰۰ اهم متر

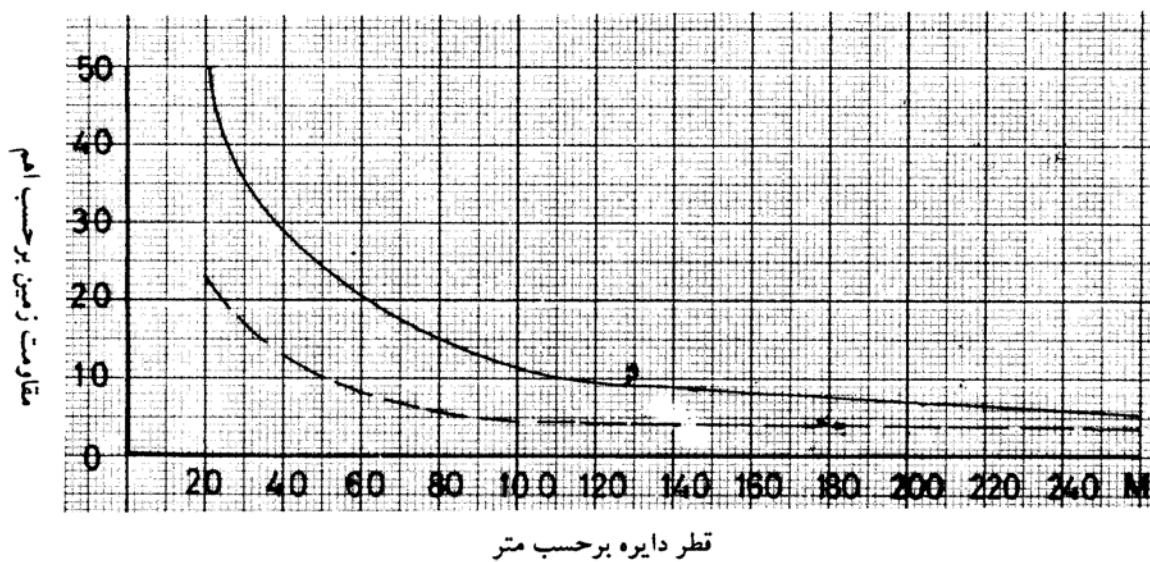

منحنی مقاومت زمین با الکترودی از تسمه مسی لخت به مقطع ۵۰ میلیمتر مربع نصب شده به شکل دایره در زمینی با مقاومت مخصوص ۱۰۰ اهم متر

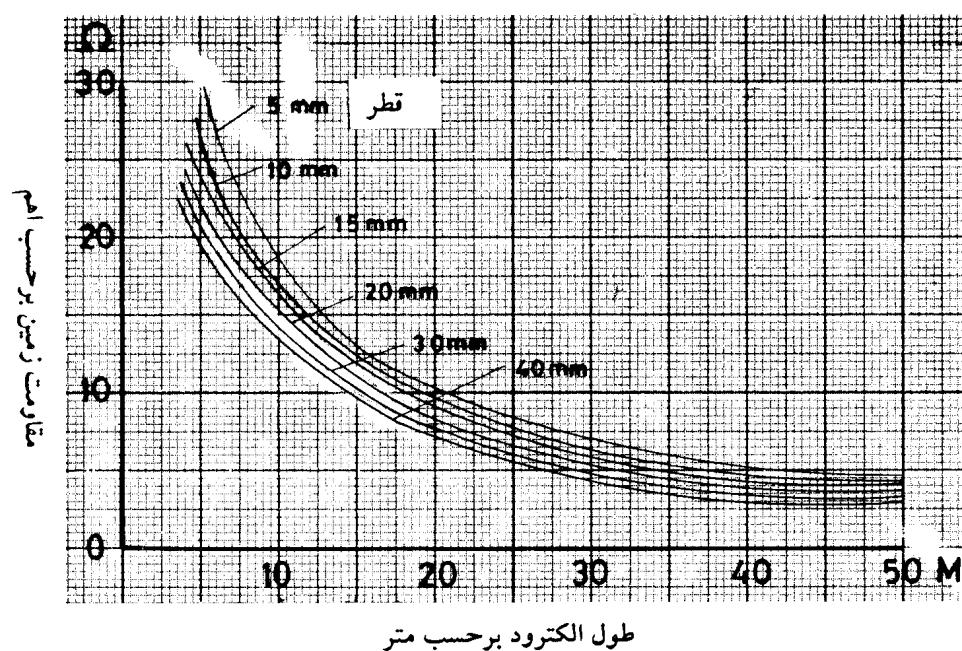


منحنی مقاومت زمین با الکترودی از میله گرد مسی لخت با قطرهای مختلف نصب شده در عمق ۵۰ سانتیمتری زمینی با مقاومت مخصوص ۱۰۰ اهم متر

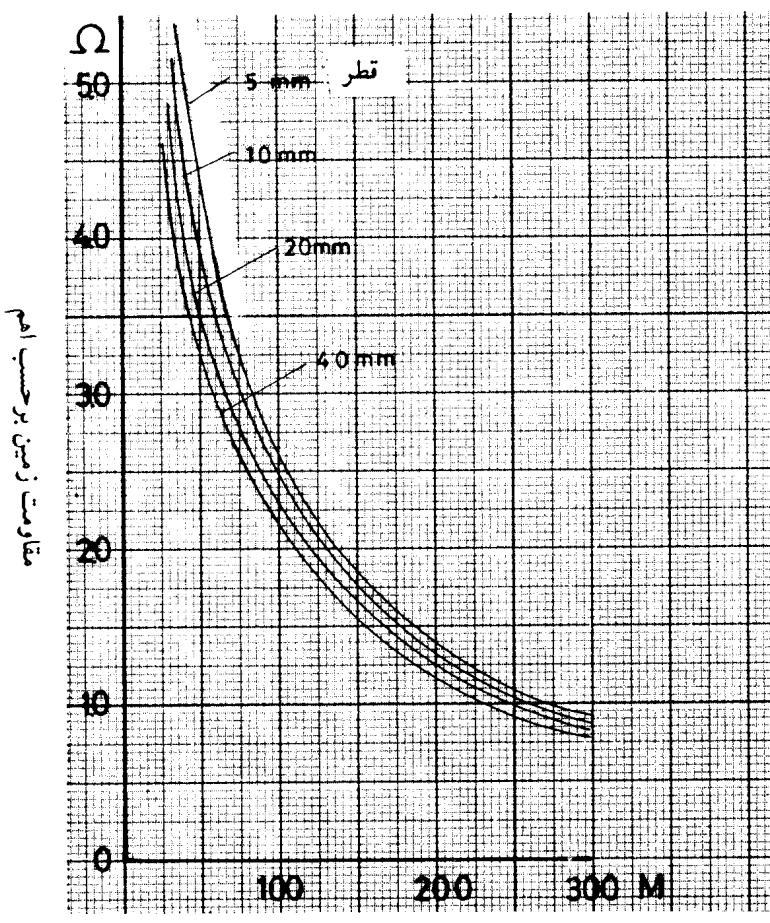


توجه:
به جای میله گرد مسی لخت
می توان از تسمه مسی لخت
با همان سطح مقطع نیز
استفاده نمود.

منحنی مقاومت زمین با الکترودی از میله گرد مسی لخت با قطرهای مختلف نصب شده در عمق ۵۰ سانتیمتری زمینی با مقاومت مخصوص ۱۰۰ اهم متر

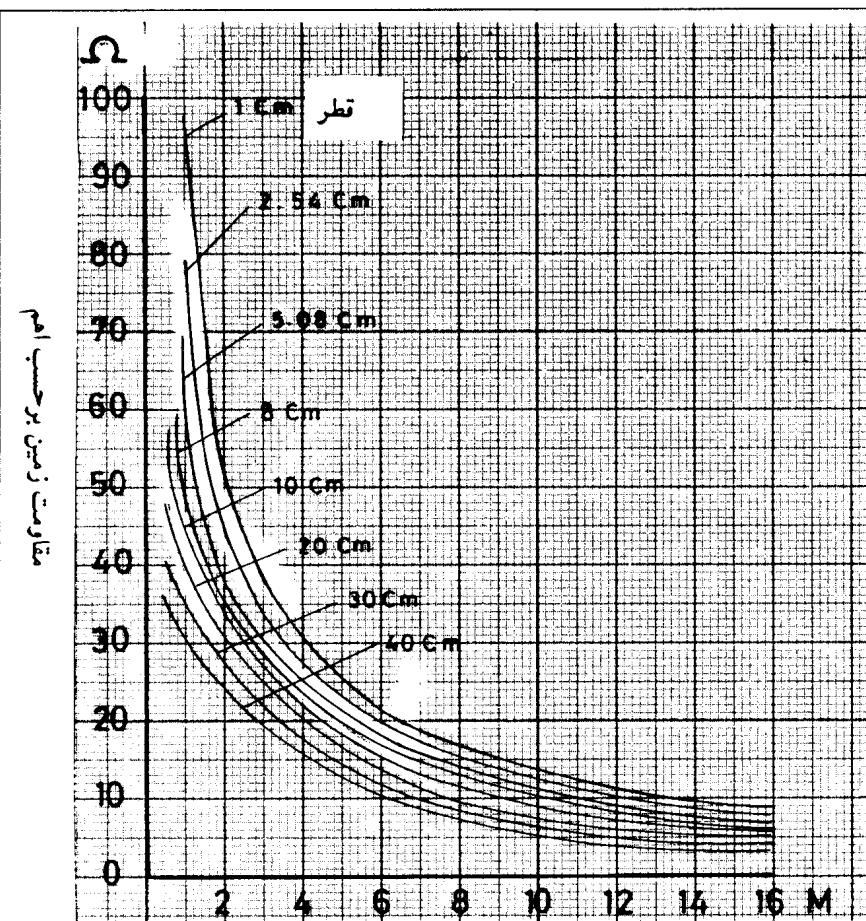

منحنی های مقاومت زمین با
الکترودی از میله مسی مغز
فولادی و یا لوله با قطرهای
مختلف کوبیده شده در زمینی
با مقاومت مخصوص ۱۰۰
اهم متر

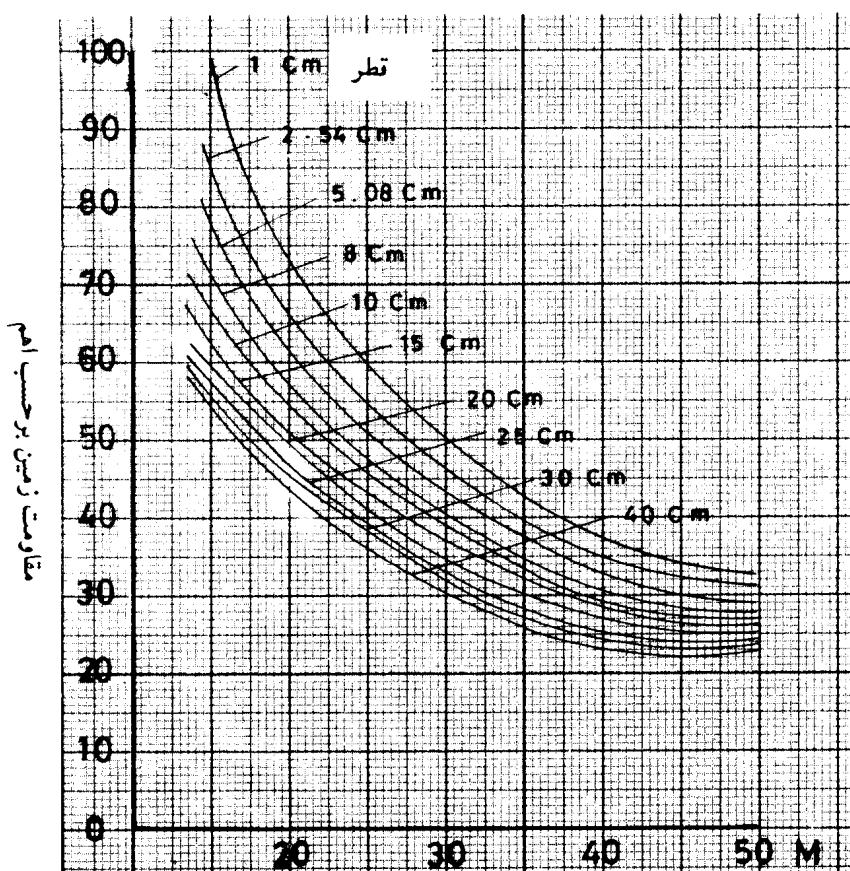

شکل ۱۱-۱۵

طول الکترود بر حسب متر

جدول ۱۵ - نشانه‌های ترسیمی الکتریکی برای سیستمهای برقگیر و اتصال زمین

ن شأنه	ش رح
	برقگیر، نوع فرانکلین
	برقگیر، نوع الكترونيك
	اتصال زمین

فهرست منابع و استانداردها

الف: فارسی

استانداردهای ملی ایران

۱۱۵	لامپهای رشته‌ای تنگستن برای مصارف روشنایی عمومی
۲۸۳	لولهای خرطومی پلاستیکی
۲۹۴	لولهای فولادی و لوازم مربوط به آنها برای تأسیسات الکتریکی
۲۹۶	درجات حفاظت پوشش‌های تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف
۴۶۲	کلیدهای برقی برای مصارف خانگی و مشابه
۶۰۷-۱	سیمها و کابل‌های با عایق پلی‌وینیل‌کلراید با ولتاژ اسمی تا خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت، قسمت ۱، مقررات عمومی
۶۰۷-۲	سیمها و کابل‌های با عایق پلی‌وینیل‌کلراید با ولتاژ اسمی تا خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت، قسمت ۲، روشاهی آزمون
۶۰۷-۳	سیمها و کابل‌های با عایق پلی‌وینیل‌کلراید با ولتاژ اسمی تا خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت، قسمت ۳، سیمها برای سیمکشی نصب ثابت
۶۰۷-۴	سیمها و کابل‌های با عایق پلی‌وینیل‌کلراید با ولتاژ اسمی تا خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت، قسمت ۴، کابلها برای سیمکشی نصب ثابت
۶۰۷-۵	سیمها و کابل‌های با عایق پلی‌وینیل‌کلراید با ولتاژ اسمی تا خود ۷۵۰/۴۵۰ ولت، قسمت ۵، کابلها و بندهای قابل انعطاف
۶۳۵	پریز و دوشاخه برای مصارف خانگی و مشابه آن
۶۸۷	لامپهای فلورستن لوله‌ای برای مصارف روشنایی عمومی
۷۰۰	بالاست لامپهای فلورستن
۱۵۶۰	راهاندازهای لامپهای فلورستن
۱۹۲۶	سیمها، کابلها و بندهای قابل انعطاف با عایق‌بندی لاستیکی و هادیهای گرد با ولتاژ نامی تا ۷۵۰ ولت
۱۹۲۸	تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف سوارشده در کارخانه (فابریکی)
۱۹۲۹	تابلوهای فرمان و کنترل فشار ضعیف سوارشده در کارخانه، مقررات مخصوص برای سیستم مجرای شینه‌کشی
۱۹۳۶	جريان مجاز هادیها برای تأسیسات الکتریکی ساختمانها
۱۹۳۷	آیین‌نامه ایمنی تأسیسات الکتریکی ساختمانها
۲۴۸۴	روشهای آزمون کابل‌های با عایق PVC با ولتاژ اسمی ۷۵۰/۴۵۰ ولت

- ۲۶۱۰ سریچ لامپهای فلورسنت لوله‌ای و نگهدارنده راهاندازها
۲۶۲۰ ترانسفورماتورهای قدرت، کلیات
۲۶۲۱ ترانسفورماتورهای قدرت، افزایش دما
۲۶۲۲ ترانسفورماتورهای قدرت، سطوحهای عایق‌بندی و آزمونهای دی الکتریک
۲۶۲۳ ترانسفورماتورهای قدرت، قسمت چهارم، انشعابات و اتصالات
۲۶۲۴ ترانسفورماتورهای قدرت، قسمت پنجم، استقامت در مقابل اتصال کوتاه
۲۷۰۲ لامپهای بخار جیوه با فشار زیاد
۲۷۸۱ خازنهای قدرت
۲۸۶۸ طبقه‌بندی درجات حفاظت پوششها در لوازم الکتریکی
۲۹۱۰ مقررات ایمنی و تعویض پذیری لامپهای رشته‌ای تنگستن برای مصارف روشنایی عمومی و مشابه
۳۰۸۳ طبقه‌بندی و علایم مشخصه حباب لامپهای روشنایی
۳۰۸۴ روشهای آزمون هادیهای سیم و کابل
۳۱۰۹-۱ فیوزهای ولتاژ ضعیف، قسمت ۱، مقررات عمومی
۳۱۰۹-۲ فیوزهای ولتاژ ضعیف، قسمت ۲، مقررات تکمیلی
۳۱۰۹-۳ فیوزهای ولتاژ ضعیف، قسمت ۳،
۳۱۷۹ کنتاکتورهای فشار ضعیف
۳۱۸۰ مقررات تکمیلی برای کنتاکتورهای الکترومغناطیسی فشار ضعیف
۳۱۸۱ روشهای علامتگذاری و شناسایی ترمینالهای کنتاکتورهای فشار ضعیف و رله‌های اضافه بار همراه
آنها
—۲ مقررات ملی ساختمانی ایران، مبحث ۱۳: طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمانها، وزارت مسکن و شهرسازی - دفتر نظمات مهندسی.
—۳ استاندارد تابلوهای مورد استفاده در شبکه توزیع، جلد اول، دوم و سوم؛ وزارت نیرو، شرکت توانیر، معاونت تحقیقات و تکنولوژی، دفتر استانداردها، فروردین ۱۳۷۵
—۴ استاندارد خازنهای مورد استفاده در شبکه‌های توزیع، وزارت نیرو، شرکت توانیر، معاونت تحقیقات و تکنولوژی، دفتر استانداردها، مهر ۱۳۷۴
—۵ دیزل ژنراتور، جلد ۱۲۱۶، وزارت نیرو، شرکت توانیر، معاونت تحقیقات و تکنولوژی، دفتر استانداردها.
—۶ استاندارد اجرایی پستهای توزیع زمینی ۲۰ کیلوولت، جلد‌های اول، دوم و سوم؛ وزارت نیرو، شرکت توانیر، دفتر استانداردها، خرداد ۱۳۷۴
—۷ مشخصات فنی پستهای ترانسفورماتور بیست کیلوولت (هوایی)، نشریه شماره ۱۰، وزارت نیرو - امور برق.
—۸ استاندارد مشخصات فنی ترانسفورماتورهای روغنی توزیع، وزارت نیرو، شرکت توانیر، دفتر استانداردها، دی ۱۳۷۴
—۹ استاندارد سیستم زمین شبکه‌های توزیع، وزارت نیرو، شرکت توانیر، دفتر استانداردها، بهمن ۱۳۷۴
—۱۰ استاندارد کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع جلد‌های اول تا پنجم، وزارت نیرو، شرکت توانیر، دفتر استانداردها، تیرماه ۱۳۷۵
—۱۱ تجهیزات نیروگاه، انتشارات دانشگاه تهران، مسعود سلطانی
—۱۲ اتصال زمین، دفتر سازندگی و آموزش، وزارت نیرو و جهاد دانشگاهی صنعتی و کار اصفهان، ۱۳۵۹.

ب: خارجي

- 13-** International Electrotechnical Commission (IEC) standard publication numbers:
- 34-** Rotating electrical machines.
 - 56** High-voltage alternating-current circuit-breakers.
 - 56-1** Part 1. General and definitions.
 - 56-2** Part 2. Rating.
 - 56-3** Part 3. Design and construction.
 - 56-4** Part 4. Type tests and routine tests.
 - 56-4A** First supplement: Appendix E-Methods of determining prospective transient recovery voltage waves.
 - 56-5** Part 5. Rules for the selection of circuit-breakers for service.
 - 56-6** Part 6. Information to be given with enquires, tenders and orders and rules for transport, erection and maintenance.
 - 70** Power capacitors.
 - 70A** First supplement : self-healing metallized power capacitors.
 - 76-1** Power transformers, Part 1. General.
 - 76-2** Power transformers, Part 2. Temperature rise.
 - 76-3** Power transformers, Part 3. Insulation levels and dielectric tests.
 - 76-4** Power transformers, Part 4. Tappings and connections.
 - 76-5** Power transformers, Part 5. Ability to withstand short circuit.
 - 119** Recommendations for polycrystalline semiconductor rectifier stacks and equipment.
 - 129** Alternating current disconnectors (isolators) and earthing switches.
 - 146** Semiconductor convertors.
 - 157-1** Low-voltage switchgear and controlgear Part 1. Circuit-breakers.
 - 158** Low-voltage controlgear.
 - 158-1** Part 1. Contactors.
 - 158-1C** Third supplement.
 - 185** Current transformers.
 - 186** Voltage transformers.
 - 186B** Second supplement : Short-circuit behaviour.
 - 192** Low pressure sodium vapour lamps.
 - 227** Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and including 450 / 750 V.
 - 227-1** Part 1: General requirements.
 - 227-3** Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring.
 - 245** Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450 / 750 V.
 - 245-1** Part 1: General requirements.
 - 245-2** Part 2: Test methods.
 - 245-3** Part 3: Heat resistant silicone insulated cables.
 - 245-4** Part 4: Cords and flexible cables.
 - 262** Ballasts for high pressure mercury vapour lamps.
 - 269** Low-Voltage fuses.
 - 269-1** Part 1. General requirements.
 - 269-2** Part 2. Supplementary requirements for fuses for industrial applications.
 - 269-2A** First supplement : Appendix A : Examples of standardized fuses for industrial applications.

- 269-3** Part 3: Supplementary requirements for fuses for domestic and similar applications.
- 269-3A** First supplement : Appendix A : Examples of standardized fuses for domestic and similar applications.
- 298** A.C. metal-enclosed switchgear and controlgear for rated voltages above 1 KV and up to and including 72.5 KV.
- 364-5-54** Chapter 54 : Earthing arrangements and protective conductors.
- 439** Factory-built assemblies of low-voltage switchgear and controlgear.
- 448** Current-carrying capacities for electrical installations of buildings.
- 466** High-voltage insulation-enclosed switchgear and controlgear.
- 502** Extruded solid dielectric insulated power cables for rated voltages from 1 KV up to 30 KV.
- 523** Direct-current potentiometers.
- 529** Classification of degrees of protection provided by enclosures.
- 598** Luminaires.
- 598-1** Part 1: General requirements and tests.
- 598-2-1** Section One—fixed general purpose luminaires.
- 598-2-2** Section Two—Recessed luminaires.
- 598-2-3** Section Three—Luminaires for road and street lighting.
- 598-2-5** Section Five—Floodlights.
- 598-2-6** Section Six—Luminaires with built-in transformers for filament lamps.
- 598-2-7** Section Seven—Portable luminaires for garden use.
- 598-2-8** Section Eight—Handlamps.
- 598-2-19** Section Nineteen—Air-handling luminaires.
- 598-2-22** Section Twenty-two—luminaires for emergency lighting.
- 662** High pressure sodium vapour lamps.
- 694** Common clauses for high-voltage switchgear and controlgear standards.
- 1024-1** Protection of structures against lightning, Part 1: General principles.
- 14-** **NFPA 70** National Electrical code, 1984
- 15-** **NFPA 78** Lightning protection code, 1983
- 16-** **NFC 17-102** Lightning protection, protection of structures and open areas against lightning using early streamer emission air terminals, july 1995.
- 17-** **ISO 3046** Standard specification for the manufacturing and performance of diesel engines.
- 18-** **VDE 0530** Rotating electric machines.
- 19-** **BS 6651** Protection of structures against lightning, 1992.
- 20-** **BS 4999** General requirements for rotating electric machines.
- 21-** **BS 5000** Rotating electric machines of particular types or for particular applications.
- 22-** **BS 5514** Reciprocating ignition combustion engines performance.
- 23-** **IPS-M-EL-174(0)** Material and equipment standard for battery chargers.
- 24-** **ANSI/NEMA PE5** 1985 Utility type battery chargers.
- 25-** **ANSI/NEMA PE7** 1985 Communication type battery chargers.

Islamic Republic of Iran
Management and Planning Organization

General Technical Specification and Execution Procedures for Electrical Installation of Buildings

Part 1: Low and Medium Voltage Electrical Installations (Revision 1)

No: 110-1

Office of the Deputy for Technical Affairs
Bureau of Technical Affairs and Standards

2001/2002


این کتاب

با عوایان مشتملات فنی، عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی جلد اول از مجموعه دو جلدی است. در این مجلد سیستم تاسیسات برقی فشار ضعیف و شکر متوسط در پانزده مفصل شامل مباحث مربوط به لوپه کشی و سیمکشی، کلید و بروز، سیستم روشنایی، تابلوهای فشار ضعیف و فشار متوسط، کابلهای فشار ضعیف و فشار متوسط، مولدات برقی، ترانسفرورها، فشار متوسط خازنها، مصنوعی و بکسوی کنندگان و مسائل شبکه و نهایتاً سیستم‌های حفاظت در برابر آتش و احتمال زمزمه ارائه شده است.

مطالب موجود بحث در هر مفصل مشتمل بر کلیات و تعاریف، استاندارد و مشتملات فنی ساخت، انواع و موارد کاربرد روشنای مهندساتی، اصول و روشهای نصب و شناسنایی ترسیمی تجهیزات و لوازم برقی می‌باشد که معمولاً با جداول لازم و برخی جزئیات شماتیک بیان شده است.

مرکز مدارک علمی و انتشارات

ISBN ۹۶۴-۴۲۵-۲۵۷-۸



9789644 252570